

POZNÁMKY:

Dle příslušných předpisů Evropské unie v oblasti dodávání výrobků na trh spadají rozváděče mezi výrobky viz. jmenované normy souboru EN/IEC 61439. V českém právním řádu pak rozváděče spadají pod zákon č. 90/2016 Sb. Dle jmenovaného zákona zajišťuje dokumentaci výrobků jejich výrobce nebo dovozce, dle příslušného prováděcího nařízení vlády i včetně schémat obvodů (tj. včetně schémat zapojení).

Schémat rozváděčů nejsou podmínkou pro to, aby mohl být vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektant nakreslil schémata pro jasné a přehledné znázornění co se má jak připojit.

R–Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZŠ bratří Venclíků bratří Venclíků 1, čp. 1140 Praha 9 – Černý Most	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		JIŘÍ FLOSMAN	
		SPOLUPR.			
		ZAK.Č.		0009 0113 40	
OBJEDNAVATEL MČ Praha 14 bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES Schéma rozvaděče R4.1 okruhy gastro	STUPEŇ DPS		D.1.4	11
		FORM.			
		MĚŘ.:			
		DATUM 04/2023			
				PROFESE	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
A																	A			
B																	B			
C																	C			
D																	D			
E																	E			
F																	F			
G																	G			
H																	H			
I																	I			
J																	J			
K																	K			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Vypracoval: Jiří Flosman			AKCE: SOKEC SO-01					Investor:					Listů: 16							
Kontroloval: Jiří Flosman													Obsah:				List:			
Datum : 10/2018													ROZVADĚČ R4.1					2		

ROZVADĚČ R4.1


DRUH ROZVADĚČE : OCELOPLECHOVÝ
ROZMĚRY : 800/1560/262.5, případně 600x2000x300
POLOHA : VESTAVNÝ
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE : EI30DP1
ZKRATOVÁ ODOLNOST : Iks = 25kA
KRYTÍ : IP43/20


PŘÍVOD : ZESPODA
VÝVODY : NAHORU/DOLŮ
BARVA : RAL 7035 – ŠEDÁ

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400V/ 230V, TN-S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
PROVEDENA DLE NORMY
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):
ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)
OCHRANNA OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),
UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)
ZVÝŠENÁ: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (viz.odst. 415.1)


VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :
0102 – POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ
4301 – NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

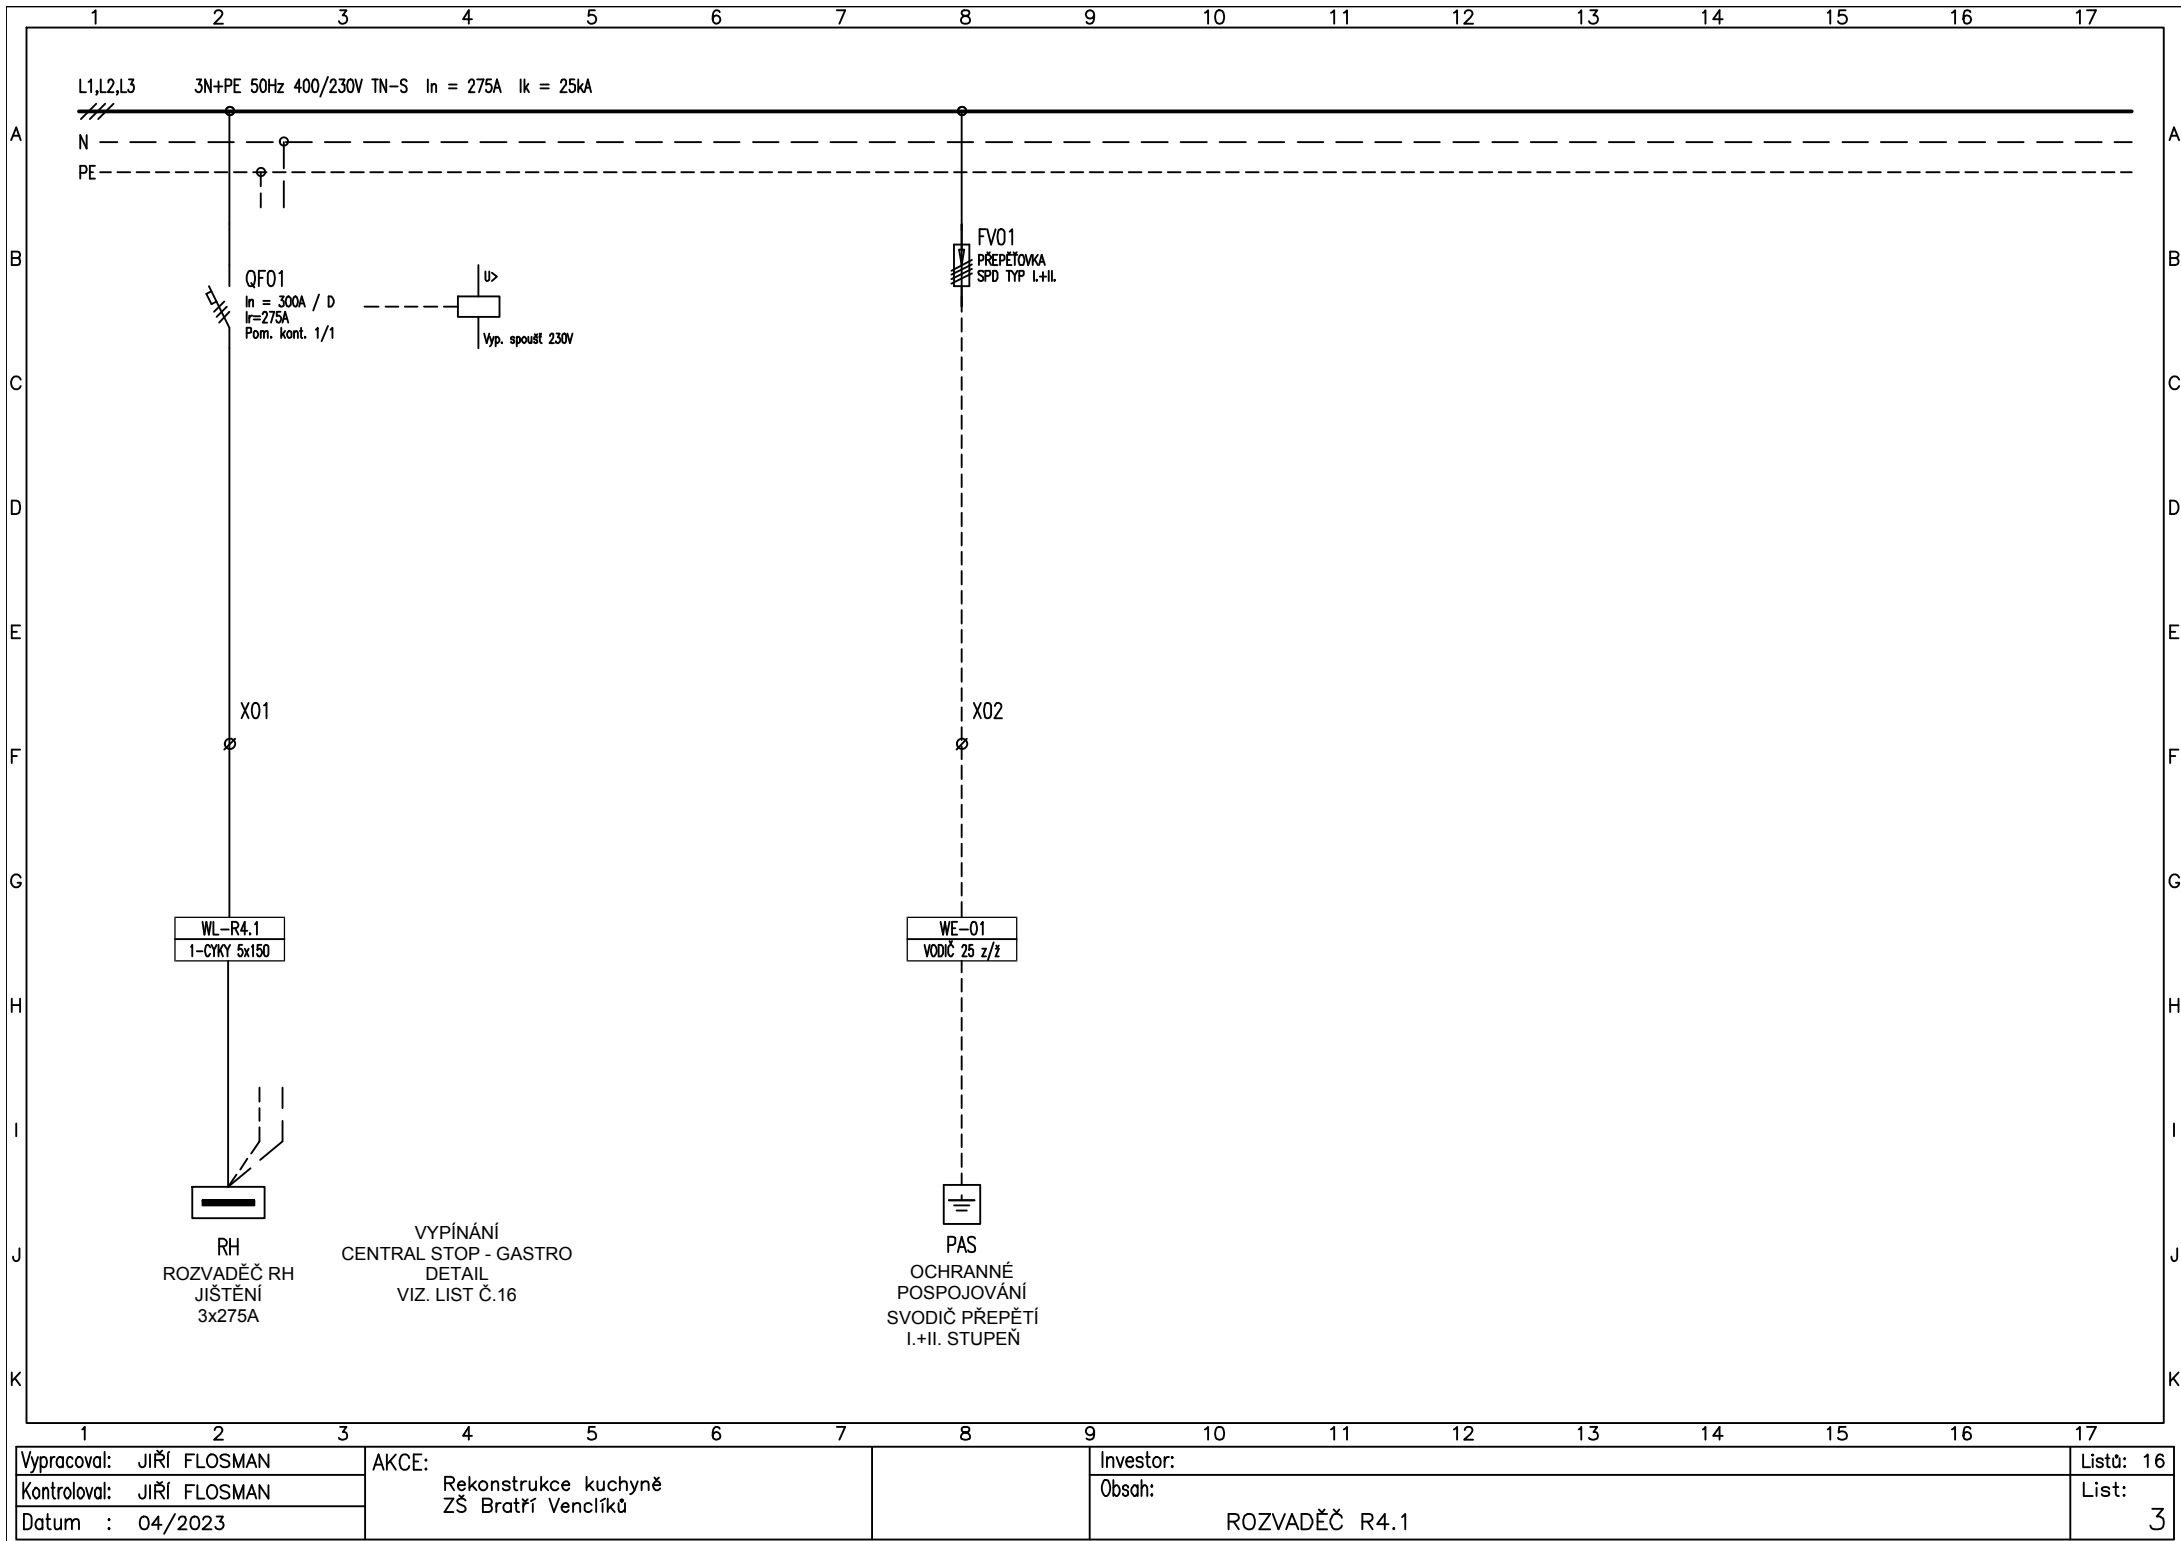


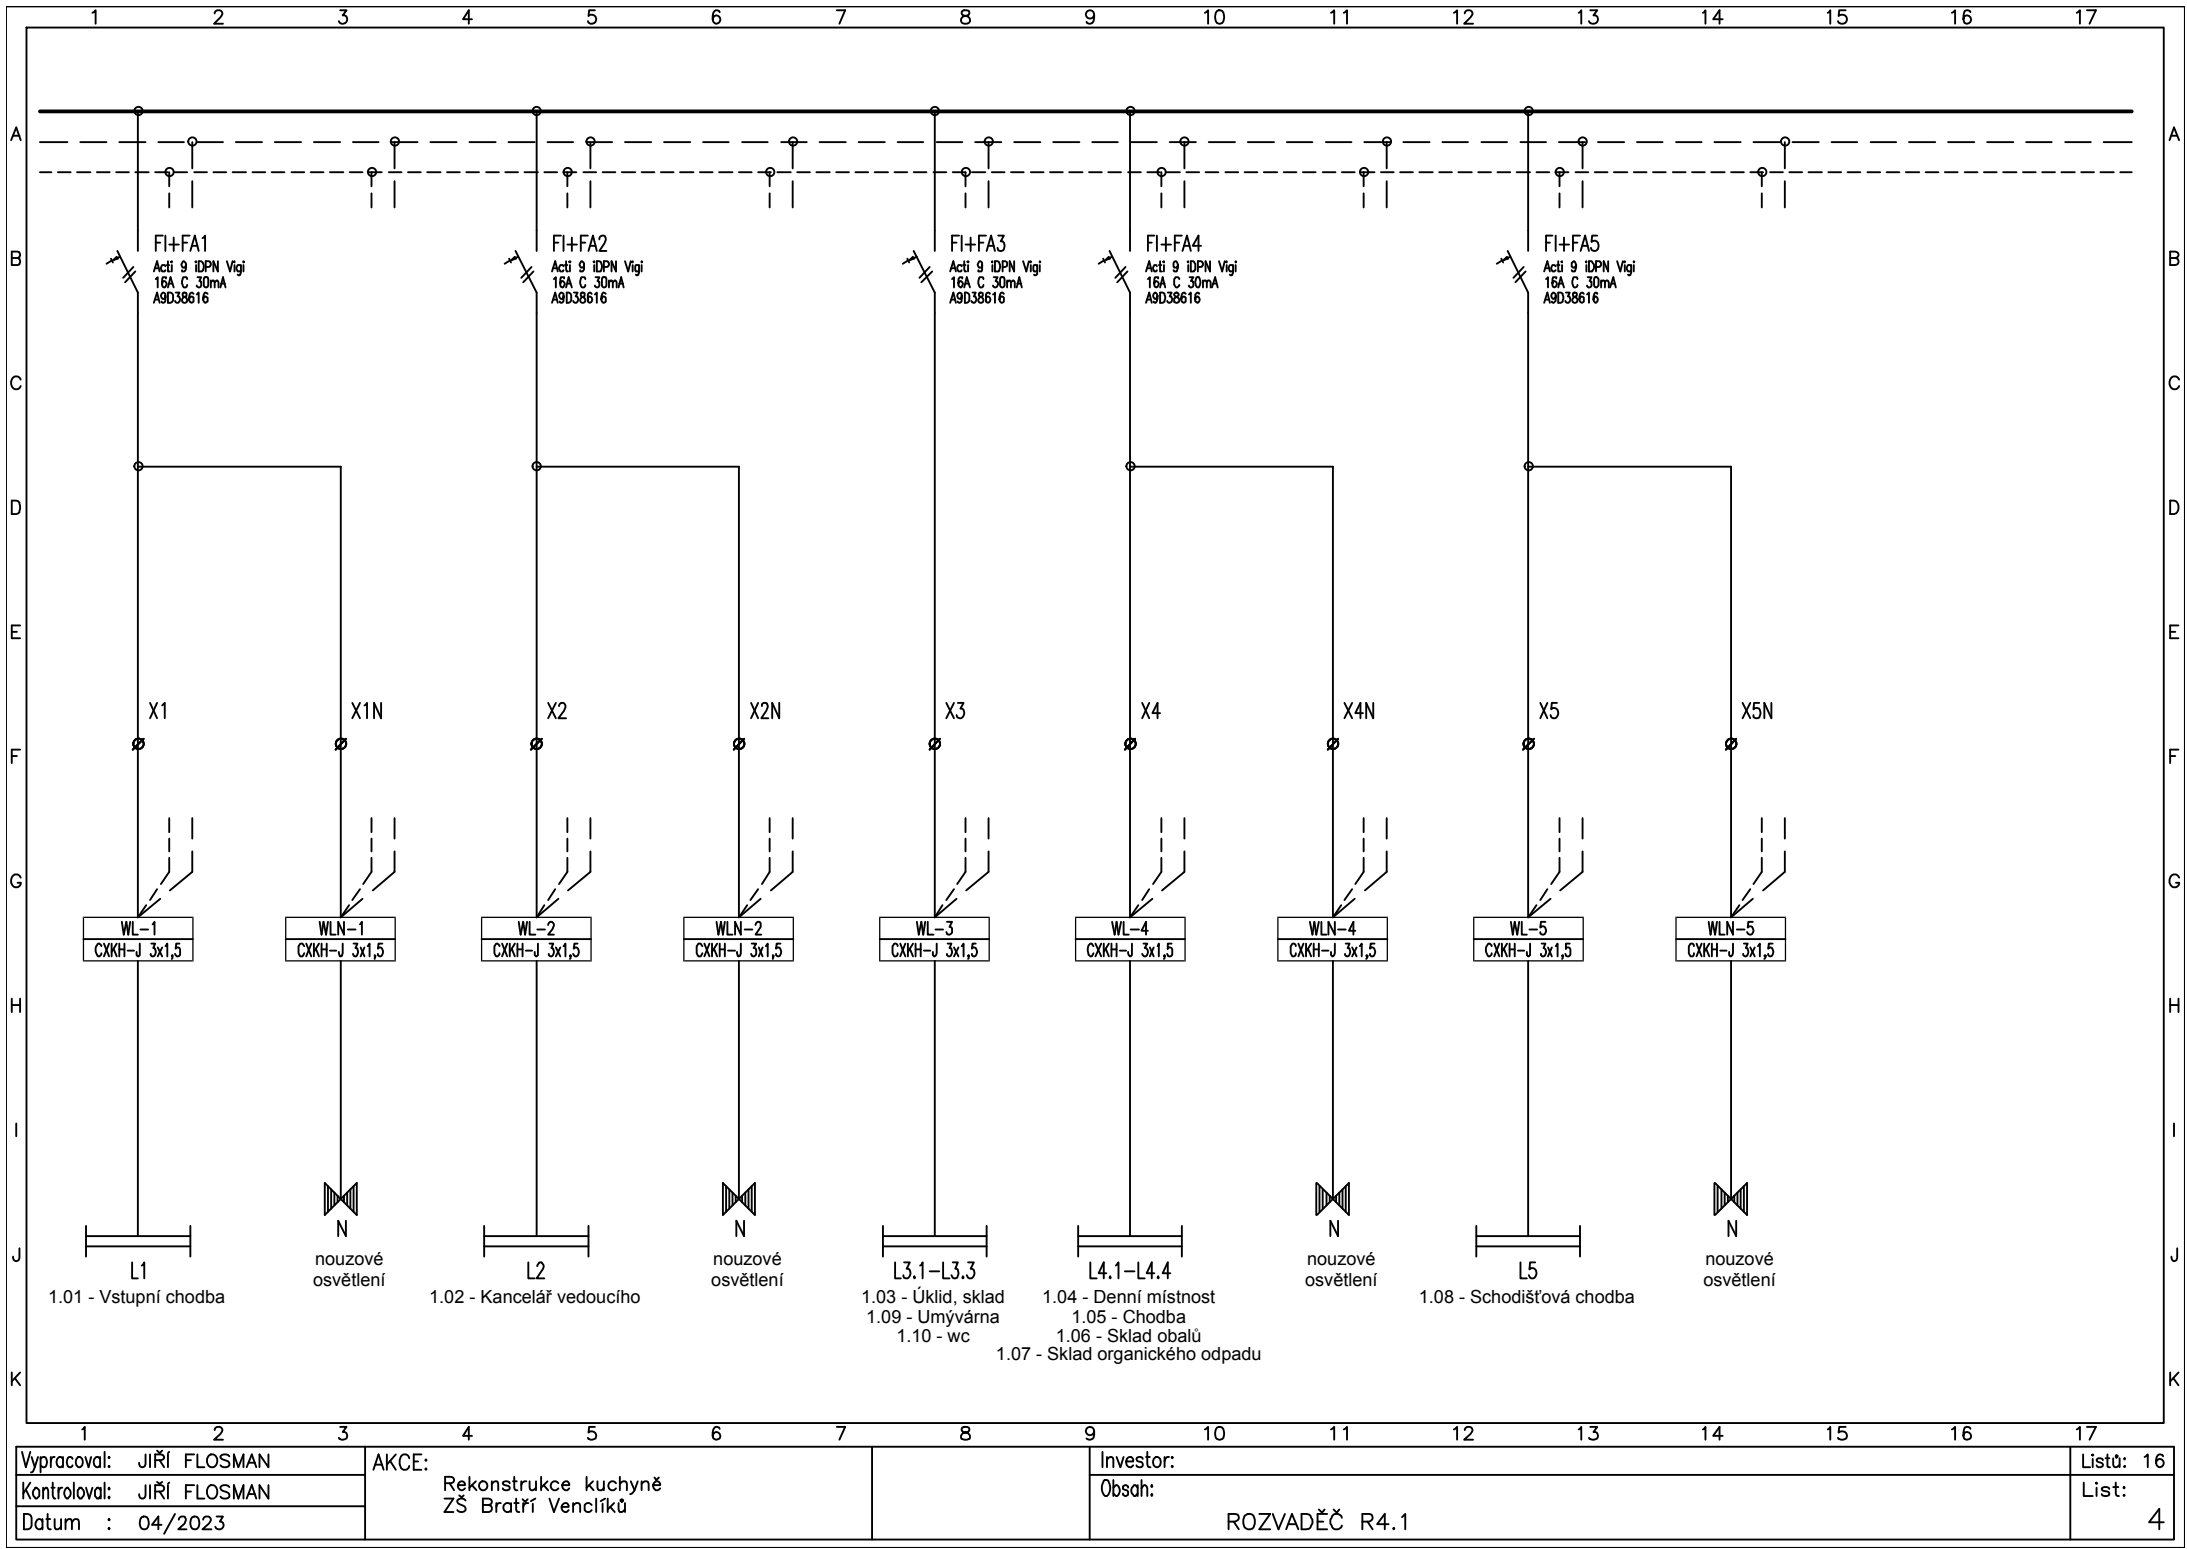



Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků	Investor:	Listů: 16
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN		Obsah:	List:
Datum : 04/2023		ROZVADĚČ R4.1	4

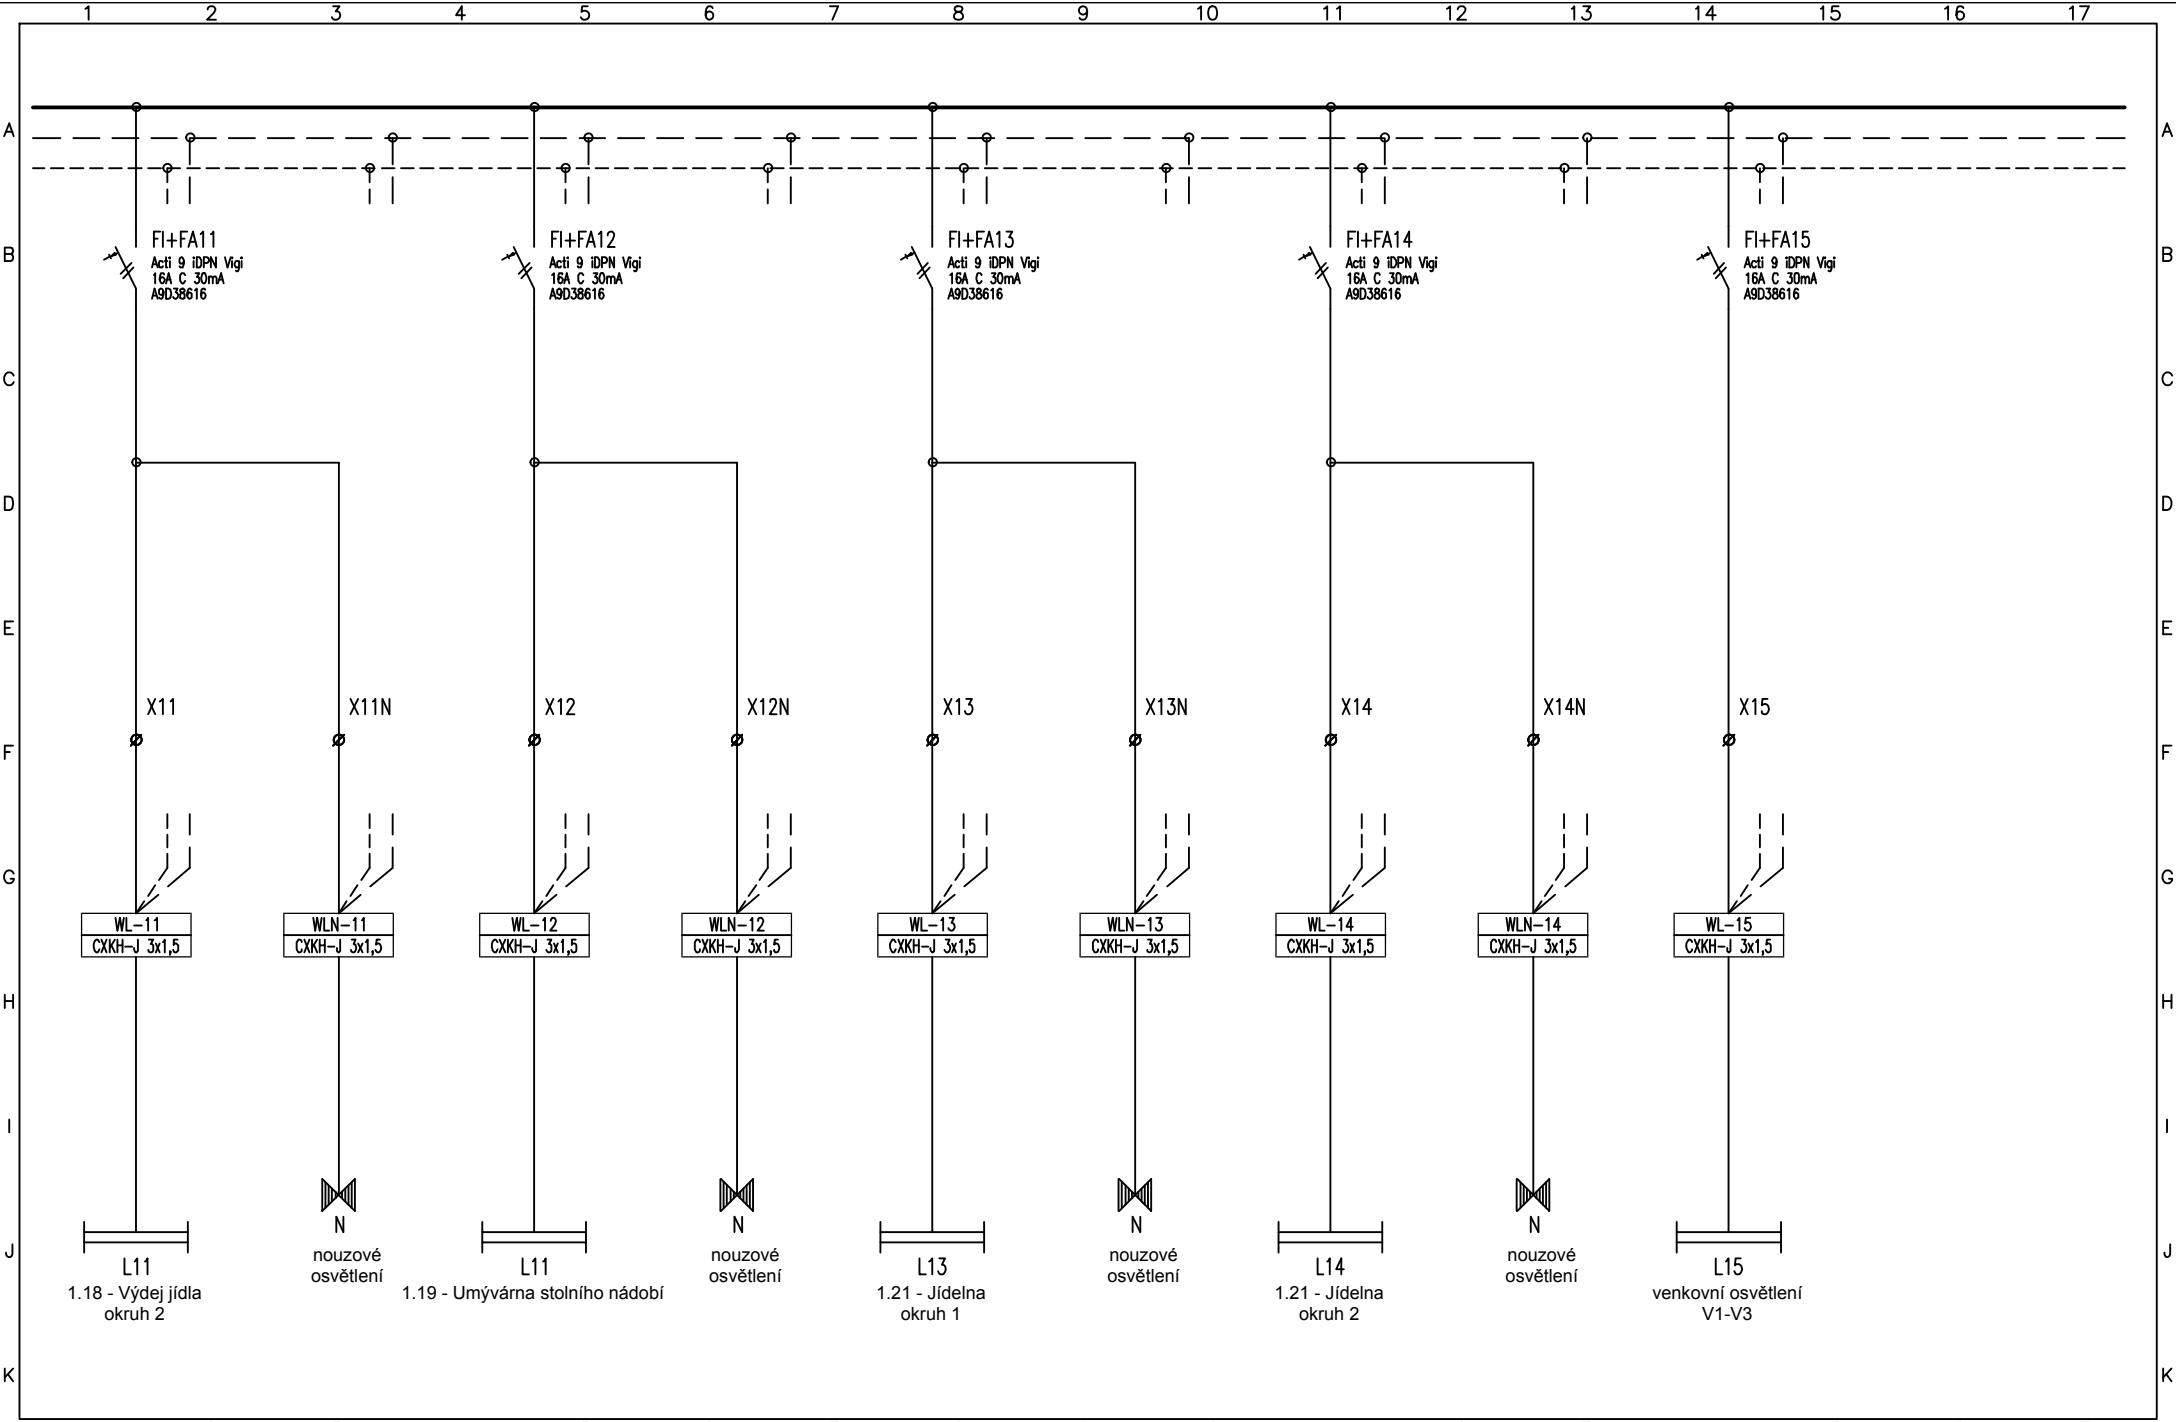



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN			AKCE: Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků					Investor:							Listů: 16	
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN								Obsah:							List:	
Datum : 04/2023								ROZVADĚČ R4.1							6	

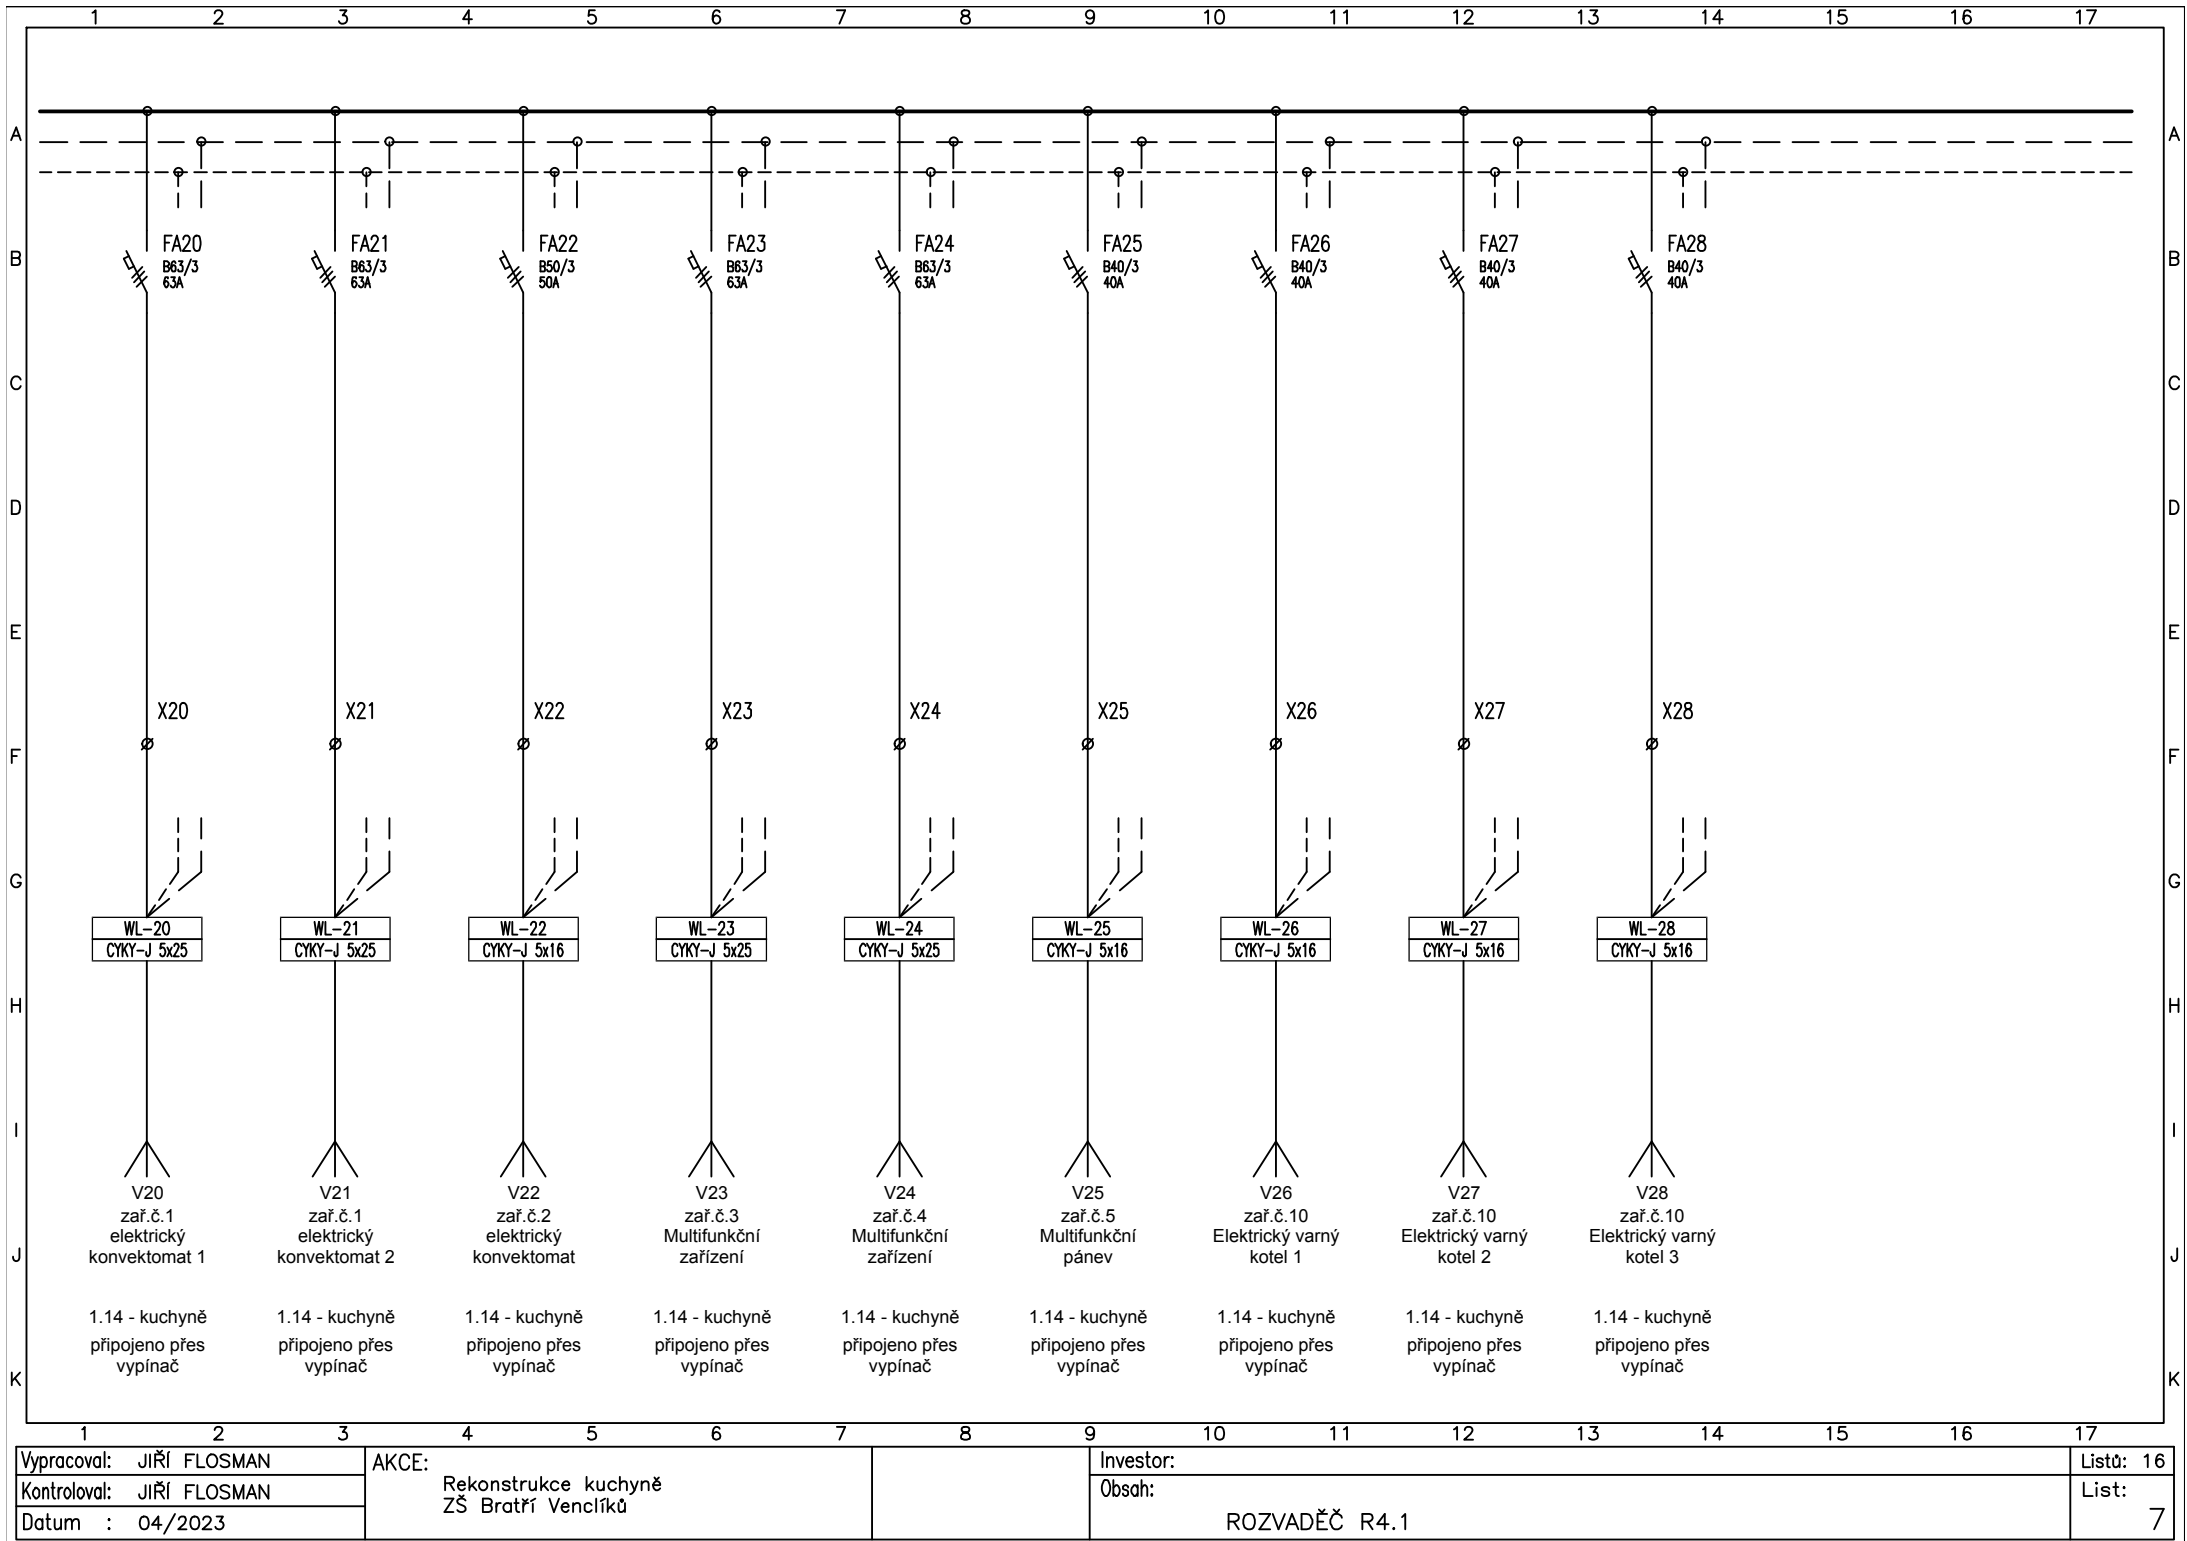




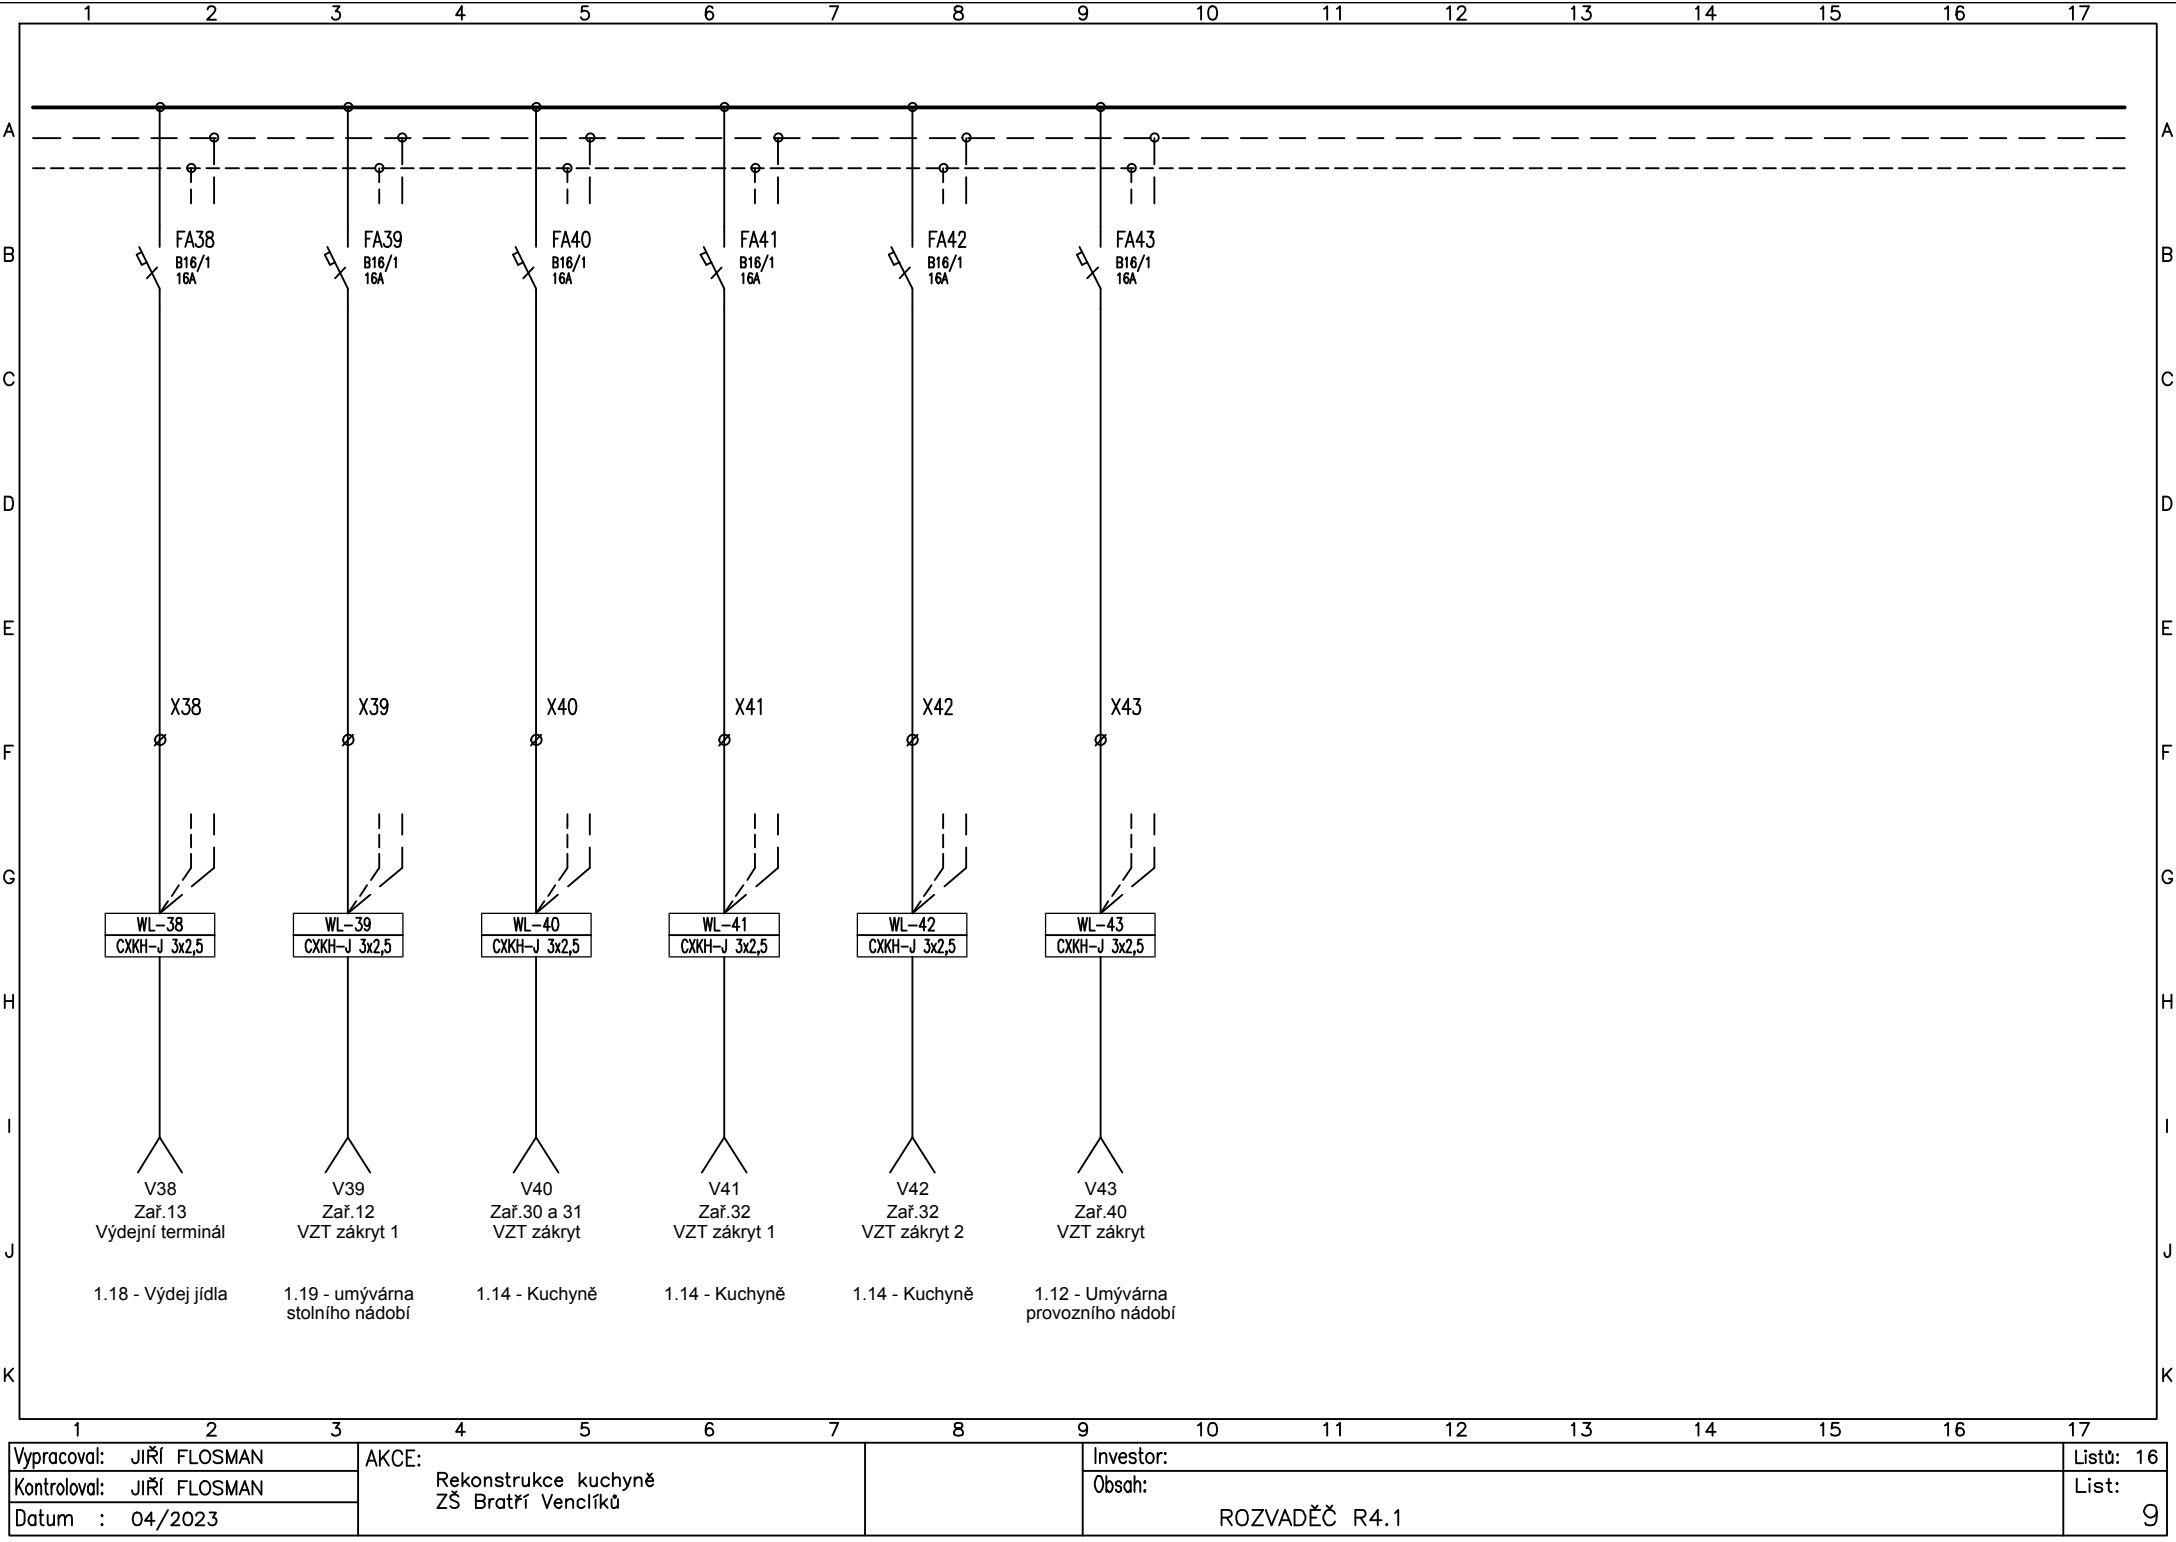

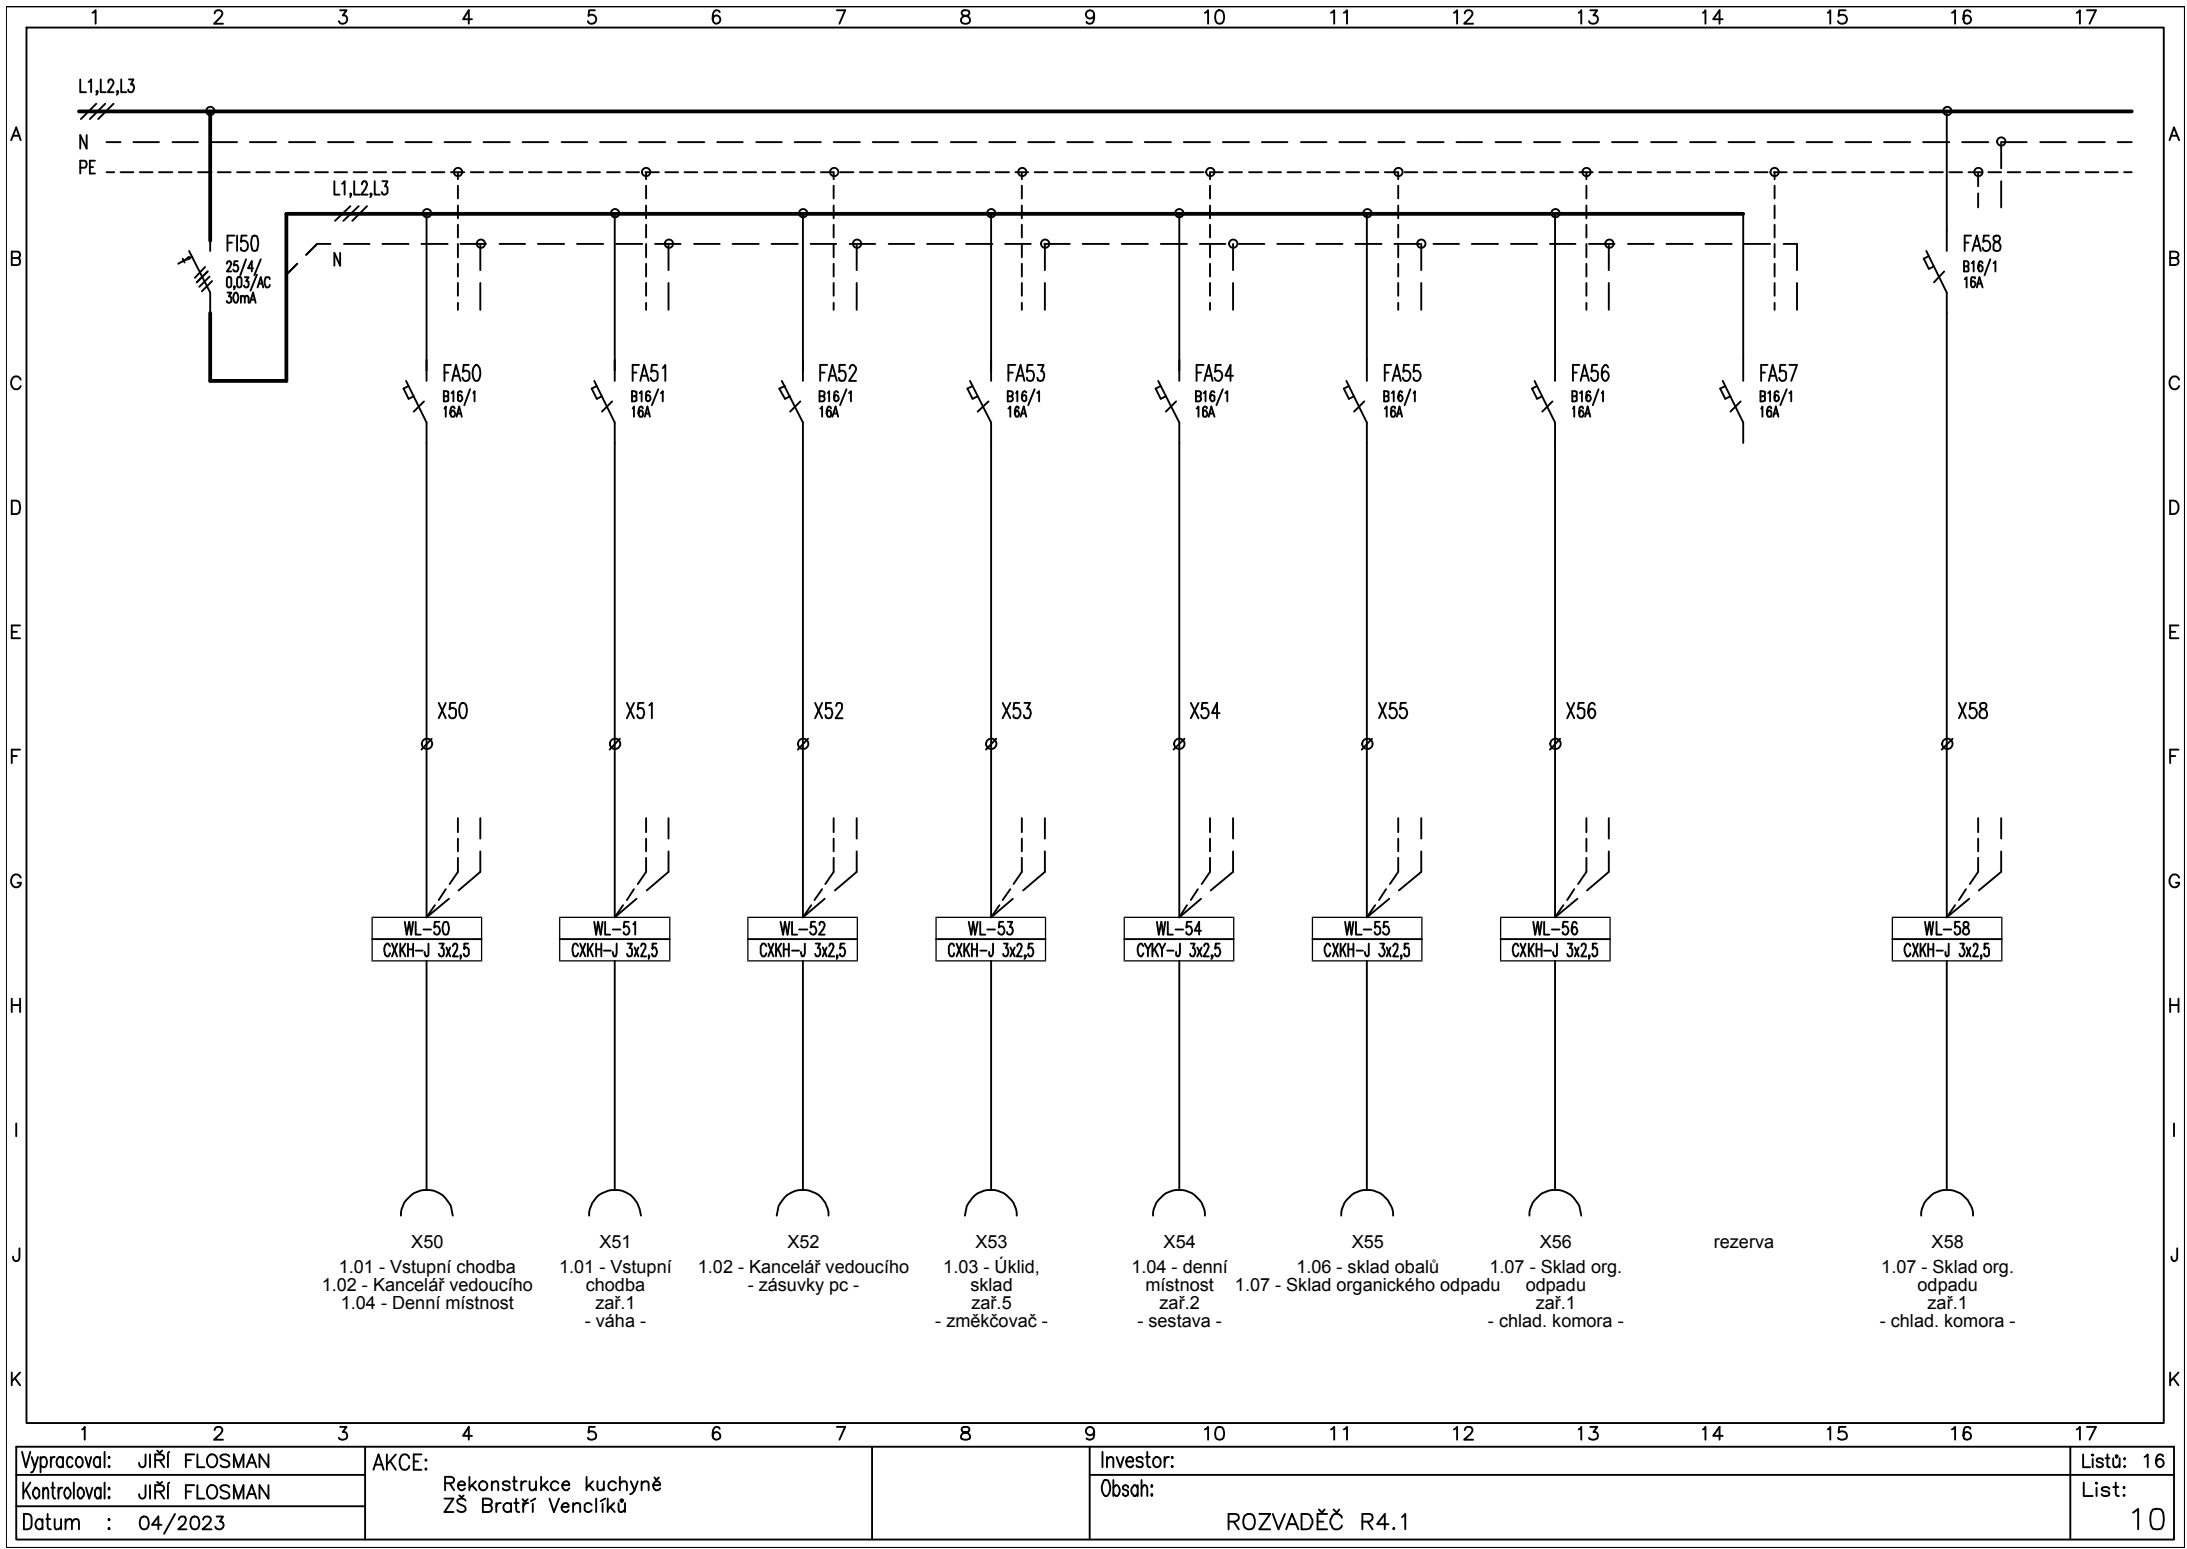



Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků	Investor:	Listů: 16
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN		Obsah:	List:
Datum : 04/2023		ROZVADĚČ R4.1	11

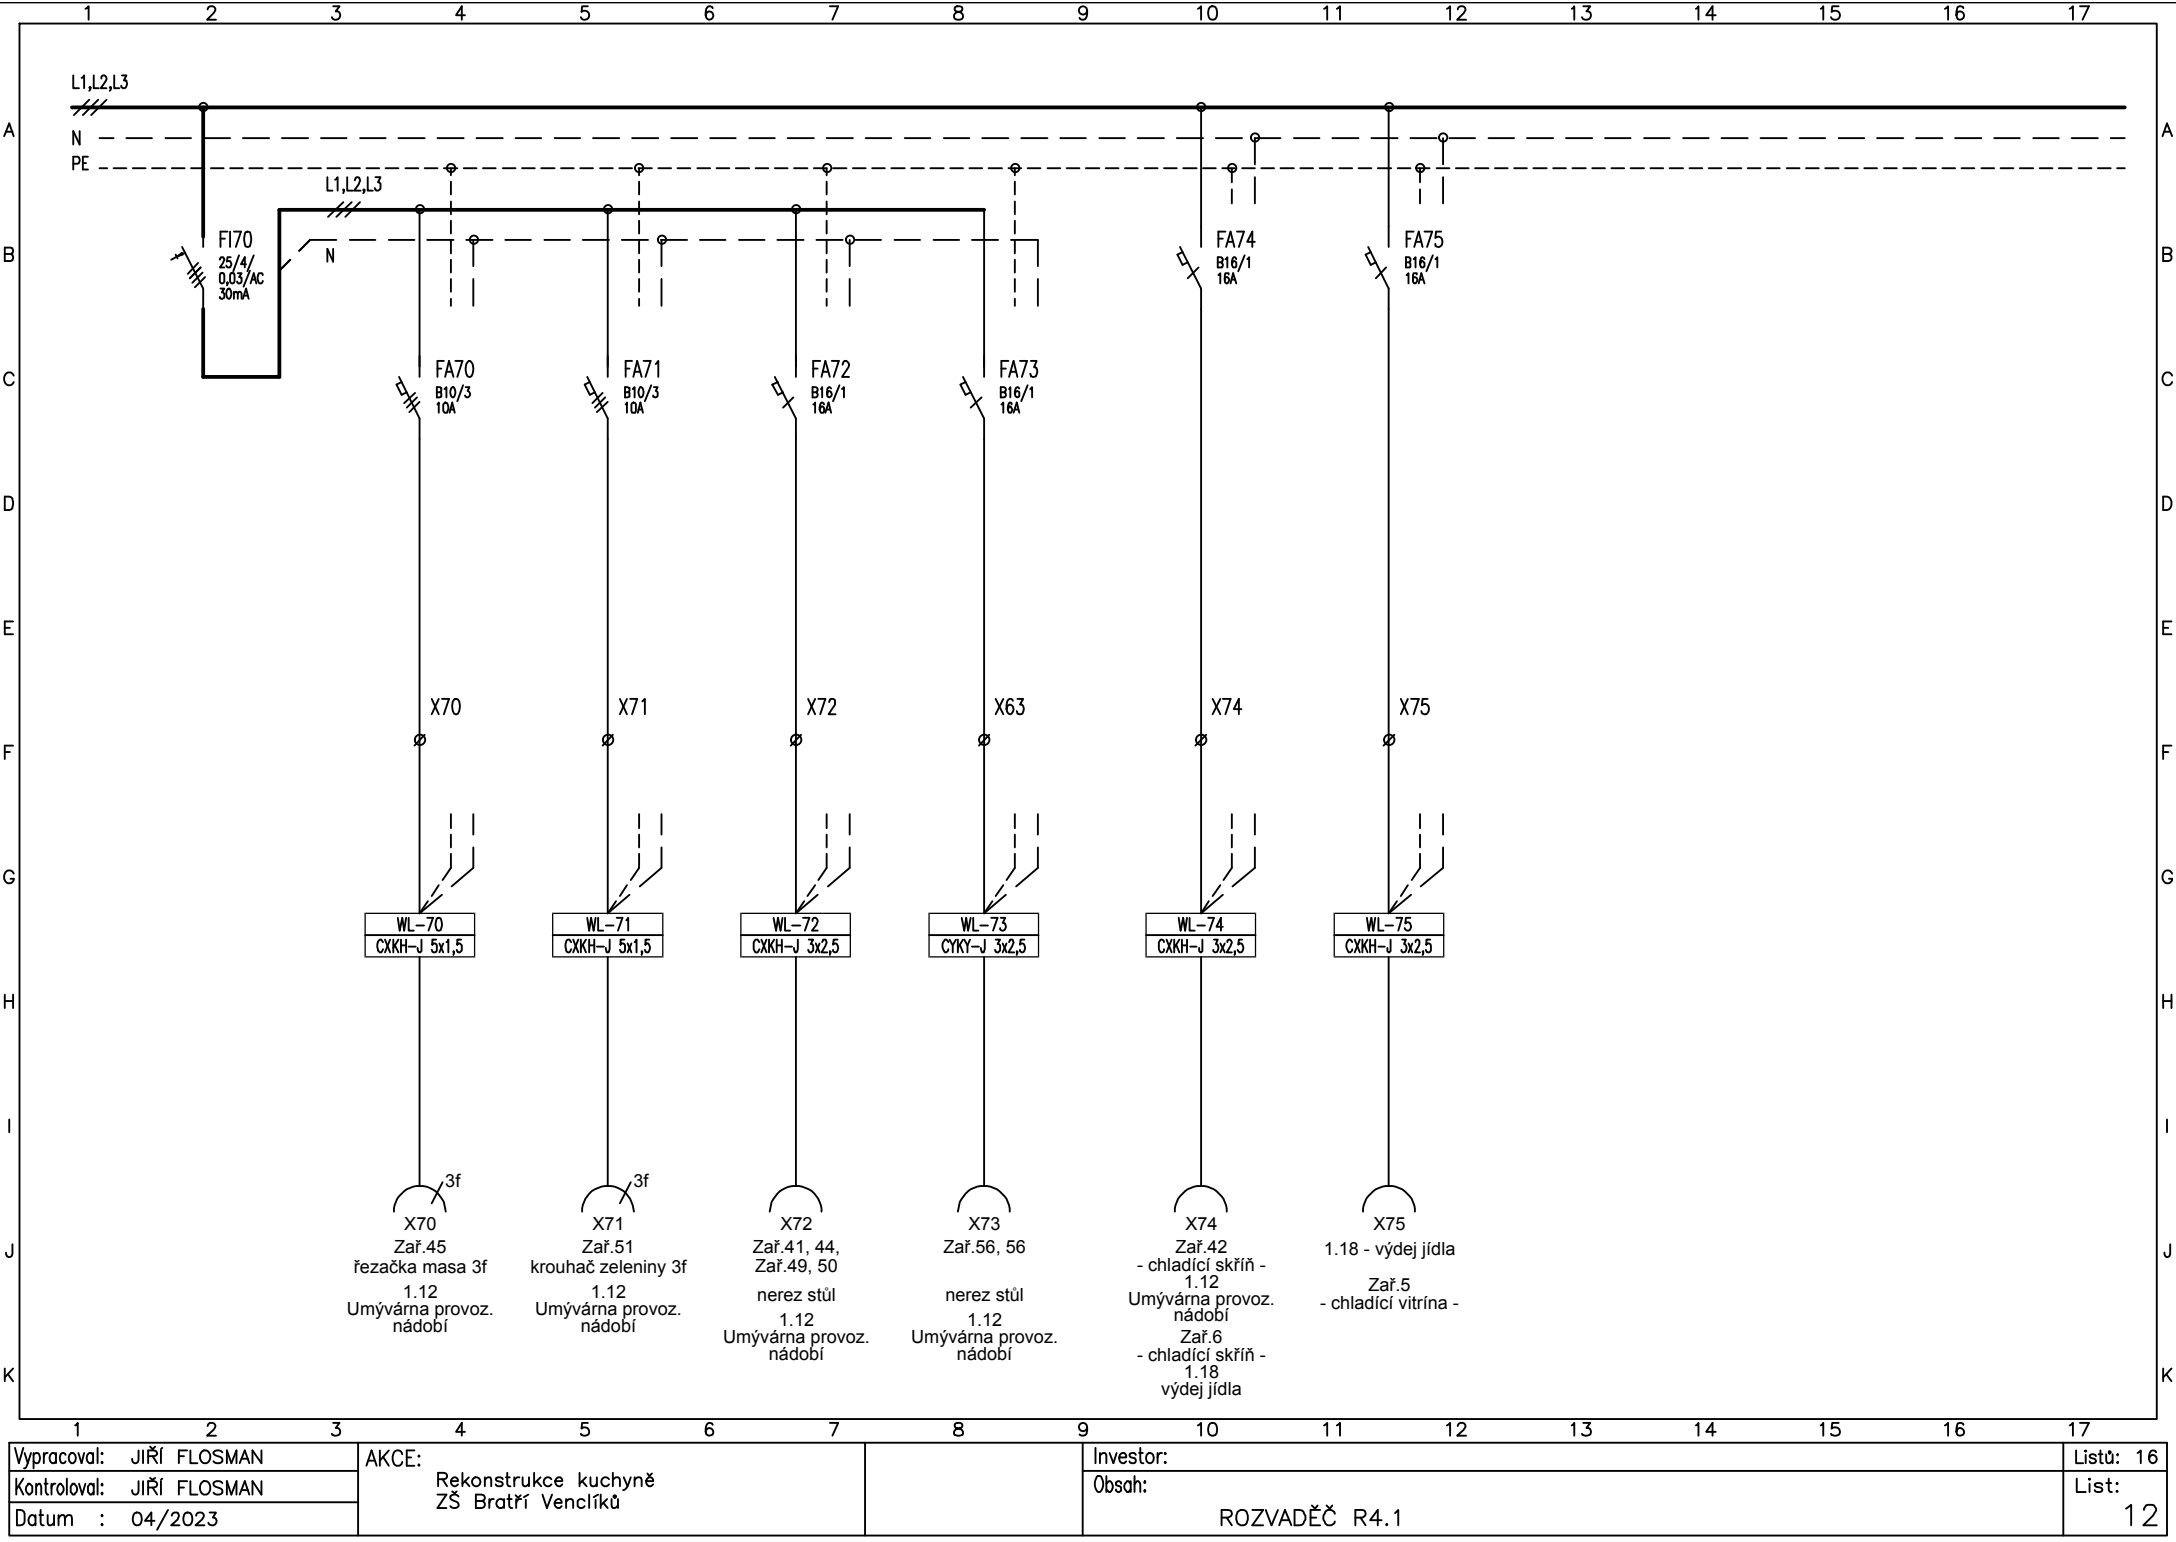


Vypracoval:	Jiří FLOSMAN
Kontroloval:	Jiří FLOSMAN
Datum :	04/2023

AKCE:	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků
-------	--


--

Investor:	
Obsah:	ROZVADĚČ R4.1


Listů: 16
List: 12



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN			AKCE: Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků					Investor:							Listů: 16	
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN								Obsah:							List:	
Datum : 04/2023								ROZVADĚČ R4.1							13	

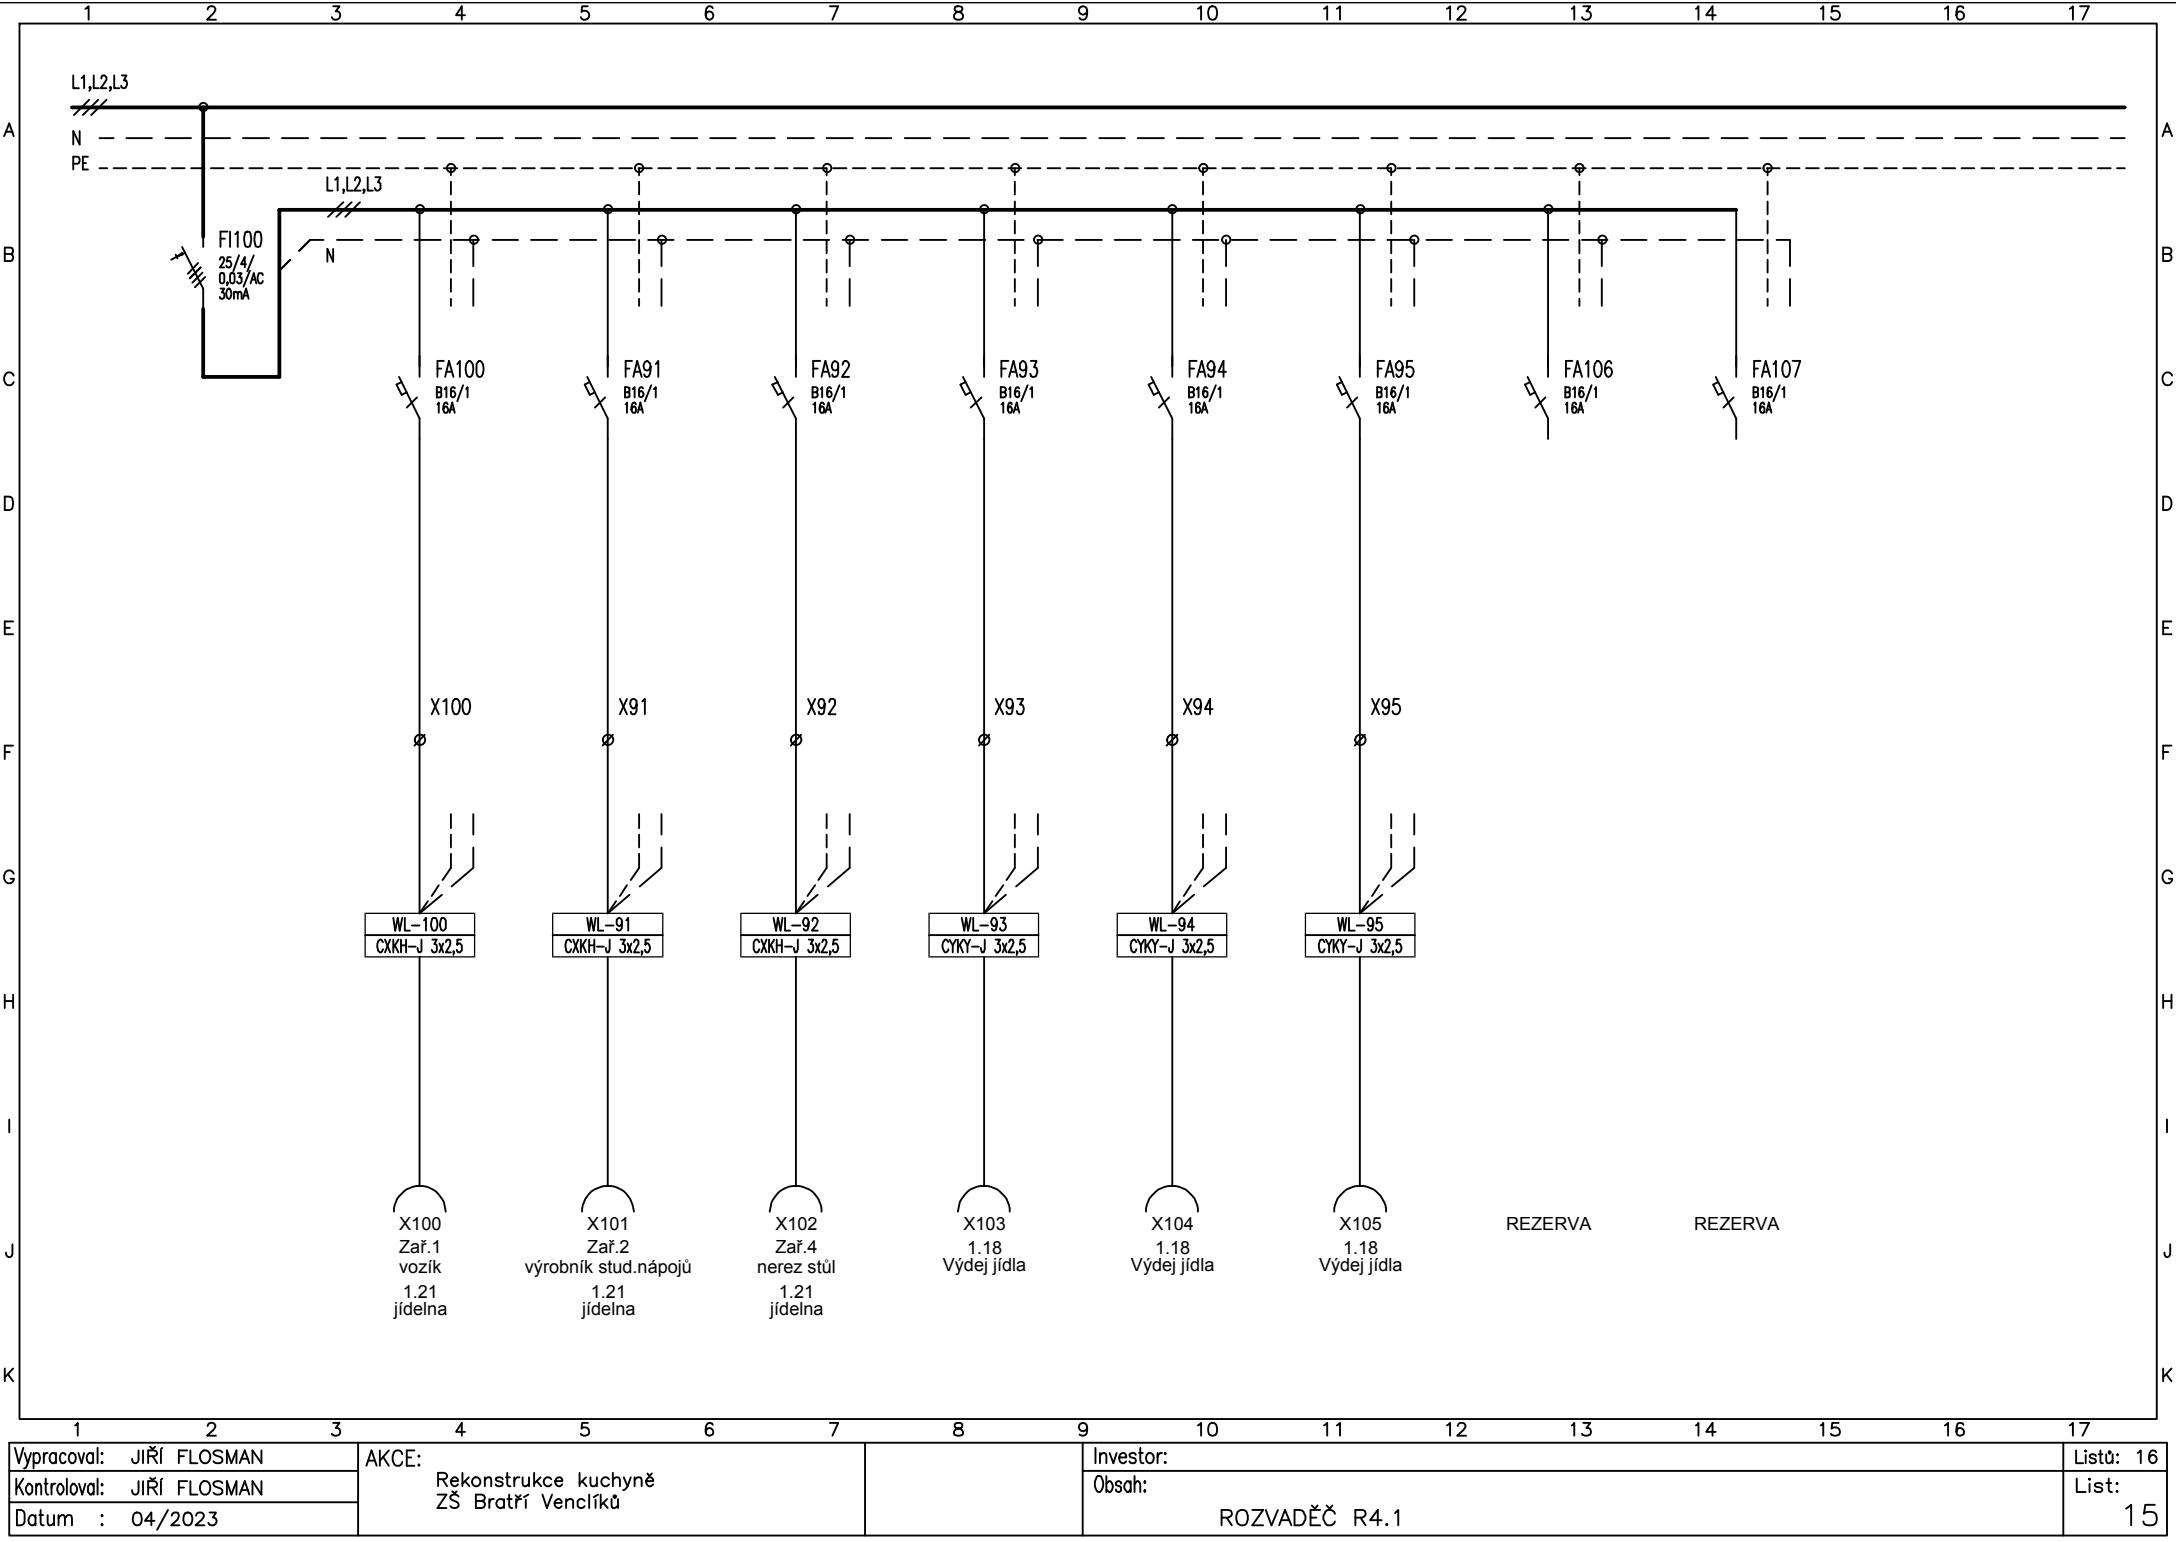

Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků	Investor:	Listů: 16
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN		Obsah:	List:
Datum : 04/2023		ROZVADĚČ R4.1	15

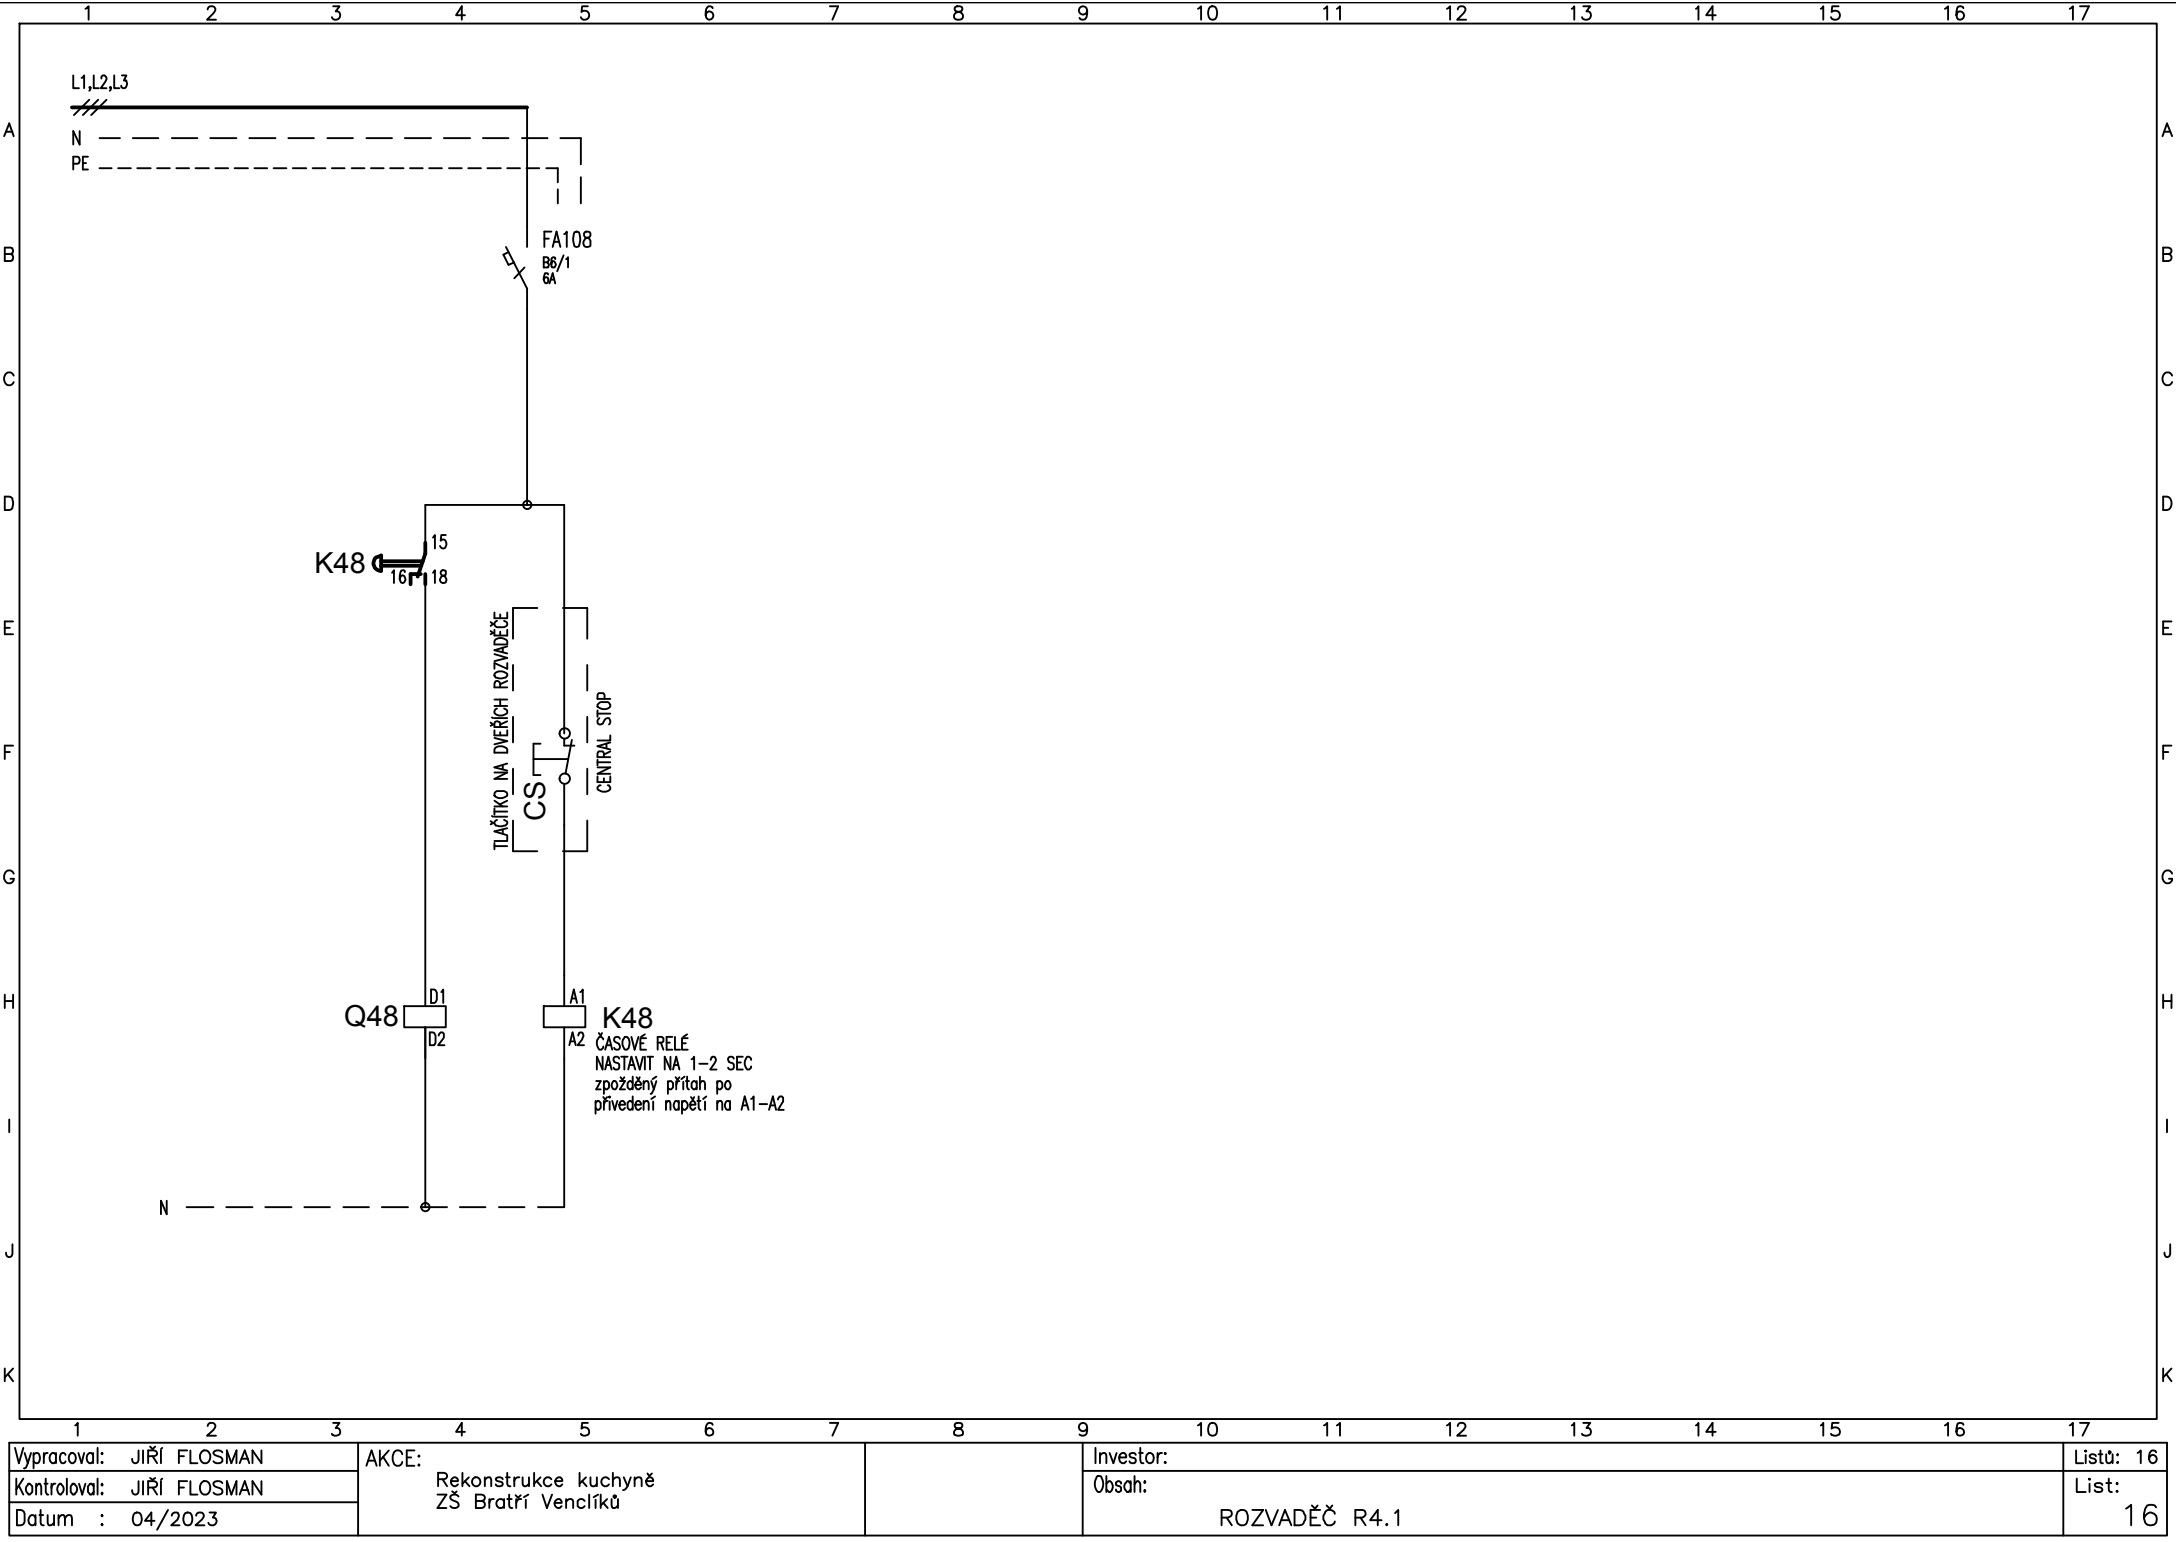

Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků	Investor:	Listů: 16
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN		Obsah:	List:
Datum : 04/2023		ROZVADĚČ R4.1	16