


ELEKTROINSTALACE

- zásuvka 230V + 500 (chladicí skříně, výdejní vozíky, zásobníky talířů, holdomat, změkčovač)
- zásuvka 230 V +1200 (zásobníky nápojů, mikrovlnná trouba, indukční plotna, rezervy)
- přívod 400 V +100, 3m volný el. gumový (měkký) kabel, přístupný vypínač +1200 (mycí stroj)
- přívod 230 V pro osvětlení digestoře +2100, 2m volný el. gumový (měkký) kabel, (VZT zákryt pro osvětlení)
- el. přívod 230V nad pracovní stůl ve výšce 1500 pro osvětlení pracoviště, volný el. gumový měkký kabel 2 m
- datové zásuvky

Zásuvky E2 uvedené jako rezerva u jednotlivých místností umístít u vypínače světla v místnosti (rezerva např. pro úklidovou techniku).
Vývody pro zemnici okruh je třeba umístit tak, aby bylo možné pospojení v řadě zařízení.
Pokud je sestava zařízení přerušena průchodem nebo dveřmi, je třeba připravit nový vývod zemnicího okruhu.

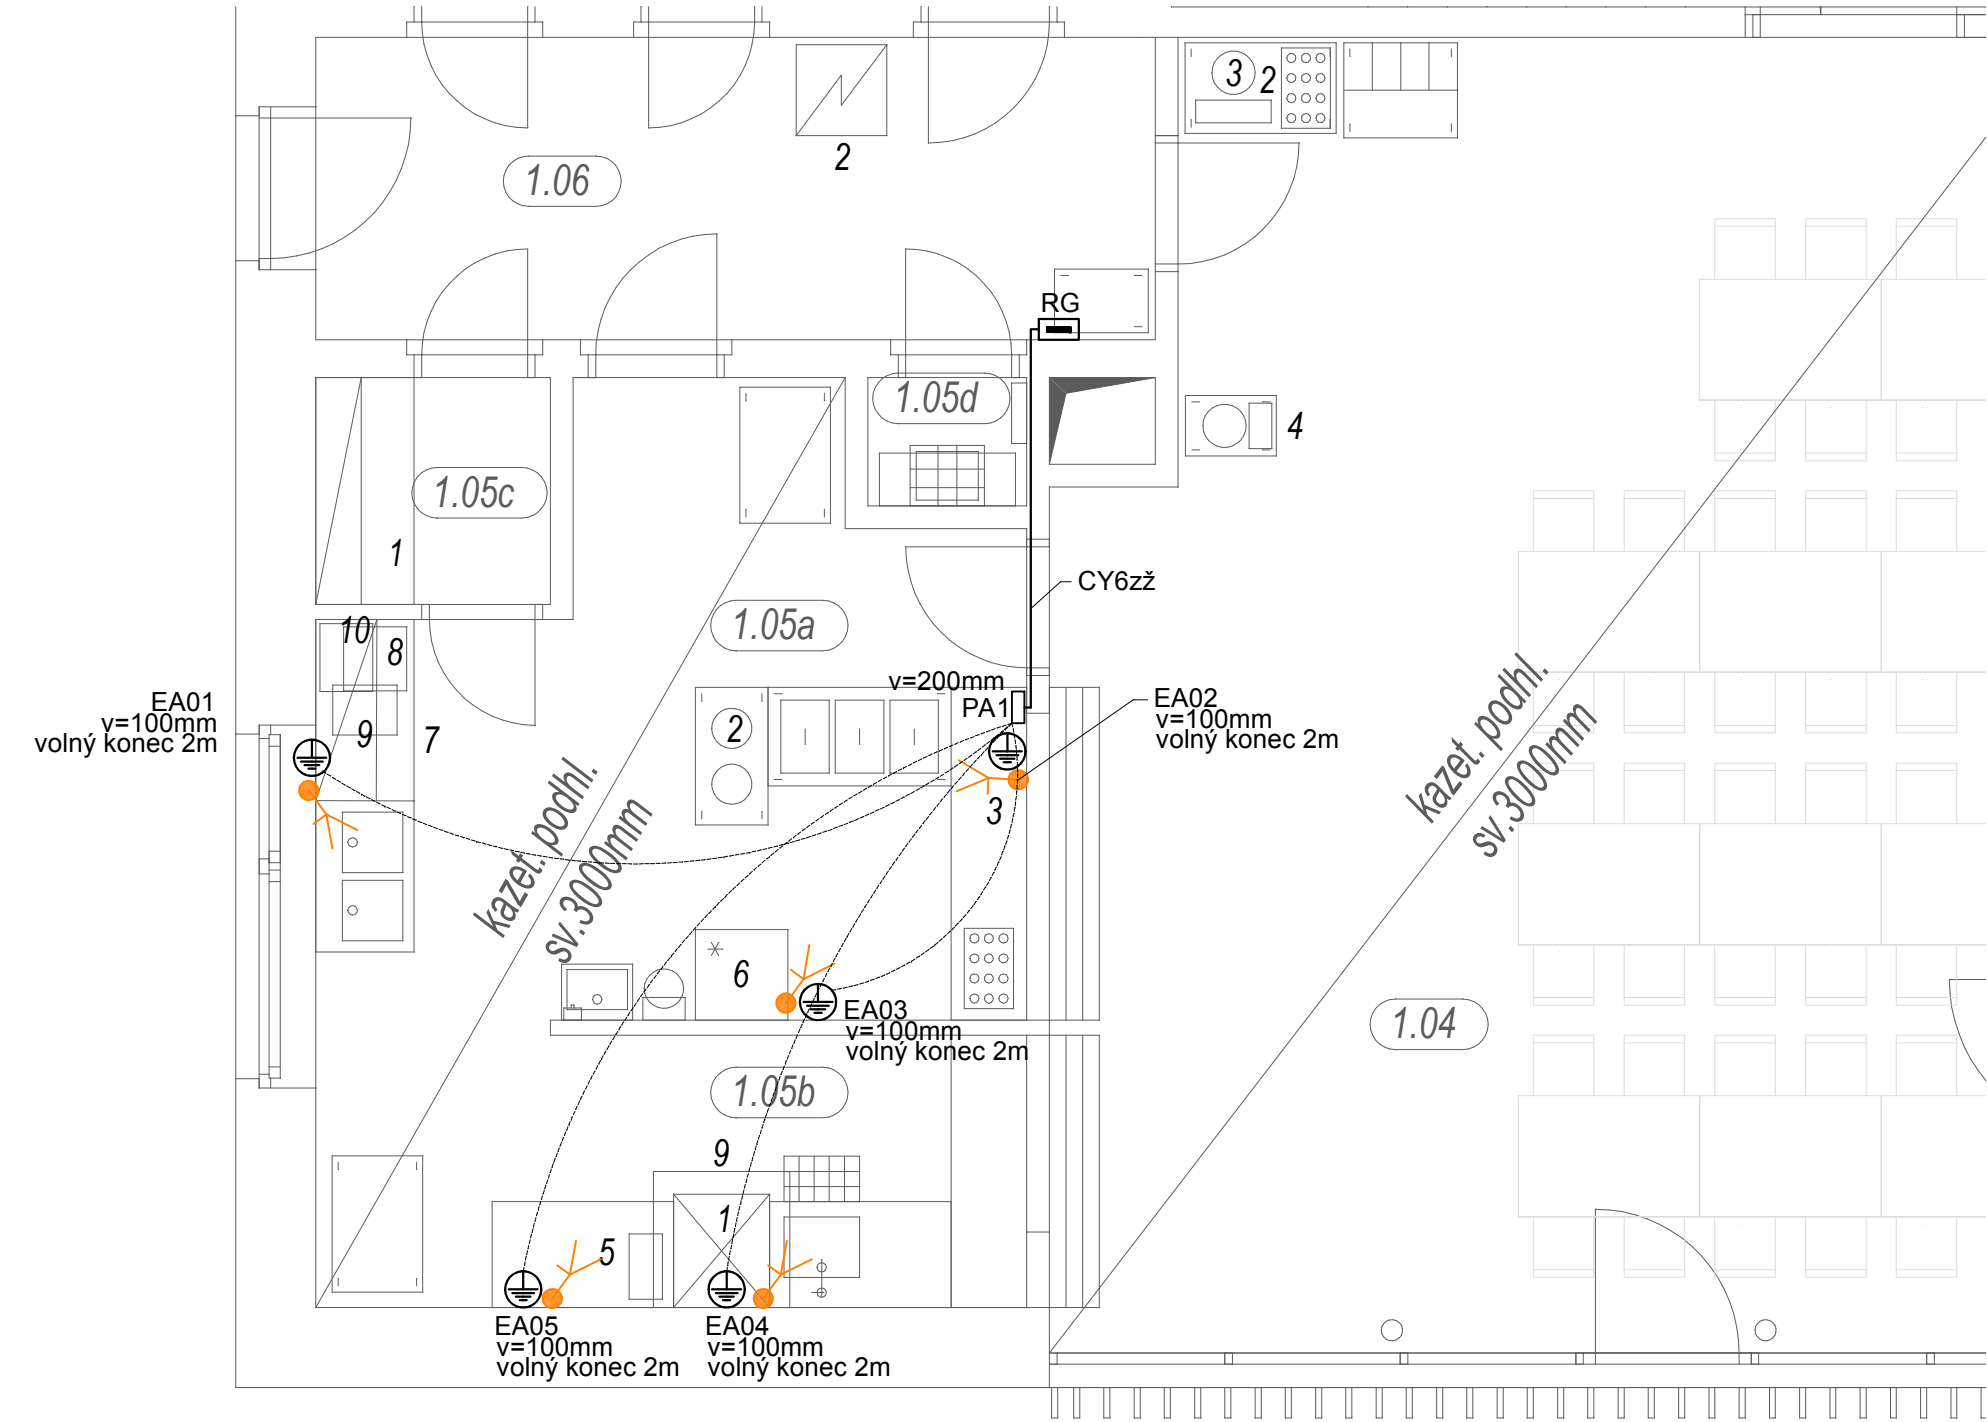

POZNÁMKY
BUDE PROVEDENO DOPLŇJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ, KTERÉ DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.3, ČLÁNEK 415.2.1 MUSÍ ZAHRNOUT CIZÍ VODIVÉ ČÁSTI A VŠECHNY NEŽIVÉ ČÁSTI UPEVNĚNÝCH ZAŘÍZENÍ SOUČASNĚ PŘÍSTUPNÝCH DOTYKU.
V PROSTORECH NEBEZPEČNÝCH A ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÝCH BUDE PROVEDENO DOPLŇJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ VODIČEM CY ZELENÓŽLUTÝM DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.3.
KAŽDÁ SESTAVA NEREZOVÉHO VYBAVENÍ GASTRO TECHNOLOGIE, BUDE PŘÍZEMNĚNA ALESPOŇ NA DVOU MÍSTECH. K PŘÍPOJENÍ ZEMNÍČHO VODIČE BUDOU POUŽITY SVORKY K TOMU URČENÉ VÝROBCEM A DODAVATELEM NEREZOVÉHO VYBAVENÍ GASTRO.
V ŘEŠENÝCH PROSTORECH BUDOU INSTALOVÁNY POD-OMÍTKOVÉ KRABICE OZNAČENÉ PA. K TĚMTO KRABICÍM BUDOU PŘÍPOJENY ZEMNÍCI BODY OZNAČENÉ "EA" VODIČEM CY4 ZŽ, DLE NÁVRHU V PŮDORYSE. KRABICE "PA" BUDOU PŘÍPOJENY VODIČY CY6 ZŽ K OCHRANNÉ SVORKOVNICI "PAS" U ROZVADĚČE RG
ROZVODY BUDOU PROVEDENY POD OMÍTKOU, PŘÍPADNĚ V PODLAZE.

LEGENDA SILNOPROUD

ZN.	POPIS
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
	TLAČÍTKO
	SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ
	SPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ
	SPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ STŘÍDAVÝ 5a
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ, IP44
	ZÁSUVKA VENKOVNÍ 3f, IP44
	ZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU TYPU "D"
	DVOJZÁSUVKA 230V/16A
	ZÁSUVKA 400V/16/32/63A
	VÝVOD 1f
	VÝVOD 3f
	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
	PAS OZNAČENÍ PŘÍPOJNICE HOP
	VENTILÁTOR
	ROZVADĚČ NN

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	název místnosti	m²	podlaha
1.01	chodba	12.9	keramická dlažba
1.02	schodiště	10.6	lité teraco
1.03	výťahová šachta	4.6	protiprašný nátěr
1.04	školní jídelna	57.7	keramická dlažba
1.05a	výdej jídla	16.5	keramická dlažba
1.05b	umývárna stolního nádobí	8.7	keramická dlažba
1.05c	příjem termostotů	2.4	keramická dlažba
1.05d	úklid	0.9	keramická dlažba
1.06	chodba	12.1	keramická dlažba
1.07	sklad	6.8	keramická dlažba
1.08a	šatna - personál	3.6	keramická dlažba
1.08b	umývárna - personál	2.7	keramická dlažba
1.08c	kabina WC - personál	1.7	keramická dlažba
1.09	kancelář	4.7	vinyl
1.10a	chodba	13.8	keramická dlažba
1.10b	chodba	14.2	keramická dlažba
1.10c	šatna	36.4	keramická dlažba
1.11a	umývárna - učitelé	2.4	keramická dlažba
1.11b	kabina WC - dívky	1.5	keramická dlažba
1.11c	kabina WC - dívky	1.5	keramická dlažba
1.12a	umývárna - dívky	5.1	keramická dlažba
1.12b	chodba k WC - dívky	2.9	keramická dlažba
1.12d	kabina WC - dívky	1.5	keramická dlažba
1.12e	kabina WC - dívky	1.5	keramická dlažba
1.13a	umývárna - chlapci	3.5	keramická dlažba
1.13b	pisárny - chlapci	3.6	keramická dlažba
1.13c	kabina WC - chlapci	1.5	keramická dlažba
1.13d	kabina WC - chlapci	1.5	keramická dlažba
1.13e	úklid	1.8	keramická dlažba
1.14	kabina WC - invalidé	4.0	keramická dlažba
1.15	zádveň	7.0	keramická dlažba
1.16	kuchyňka	4.1	keramická dlažba
1.17	učebna 2	50.9	vinyl
1.18	sklad	10.1	vinyl
1.19	učebna 1	58.2	vinyl
CELKOVÁ PLOCHA		372.9	

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000–4–41 ed.3:
ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKY
OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE, UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
ZVÝŠENÁ: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNICEM
VNĚJŠÍ VLVY DLE ČSN 33 200–5–51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

R–Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Změna využití komunitního centra na základní školu Baštýřská 67/2, Praha 9, kú. Hostavice	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		JIŘÍ FLOSMAN	
		SPOLUPR.			
		ZAK.Č.		0009 0114 40	
OBJEDNAVATEL MČ Praha 14 Bratří Vencliků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES Ochranné pospojení	STUPEŇ DZS + DPS	D.1.4		07
		FORM. 4A4	E		
		MĚŘ. 1:50			
		DATUM: 05/2023			
				PROFESE	