

POZNÁMKY:


Dle příslušných předpisů Evropské unie v oblasti dodávání výrobků na trh spadají rozváděče mezi výrobky viz. jmenované normy souboru EN/IEC 61439. V českém právním řádu pak rozváděče spadají pod zákon č. 90/2016 Sb. Dle jmenovaného zákona zajišťuje dokumentaci výrobků jejich výrobce nebo dovozce, dle příslušného prováděcího nařízení vlády i včetně schémat obvodů (tj. včetně schémat zapojení).

Schémat rozváděčů nejsou podmínkou pro to, aby mohl být vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.


Projektant nakreslil schémata pro jasné a přehledné znázornění co se má jak připojit.

R–Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace v objektu MŠ, Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček 1218, Praha 9	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT		
		ZODP.PROJ. JIŘÍ FLOSMAN		
		SPOLUPR.		
		ZAK.Č. 0009 0111 40		
OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 14 Bratři Venclíků 1073 Praha 9 - 198 21	VÝKRES ROZVADĚČ R2	STUPEŇ	<u>D.1.4</u> E	04
		FORM.		
		MĚŘ.:		
		DATUM		


ROZVADĚČ R2																
DRUH ROZVADĚČE : OCELOPLECHOVÝ																
ROZMĚRY : 835/1560/187																
POLOHA : VE VÝKLENKU																
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE : N/A																
ZKRATOVÁ ODOLNOST : Iks = 10 kA																
KRYTÍ : IP30/20																
PŘÍVOD : ZESHORA																
VÝVODY : NAHORU/DOLŮ																
BARVA : RAL 7035 – ŠEDÁ																
NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400V/ 230V, TN–S																
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM																
PROVEDENA DLE NORMY																
ČSN 33 2000–4–41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):																
ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)																
OCHRANNA OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),																
UZEMNĚNÍ,POSPojENÍ (viz.odst.415.2)																
ZVÝŠENÁ: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE																
DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (viz.odst. 415.1)																
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200–5–51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)																
PROVEDENÍ ROZVADĚČE:																
SCHÉMA ROZVADĚČE A NAVRŽENÝ ROZMĚR JE POUZE REFERENČNÍ.																
V RÁMCI DODÁVKY ROZVADĚČE MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY																
POŽADAVKY (KRYTÍ IP, IK, POŽÁRNÍ ODOLNOST).																
BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :																
0102 – POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ																
4301 – NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI																

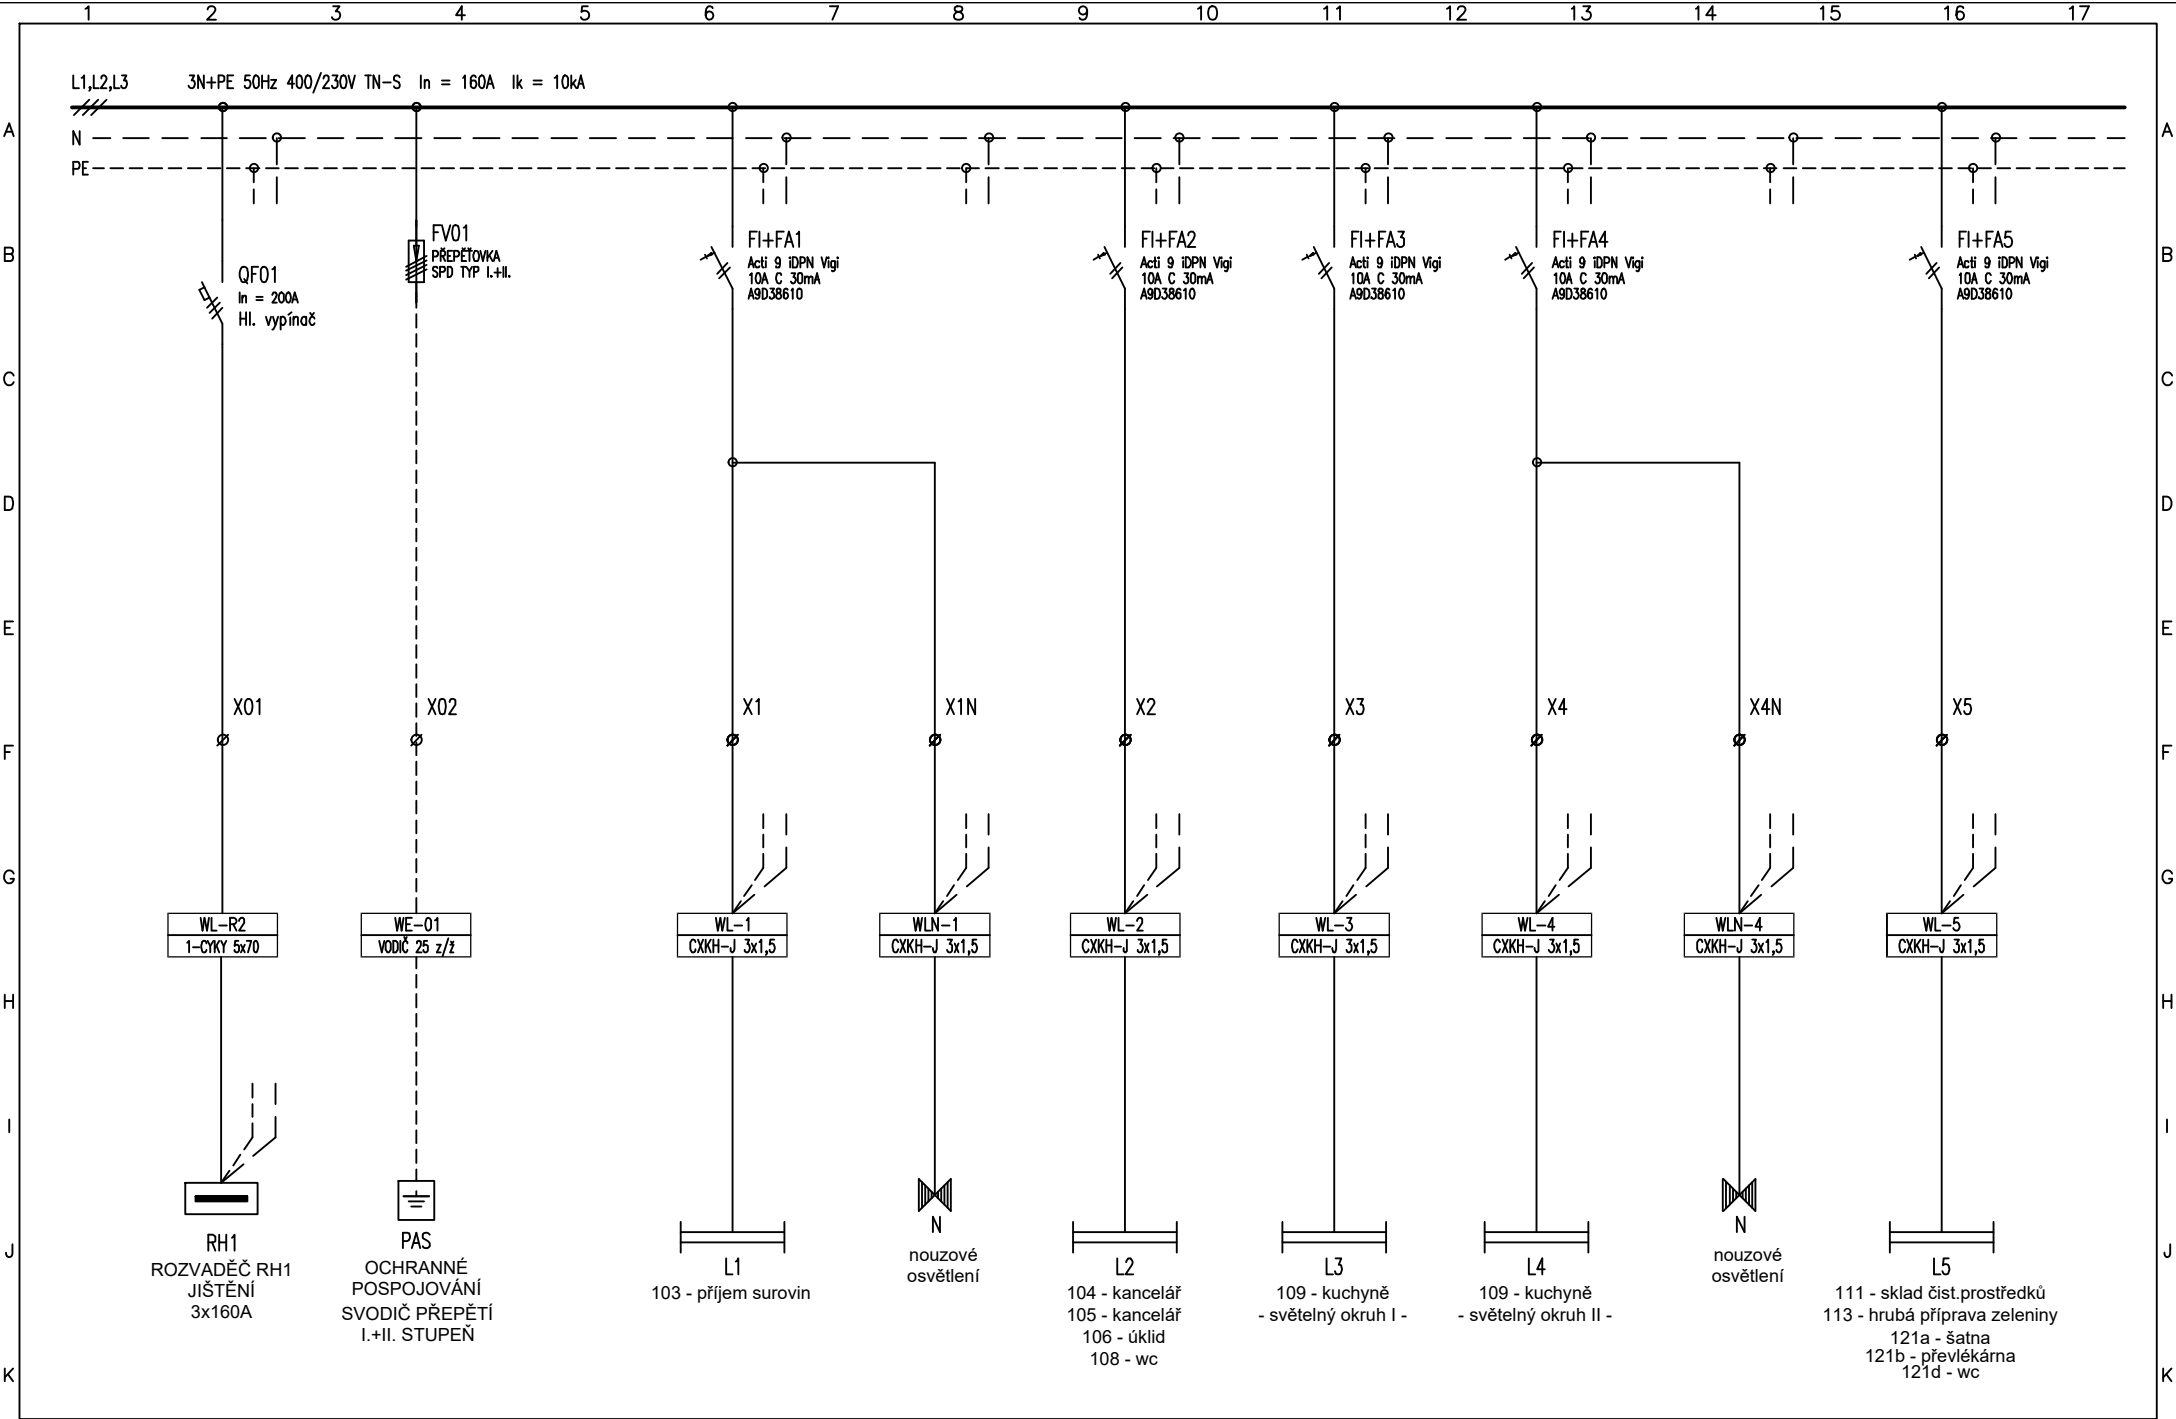


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN			AKCE: Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček					Investor:								Listů: 12
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN								Obsah:								List:
Datum : 04/2024								ROZVADĚČ R2								3

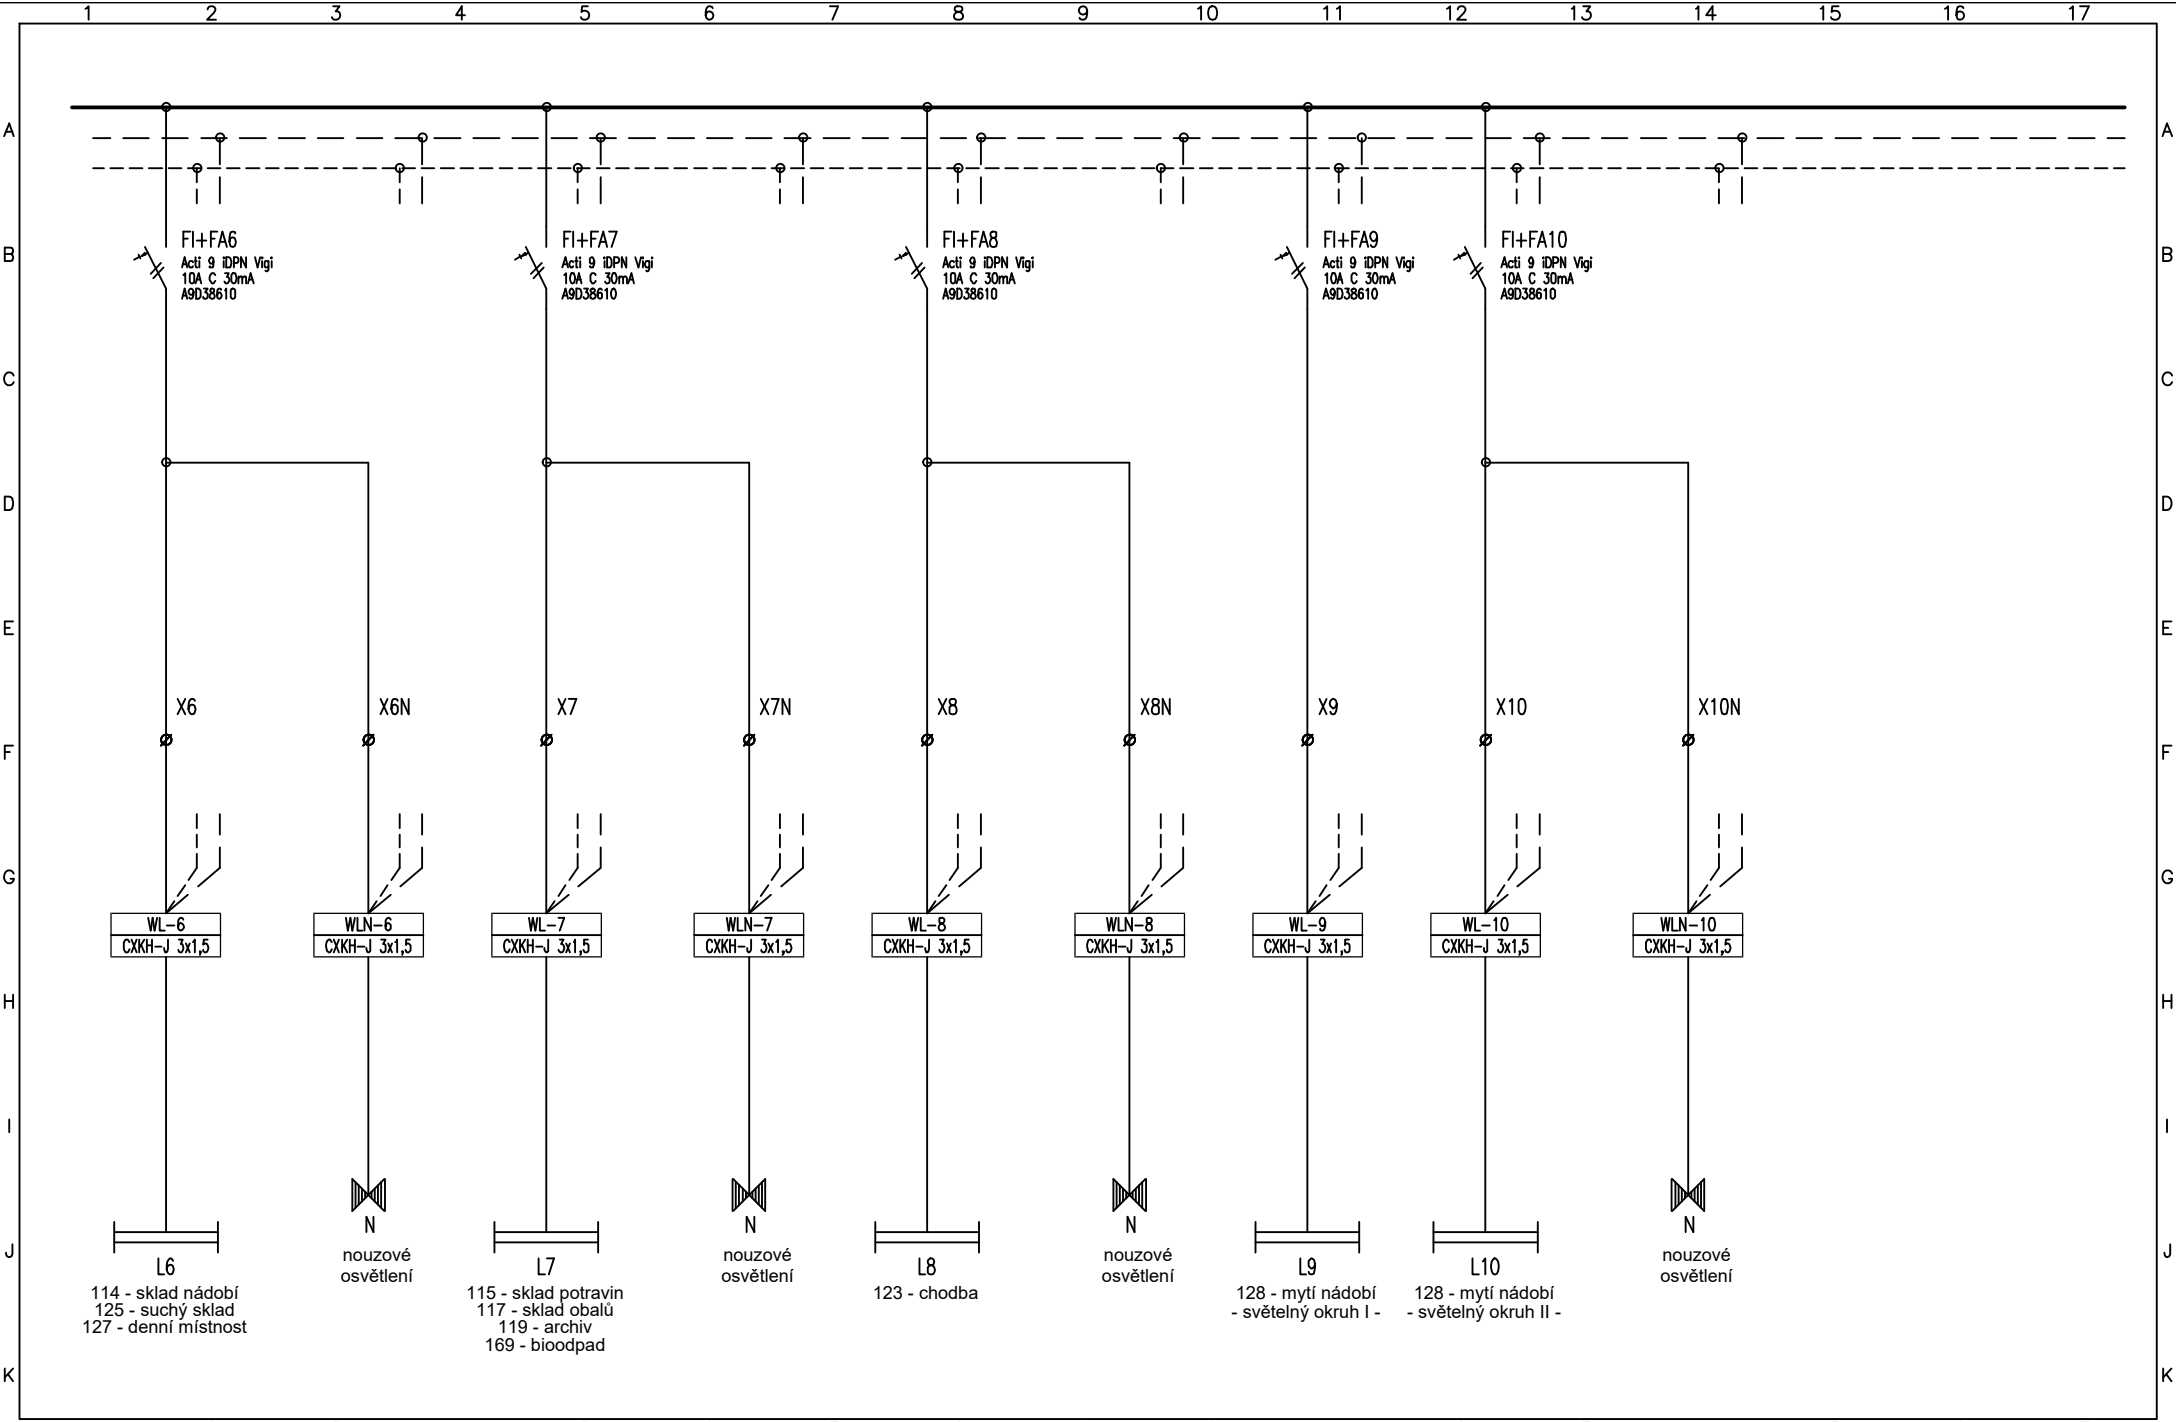


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN			AKCE: Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček					Investor:								Listů: 12
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN								Obsah:								List:
Datum : 04/2024								ROZVADĚČ R2								4

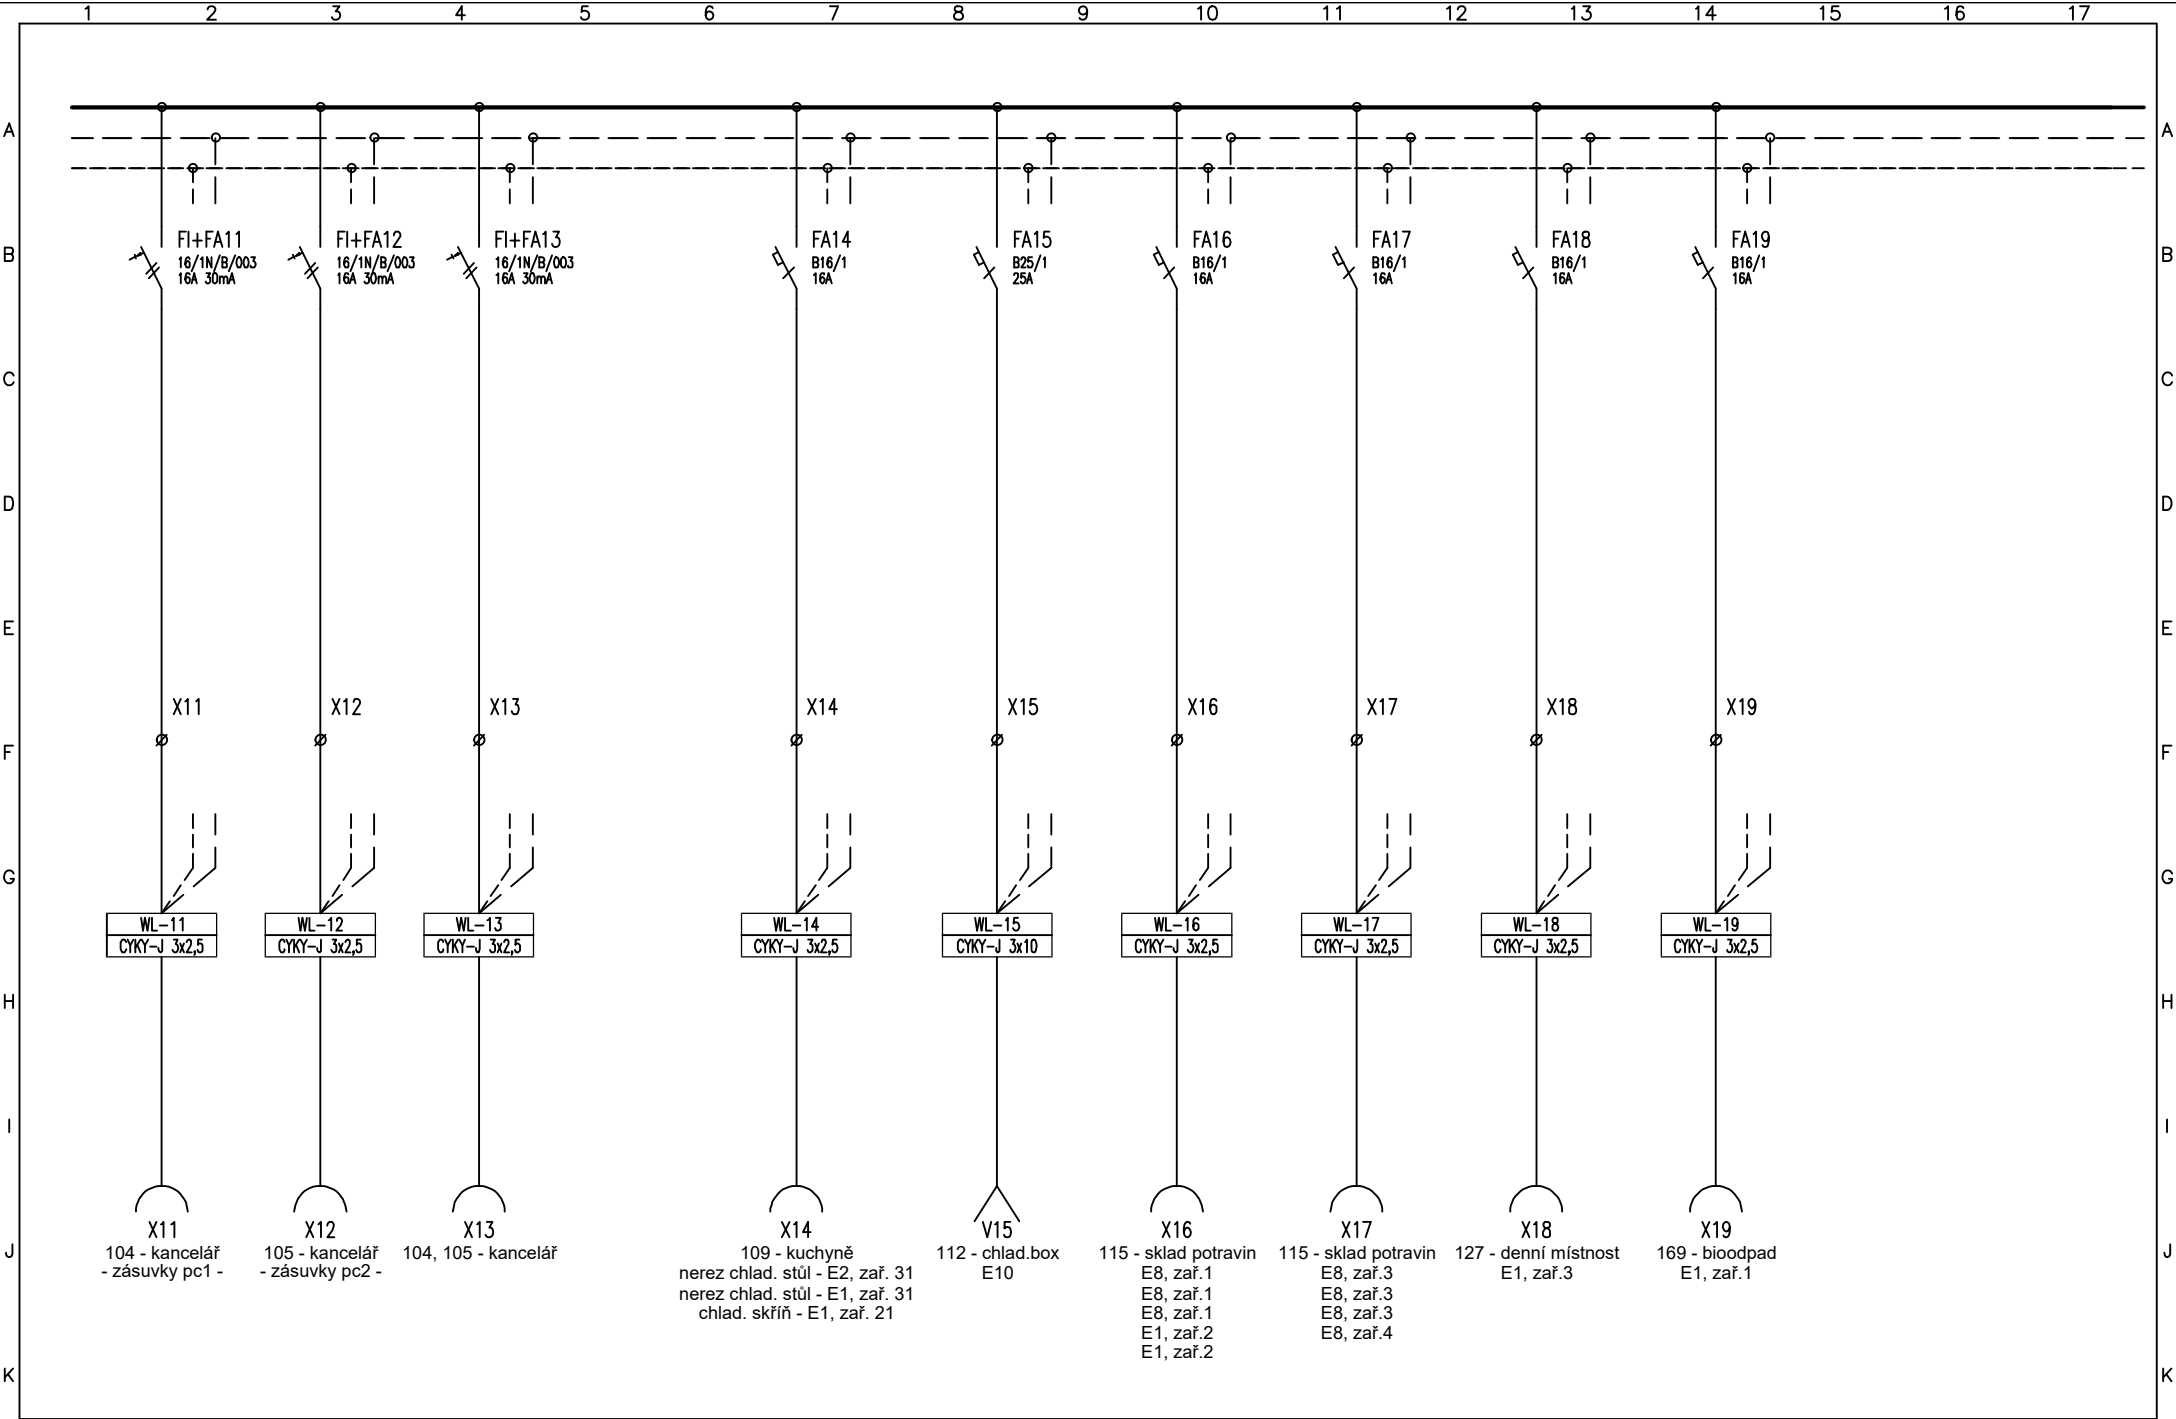


Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN		AKCE: Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček	Investor:		Listů: 12
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN			Obsah:		List:
Datum : 04/2024			ROZVADĚČ R2		5

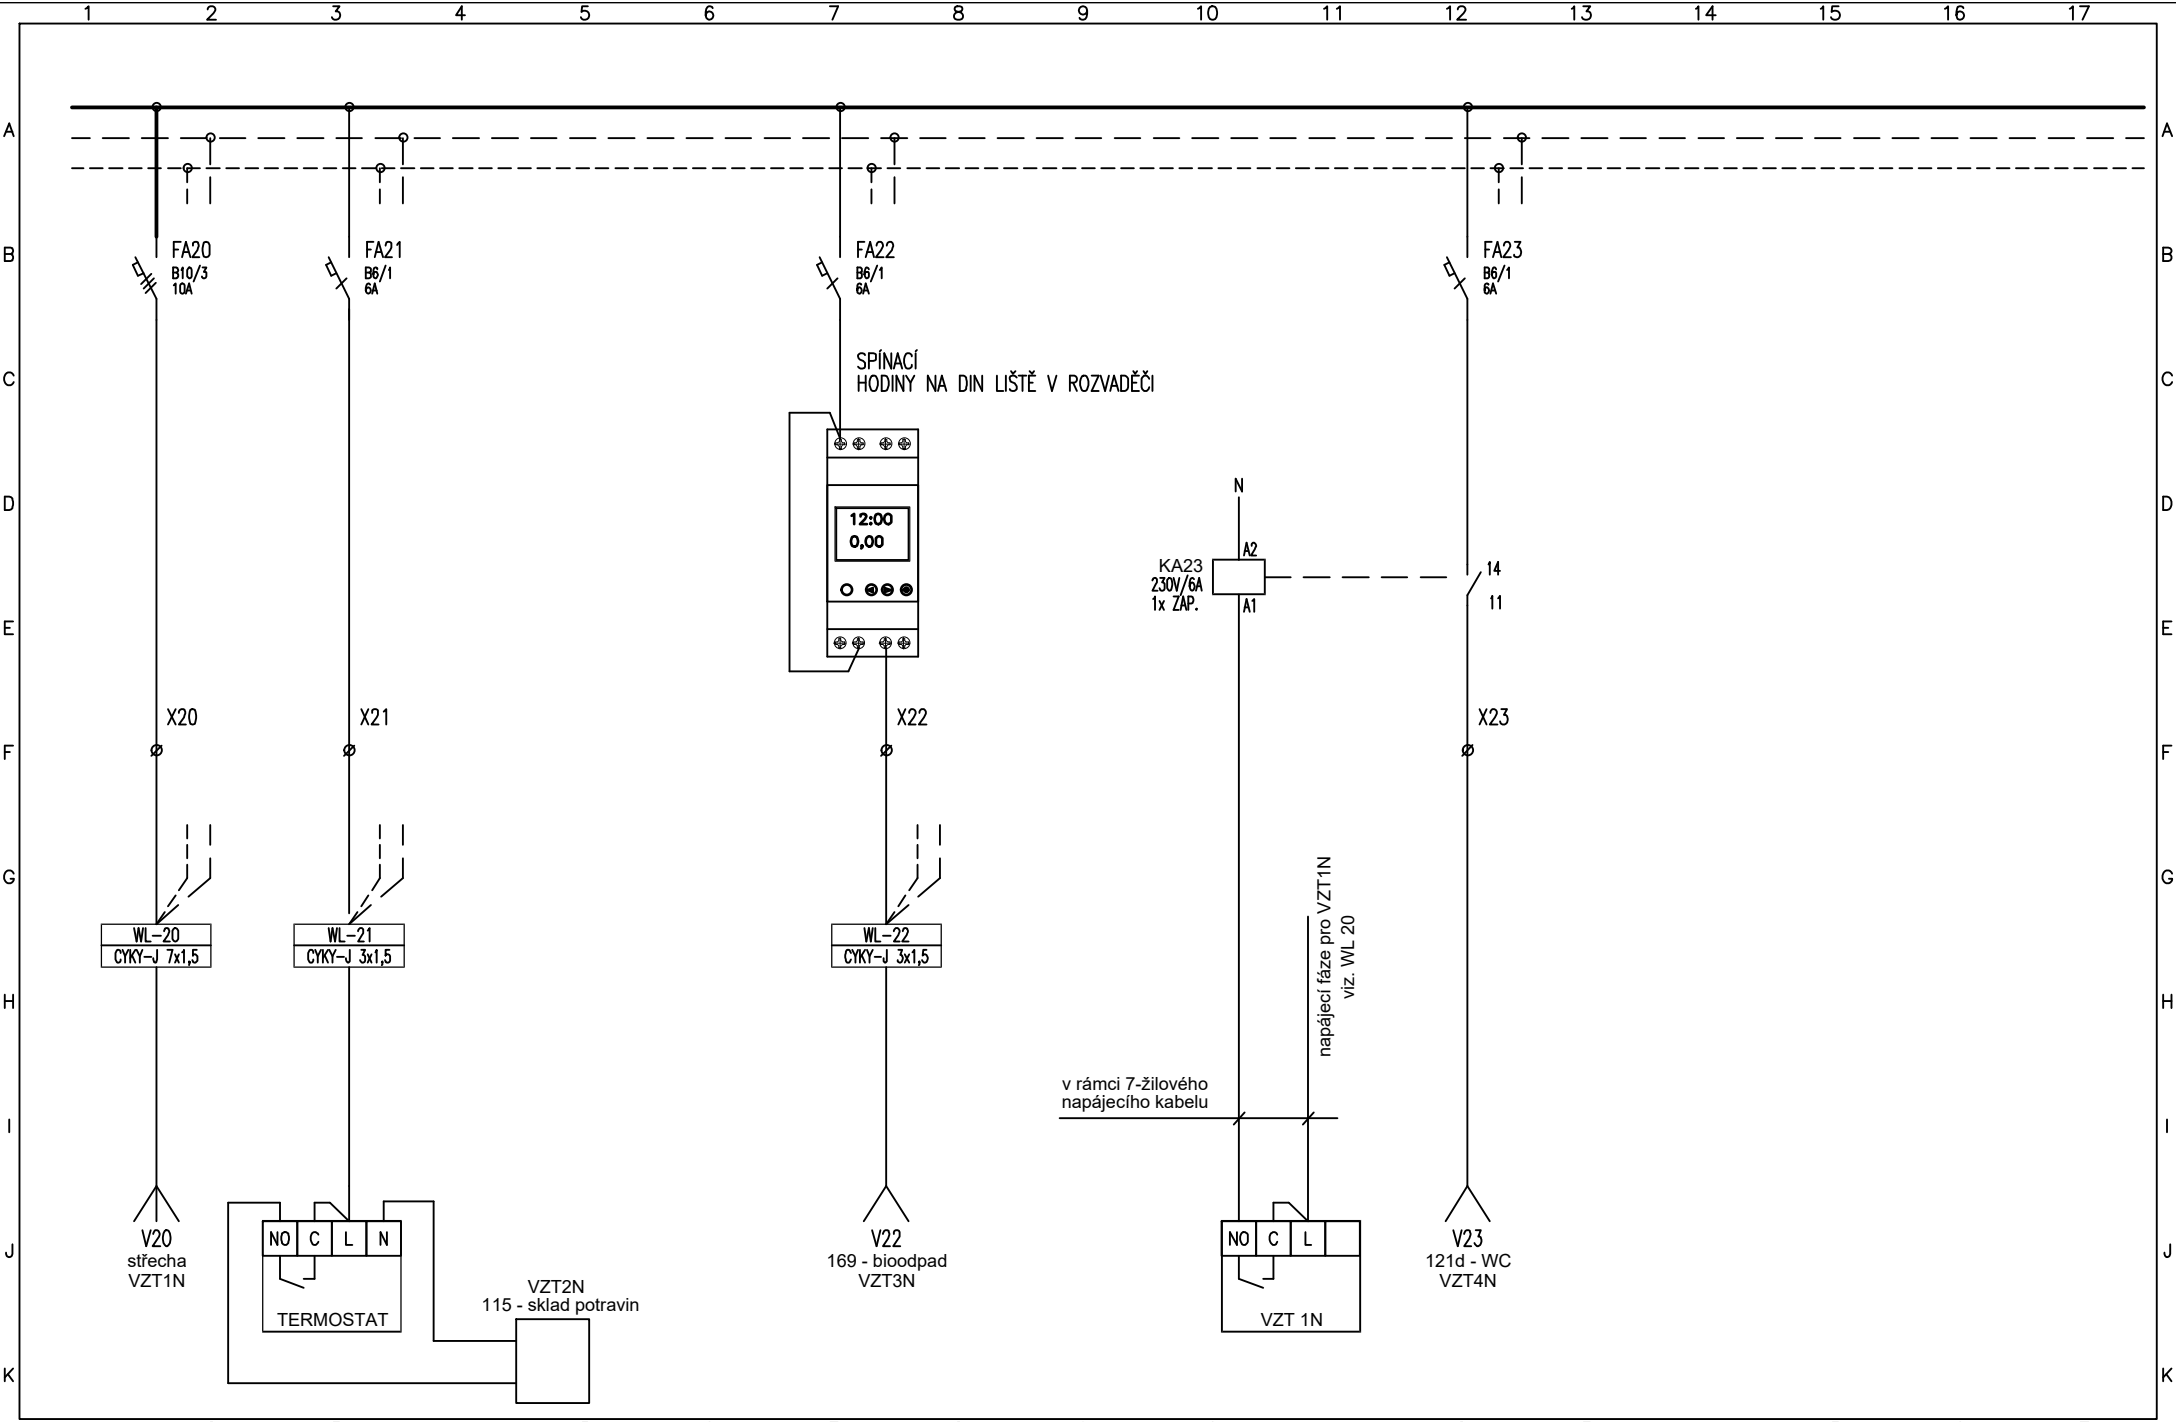


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN			AKCE: Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček					Investor:								Listů: 12
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN								Obsah:								List: 6
Datum : 04/2024								ROZVADĚČ R2								

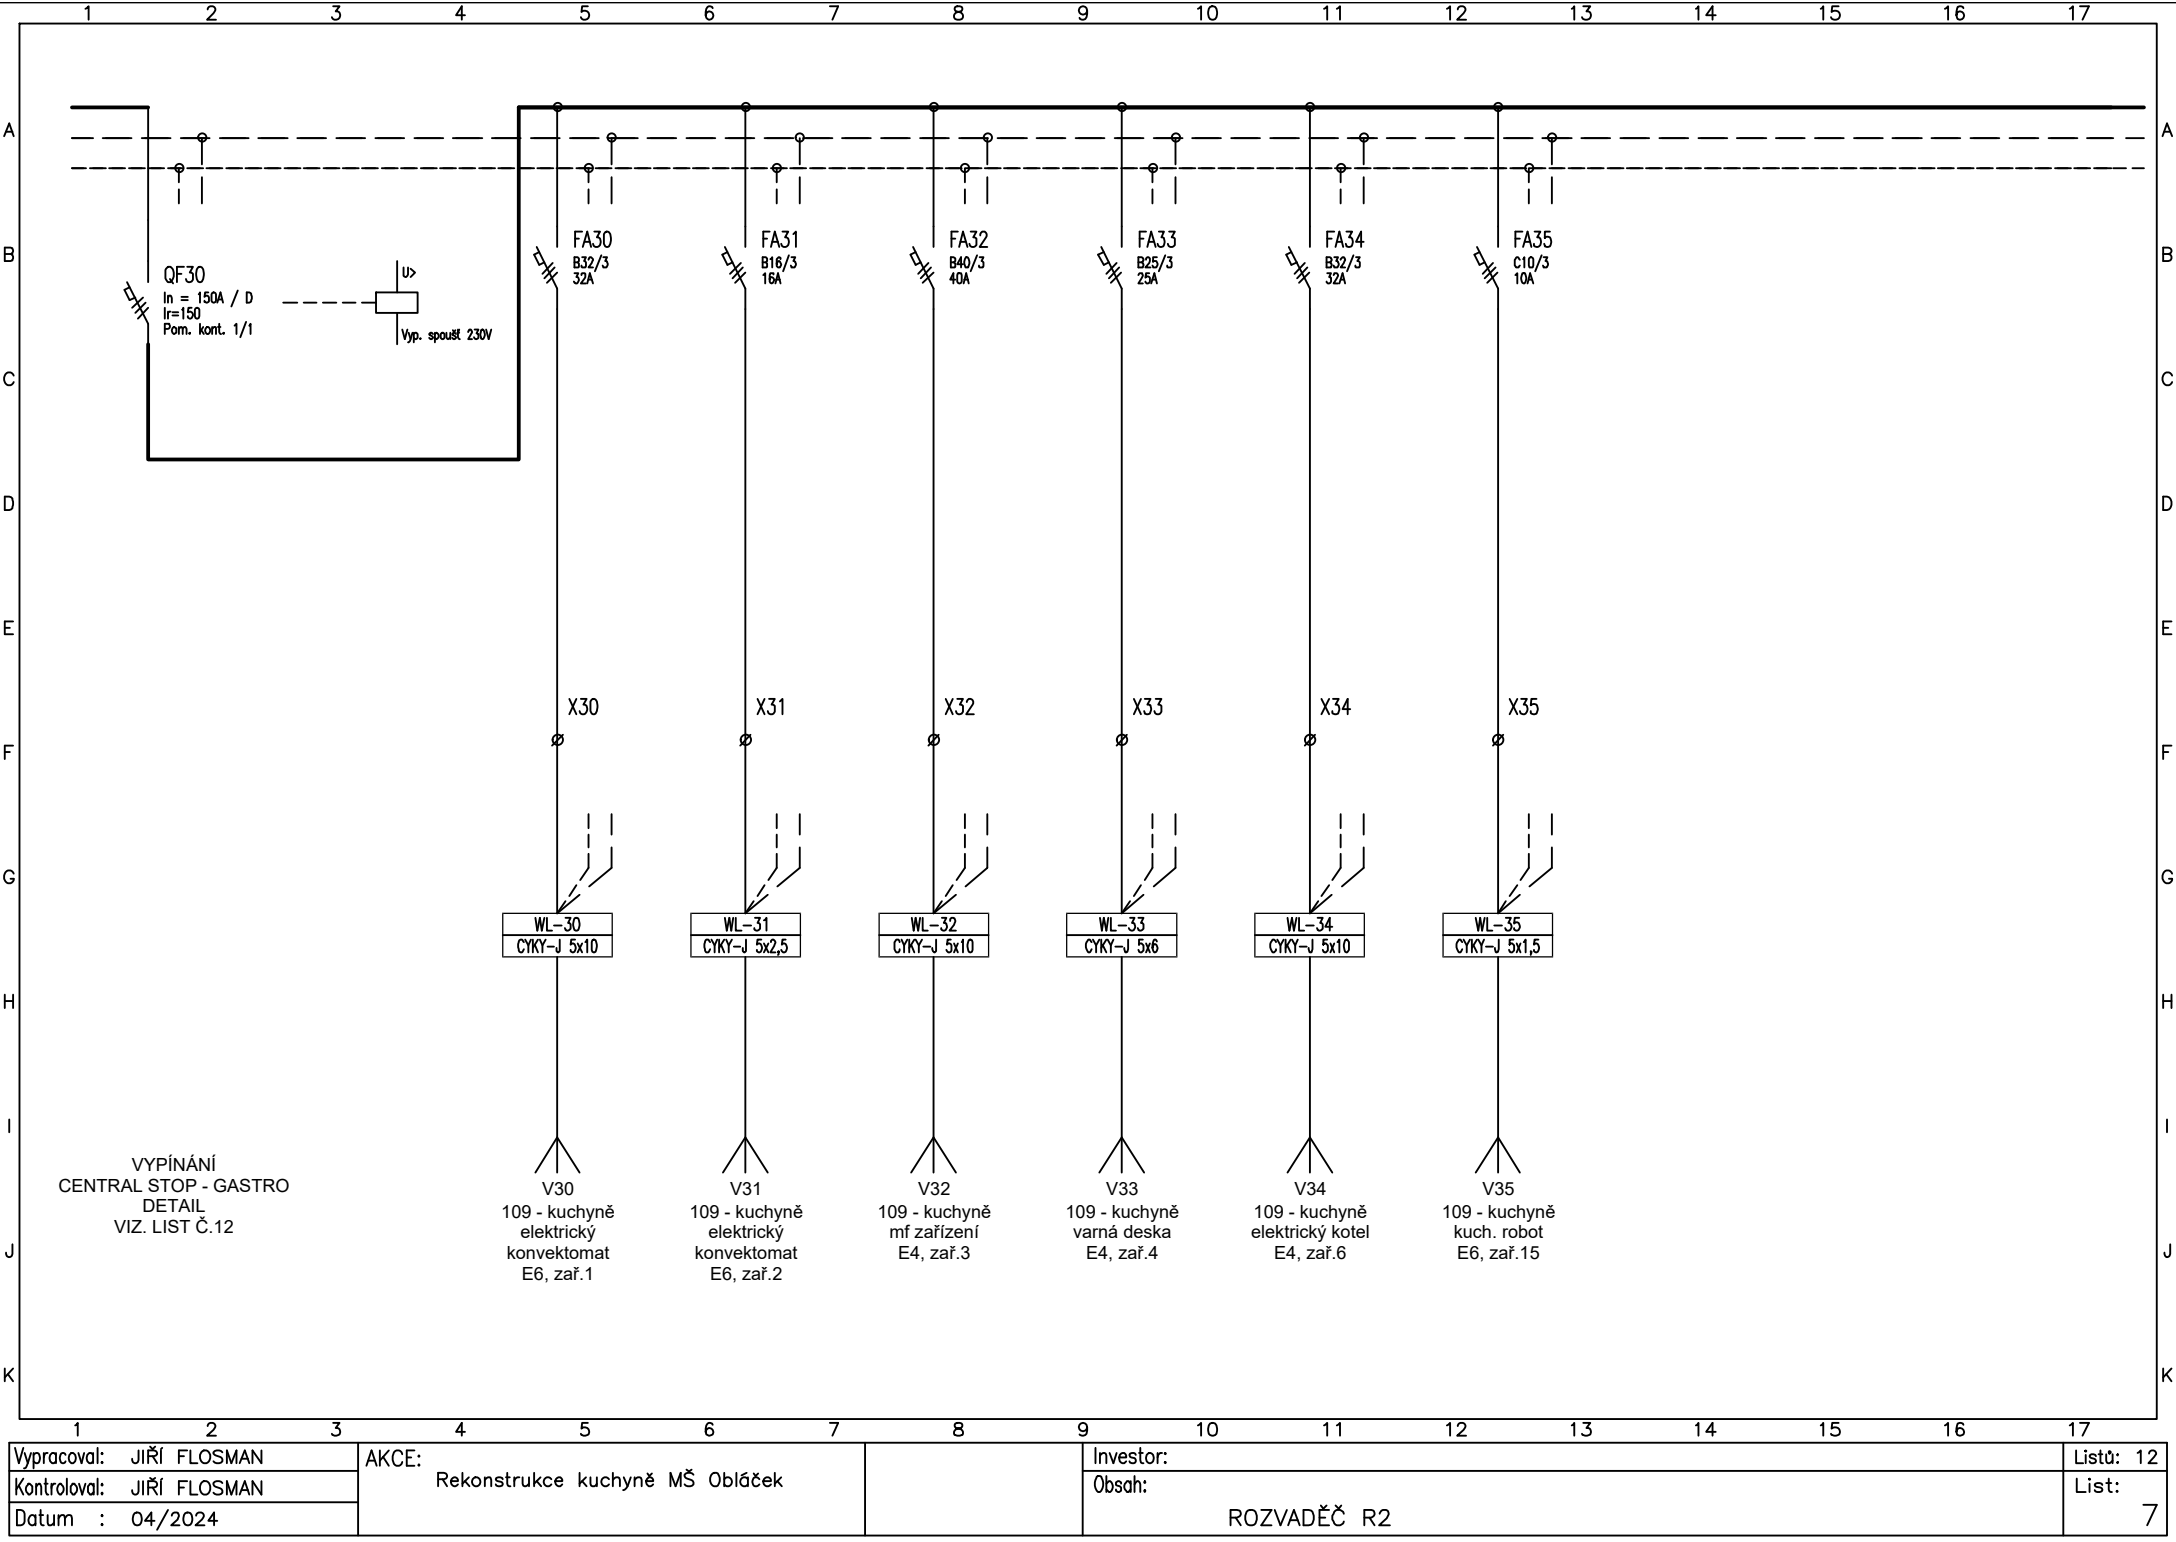


Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček		Investor:	Listů: 12
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN			Obsah:	List:
Datum : 04/2024			ROZVADĚČ R2	7

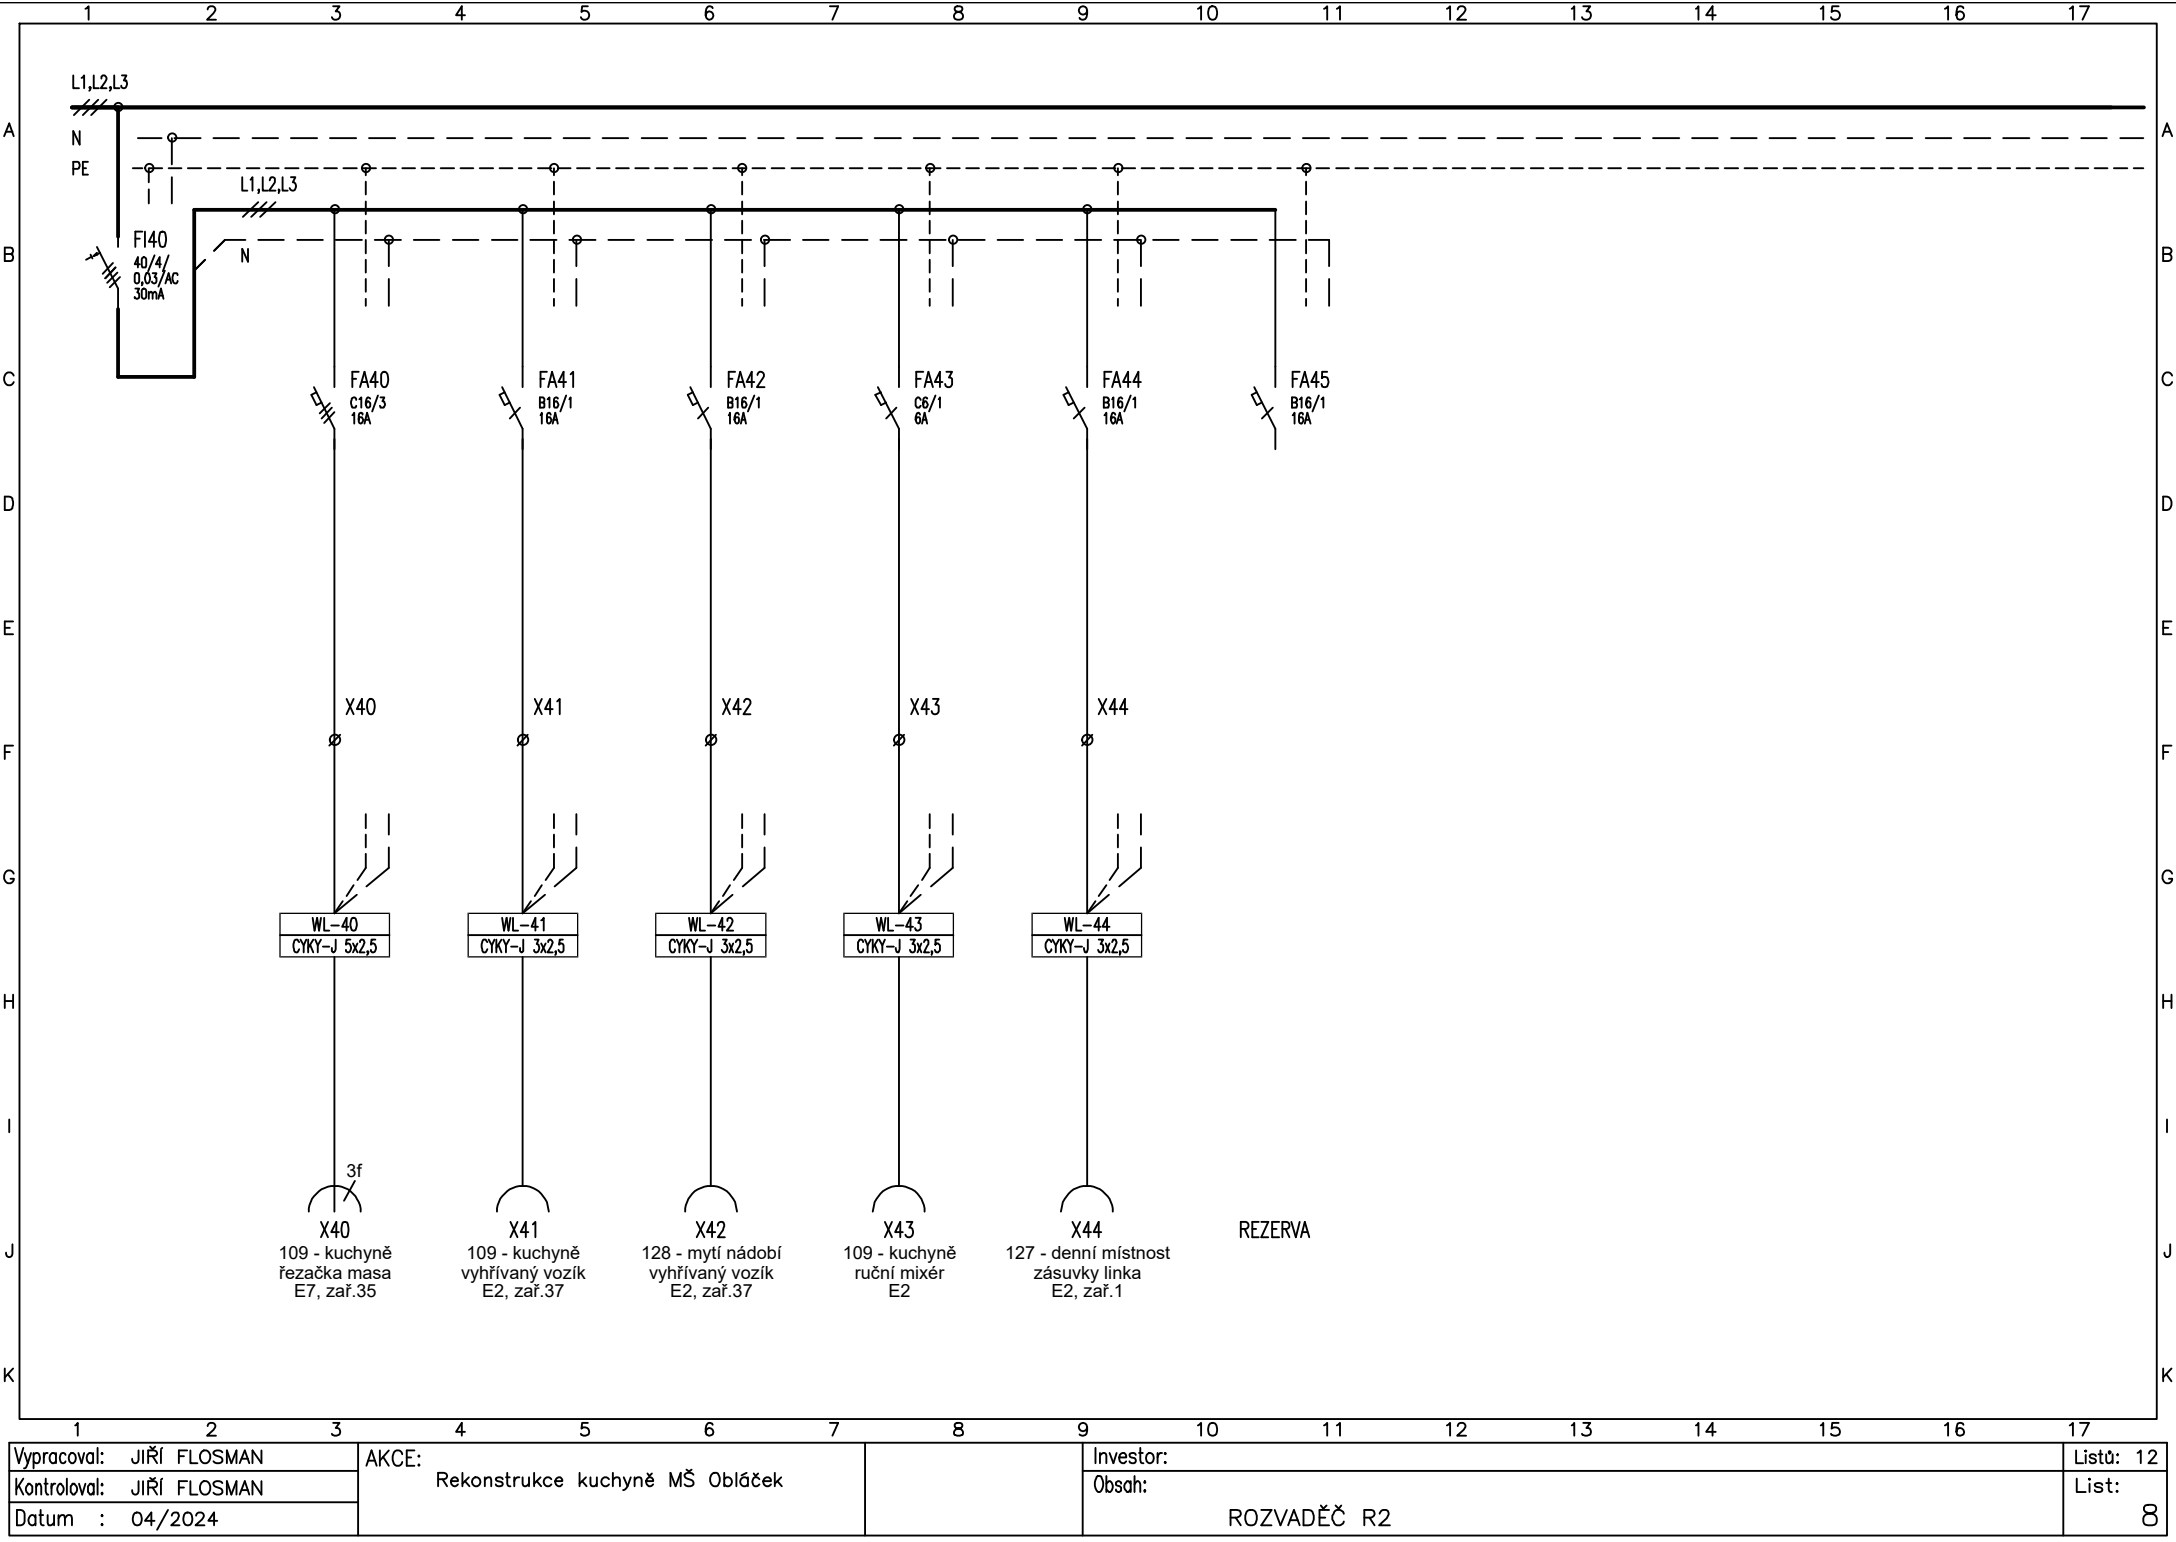


Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček		Investor:	Listů: 12
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN			Obsah:	List:
Datum : 04/2024			ROZVADĚČ R2	8

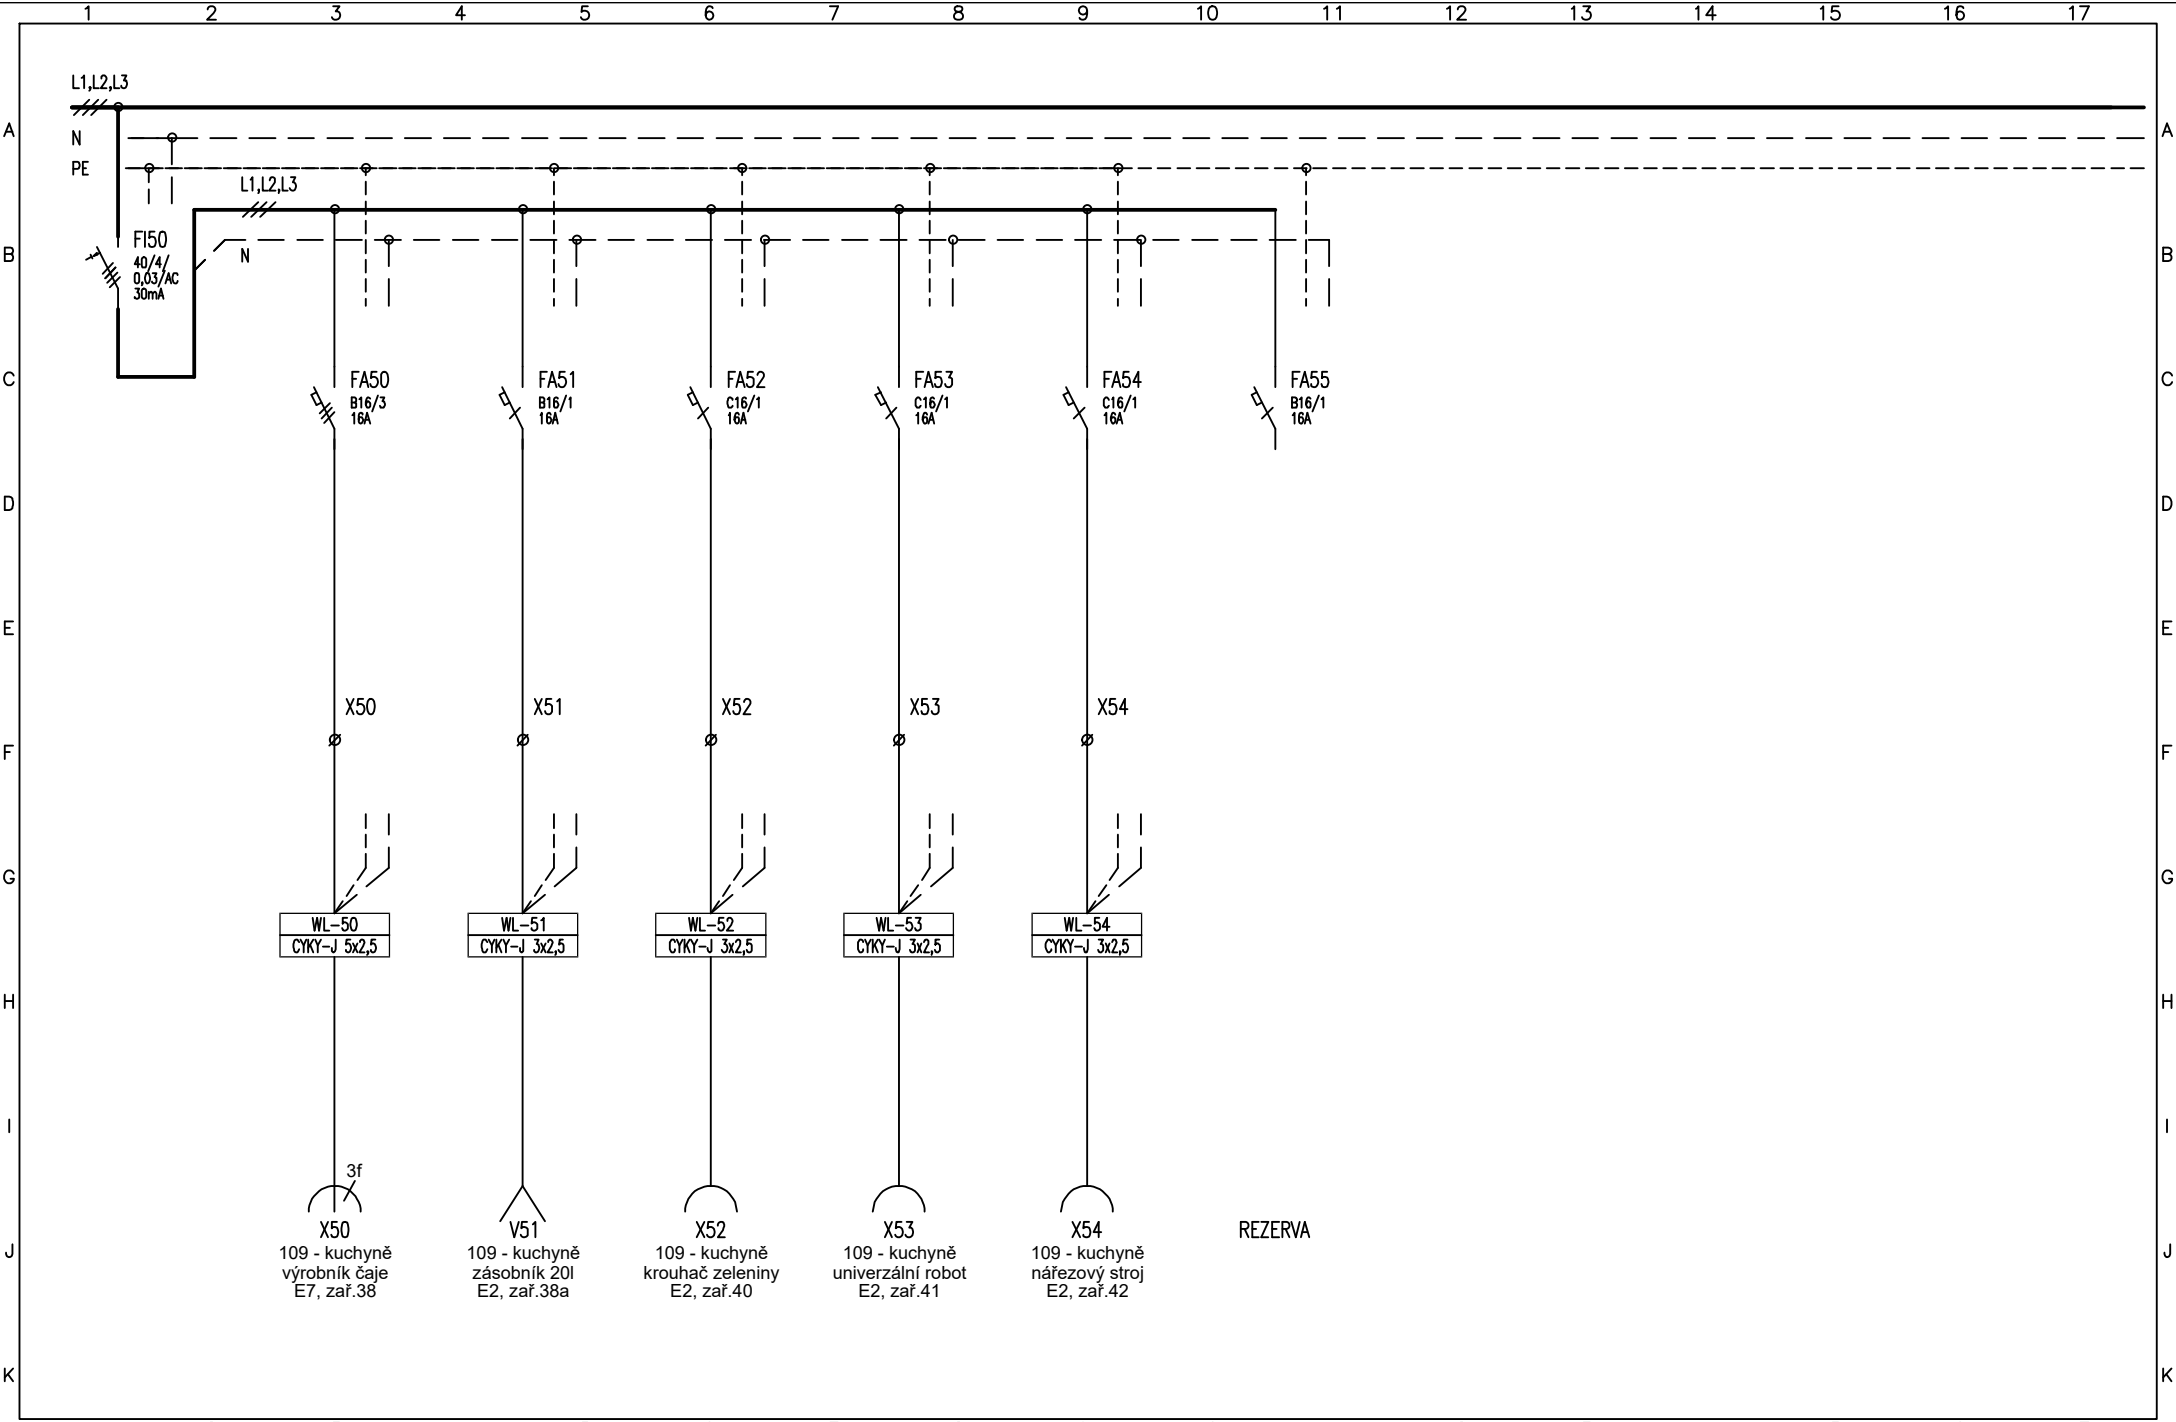


1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN				AKCE: Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček								Investor:				Listů: 12																	
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN												Obsah:				List:																	
Datum : 04/2024												ROZVADĚČ R2				9																	

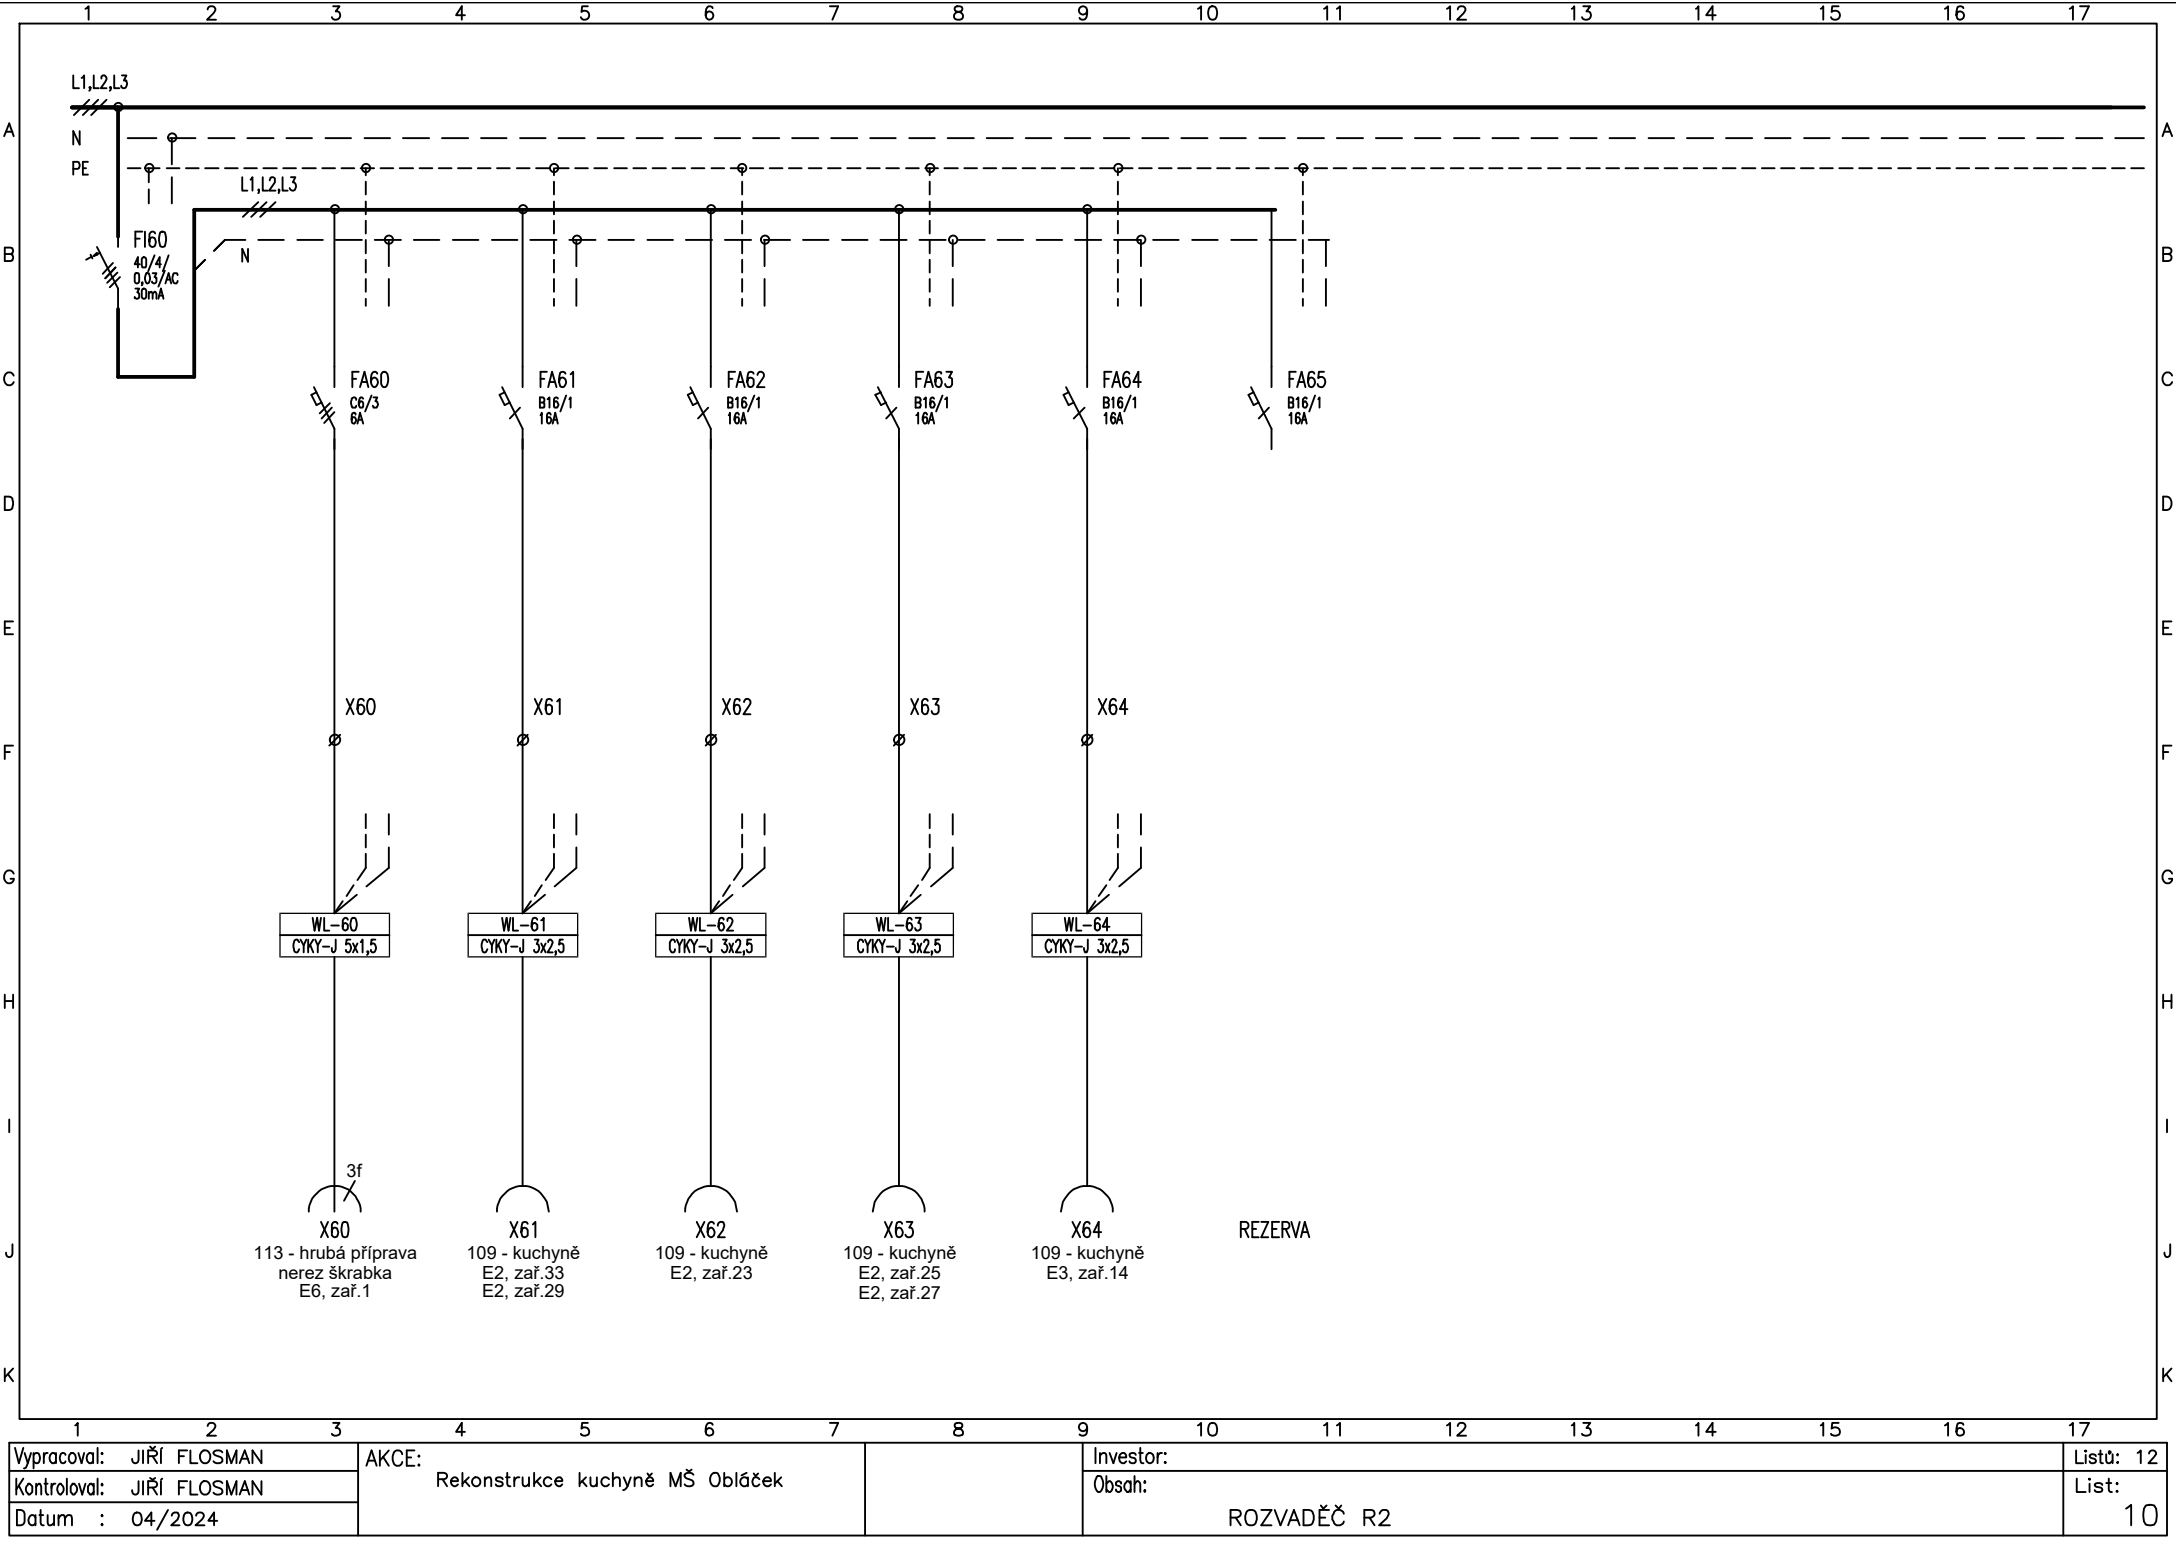

Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček		Investor:	Listů: 12
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN			Obsah:	List:
Datum : 04/2024			ROZVADĚČ R2	10

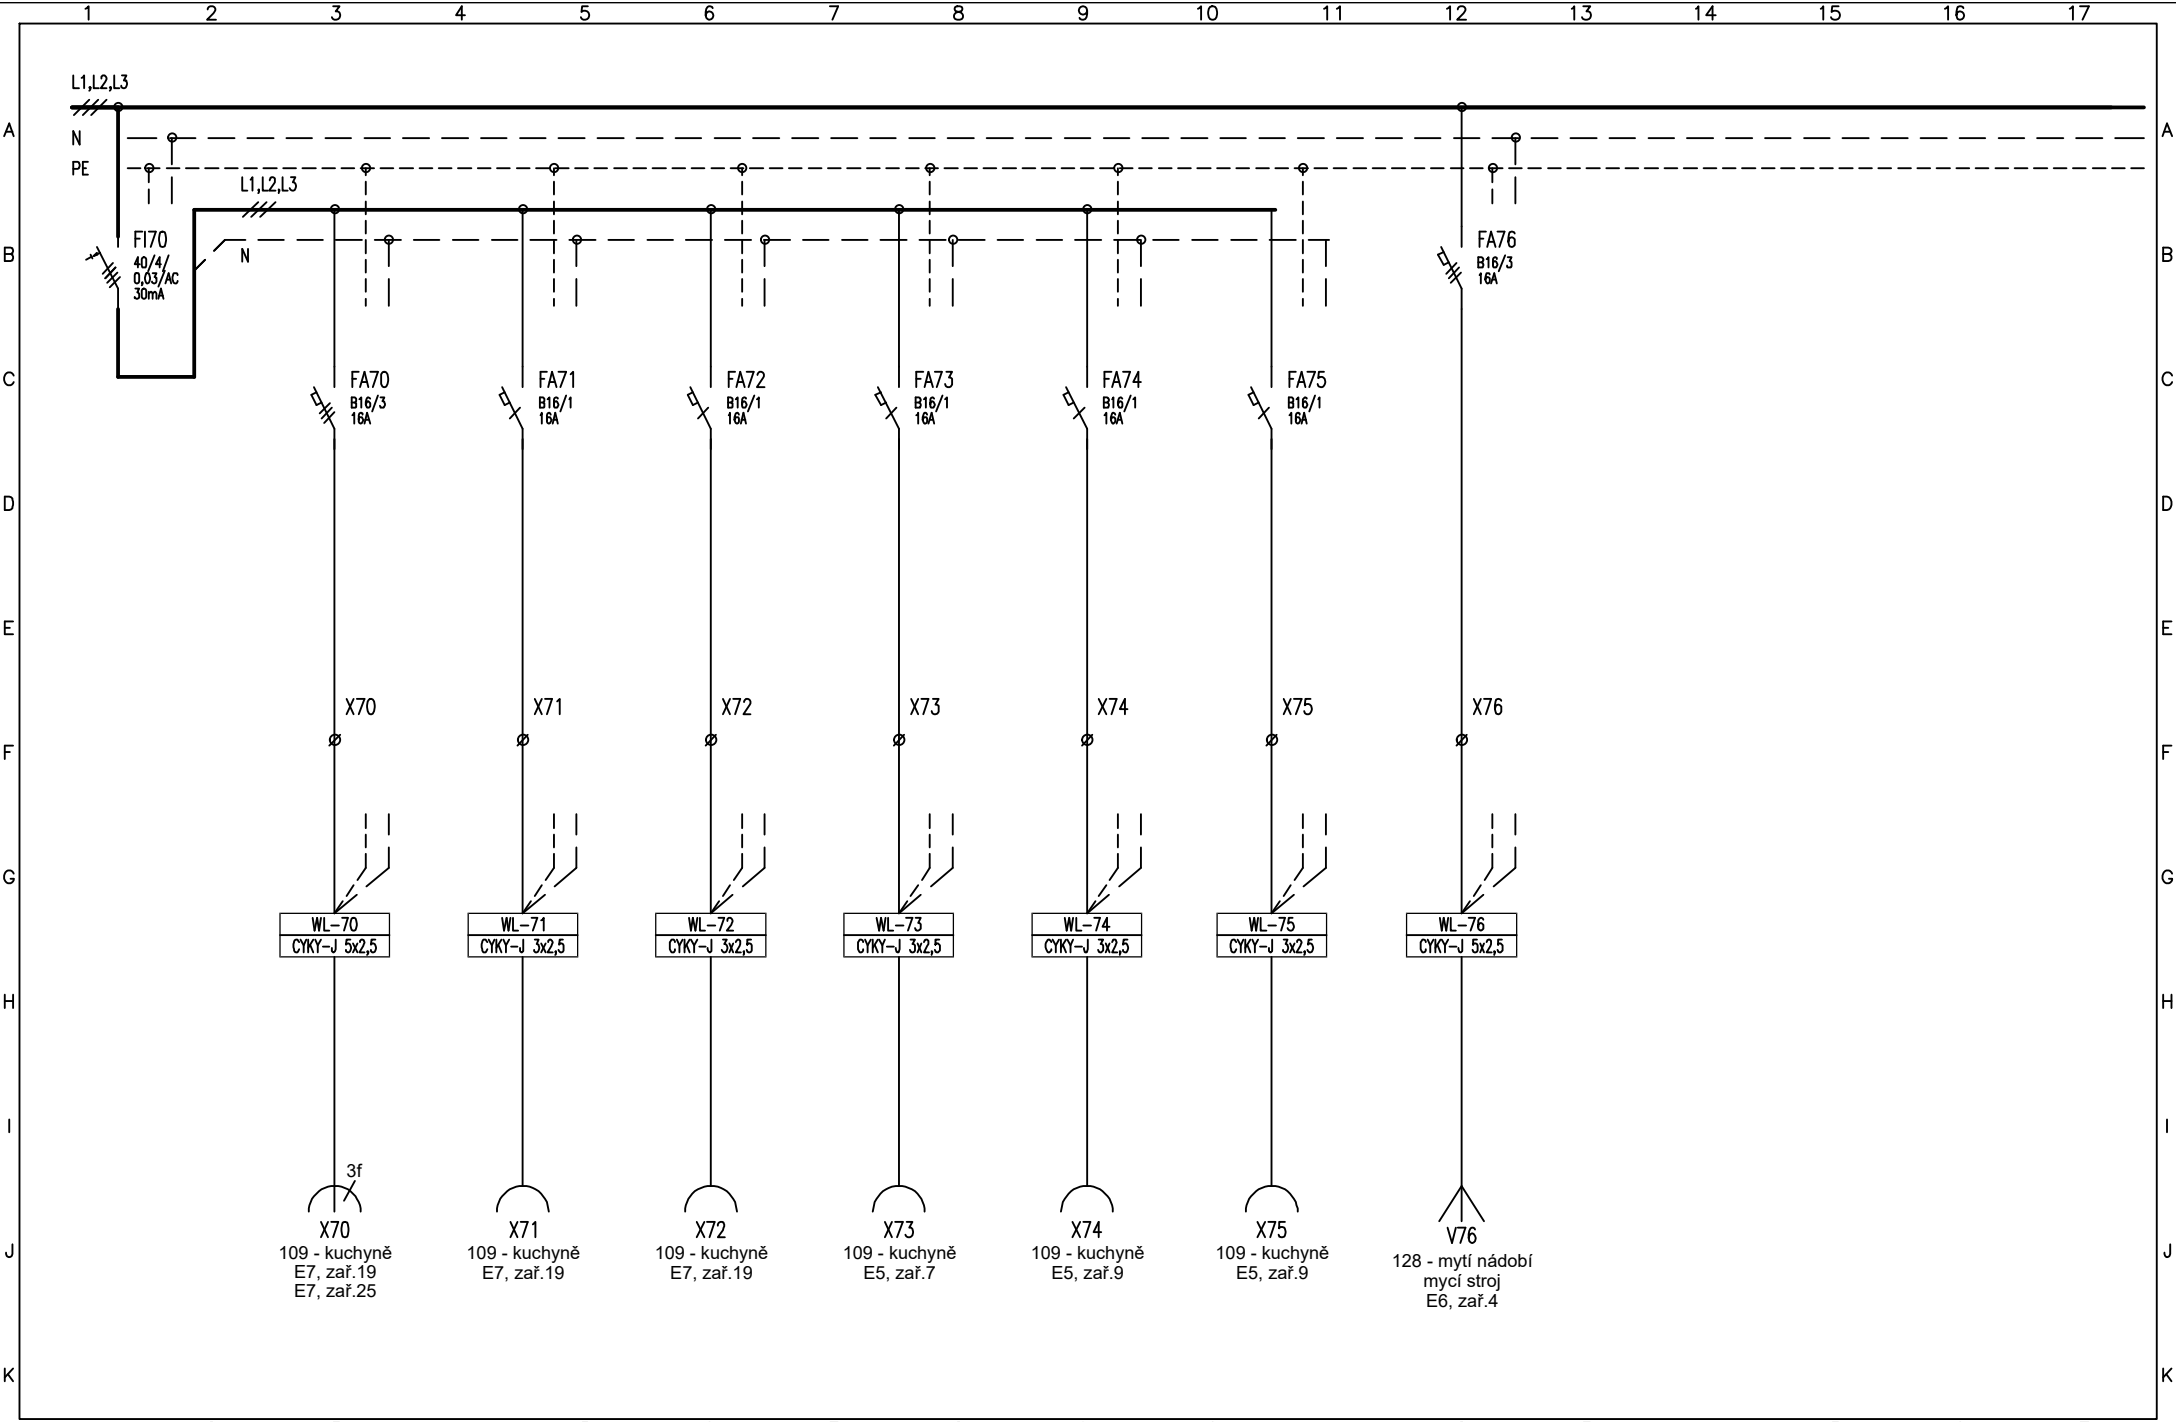

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN			AKCE: Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček					Investor:								Listů: 12
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN								Obsah:								List:
Datum : 04/2024								ROZVADĚČ R2								11

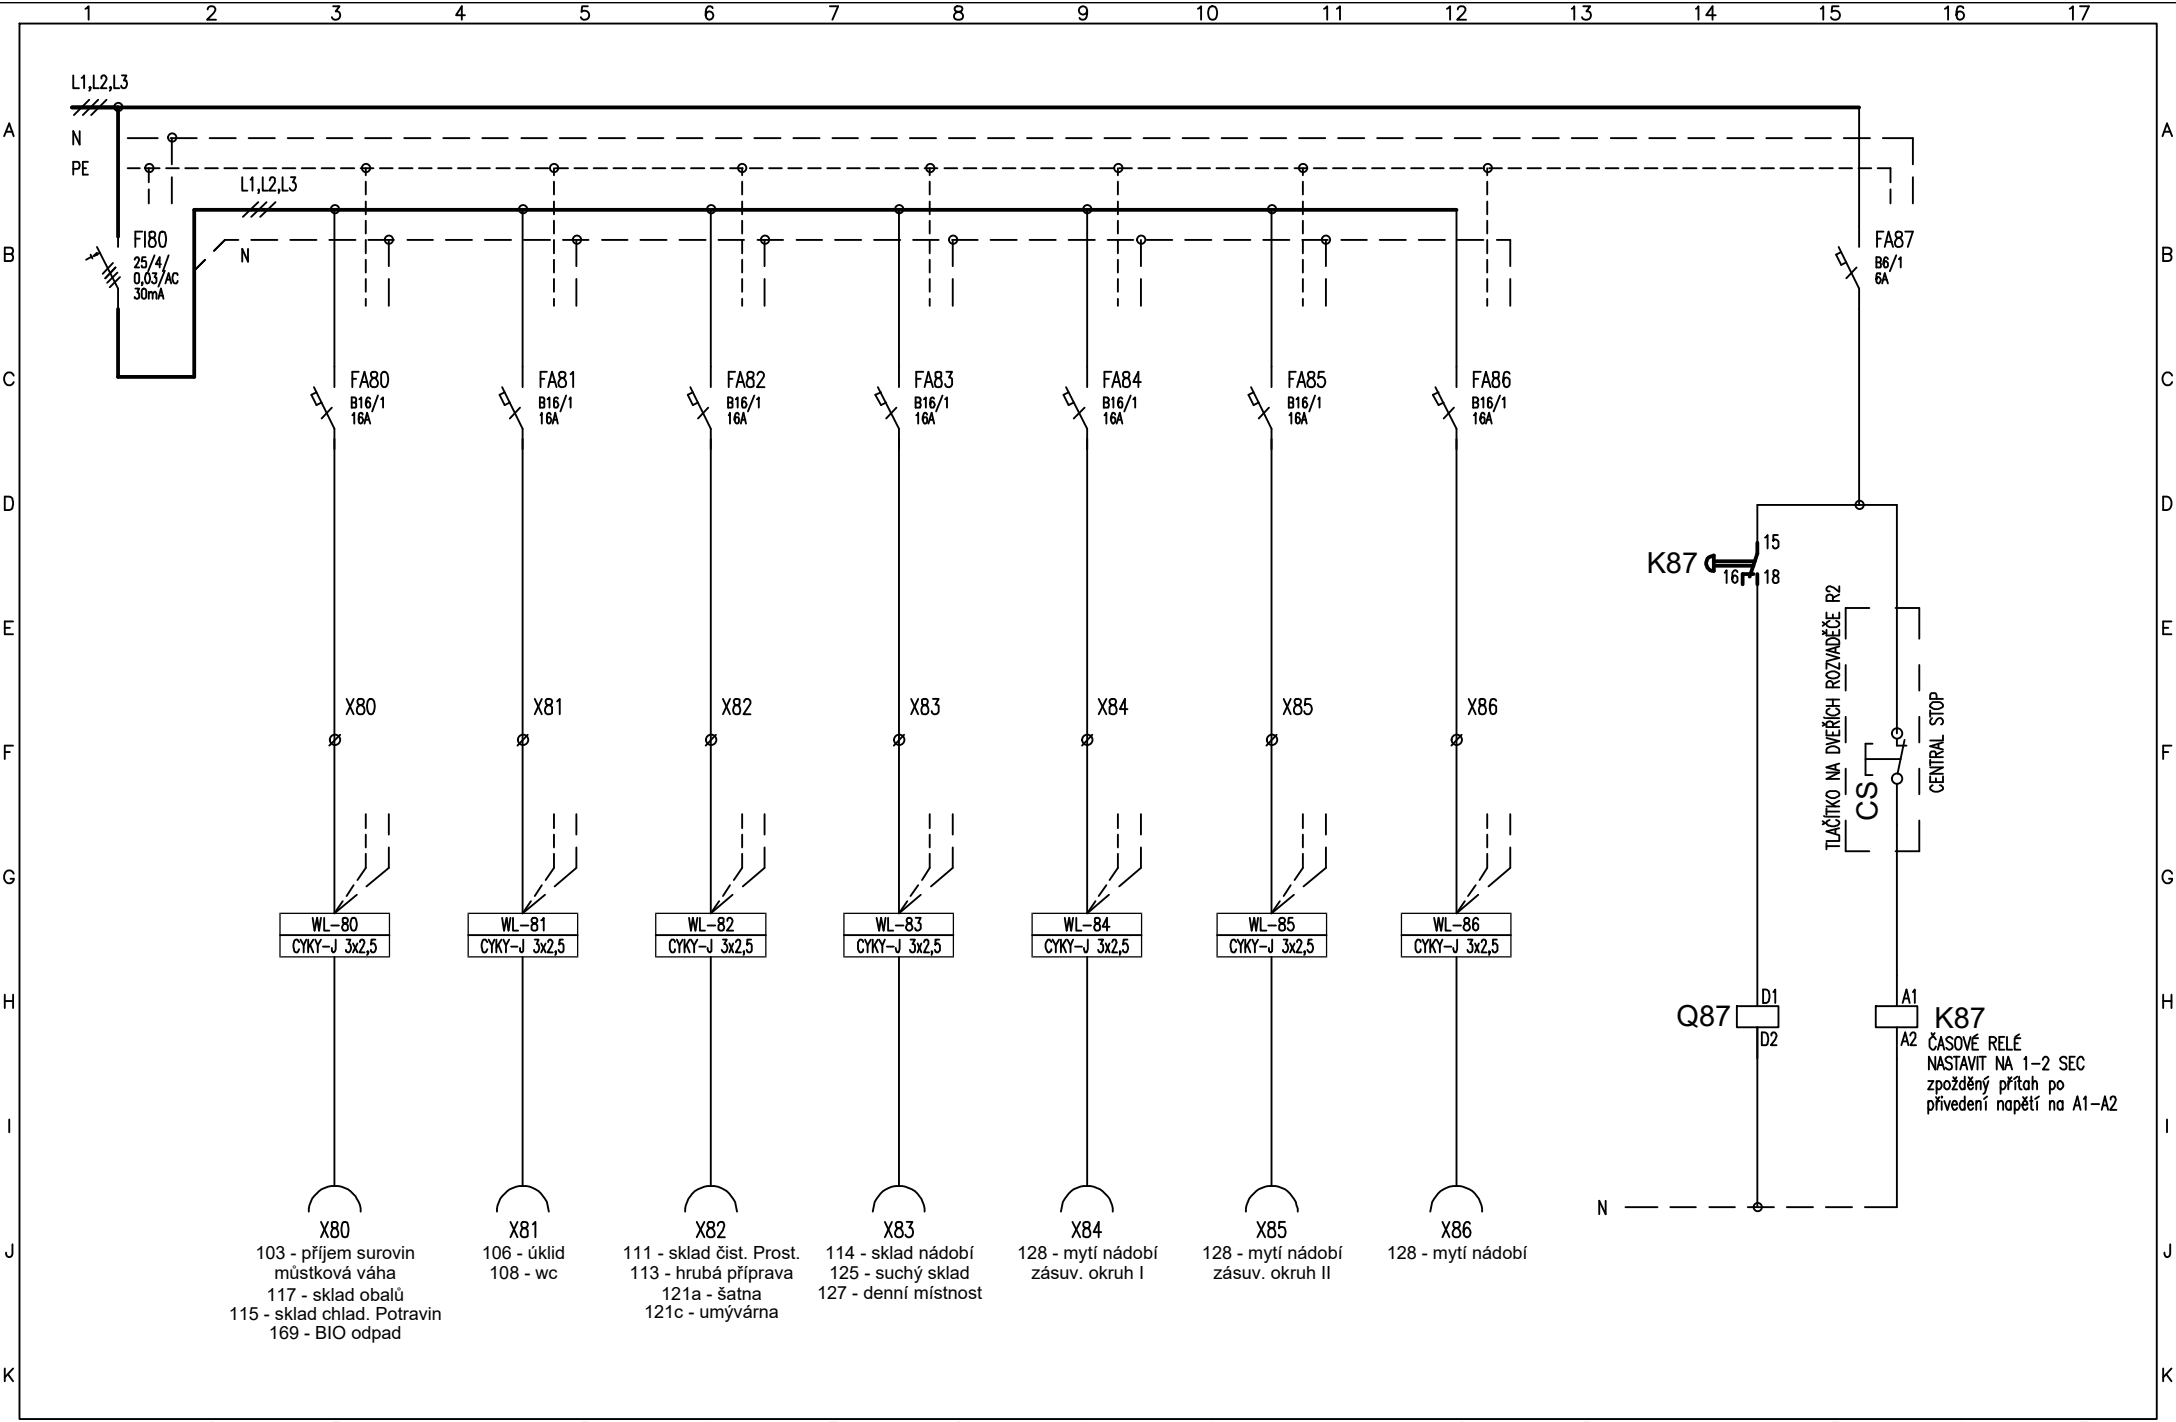

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN			AKCE: Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček					Investor:								Listů: 12
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN								Obsah:								List:
Datum : 04/2024								ROZVADĚČ R2								12