

| ZN. | POPIS                                     |
|-----|---|
|     | SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ                        |
|     | TLAČÍTKO                                  |
|     | SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ                         |
|     | SPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ                          |
|     | SPÍNAČ STŘÍDAVÝ                           |
|     | SPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ                   |
|     | SPÍNAČ SÉRIOVÝ                            |
|     | SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ                            |
|     | SPÍNAČ SÉRIOVÝ STŘÍDAVÝ 5a                |
|     | ZÁSUVKA VENKOVNÍ, IP44                    |
|     | ZÁSUVKA VENKOVNÍ 3f, IP44                 |
|     | ZÁSUVKA 230V/16A                          |
|     | ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU TYPU "D" |
|     | DVOJZÁSUVKA 230V/16A                      |
|     | ZÁSUVKA 400V/16/32/63A                    |
|     | VÝVOD 1f                                  |
|     | VÝVOD 3f                                  |
|     | UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ                       |
|     | PAS OZNAČENÍ PŘIPOJNICE MET/PAS           |
|     | VENTILÁTOR                                |
|     | ROZVADĚČ NN                               |
|     | PROSTOROVÝ TERMOSTAT                      |
|     | ŽALUZIOVÝ OVLADAČ                         |


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| č.m.           | název místnosti             |        |
|----------------|-----------------------------|--------|
| F0001          | Strojovna VZT               | 194.3  |
| F0002          | Technická místnost ÚT       | 23.38  |
| F0003          | Výměnková stanice teplovodu | 75.03  |
| F0004          | Sklad                       | 3.23   |
| F0005          | Trafo stanice               | 21.50  |
| F0006          | Chodba                      | 33.99  |
| F0007          | Chodba                      | 38.59  |
| F0008          | Schodiště                   | 6.90   |
| F0009          | Výťahová šachta             | 8.72   |
| CELKOVÁ PLOCHA |                             | 405.64 |

POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S  
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000–4–41 ed.3:  
ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKY  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE, UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ  
ZVÝŠENÁ: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE  
DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁŇČEM  
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200–5–51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

VE 2.PP BUDE ELEKTROINSTALACE PROVEDENA PO POVRCHU

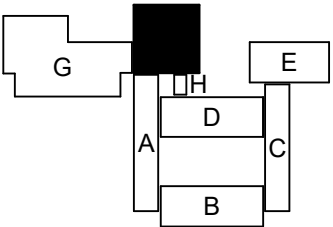

|  |  |                             |                |
|--|--|-----------------------------|----------------|
| R–Projekt 07 Praha s.r.o.<br>Ke Strašnické 8/1795, Praha 10<br>tel. 261 305 100, 261 305 101<br>email: jiri.padevet@projekt.cz | AKCE<br>Rekonstrukce kuchyně<br>ZŠ Gen. Janouška<br>Dygrýnova 1006/21<br>198 00, Praha 14 – Černý Most | VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT |                |
|  |  | ZODP.PROJ. JIŘÍ FLOSMAN     |                |
| OBJEDNAVATEL<br>MČ Praha 14<br>Bratří Vencliků 1073<br>198 21 Praha 9  | VÝKRES<br>Půdorys 2.PP - pavilon F<br>Navrhovaný stav<br>Osvětlení                                     | SPOLUPR.                    |                |
|  |  | ZAK.Č. 0009 0112 40         |                |
|  |  | STUPEŇ DSP+DPS              | D.1.4          |
|  |  | FORM. 4xA4                  | E              |
|  |  | MĚŘ.: 1:75                  | 05             |
|  |  | DATUM 07/2023               | PROFESE VÝKRES |