


PARÉ:

AUTORIZACE:

<div>R-Projekt 07 Praha s.r.o.</div> <div>Ke Strašnické 8/1795, Praha 10</div> <div>tel. 261 305 100, 261 305 101</div> <div>e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz</div>	<div>AKCE</div> <div>Rekonstrukce vnitřních instalací a</div> <div>stavební úpravy MŠ Zelenečská</div> <div>čp.500, Praha 9 - Hloubětín</div>	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT		
		ZODP.PROJ.		JOSEF TIETZ		
		PROJEKTANT		JIŘÍ FLOSMAN		
		ZAK.Č.				
<div>OBJEDNAVATEL</div> <div>Městská část Praha 14</div> <div>Bratří Venclíků 1073</div> <div>198 21 – Praha 9</div>	<div>VÝKRES</div> <div>Rozvaděč</div> <div>elektroměrový RE</div>	STUPEŇ	DPS	<div>D.1.4</div> <div>e</div>	<div>15</div>	
		FORM.	3xA4			
		MĚŘ.	-			
		DATUM	11/2016	PROFESE		ČÍSLO

ROZMĚRY 1:10



BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :


- 0102 – POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ
- 4301 – NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

ROZVADĚČ RE

DRUH ROZVADĚČE	: OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ
ROZMĚRY	: 640/1260/250
POLOHA	: POD OMÍTKU
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	: –
ZKRATOVÁ ODOLNOST	: I <sub>ks</sub> = 10kA
KRYTÍ	: IP40/20
PŘÍVOD	: ZHORA
VÝVODY	: ZHORA
BARVA	: RAL 7035 – ŠEDÁ

Zapojení, provedení rozvaděče musí odpovídat připojovacím podmínkám příslušného energetického závodu.  
Napěťová soustava: 3PEN 50Hz 400/230V TN–C.  
Ochranná opatření dle ČSN 33 2000–4–41ed.2/Z1, ČSN EN 61140ed.2: automatickým odpojením od zdroje, uzemněným ochranným pospojením.

Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ ELEKTROINSTALACE	Investor:	Zak/číslo:	A/K/:	Listů: 3	
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN			Obsah:  ROZVADĚČ RE	Změna/Datum:	V/č/:	List: 2
Datum : 11/2016				Měřítko:		

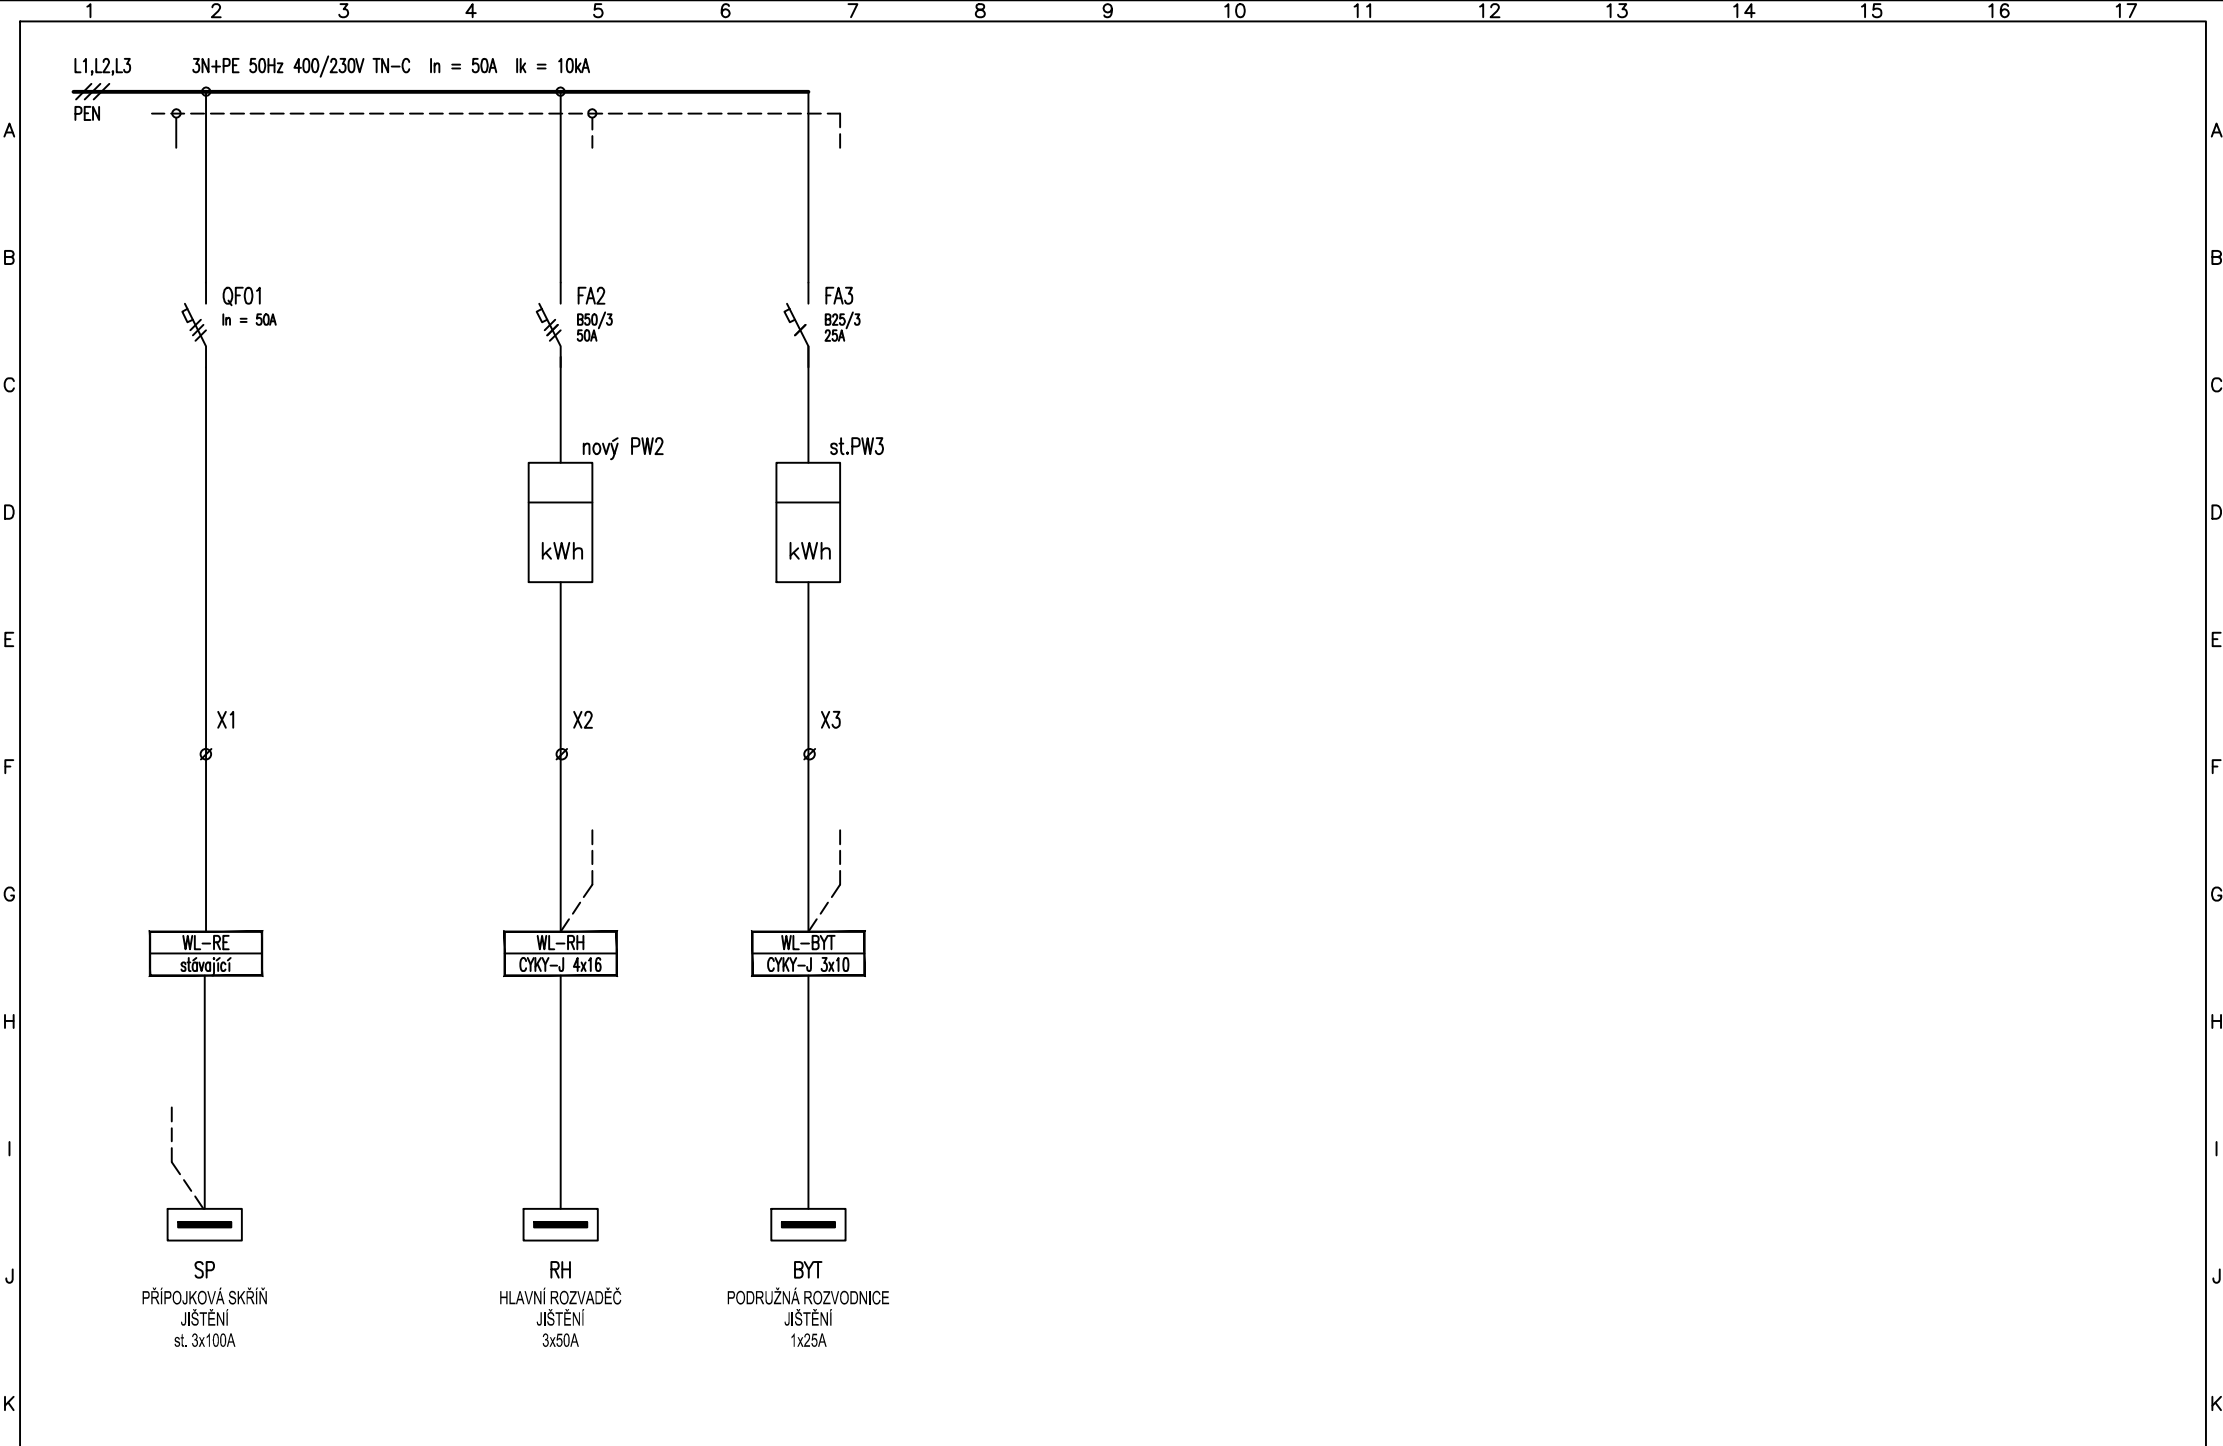

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Výpracoval: Jiří FLOSMAN			AKCE:  REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ ELEKTROINSTALACE						Investor:			Zak/číslo:		A/K/:		Listů: 3
Kontroloval: Jiří FLOSMAN									Obsah:			Změna/Datum:		V/č/:		List: 3
Datum : 11/2016									ROZVADĚČ RE			Měřítko:				3