


PARÉ:

AUTORIZACE:

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Rekonstrukce vnitřních instalací a stavební úpravy MŠ Zelenečská čp.500, Praha 9 - Hloubětín	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		JOSEF TIETZ	
		PROJEKTANT		JIŘÍ FLOSMAN	
		ZAK.Č.			
OBJEDNAVATEL Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 21 – Praha 9	VÝKRES Rozvaděč RH	STUPEŇ	DPS	D.1.4	14
		FORM.	5xA4		
		MĚŘ.	-		
		DATUM	11/2016	PROFESE	ČÍSLO

ROZMĚRY 1:10

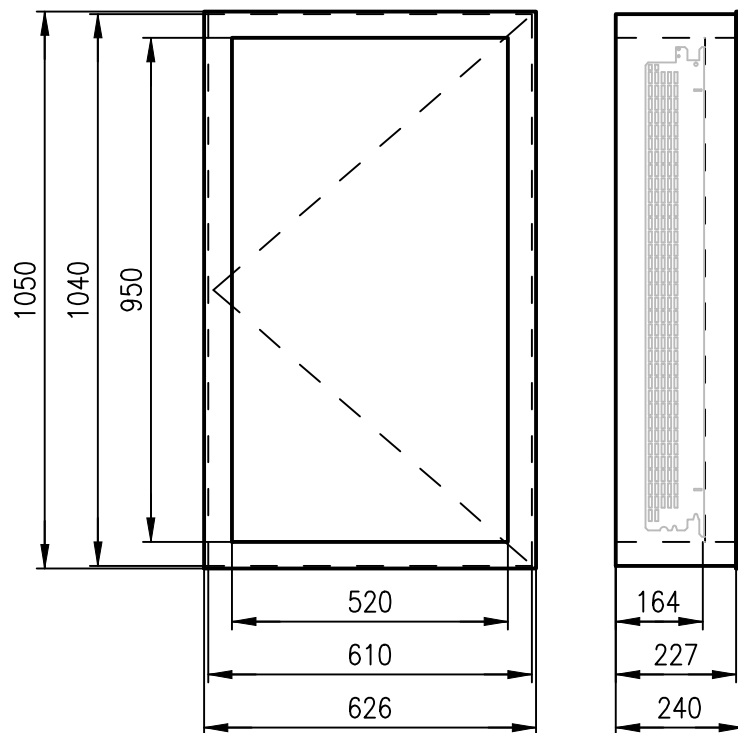

ROZVADĚČ RH

DRUH ROZVADĚČE	: OCELOPLECHOVÝ
ROZMĚRY	: 1050/626/240
POLOHA	: POD OMÍTKOU
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	: EI30
ZKRATOVÁ ODOLNOST	: I _{ks} = 6kA
KRYTÍ	: IP40/20
PŘÍVOD	: ZESPODA
VÝVODY	: NAHORU
BARVA	: RAL 7035 - ŠEDÁ

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TN-C-S

OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM

PROVEDENA DLE NORMY

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):

ZÁKLADNÍ:

OCHRANNÁ OPATŘENÍ:

IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)

AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),

UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)

DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (viz.odst. 415.1)

ZVÝŠENÁ:

DOPLŇKOVÁ:


VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)


BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :


0102 - POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ

4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE:	Investor:	Listů: 7
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN	REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ	Obsah:	List: 2
Datum : 11/2016	ELEKTROINSTALACE	ROZVADĚČ RH	

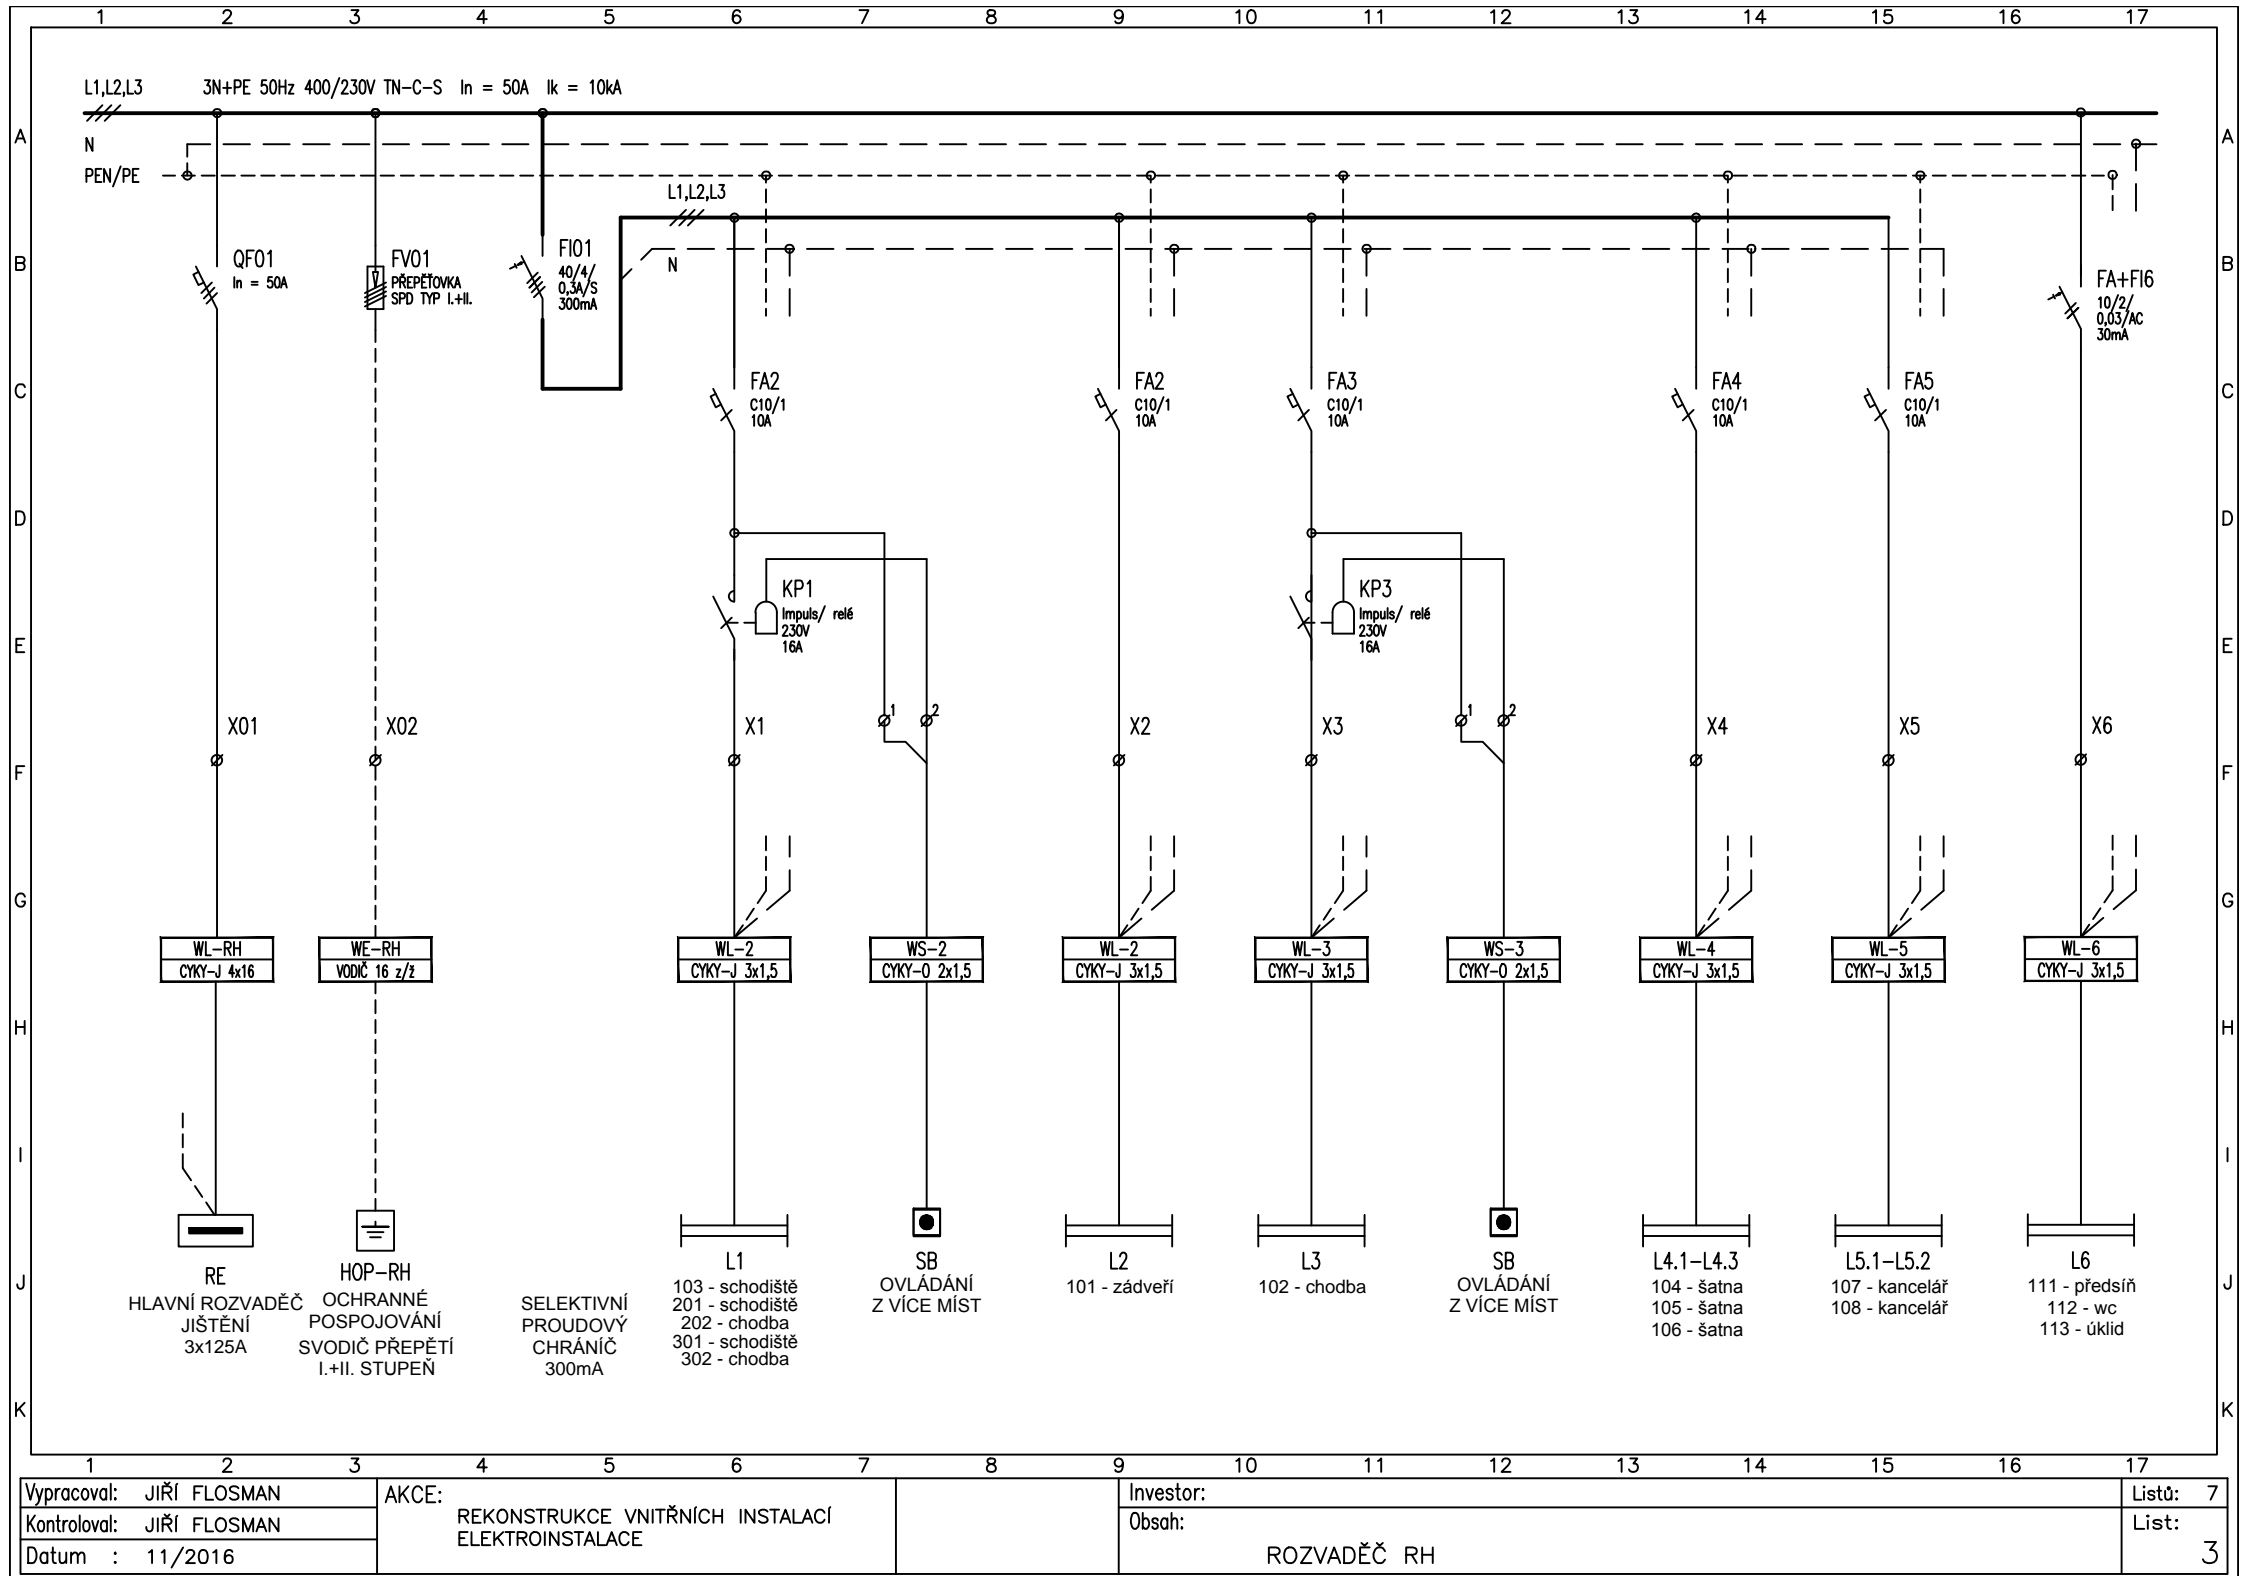

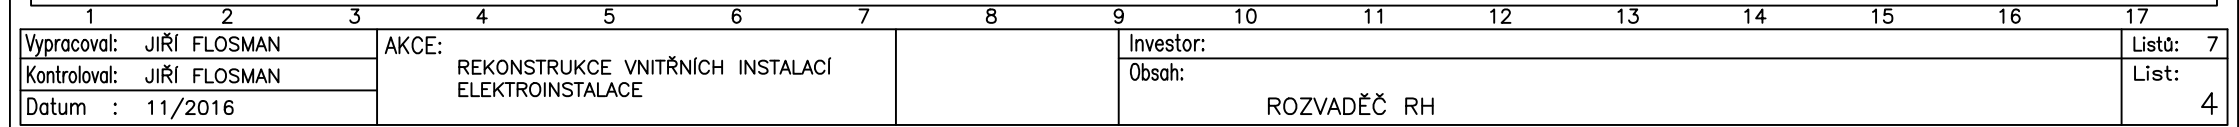

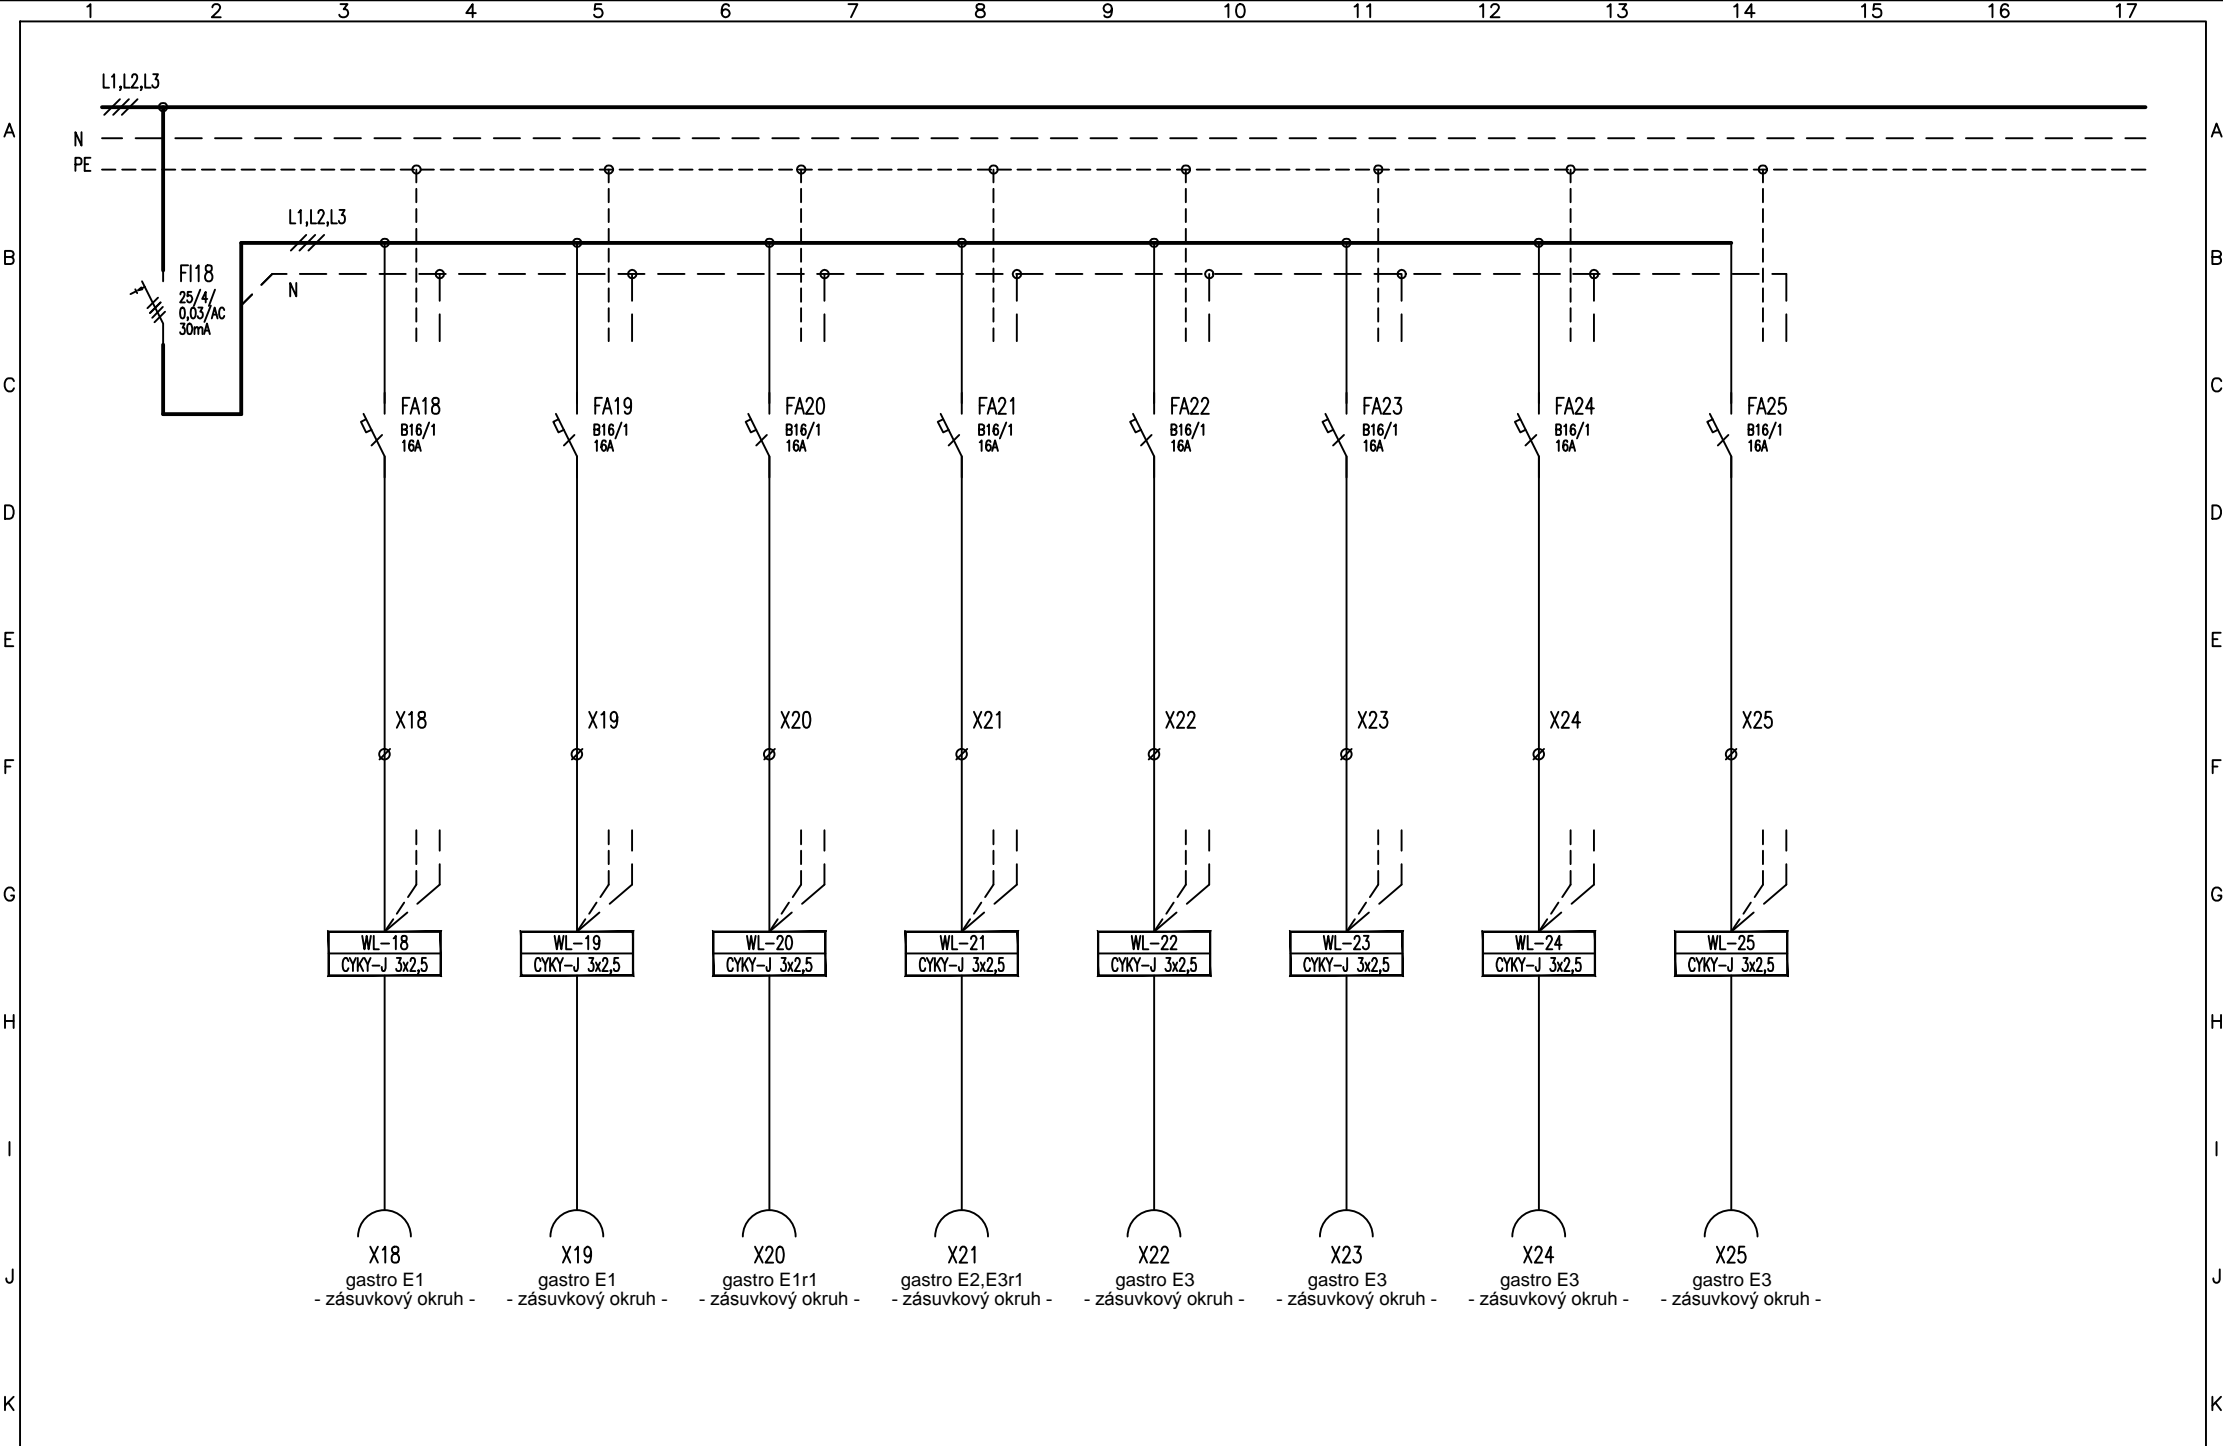

Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ ELEKTROINSTALACE	Investor:	Listů: 7
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN		Obsah:	List: 5
Datum : 11/2016		ROZVADĚČ RH	