

**R-Projekt 07 Praha s.r.o.**

Ke Strašnické 8/1795, Praha 10  
tel. 261 305 100, 261 305 101  
e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz

**OBJEDNAVATEL**

Městská část Praha 14  
Bratří Venclíků 1073  
198 21 Praha 9

AKCE

Stavební úpravy a změna  
využití bytu na zázemí MŠ  
MŠ Paculova 1115/12  
Praha 9 – k.ú. Černý Most

D.1.4.e – Silnoproudá elektroinstalace

**Rozvaděč RP1**

VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT

ZODP.PROJ. FLOSMAN JIŘÍ

SPOLUPR.

ZAK.Č. 0009 0083 40

STUPEŇ DPS

FORM.

MĚŘ.

DATUM 11/2017

**D.1.4**


**e**

PROFESE

**3**

ČÍSLO

## ROZMĚRY 1:10



## ROZVADĚČ RP1

DRUH ROZVADĚČE	: OCELOPLECHOVÝ
ROZMĚRY	: 435/760/187
POLOHA	: POD OMÍTKOU
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	: N/A
ZKRATOVÁ ODOLNOST	: I <sub>ks</sub> = 6 kA
KRYTÍ	: IP40/20
PŘÍVOD	: ZESPODA
VÝVODY	: NAHORU
BARVA	: RAL 7035 - ŠEDÁ

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TN-C-S

OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM

PROVEDENA DLE NORMY

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):

ZÁKLADNÍ:

OCHRANNÁ OPATŘENÍ:

IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)

AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),

UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)

DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (viz.odst. 415.1)


VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

## BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :


0102 - POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ

4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI


Vypracoval: Jiří Flosman	AKCE:	Investor:	Listů: 5
Kontroloval: Jiří Flosman	Stavební úpravy a změna využití bytu	Obsah:	List:
Datum : 11/2017		SCHÉMA ROZVODNICE RP1	2

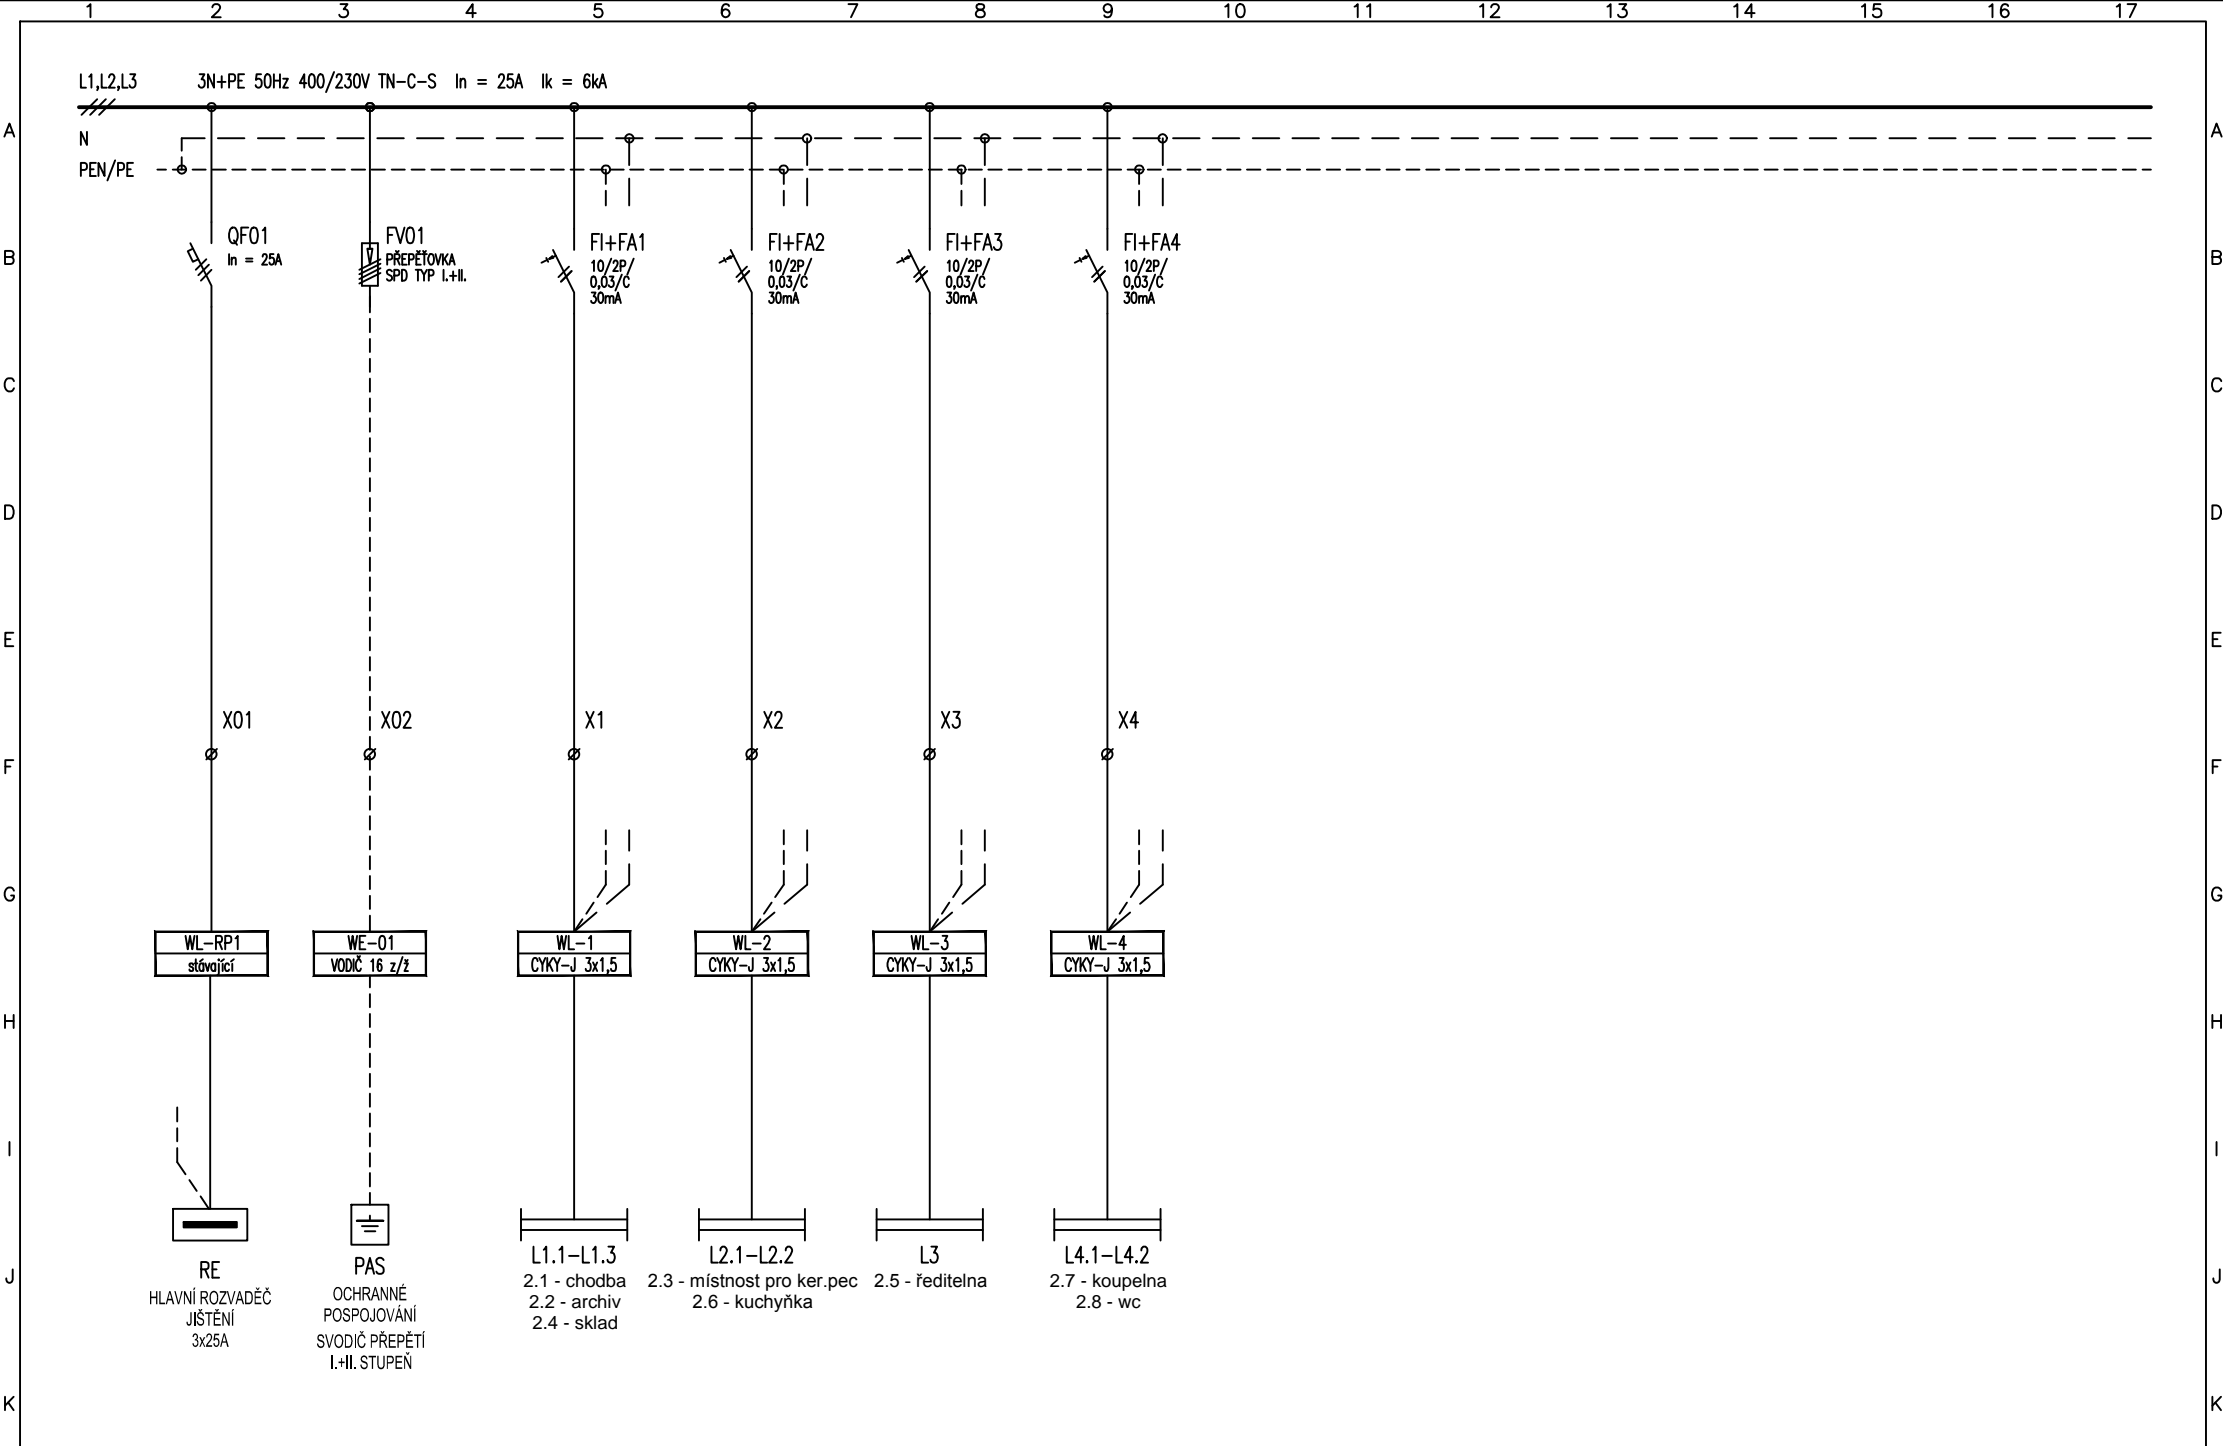

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vpracoval: Jiří Flosman			AKCE:  Stavební úpravy a změna využití bytu				Investor:  Obsah:  SCHÉMA ROZVODNICE RP1				Listů: 5					
Kontroloval: Jiří Flosman											List: 3					
Datum : 11/2017																

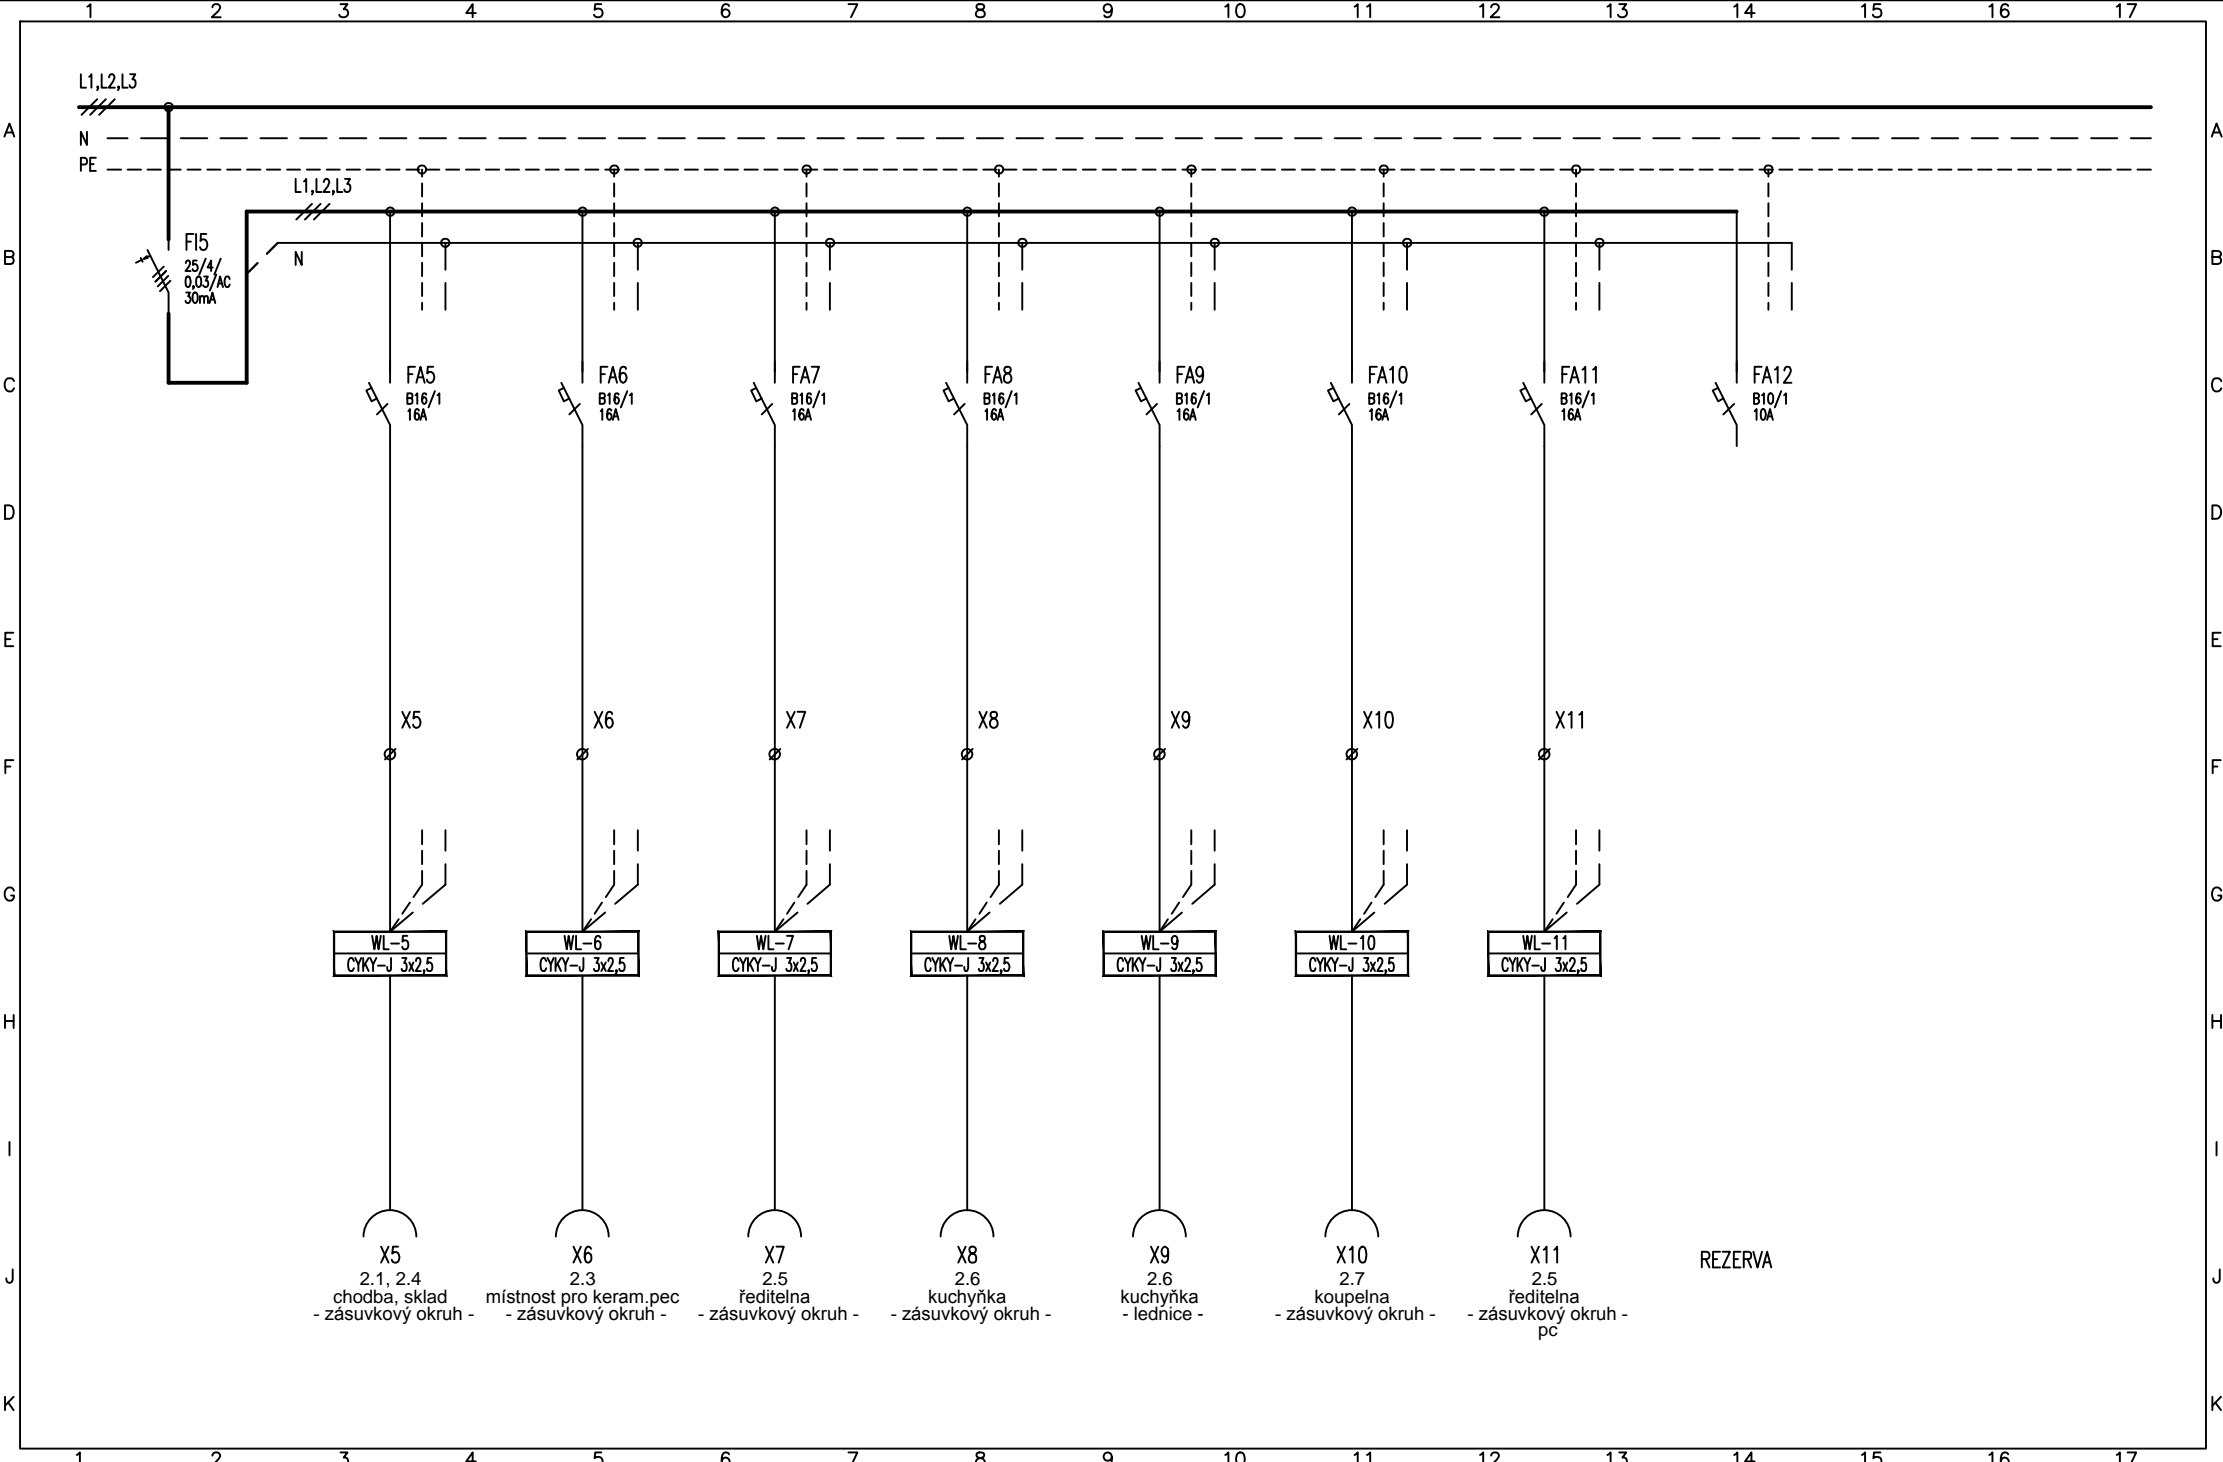

Vypracoval: Jiří Flosman	AKCE:  Stavební úpravy a změna využití bytu	Investor:	Listů: 5
Kontroloval: Jiří Flosman		Obsah:	List: 4
Datum : 11/2017		SCHÉMA ROZVODNICE RP1	

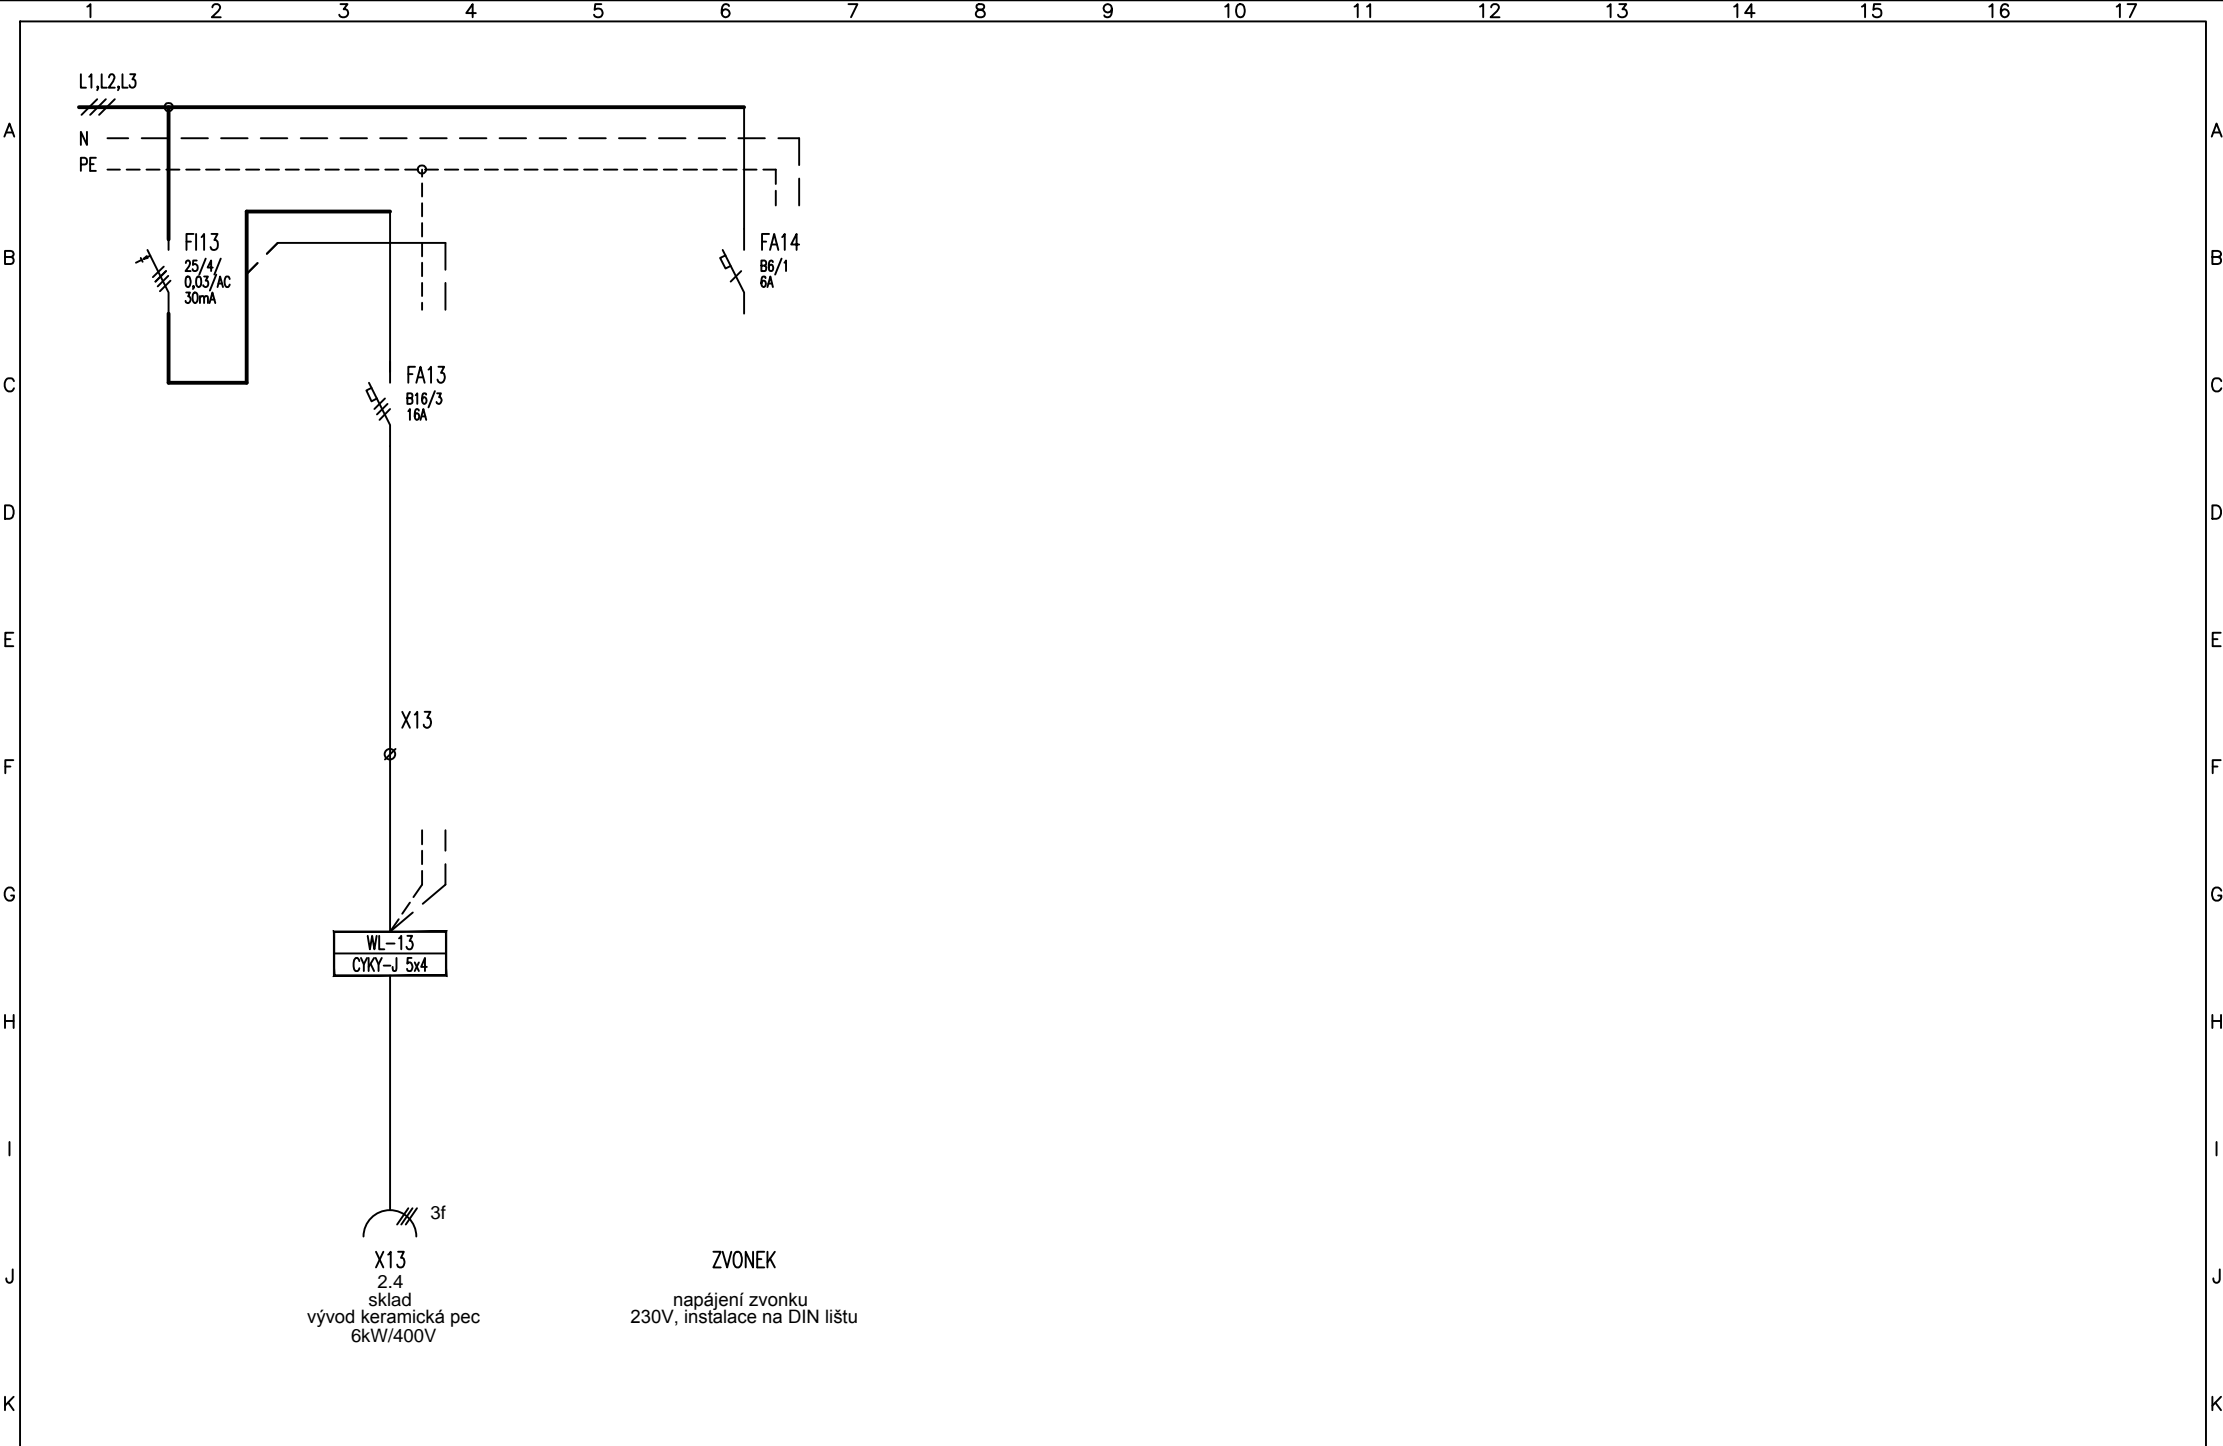

Vypracoval: Jiří Flosman	AKCE:  Stavební úpravy a změna využití bytu	Investor:	Listů: 5
Kontroloval: Jiří Flosman		Obsah:	List: 5
Datum : 11/2017		SCHÉMA ROZVODNICE RP1	