



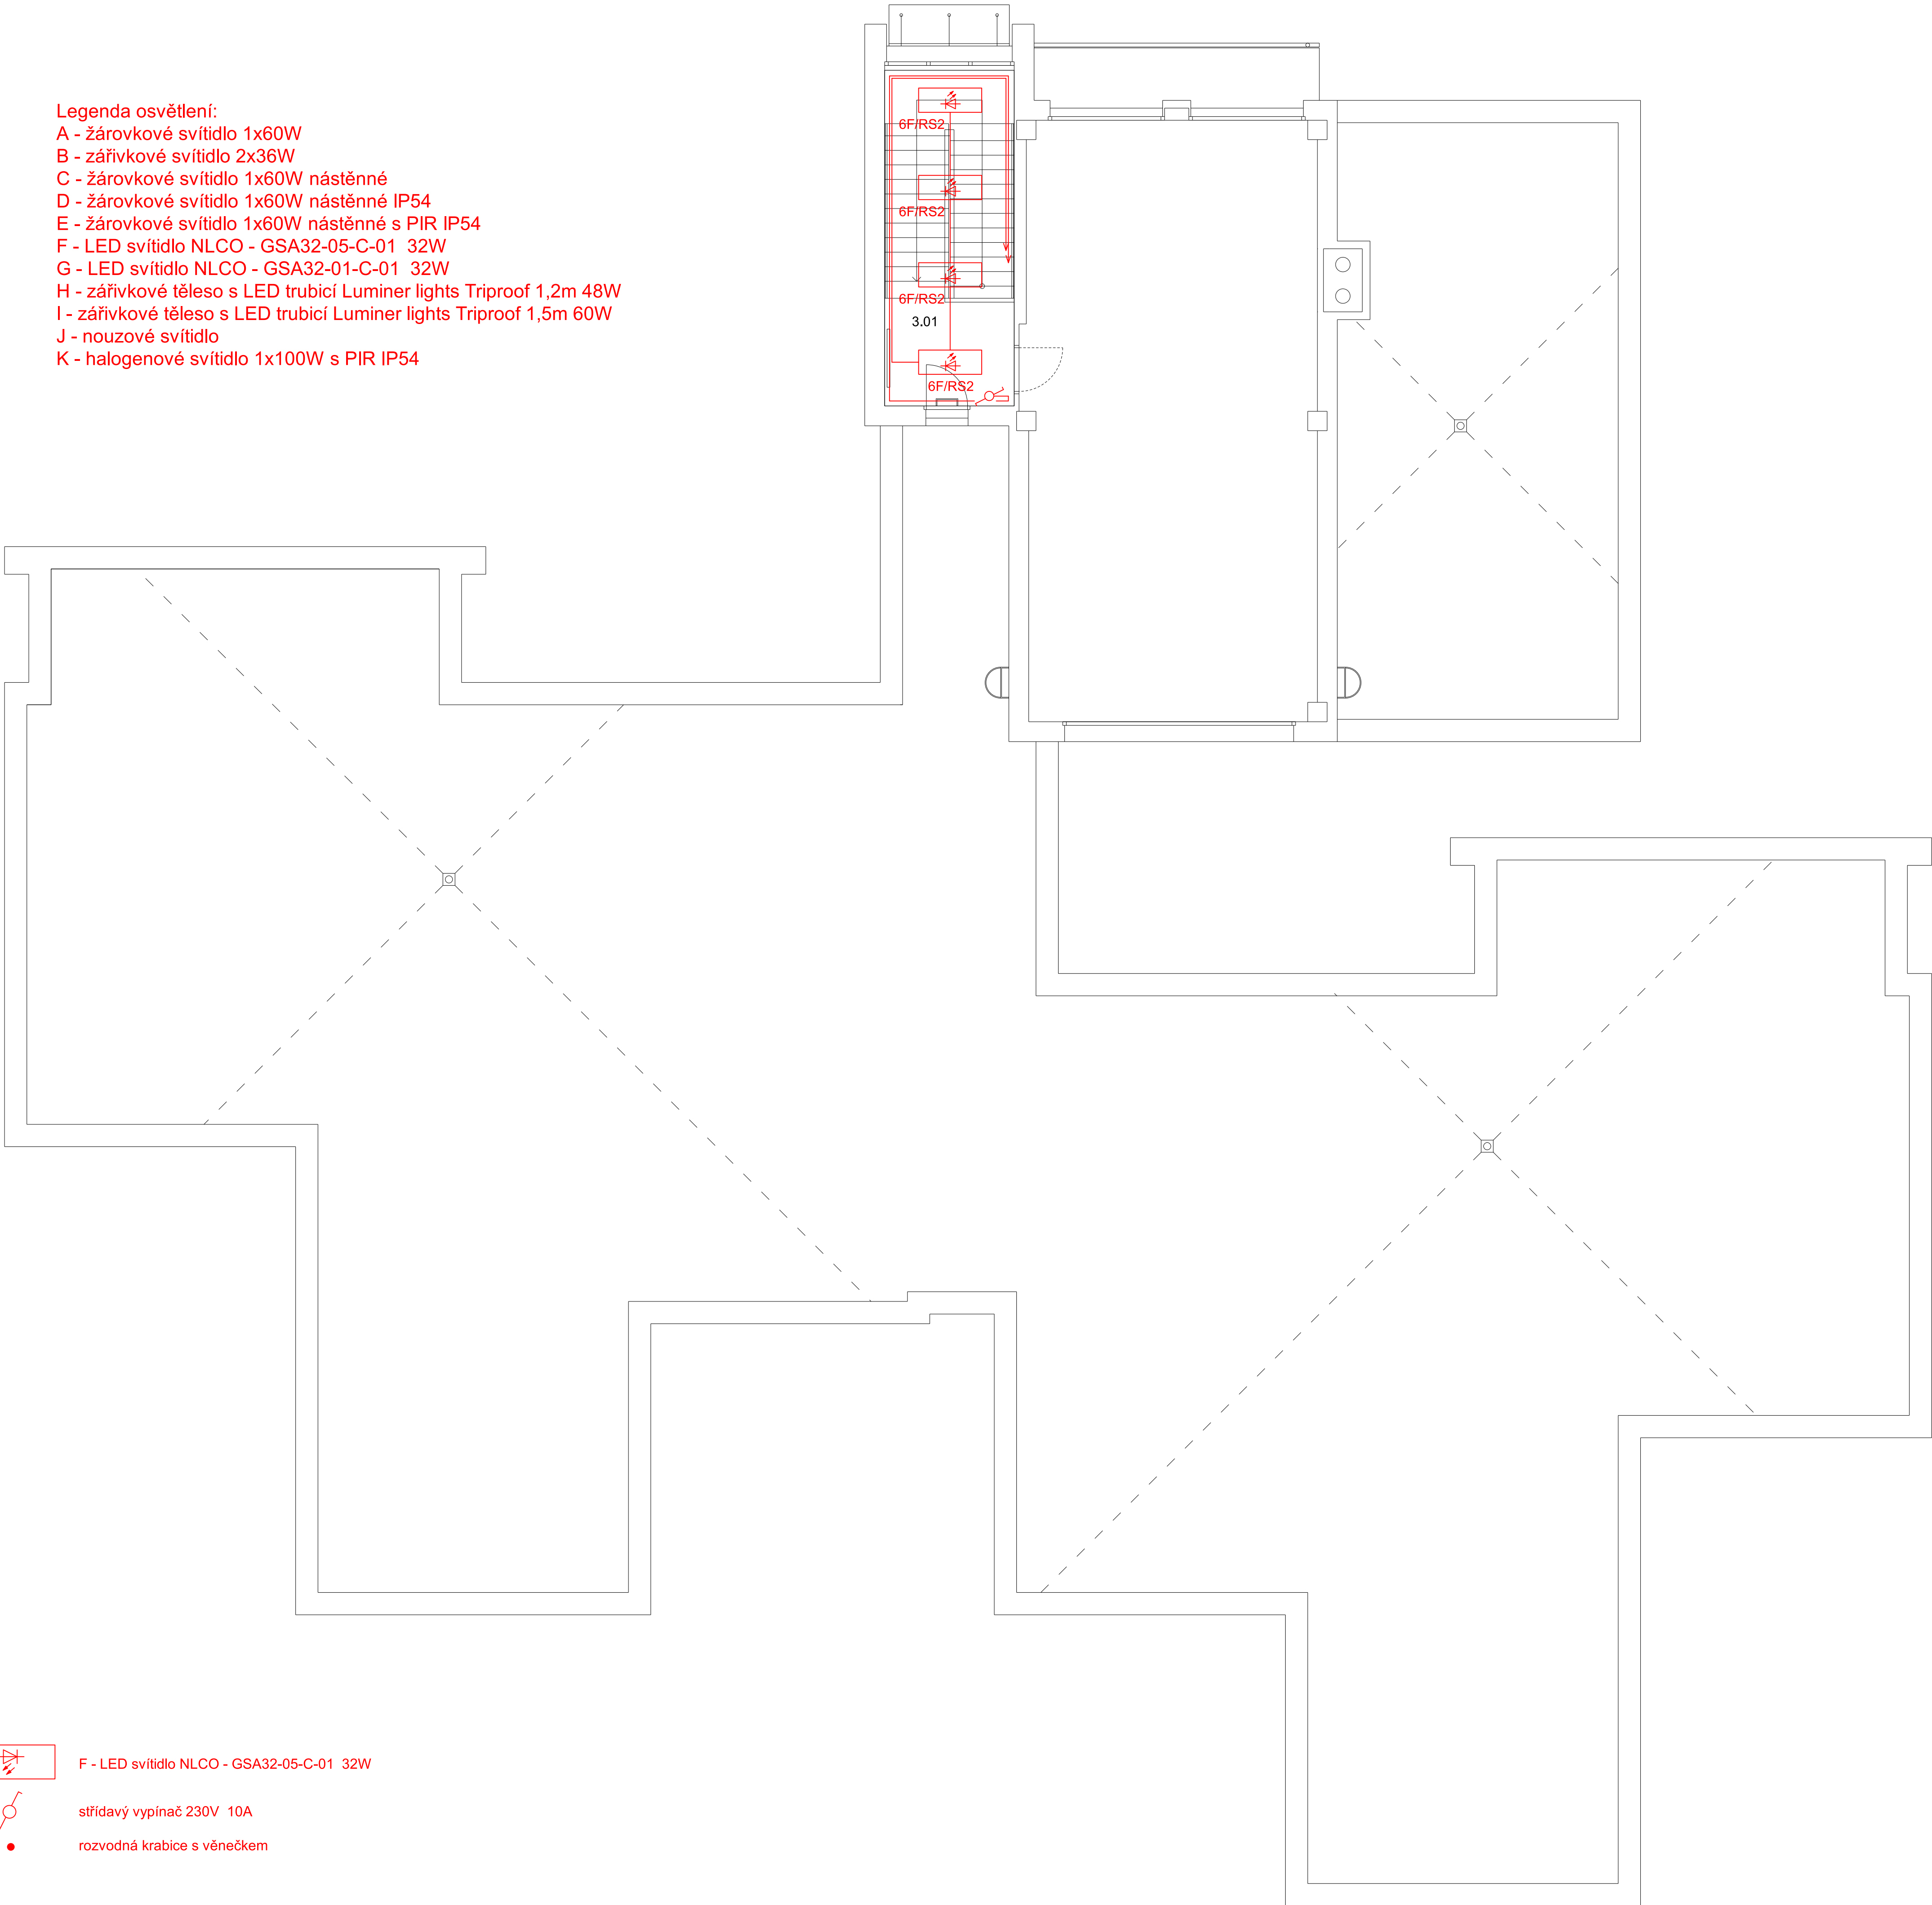

- Legenda osvětlení:
- A - žárovkové svítidlo 1x60W
 - B - zářivkové svítidlo 2x36W
 - C - žárovkové svítidlo 1x60W nástěnné
 - D - žárovkové svítidlo 1x60W nástěnné IP54
 - E - žárovkové svítidlo 1x60W nástěnné s PIR IP54
 - F - LED svítidlo NLCO - GSA32-05-C-01 32W
 - G - LED svítidlo NLCO - GSA32-01-C-01 32W
 - H - zářivkové těleso s LED trubici Luminer lights Triproof 1,2m 48W
 - I - zářivkové těleso s LED trubici Luminer lights Triproof 1,5m 60W
 - J - nouzové svítidlo
 - K - halogenové svítidlo 1x100W s PIR IP54

Legenda místností :

3.01 - schodišťová hala



- 
- F - LED svítidlo NLCO - GSA32-05-C-01 32W
- 
- střídavý vypínač 230V 10A
- 
- rozvodná krabice s věnečkem

projektant :	místo : Paculova 1115/12, Praha 14 - Černý most		
	název : Stavební úpravy objektu MŠ Paculova		
	obsah : osvětlení 3. N.P.		
	investor : MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha 9 198 21		
formát :	č.z.	část : 1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
	3/2015	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	
m : 1:70	včetně HROMOSVODŮ		datum : 2/2015
	č.v.	D.1.4.i	