



100
SITUACE
1:200



uložení kabelů na prov. kabelové lávce

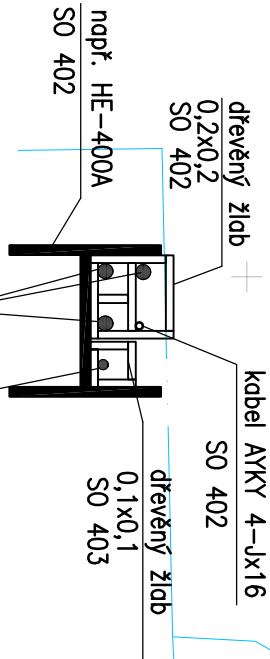

3x AYKY 3x185+95
SO 401
SO 402
SO 403

972

ul. Za Rokýtkou

kabelový prostup
8x HDPE/LDPE 125/108 + FeZnØ10
definitivní sláv

909676

betonový blok
0,8x0,8x1,0

142/3

ul. Hodeřjovská

betonový blok
0,8x0,8x1,0

provizorní
kabelová lávka

LEGENDA

- stávající kabely veřejného osvětlení
 - kabel AYKY 4–Jx16
- stávající kabely veřejného osvětlení
 - demontáž
- provizorní kabel
 - kabel AYKY 4–Jx16
 - pískové lože, zdkrytová deska
 - pozdější dmontáž
- nový kabel
 - kabeł CYKY 4–Jx16
 - pískové lože, zdkrytová deska
 - zemníč drát FeZn Ø10mm
- nový kabel
 - kabeł CYKY 4–Jx16
 - v kabelové chrániče

POZNÁMKA

Před zahájením výkopových prací je nutné si vyžádat přesné
výtčení stávajících podzemních vedení jejich uživateli a provozovateli
a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací

Č. přílohy

2

Akce:

Rekonstrukce komunikace Za Rokýtkou

Objekt:

SO 402 – Přeložka vedení VO

Příloha:

SITUACE