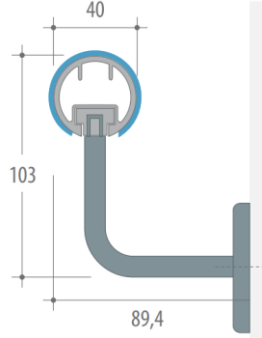


SPECIFIKACE SVÍTIDEL

ozn. (VV)	ozn. (EI)	Popis (tolerance rozměrů $\pm 1\%$)	fotometrické vlastnosti	elektrické vlastnosti	poznámky	grafika (obrázky jsou pouze ilustrativní)
S1	1. PP - 10 1. NP - 19 2. NP - 16 3. NP - 16	Nouzové zapuštěné kruhové svítidlo s náhradním zdrojem; průměr 95mm	300 lm (další požadavky PBŘS + ČSN EN 1838)	3 W IP20		
S2	1. PP - 11 1. NP - 20 2. NP - 17 3. NP - 17	LED směr úniku	Pozorovací vzdálenost 30 m (další požadavky PBŘS + ČSN EN 1838)	2 W IP20		
S3	1. PP - 1,3,4,5 1. NP - 1,3,4,5,6 2. NP - 1,4,8,10a,10b,19 3. NP - 9	Liniové zapuštěné LED svítidlo; 88 x 32 mm; šířka otvoru 74 mm, 2 x LED; materiál hliník + plast	700 lm / 1m 4000 K	20 W/m, IP20		
S4	1. PP - 9 1. NP - x 2. NP - x 3. NP - x	Závěsné LED svítidlo, průřez 74 x 32 mm, dl. 2,5m; materiál hliník + opálový difúzor	6300 lm 4000 K	80 W IP20		
S5	1. PP - x 1. NP - x 2. NP - 13,15 3. NP - 1	Závěsné LED svítidlo, průřez 74 x 32 mm; materiál hliník + opálový difúzor	6300 lm 4000 K	80 W IP20		
S6	1. PP - 2 1. NP - 2 2. NP - 2 3. NP - 2	LED pásek v transparentní m bezpečnostním madle, materiál hliník + plast	bílá barva		Doplněno stmívačem a nastavitelným časovačem, bez klasického vypínače	

stavba: Komunitní centrum Jahodnice – novostavba
 stupeň: PD pro provádění stavby
 část PD: Elektroinstalace

generální / hlavní projektant: a3atelier, s.r.o.
 stavebník: Městská část Praha 14
 projektant části PD: a3atelier s.r.o.

S7	1. PP - 6 1. NP - 18 2. NP - x 3. NP - x	Zářivka s kytím, LED, 1200x300 mm	3960 lm 4000 K	33 W IP20		
S8	1. PP - x 1. NP - x 2. NP - 5b, 7, 11, 18 3. NP - 5	Přisazené kovové svítidlo s mřížkou, 175 x 100 mm	1000 lm	11,5 W IP44		
S9	1. PP - 8a 1. NP - 16b 2. NP - 9b 3. NP - 6	Zapuštěné svítidlo LED	3000 lm 3000 K	30 W IP20	Světlo s běžným vypínačem	
S10	1. PP - 8b 1. NP - 16a 2. NP - 9a 3. NP - x	Zapuštěné svítidlo LED	3000 lm 3000 K	30 W IP20	Světlo s pohybovým senzorem s možností nastavení doby automatického vypnutí	
S11	1. PP - 12 1. NP - 8a,8b,9a,9b,10a,10b 2. NP - 5a,12,14 3. NP - 7	Svítidlo zapuštěné do kazetového podhledu, 600 x 600 mm	2649 lm 3000 K	41 W IP20		
S12	1. PP - 13 1. NP - 13,14,15,22 2. NP - x 3. NP - x	LED pásek v podhledu, 19 x 8 mm	300 lm / 1m 4000 K	5W / 1 IP20		

S13	1. PP - 14 1. NP - 22 2. NP - x 3. NP - x	Zapuštěné svítidlo do fasády, LED, průměr 125 mm	320 lm 4000 K	2,5 W IP 65	Světlo s pohybovým senzorem s možností nastavení doby automatického vypnutí	
S14	1. PP - 15 1. NP - 3 2. NP - 3 3. NP - 3	Přisazené svítidlo s nouzovým zdrojem, LED, průměr 285mm, materiál chrom + opálové sklo	580 lm 3000 K (další požadavky PBŘS + ČSN EN 1838)	14 W IP20		
S15	1. PP - x 1. NP - 11,12 2. NP - x 3. NP - x	Přisazené svítidlo, LED, průměr 285mm chrom + opálové sklo	580 lm 3000 K	14 W IP20		
S16	1. PP - x 1. NP - 7 2. NP - 18 3. NP - 4	LED pásek (kuchyňská linka)	1000 lm / 1m 4000 K	12W / 1m IP68		
S17	1. PP - x 1. NP - 21 2. NP - x 3. NP - x	Světelná rampa, 6 reflektorových světél cca 185 x 65 + lišta, dl. 2,6m, černá	1000 lm / světlo 3000 K	10 W / světlo IP20		
S18	1. PP - x 1. NP - x 2. NP - 5b,7,11,18 3. NP - 5	Reflektory cca 185x x 65 mm na liště, počet světél á 600mm, černá	1000 lm / světlo 3000 K	10 W / světlo IP20		
S19	1. PP - x 1. NP - x 2. NP - 6 3. NP - x	Přisazené svítidlo oválné s mřížkou, 175 x 100	800 lm 4000 K	40 W IP 54		

stavba: Komunitní centrum Jahodnice – novostavba
stupeň: PD pro provádění stavby
část PD: Elektroinstalace

generální / hlavní projektant: a3atelier, s.r.o.
stavebník: Městská část Praha 14
projektant části PD: a3atelier s.r.o.

S20	1. PP - x 1. NP - Z 2. NP - x 3. NP - x	Zemní zapuštěné svítidlo, LED, průměr 180 mm	465 lm 3000 K	10 W IP 68		
-----	--	---	------------------	---------------	--	---