




- SEZNAM MÍSTNOSTÍ**
3.01 Podesta
3.02 Výtahová šachta
3.03 Chodba
3.04 Strojovna VZT
3.05a Umyvárna personál
3.05b Kabina WC personál
3.06 Kancelář

- ### Příklady značení svítidel interieru v této dokumentaci

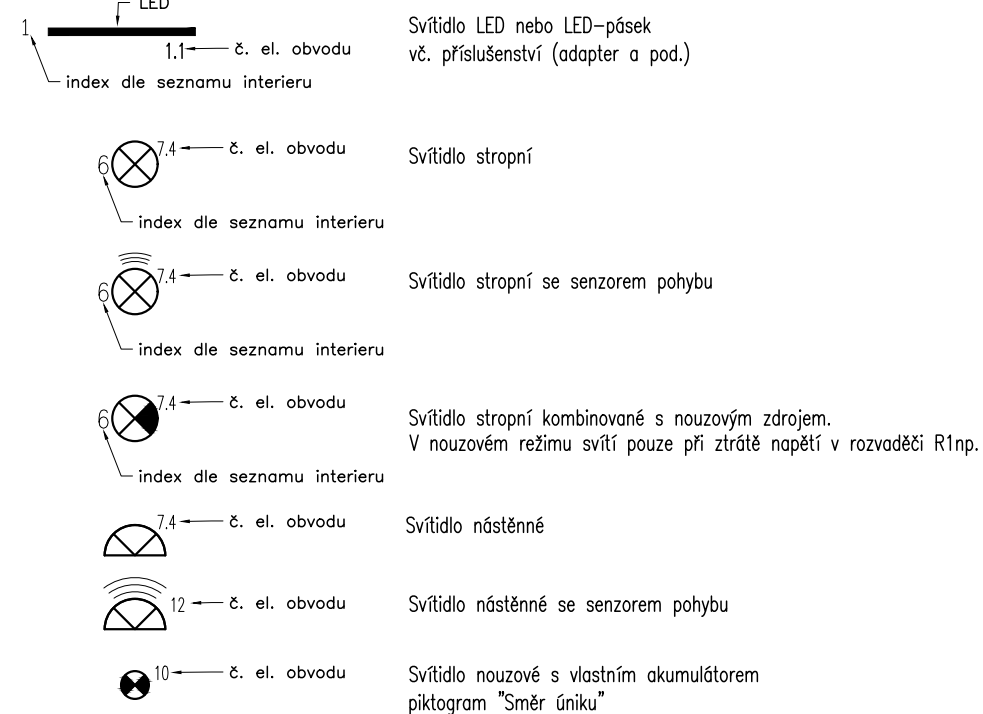

Pro umístění přístrojů elektroinstalace a svítidel jsou závazné informace uvedené v projektu interiéru.
Zakončení vývodů pro rozdělovače ÚT upřesní profese před realizací

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 zm.1
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROUDOVÝM CHRANÍČI
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

D-1-4-D: