


PARÉ:

AUTORIZACE:

Ř-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská, Šimanovská č.p. 16 Praha 9 – k.ú. Kyje	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		JIŘÍ FLOSMAN	
		PROJEKTANT		JIŘÍ FLOSMAN	
		ZAK.Č.		0009 0078 40	
OBJEDNAVATEL Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 21 – Praha 9	VÝKRES Rozvaděč R4.1	STUPEŇ DPS		D.1.4 e	12
		FORM.			
		MĚŘ.			
		DATUM 01/2018			
		PROFESE		ČÍSLO	

ROZMĚRY 1:10



ROZVADĚČ R4.1


DRUH ROZVADĚČE : OCELOPLECHOVÝ
ROZMĚRY : 635/1260/187
POLOHA : POD OMÍTKOU
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE : EI15
ZKRATOVÁ ODOLNOST : I_{ks} = 6 kA
KRYTÍ : IP40/20
PŘÍVOD : ZESHORA
VÝVODY : NAHORU
BARVA : RAL 7035 – ŠEDÁ

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TN–C–S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
PROVEDENA DLE NORMY
ČSN 33 2000–4–41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):
ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)
OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),
UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)
ZVÝŠENÁ: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (viz.odst. 415.1)


VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200–5–51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :


0102 – POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ
4301 – NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

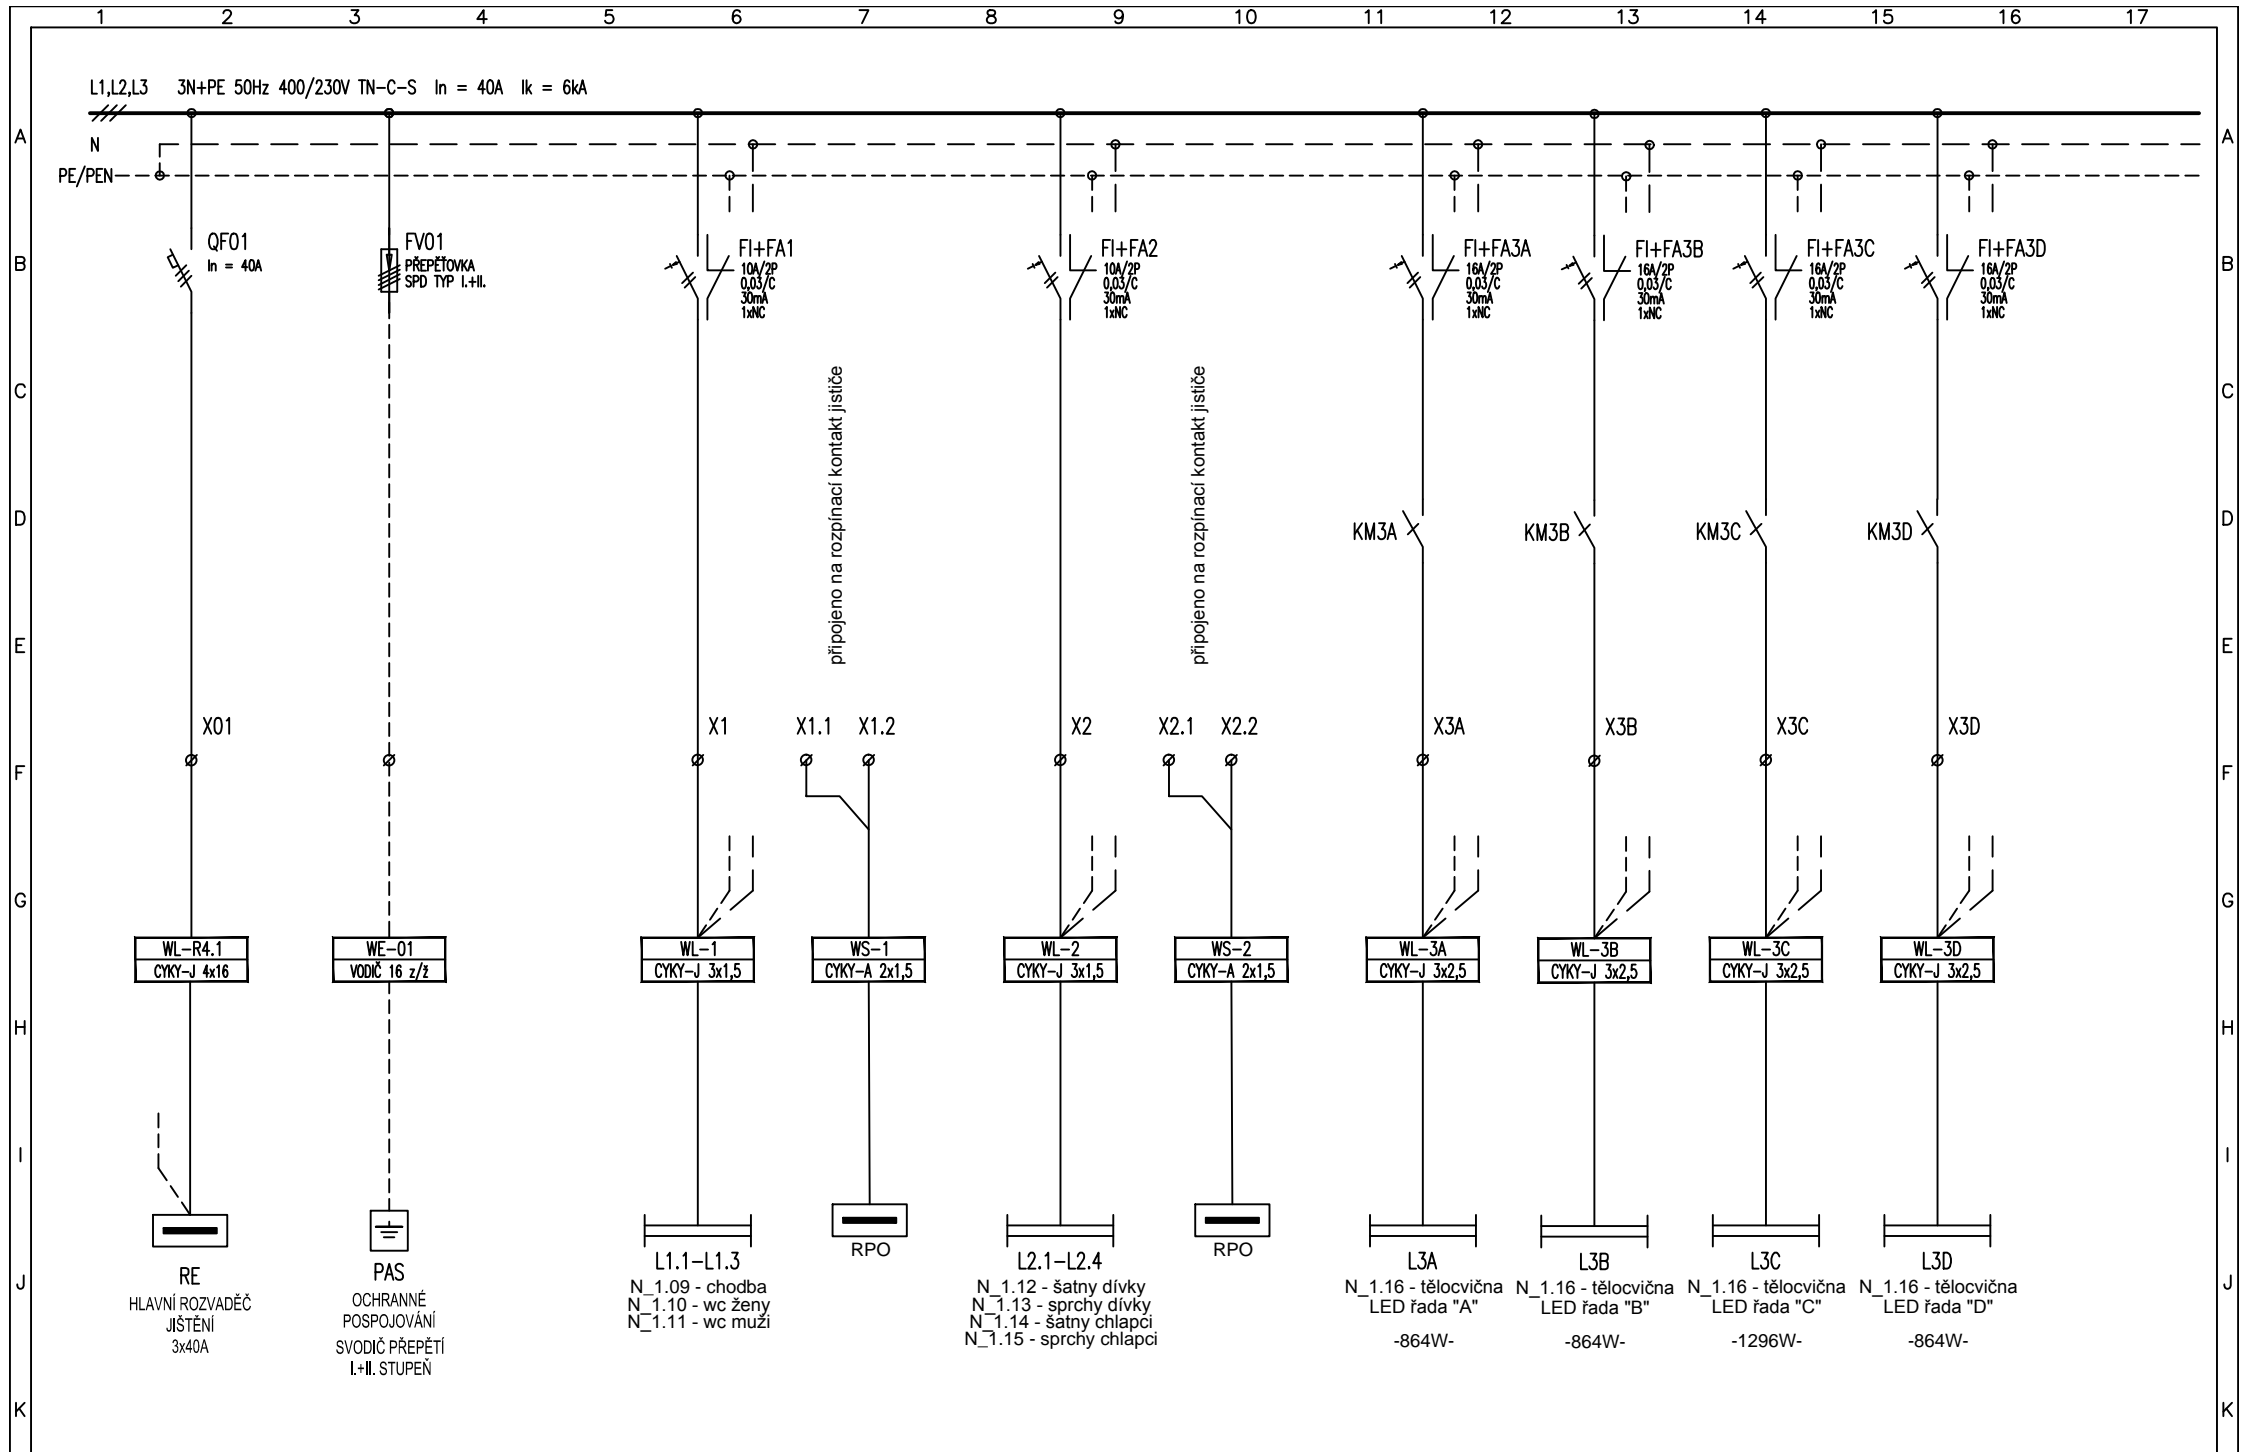


Výpracoval: Jiří Flosman		AKCE:		Investor:		Listů: 8	
Kontroloval: Jiří Flosman		Stavební úpravy a přístavba		Obsah:		List: 3	
Datum : 01/2018		ZŠ Šimanovská		Rozvaděč R4.1			





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vyraboval: Jiří Flosman			AKCE: Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šímanovská				Investor: Obsah: Rozvaděč R4.1			Listů: 8 List: 4						
Kontroloval: Jiří Flosman																
Datum : 01/2018																

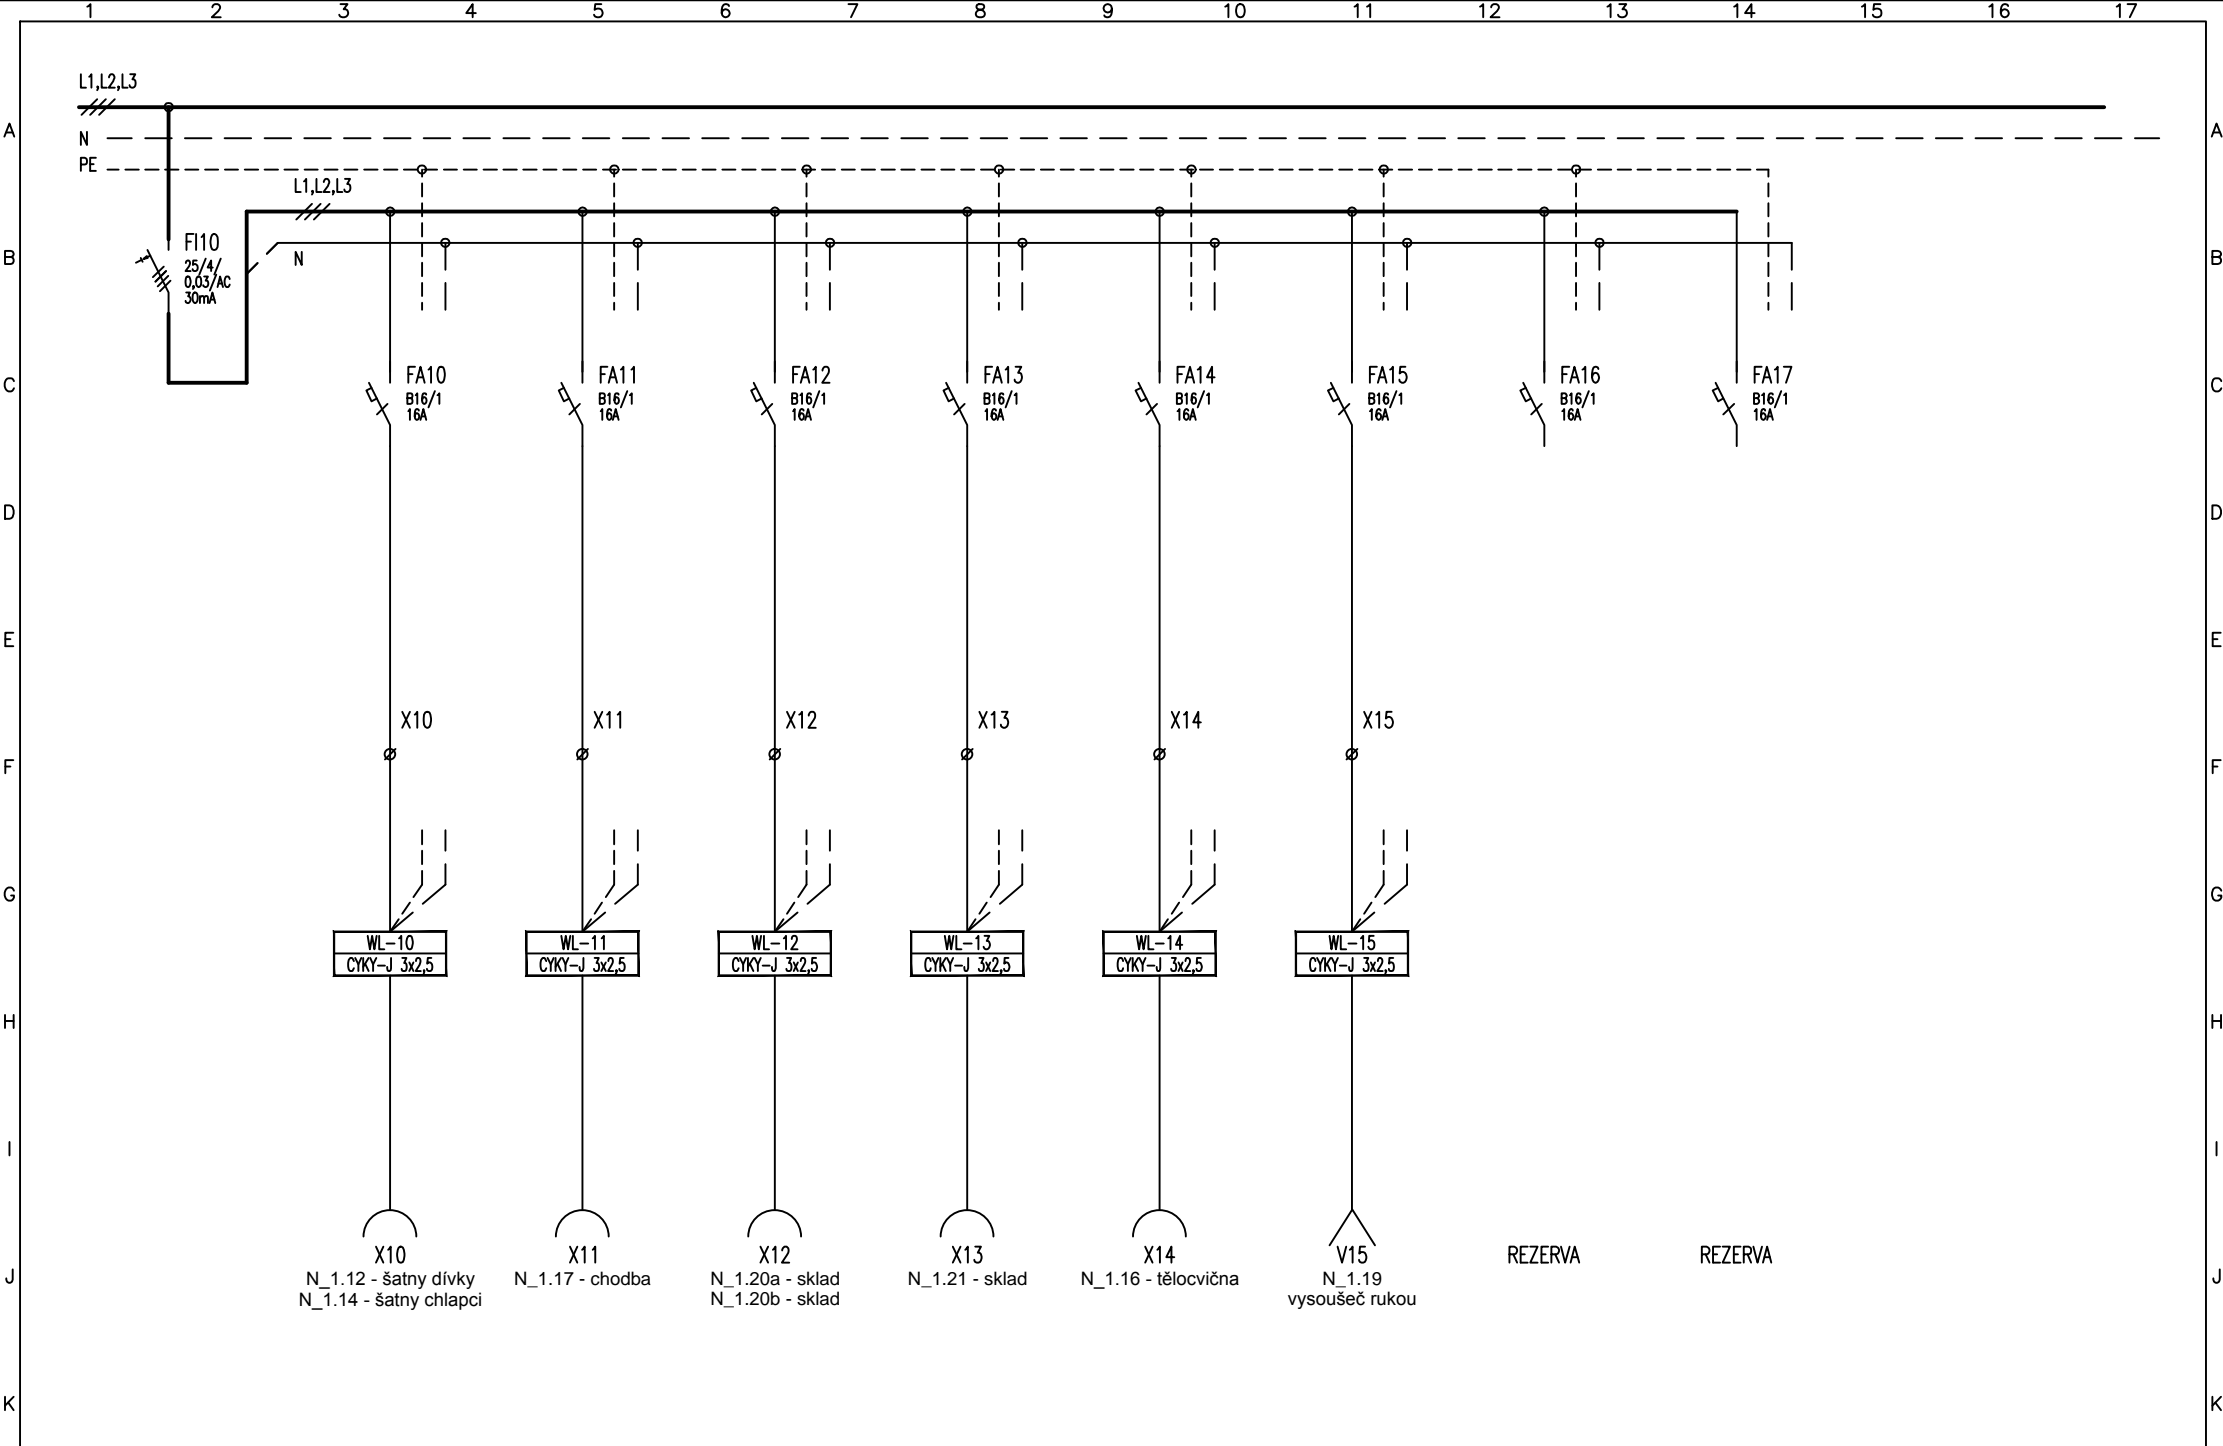

Vypracoval: Jiří Flosman	AKCE: Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šímanovská	Investor:	Listů: 8
Kontroloval: Jiří Flosman		Obsah:	List: 5
Datum : 01/2018		Rozvaděč R4.1	

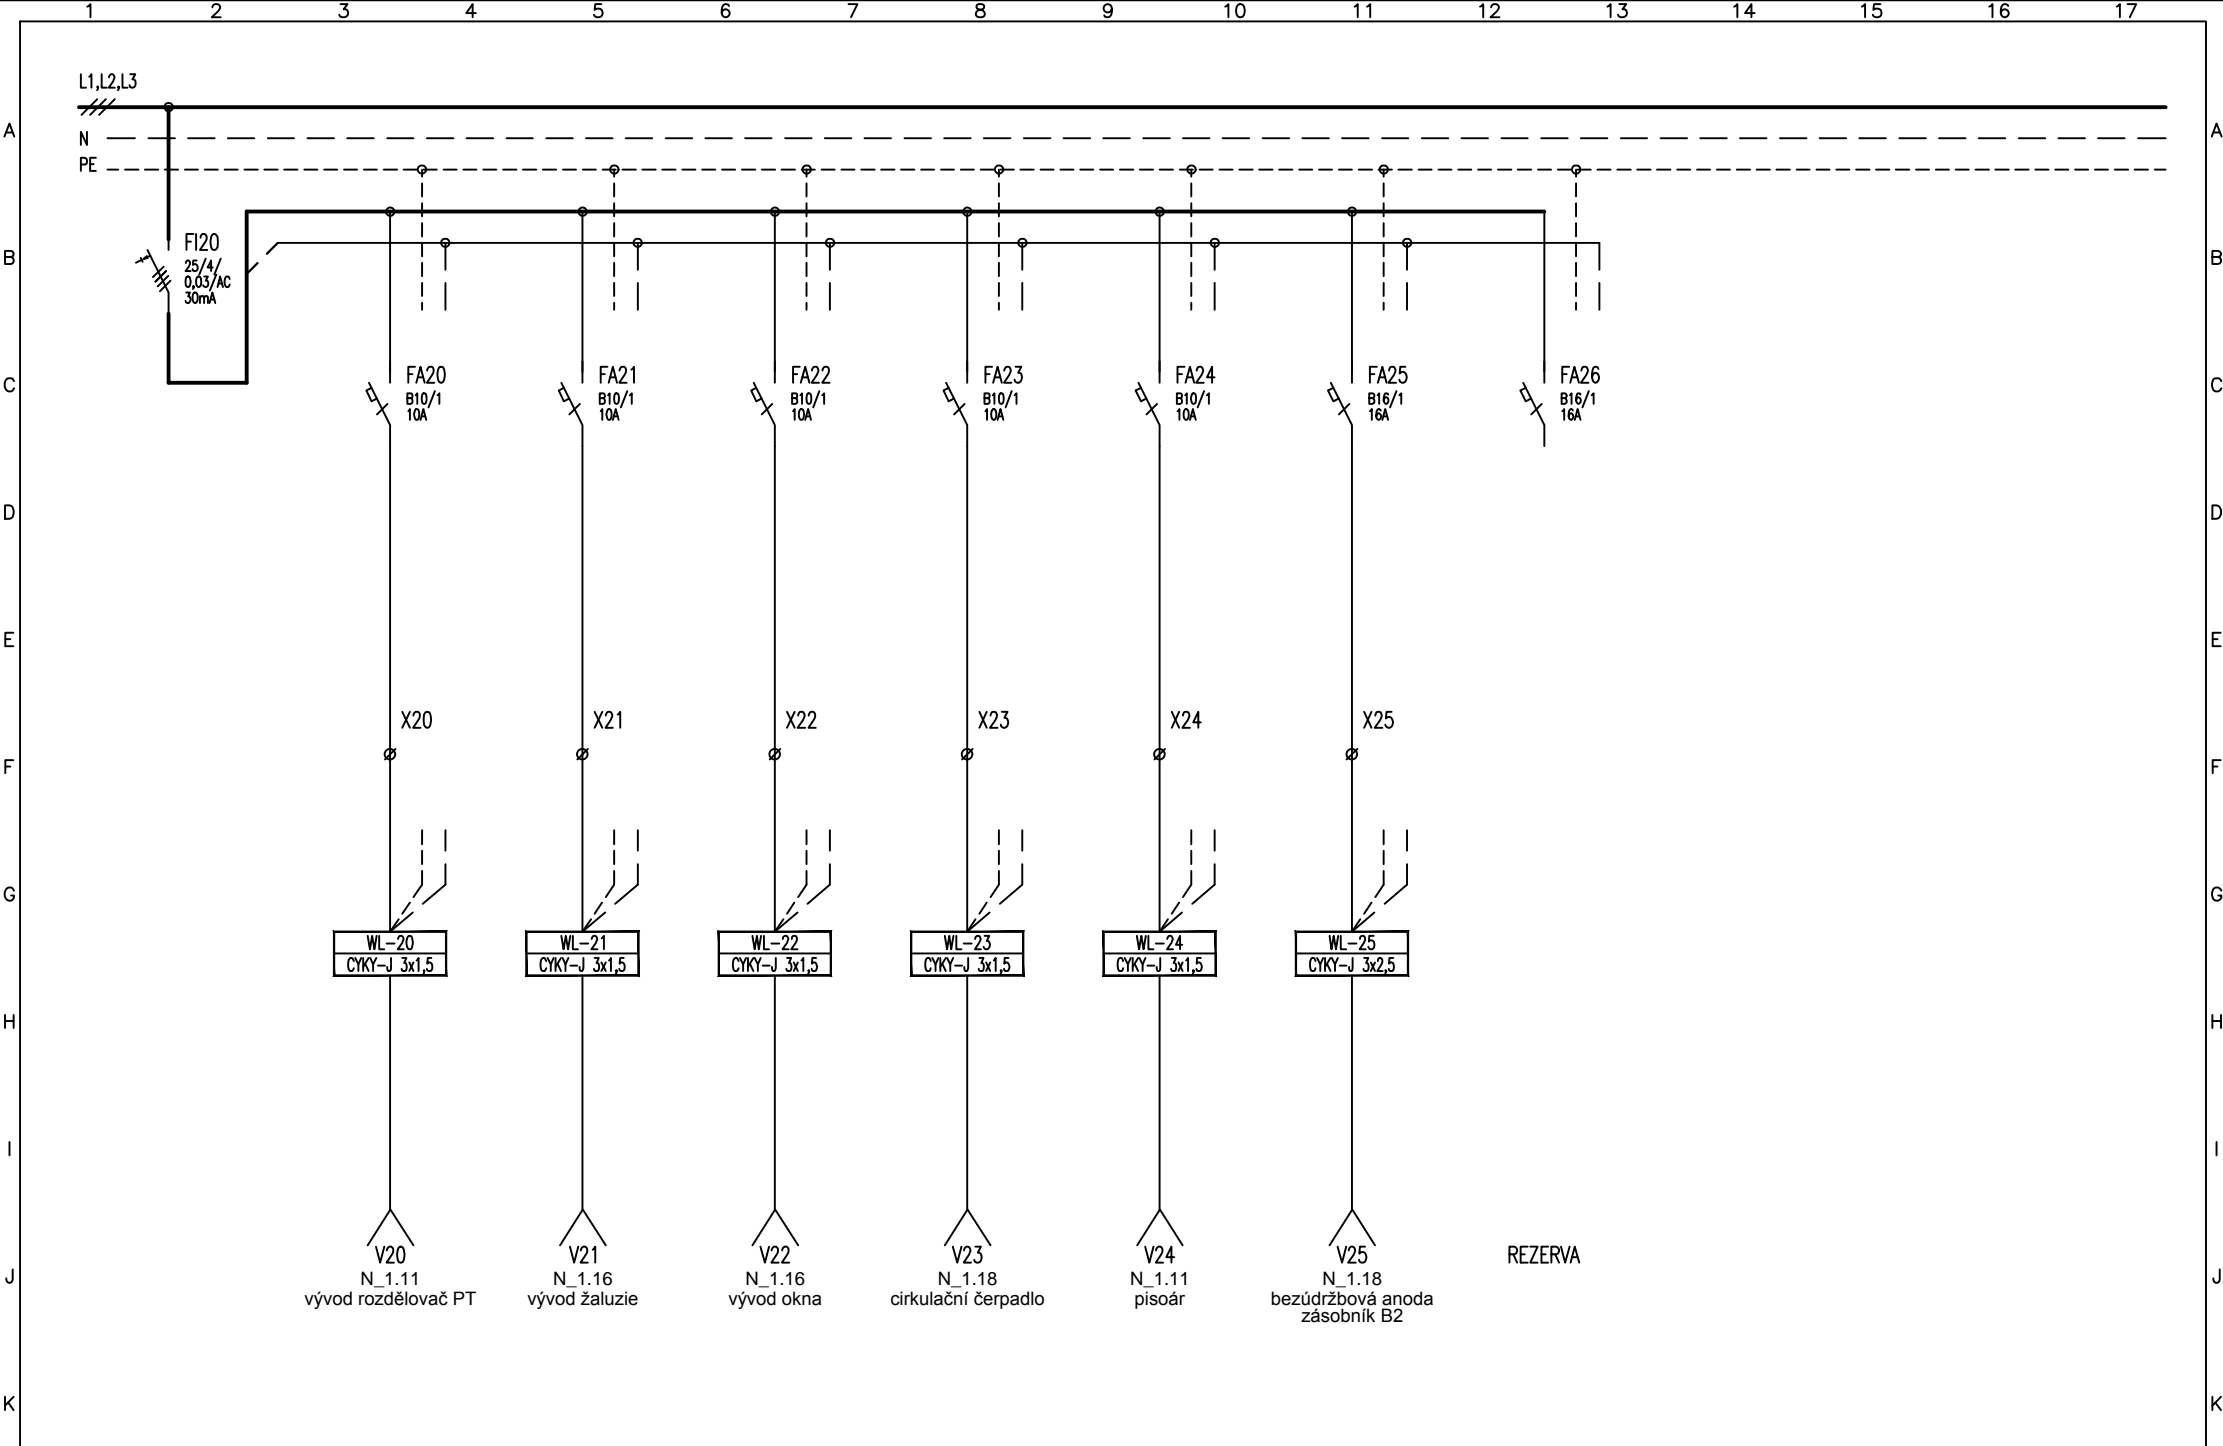



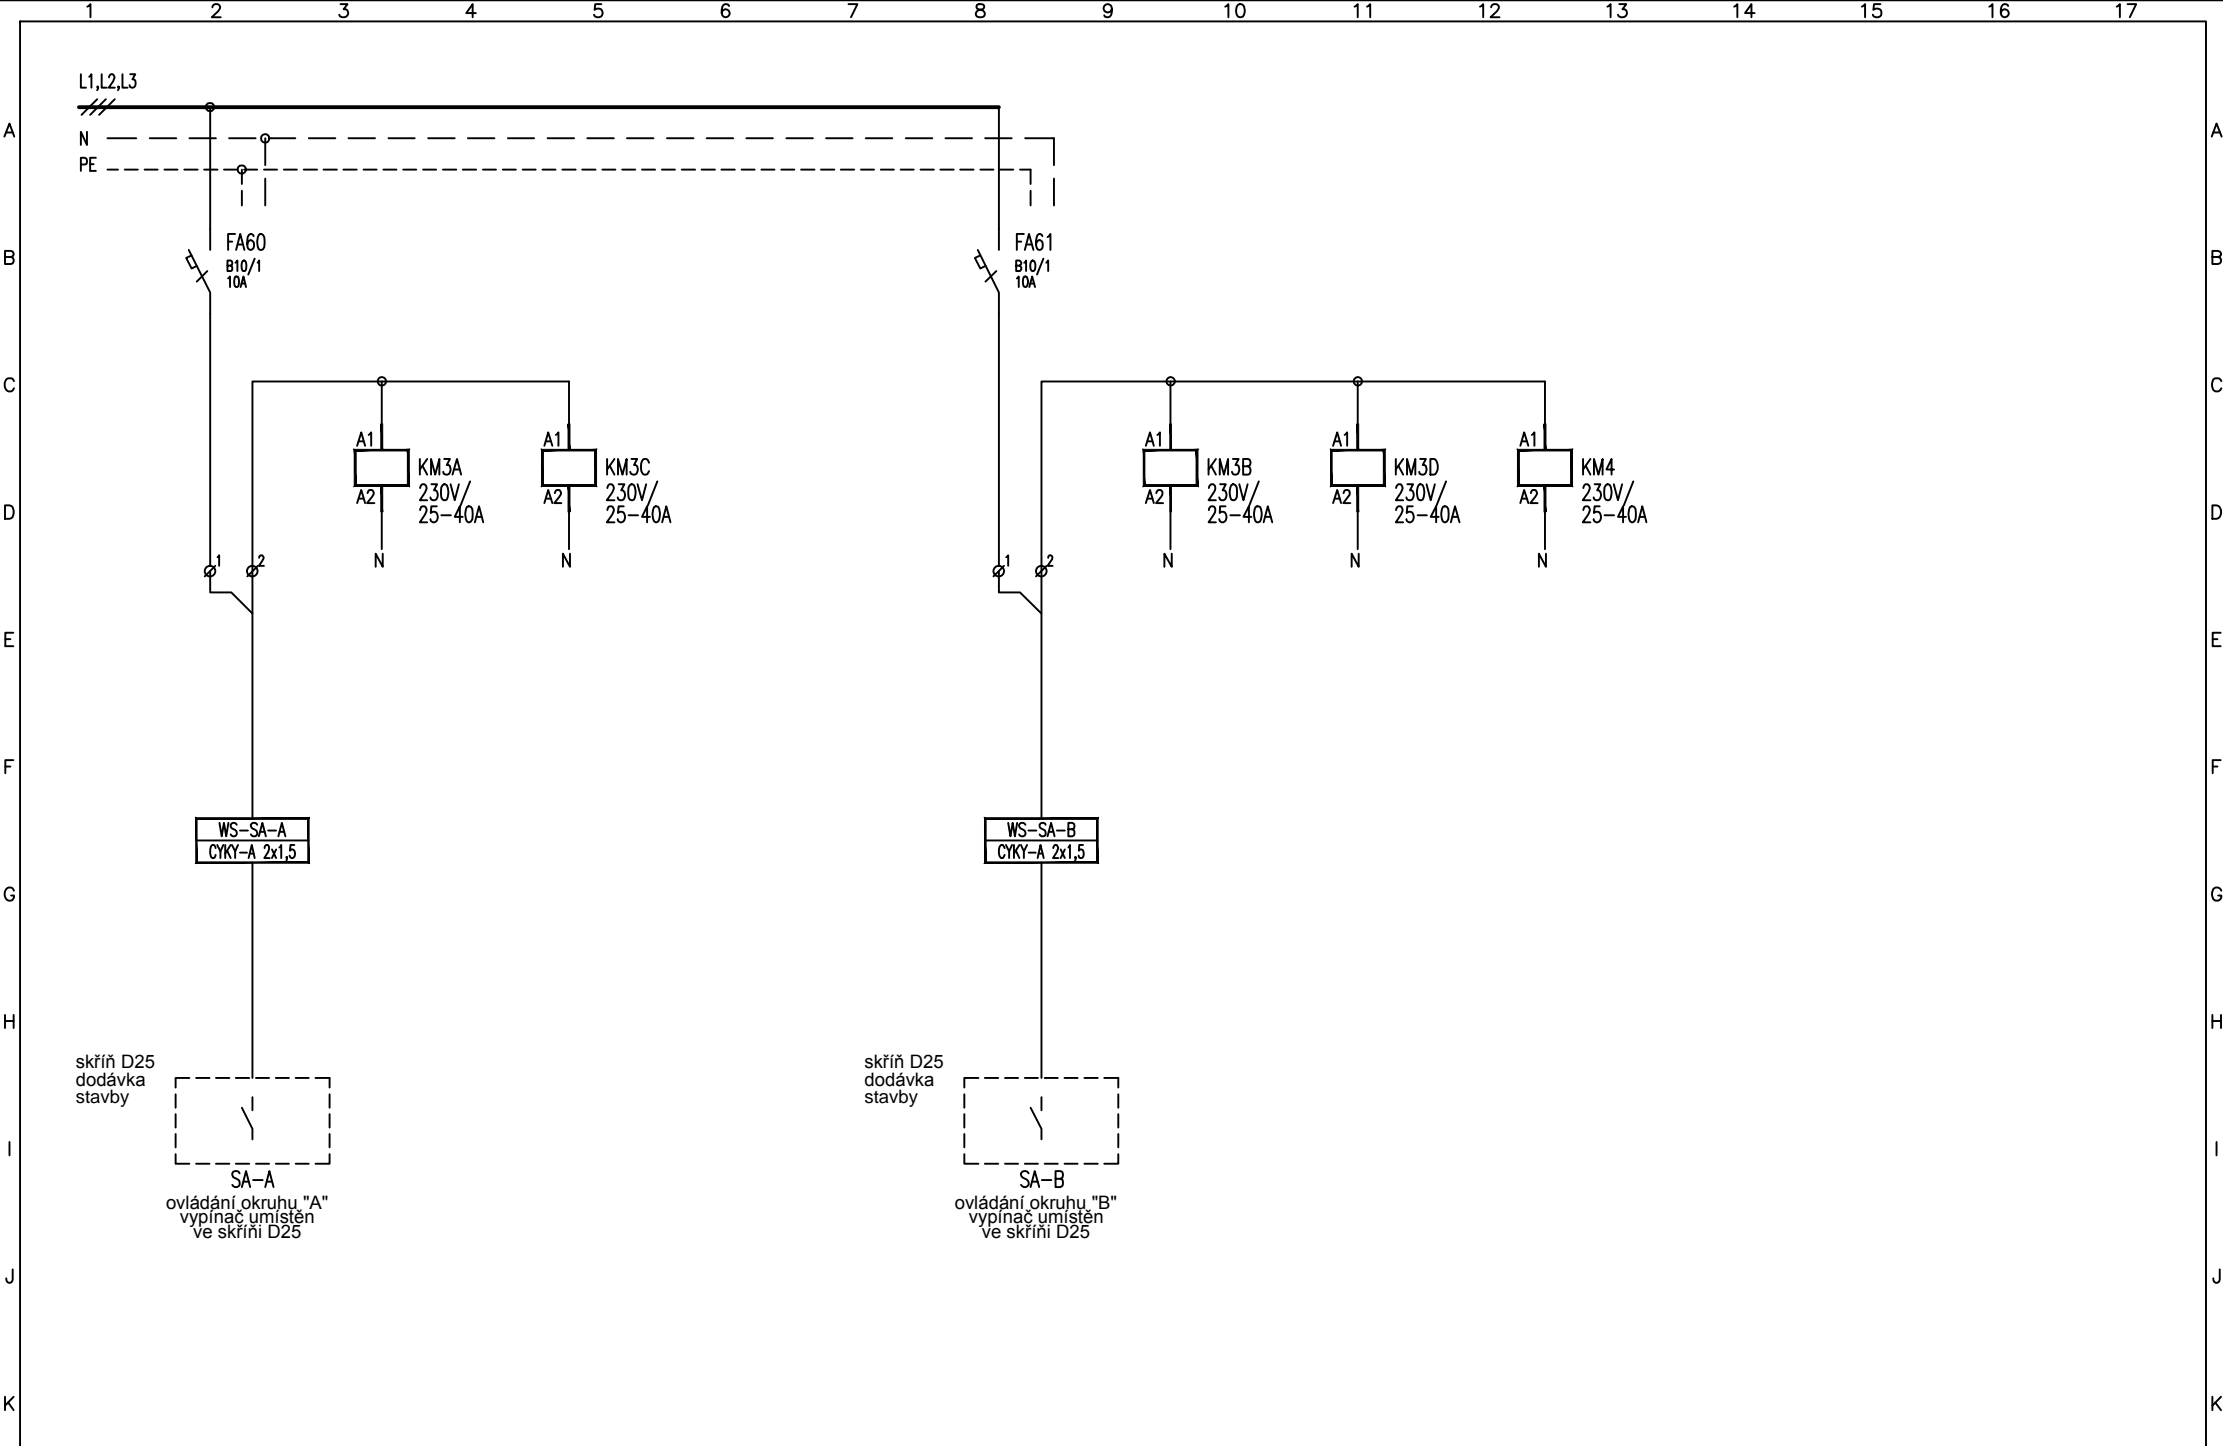

Vypracoval: Jiří Flosman	AKCE: Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská	Investor:	Listů: 8
Kontroloval: Jiří Flosman		Obsah:	List: 8
Datum : 01/2018		Rozvaděč R4.1	