



## POZNÁMKY:

PŘEDMĚTEM 2.ETAPY JE ŘEŠENÍ OKRUHŮ 5,6,7,9,10  
TROJCESTNÉ VENTILY 3B/230V JSOU V DODÁVCE ÚT  
ZÁSOBNÍK B2 JE INSTALOVÁN MIMO KOTELNU

<div>R-Projekt 07 Praha s.r.o.</div> <div>Ke Strašnické 8/1795, Praha 10</div> <div>tel. 261 305 100, 261 305 101</div> <div>e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz</div>	<div>AKCE</div> <div>Stavební úpravy a přístavba</div> <div>ZŠ Šimanovská,</div> <div>Šimanovská č.p. 16</div> <div>Praha 9 – k.ú. Kyje</div>	VED.PROJ.ING. JIŘÍ PADEVĚT		
		ZODP.PROJ.FLOSMAN JIŘÍ		
		SPOLUPR.		
		ZAK.Č.0009 0078 40		
<div>OBJEDNAVATEL</div> <div>Městská část Praha 14</div> <div>Bratří Venclíků 1073</div> <div>198 21 Praha 9</div>	<div>Technologické</div> <div>schéma kotelný - 2.etapa</div>	STUPEŇDPS	D.1.4	19
		FORM.		
		MĚŘ.		
		DATUM01/2018	PROFESE	
				ČÍSLO

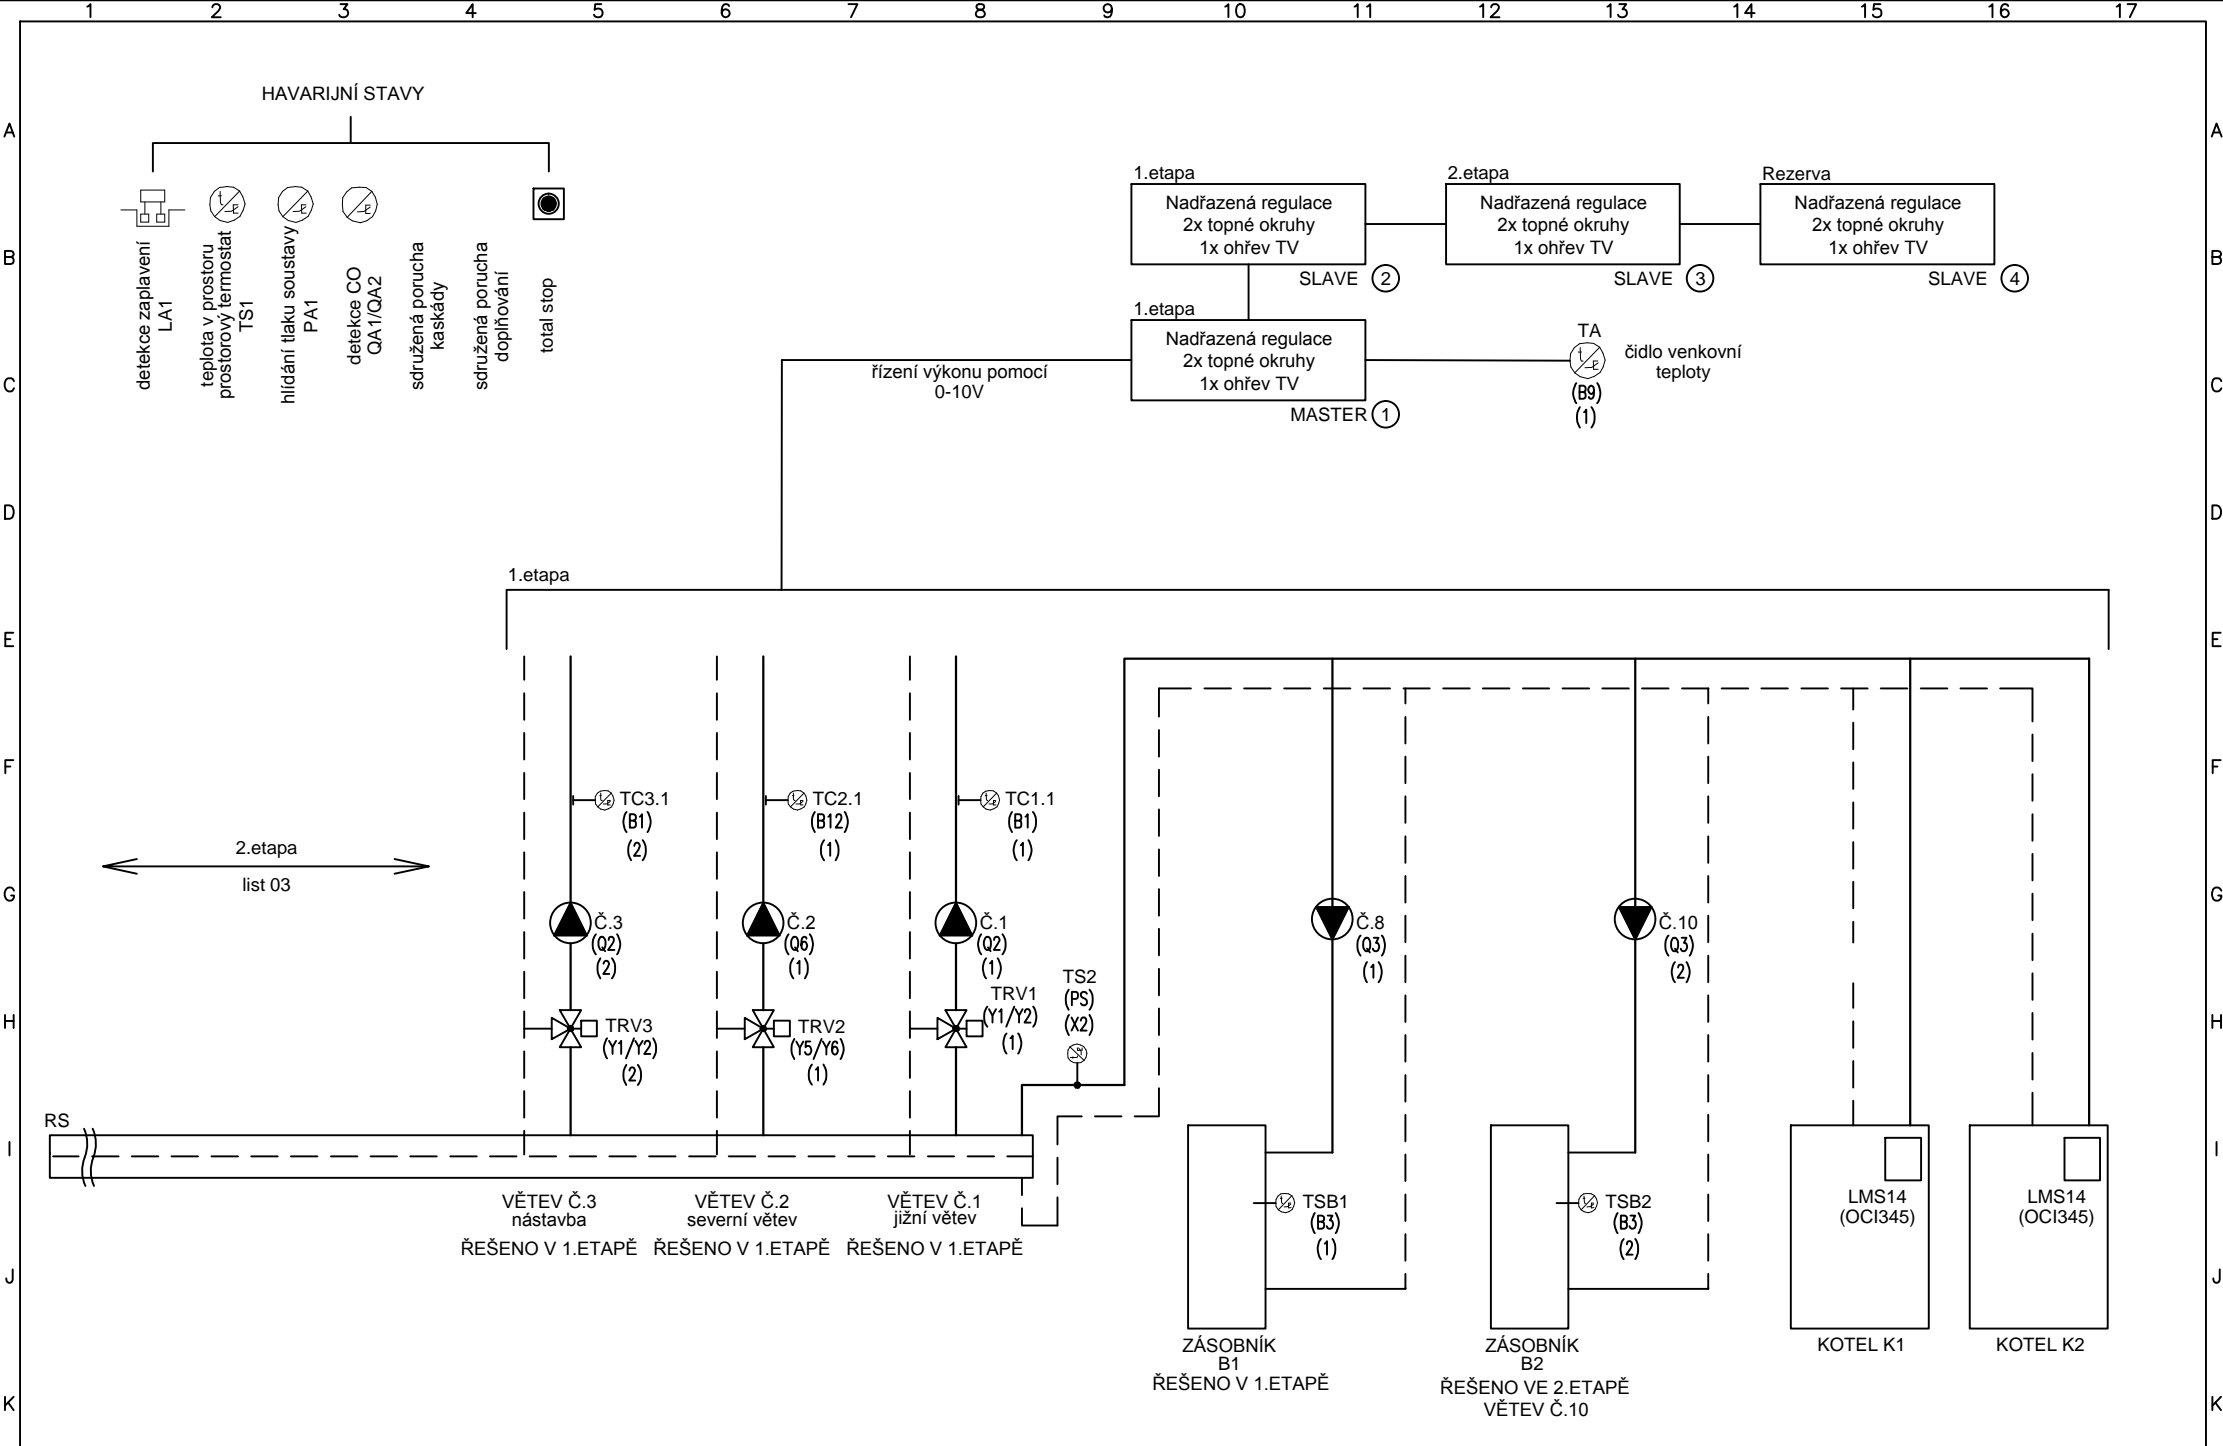

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Jiří Flosman			AKCE:  Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šímanovská						Investor:			Zak/číslo: N/A		A/k/: N/A		Listů: 03
Kontroloval: Jiří Flosman									Obsah:			Změna/Datum:		V/č/:		List:
Datum : 01/2018									Technologické schéma kotelny			Měřítko:				02



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Jiří Flosman			AKCE:  Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská					Investor:			Zak/číslo: N/A		A/K/: N/A		Listů: 03	
Kontroloval: Jiří Flosman								Obsah:  Technologické schéma kotelny			Změna/Datum:		V/č/:		List:  03	
Datum : 01/2018											Měřítko:					