

POZNÁMKY:

Do rozvaděče RH bude doplněn nový jistič 3x40A/B pro nový rozvaděč R4.1.
Do rozvaděče RH bude doplněn nový jistič 3x16A/B pro nový rozvaděč RPO.
Samostatným projektem MaR "Modernizace kotelny", byl do RH osazen jistič 3x16A/B.

Pro zajištění funkce TOTAL STOP, bude ke stávajícímu hlavnímu jističi doplněna vypínací podpěťová spoušť.
Pro zajištění funkce CENTRAL STOP, bude k nově instalovanému hlavnímu jističi doplněna vypínací podpěťová spoušť.
Včetně jištění vypínacích spouští.


Jmenovitá hodnota rozvaděče 200A zůstává.

PARÉ:


AUTORIZACE:

<div>Ř-Projekt 07 Praha s.r.o.</div> <div>Ke Strašnické 8/1795, Praha 10</div> <div>tel. 261 305 100, 261 305 101</div> <div>e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz</div>	<div>AKCE</div> <div>Stavební úpravy a přístavba</div> <div>ZŠ Šimanovská,</div> <div>Šimanovská č.p. 16</div> <div>Praha 9 – k.ú. Kyje</div>	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		JIŘÍ FLOSMAN	
		PROJEKTANT		JIŘÍ FLOSMAN	
		ZAK.Č.		0009 0078 40	
<div>OBJEDNAVATEL</div> <div>Městská část Praha 14</div> <div>Bratří Venclíků 1073</div> <div>198 21 – Praha 9</div>	<div>VÝKRES</div> <div>Doplnění a úprava</div> <div>v rozvaděči RH</div>	STUPEŇ	DPS	<div>D.1.4</div> <div>e</div> <div>PROFESE</div>	<div>15</div> <div>ČÍSLO</div>
		FORM.			
		MĚŘ.			
		DATUM 01/2018			

ROZVADĚČ "RE+RH"

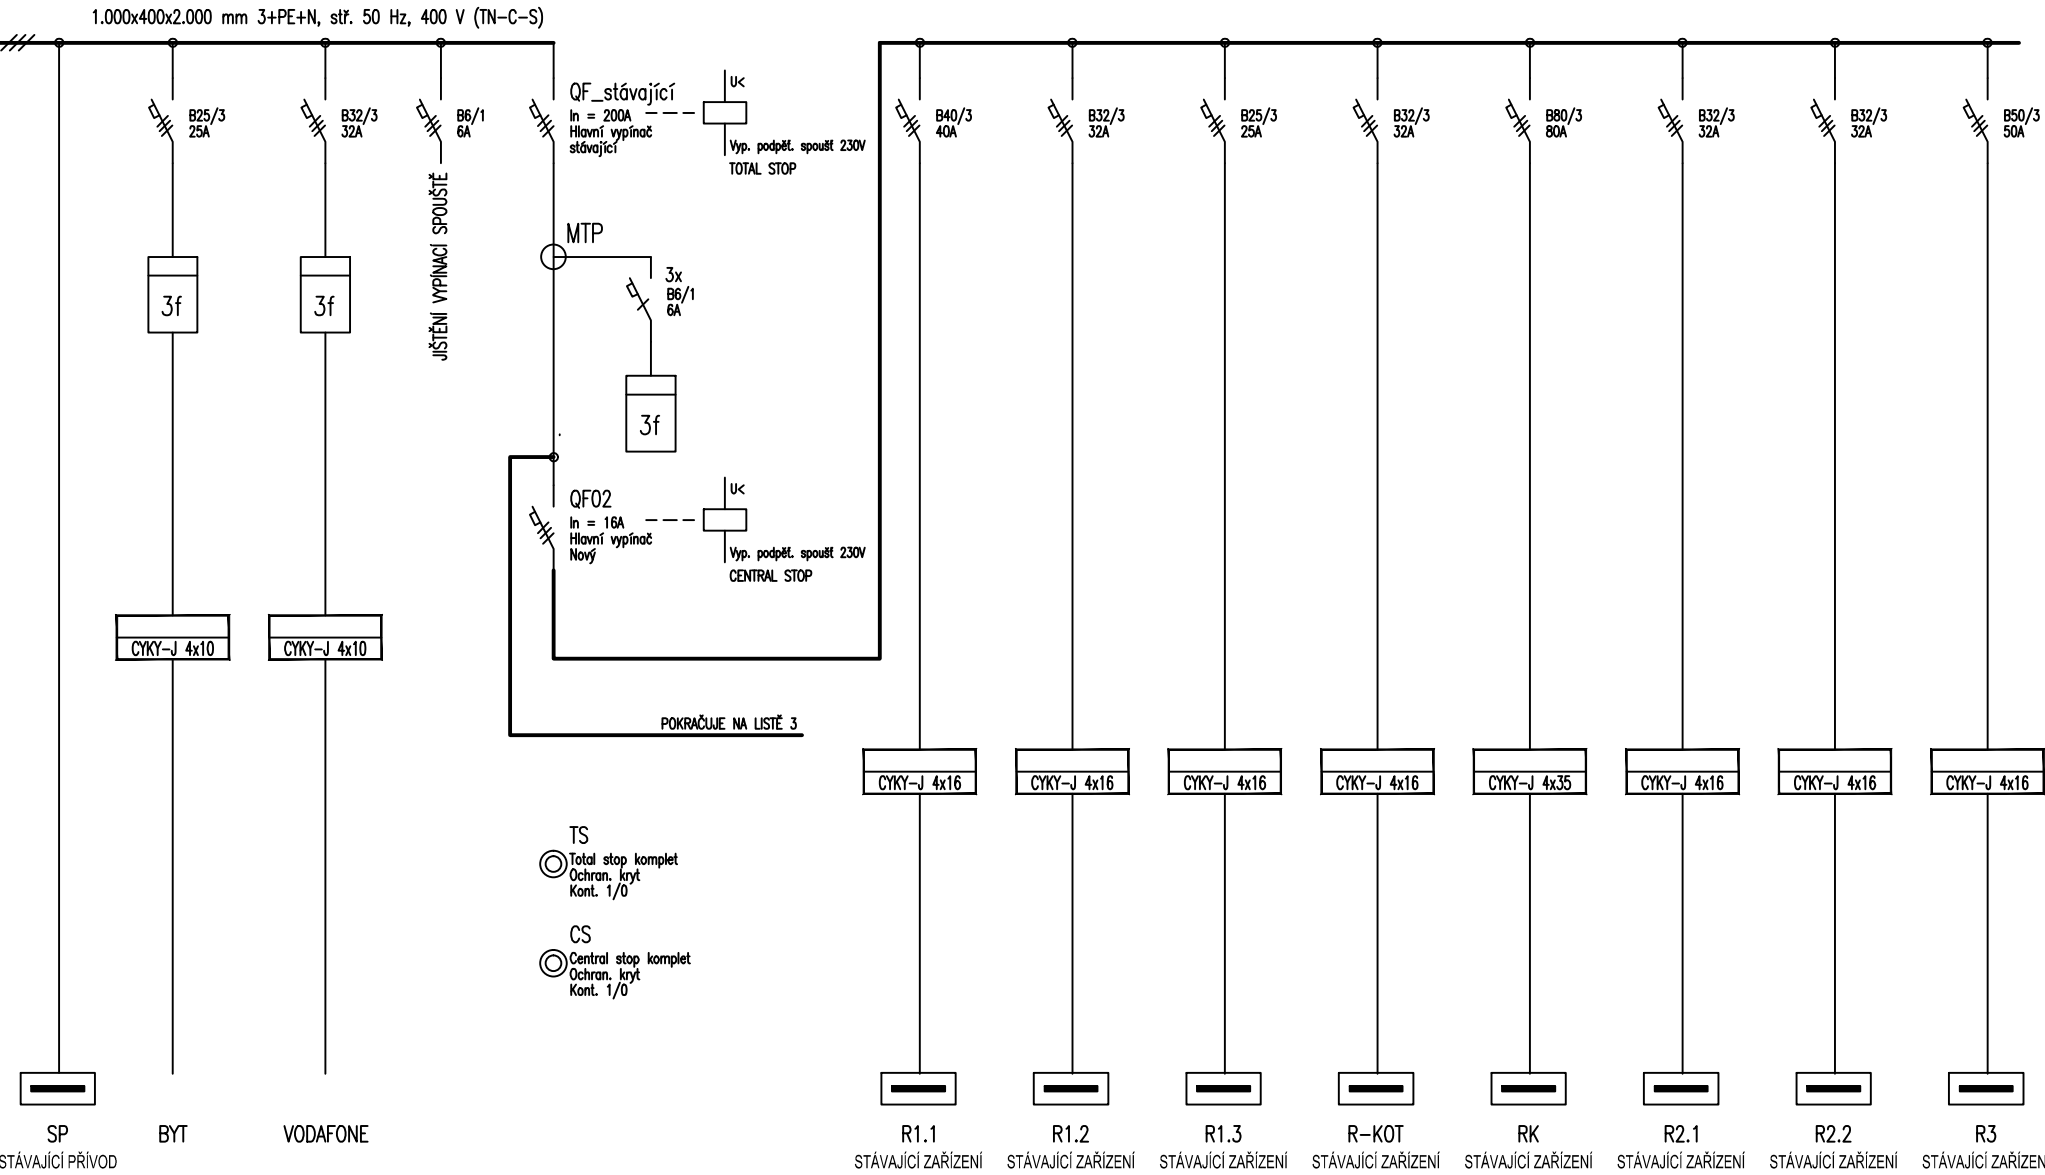

Vypracoval: Jiří Flosman	AKCE: Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šímanovská		Investor:	Zak/číslo:	A/K/:	Listů: 3
Kontroloval: Jiří Flosman			Obsah: Doplnění rozvaděče RH	Změna/Datum:	V/č/:	List: 2
Datum : 01/2018				Měřítka:		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Jiří Flosman			AKCE: Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská						Investor:		Zak/číslo:		A/K/:		Listů: 3	
Kontroloval: Jiří Flosman									Obsah:		Změna/Datum:		V/č/:		List:	
Datum : 01/2018									Doplnění rozvaděče RH		Měřítko:				3	