


PARÉ:

AUTORIZACE:

<div>Ř-Projekt 07 Praha s.r.o.</div> <div>Ke Strašnické 8/1795, Praha 10</div> <div>tel. 261 305 100, 261 305 101</div> <div>e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz</div>	<div>AKCE</div> <div>Stavební úpravy a přístavba</div> <div>ZŠ Šimanovská,</div> <div>Šimanovská č.p. 16</div> <div>Praha 9 – k.ú. Kyje</div>	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		JIŘÍ FLOSMAN	
		PROJEKTANT		JIŘÍ FLOSMAN	
		ZAK.Č.		0009 0078 40	
<div>OBJEDNAVATEL</div> <div>Městská část Praha 14</div> <div>Bratří Venclíků 1073</div> <div>198 21 – Praha 9</div>	<div>VÝKRES</div> <div>Rozvaděč RPO</div>	STUPEŇ DPS		<div>D.1.4</div> <div>e</div> <div>PROFESE</div>	<div>14</div> <div>ČÍSLO</div>
		FORM.			
		MĚŘ.			
		DATUM 01/2018			

ROZMĚRY 1:10



ROZVADĚČ R-PO

DRUH ROZVADĚČE	: OCELOPLECHOVÝ
ROZMĚRY	: 435/760/187
POLOHA	: POD OMÍTKU
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	: EI30
ZKRATOVÁ ODOLNOST	: I _{ks} = 10 kA
KRYTÍ	: IP40/20
PŘÍVOD	: ZESPODA
VÝVODY	: NAHORU
BARVA	: RAL 7035 - ŠEDÁ


NAPÁJECÍ SÍŤ:	1N+PE, 50Hz 230V, TN-S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY	
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):	
ZÁKLADNÍ:	IZOLACI, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)
OCHRANNÁ OPATŘENÍ:	AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),
	UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)
ZVÝŠENÁ:	DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
DOPLŇKOVÁ:	PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (viz.odst. 415.1)

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)


BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :

- 0102 - POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ
4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI


Vypracoval: Jiří Flosman	AKCE: Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská	Investor:	Zak/číslo:	A/K/:	Listů: 5
Kontroloval: Jiří Flosman		Obsah: Rozvaděč RPO	Změna/Datum:	V/č/:	List: 2
Datum : 01/2018			Měřtko:		

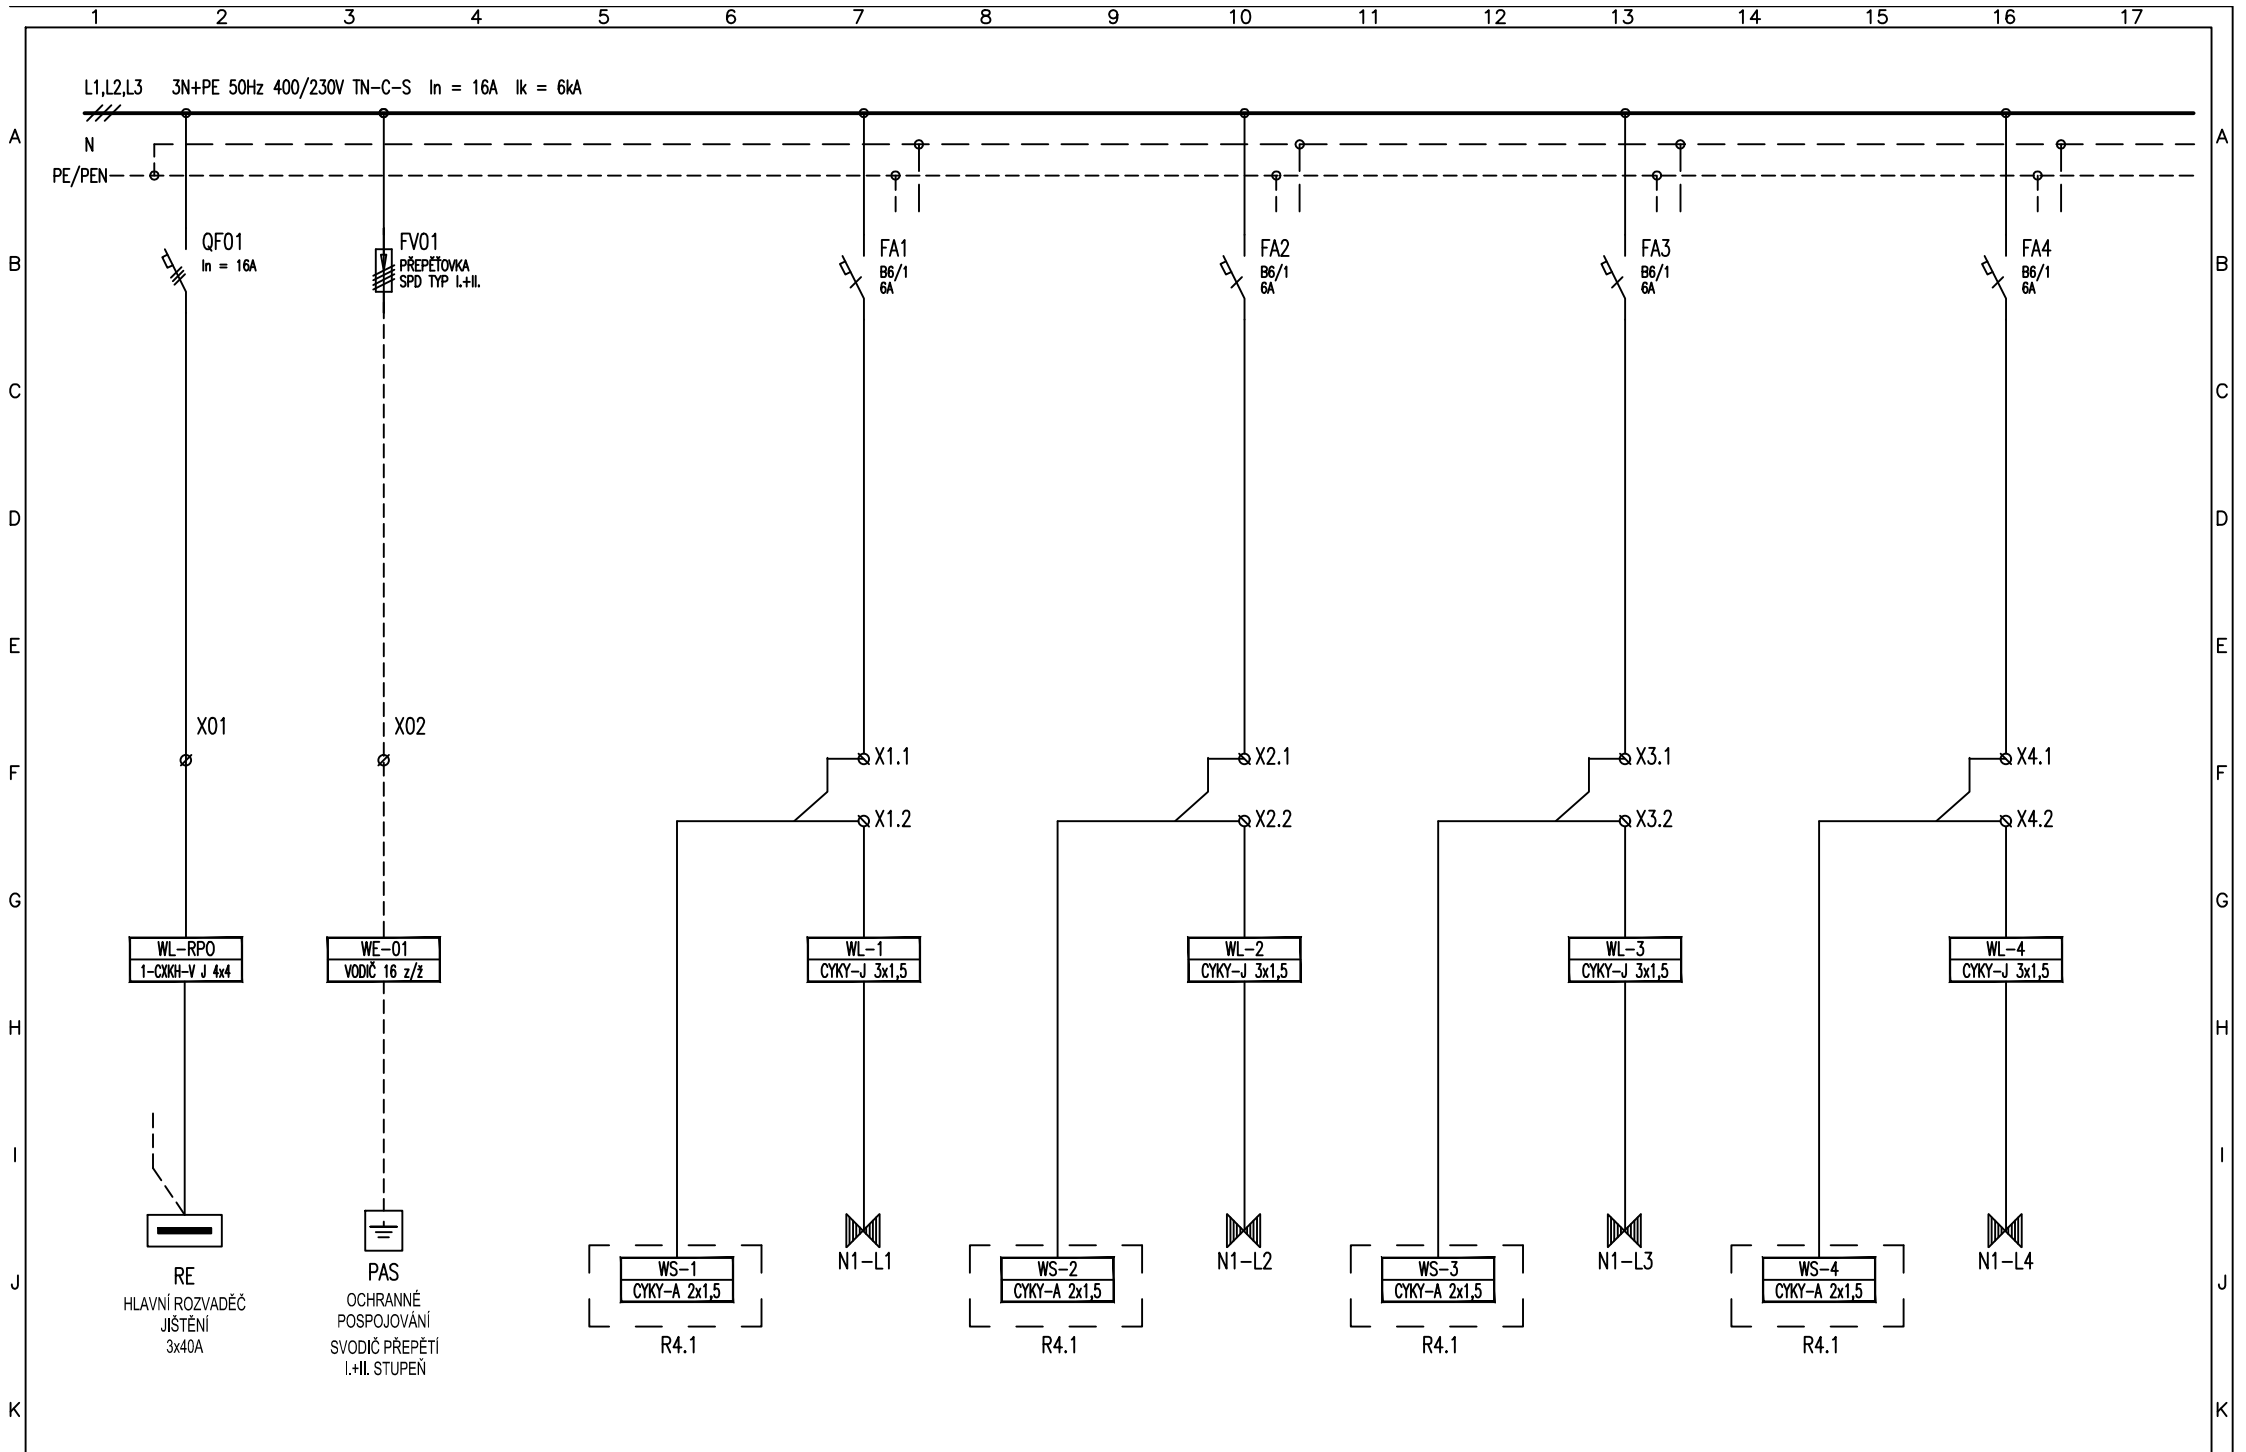

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Jiří Flosman			AKCE: Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská						Investor:			Zak/číslo:		A/K/:		Listů: 5
Kontroloval: Jiří Flosman									Obsah: Rozvaděč RPO			Změna/Datum:		V/č/:		List: 3
Datum : 01/2018												Měřítko:				

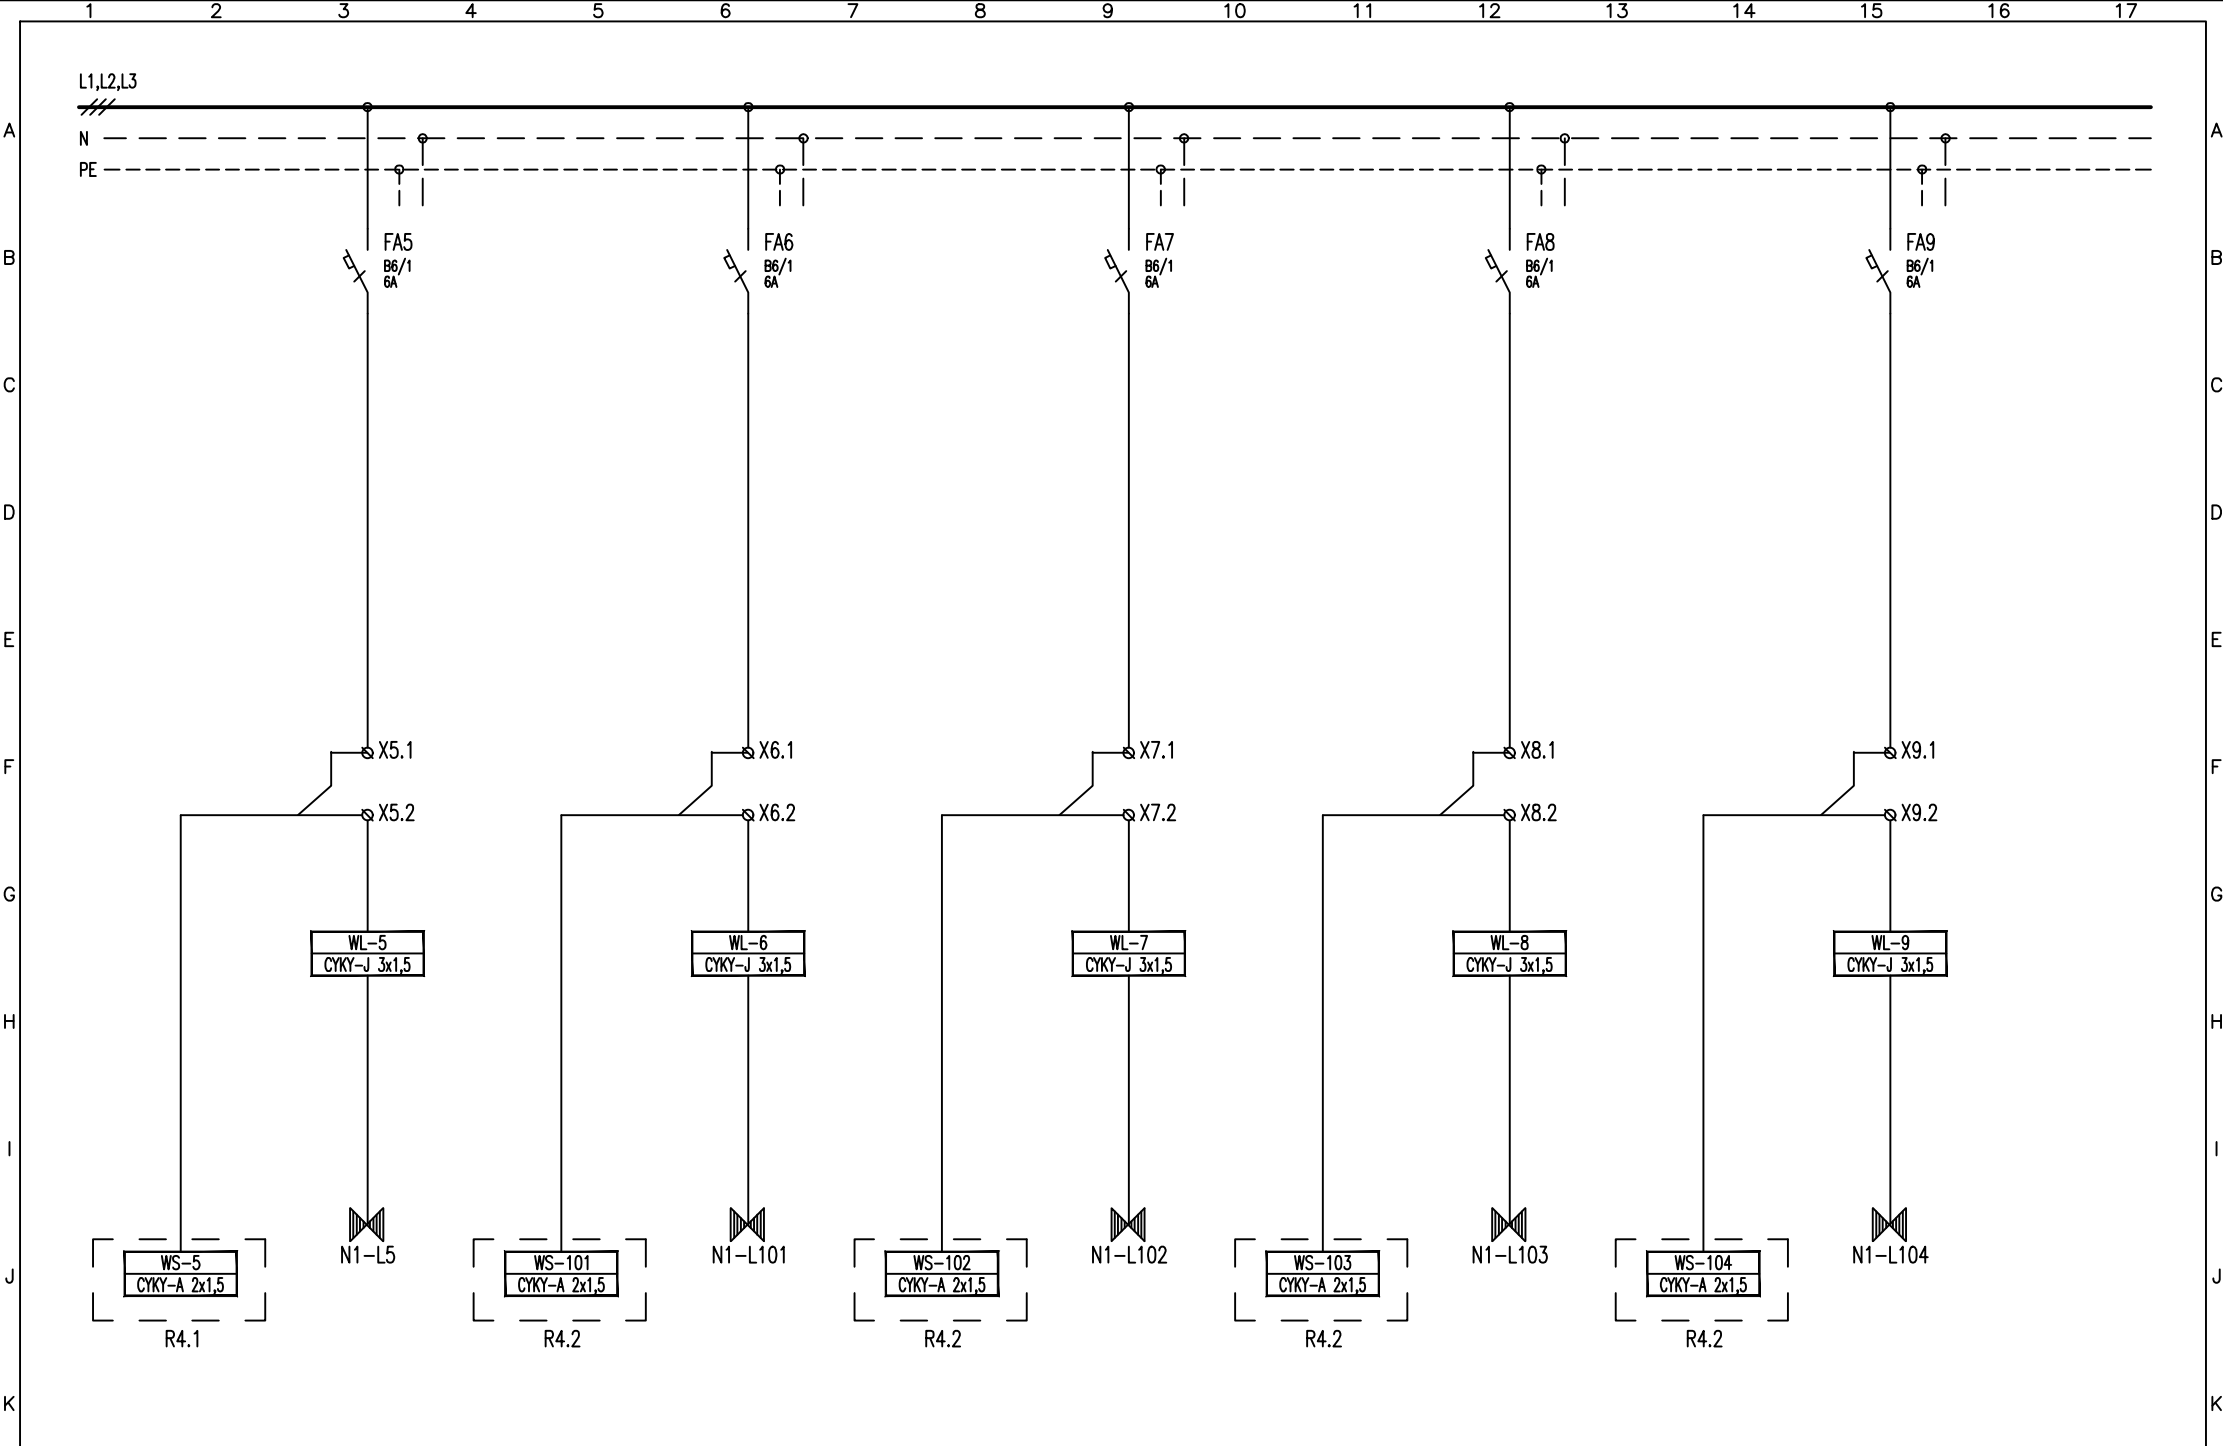

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vpracoval: Jiří Flosman			AKCE: Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská						Investor:			Zak/číslo:		A/K/:		Listů: 5
Kontroloval: Jiří Flosman									Obsah:			Změna/Datum:		V/č/:		List: 4
Datum : 01/2018									Rozvaděč RPO			Měřítko:				

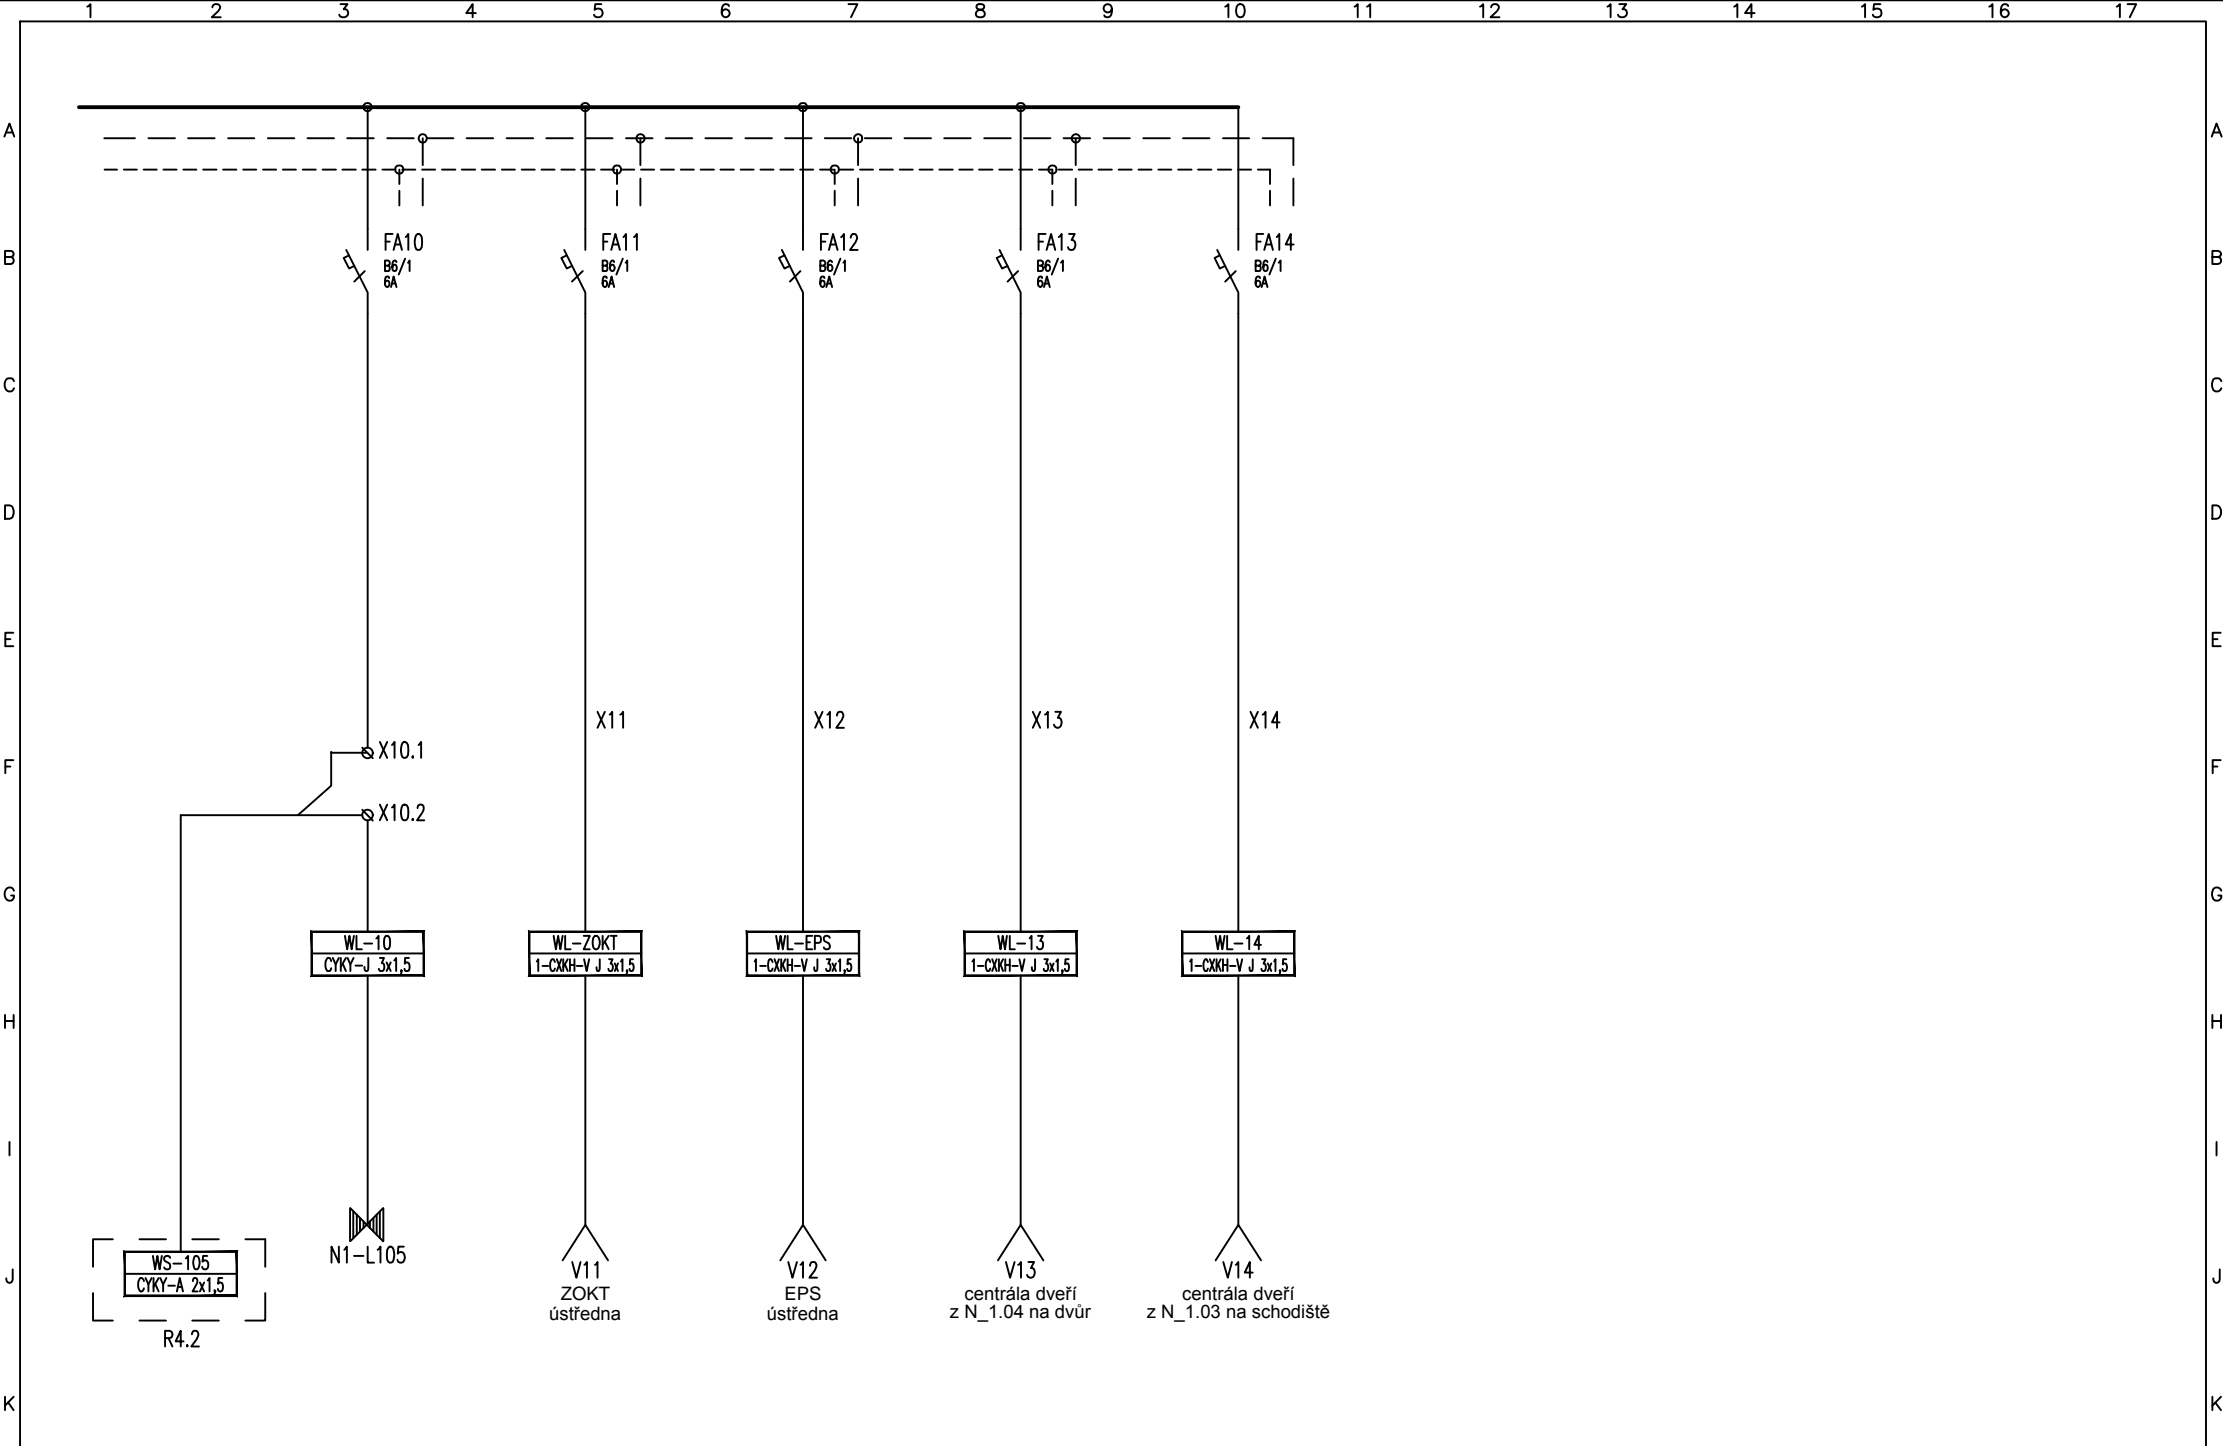

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Vypracoval: Jiří Flosman		AKCE:	Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská					Investor:			Zak/číslo:		A/K/:		Listů: 5			
Kontroloval: Jiří Flosman								Obsah:			Rozvaděč RPO		Změna/Datum:		V/č/:		List: 5	
Datum : 01/2018													Měřítko:					