


PARÉ:

AUTORIZACE:

Ř-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská, Šimanovská č.p. 16 Praha 9 – k.ú. Kyje	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		JIŘÍ FLOSMAN	
		PROJEKTANT		JIŘÍ FLOSMAN	
		ZAK.Č.		0009 0078 40	
OBJEDNAVATEL Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 21 – Praha 9	VÝKRES Rozvaděč R4.2	STUPEŇ DPS		D.1.4 e	13
		FORM.			
		MĚŘ.			
		DATUM 01/2018			
		PROFESE		ČÍSLO	

ROZMĚRY 1:10



ROZVADĚČ R4.2


DRUH ROZVADĚČE	: OCELOPLECHOVÝ
ROZMĚRY	: 635/1060/187
POLOHA	: POD OMÍTKOU
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	: EI15
ZKRATOVÁ ODOLNOST	: I _{ks} = 6 kA
KRYTÍ	: IP40/20
PŘÍVOD	: ZESHORA
VÝVODY	: NAHORU
BARVA	: RAL 7035 – ŠEDÁ

NAPÁJECÍ SÍŤ:	3PEN,50Hz 400/ 230V, TN–C–S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM	
PROVEDENA DLE NORMY	
ČSN 33 2000–4–41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):	
ZÁKLADNÍ:	IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)
OCHRANNÁ OPATŘENÍ:	AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),
	UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)
ZVÝŠENÁ:	DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
DOPLŇKOVÁ:	PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (viz.odst. 415.1)


VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200–5–51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :

- 0102 – POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ
- 4301 – NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

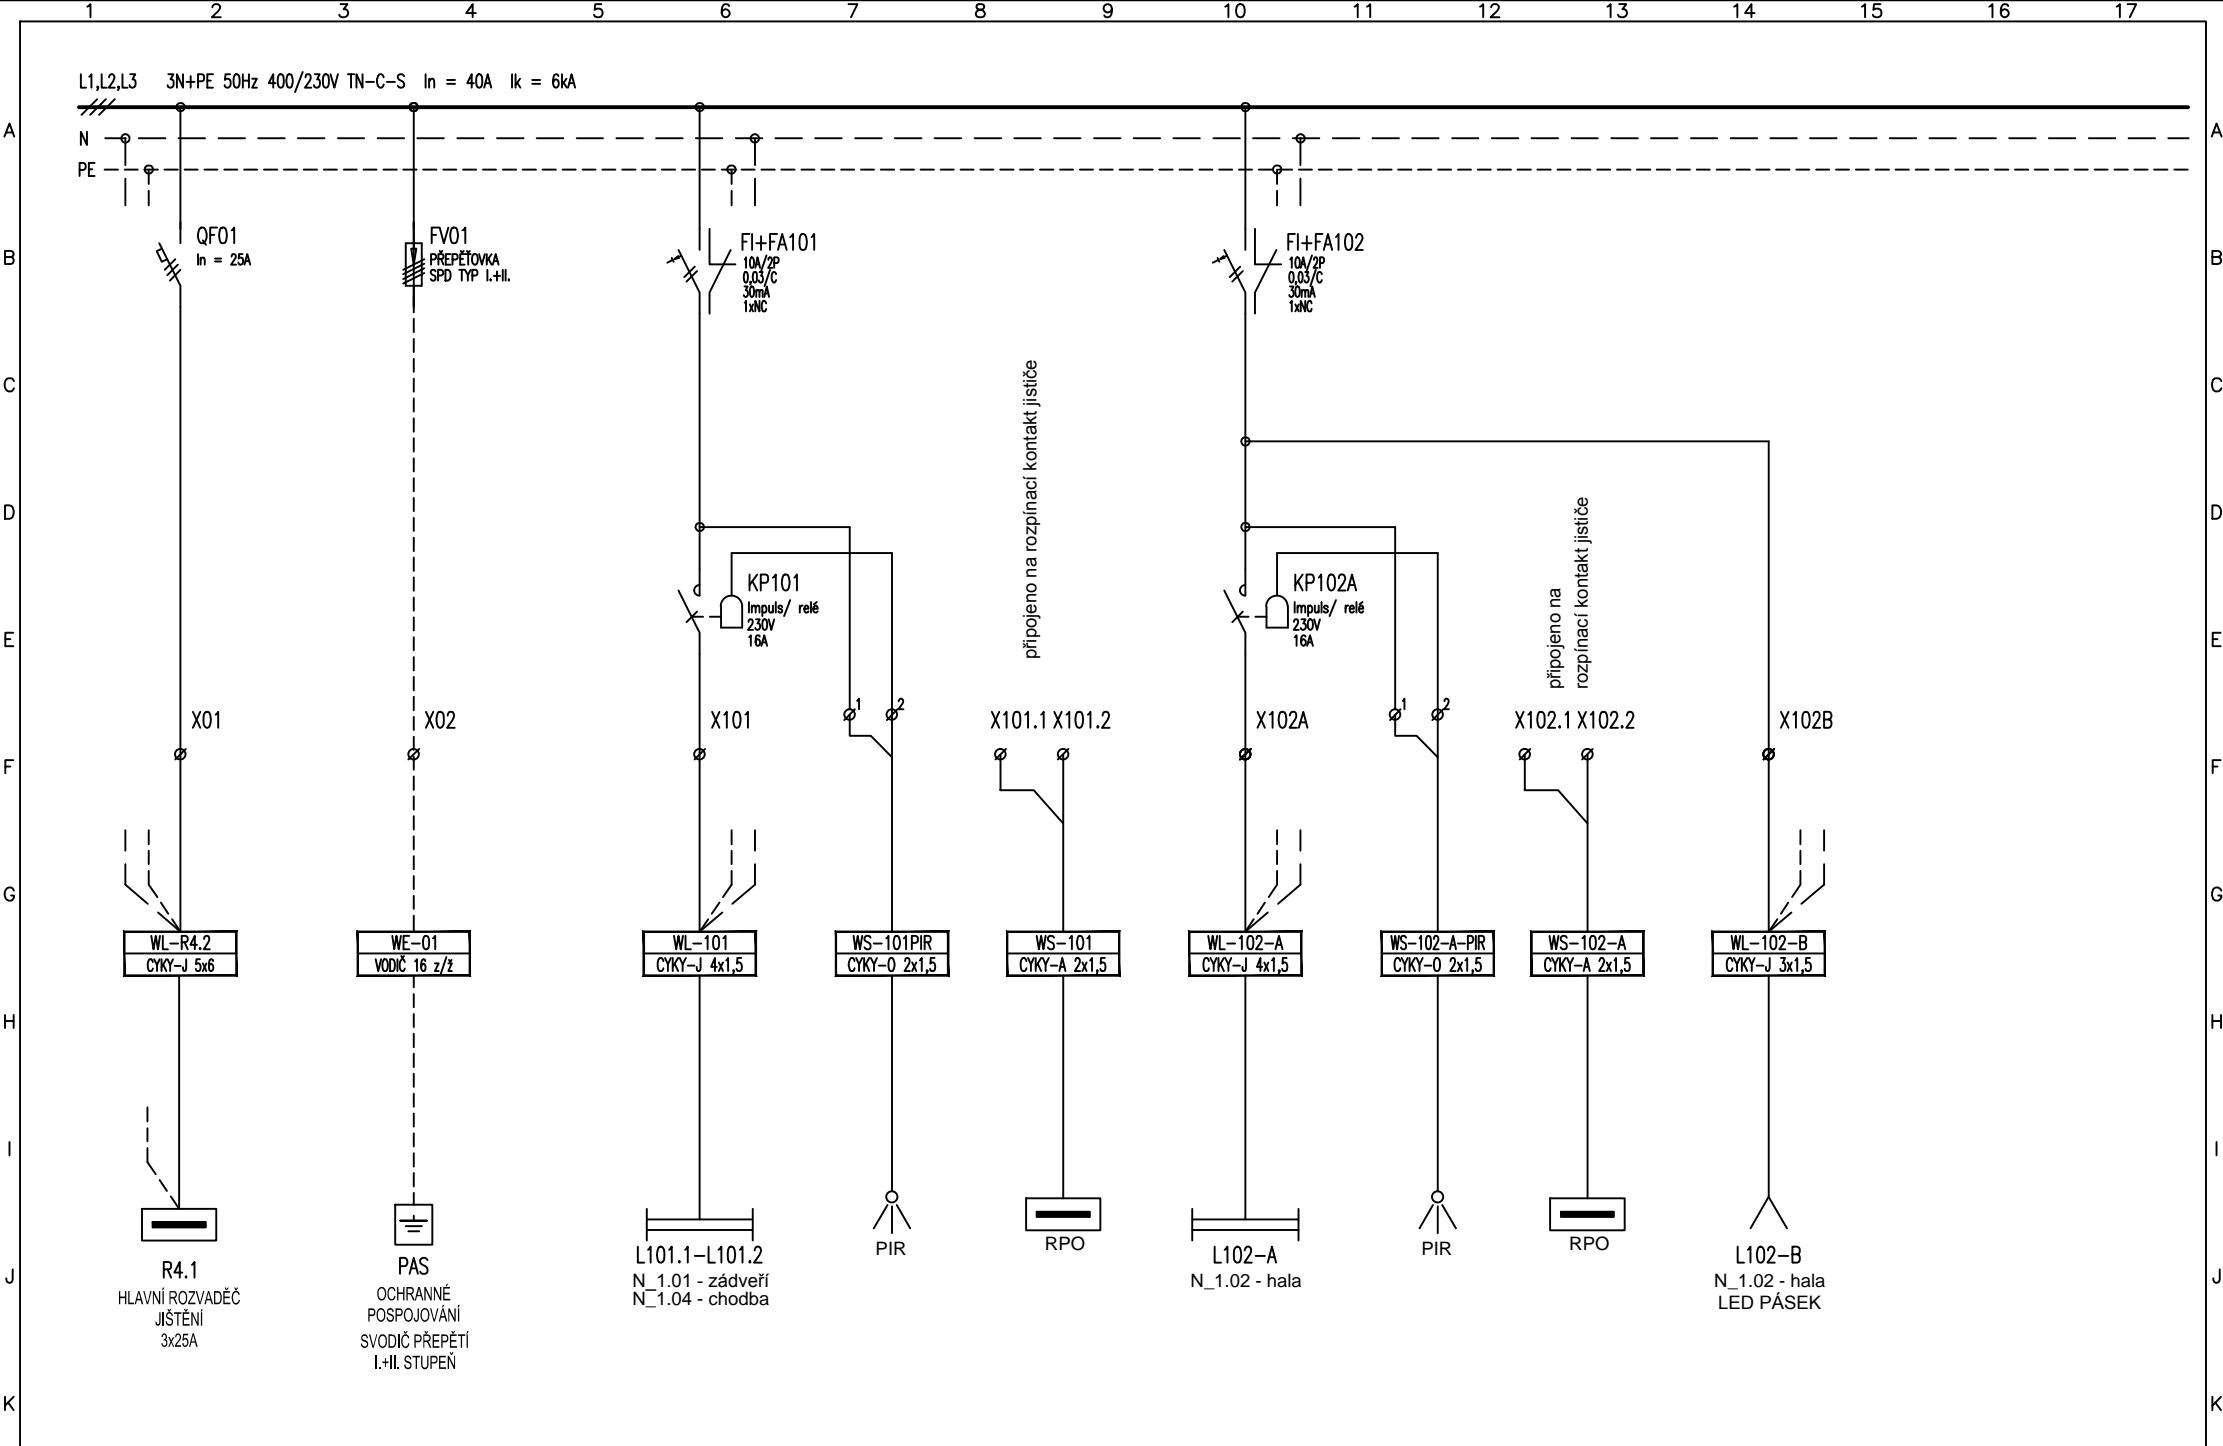

Výpracoval: Jiří Flosman				AKCE:				Investor:				Listů: 10			
Kontroloval: Jiří Flosman				Stavební úpravy a přístavba				Obsah:				List:			
Datum : 01/2018				ZŠ Šimanovská				Rozvaděč R4.2				3			

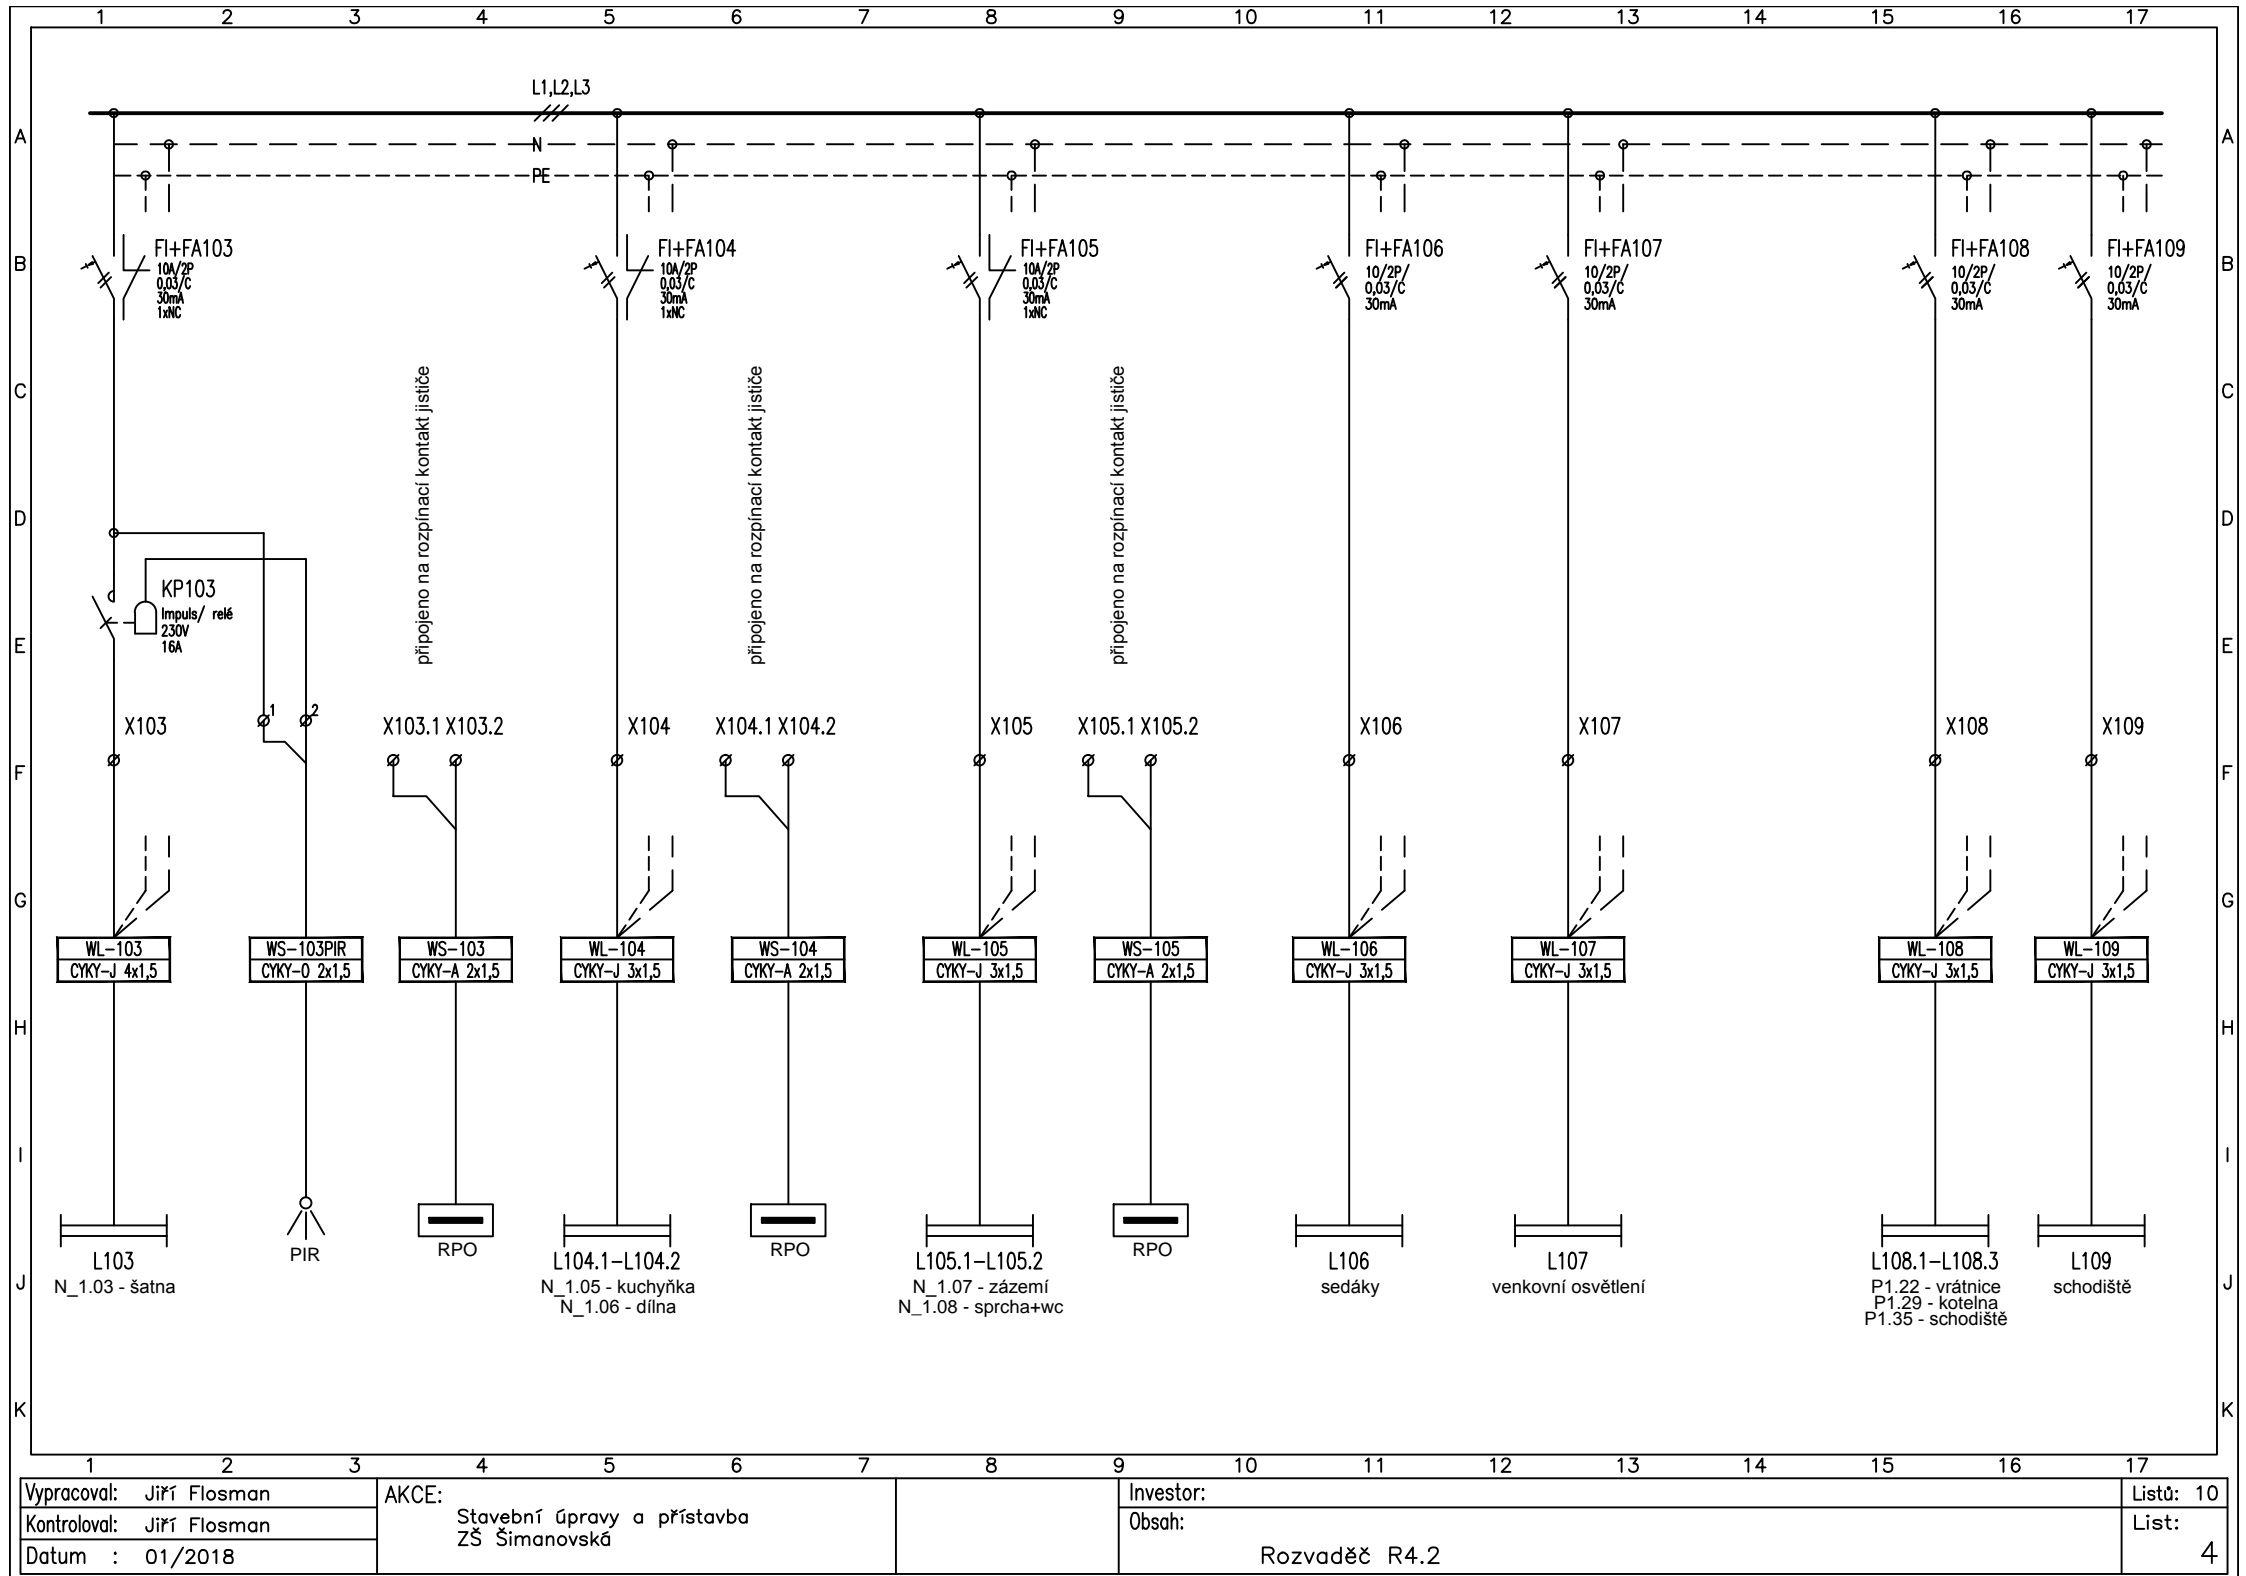


Vypracoval:	Jiří Flosman
Kontroloval:	Jiří Flosman
Datum :	01/2018


AKCE:	Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šímanovská
-------	--

--


Investor:	
Obsah:	Rozvaděč R4.2

Listů: 10
List: 4




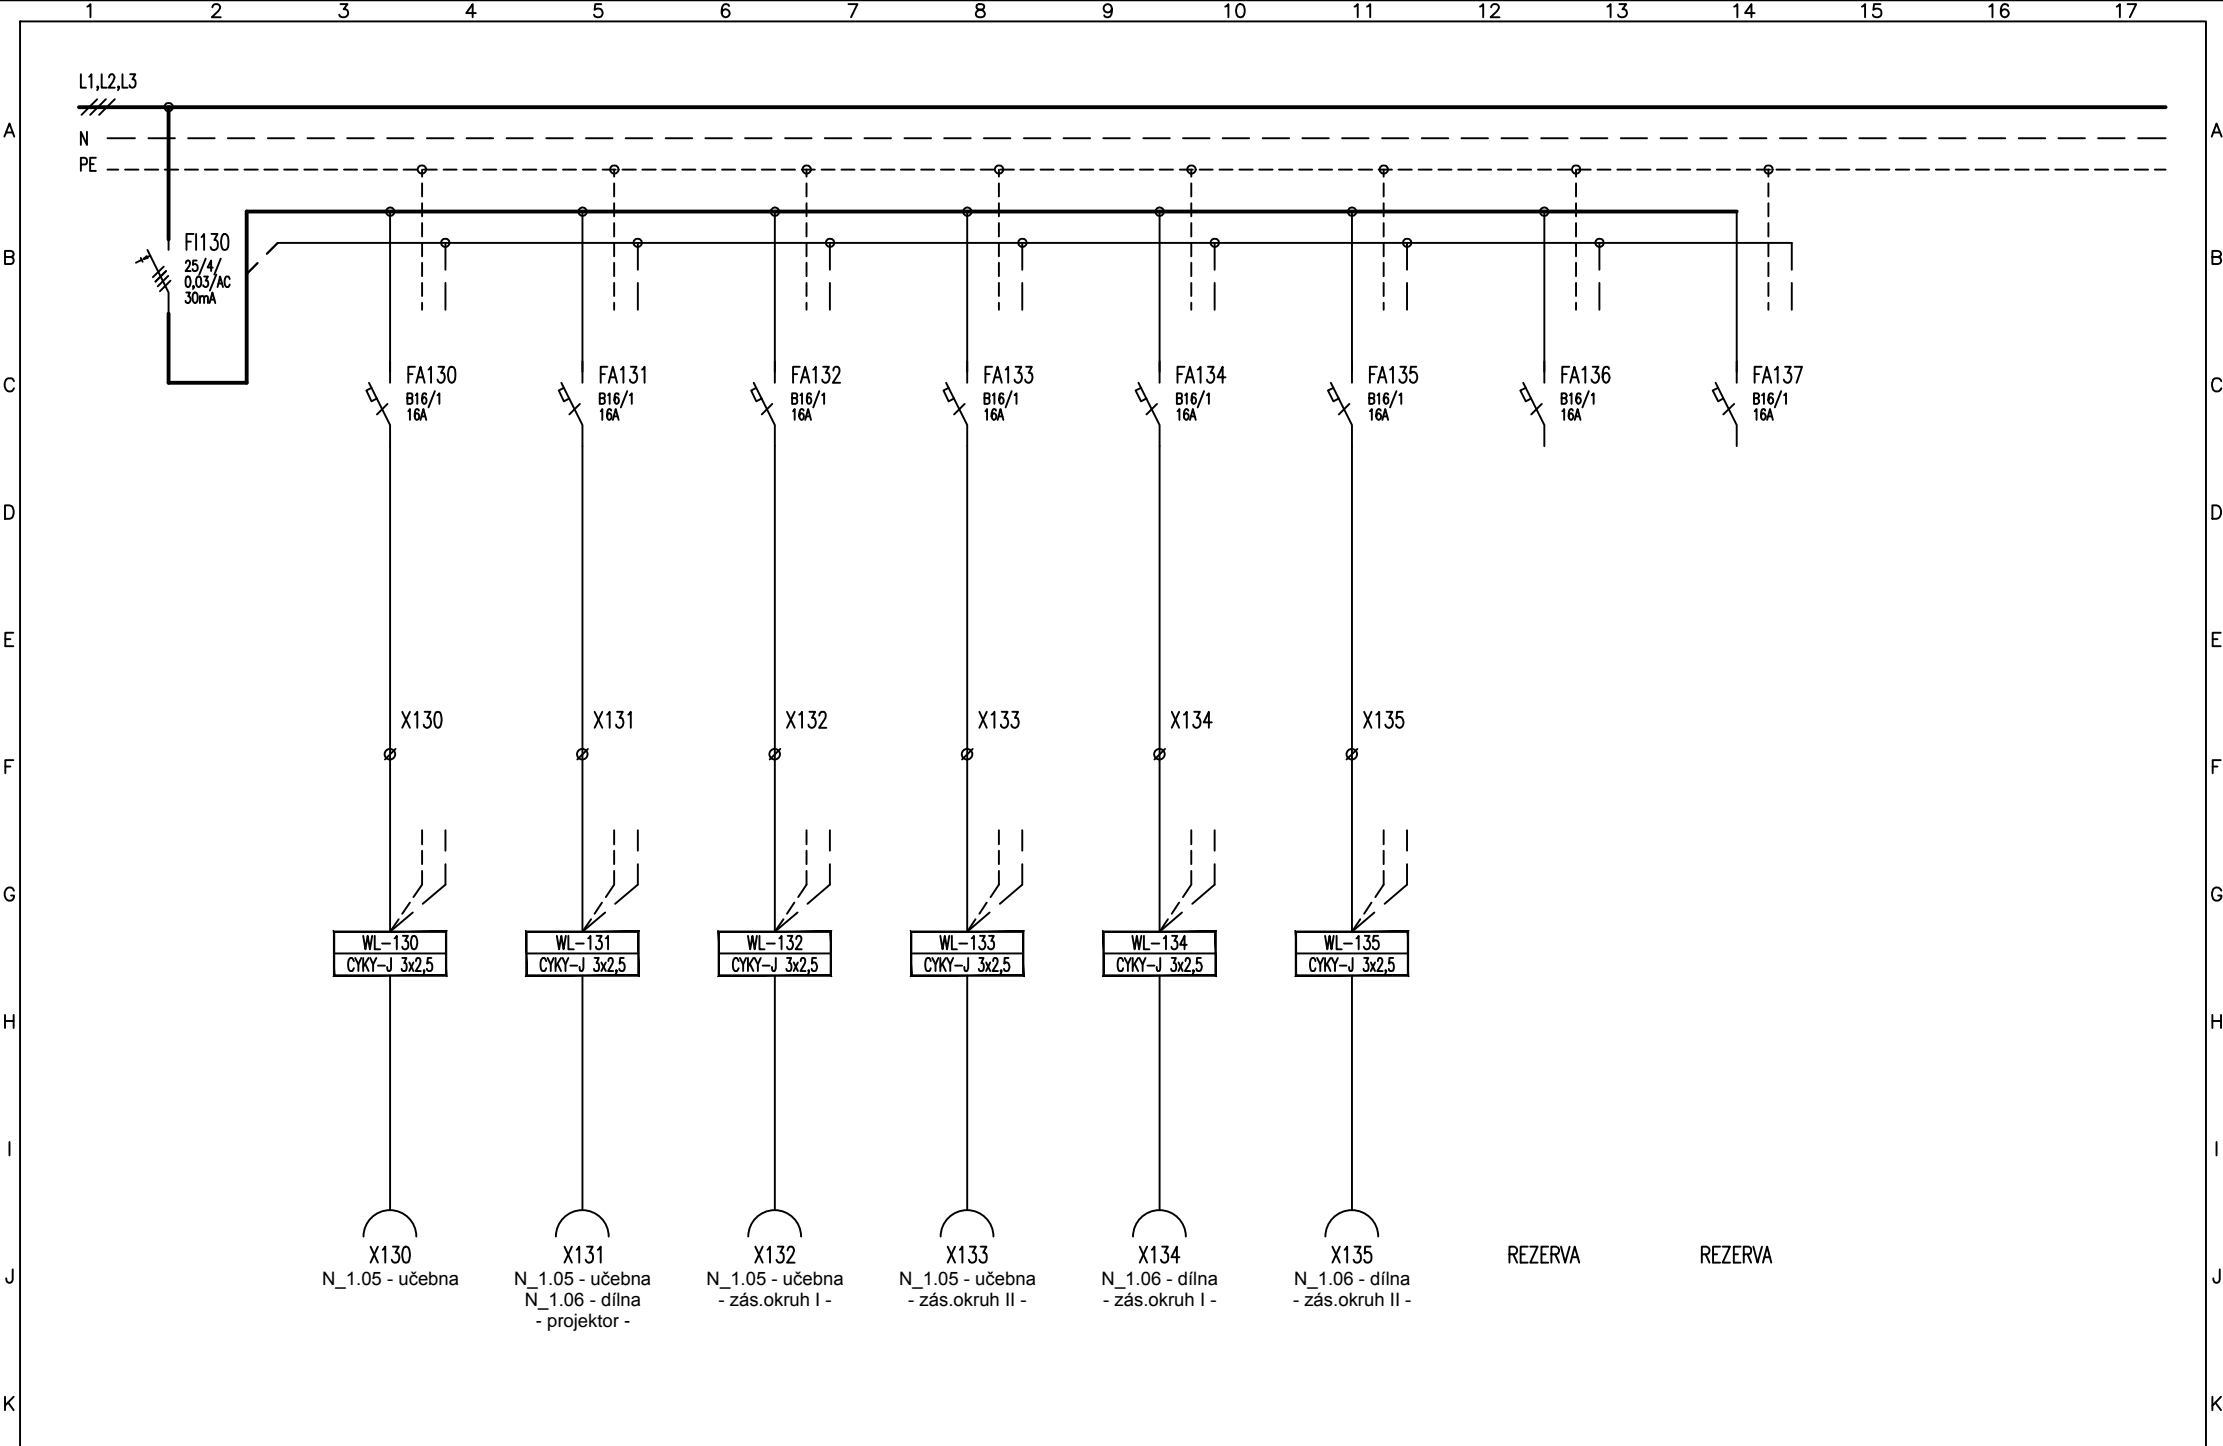


Vypracoval: Jiří Flosman	AKCE: Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šímanovská	Investor:	Listů: 10
Kontroloval: Jiří Flosman		Obsah:	List: 6
Datum : 01/2018		Rozvaděč R4.2	

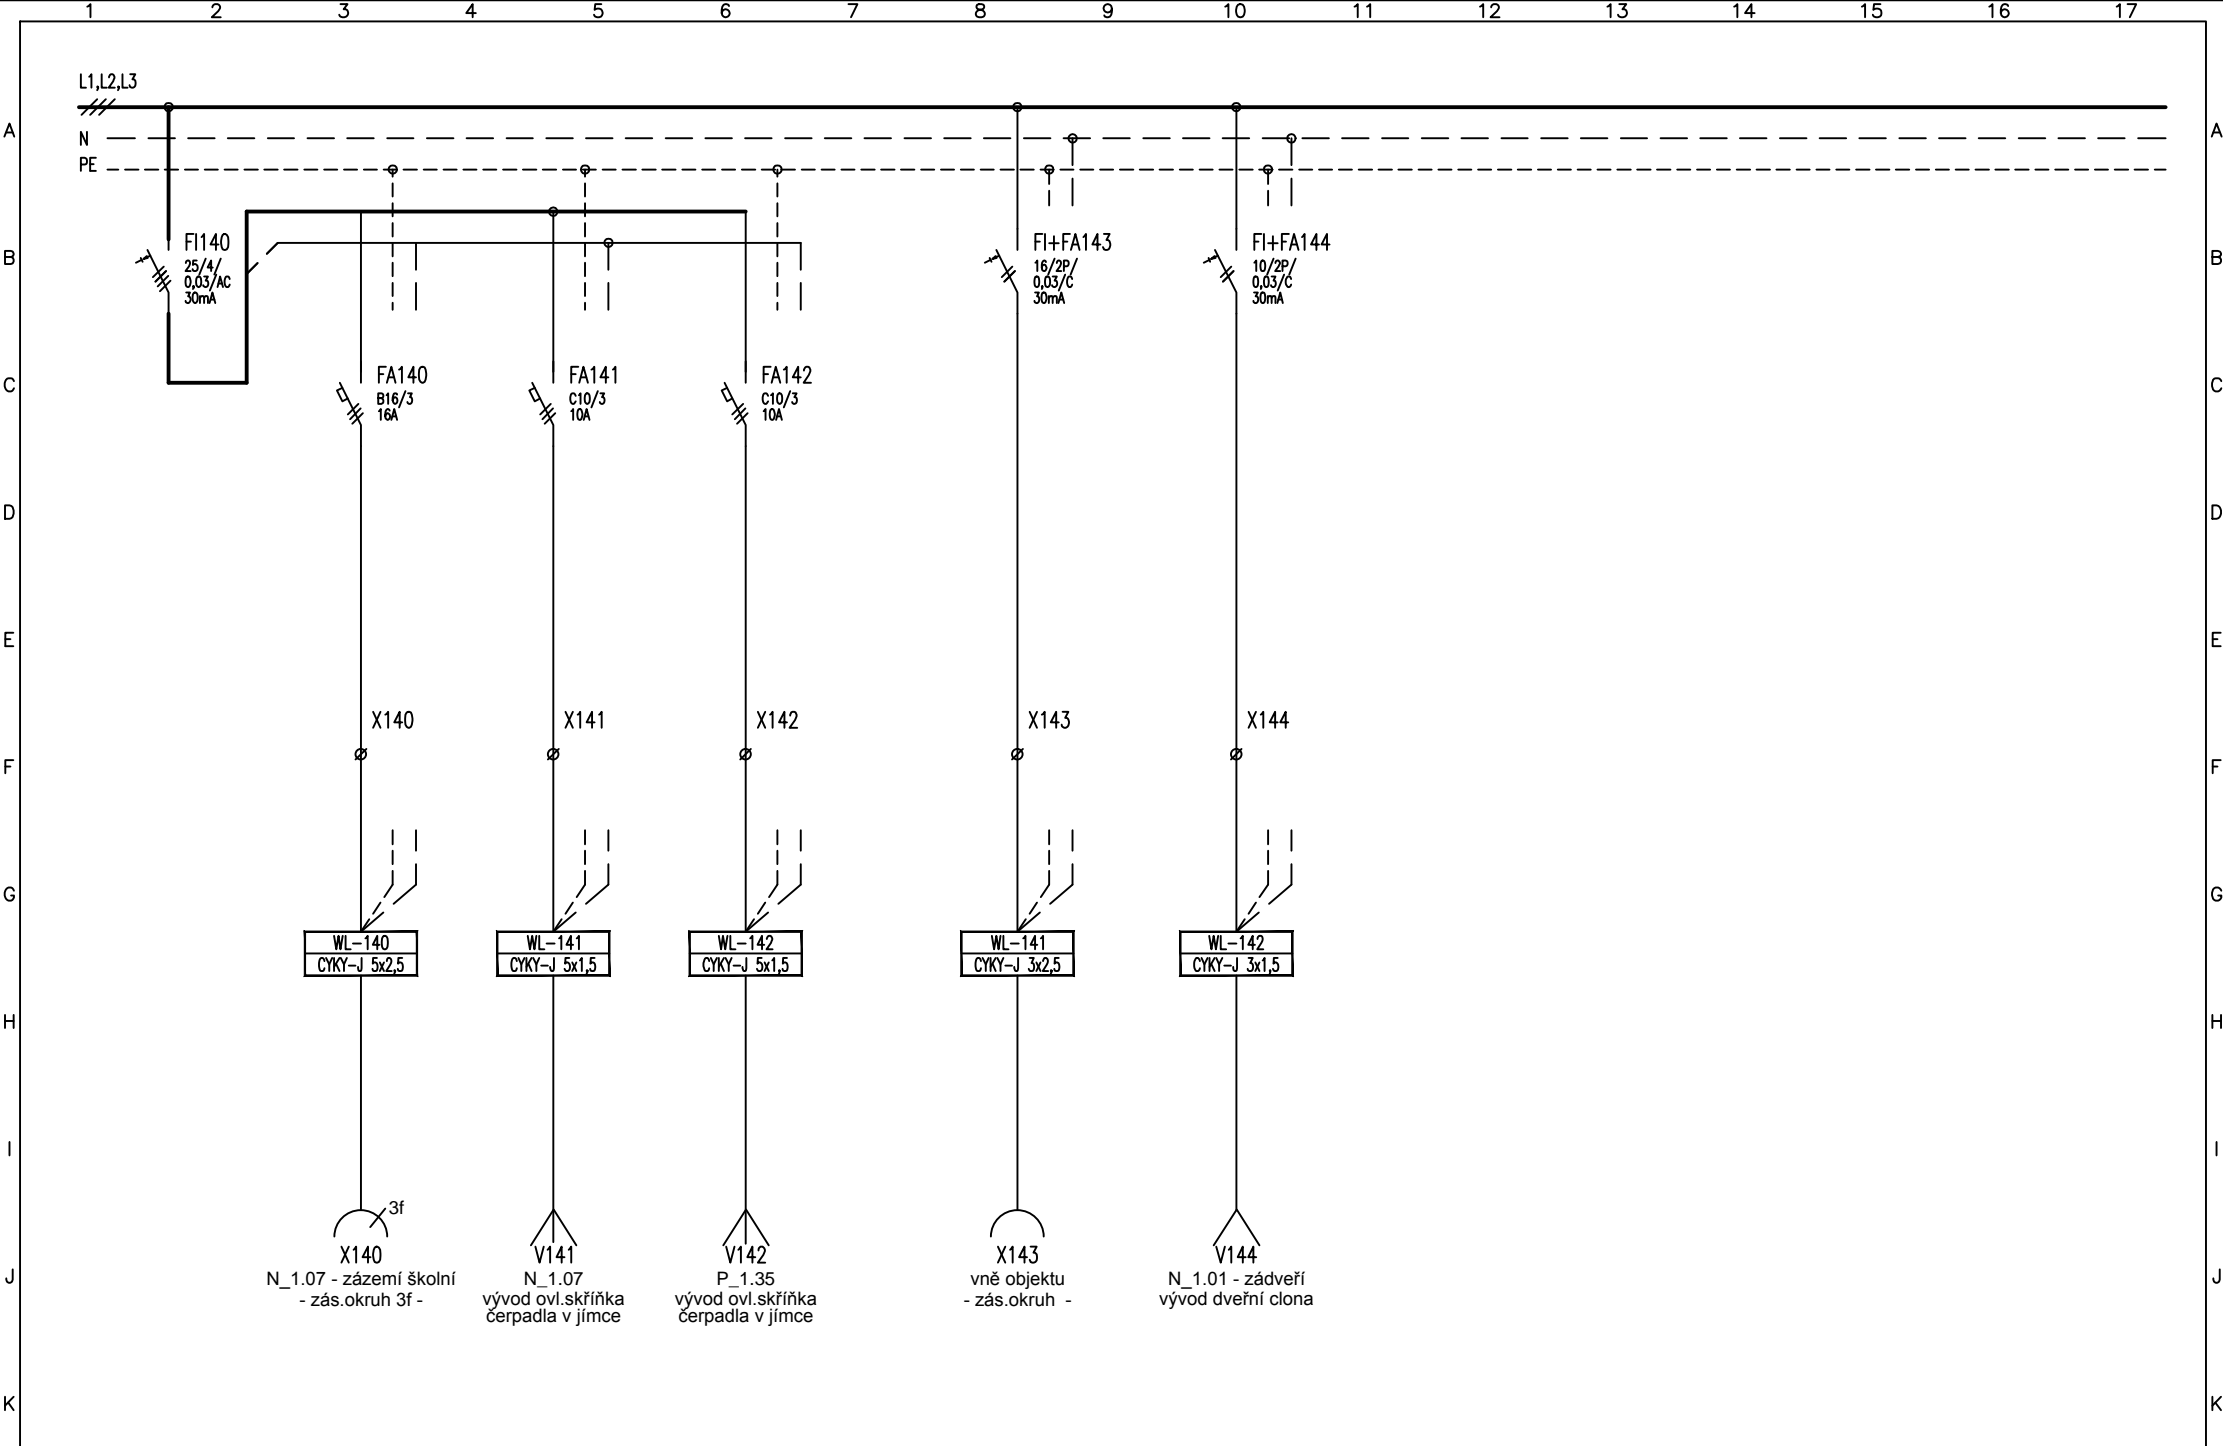

Vypracoval: Jiří Flosman	AKCE: Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská	Investor:	Listů: 10
Kontroloval: Jiří Flosman		Obsah:	List:
Datum : 01/2018		Rozvaděč R4.2	7

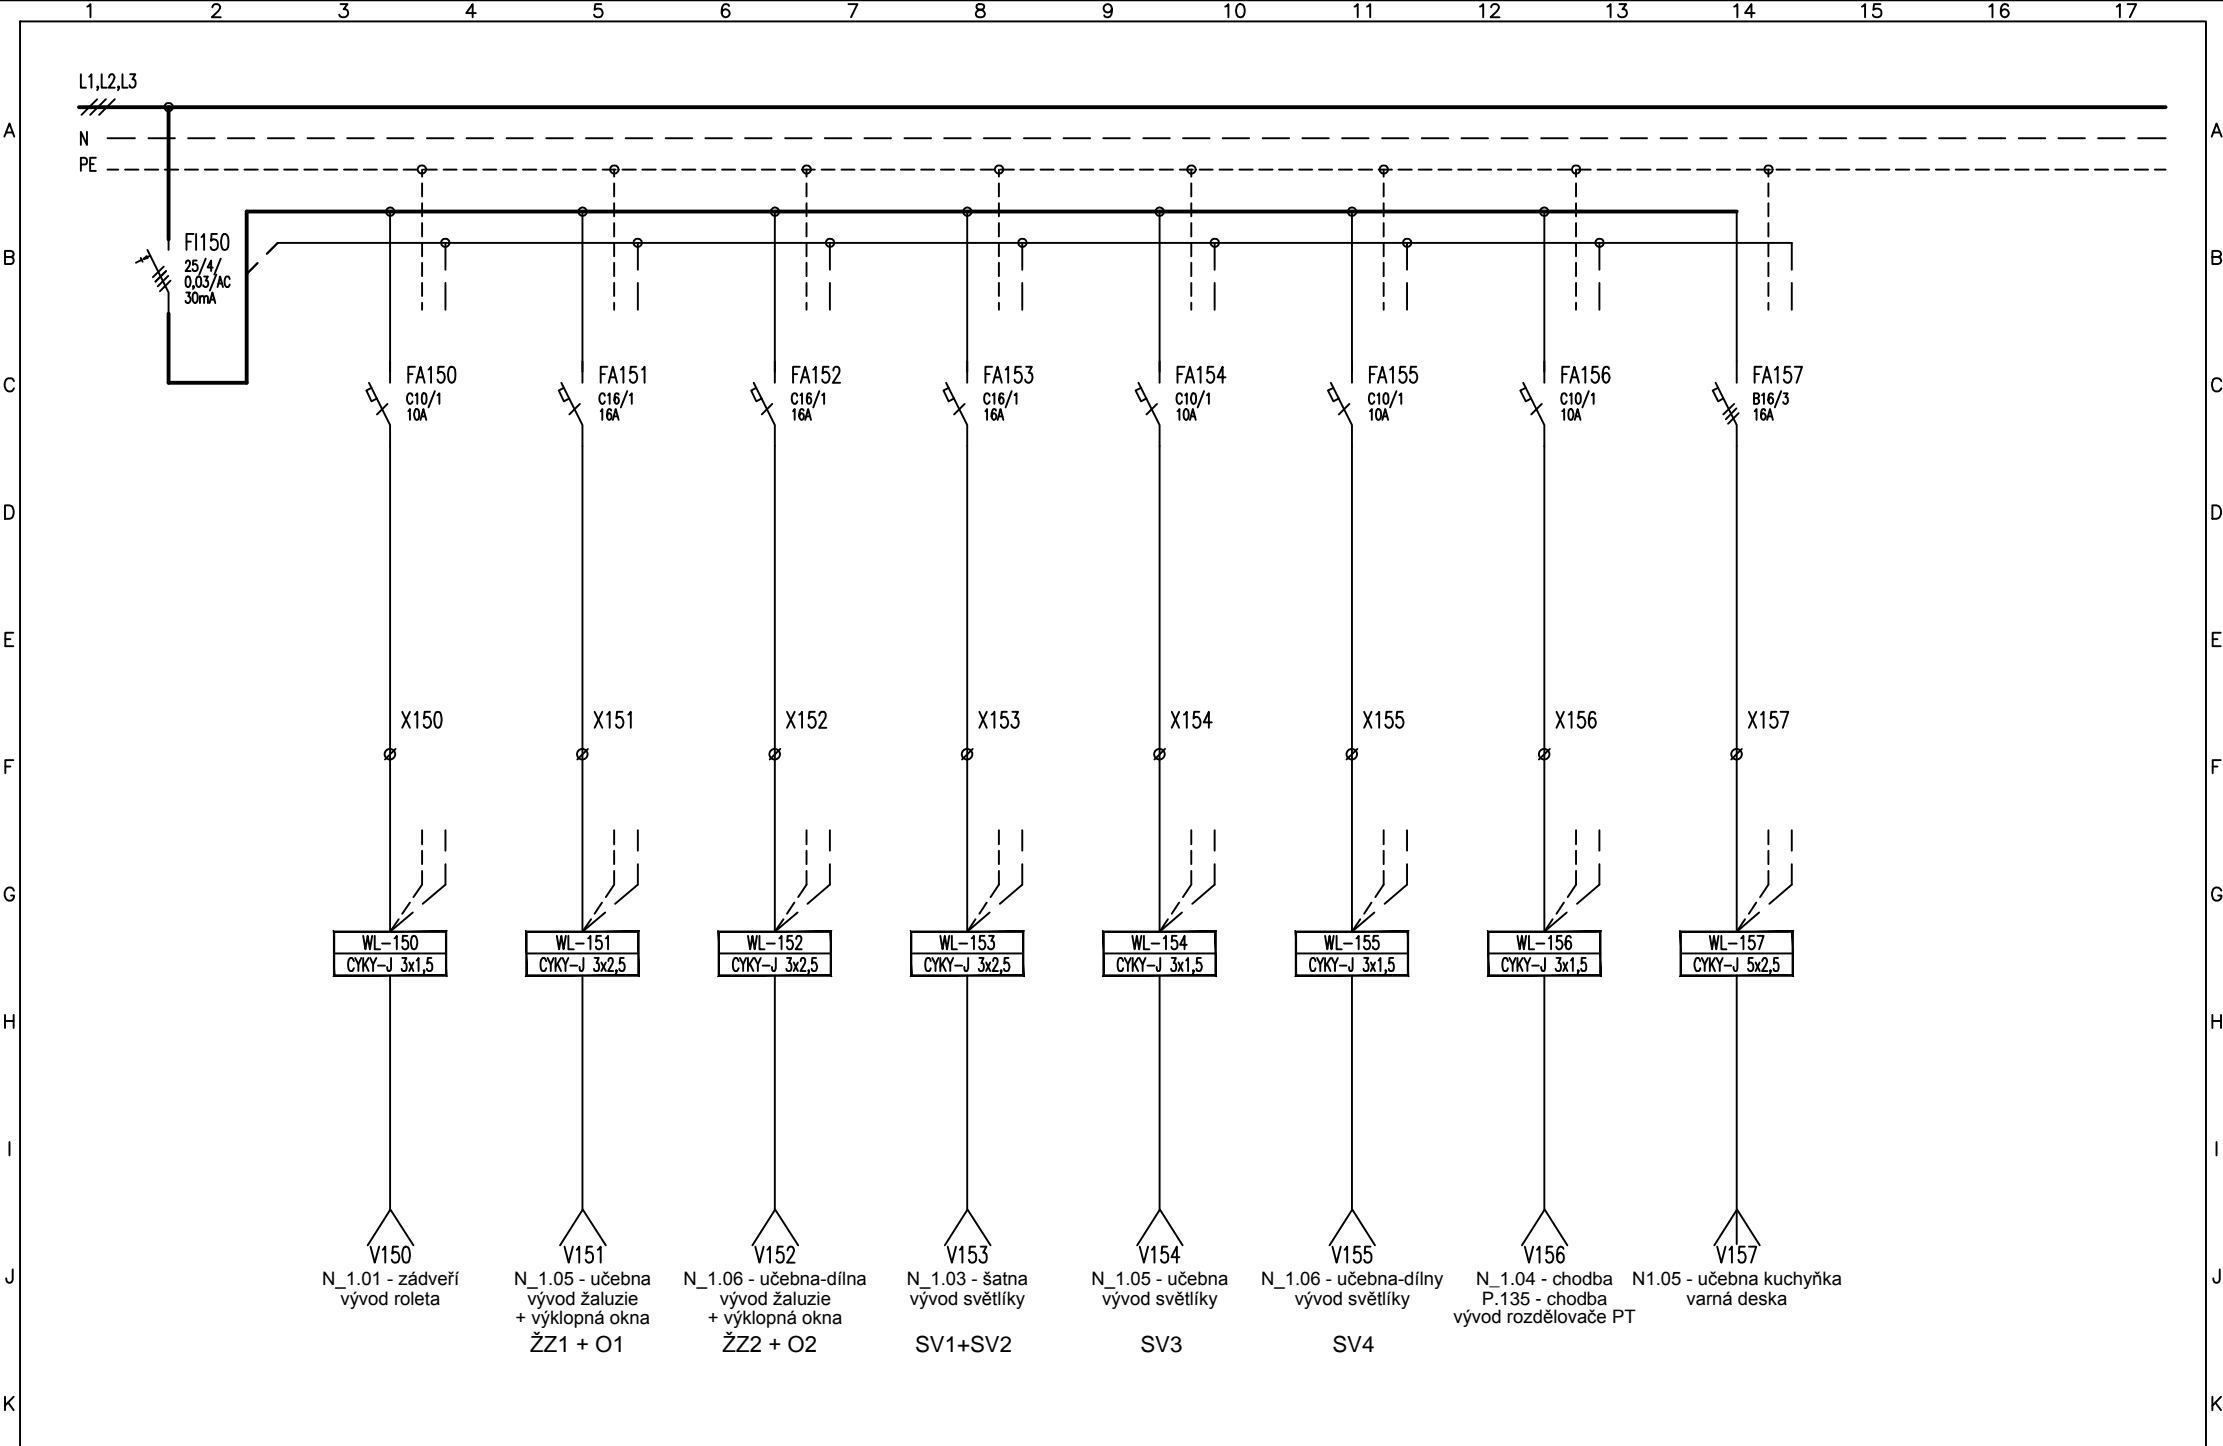

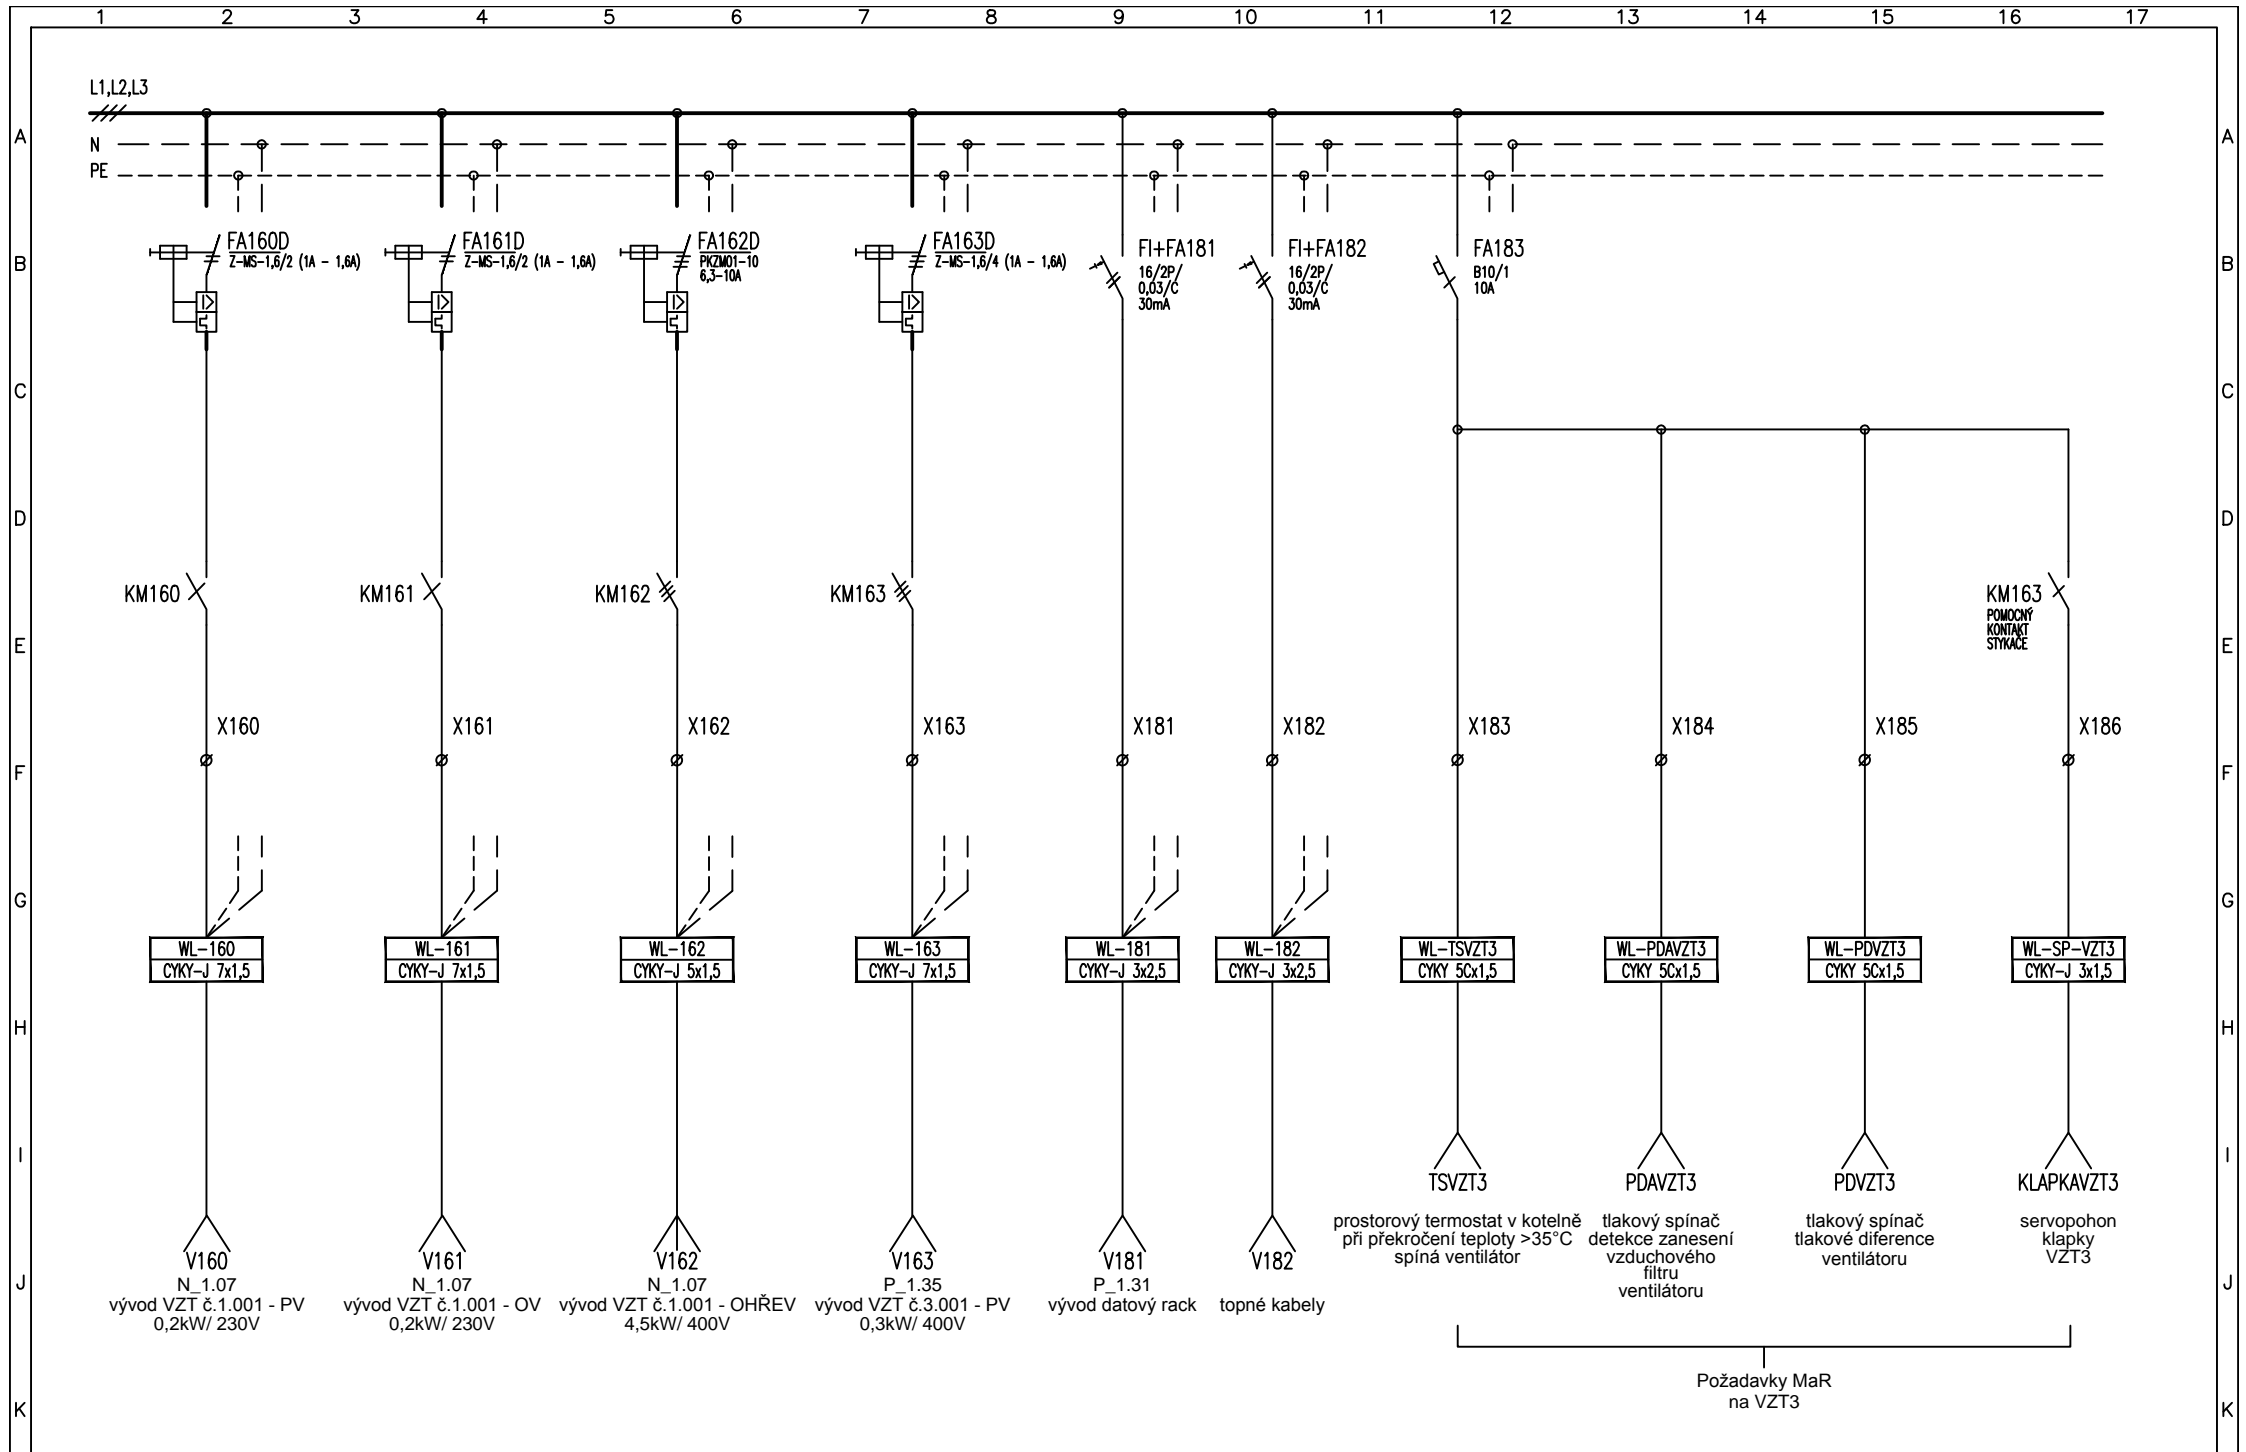

Vypracoval: Jiří Flosman	AKCE: Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská	Investor:	Listů: 10
Kontroloval: Jiří Flosman		Obsah:	List:
Datum : 01/2018		Rozvaděč R4.2	9

