


- Legenda osvětlení:
- A - žárovkové svítidlo 1x60W
  - B - zářivkové svítidlo 2x36W
  - C - žárovkové svítidlo 1x60W nástěnné
  - D - žárovkové svítidlo 1x60W nástěnné IP54
  - E - žárovkové svítidlo 1x60W nástěnné s PIR IP54
  - F - LED svítidlo NLCO - GSA32-05-C-01 32W
  - G - LED svítidlo NLCO - GSA32-01-C-01 32W
  - H - zářivkové těleso s LED trubici Luminer lights Triproof 1,2m 48W
  - I - zářivkové těleso s LED trubici Luminer lights Triproof 1,5m 60W
  - J - nouzové svítidlo
  - K - halogenové svítidlo 1x100W s PIR IP54

- (A) Svítidlo pro osvětlení kuchyňské linky umístěné pod nástěnnou skříňkou. Svítidlo ovládané vlastním vypínačem umístěným na tělese.
- (B) Svítidlo přisazená na stěně

- Legenda místností:
- 1.01a - WC
  - 1.01b - WC
  - 1.02a - WC
  - 1.02b - WC
  - 1.03 - WC děti
  - 1.04 - umývárna děti
  - 1.05 - šatna učitelky
  - 1.06 - WC učitelky
  - 1.07 - WC děti
  - 1.08 - umývárna děti
  - 1.09 - šatna učitelky
  - 1.10 - WC učitelky
  - 1.11 - letní WC + umývárna
  - 1.12 - letní WC + umývárna

- Legenda místností :
- 1.13 - sklad brambor
  - 1.14 - hrubá příprava
  - 1.15 - kuchyňka
  - 1.16 - kuchyňka
  - 1.17 - schodišťová hala
  - 1.18 - technická místnost
  - 1.19 - chodba
  - 1.20 - chodba
  - 1.21 - archiv
  - 1.22 - VZT
  - 1.23 - chodba
  - 1.24 - denní místnost
  - 1.25 - sušárna / žehlárna
  - 1.26 - sklad
  - 1.27 - prádelna
  - 1.28 - úklid
  - 1.29 - kancelář - ředitelka
  - 1.30 - schodišťová hala
  - 1.31 - sklad
  - 1.32 - šatna děti
  - 1.33 - ložnice
  - 1.34 - sklad
  - 1.35 - třída
  - 1.36 - schodišťová hala
  - 1.37 - sklad
  - 1.38 - šatna děti
  - 1.39 - ložnice
  - 1.40 - sklad
  - 1.41 - třída

- označení nýnější projektové dokumentace
- označení projektové dokumentace - sociální zázemí

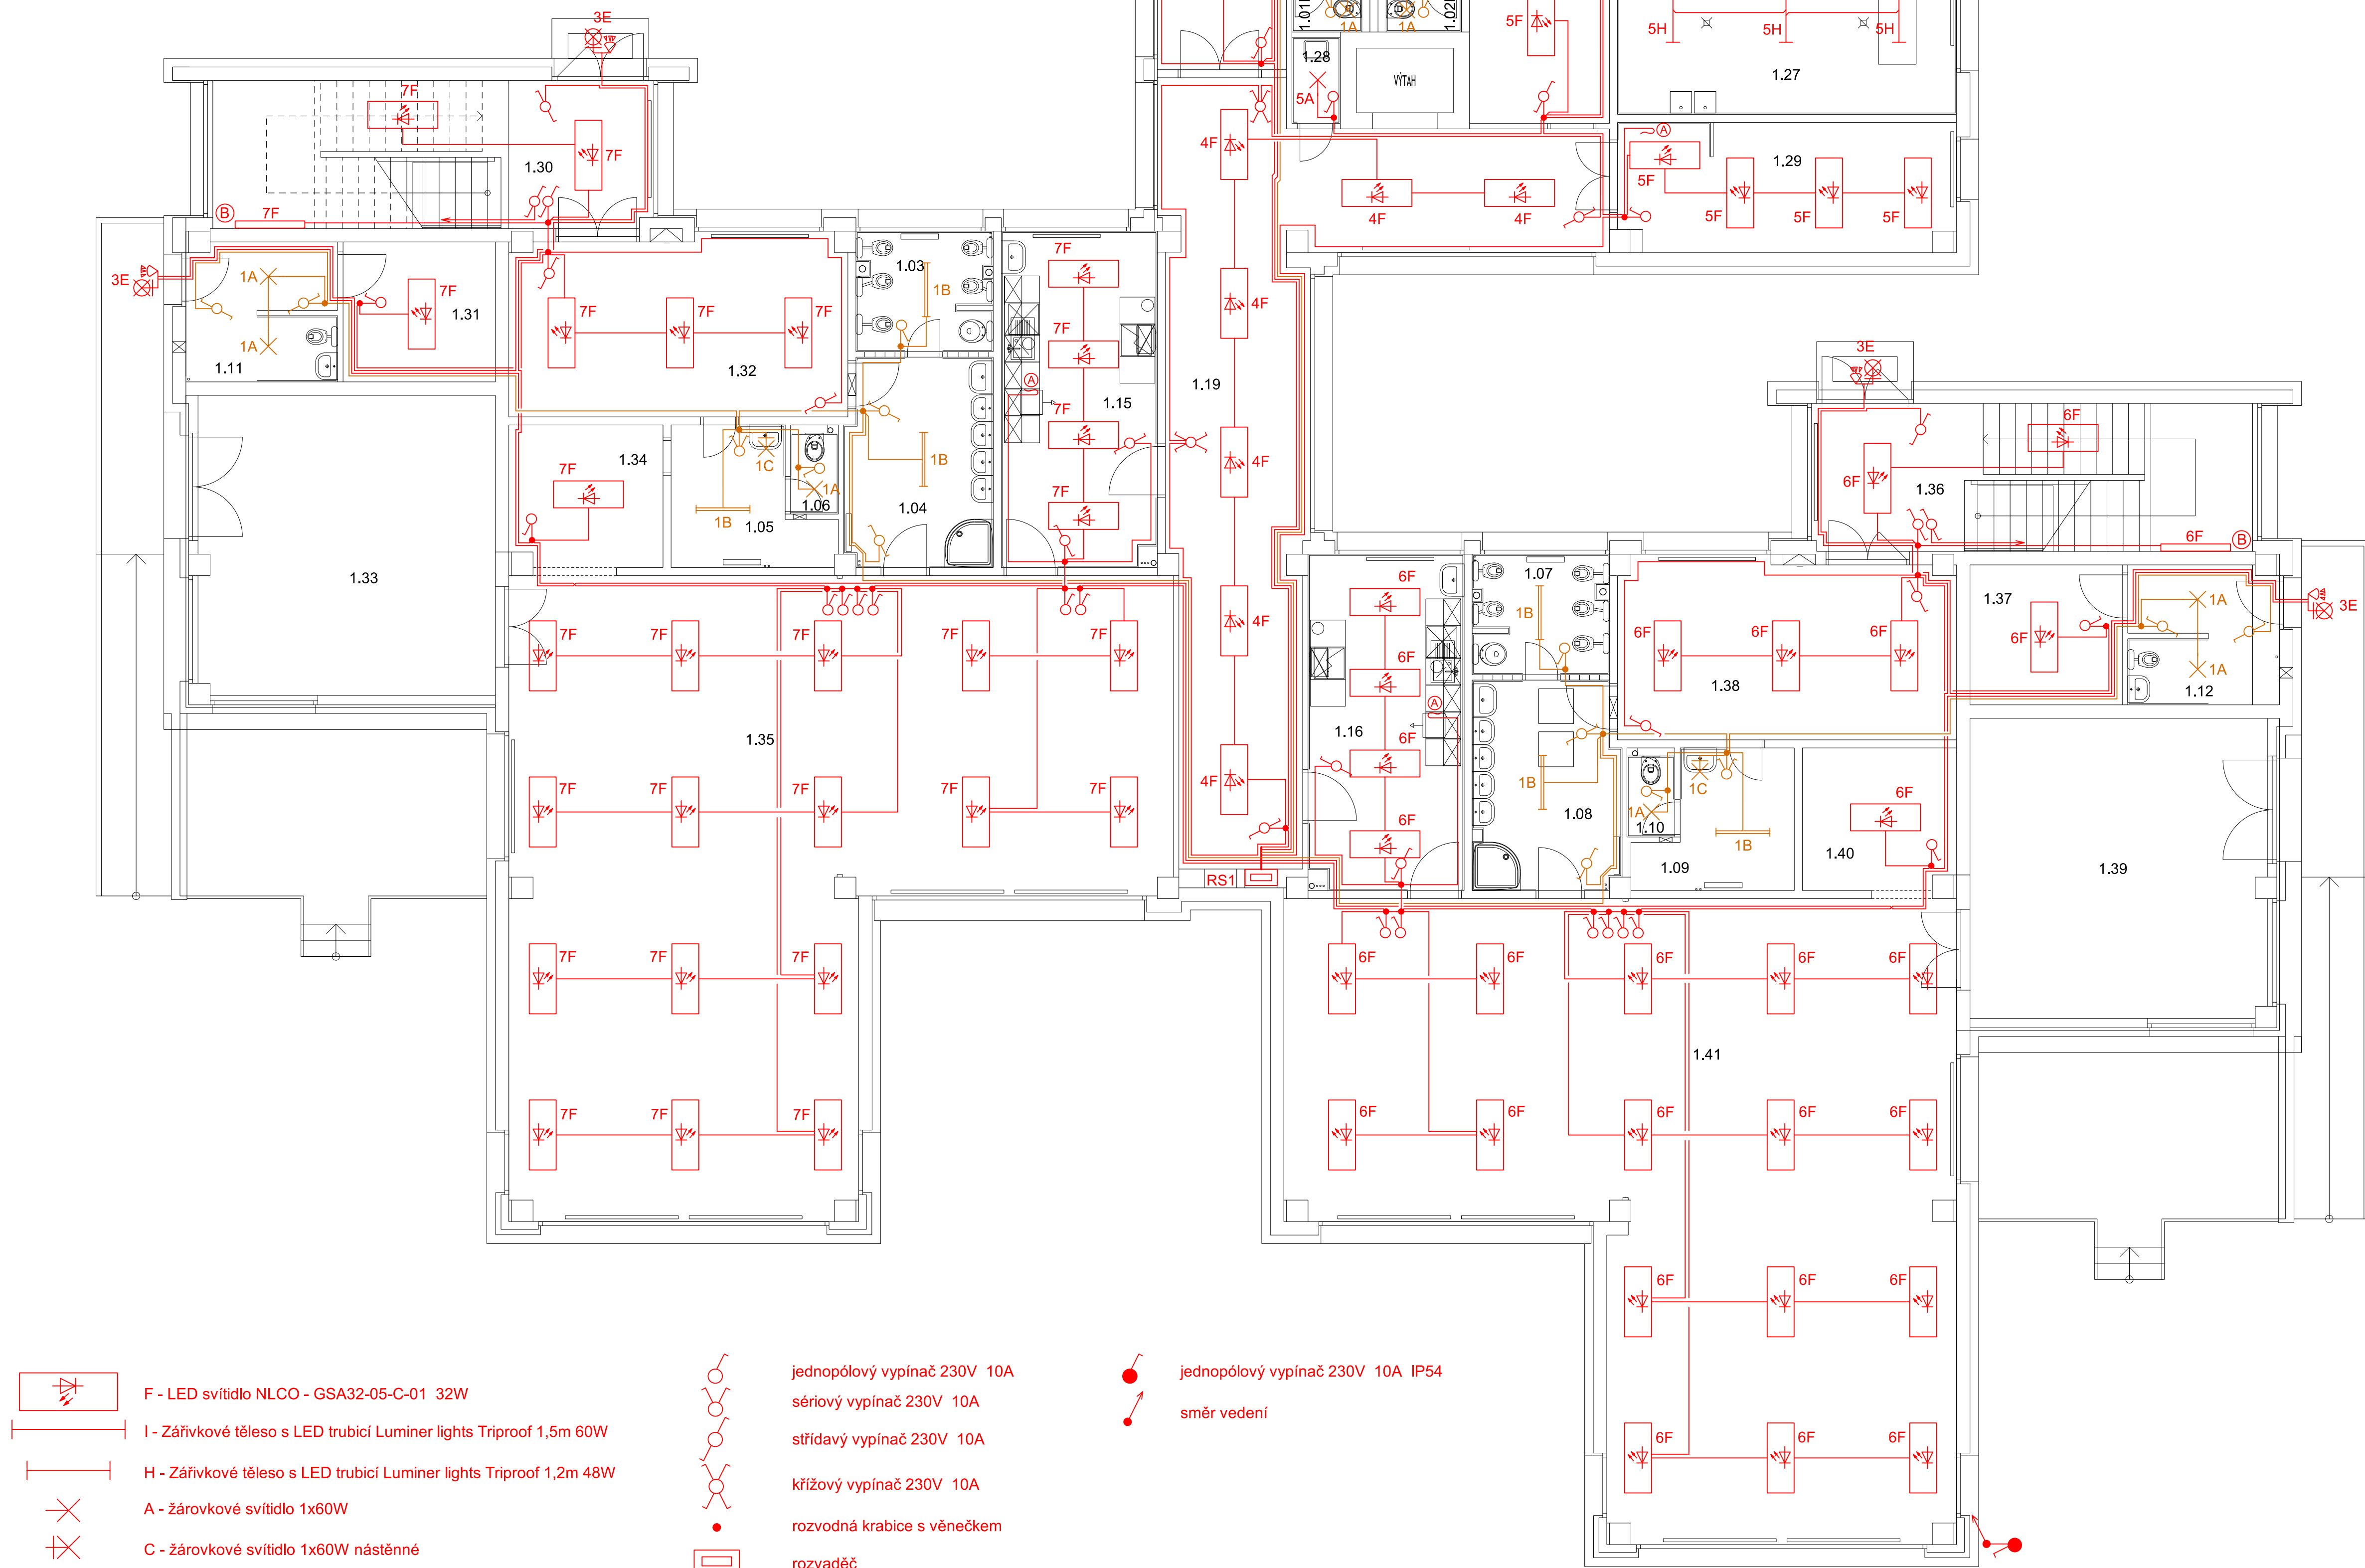

- F - LED svítidlo NLCO - GSA32-05-C-01 32W
- I - Zářivkové těleso s LED trubici Luminer lights Triproof 1,5m 60W
- H - Zářivkové těleso s LED trubici Luminer lights Triproof 1,2m 48W
- A - žárovkové svítidlo 1x60W
- C - žárovkové svítidlo 1x60W nástěnné
- jednopolový vypínač 230V 10A
- sériový vypínač 230V 10A
- střídavý vypínač 230V 10A
- křížový vypínač 230V 10A
- rozvodná krabice s věnečkem
- rozvaděč
- jednopolový vypínač 230V 10A IP54
- směr vedení

		místo : Paculova 1115/12, Praha 14 - Černý most		
projektant :		název : Stavební úpravy objektu MŠ Paculova		
Horák Jaromír		obsah : osvětlení 1. N.P.		
		investor : MČ Praha 14, Bratří Vendíků 1073, Praha 9 198 21		
		č.z.	část : 1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
		3/2015	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	
			VČETNĚ HROMOSVODŮ	
formát :		m : 1:70	č.v. D.1.4.a	datum : 2/2015
8xA4				