


- Legenda osvětlení:
- A - žárovkové svítidlo 1x60W
 - B - zářivkové svítidlo 2x36W
 - C - žárovkové svítidlo 1x60W nástěnné
 - D - žárovkové svítidlo 1x60W nástěnné IP54
 - E - žárovkové svítidlo 1x60W nástěnné s PIR IP54
 - F - LED svítidlo NLCO - GSA32-05-C-01 32W
 - G - LED svítidlo NLCO - GSA32-01-C-01 32W
 - H - zářivkové těleso s LED trubici Luminer lights Triproof 1,2m 48W
 - I - zářivkové těleso s LED trubici Luminer lights Triproof 1,5m 60W
 - J - nouzové svítidlo
 - K - halogenové svítidlo 1x100W s PIR IP54

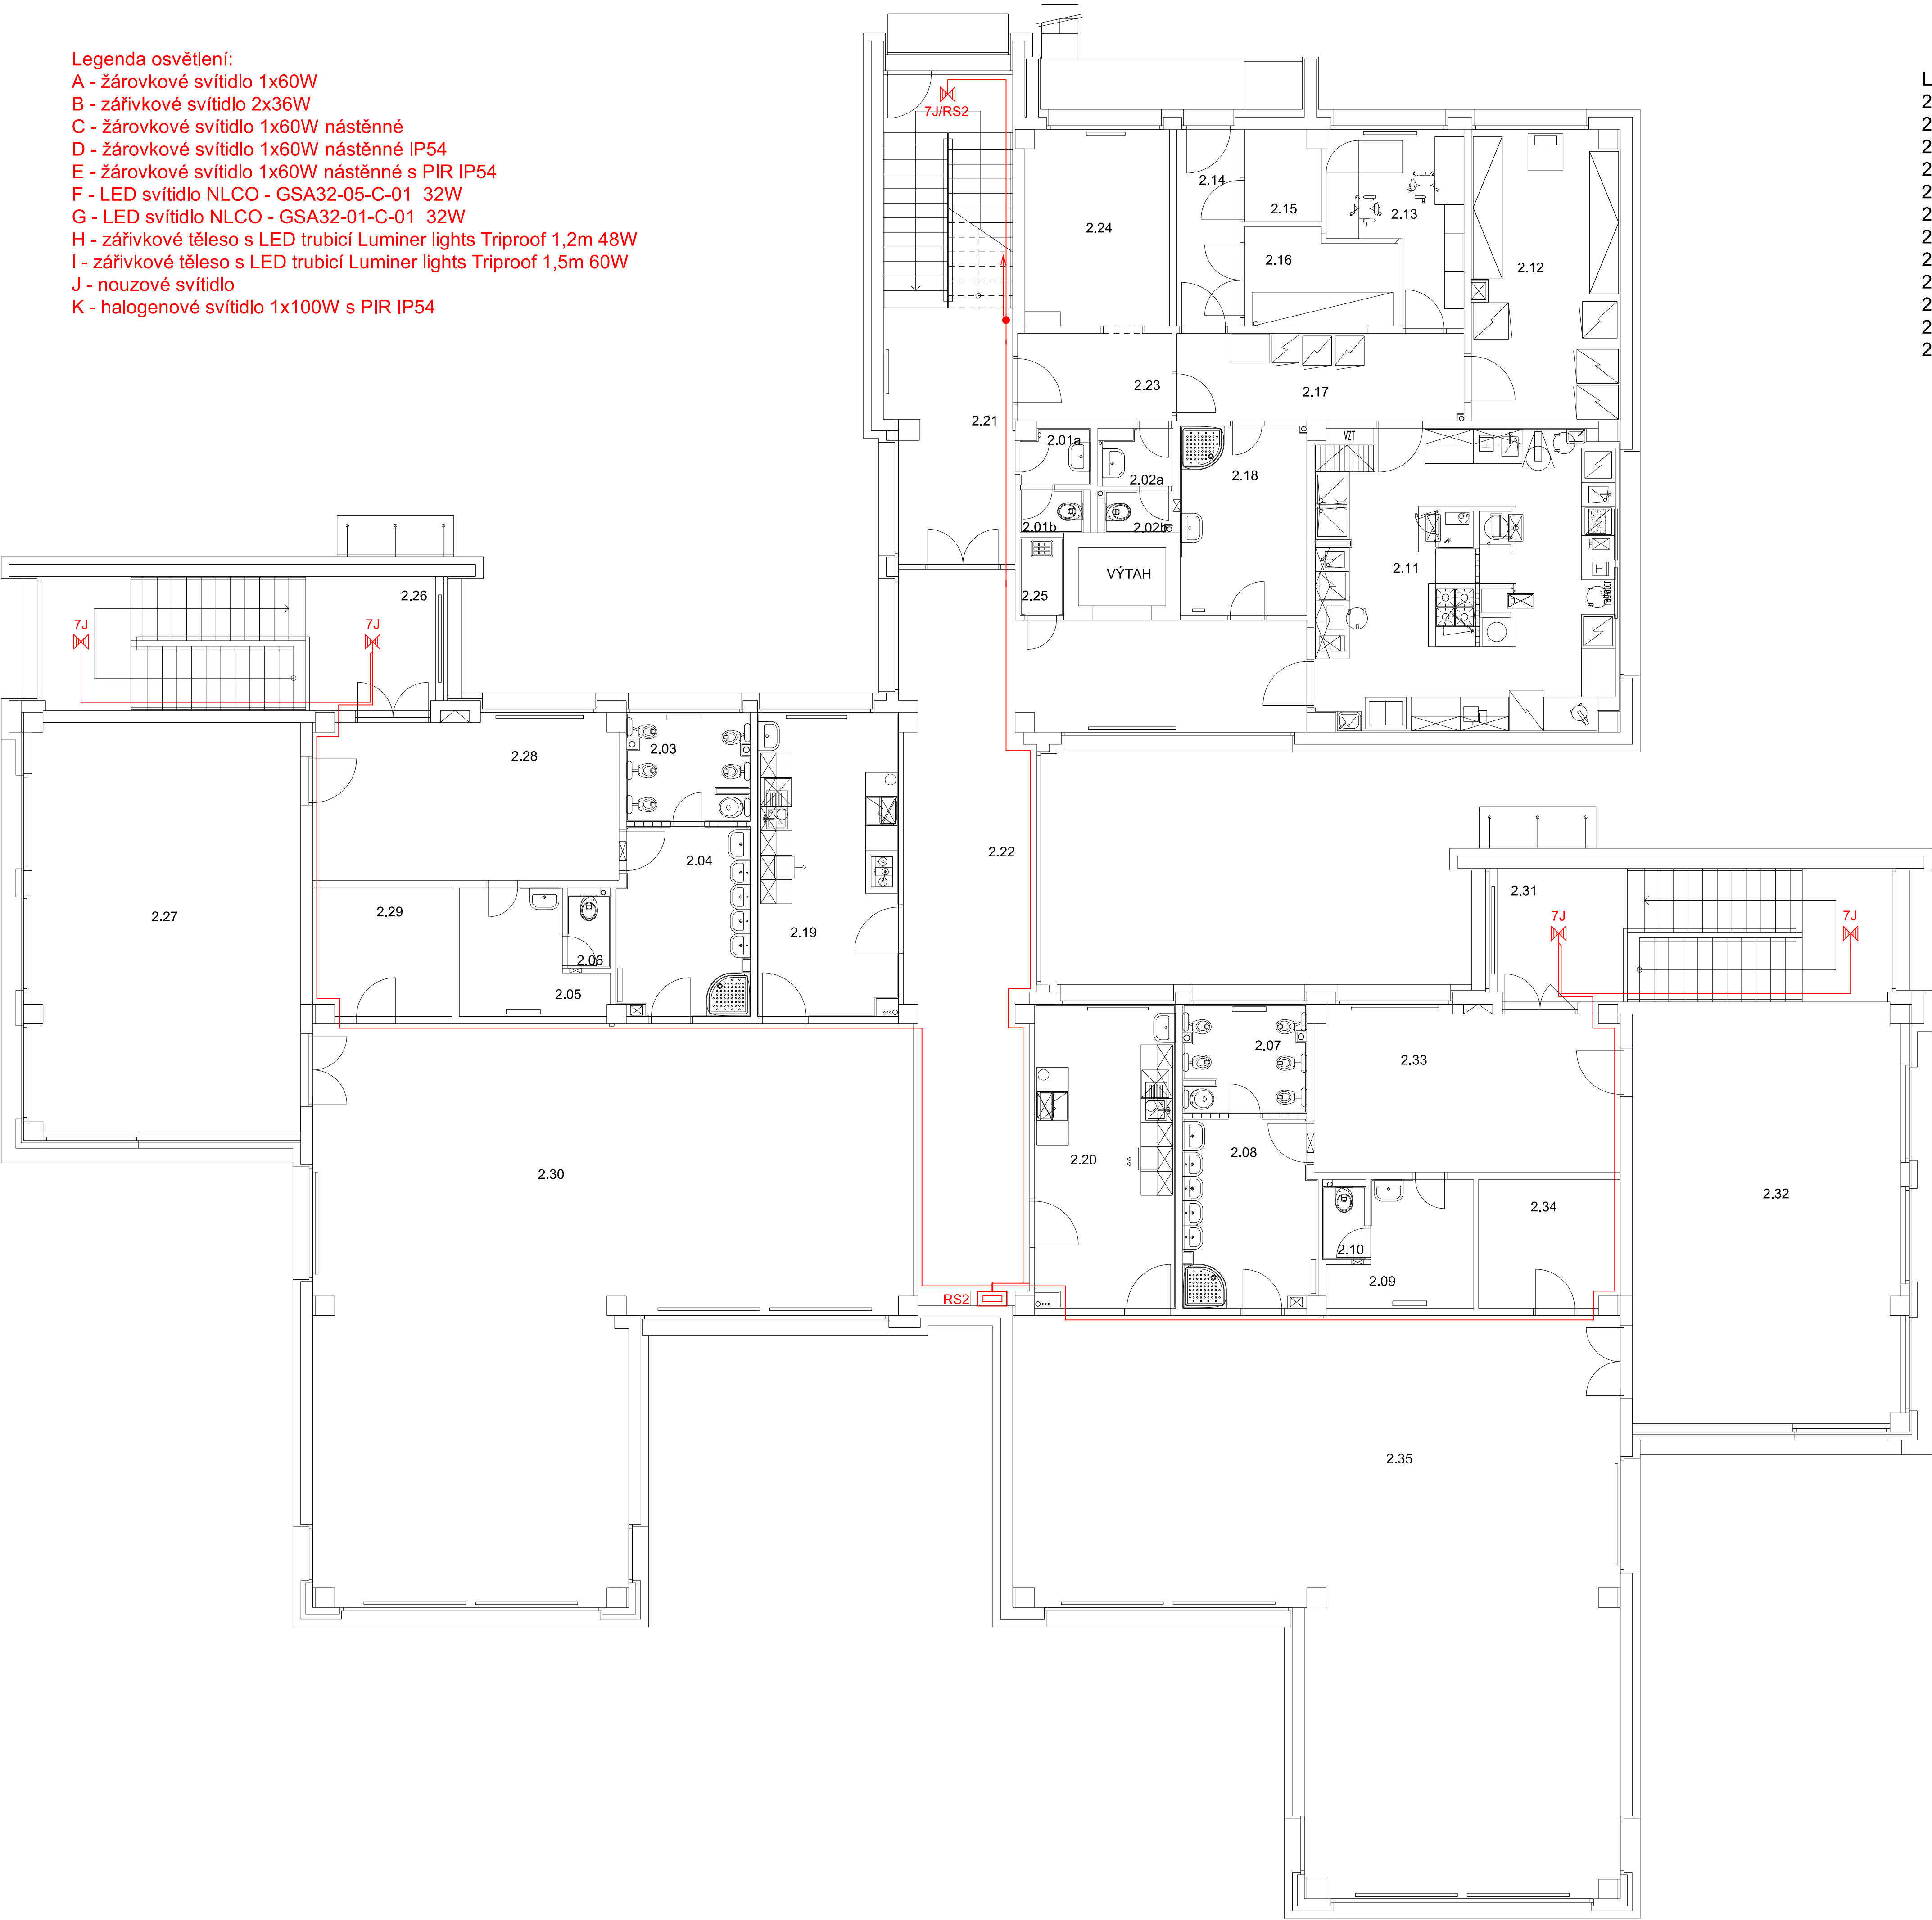

- Legenda místností:
- 2.01a - WC
 - 2.01b - WC
 - 2.02a - WC
 - 2.02b - WC
 - 2.03 - WC děti
 - 2.04 - umývárna děti
 - 2.05 - šatna učitelky
 - 2.06 - WC učitelky
 - 2.07 - WC děti
 - 2.08 - umývárna děti
 - 2.09 - šatna učitelky
 - 2.10 - WC učitelky
- Legenda místností:
- 2.11 - kuchyně - varna
 - 2.12 - sklad
 - 2.13 - kancelář - hospodářka
 - 2.14 - chodba
 - 2.15 - sklad
 - 2.16 - VZT
 - 2.17 - chodba
 - 2.18 - šatna personál
 - 2.19 - kuchyňka
 - 2.20 - kuchyňka
 - 2.21 - schodišťová hala
 - 2.22 - chodba
 - 2.23 - chodba
 - 2.24 - kancelář - sborovna
 - 2.25 - úklid
 - 2.26 - schodišťová hala
 - 2.27 - ložnice
 - 2.28 - šatna dětí
 - 2.29 - sklad
 - 2.30 - třída
 - 2.31 - schodišťová hala
 - 2.32 - ložnice
 - 2.33 - šatna dětí
 - 2.34 - sklad
 - 2.35 - třída

projektant :		místo : Paculova 1115/12, Praha 14 - Černý most	
Horák Jaromír		název : Stavební úpravy objektu MŠ Paculova	
		obsah : osvětlení nouzové 2. N.P.	
formát : 8xA4		investor : MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha 9 198 21	
		č.z. 3/2015	část : 1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČETNĚ HROMOSVODŮ
		m : 1:70	č.v. D.1.4.f datum : 2/2015