


TABULKA MĚŘENÍ

číslo	popis	skupina	tr. m	skupina	tr. m	skupina	tr. m
1.01	rozvod	1.01	20	rozvod	20	rozvod	20
1.02	rozvod	1.02	20	rozvod	20	rozvod	20
1.03	rozvod	1.03	20	rozvod	20	rozvod	20
1.04	rozvod	1.04	20	rozvod	20	rozvod	20

TABULKA MĚŘENÍ

číslo	popis	skupina	tr. m	skupina	tr. m	skupina	tr. m
1.01	rozvod	1.01	20	rozvod	20	rozvod	20
1.02	rozvod	1.02	20	rozvod	20	rozvod	20
1.03	rozvod	1.03	20	rozvod	20	rozvod	20
1.04	rozvod	1.04	20	rozvod	20	rozvod	20
1.05	rozvod	1.05	20	rozvod	20	rozvod	20
1.06	rozvod	1.06	20	rozvod	20	rozvod	20
1.07	rozvod	1.07	20	rozvod	20	rozvod	20
1.08	rozvod	1.08	20	rozvod	20	rozvod	20
1.09	rozvod	1.09	20	rozvod	20	rozvod	20
1.10	rozvod	1.10	20	rozvod	20	rozvod	20
1.11	rozvod	1.11	20	rozvod	20	rozvod	20
1.12	rozvod	1.12	20	rozvod	20	rozvod	20
1.13	rozvod	1.13	20	rozvod	20	rozvod	20
1.14	rozvod	1.14	20	rozvod	20	rozvod	20
1.15	rozvod	1.15	20	rozvod	20	rozvod	20
1.16	rozvod	1.16	20	rozvod	20	rozvod	20
1.17	rozvod	1.17	20	rozvod	20	rozvod	20
1.18	rozvod	1.18	20	rozvod	20	rozvod	20
1.19	rozvod	1.19	20	rozvod	20	rozvod	20
1.20	rozvod	1.20	20	rozvod	20	rozvod	20
1.21	rozvod	1.21	20	rozvod	20	rozvod	20
1.22	rozvod	1.22	20	rozvod	20	rozvod	20
1.23	rozvod	1.23	20	rozvod	20	rozvod	20
1.24	rozvod	1.24	20	rozvod	20	rozvod	20
1.25	rozvod	1.25	20	rozvod	20	rozvod	20
1.26	rozvod	1.26	20	rozvod	20	rozvod	20
1.27	rozvod	1.27	20	rozvod	20	rozvod	20
1.28	rozvod	1.28	20	rozvod	20	rozvod	20
1.29	rozvod	1.29	20	rozvod	20	rozvod	20
1.30	rozvod	1.30	20	rozvod	20	rozvod	20
1.31	rozvod	1.31	20	rozvod	20	rozvod	20
1.32	rozvod	1.32	20	rozvod	20	rozvod	20
1.33	rozvod	1.33	20	rozvod	20	rozvod	20
1.34	rozvod	1.34	20	rozvod	20	rozvod	20
1.35	rozvod	1.35	20	rozvod	20	rozvod	20
1.36	rozvod	1.36	20	rozvod	20	rozvod	20
1.37	rozvod	1.37	20	rozvod	20	rozvod	20
1.38	rozvod	1.38	20	rozvod	20	rozvod	20
1.39	rozvod	1.39	20	rozvod	20	rozvod	20
1.40	rozvod	1.40	20	rozvod	20	rozvod	20
1.41	rozvod	1.41	20	rozvod	20	rozvod	20

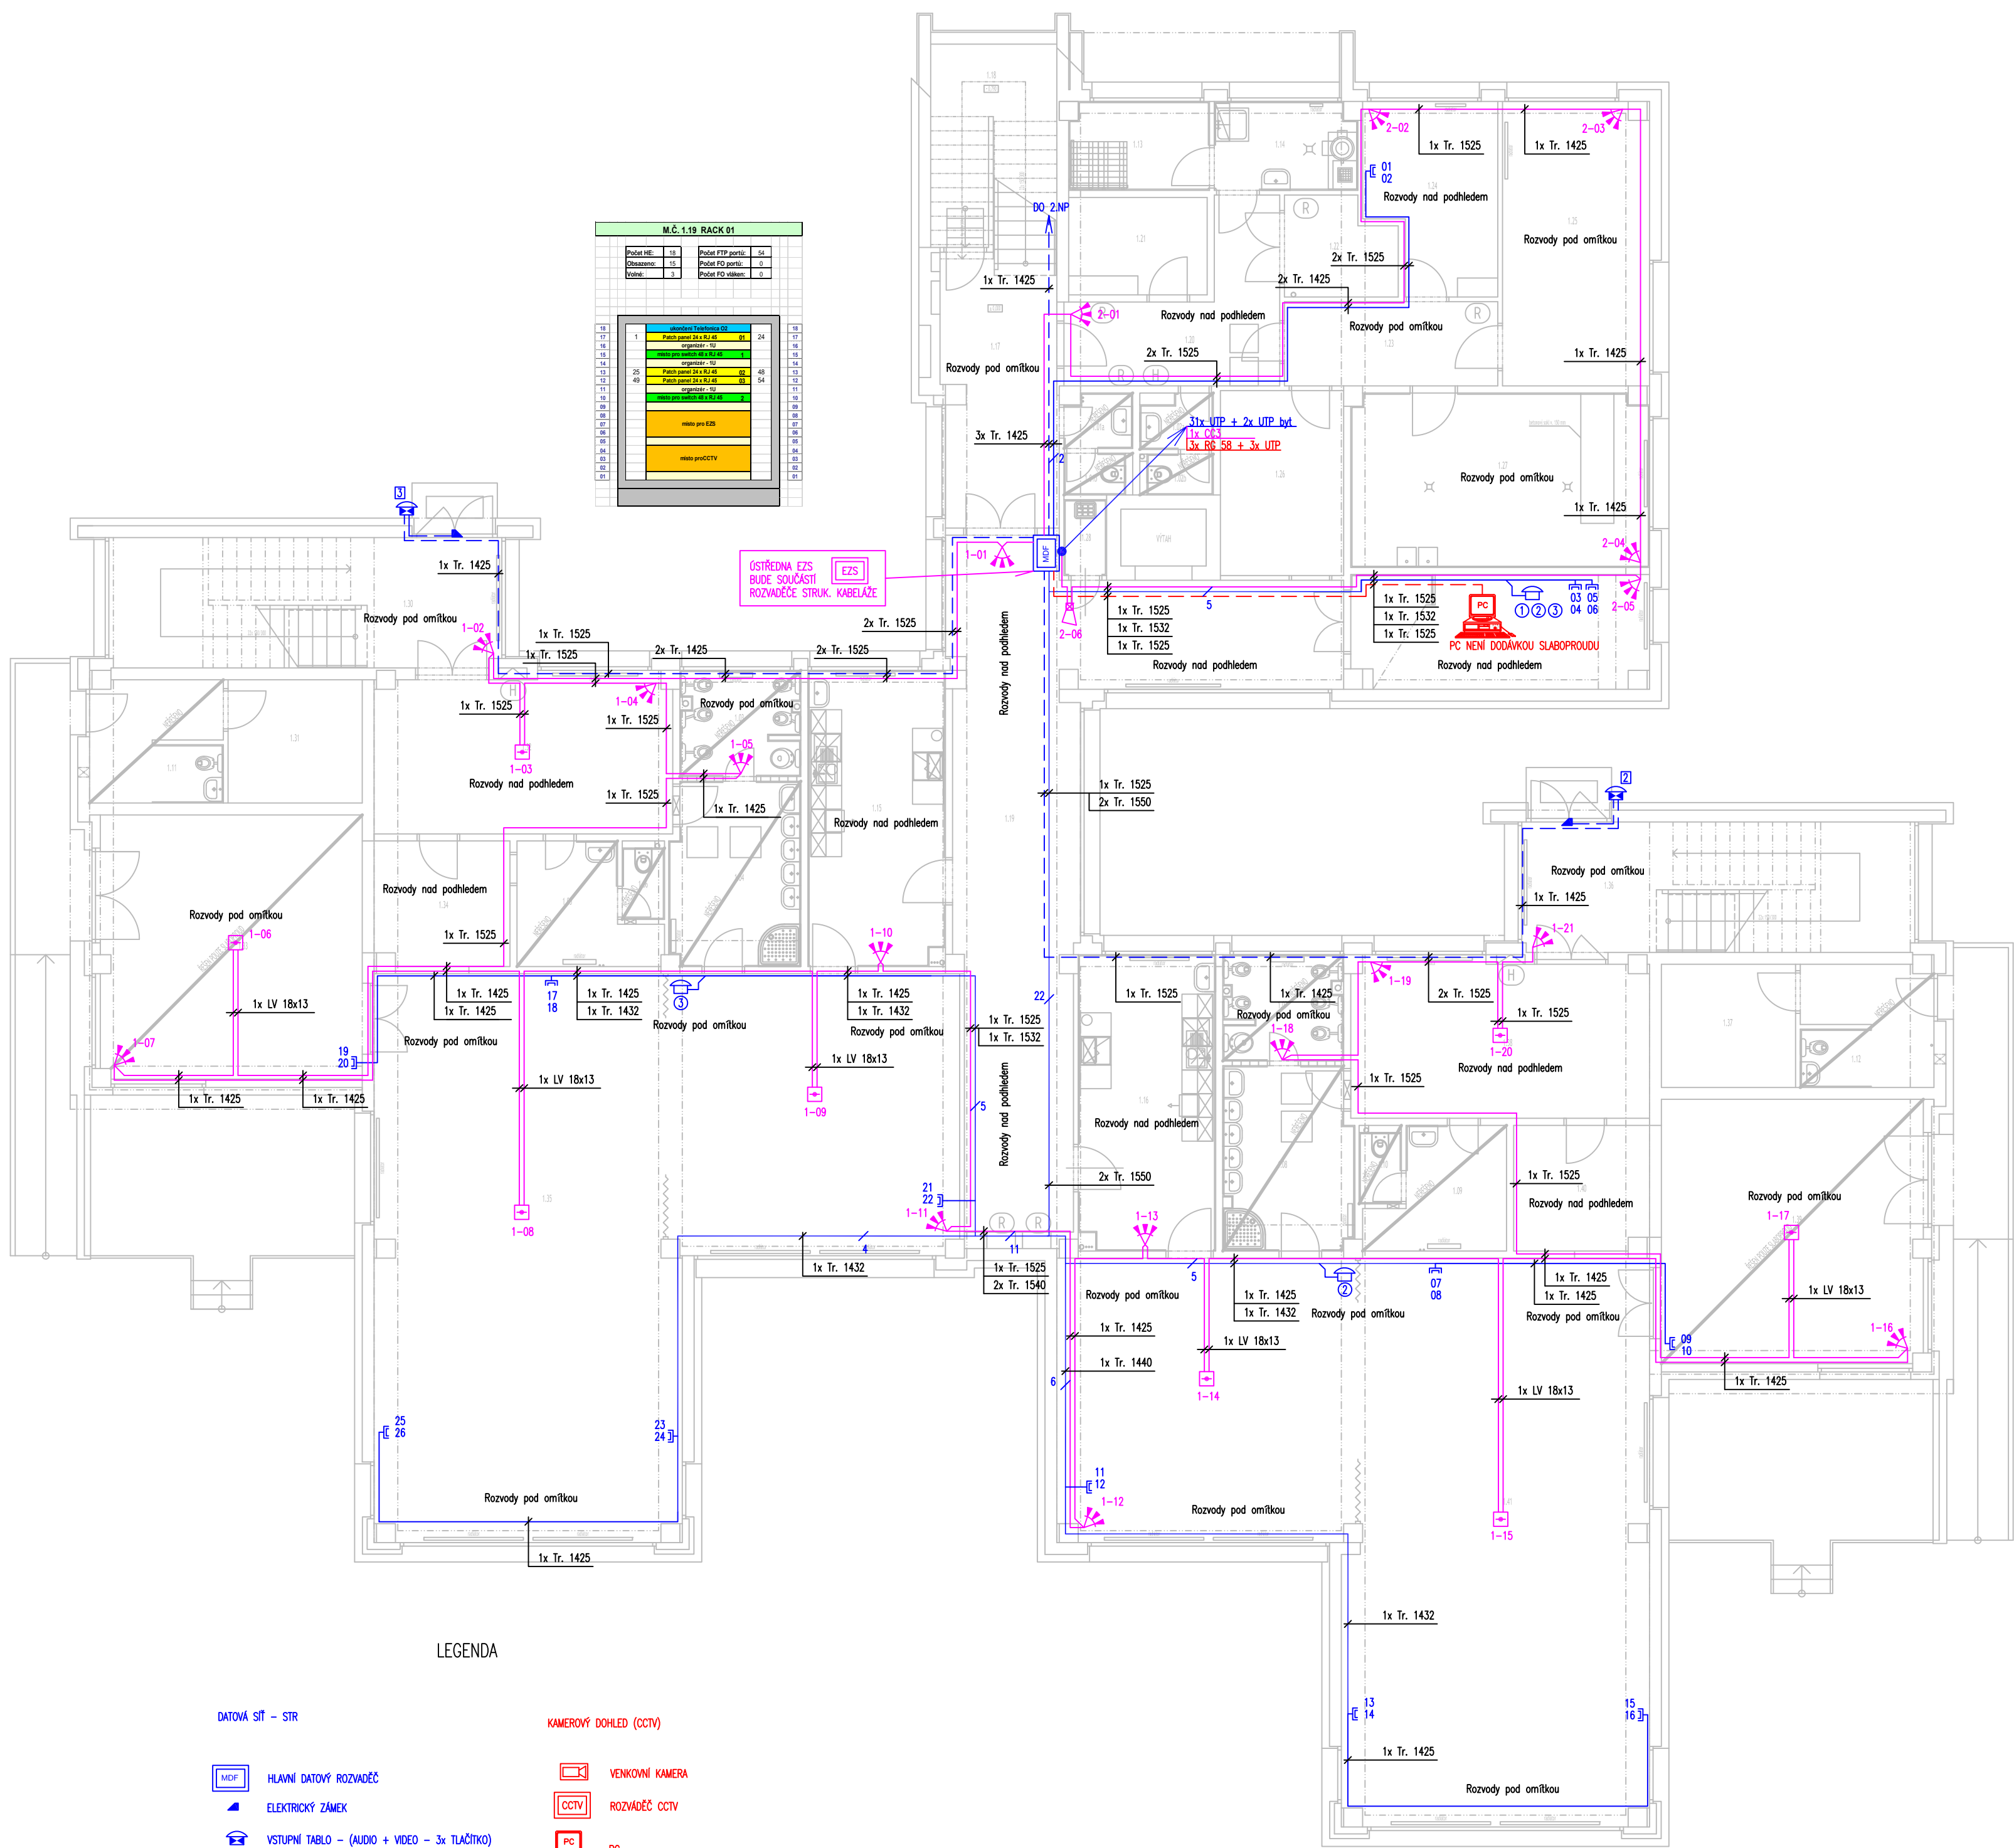

LEGENDA

DATOVÁ SÍŤ - STR

- HLAVNÍ DATOVÝ ROZVODIČ
- ELEKTRICKÝ ZÁMEK
- VSTUPNÍ TABLO - (AUDIO + VIDEO - 3x Tlačítko)
- DOMÁCÍ VIDEOTELEFON
- JEDNODUCHÁ DATOVÁ ZÁSUNKA
- DVOJITÁ DATOVÁ ZÁSUNKA
- KOMUNIKAČNÍ KABEL - UTP Cat 5e
- KOMUNIKAČNÍ KABEL - UTP Cat 5e +
- NAPÁJECÍ KABEL CNYK 2x1

ANTÉNNÍ ROZVODY - STA

- HLAVNÍ STANICE STA
- ANTÉNA STA
- KABEL STA - CB113

KAMEROVÝ DOHLED (CCTV)

- VENKOVNÍ KAMERA
- ROZVODIČ CCTV
- PC
- KABEL CCTV - RG58 + UTP Cat 5e
- KABEL CCTV - UTP Cat 5e
- ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE
- OSTŘEDNA E2S
- INFRAPASIVNÍ ČIDLO - PIR
- OPTICKOKOUŘOVÝ HLASÍČ
- PARALELNÍ OVLÁDACÍ TABLO
- VNITŘNÍ SÍŘENÁ
- VENKOVNÍ SÍŘENÁ
- SŘEZNICE S NAPÁJECÍ LINKOU - CC3

POZN.: 1.) PROSTUPY KABELOVÝCH TRAS HRANICEMI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI UCÁPKAMI SE ŠTÍTKEM.
2.) TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY



ELISO INDUSTRIAL spol. s r.o.
Na Beránce 2, 160 00 Praha 6
Reg. Městský soud v Praze odd.C v.34653
tel.: 233 332 803
fax: 233 332 807
e-mail: projekte@eliso-industrial.cz
IČO: 62908383, DIČ: CZ62908383
datum: 02/2015
č.zak.: 3248/01/15

investor:

stavba:

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
MŠ Paculova 1115/12
Praha 14 - Černý Most

objekt:

výkres:

PŮDORYS 1.NP

soubor: 2.1_1-NP-R00.dwg

projektant:

ZDENĚK GRÝC

kontroloval:

ING. JOSEF OTOUPAL

počet A4

6

měřítko:

1:100

stupeň:

DSP

profese:

SLABOPROUD

číslo výkresu:

2.1.

číslo výřisku: