


1. PATRO - 2.NP

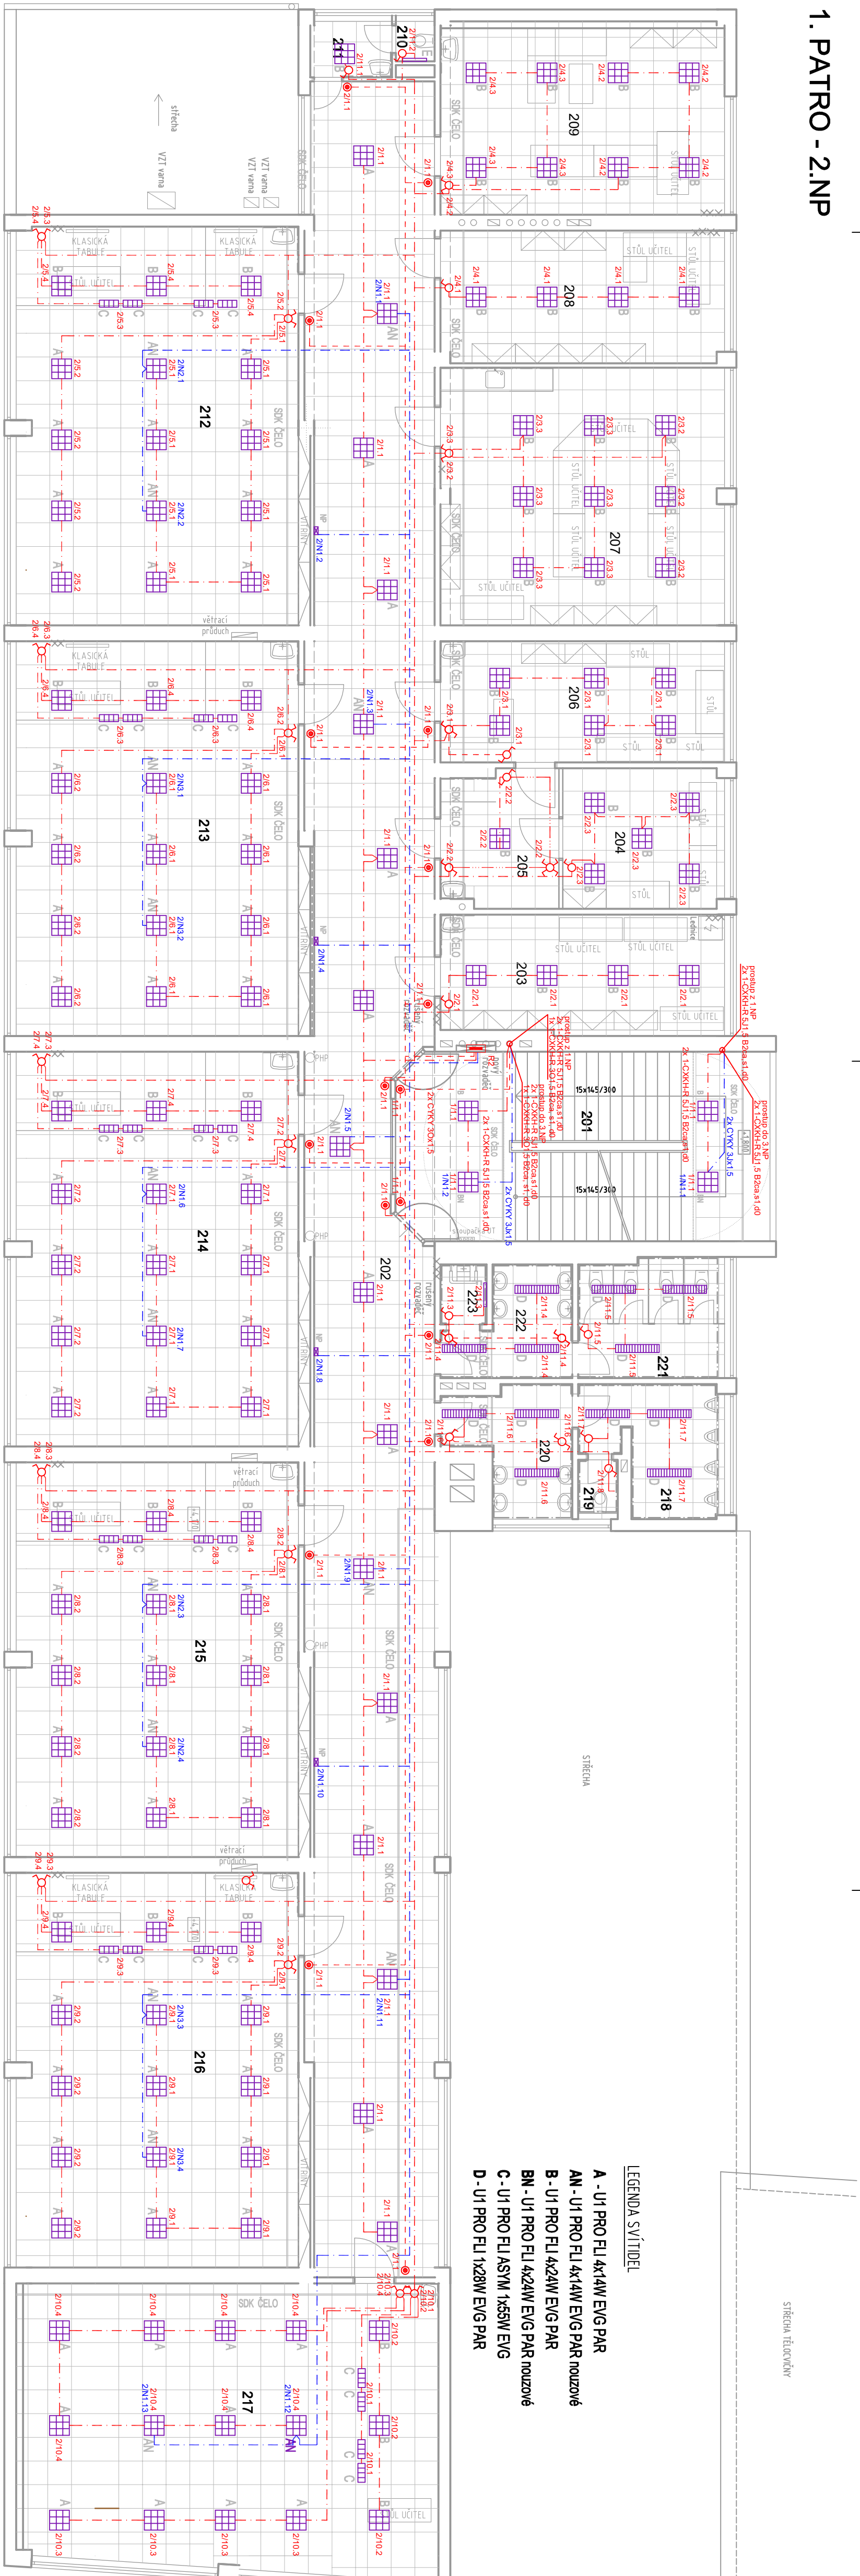

TABULKA MÍSTNOSTI


ČÍSLO MÍSTN.	MÍSTNOST	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	STROP
201	SCHODIŠTĚ	32,40	MAĽBA / SOK RASTROVÝ PODHL.
202	CHODBA	186,14	SOK RASTROVÝ PODHLED
203	KABINET	21,67	SOK RASTROVÝ PODHLED
204	KANCELAR EKONOM	14,49	SOK RASTROVÝ PODHLED
205	ZADVEŘI KANCELAR	10,28	SOK RASTROVÝ PODHLED
206	KANCELAR HOSPODAR	22,10	SOK RASTROVÝ PODHLED
207	ZASEDACÍ MÍSTNOST	46,63	SOK RASTROVÝ PODHLED
208	KABINET	24,06	SOK RASTROVÝ PODHLED
209	REDITELNA	35,23	SOK RASTROVÝ PODHLED
210	WC-ÚČITEL	1,99	SOK RASTROVÝ PODHLED
211	UMÝVARNA-ÚČITEL	2,93	SOK RASTROVÝ PODHLED

ČÍSLO MÍSTN.	MÍSTNOST	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	STROP
212	ÚČEBNA	73,46	SOK RASTROVÝ PODHLED
213	ÚČEBNA	72,78	SOK RASTROVÝ PODHLED
214	ÚČEBNA	72,78	SOK RASTROVÝ PODHLED
215	ÚČEBNA / DRUŽINA	72,78	SOK RASTROVÝ PODHLED
216	ÚČEBNA / DRUŽINA	72,78	SOK RASTROVÝ PODHLED
217	ÚČEBNA / DRUŽINA	77,13	SOK RASTROVÝ PODHLED
218	WC-CHLAPCI	10,22	SOK RASTROVÝ PODHLED
219	WC-CHLAPCI	1,95	SOK RASTROVÝ PODHLED
220	UMÝVARNA-CHLAPCI	8,54	SOK RASTROVÝ PODHLED
221	WC - Dívky	11,10	SOK RASTROVÝ PODHLED
222	UMÝVARNA-Dívky	7,41	SOK RASTROVÝ PODHLED
223	Účid. místnost	1,78	SOK RASTROVÝ PODHLED

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- STAVAJÚCI ROZVÁDEČ
- NOVÝ ROZVÁDEČ
- 1-CXKKHR 5x1,5 B2ca s1, d0
- 1-CXKKHR 3x1,5 B2ca s1, d0
- 1-CXKKHR 30x1,5 B2ca s1, d0
- TLAČÍKO
- VYPÍNAČ RÁZENÍ 1
- DVOLÚTÝ VYPÍNAČ RÁZENÍ 1+1
- SERIOVÝ PŘEPÍNAČ RÁZENÍ 6
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ RÁZENÍ 7

Pozn.: svátený okruh 1/1, 1 je napájený a ovládaný z rozváděče R1 v 1.NP



AKK

ARCHITEKTONICKÁ KANCELAR KRIVKA

093 10 17

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE

25 HLOUBĚTNÁ, PRAHA 9 - HLOUBĚTNÁ HLOUBĚTNÁ č.p. 700

KUHOUDEM PŘACE 73

INVESTICE: Městská část Praha 14, Bratři Venclíků 1073

198 21, Praha 9

ZHOTOVITEL: Architektonická kancelář Krivka s.r.o.

Ing. Radek Dětina

BRNÍK: 12.2017

VEDOUcí PROJEKTU: 0009190

STUPĚŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

VEDOUcí PROJEKTU: 0009190

PROJEKTOVATEL: Jan Landa

PROJEKTOVATEL: Jan Landa

FAZE REALIZACE: 2. ETAPA

FAZE REALIZACE: 2. ETAPA

DRŽENÍ: D1.4D ELEKTROINSTALACE

DRŽENÍ: F.1.4.D.10