


<div>R-Projekt 07 Praha s.r.o.</div> <div>Ke Strašnické 8/1795, Praha 10</div> <div>tel. 261 305 100, 261 305 101</div> <div>e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz</div>	<div>AKCE</div> <div>Rekonstrukce</div> <div>vnitřních prostor objektu</div> <div>Vybíralova čp. 969</div> <div>Praha 9 – k.ú. Černý Most</div>	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT		
		ZODP.PROJ. FLOSMAN JIŘÍ		
		SPOLUPR.		
		ZAK.Č. 0009 0080 40		
<div>OBJEDNAVATEL</div> <div>Městská část Praha 14</div> <div>Bratří Venclíků 1073</div> <div>198 21 Praha 9</div>	<div>D.1.4.e–Silnoproudá elektroinstalace</div> <div>Rozvaděč R3-MS</div>	STUPEŇ DPS	<div>D.1.4</div> <div>e</div> <div>PROFESE</div>	<div>16</div> <div>ČÍSLO</div>
		FORM.		
		MĚŘ.		
		DATUM 10/2017		

ROZMĚRY 1:10



BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :

0102 - POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ
4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

ROZVADĚČ R3-MS


DRUH ROZVADĚČE : OCELOPLECHOVÝ
ROZMĚRY : 1060/635/187
POLOHA : POD OMÍTKOU
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE : N/A
ZKRATOVÁ ODOLNOST : I_{ks} = 6 kA
KRYTÍ : IP40/20
PŘÍVOD : ZESPODA
VÝVODY : NAHORU
BARVA : RAL 7035 - ŠEDÁ


NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TN-C-S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
PROVEDENA DLE NORMY
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):
OCHRANNA OPATŘENÍ:


IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)
AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),
UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (viz.odst. 415.1)

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

ZVÝŠENÁ:
DOPLŇKOVÁ:

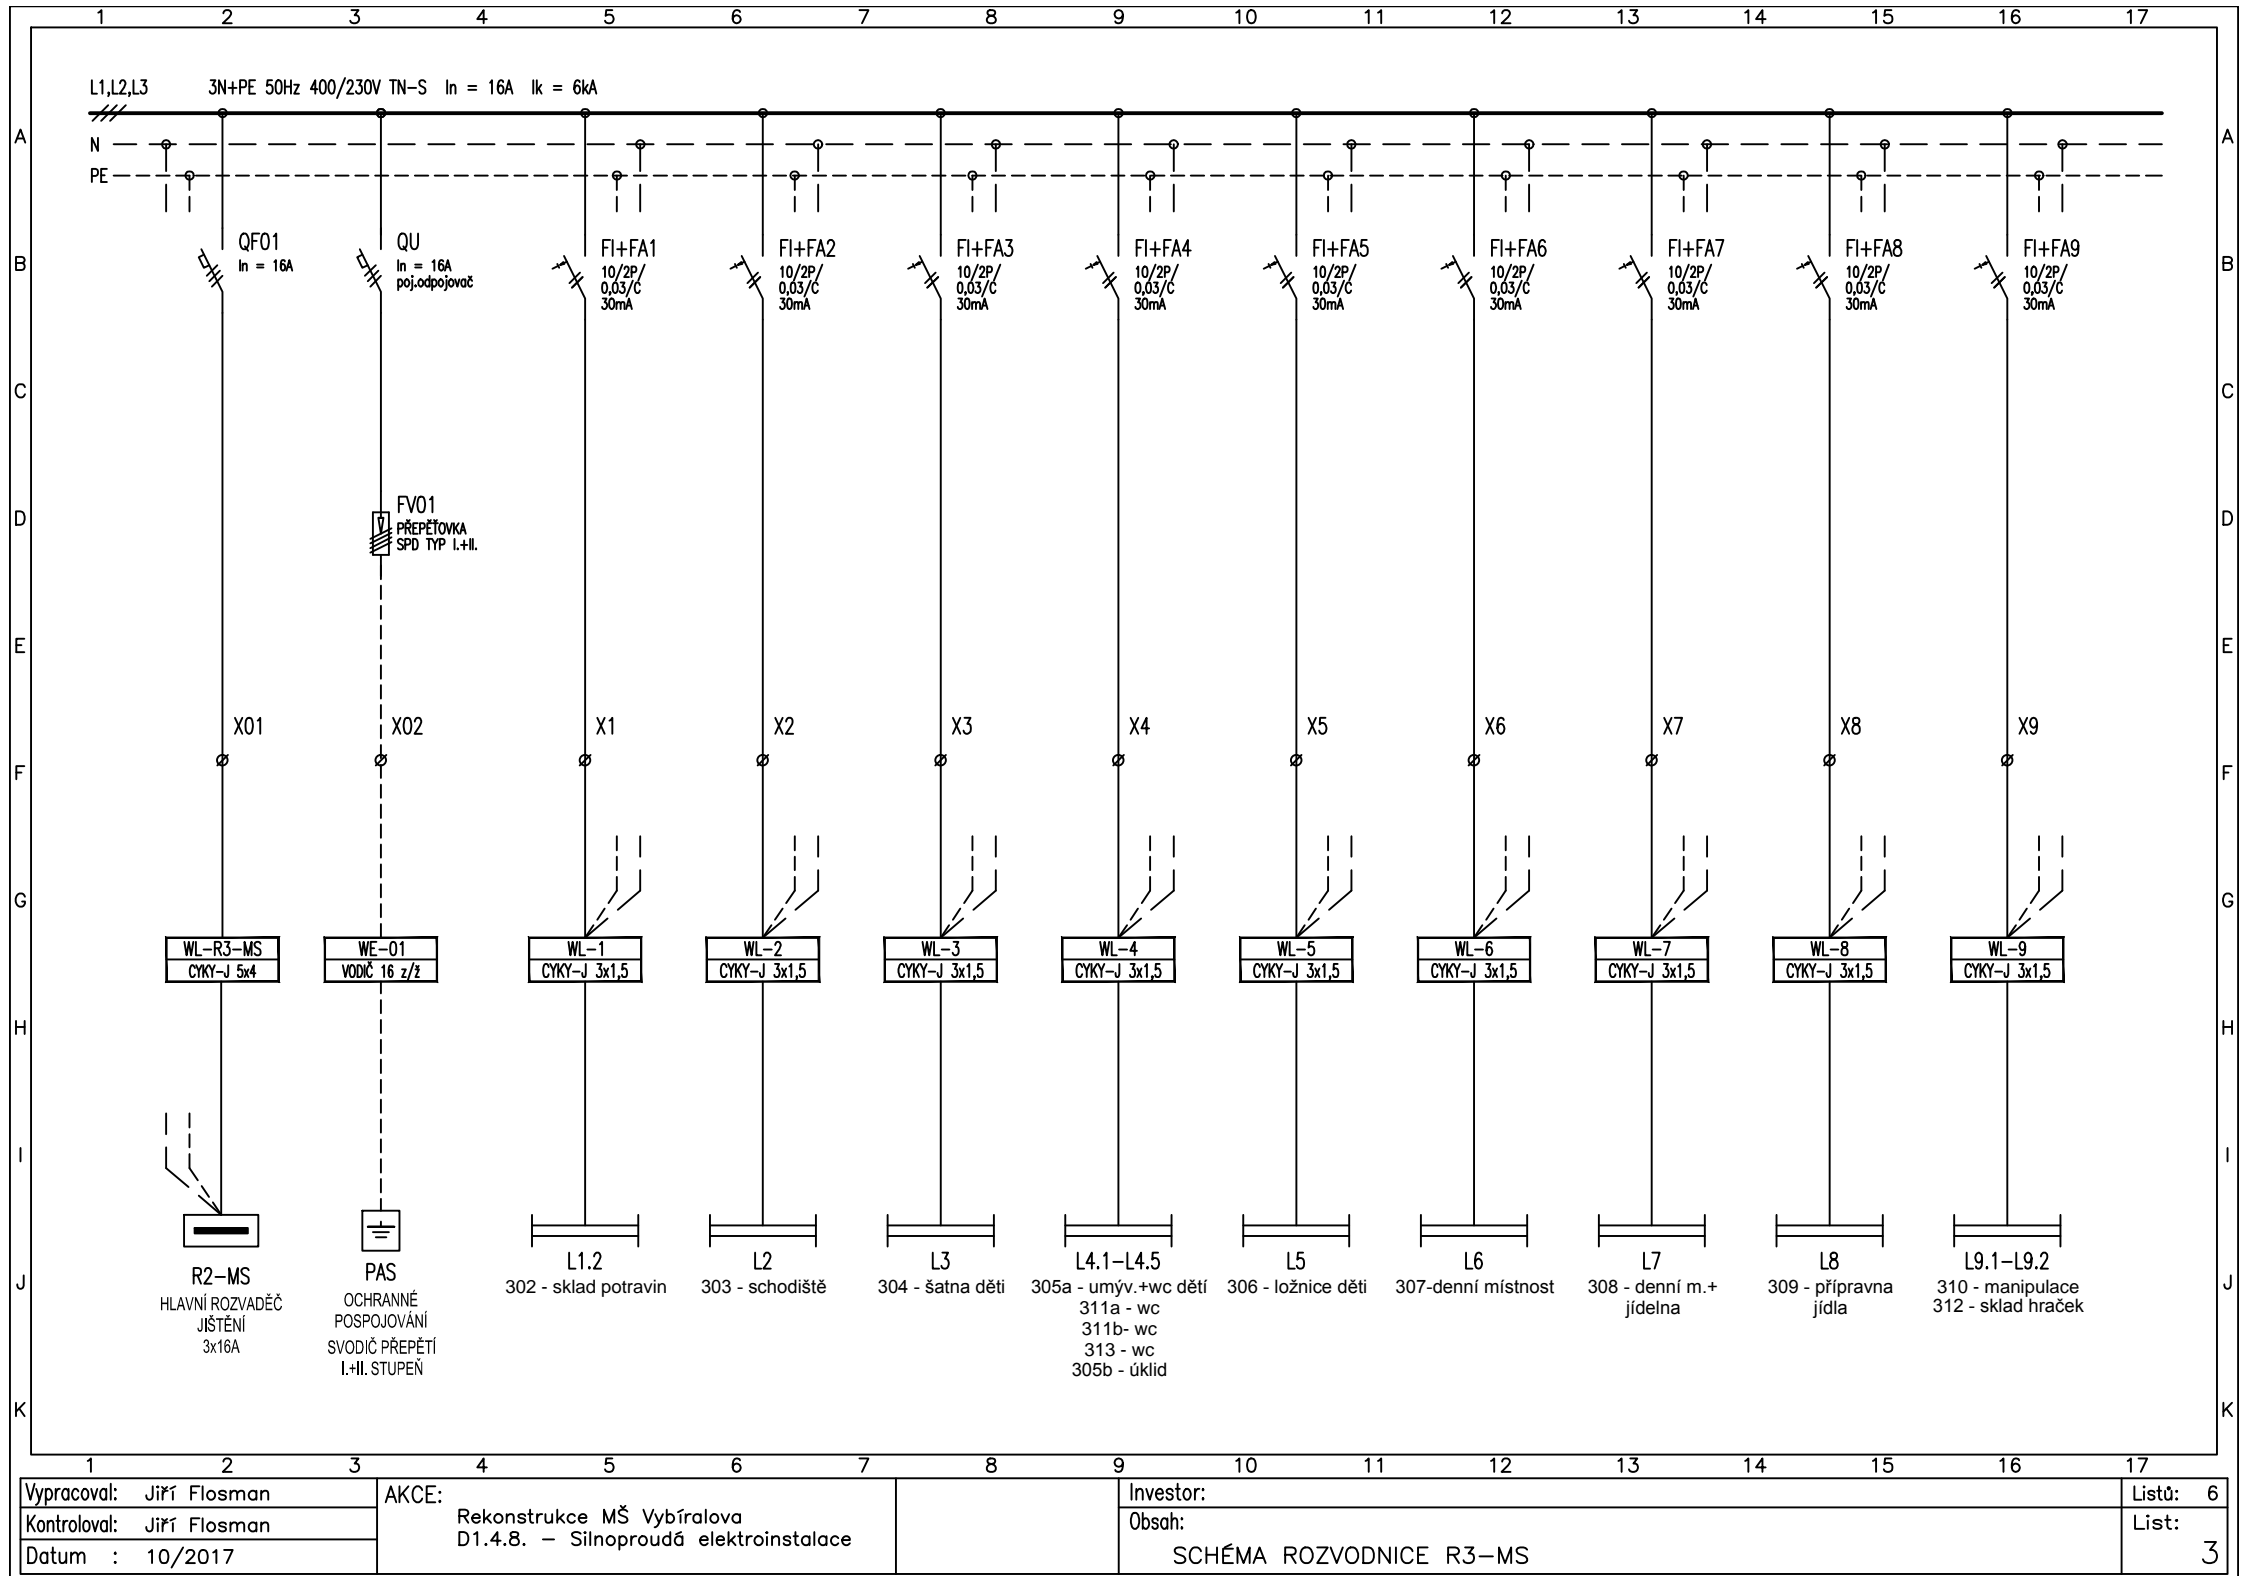



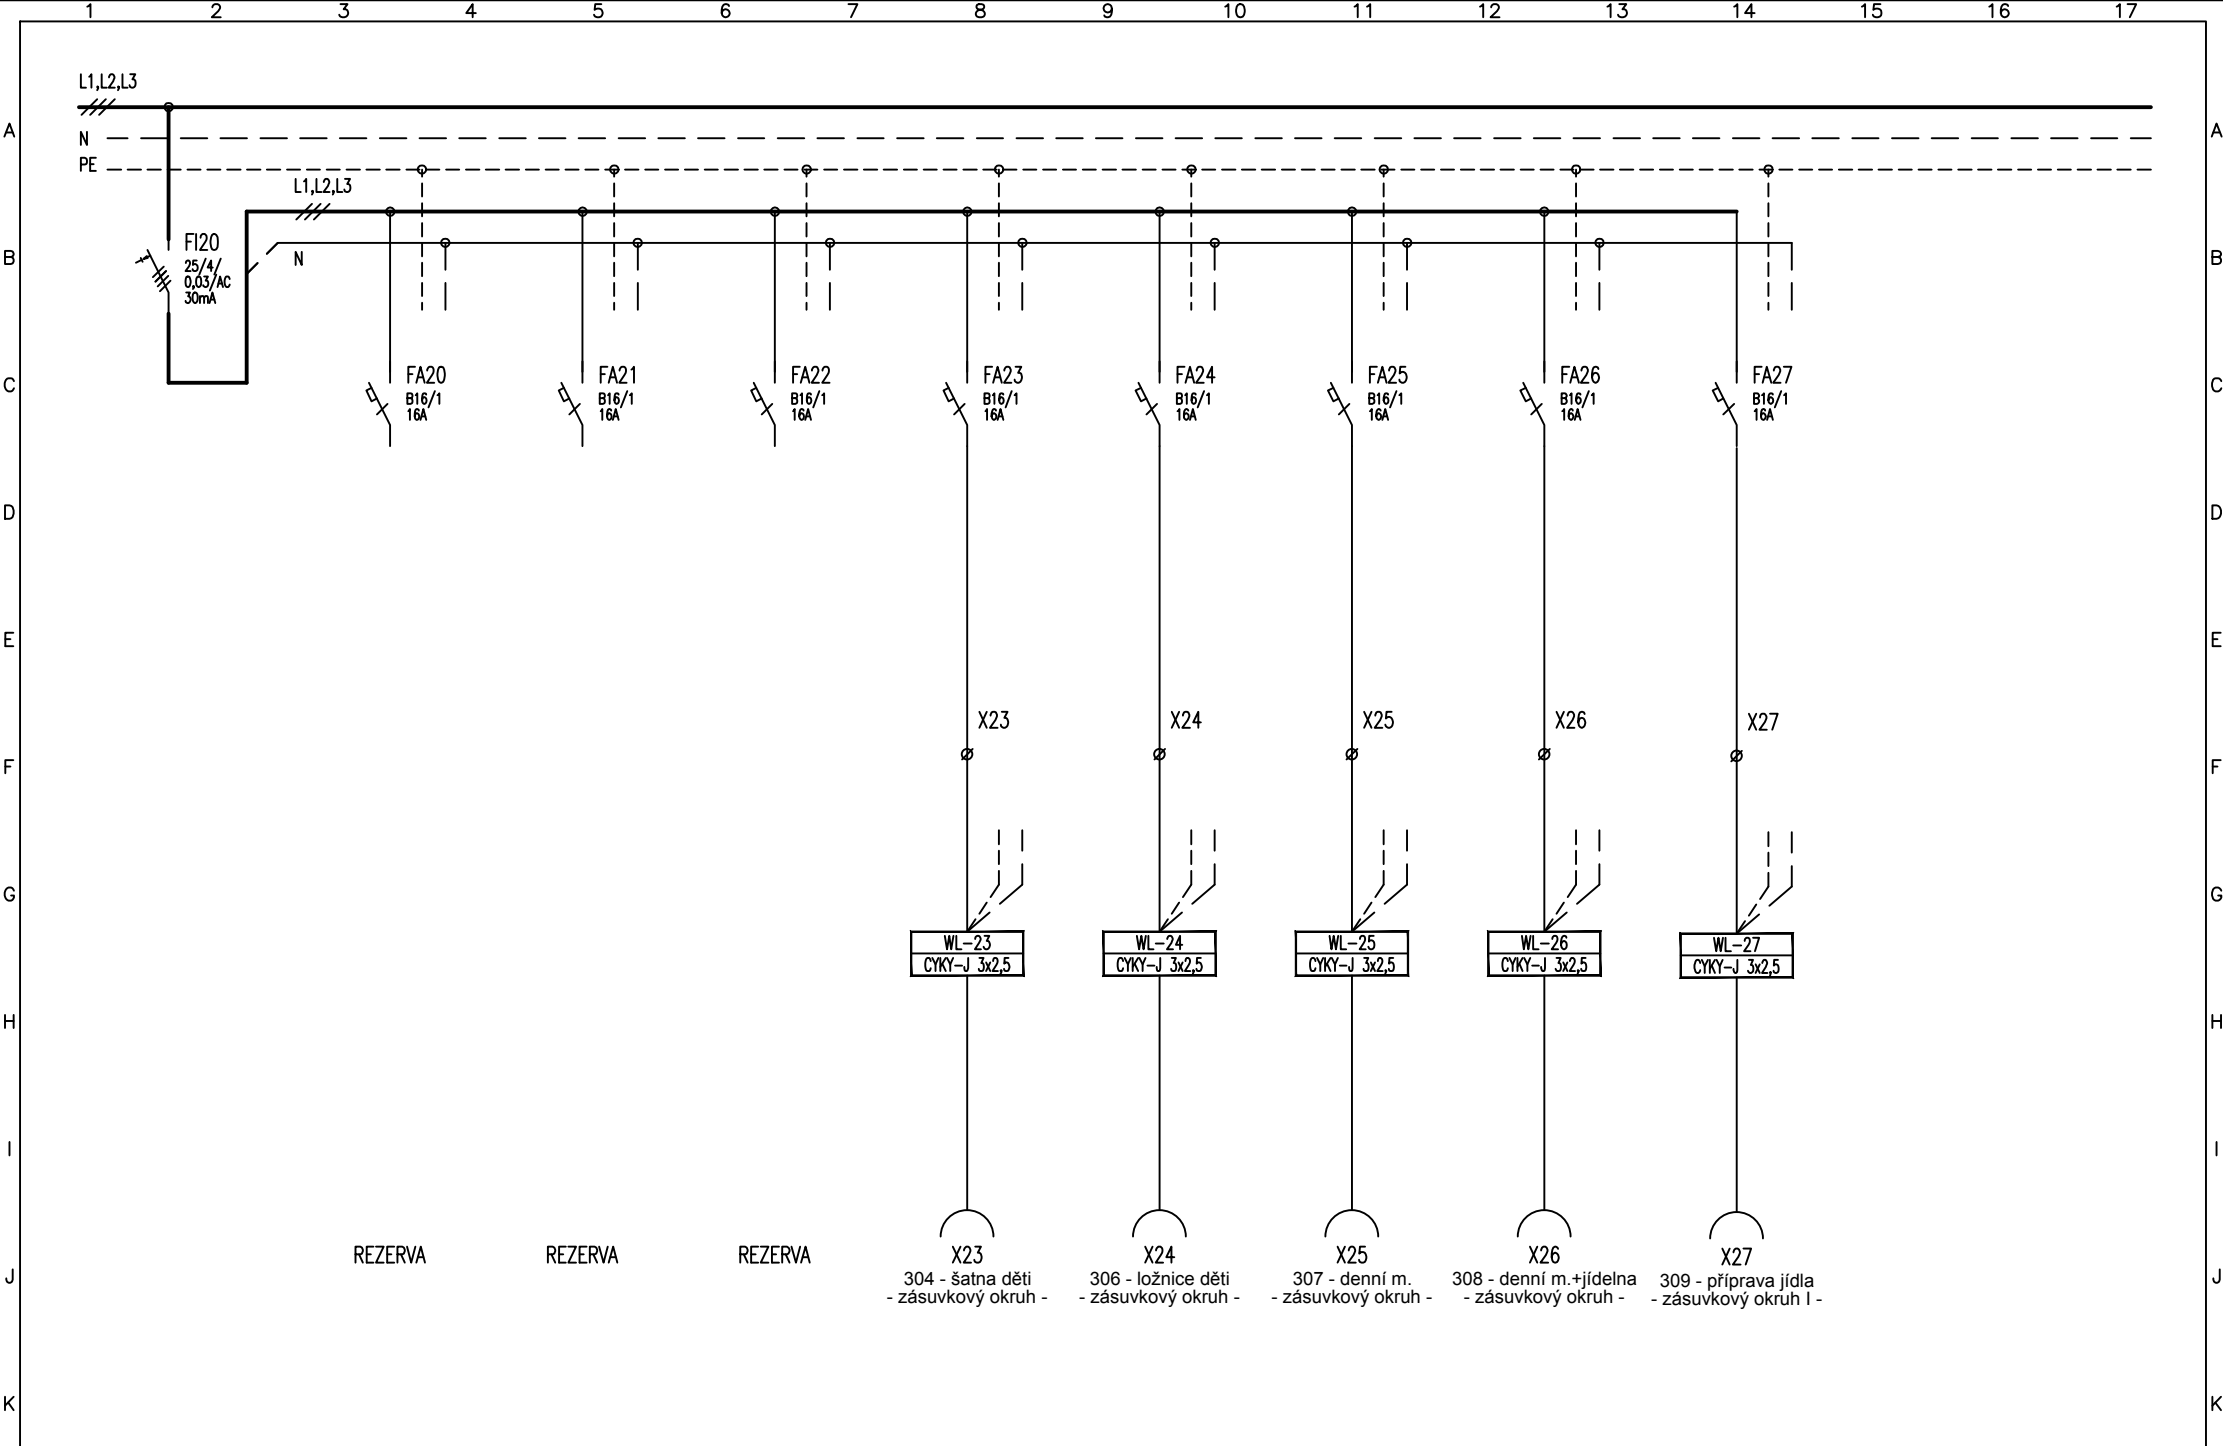

Vypracoval: Jiří Flosman	AKCE: Rekonstrukce MŠ Vybíralova D1.4.8. – Silnoproudá elektroinstalace	Investor:	Listů: 6
Kontroloval: Jiří Flosman		Obsah:	List: 5
Datum : 10/2017		SCHÉMA ROZVODNICE R3–MS	

