


R-Projekt 07 Praha s.r.o.  Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz	AKCE  Rekonstrukce vnitřních prostor objektu Vybíralova čp. 969  Praha 9 – k.ú. Černý Most	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		FLOSMAN JIŘÍ	
		SPOLUPR.			
		ZAK.Č.		0009 0080 40	
OBJEDNAVATEL  Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9	D.1.4.e—Silnoproudá elektroinstalace  Rozvaděč R1-DS	STUPEŇ DPS		D.1.4 e	10
		FORM.			
		MĚŘ.			
		DATUM 10/2017			
		PROFESE		ČÍSLO	

## ROZVADĚČ R1-DS





DRUH ROZVÁDĚČE	: OCELOPLECHOVÝ
ROZMĚRY	: 1060/635/187
POLOHA	: POD OMÍTKOU
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	: N/A
ZKRATOVÁ ODOLNOST	: I <sub>ks</sub> = 6 kA
KRYTÍ	: IP40/20
PŘÍVOD	: ZESPODA
VÝVODY	: NAHORU
BARVA	: RAL 7035 – ŠEDÁ

NAPÁJECÍ SÍŤ: OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010): <u>ZÁKLADNÍ:</u> OCHRANNÁ OPATŘENÍ:  <u>ZVÝŠENÁ:</u> <u>DOPLŇKOVÁ:</u>	3PEN,50Hz 400/ 230V, TN-C-S          IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411) AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412), UZEMNĚNÍ,POSOJENÍ (viz.odst.415.2) DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE PROUDOVÝM CHRÁŇIČEM (viz.odst. 415.1)
--	---


VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

0102 – POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ  
4301 – NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

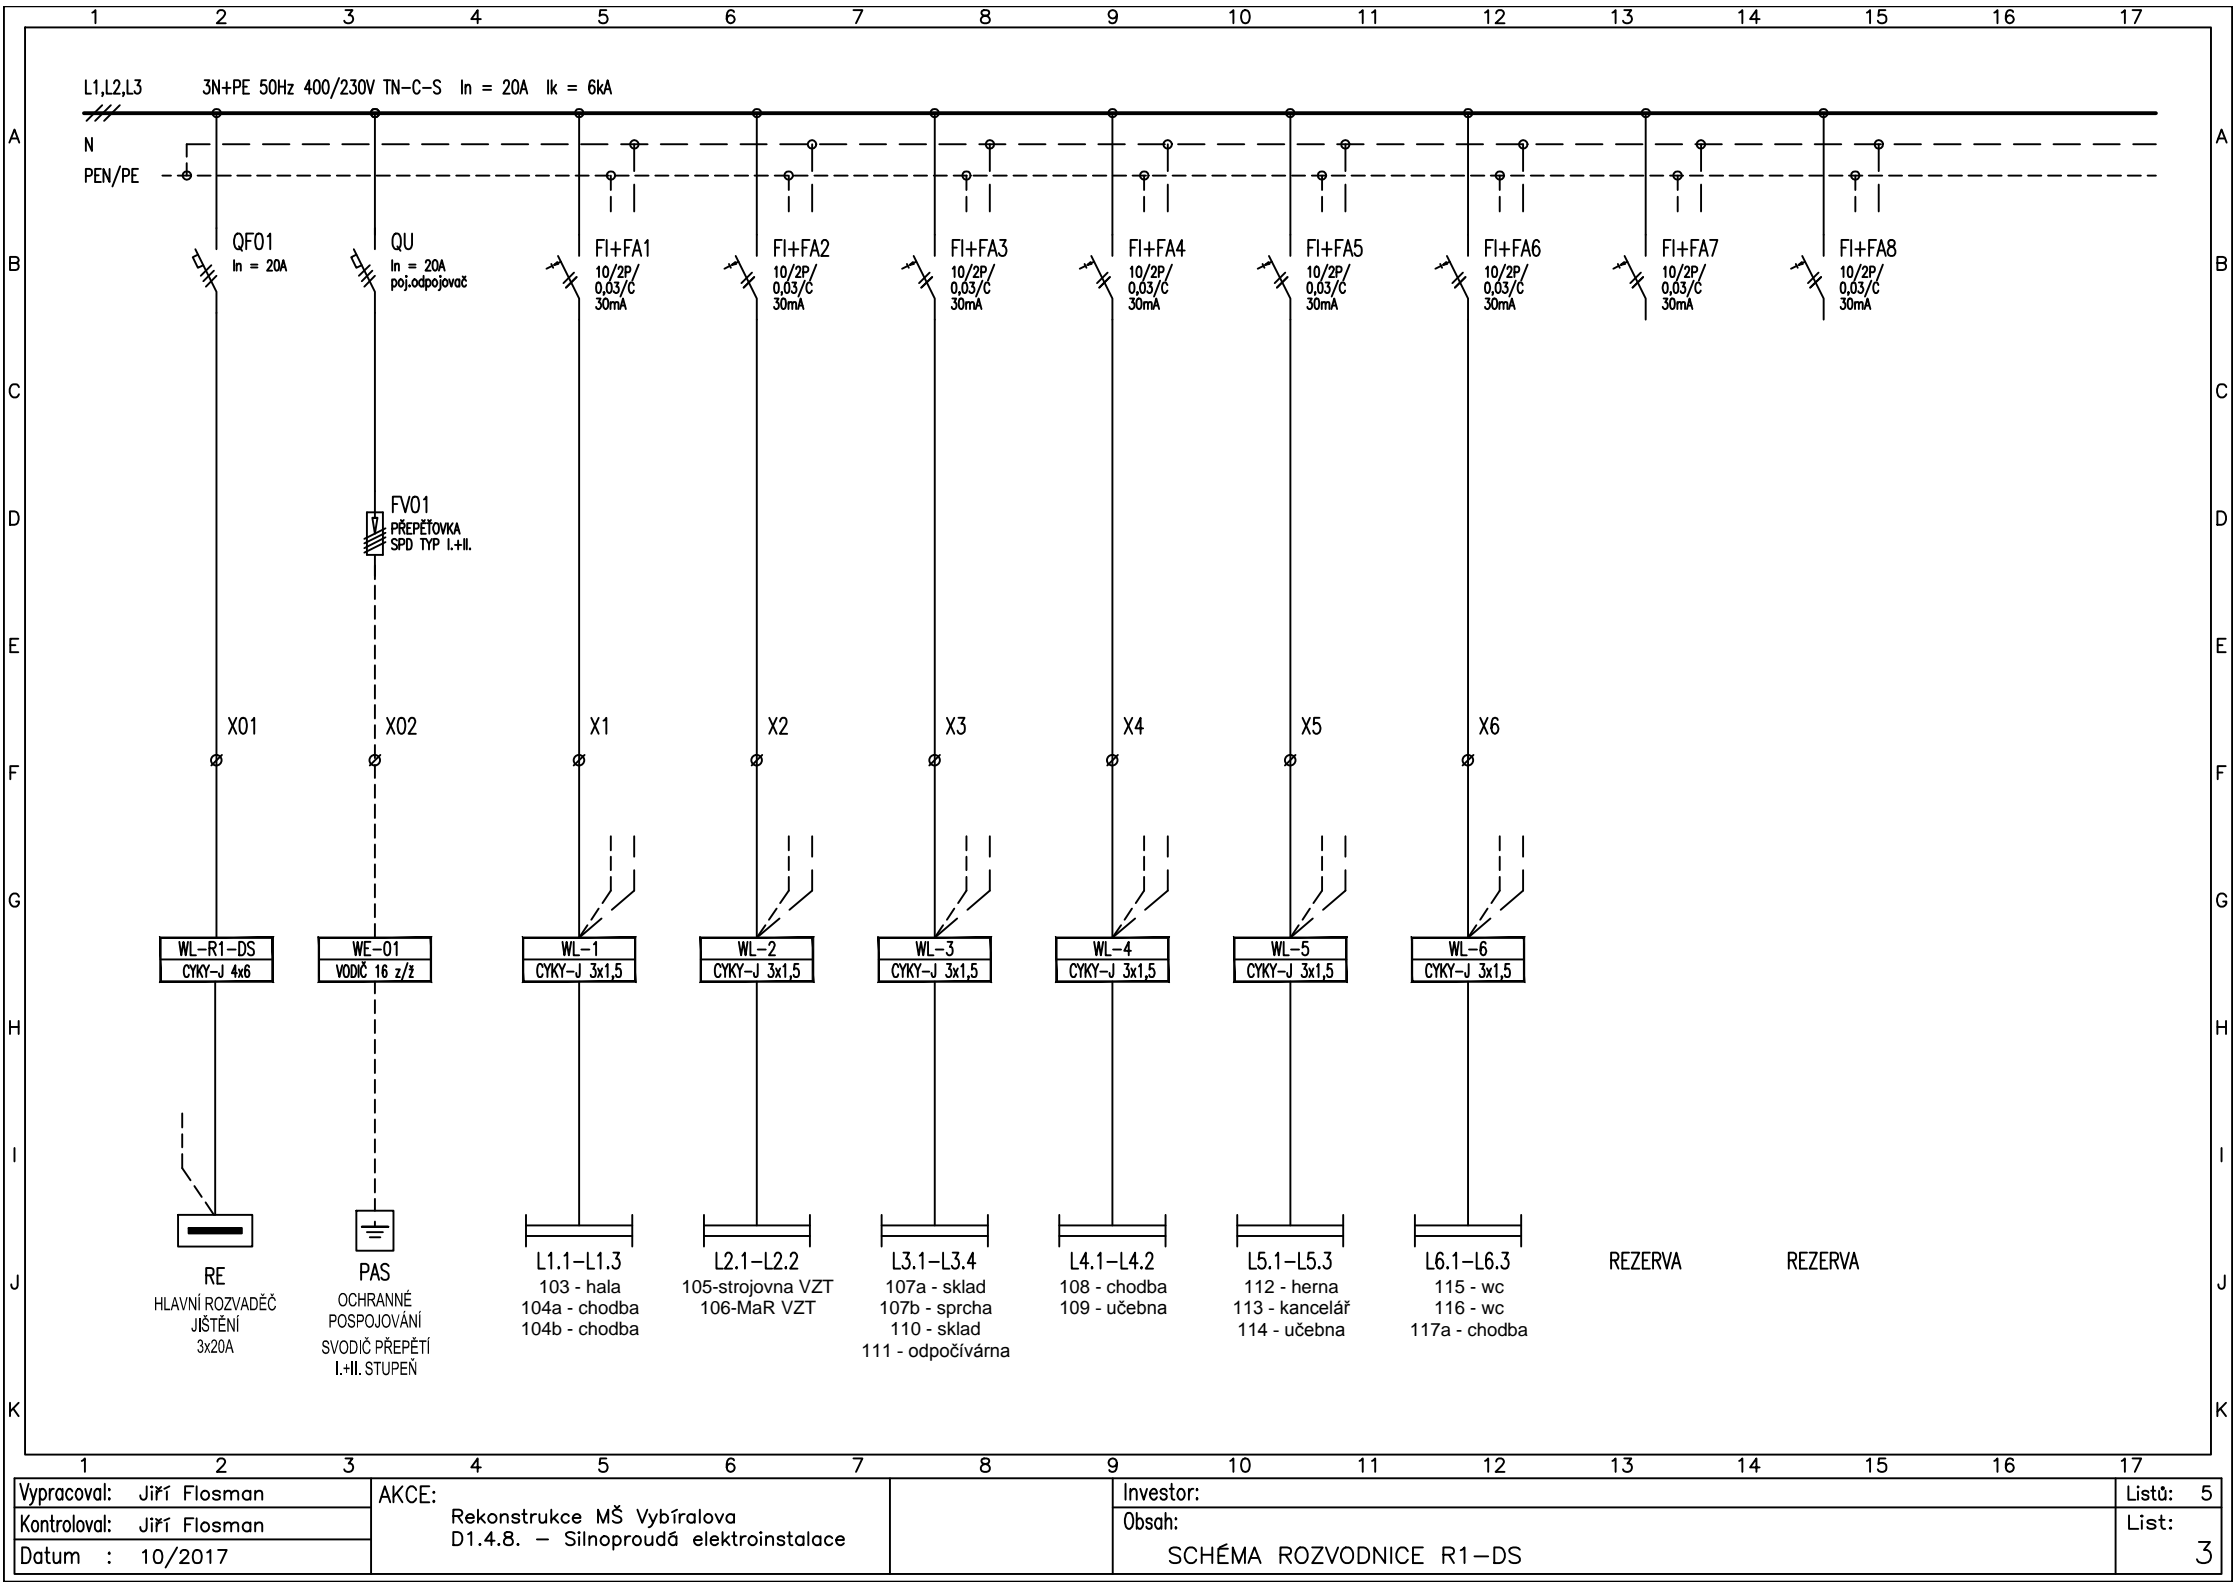

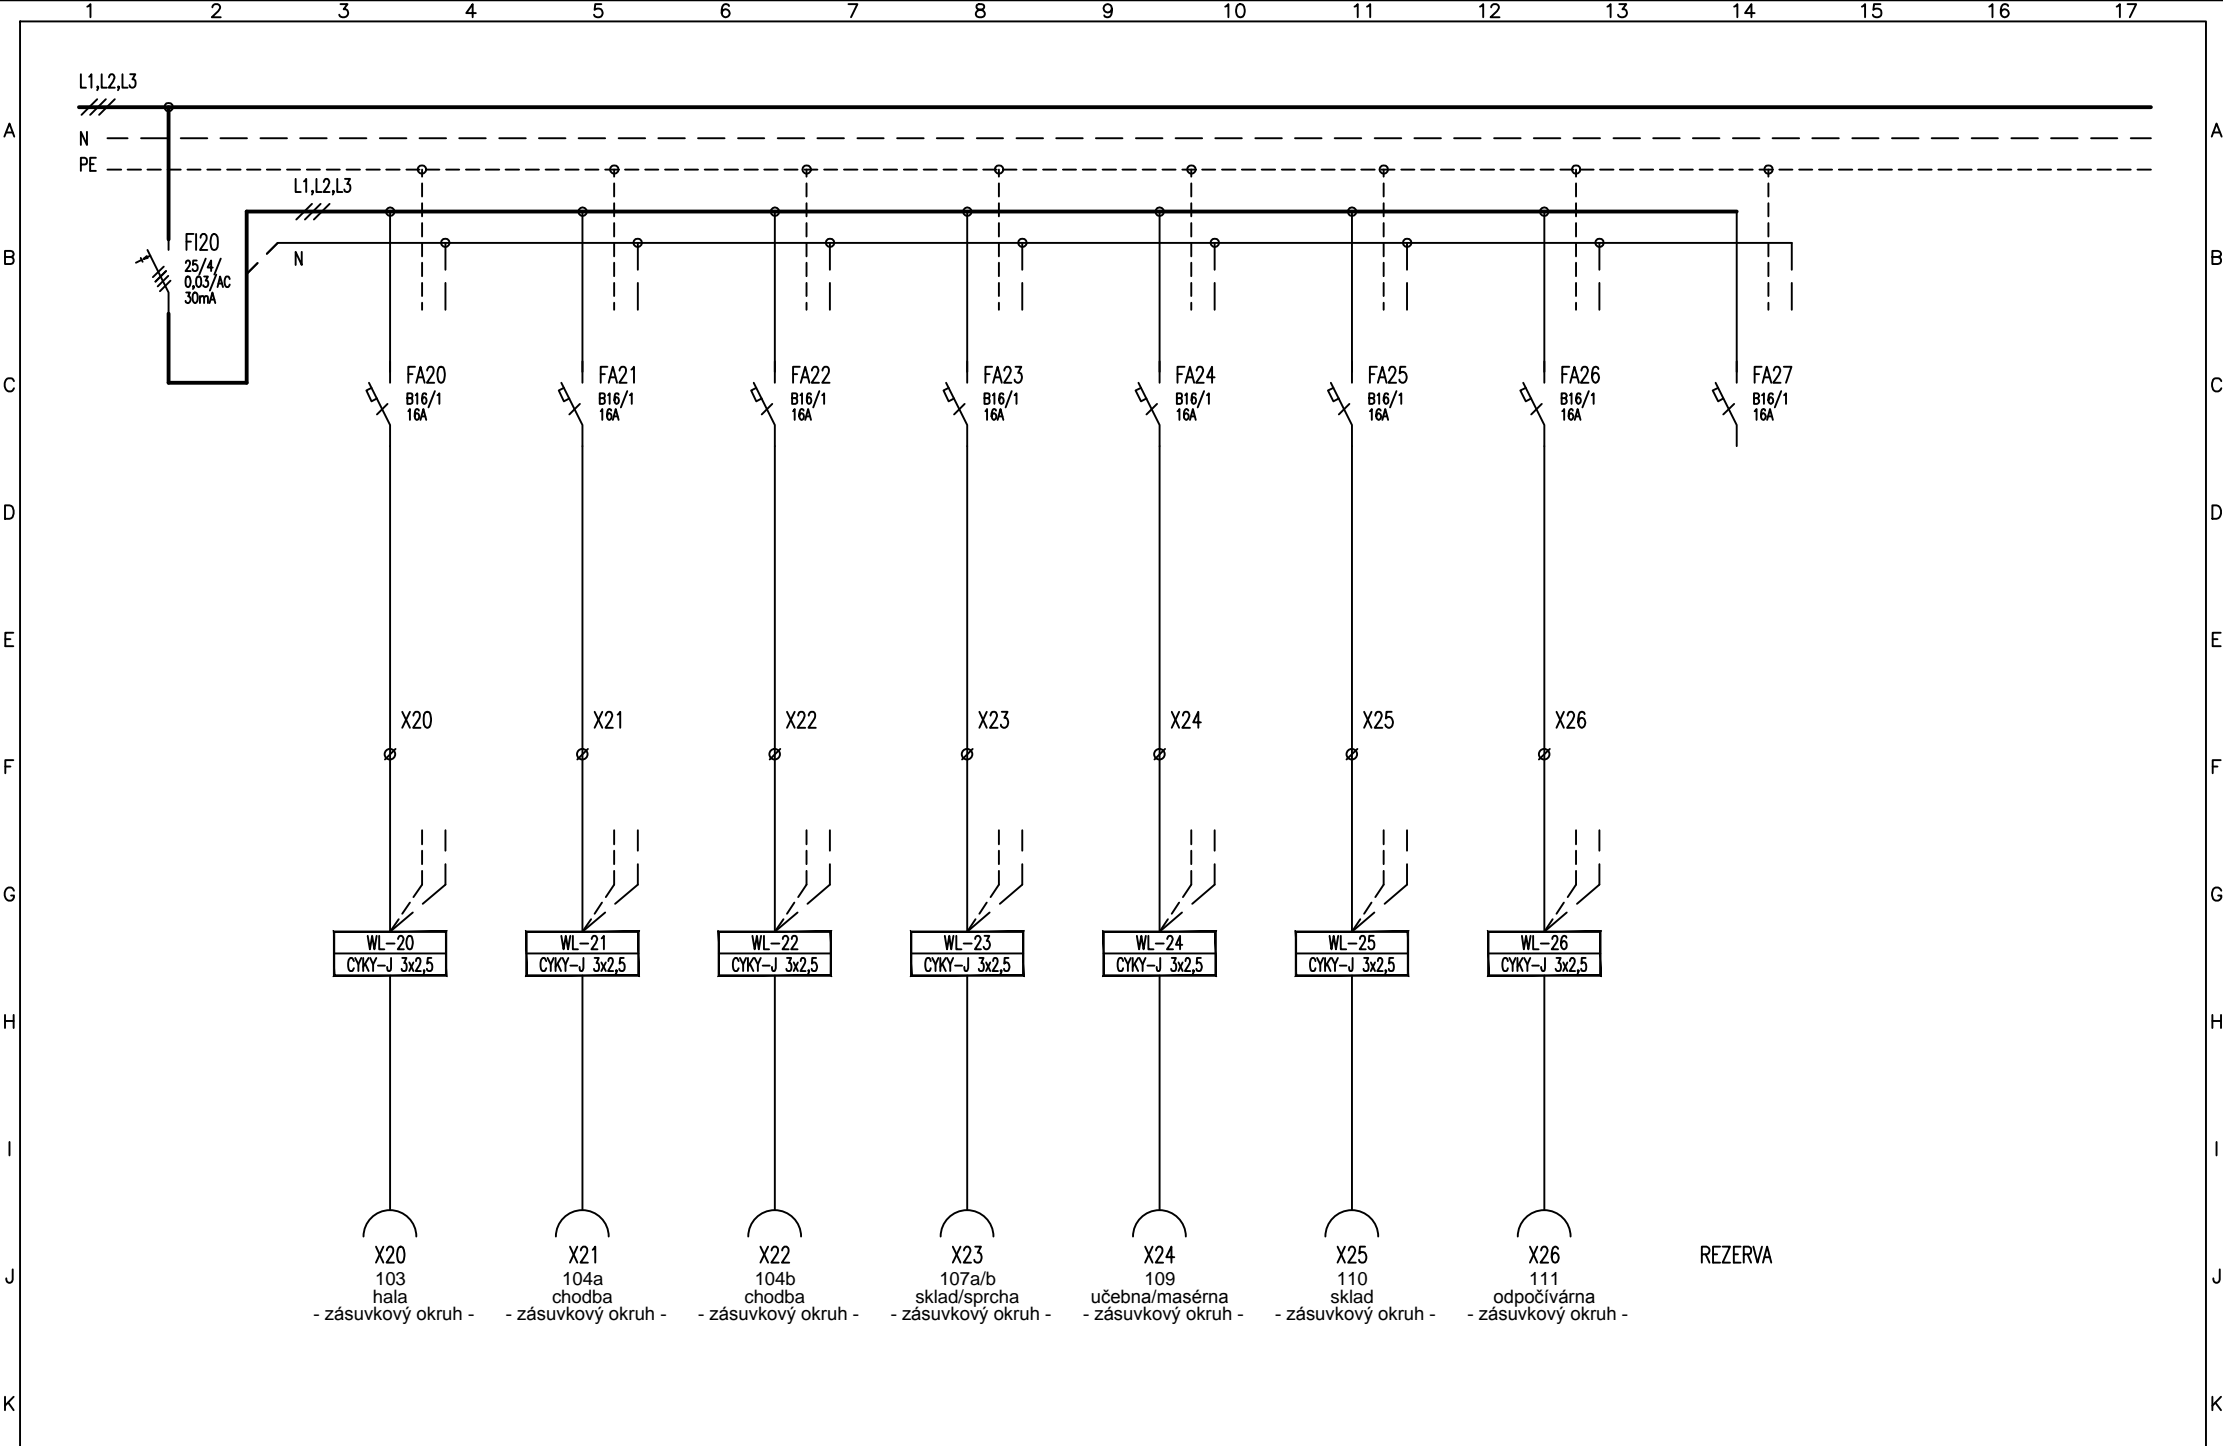

Vypracoval: Jiří Flosman	AKCE: Rekonstrukce MŠ Vybíralova D1.4.8. – Silnoproudá elektroinstalace	Investor:	Listů: 5
Kontroloval: Jiří Flosman		Obsah:	List: 4
Datum : 10/2017		SCHÉMA ROZVODNICE R1–DS	

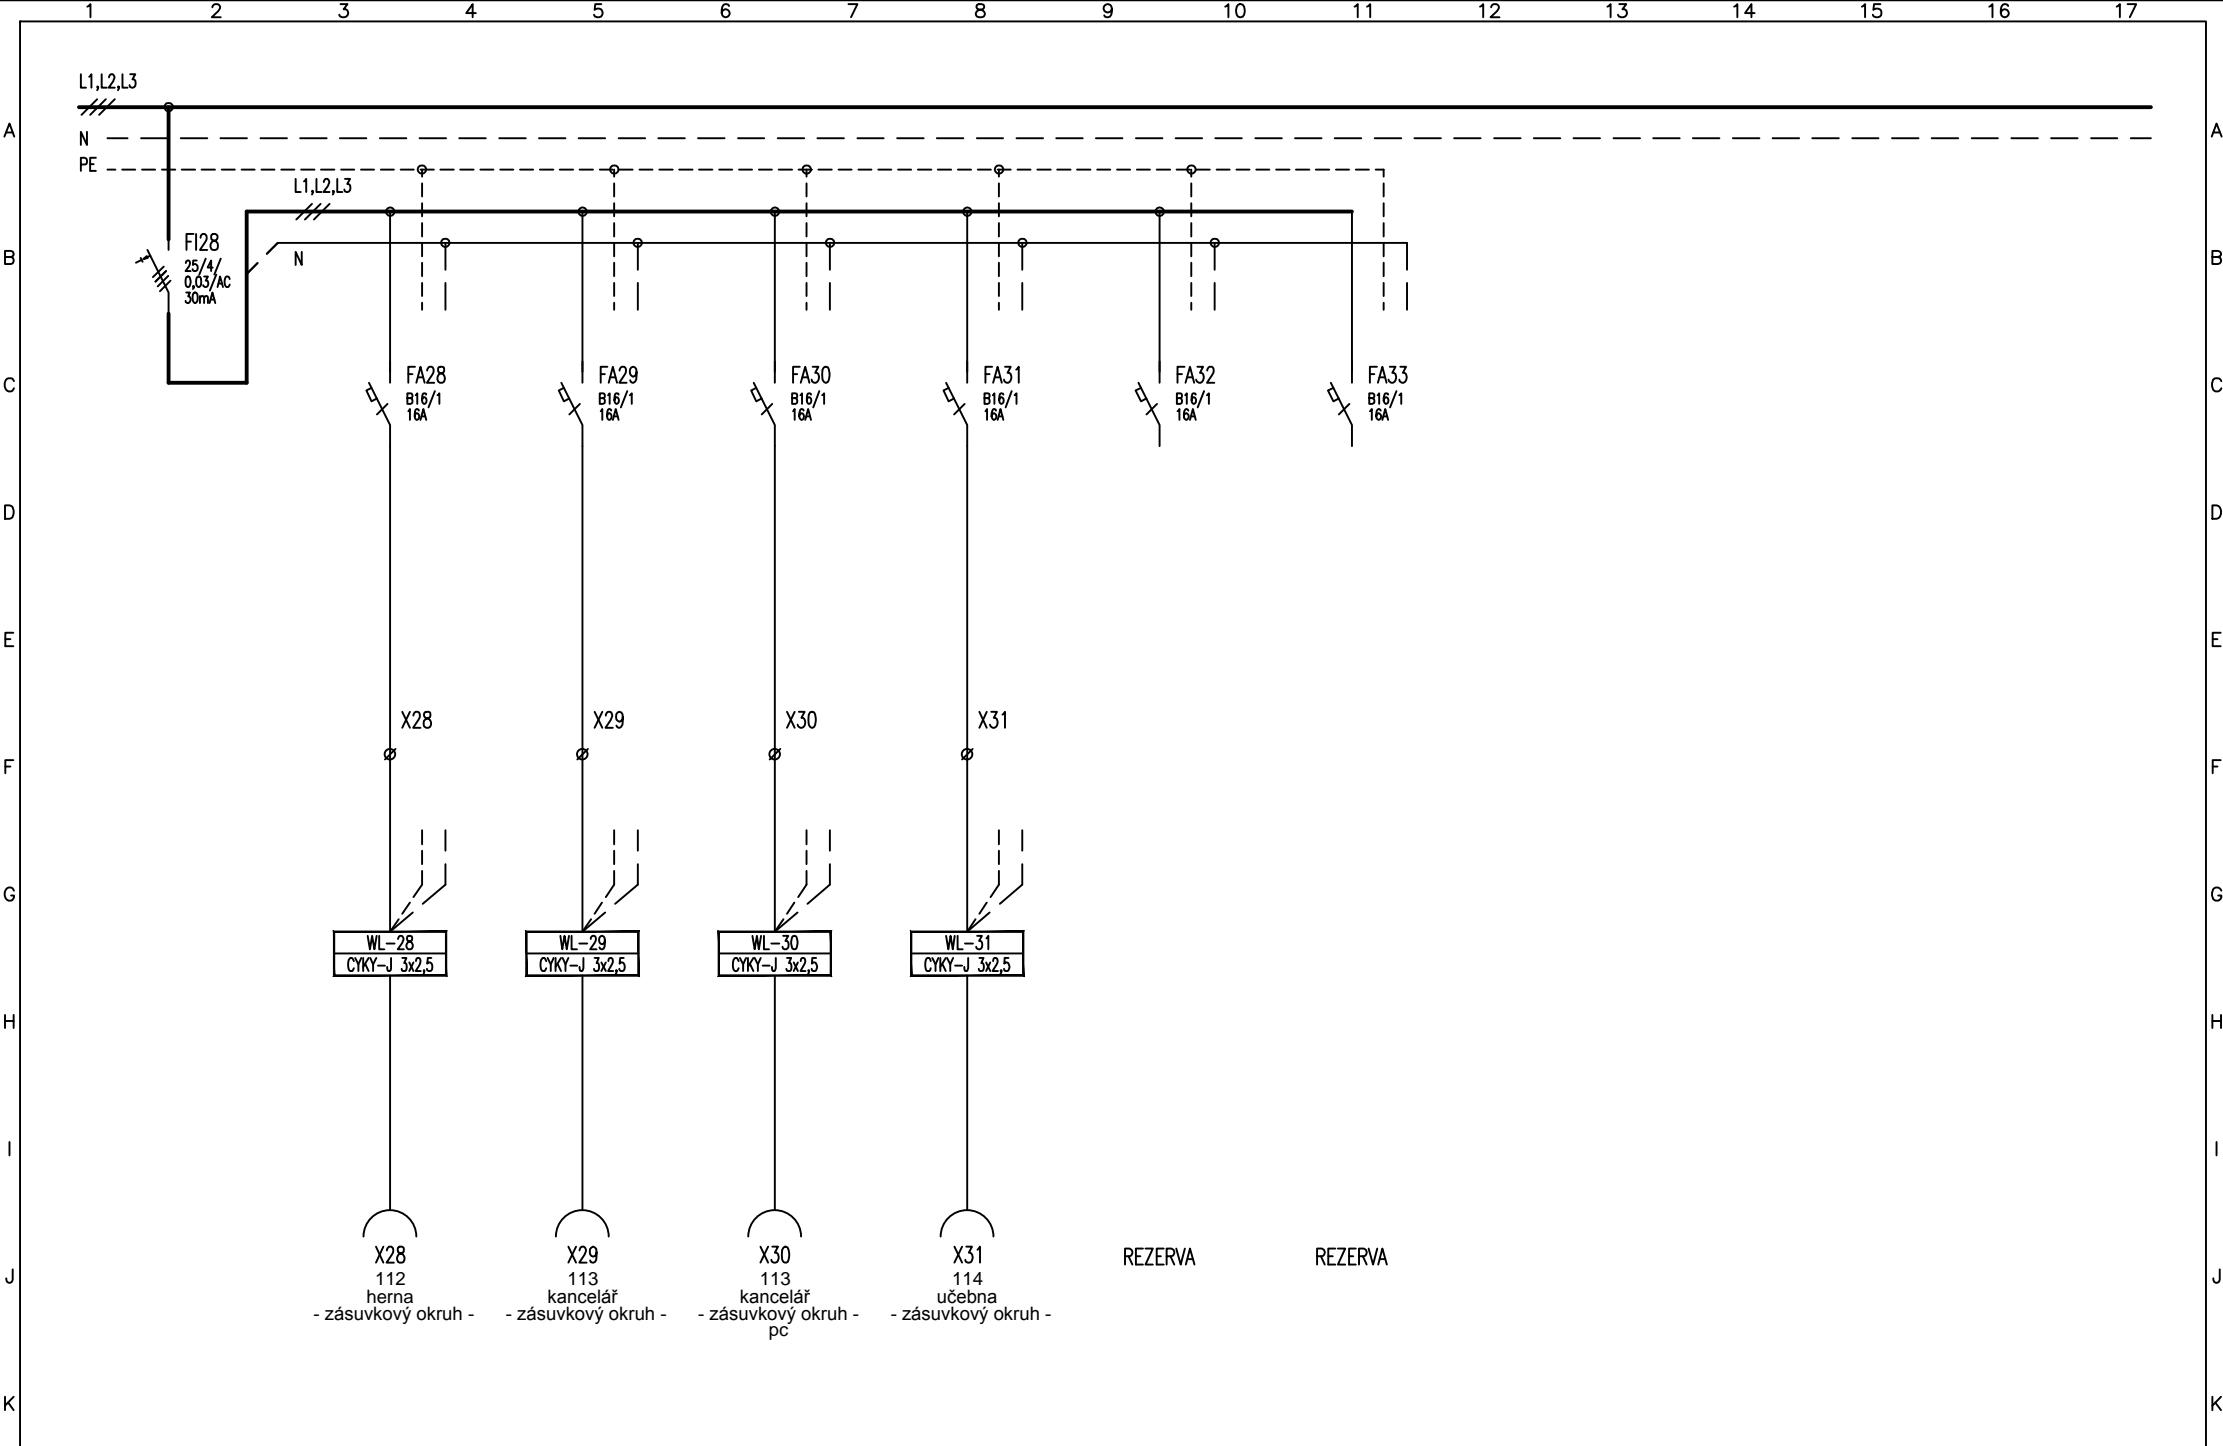

Vypracoval: Jiří Flosman	AKCE: Rekonstrukce MŠ Vybíralova D1.4.8. - Silnoproudá elektroinstalace	Investor:	Listů: 5
Kontroloval: Jiří Flosman		Obsah:	List: 5
Datum : 10/2017		SCHÉMA ROZVODNICE R1-DS	