

POZNÁMKY


ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE JE STÁVAJÍCÍ.

OZNAČENÍ JISTIČŮ A VÝVODŮ BUDE ŘEŠENO PŘI REALIZACI.

PŘESNÉ URČENÍ ELEKTROMĚRŮ A JEJICH PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ BUDE ŘEŠENO PŘI REALIZACI.

HDV, JMENOVITÝ PROUD ROZVADĚČE I JEHO OSTATNÍ PARAMETRY ZŮSTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ.

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Rekonstrukce vnitřních prostor objektu Vybíralova čp. 969 Praha 9 – k.ú. Černý Most	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ. FLOSMAN JIŘÍ	
		SPOLUPR.	
		ZAK.Č. 0009 0080 40	
OBJEDNAVATEL Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9	D.1.4.e-Silnoproudá elektroinstalace Rozvaděč RE	STUPEŇ DPS	D.1.4 e PROFESE 18 ČÍSLO
		FORM.	
		MĚŘ.	
		DATUM 10/2017	

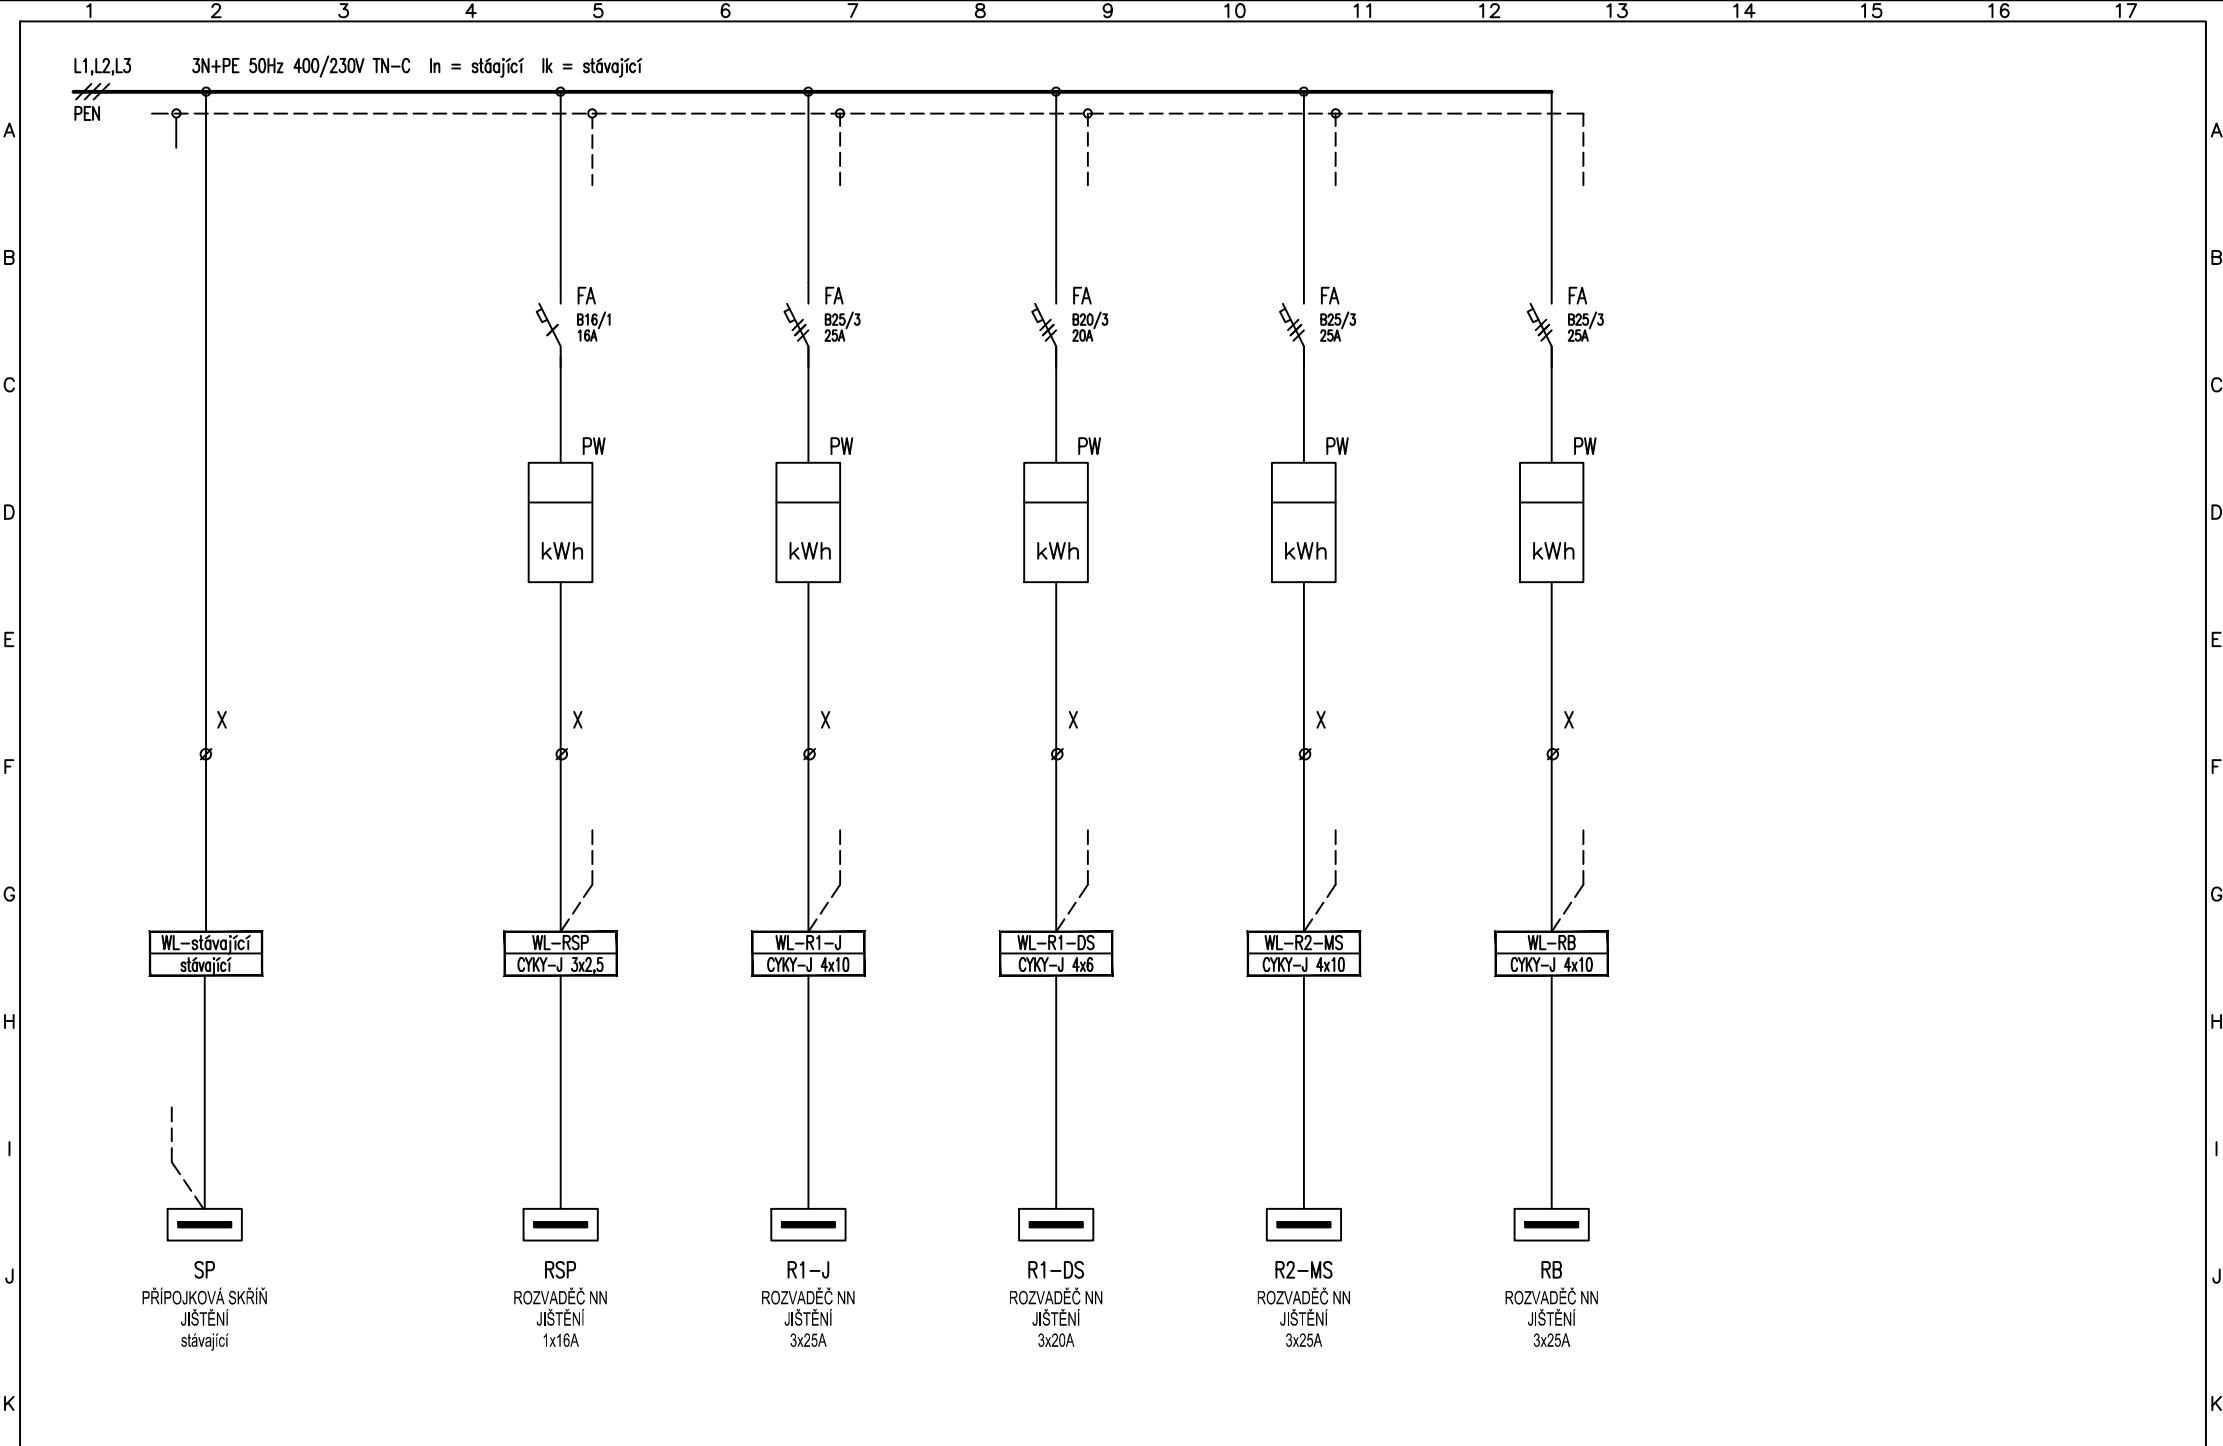

Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: Rekonstrukce MŠ Vybíralova D1.4.8. – Silnoproudá elektroinstalace	Investor:	Zak/číslo:	A/K/:	Listů: 2
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN		Obsah:	Změna/Datum:	V/č/:	List: 2
Datum : 10/2017		ROZVADĚČ RE		Měřítko:	