


RG-Bistro
Rozvaděč oceloplechový IP43/20; Un400V; In125A
hl. 0.25m x v. 1.55m x š. 0.71m





±0,000 = 250,500 m.n.m. B. p.V.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV


INDEX		DATUM		POPIS ZMĚNY		
NÁZEV A ADRESA STAVBY / Project name				STAVEBNÍK / Investor		
Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník ul. Gen. Janouška 902, Praha 9 par.č. 221/148, 221/550, 221/551 kat. území Černý Most				Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 IČ: 00231312 		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / General designer		PROJEKTANT ČÁSTI / Designer of part				
A6 atelier, s.r.o. Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6 IČ: 039 85 610 Kancelář: Vítkova 4, 186 00 Praha 8 - Karlín Tel.: +420 777 607 027 jan.mudra@seznam.cz 		Kipu spol. s.r.o. Ing. Tomáš Bachtík Kamenická 814/29, 170 00 Praha 7 Tel.: 604 705 124 e-mail: bachtik@kipu.cz		autorizační razítko		
		VYPRACOVAL / Drawn:				DATUM / Date:
		Ing. Tomáš Bachtík				
		KONTROLOVAL / Controlled by:		DATUM / Date:		
		Ing. Tomáš Bachtík				
STUPĚŇ / Stage		OBSAH VÝKRESU / Drawing Content				
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Jednopólové schéma RG Rozvaděč gastro technologie				
ČÁST DOKUMENTACE - PROFESE / Part documentation		MĚŘÍTKO / Scale:		FORMÁT:	AKTUÁLNÍ DATUM	
				8A4	24.6.2021	
				DATUM 1. VYDÁNÍ	KOPIE	
				24.6.2021		
D.1.4.5 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		AKCE	STUPĚŇ	PROFESE	VÝKRES ČÍSLO	
		PAR-G	DPS	D.1.4.5	501	
				INDEX		





				Vytv.	08.03.2021	Bach.	198 00 Praha 14 - Černý Most		 Kipu spol. s r.o. projekty a revize elektroinstalací <small>Kamenická 29, 170 00 Praha, IČ-46313687; DIČ-CZ46313687</small>	Jednopolové schéma RG Rozvaděč gastro technologie	System: RG		=	
				Zm.	08.03.2021		Generála Janouška 902/17				Bistro		+	
				Stav							Projekt: 21-02		Výkres čís: Bist6501	
Rev.	Změny	Datum	Název	Norm.			Zdroj:	Náhrada za:	Nahrazeno:	Single Main Diagram				

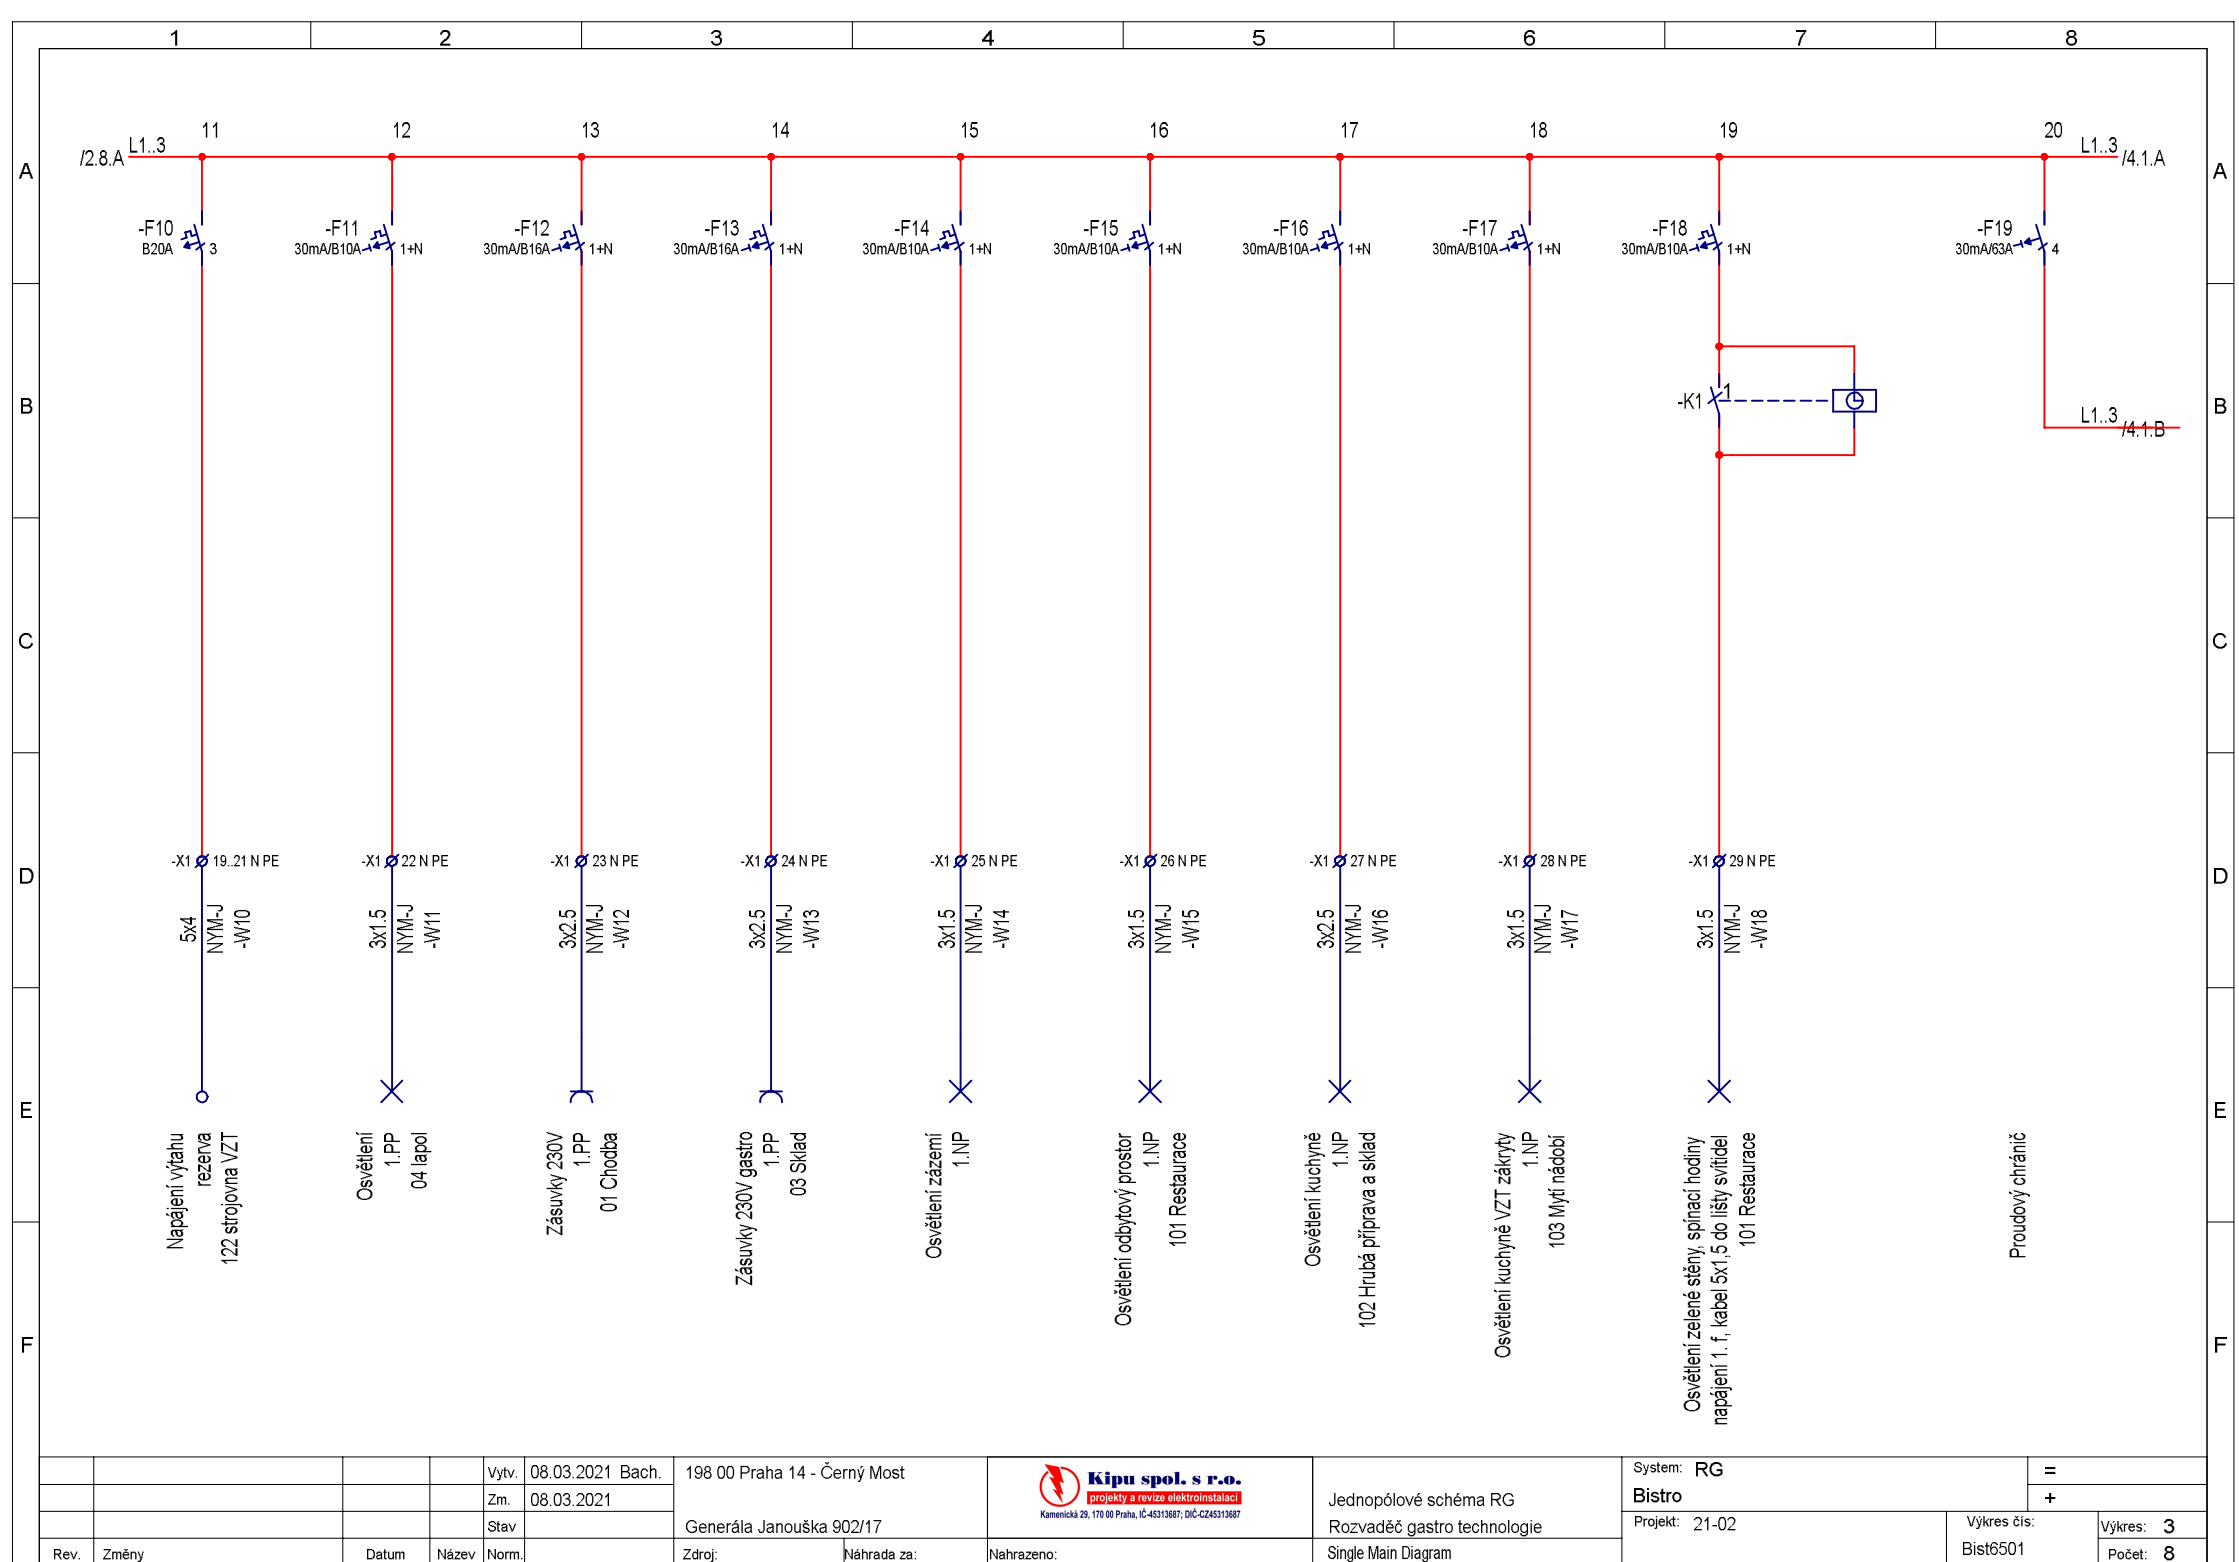


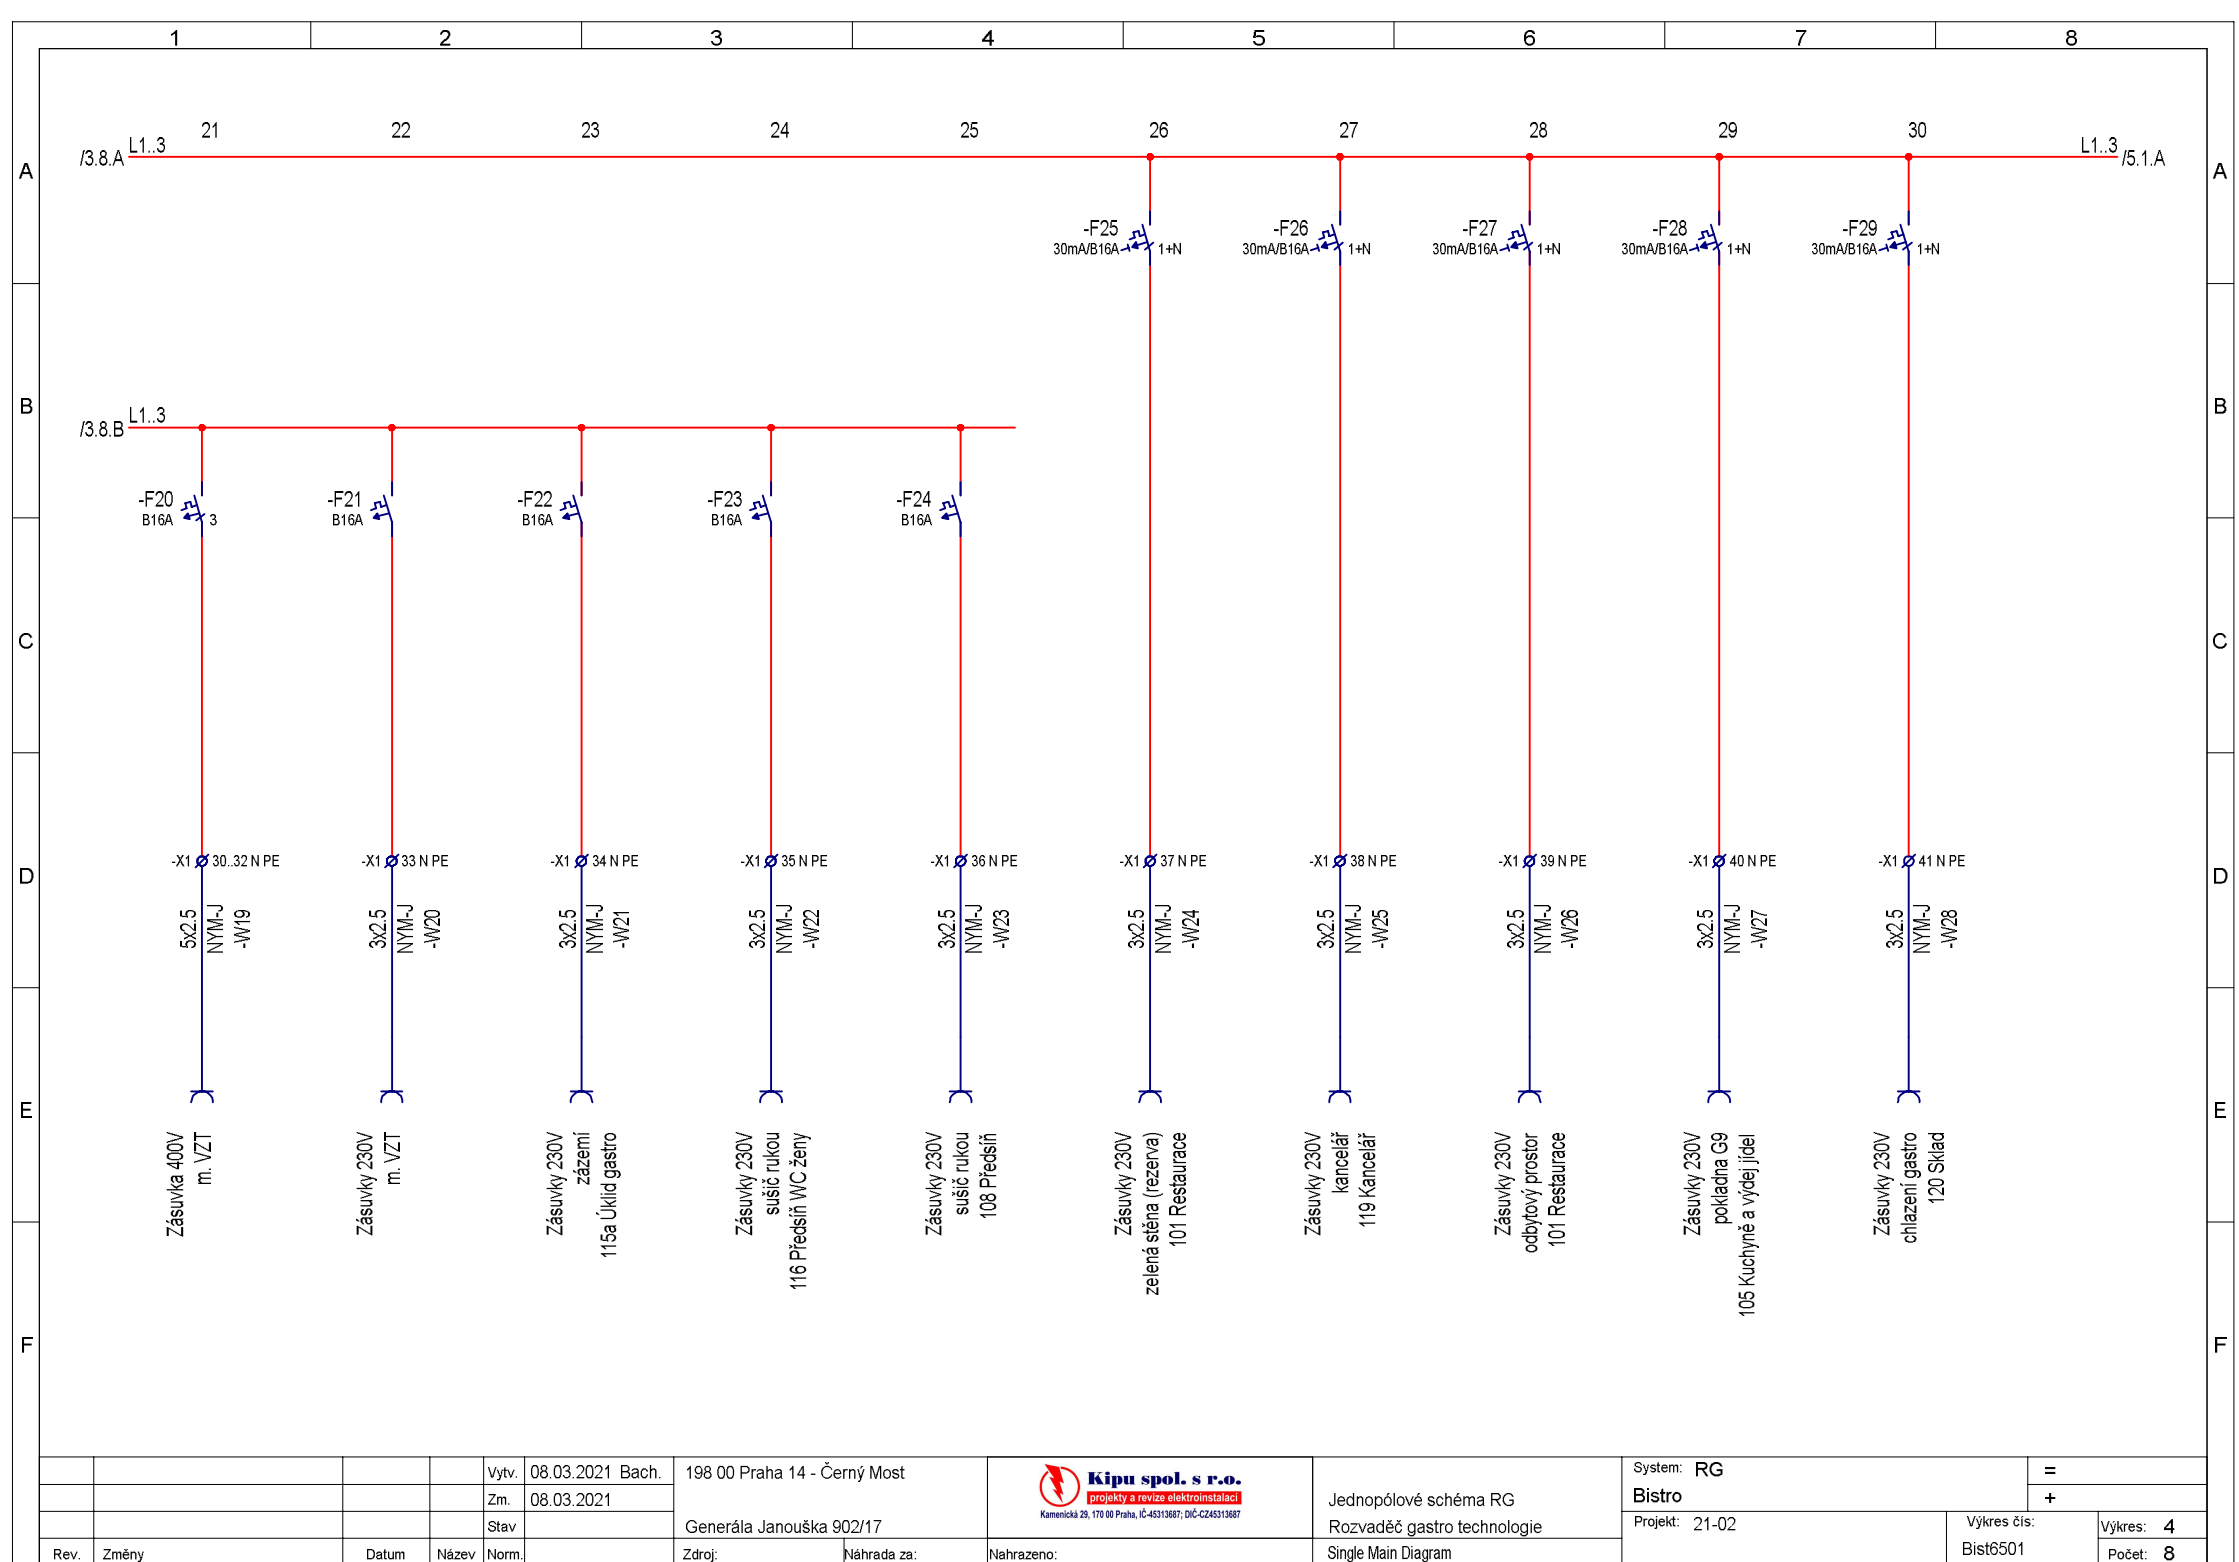

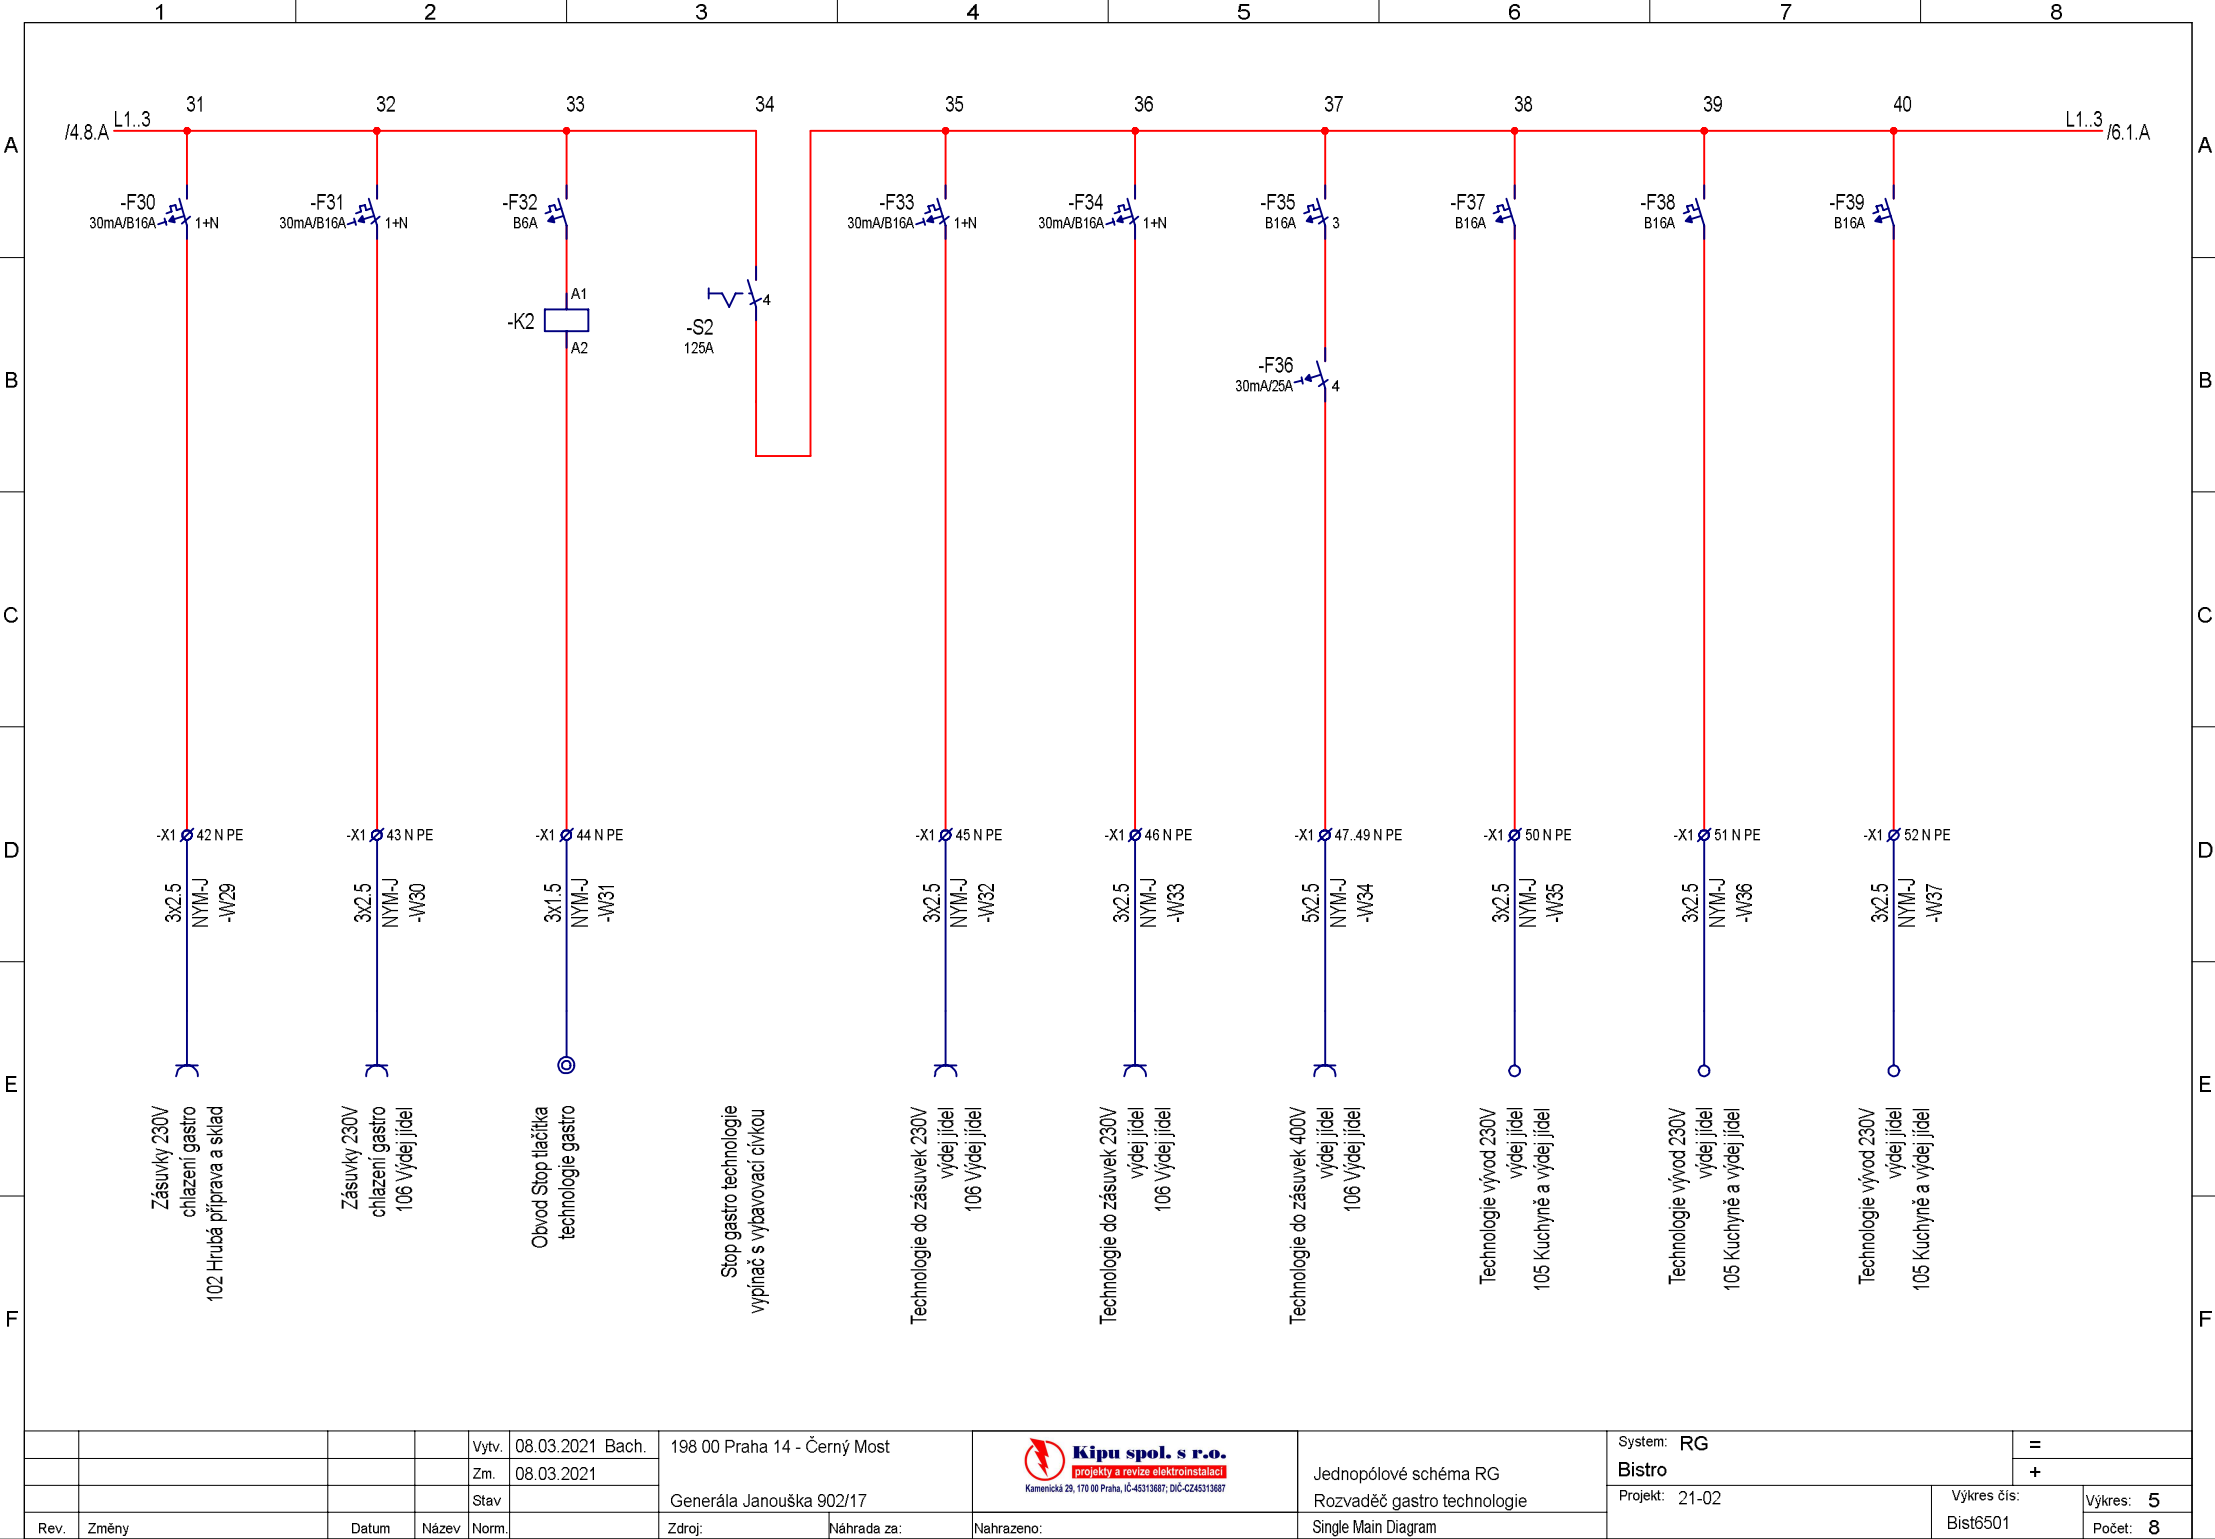

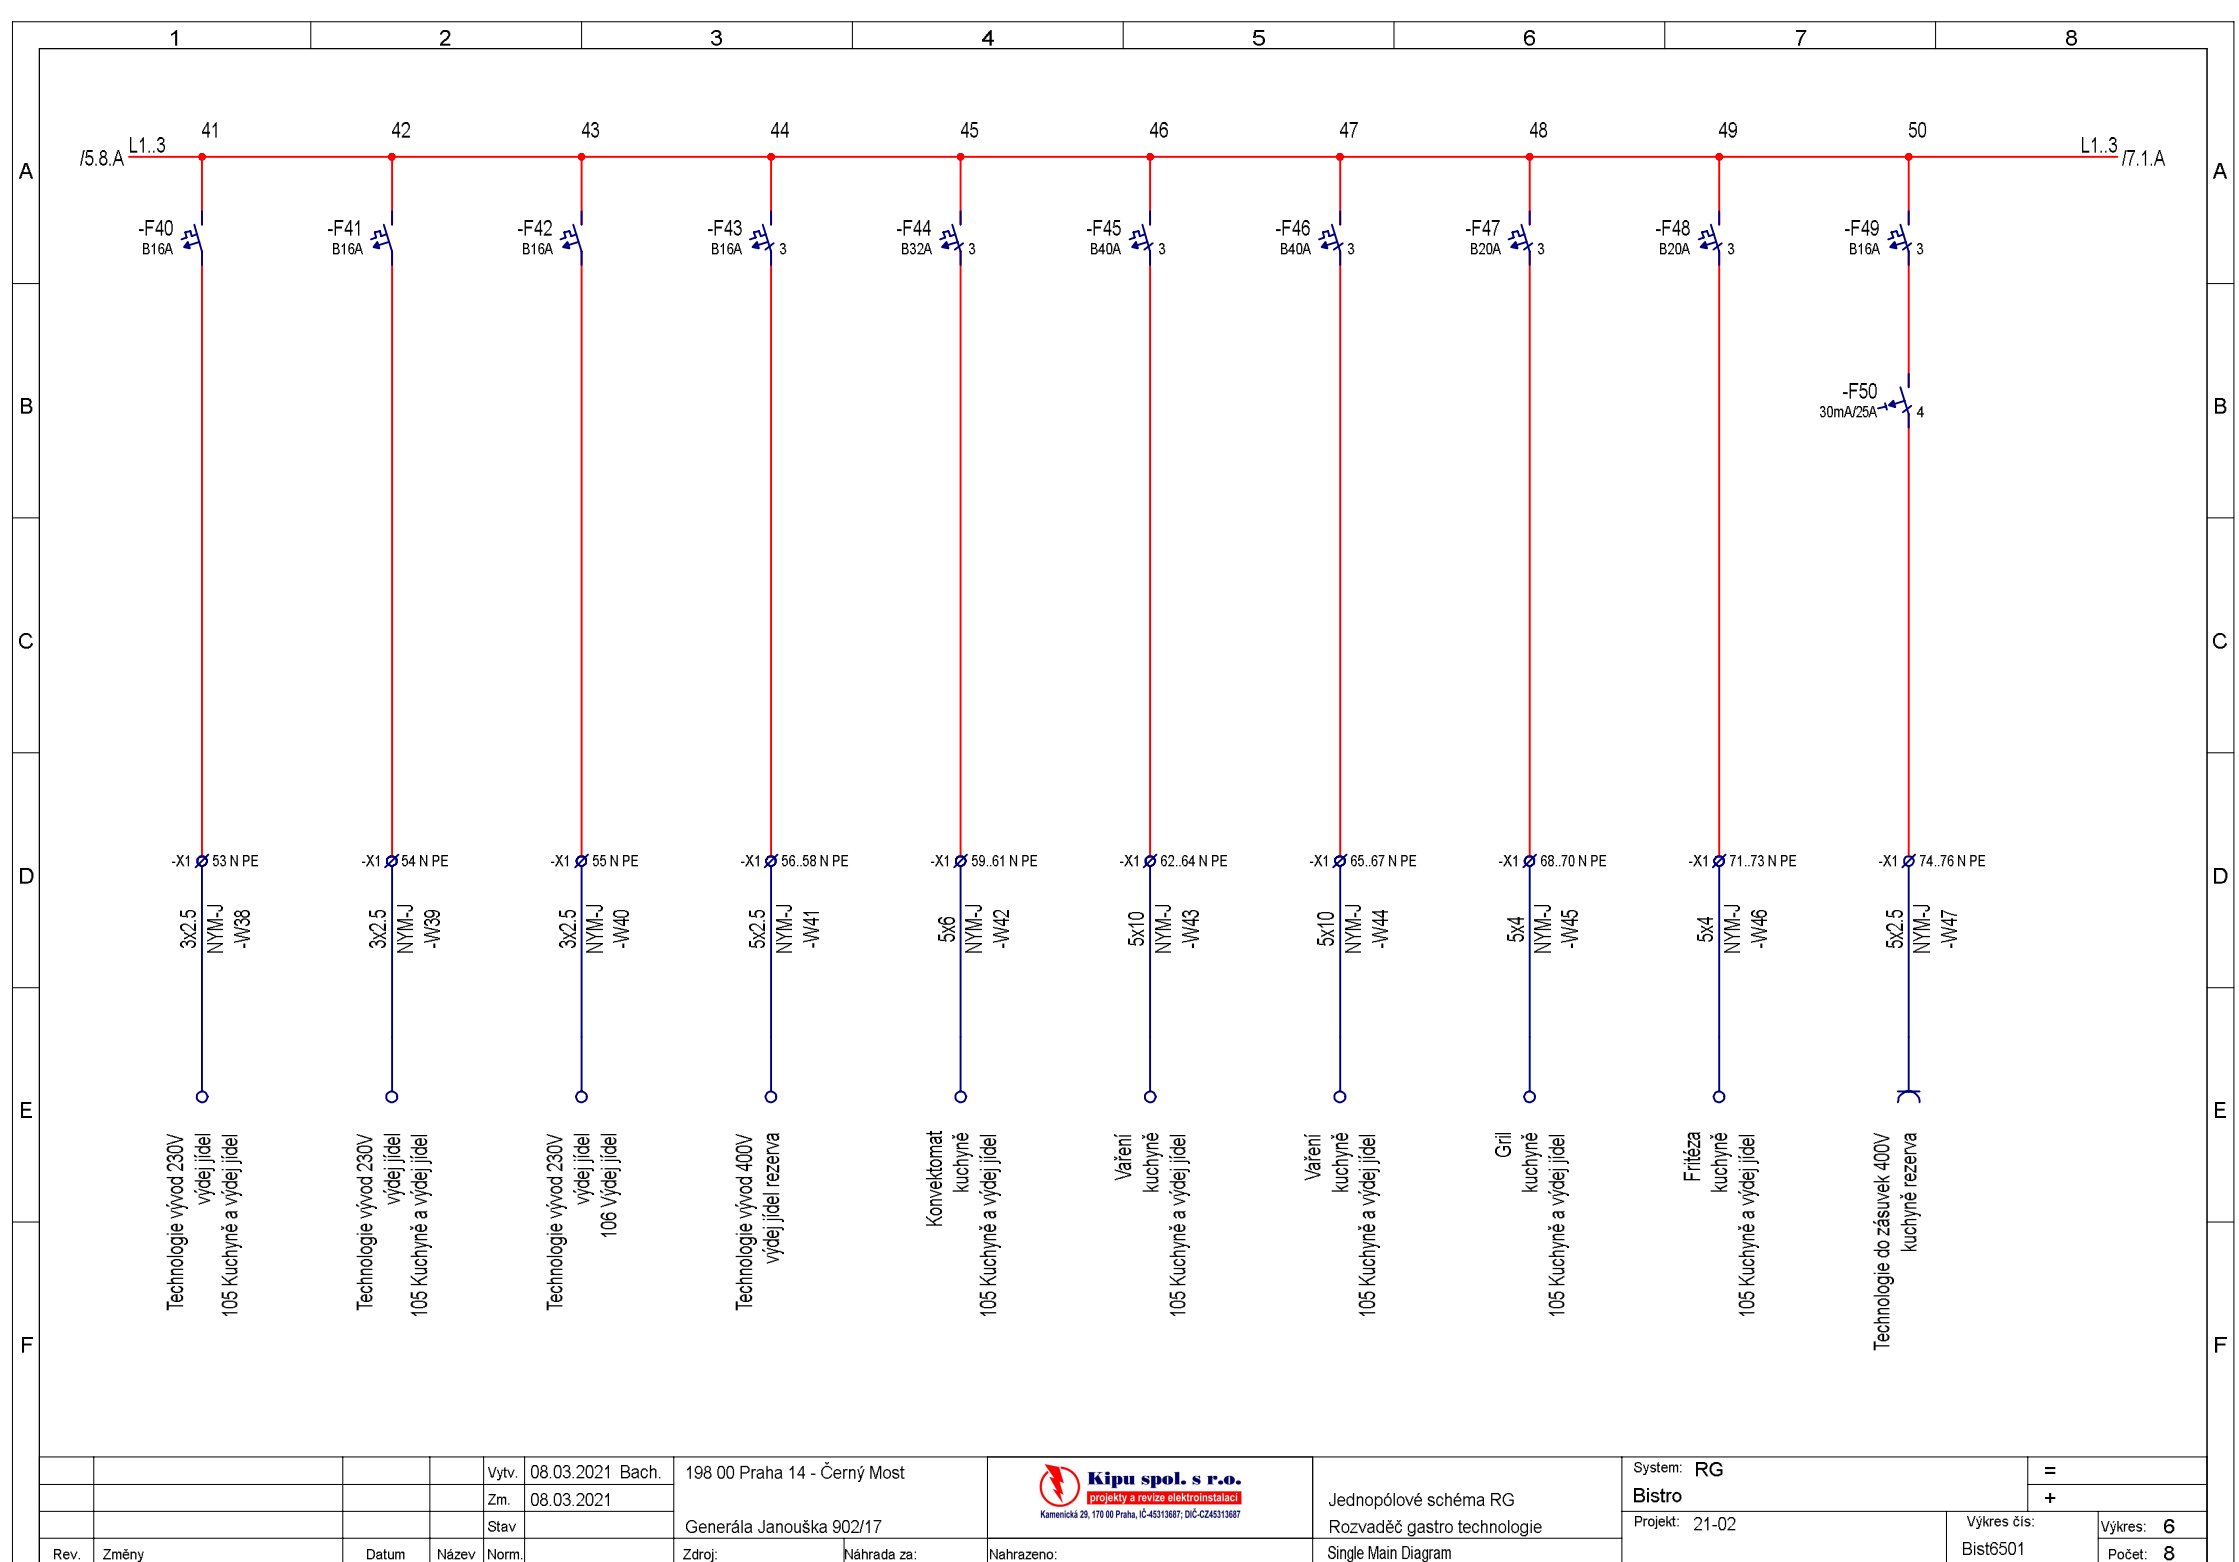

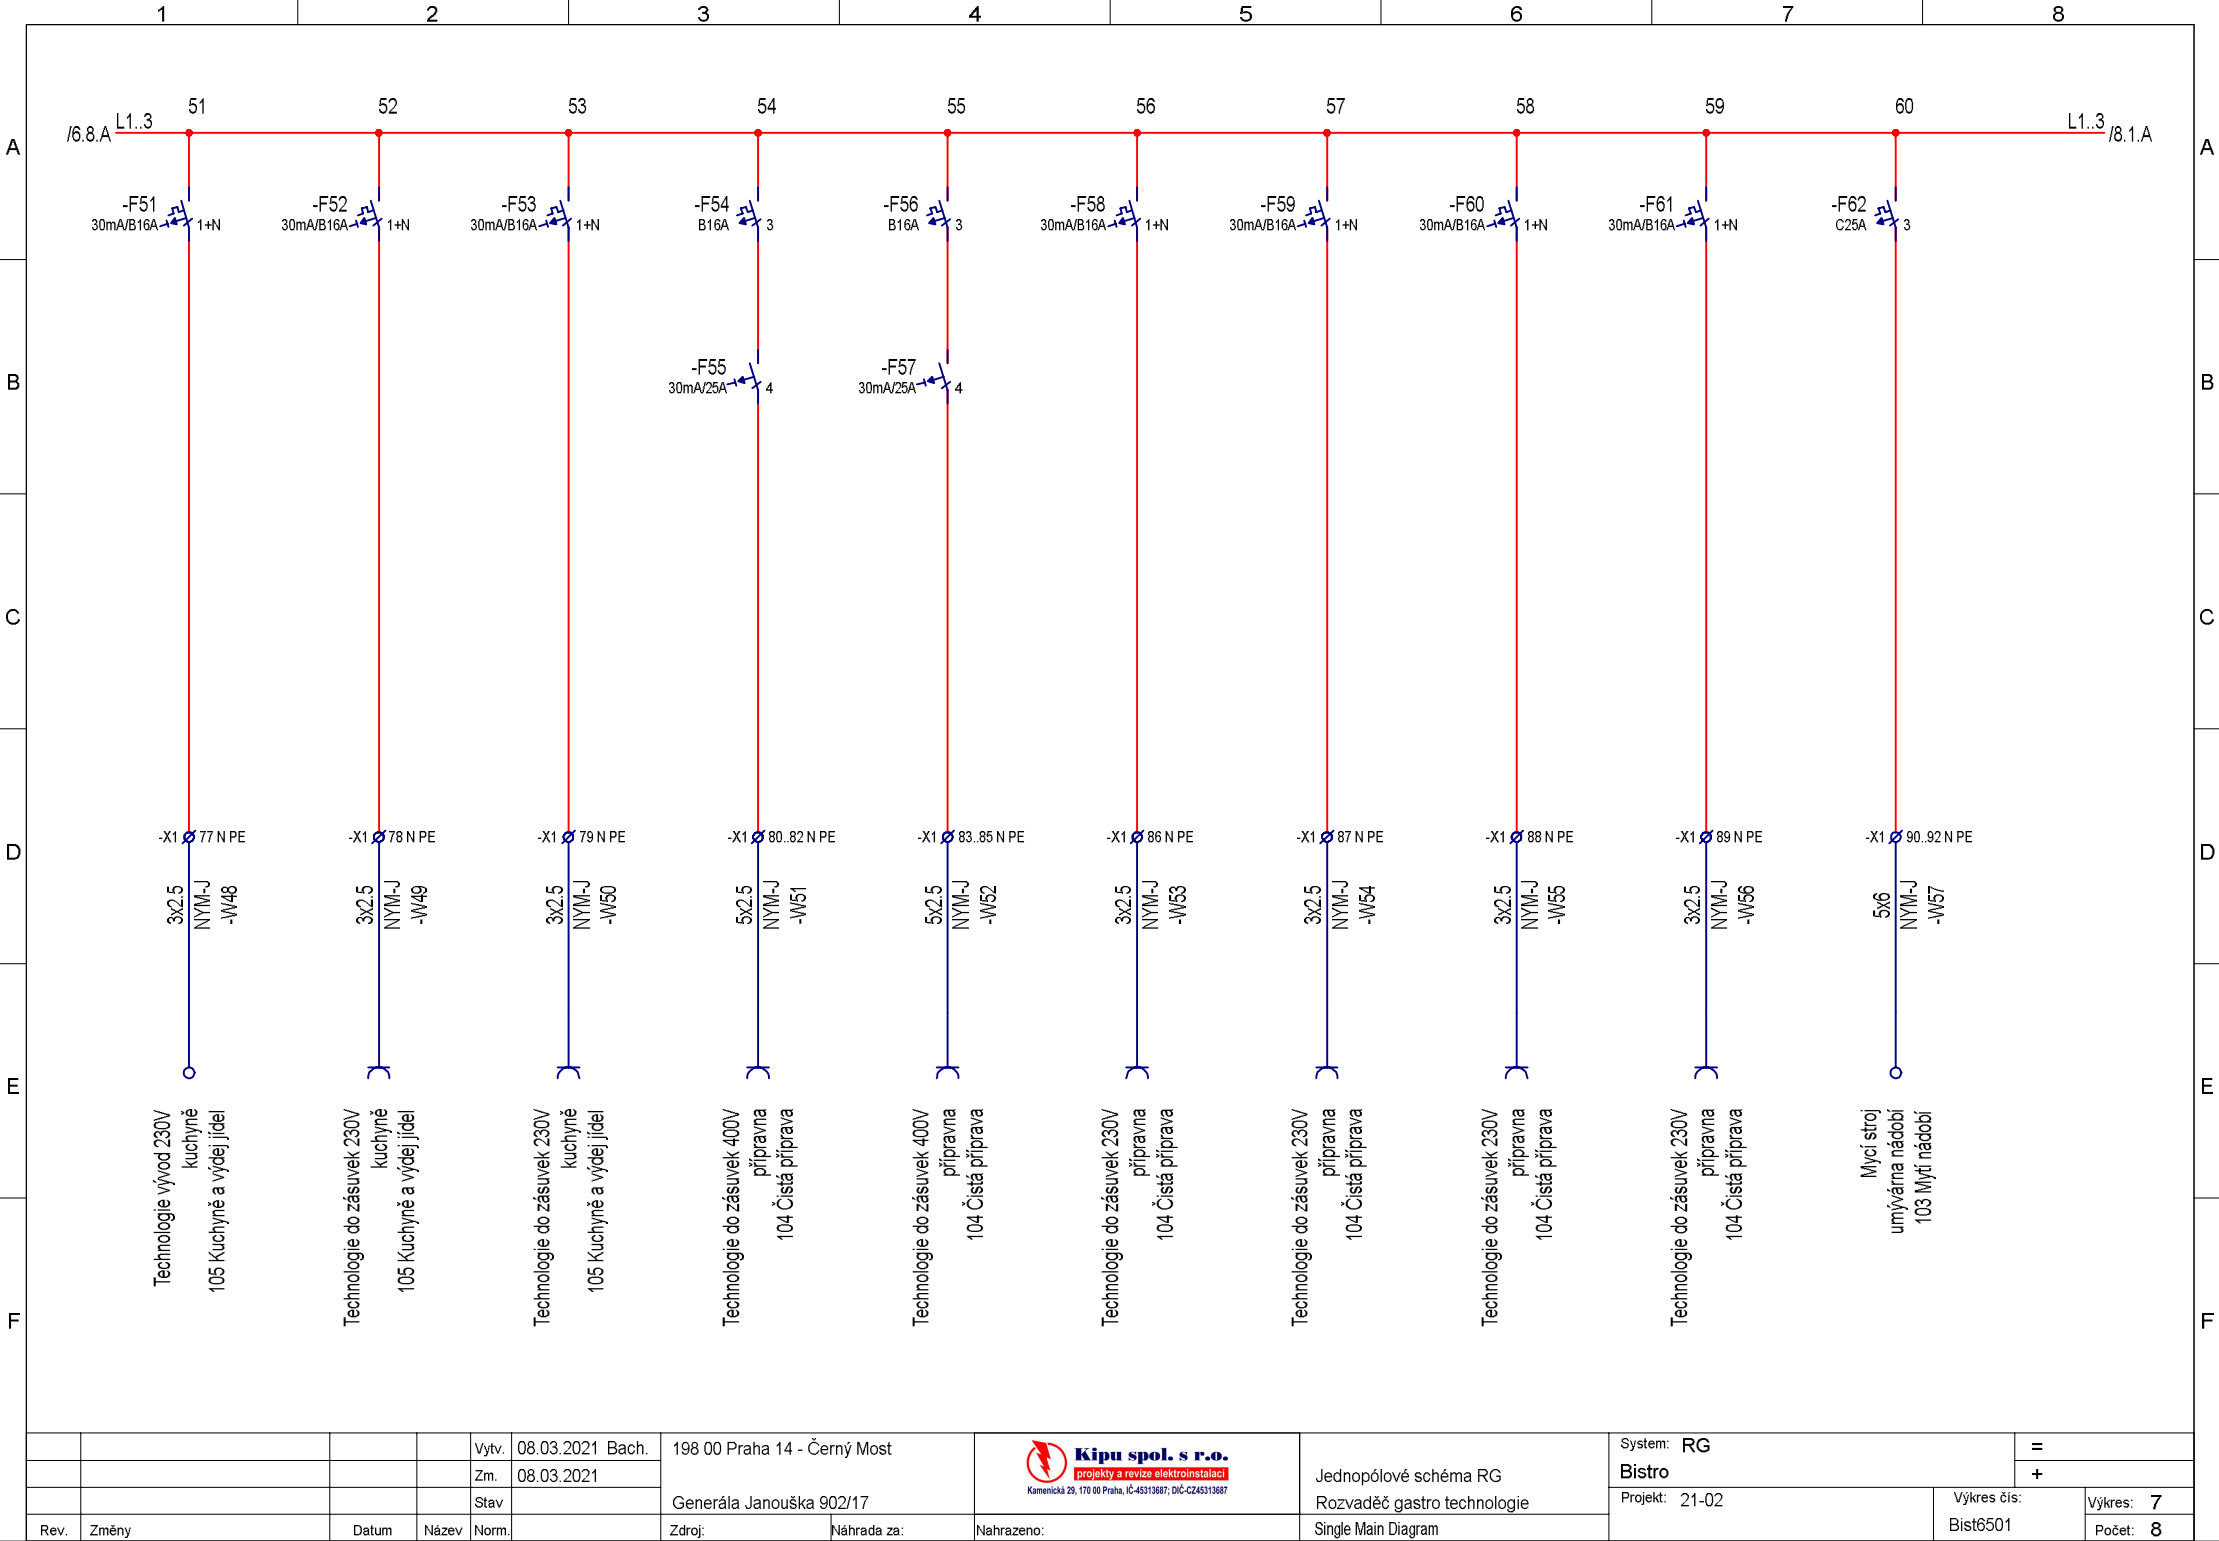

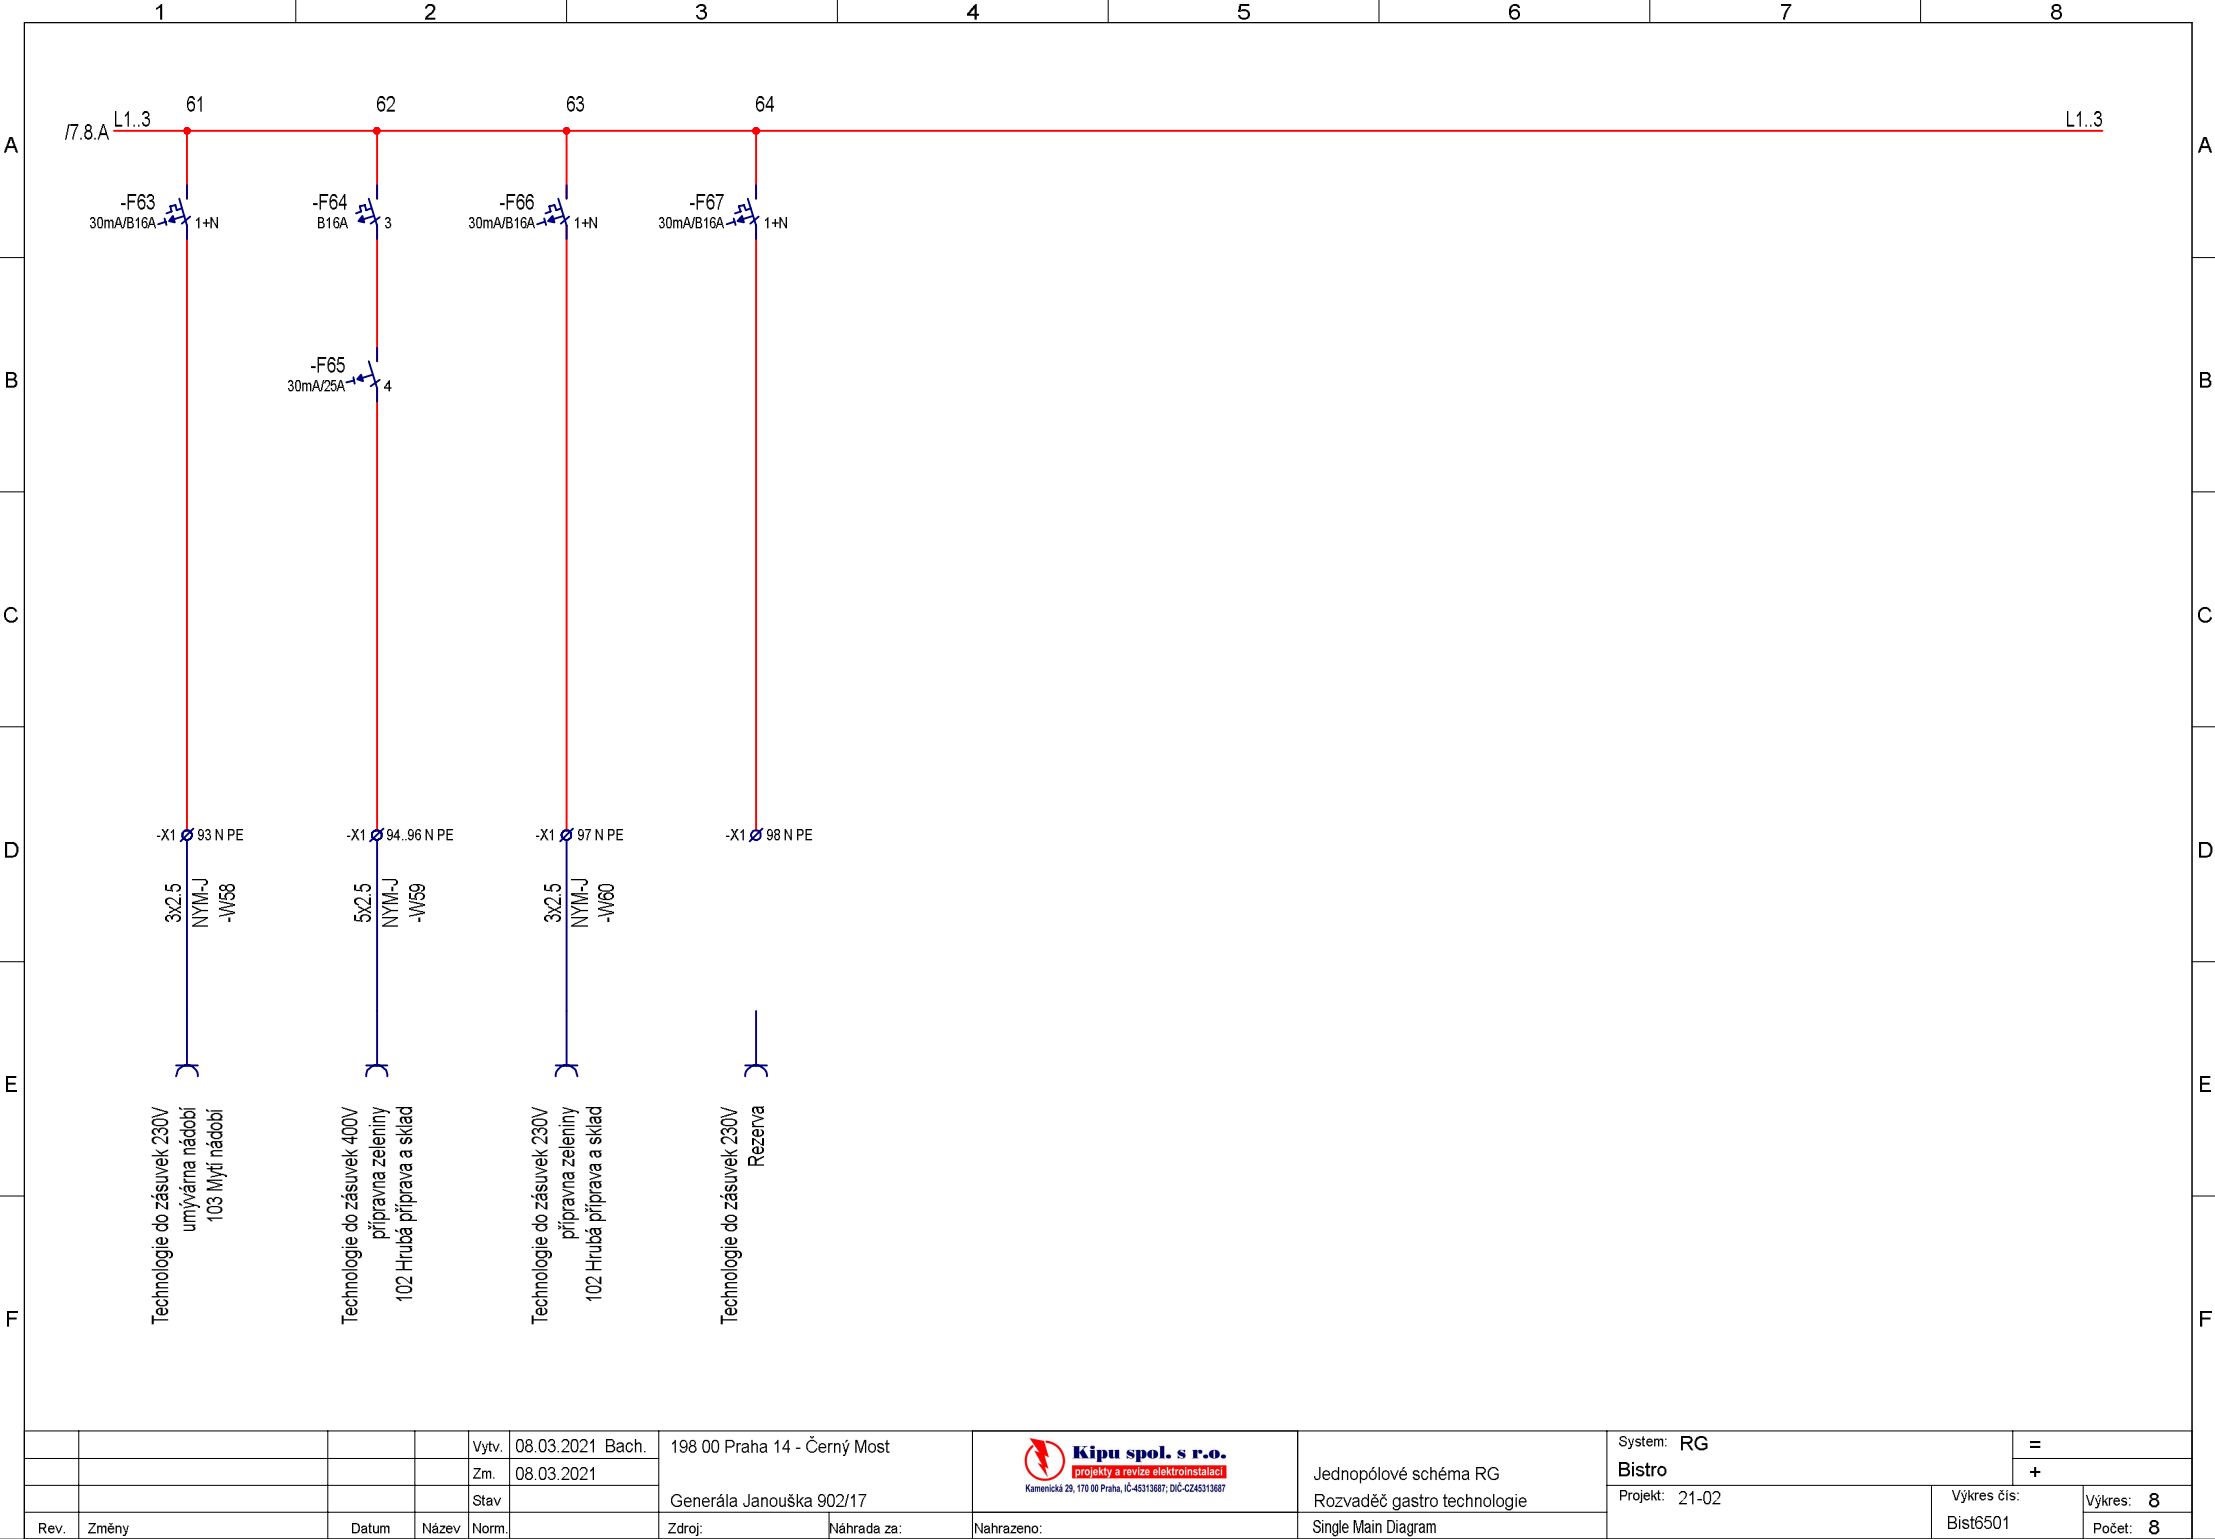

				Vytv.	08.03.2021	Bach.	198 00 Praha 14 - Černý Most		 <div>Kipu spol. s r.o. projekty a revize elektroinstalací <small>Kamenická 29, 170 00 Praha, IČ-45313687; DIČ-CZ45313687</small></div>	Jednopolové schéma RG		System: RG		=			
				Zm.	08.03.2021					Rozvaděč gastro technologie		Bistro		+			
				Stav			Generála Janouška 902/17					Projekt: 21-02		Výkres čis: Bist6501		Výkres: 8	
Rev.	Změny		Datum	Název	Norm.		Zdroj:	Náhrada za:	Nahrazeno:	Single Main Diagram				Počet: 8			