


±0,000 = 250,500 m.n.m. B. p.V.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

INDEX		DATUM		POPIS ZMĚNY		
NÁZEV A ADRESA STAVBY / Project name				STAVEBNÍK / Investor		
Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník ul. Gen. Janouška 902, Praha 9 par.č. 221/148, 221/550, 221/551 kat. území Černý Most				Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 IČ: 00231312		
						
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / General designer		PROJEKTANT ČÁSTI / Designer of part				
A6 atelier, s.r.o. Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6 IČ: 039 85 610 Kancelář: Vítkova 4, 186 00 Praha 8 - Karlín Tel.: +420 777 607 027 jan.mudra@seznam.cz		Kipu spol. s.r.o. Ing. Tomáš Bachtík Kamenická 814/29, 170 00 Praha 7 Tel.: 604 705 124 e-mail: bachtik@kipu.cz		autorizační razítko		
		VYPRACOVAL / Drawn:				DATUM / Date:
		Ing. Tomáš Bachtík				
		KONTROLOVAL / Controlled by:				DATUM / Date:
		Ing. Tomáš Bachtík				
STUPĚŇ / Stage		OBSAH VÝKRESU / Drawing Content				
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Jednopólové schéma RH 4. pole Úprava vývodu pro gastro technologii				
ČÁST DOKUMENTACE - PROFESE / Part documentation		MĚŘÍTKO / Scale:		FORMÁT:	AKTUÁLNÍ DATUM	
				2A4	24.6.2021	
				DATUM 1. VYDÁNÍ	24.6.2021	
D.1.4.5 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		AKCE	STUPĚŇ	PROFESE	VÝKRES ČÍSLO	
		PAR-G	DPS	D.1.4.5	500	
				INDEX		

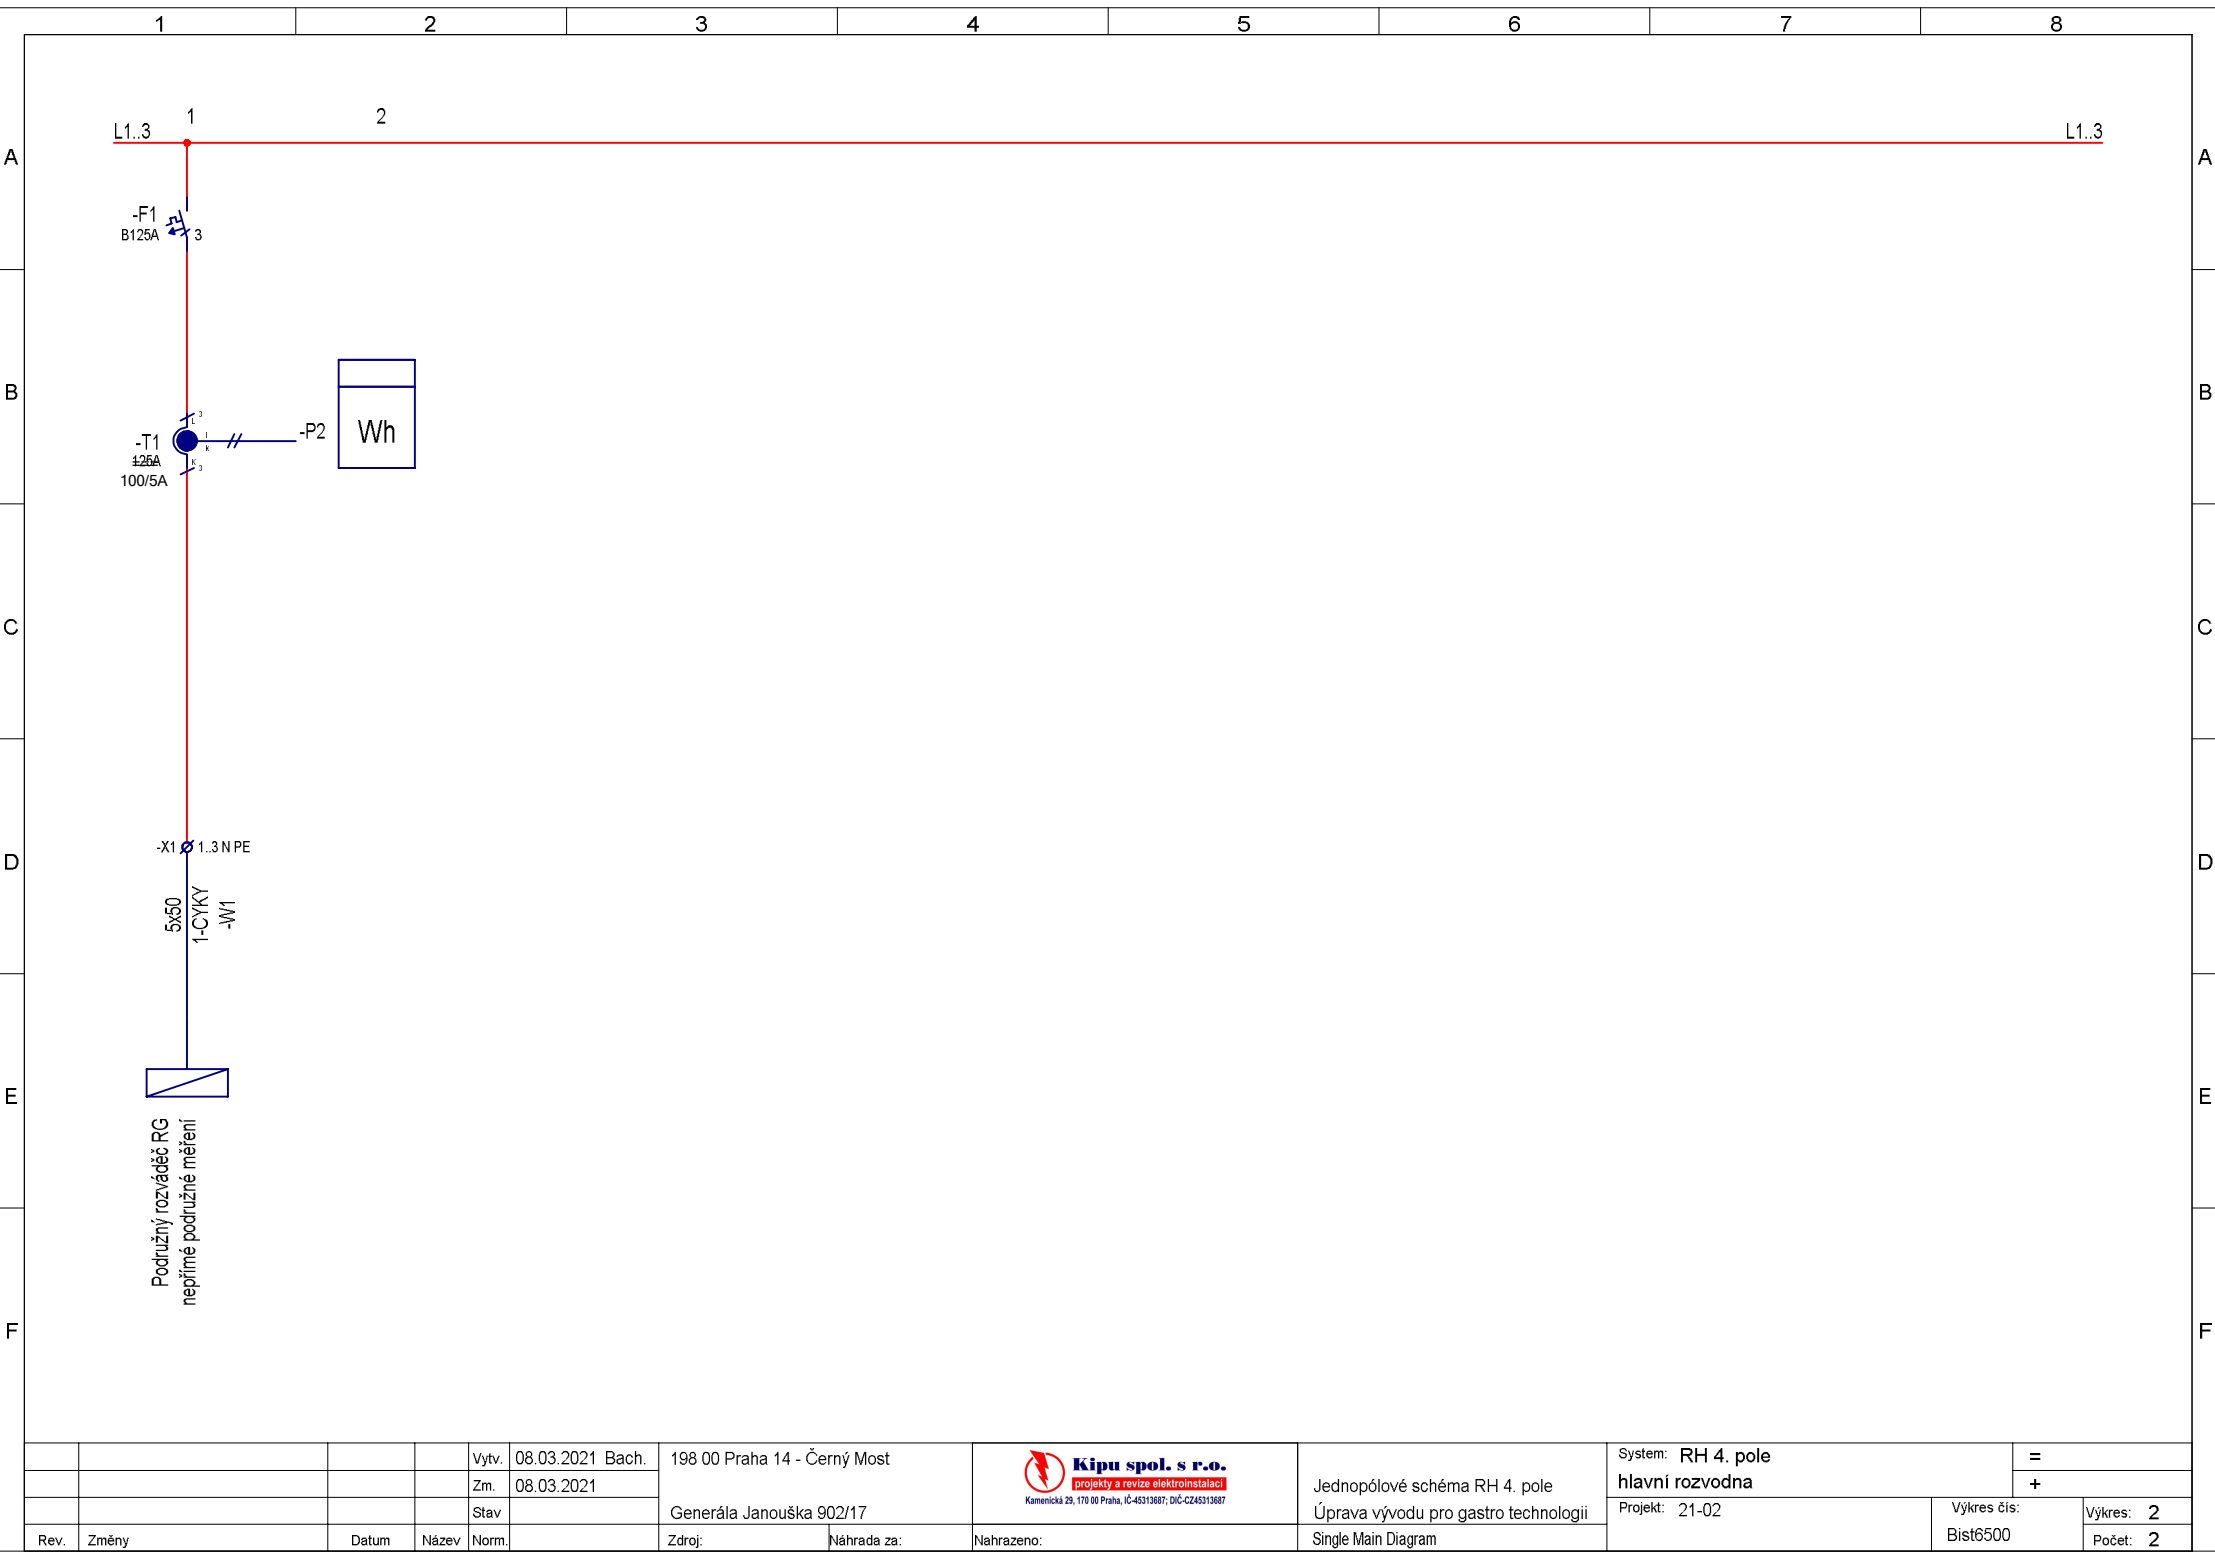

				Vytv.	08.03.2021	Bach.	198 00 Praha 14 - Černý Most		 Kipu spol. s r.o. <small>projekty a revize elektroinstalací</small> <small>Kamenická 29, 170 00 Praha, IČ-45313687; DIČ-CZ45313687</small>	Jednopolové schéma RH 4. pole Úprava vývodu pro gastro technologii	System: RH 4. pole		=	
				Zm.	08.03.2021						hlavní rozvodna		+	
				Stav			Generála Janouška 902/17				Projekt: 21-02		Výkres čis:	Výkres: 2
Rev.	Změny	Datum	Název	Norm.			Zdroj:	Náhrada za:	Nahrazeno:	Single Main Diagram	Bist6500		Počet: 2	