


POZNÁMKY:

Dle příslušných předpisů Evropské unie v oblasti dodávání výrobků na trh spadají rozváděče mezi výrobky viz. jmenované normy souboru EN/IEC 61439. V českém právním řádu pak rozváděče spadají pod zákon č. 90/2016 Sb. Dle jmenovaného zákona zajišťuje dokumentaci výrobků jejich výrobce nebo dovozce, dle příslušného prováděcího nařízení vlády i včetně schémat obvodů (tj. včetně schémat zapojení).

Schémat rozváděčů nejsou podmínkou pro to, aby mohl být vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.


Projektant nakreslil schémata pro jasné a přehledné znázornění co se má jak připojit.

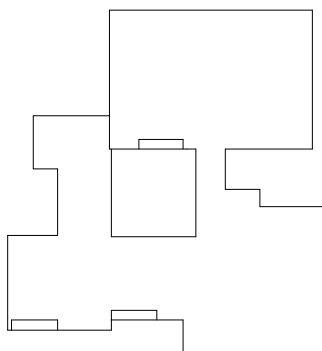

SCHEMA

R–Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace v objektu MŠ, MŠ Kostlivého 1218, Praha 9	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT		
		ZODP.PROJ. JIŘÍ FLOSMAN		
		SPOLUPR.		
		ZAK.Č. 0009 0111 40		
OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 14 Bratři Venclíků 1073 Praha 9 - 198 21	VÝKRES Rozvaděč RG	STUPENŮ	<u>D.1.4</u> E	21
		FORM.		
		MĚŘ.:		
		DATUM		

ROZMĚRY 1:10



ROZVADĚČ RG

DRUH ROZVADĚČE : OCELOPLECHOVÝ
ROZMĚRY : 600/1560/262.5
POLOHA : PŘISAZENÝ
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE : N/A
ZKRATOVÁ ODOLNOST : I_{ks} = 10 kA
KRYTÍ : IP43/20

PŘÍVOD : ZESPODA
VÝVODY : NAHORU/DOLŮ
BARVA : RAL 7035 – ŠEDÁ

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400V/ 230V, TN-S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
PROVEDENA DLE NORMY
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):
ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)
OCHRANNA OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),
UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)
ZVÝŠENÁ: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (viz.odst. 415.1)

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)


PROVEDENÍ ROZVADĚČE:

SCHEMA ROZVADĚČE A NAVRŽENÝ ROZMĚR JE POUZE REFERENČNÍ.
V RÁMCI DODÁVKY ROZVADĚČE MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY
POŽADAVKY (KRYTÍ IP, IK, POŽÁRNÍ ODOLNOST).


BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :

0102 – POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ
4301 – NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI


Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: MŠ Kostlivého	Investor:	Listů: 8
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN		Obsah:	List: 2
Datum : 03/2023		ROZVADĚČ RG	

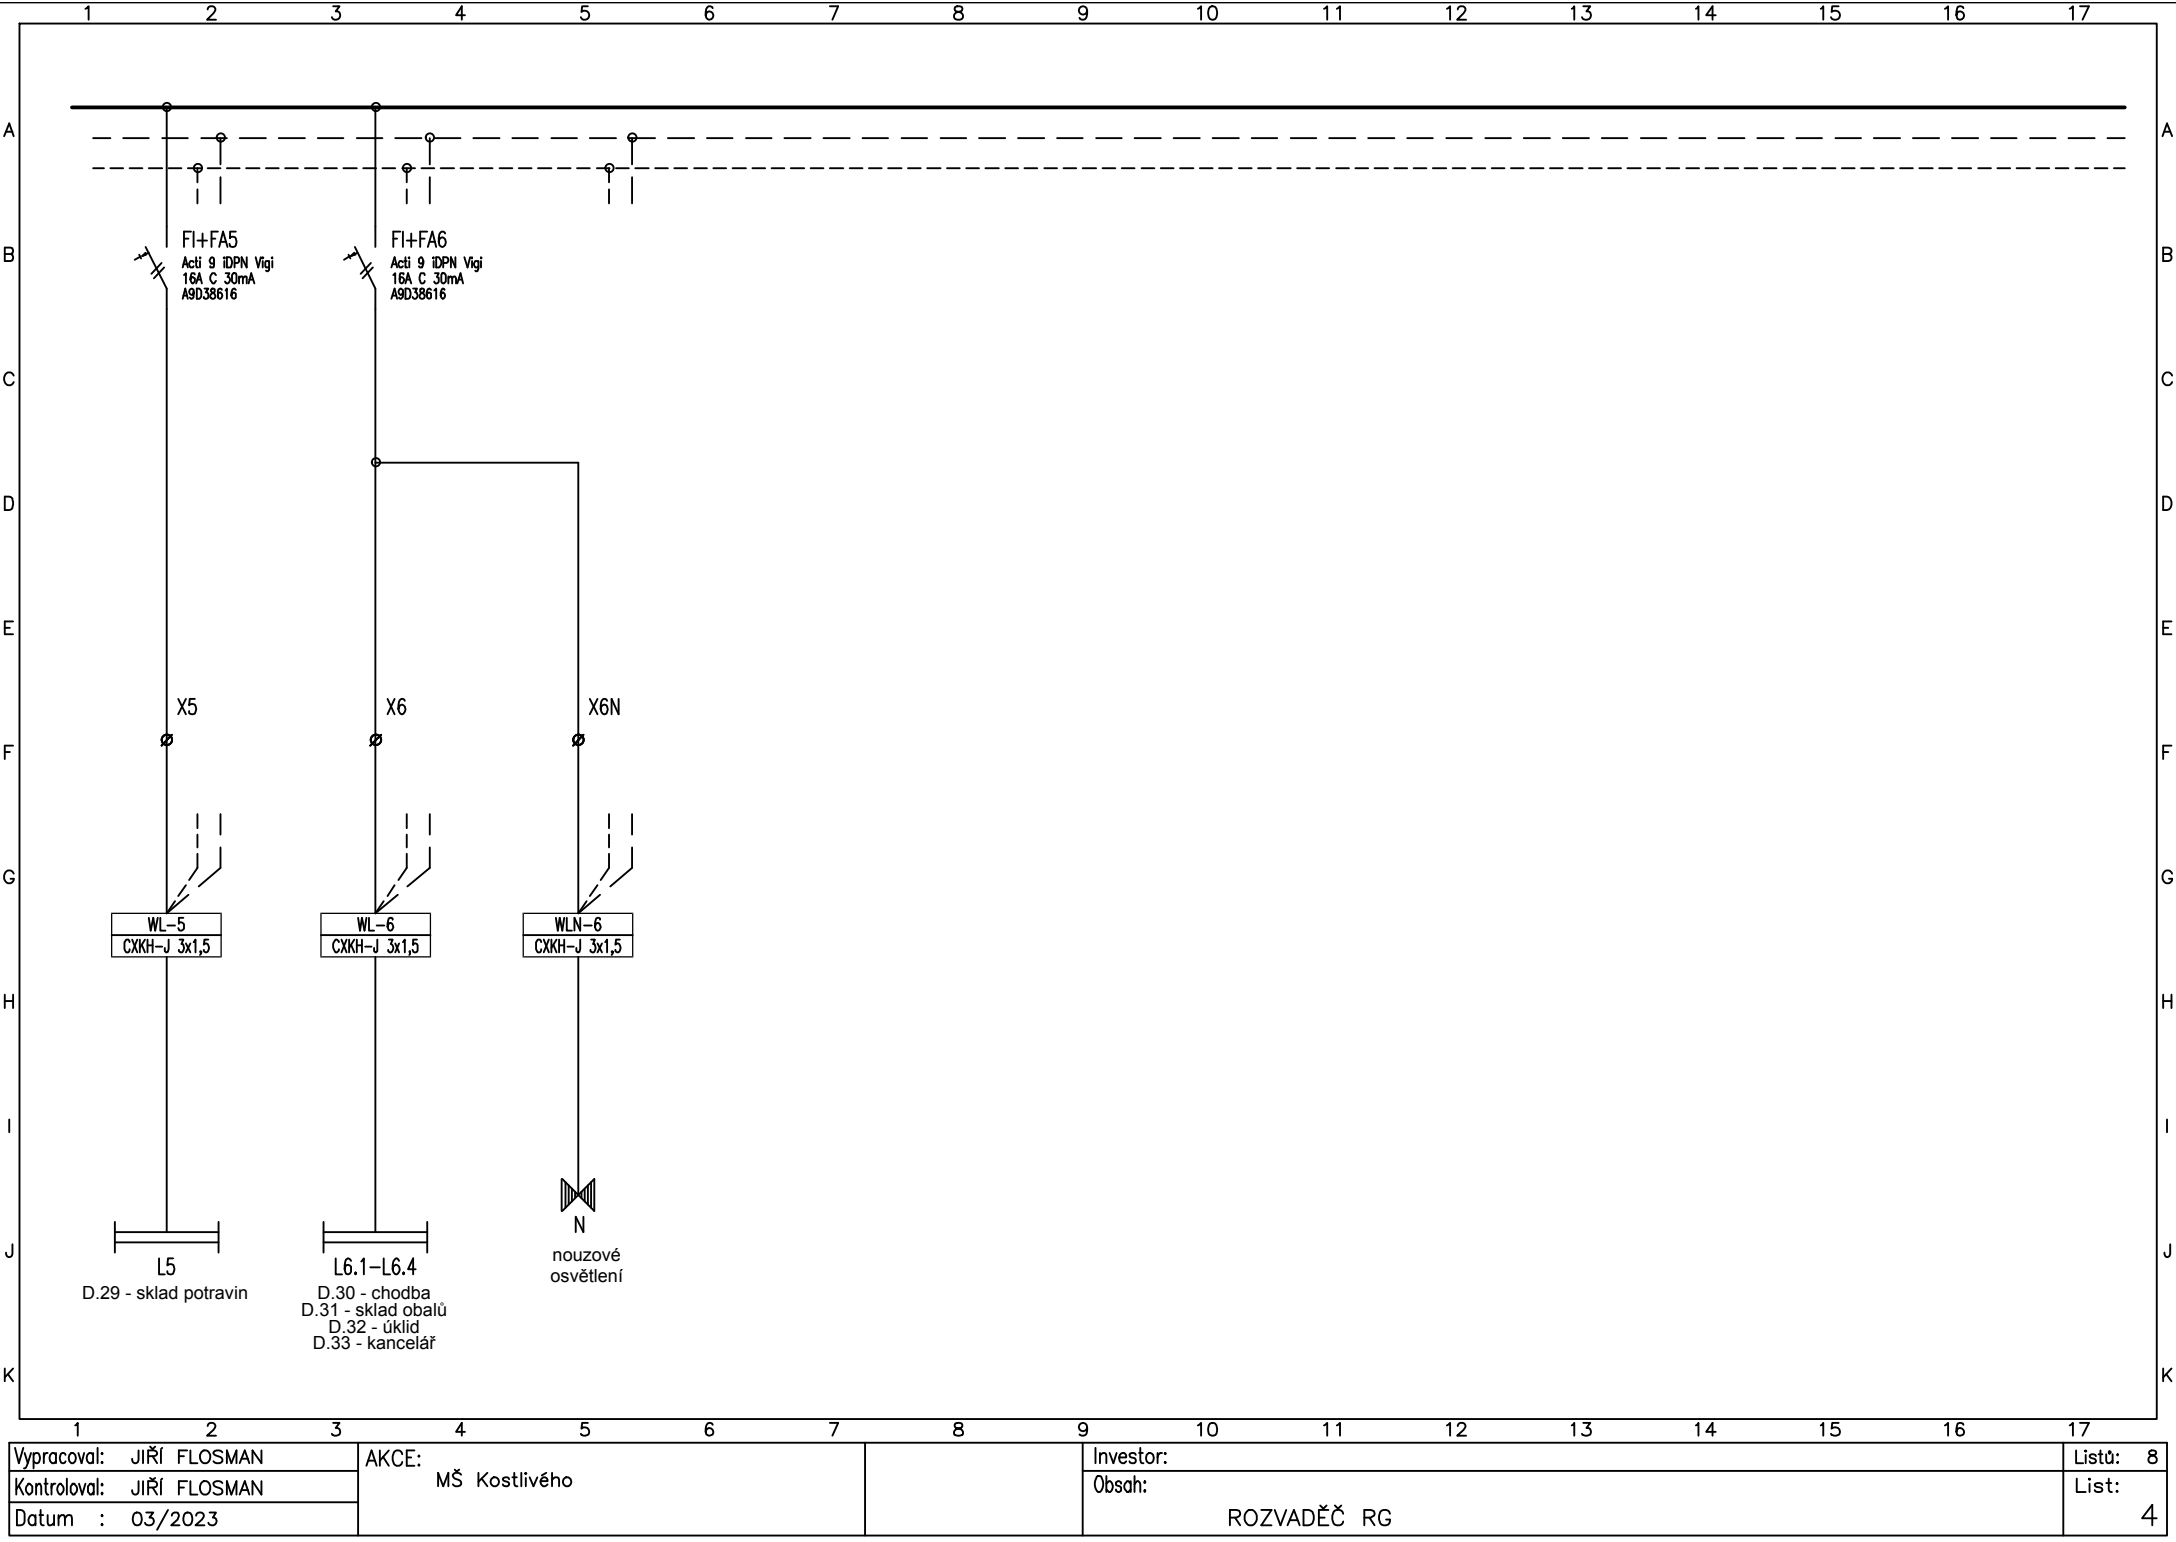


Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: MŠ Kostlivého	Investor:	Listů: 8
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN		Obsah:	List:
Datum : 03/2023		ROZVADĚČ RG	4

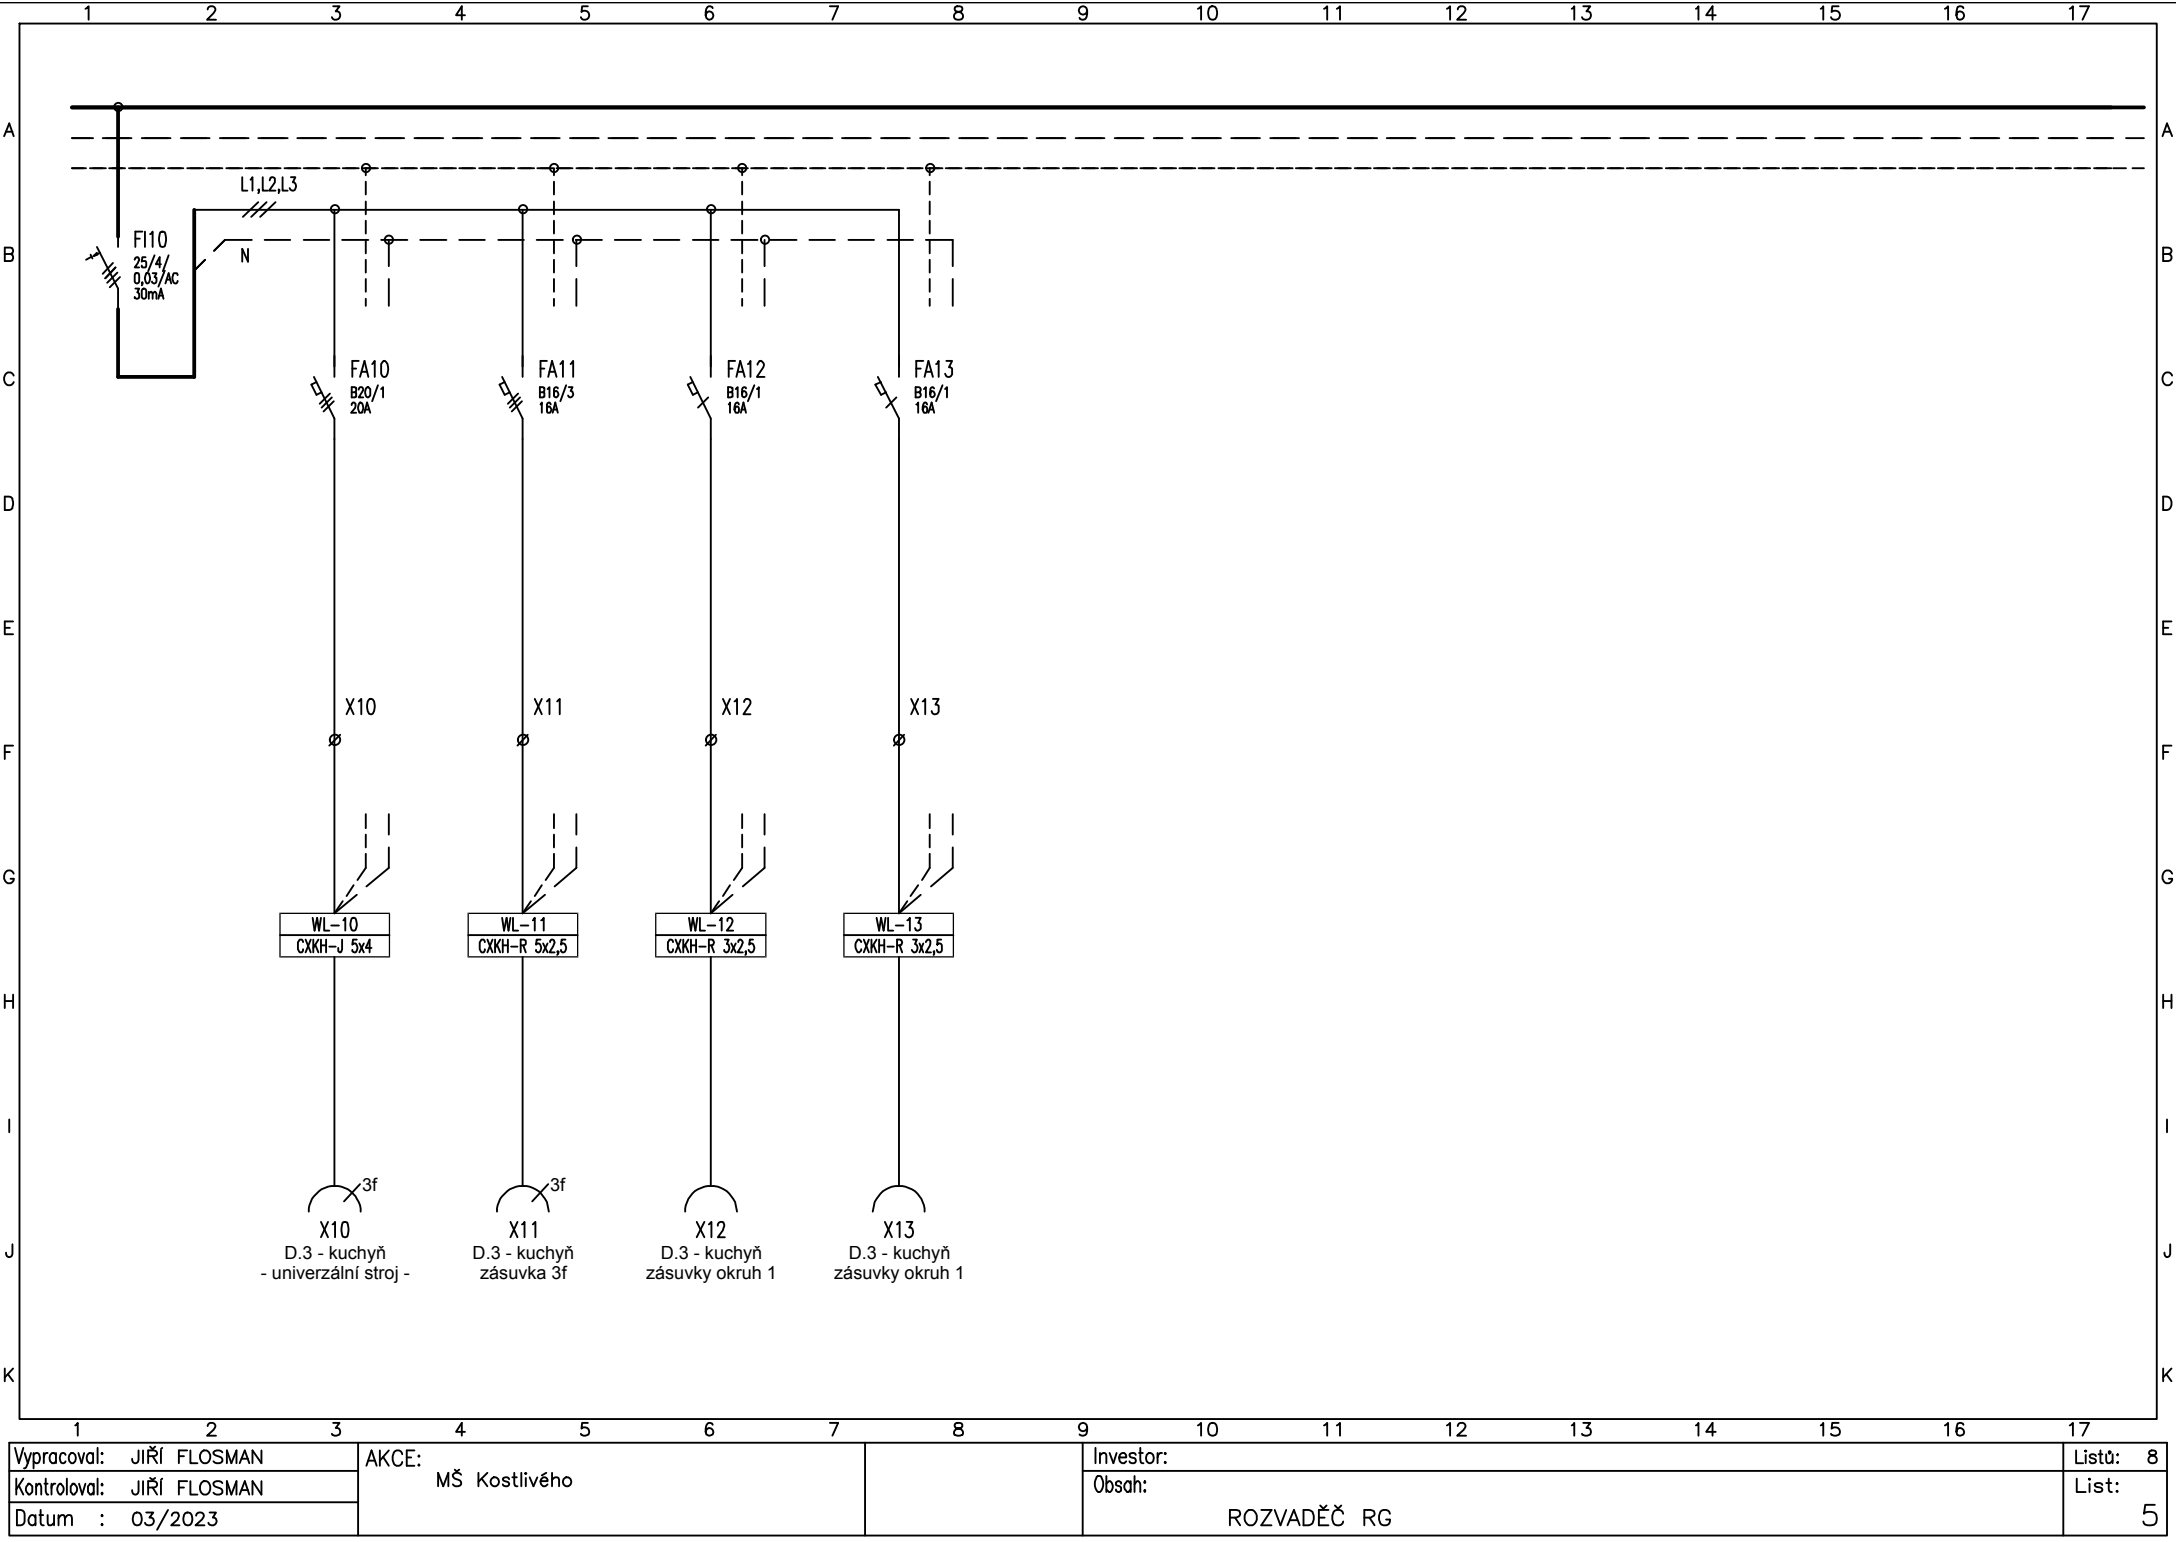


Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: MŠ Kostlivého	Investor:	Listů: 8
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN		Obsah:	List: 5
Datum : 03/2023		ROZVADĚČ RG	

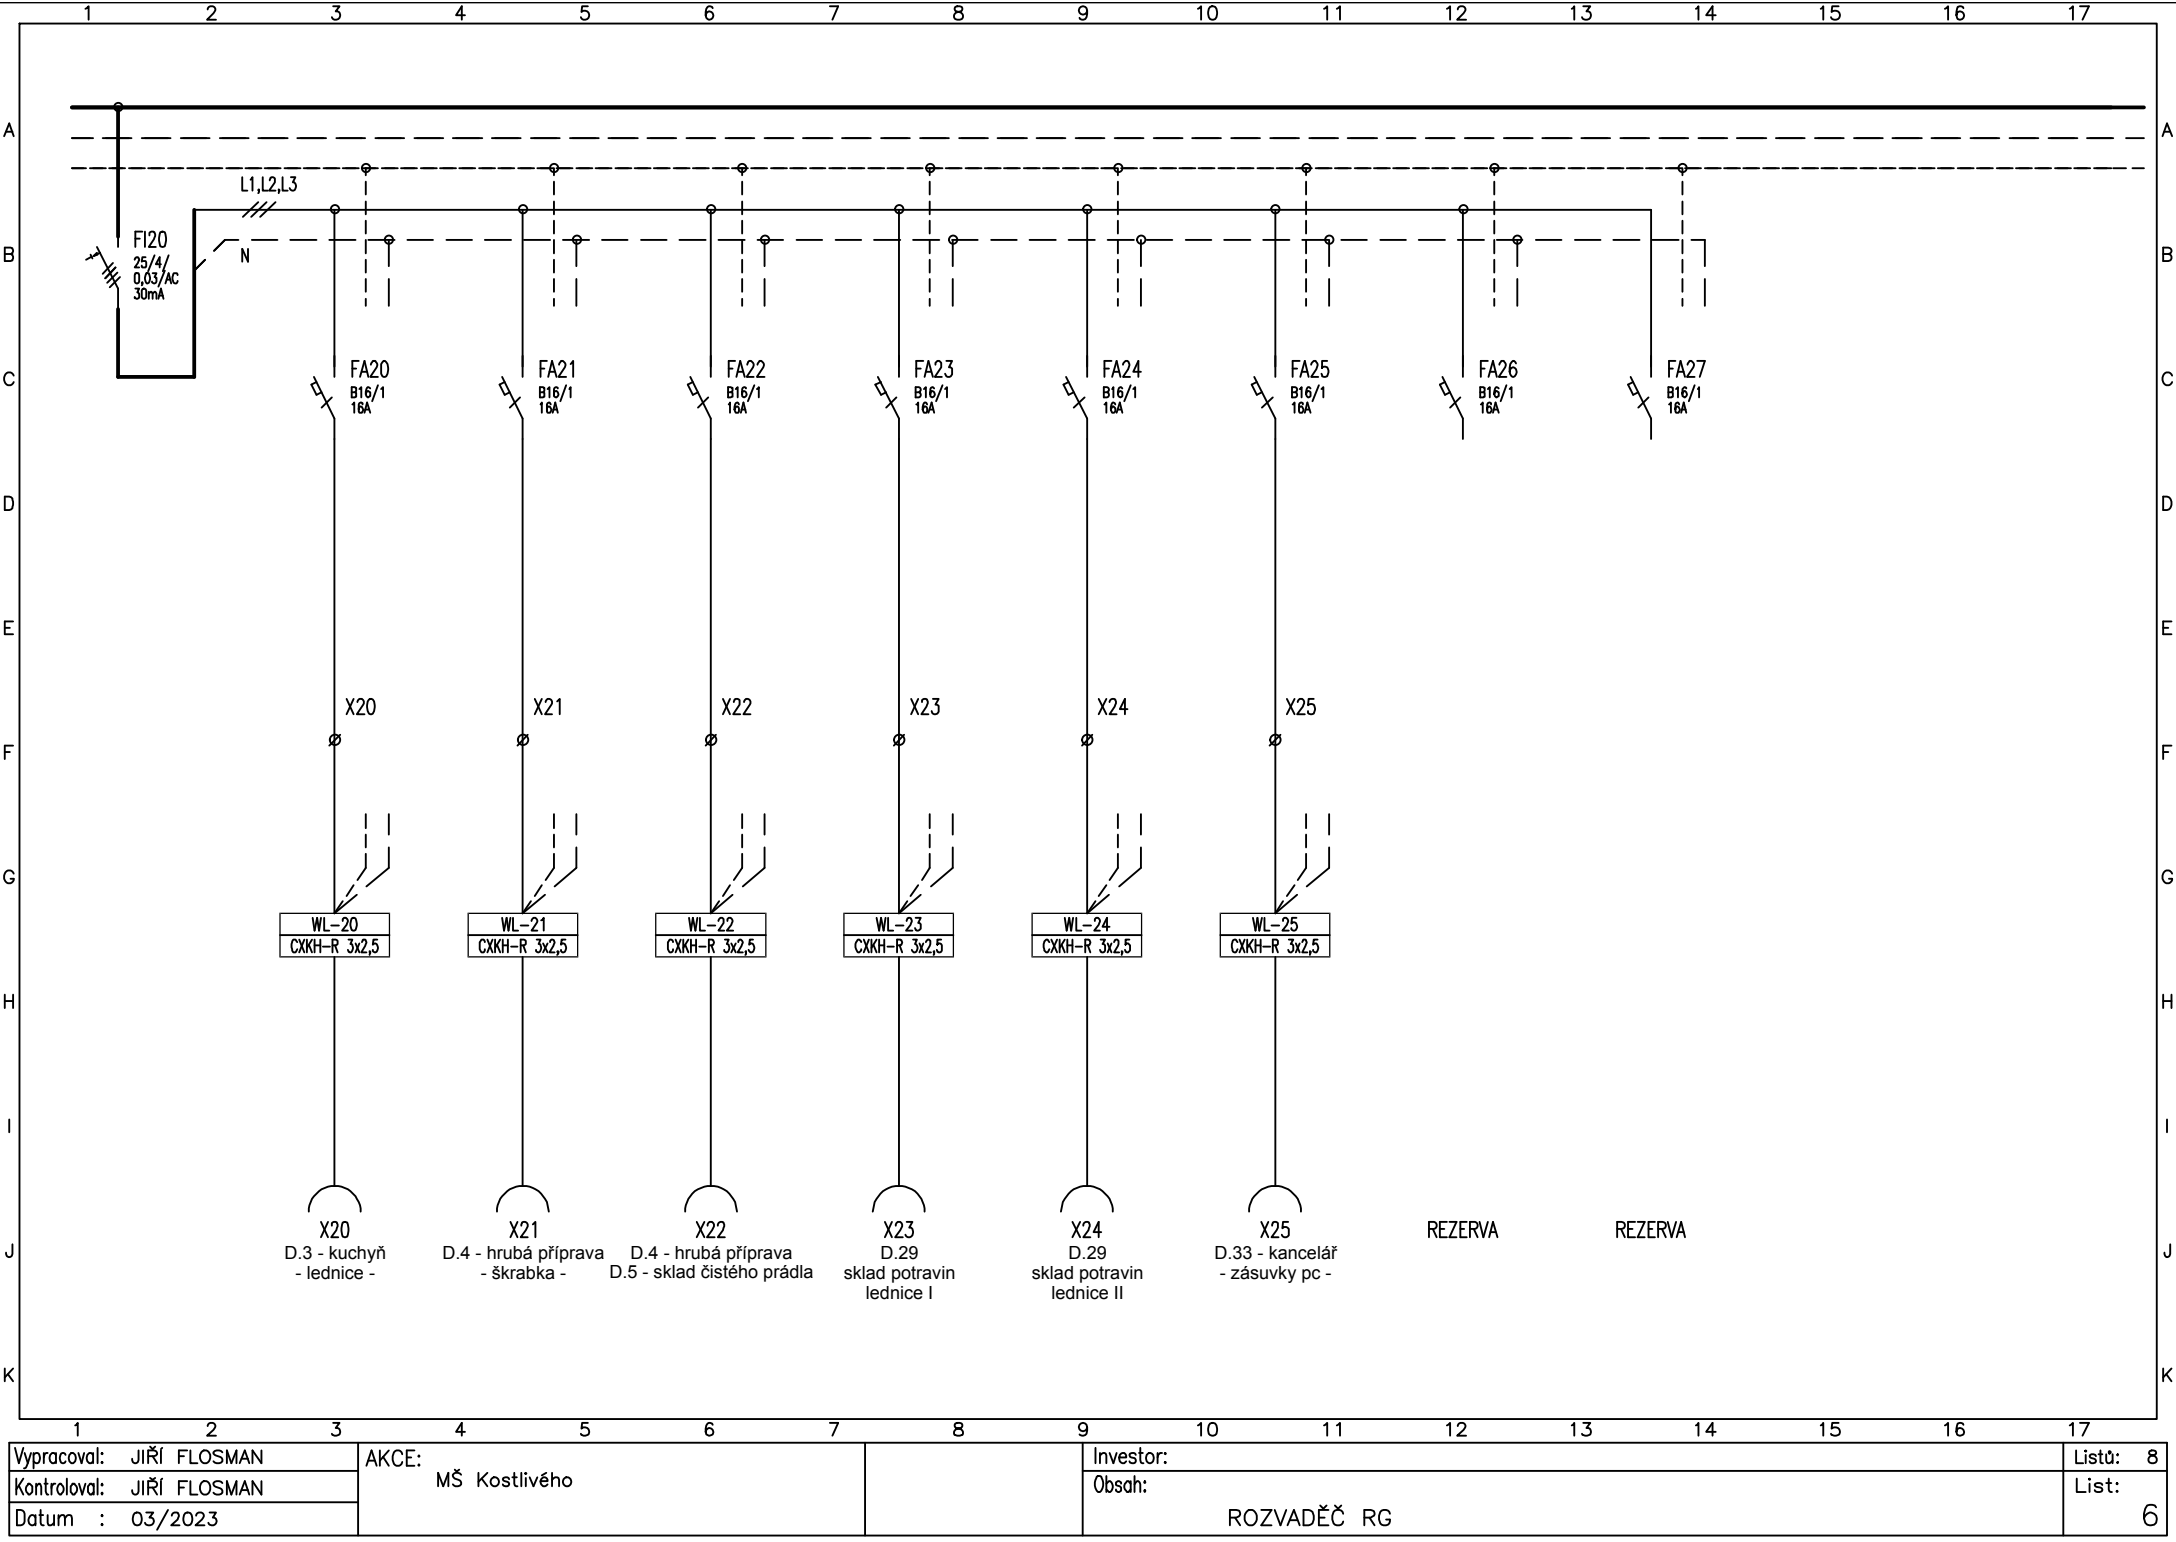

Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: MŠ Kostlivého		Investor:	Listů: 8
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN			Obsah:	List: 6
Datum : 03/2023			ROZVADĚČ RG	

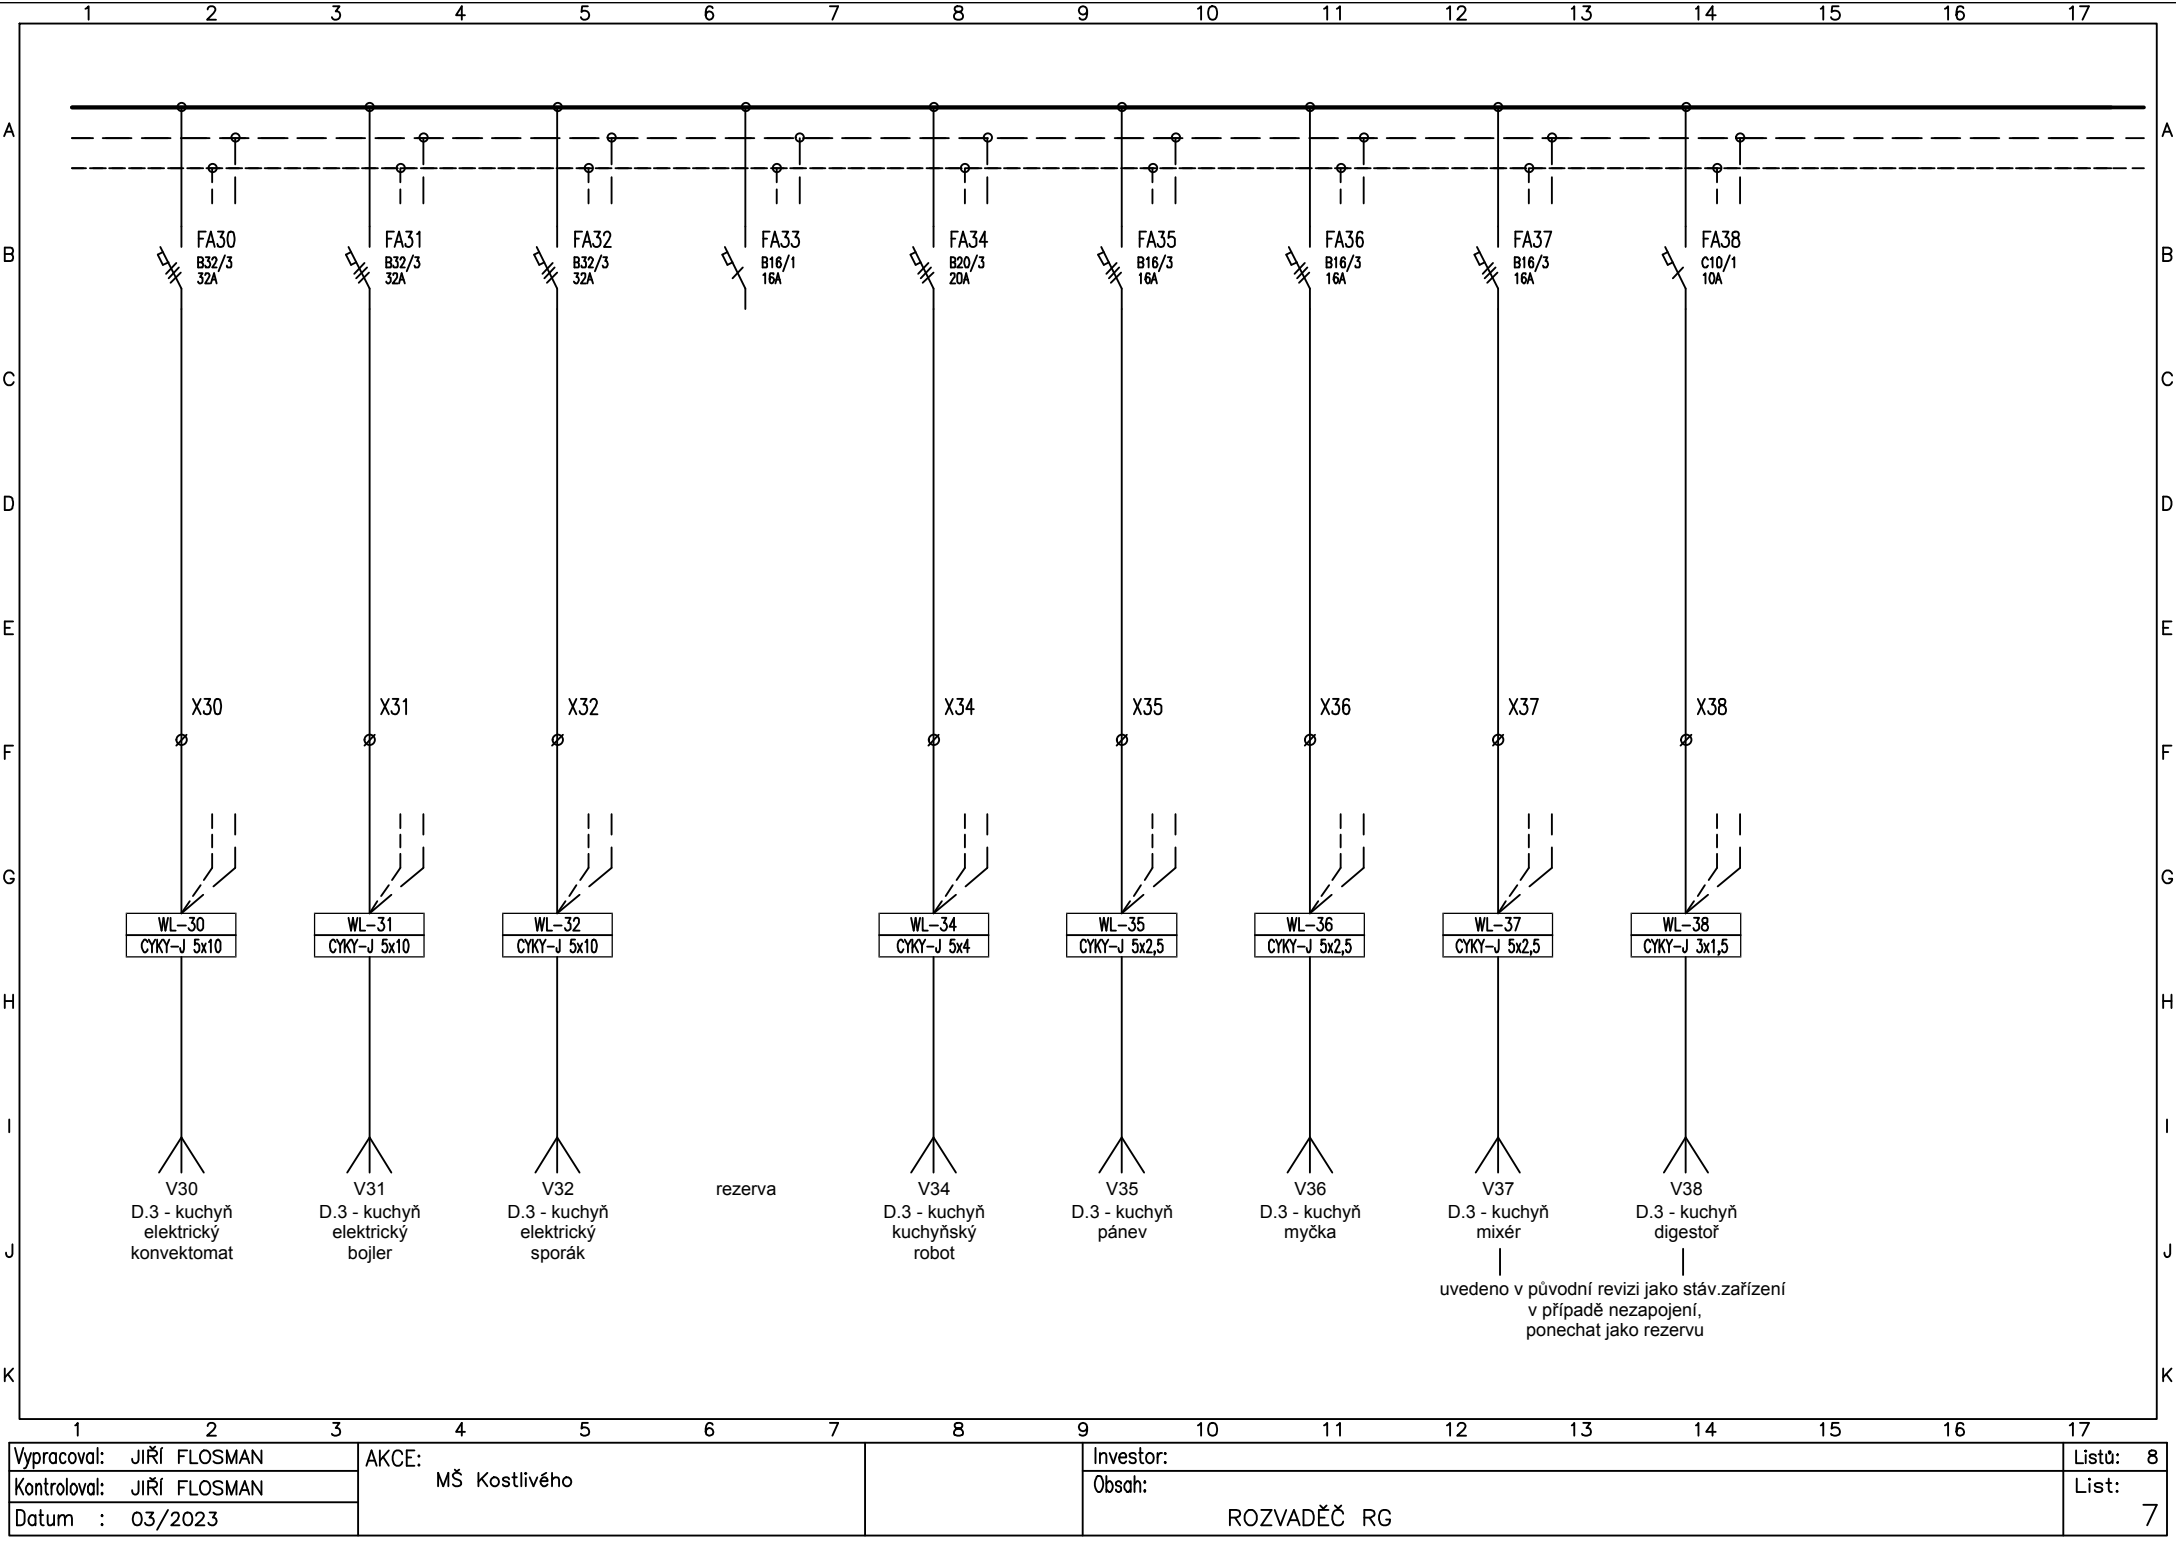

Vypracoval: Jiří FLOSMAN	AKCE: MŠ Kostlivého	Investor: ROZVADĚČ RG	Listů: 8
Kontroloval: Jiří FLOSMAN			List: 7
Datum : 03/2023			

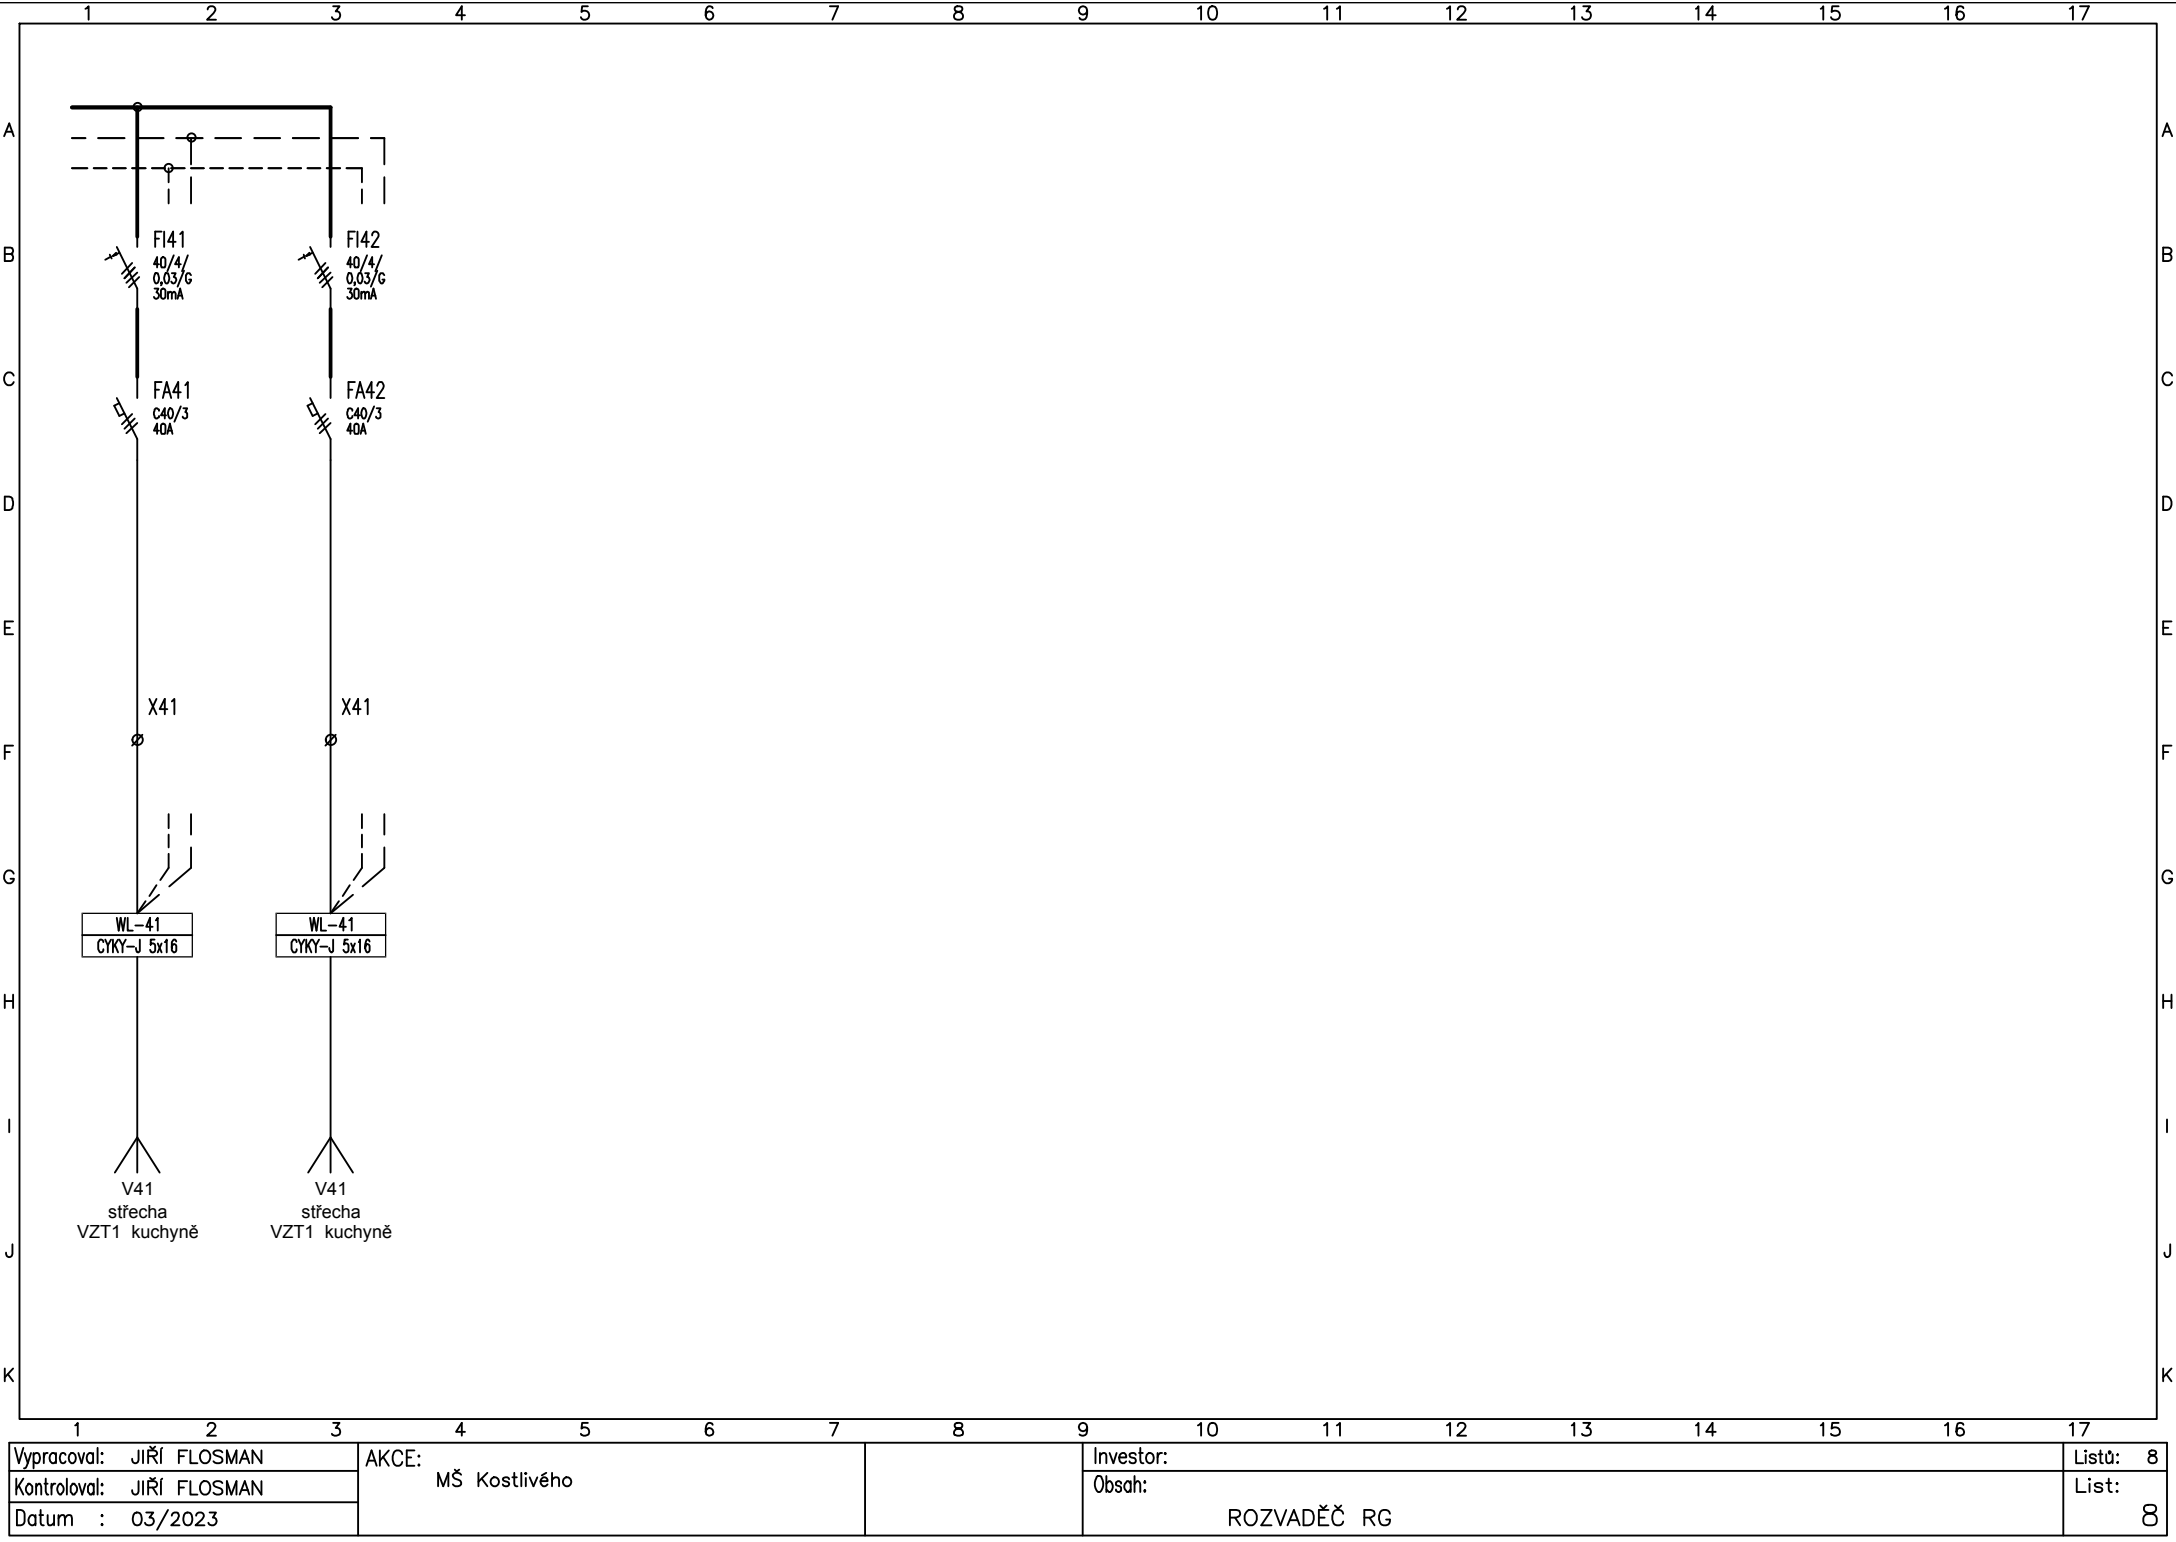

Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: MŠ Kostlivého	Investor:	Listů: 8
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN		Obsah:	List: 8
Datum : 03/2023		ROZVADĚČ RG	