


#### POZNÁMKY:

Dle příslušných předpisů Evropské unie v oblasti dodávání výrobků na trh spadají rozváděče mezi výrobky viz. jmenované normy souboru EN/IEC 61439. V českém právním řádu pak rozváděče spadají pod zákon č. 90/2016 Sb. Dle jmenovaného zákona zajišťuje dokumentaci výrobků jejich výrobce nebo dovozce, dle příslušného prováděcího nařízení vlády i včetně schémat obvodů (tj. včetně schémat zapojení).

Schémat rozváděčů nejsou podmínkou pro to, aby mohl být vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.


Projektant nakreslil schémata pro jasné a přehledné znázornění co se má jak připojit.

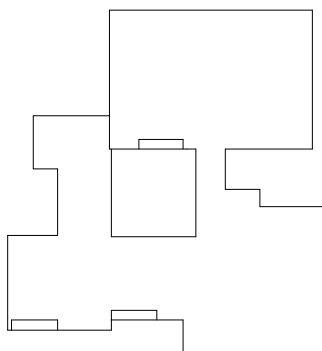

SCHEMA

R–Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace v objektu MŠ, MŠ Kostlivého 1218, Praha 9	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		JIŘÍ FLOSMAN	
		SPOLUPR.			
		ZAK.Č.		0009 0111 40	
OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 14 Bratři Venclíků 1073 Praha 9 - 198 21	VÝKRES  Rozvaděč RH	STUPEŇ		<u>D.1.4</u> E	20
		FORM.			
		MĚŘ.:			
		DATUM			
				PROFESE	

ROZMĚRY 1:10

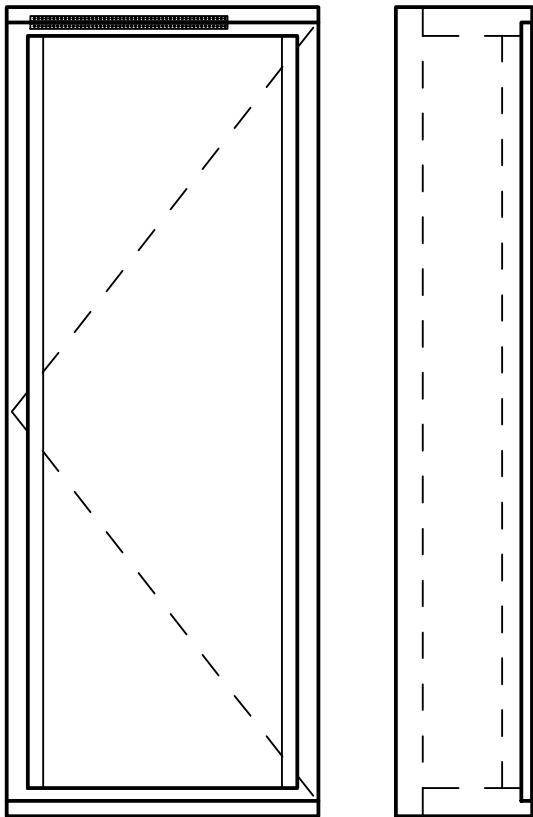

ROZVADĚČ RH

DRUH ROZVADĚČE : OCELOPLECHOVÝ  
ROZMĚRY : 600/1560/262.5  
POLOHA : PŘISAZENÝ  
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE : N/A  
ZKRATOVÁ ODOLNOST : I<sub>ks</sub> = 10 kA  
KRYTÍ : IP43/20  
  
PŘÍVOD : ZESPODA  
VÝVODY : NAHORU/DOLŮ  
BARVA : RAL 7035 – ŠEDÁ

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400V/ 230V, TN-S  
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM  
PROVEDENA DLE NORMY  
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):  
ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)  
OCHRANNA OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),  
UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)  
ZVÝŠENÁ: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE  
DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (viz.odst. 415.1)

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)


PROVEDENÍ ROZVADĚČE:


SCHEMA ROZVADĚČE A NAVRŽENÝ ROZMĚR JE POUZE REFERENČNÍ.  
V RÁMCI DODÁVKY ROZVADĚČE MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY  
POŽADAVKY (KRYTÍ IP, IK, POŽÁRNÍ ODOLNOST).


BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :

0102 – POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ  
4301 – NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI


Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: MŠ Kostlivého	Investor:	Listů: 7		
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN				Obsah: ROZVADĚČ RH	List: 2
Datum : 03/2023					

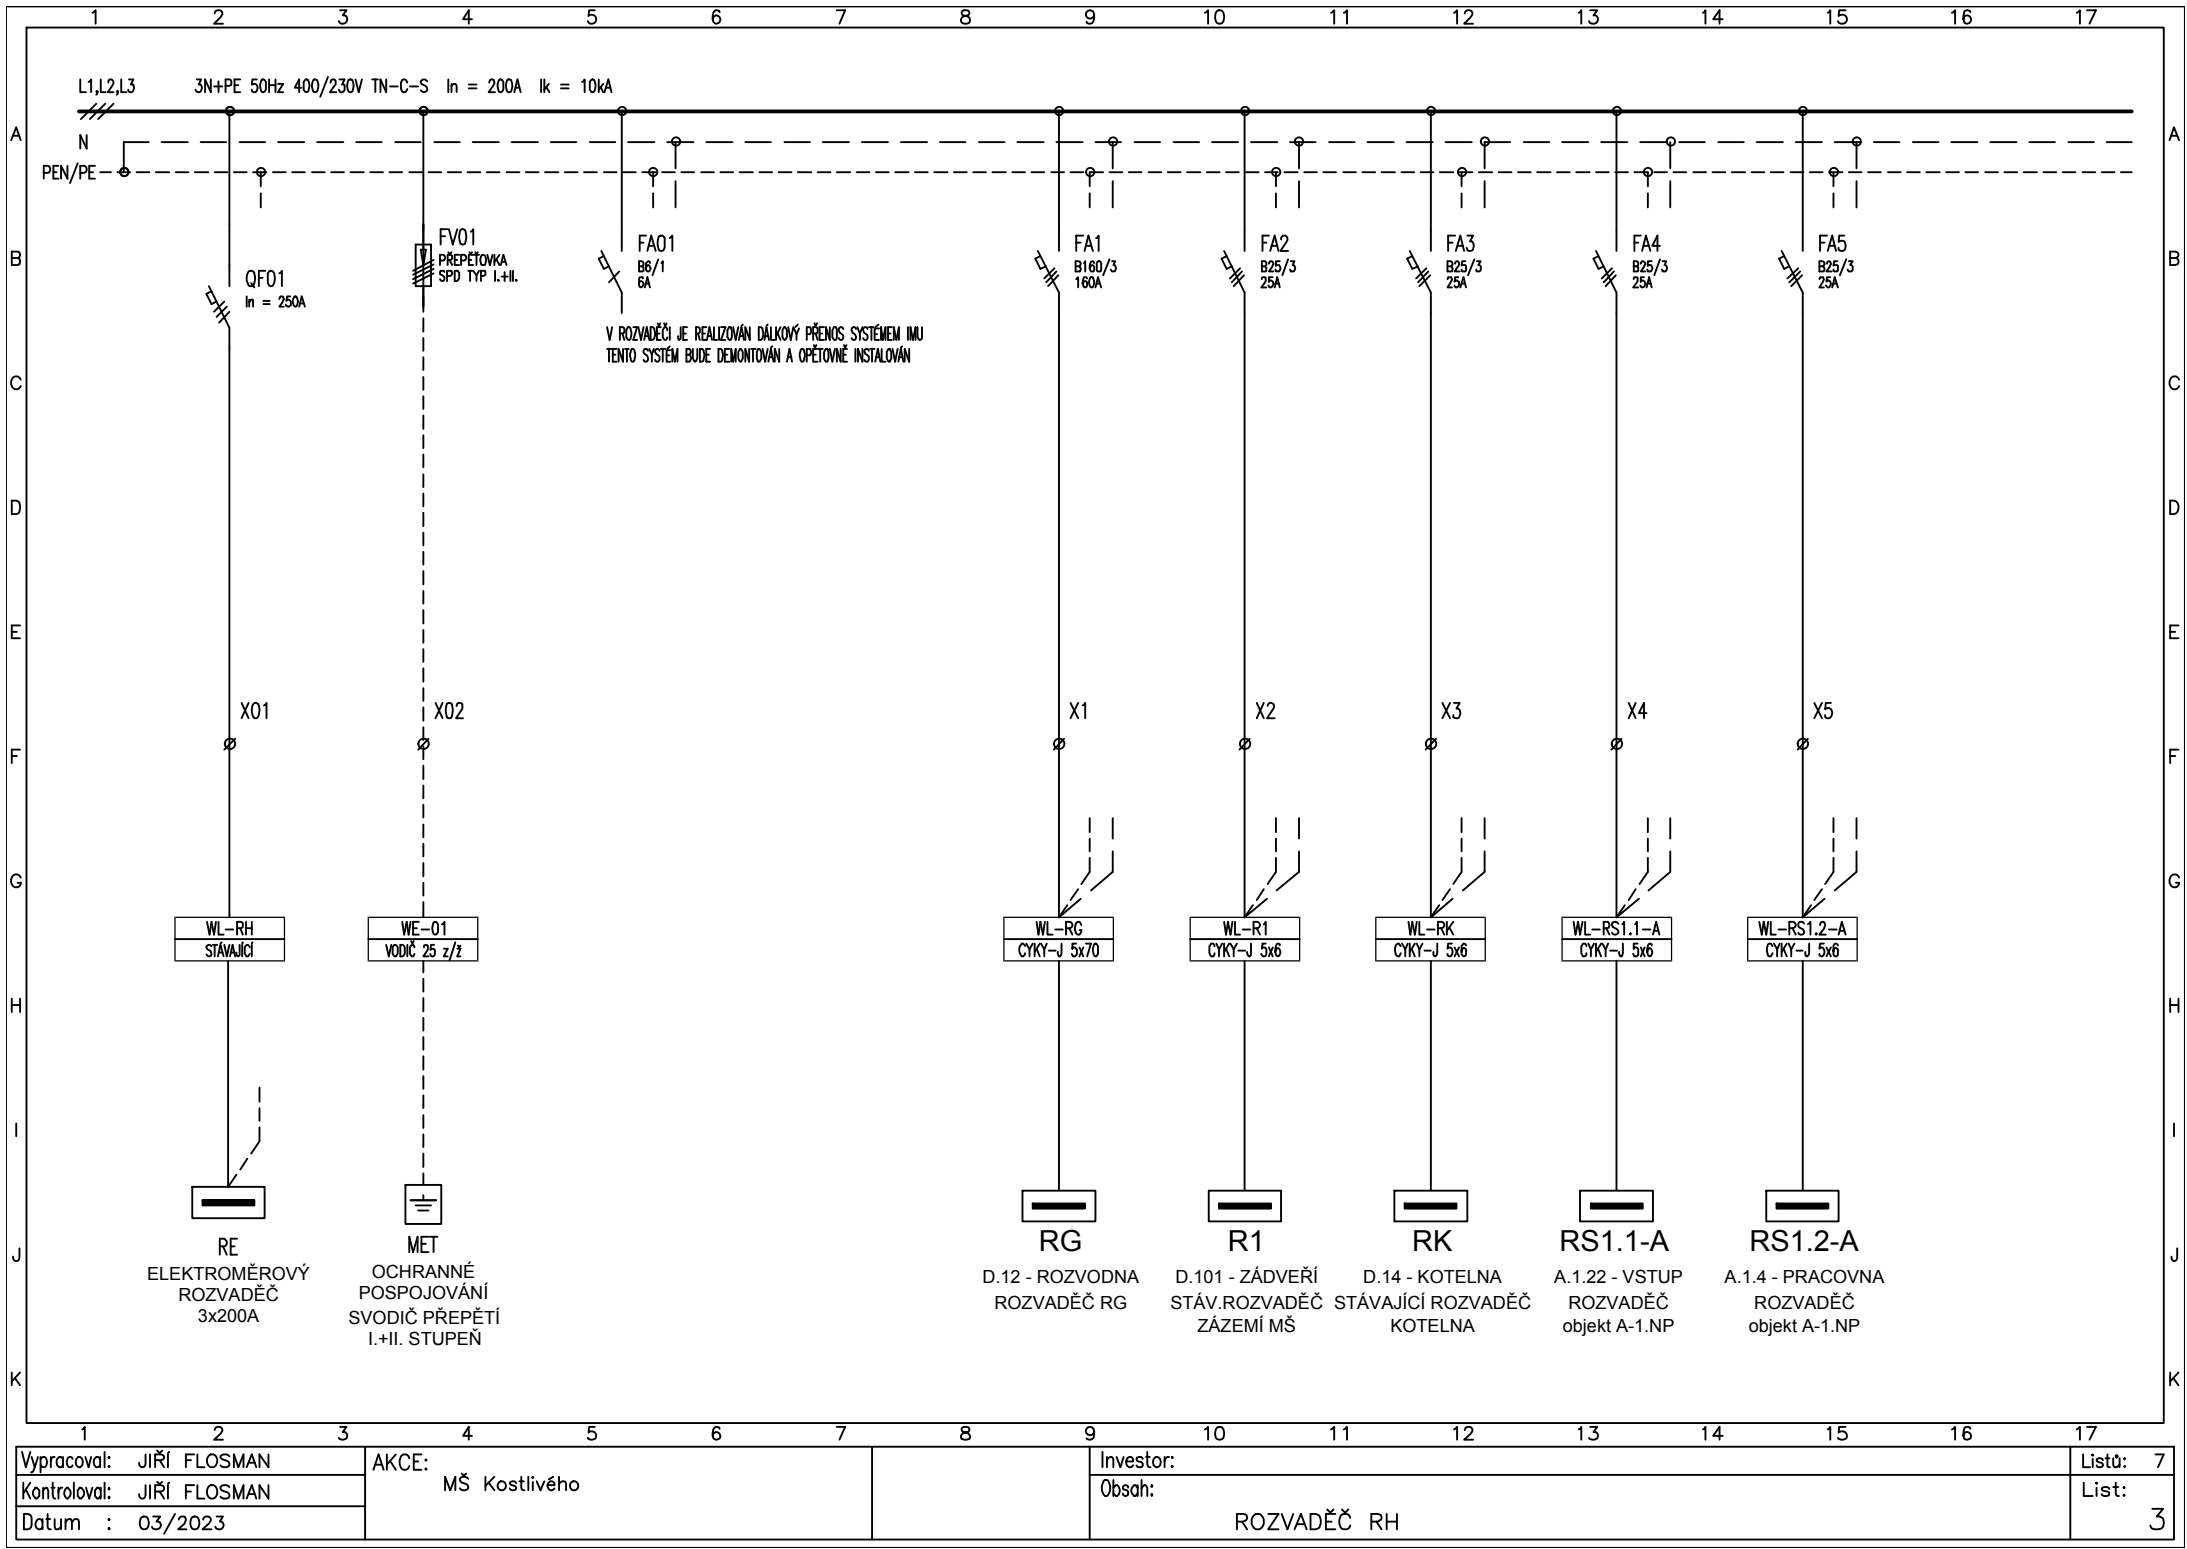

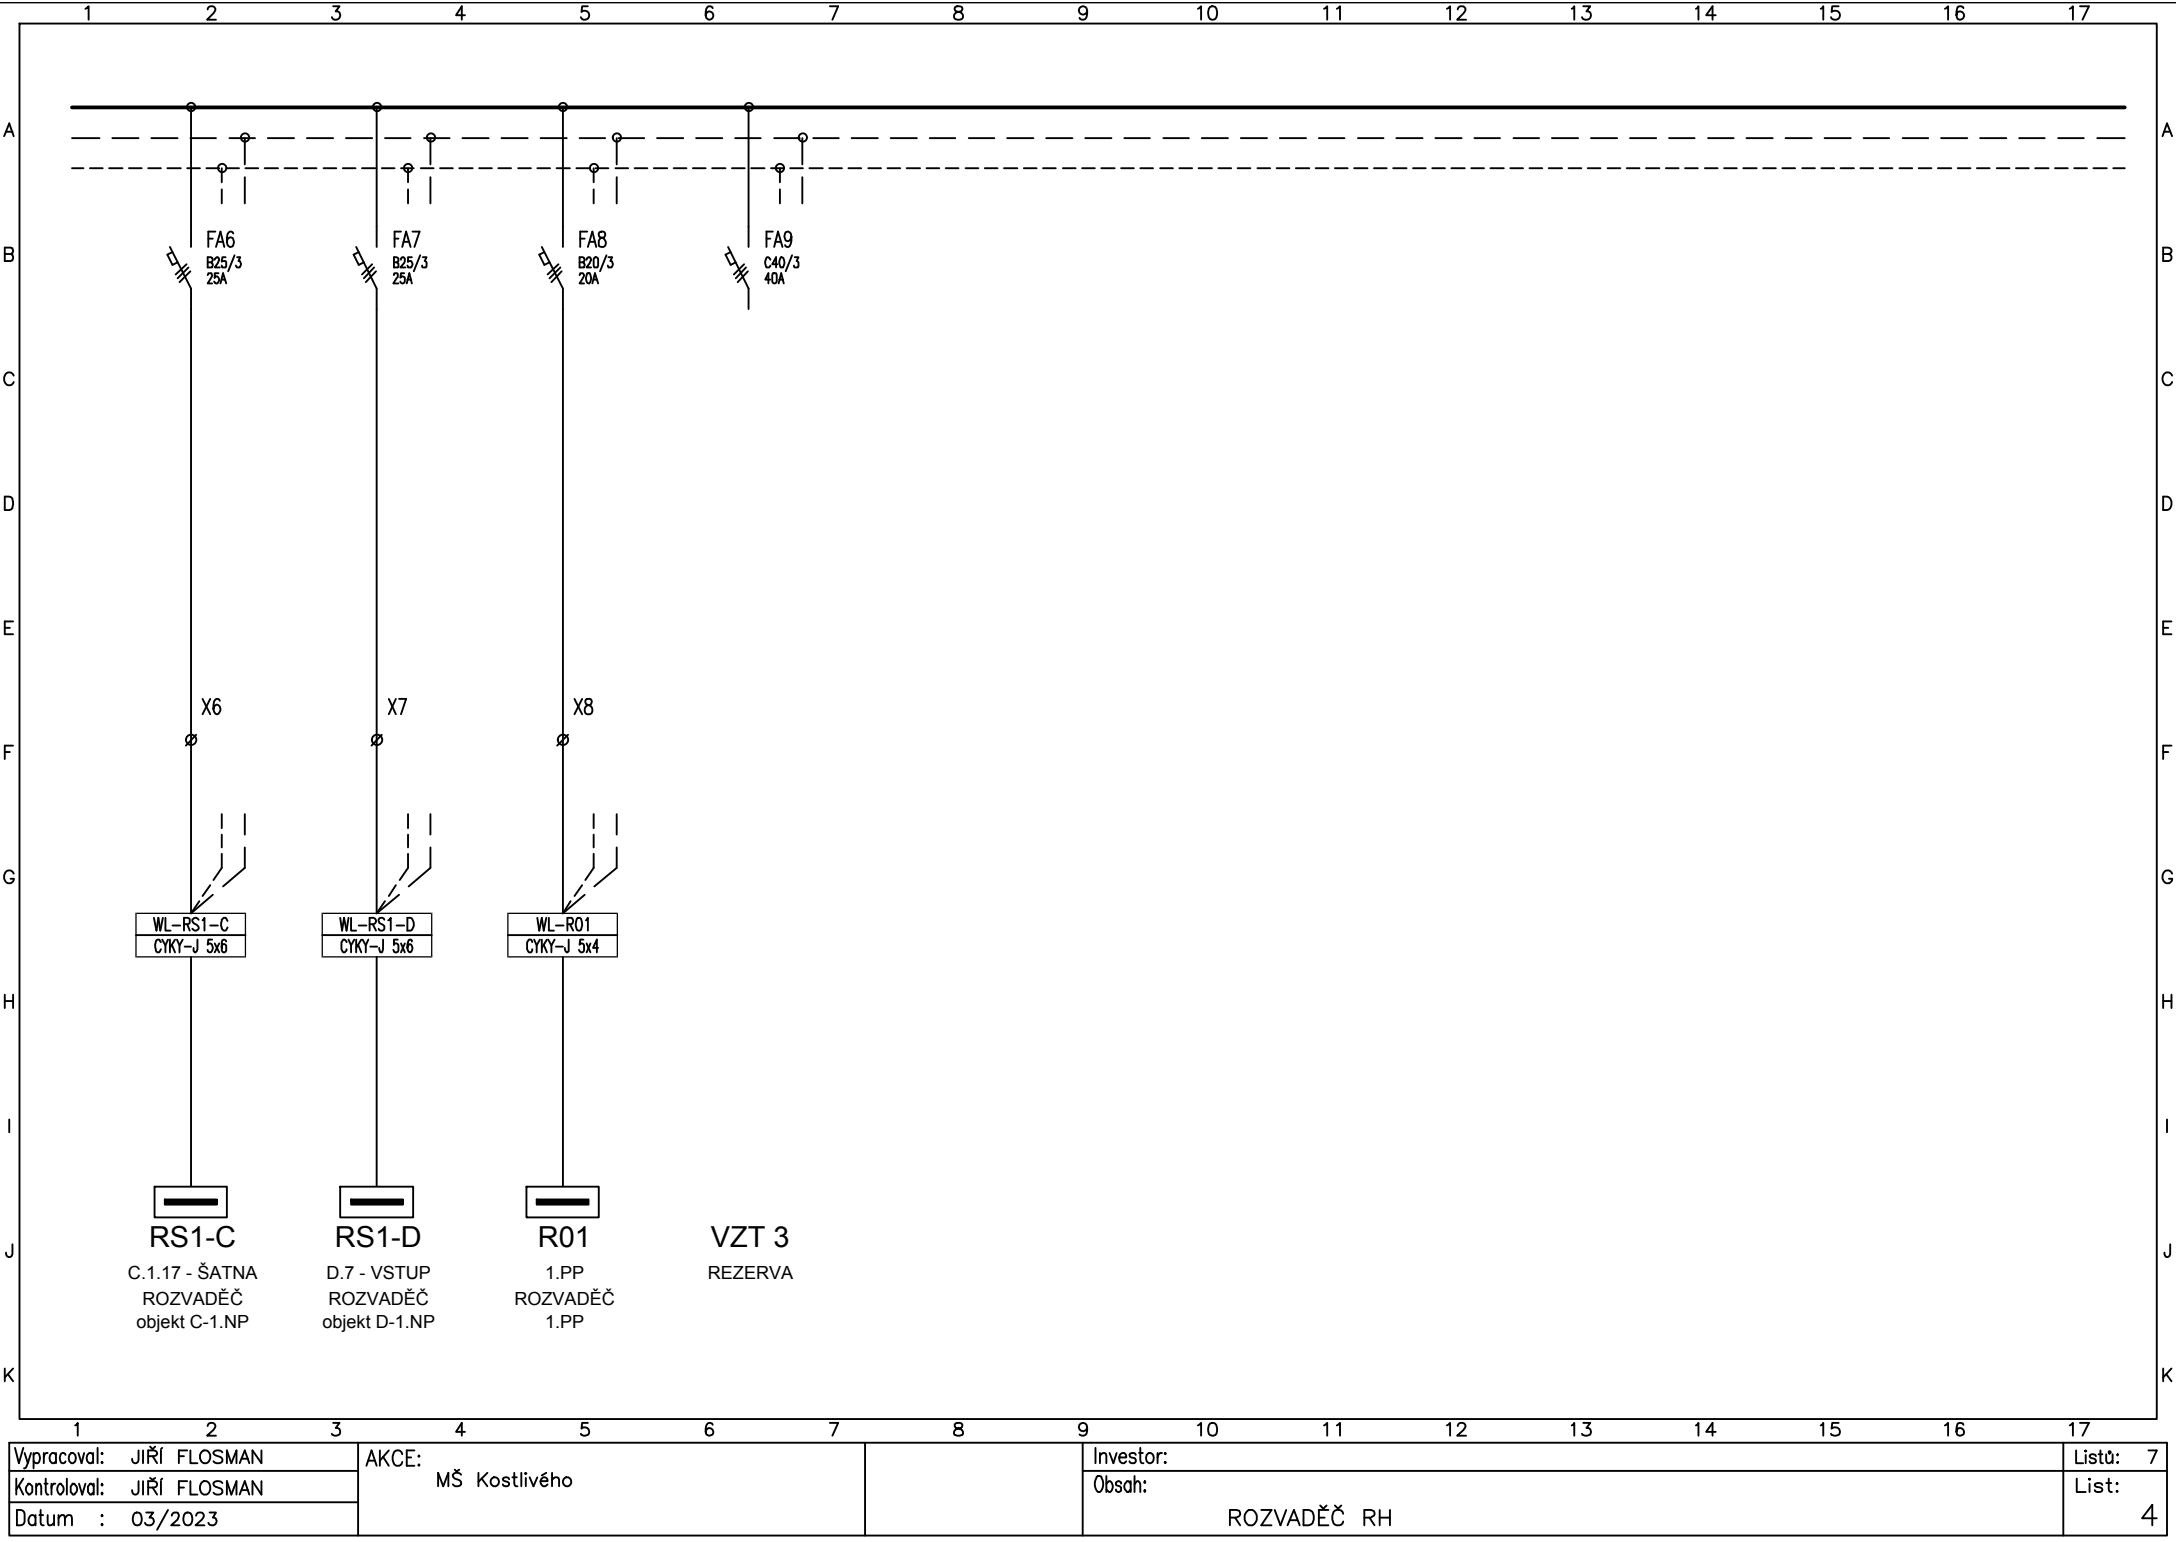


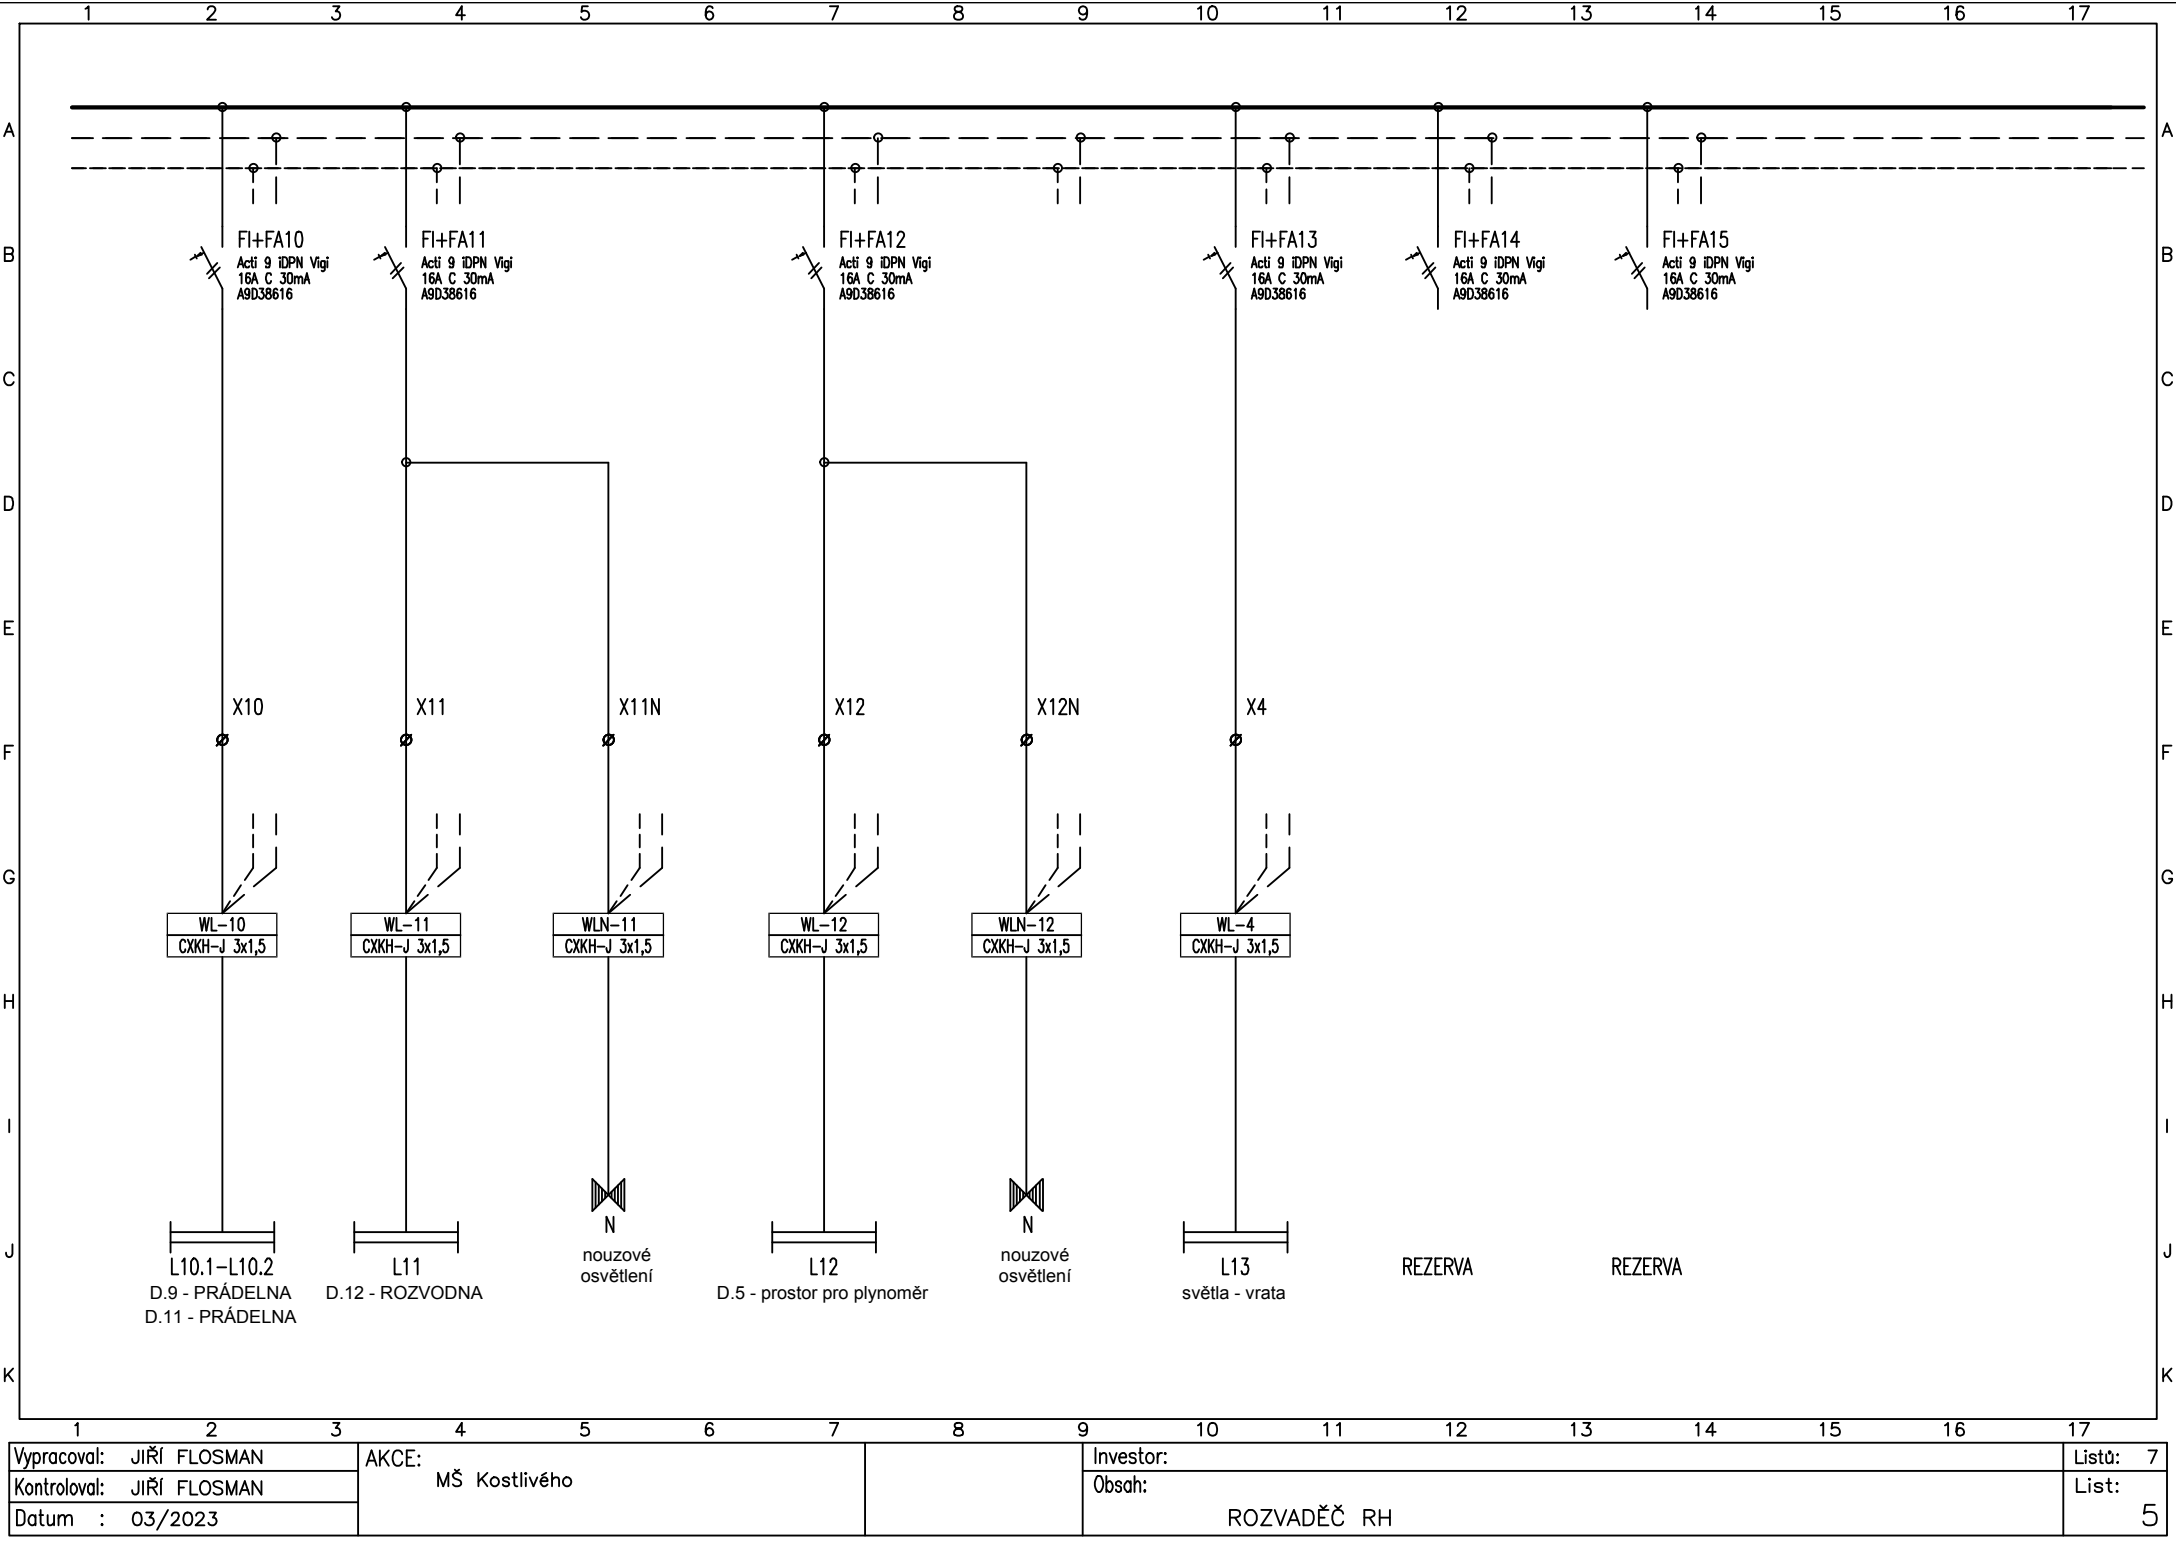

Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: MŠ Kostlivého	Investor:	Listů: 7
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN		Obsah:	List: 5
Datum : 03/2023		ROZVADĚČ RH	

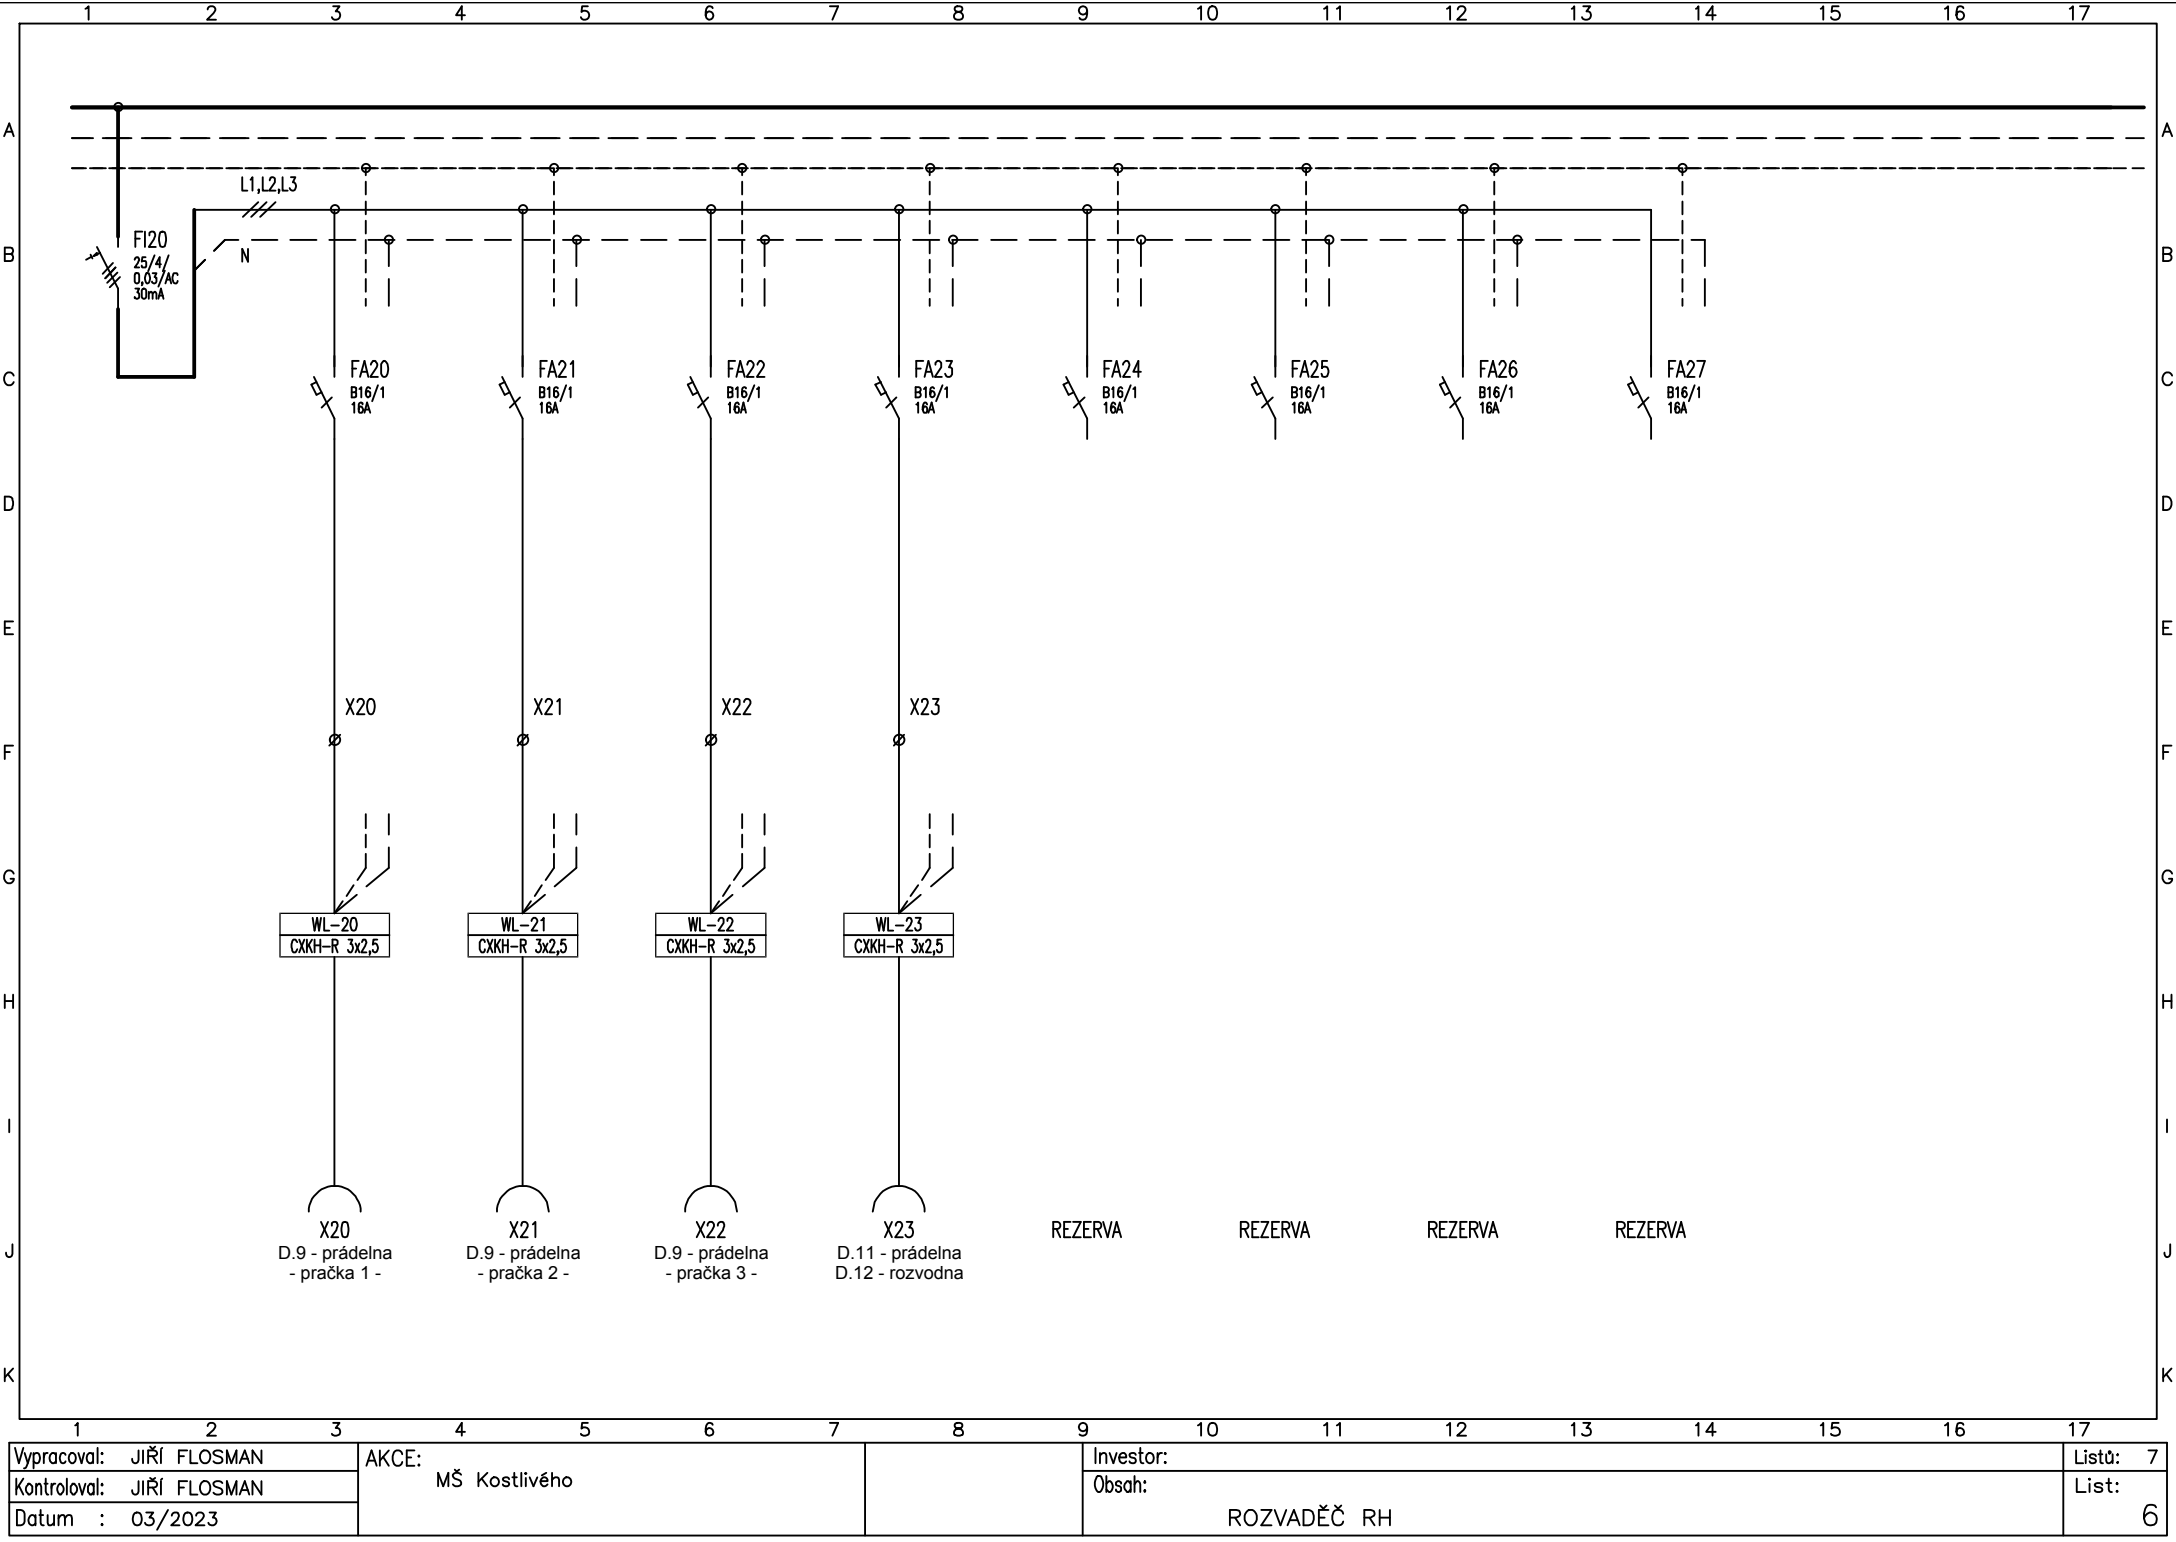

Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: MŠ Kostlivého	Investor:	Listů: 7
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN		Obsah:	List: 6
Datum : 03/2023		ROZVADĚČ RH	

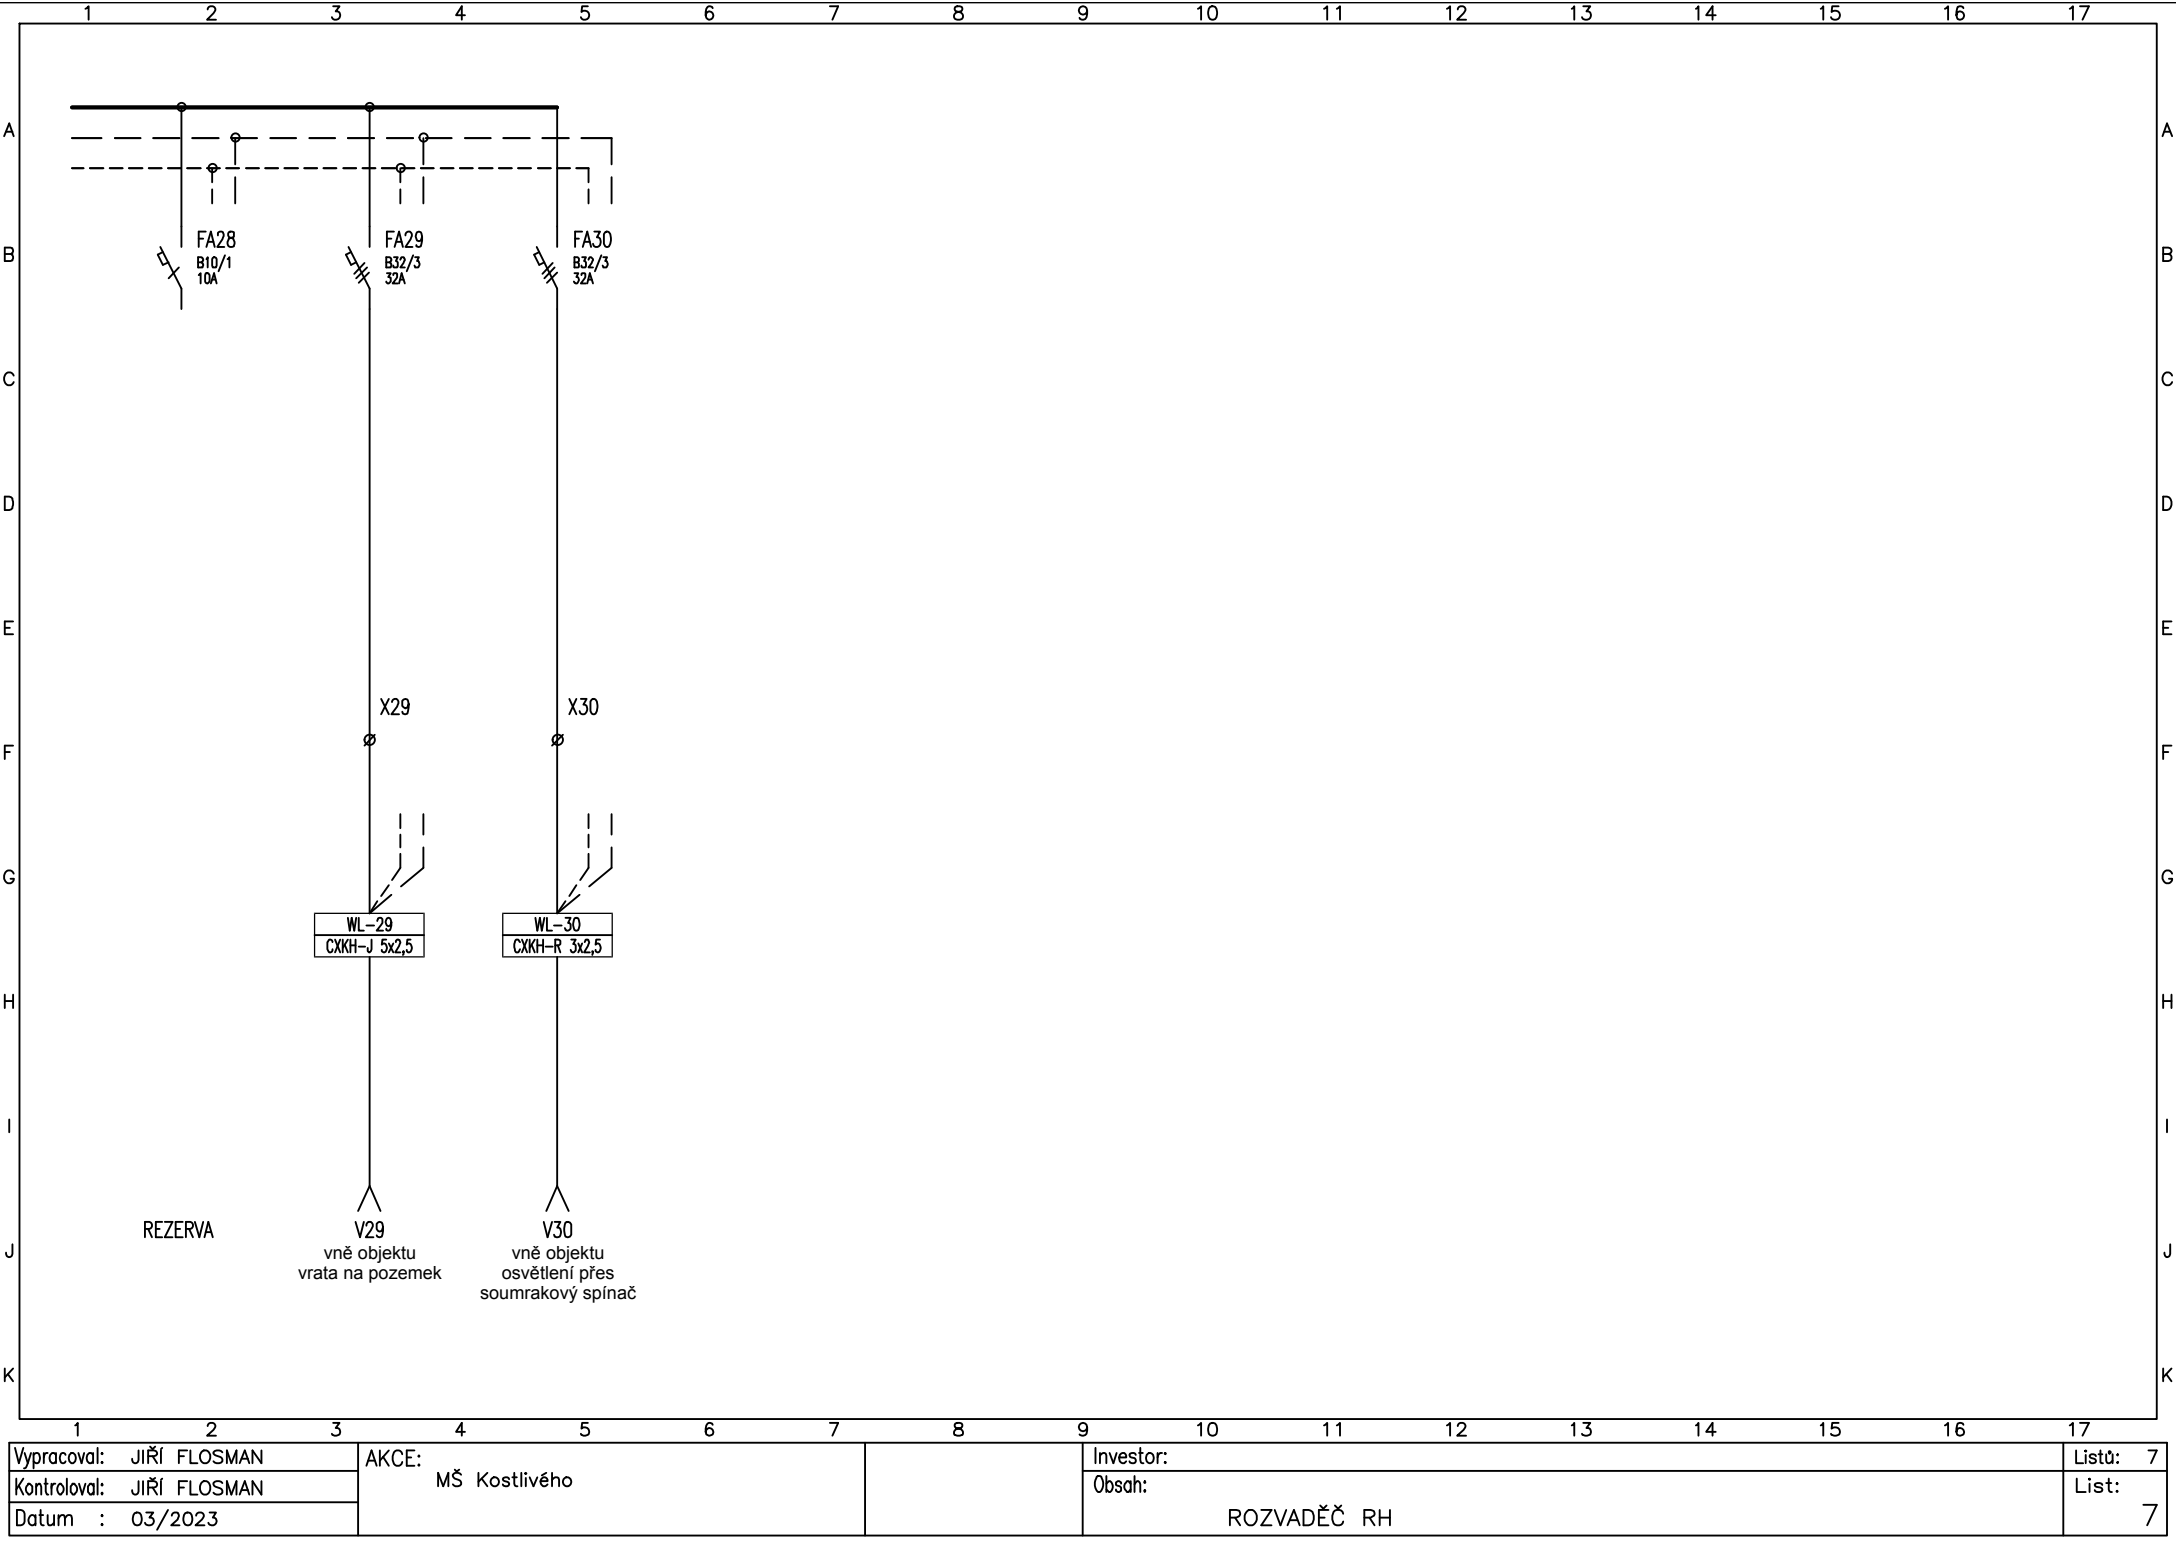

Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: MŠ Kostlivého		Investor:	Listů: 7
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN			Obsah:	List: 7
Datum : 03/2023			ROZVADĚČ RH	