

#### POZNÁMKY:

Dle příslušných předpisů Evropské unie v oblasti dodávání výrobků na trh spadají rozváděče mezi výrobky viz. jmenované normy souboru EN/IEC 61439. V českém právním řádu pak rozváděče spadají pod zákon č. 90/2016 Sb. Dle jmenovaného zákona zajišťuje dokumentaci výrobků jejich výrobce nebo dovozce, dle příslušného prováděcího nařízení vlády i včetně schémat obvodů (tj. včetně schémat zapojení).

Schémat rozváděčů nejsou podmínkou pro to, aby mohl být vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektant nakreslil schémata pro jasné a přehledné znázornění co se má jak připojit.

R–Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZŠ bratří Venclíků bratří Venclíků 1, čp. 1140 Praha 9 – Černý Most	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		JIŘÍ FLOSMAN	
		SPOLUPR.			
		ZAK.Č.		0009 0113 40	
OBJEDNAVATEL MČ Praha 14 bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES  Schéma rozvaděče R2	STUPEŇ DPS		D.1.4	13
		FORM.			
		MĚŘ.:			
		DATUM 04/2023			
				PROFESE	

## ROZVADĚČ R2

DRUH ROZVÁDĚČE	: OCELOPLECHOVÝ
ROZMĚRY	: 800/1060/262,5
POLOHA	: VESTAVNÝ
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	: EI30DP1
ZKRATOVÁ ODOLNOST	: I <sub>ks</sub> = 10kA
KRYTÍ	: IP30
PŘÍVOD	: ZESHORA
VÝVODY	: NAHORU
BARVA	: RAL 7035 – ŠEDÁ

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TN-S

## OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM

PROVEDENA DLE NORMY

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):

ZÁKLADNÍ:

**OCHRANNÁ OPATŘENÍ:**

IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)

AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),

UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)

DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (viz.odst. 415.1)


VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)


## BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :

0102 – POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ


4301 – NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI


Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratři Venclíků	Investor:	Listů: 12
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN		Obsah:	List:
Datum : 04/2023		ROZVADEČ R2	2

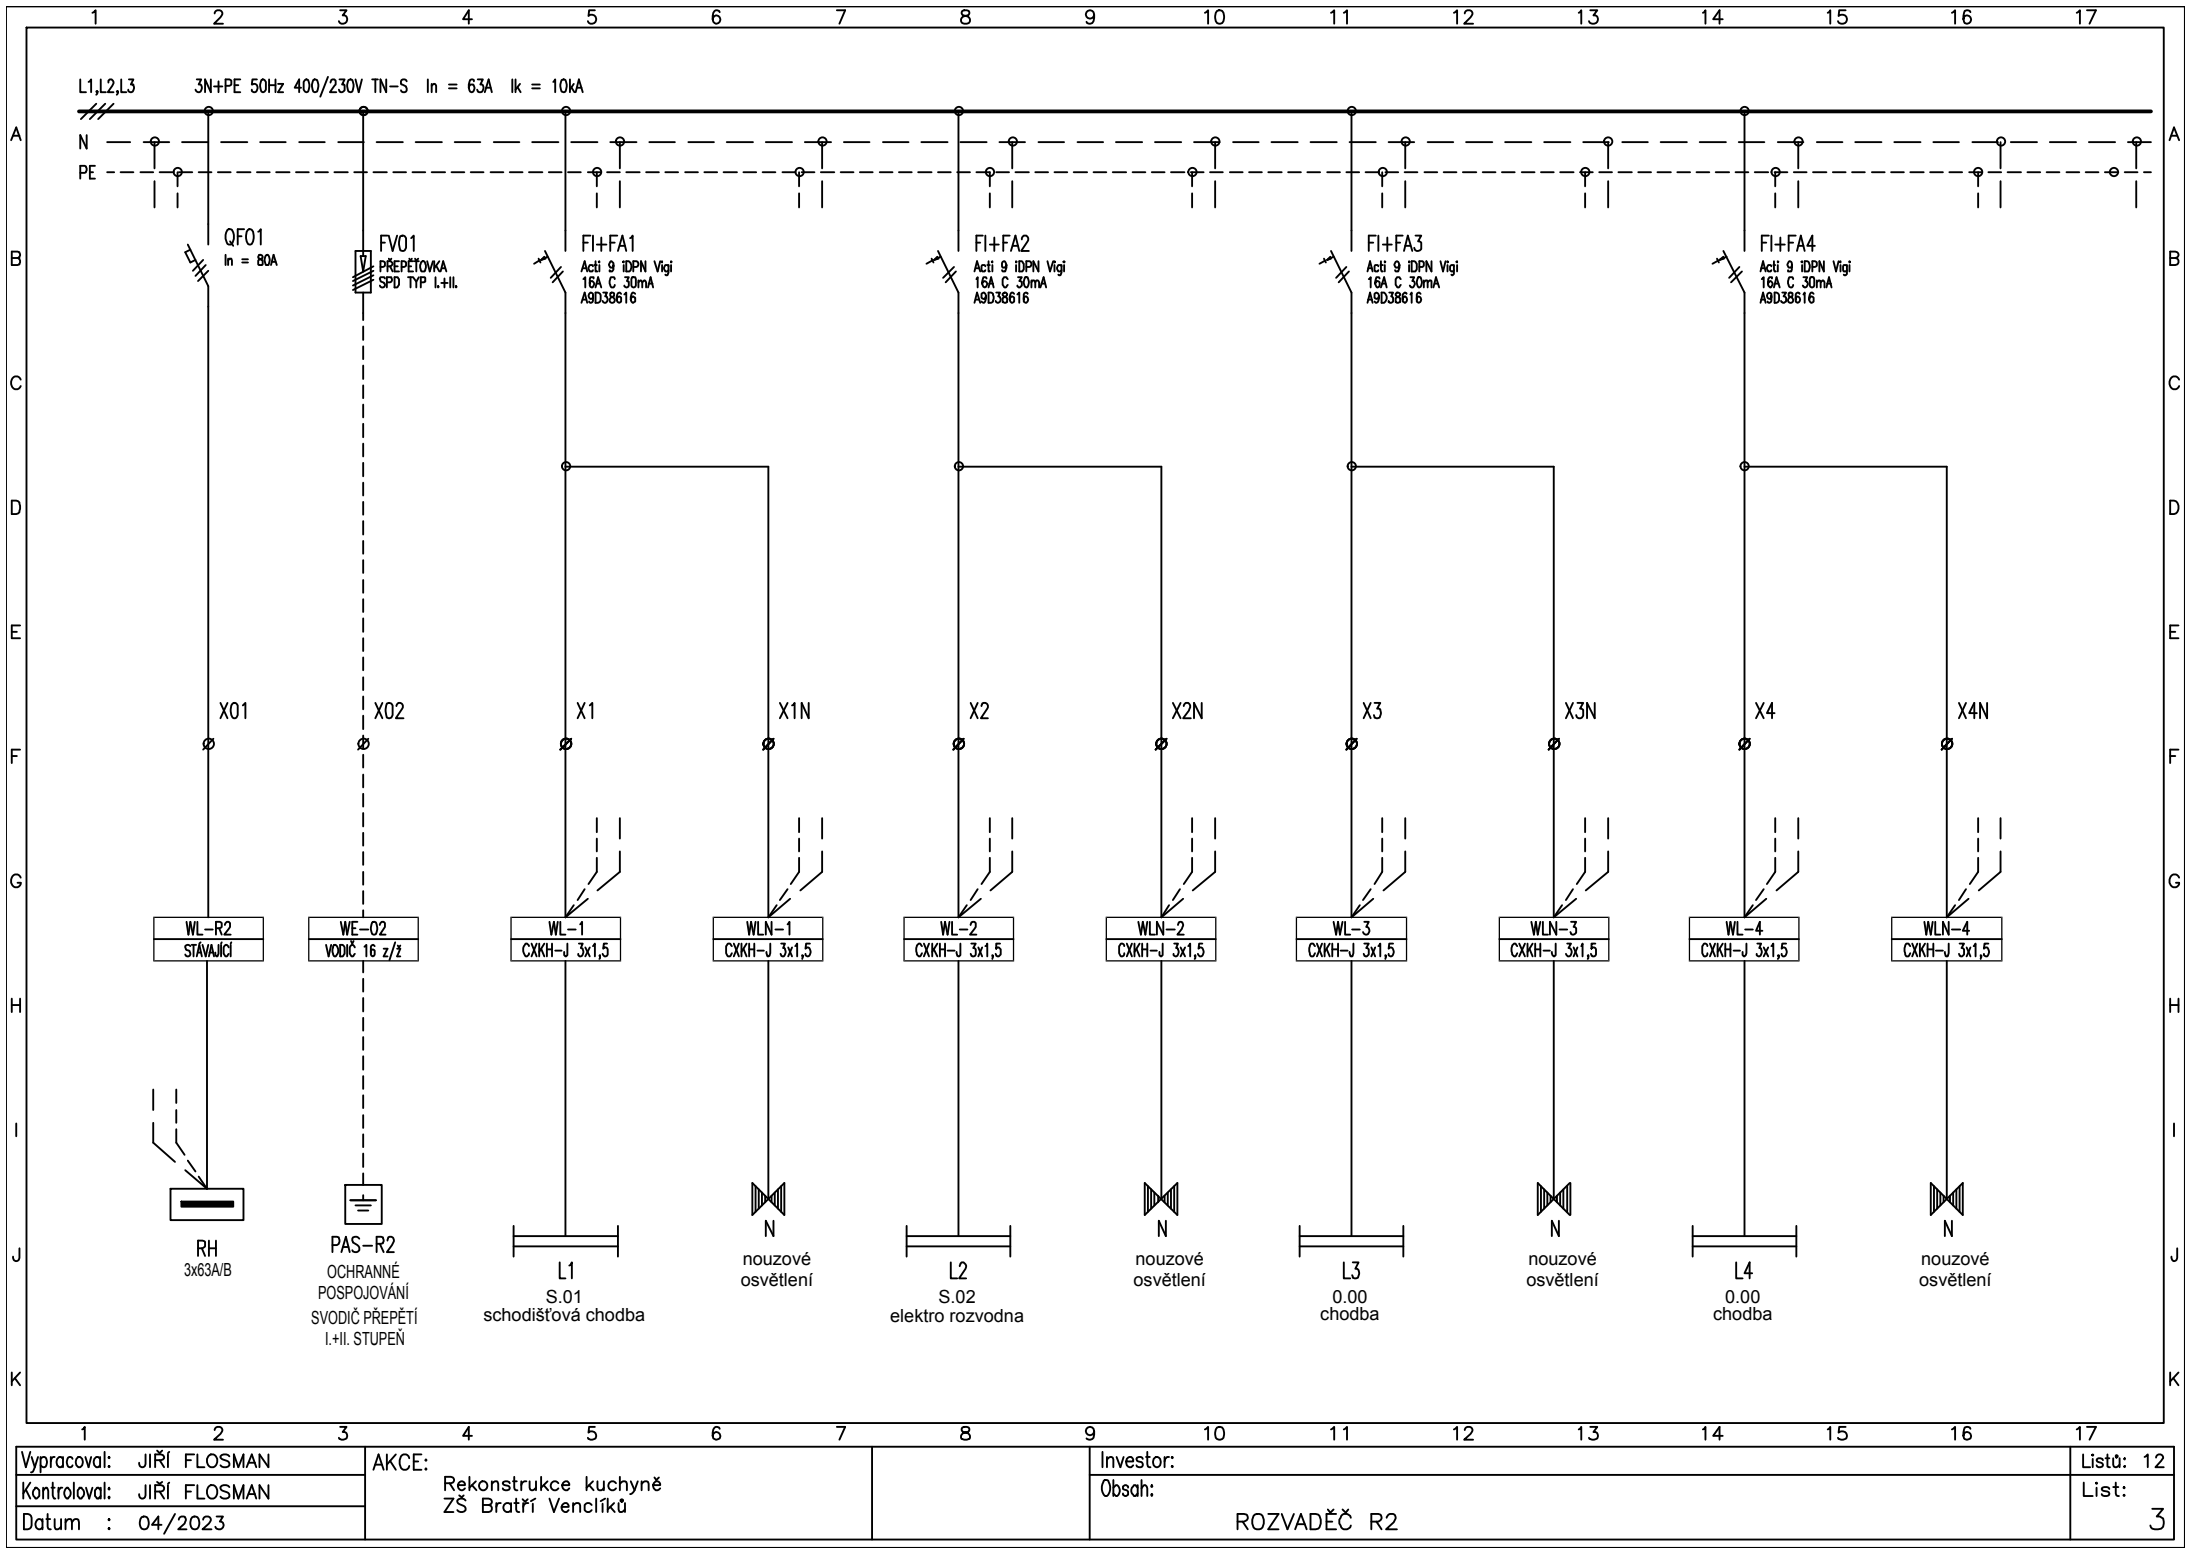

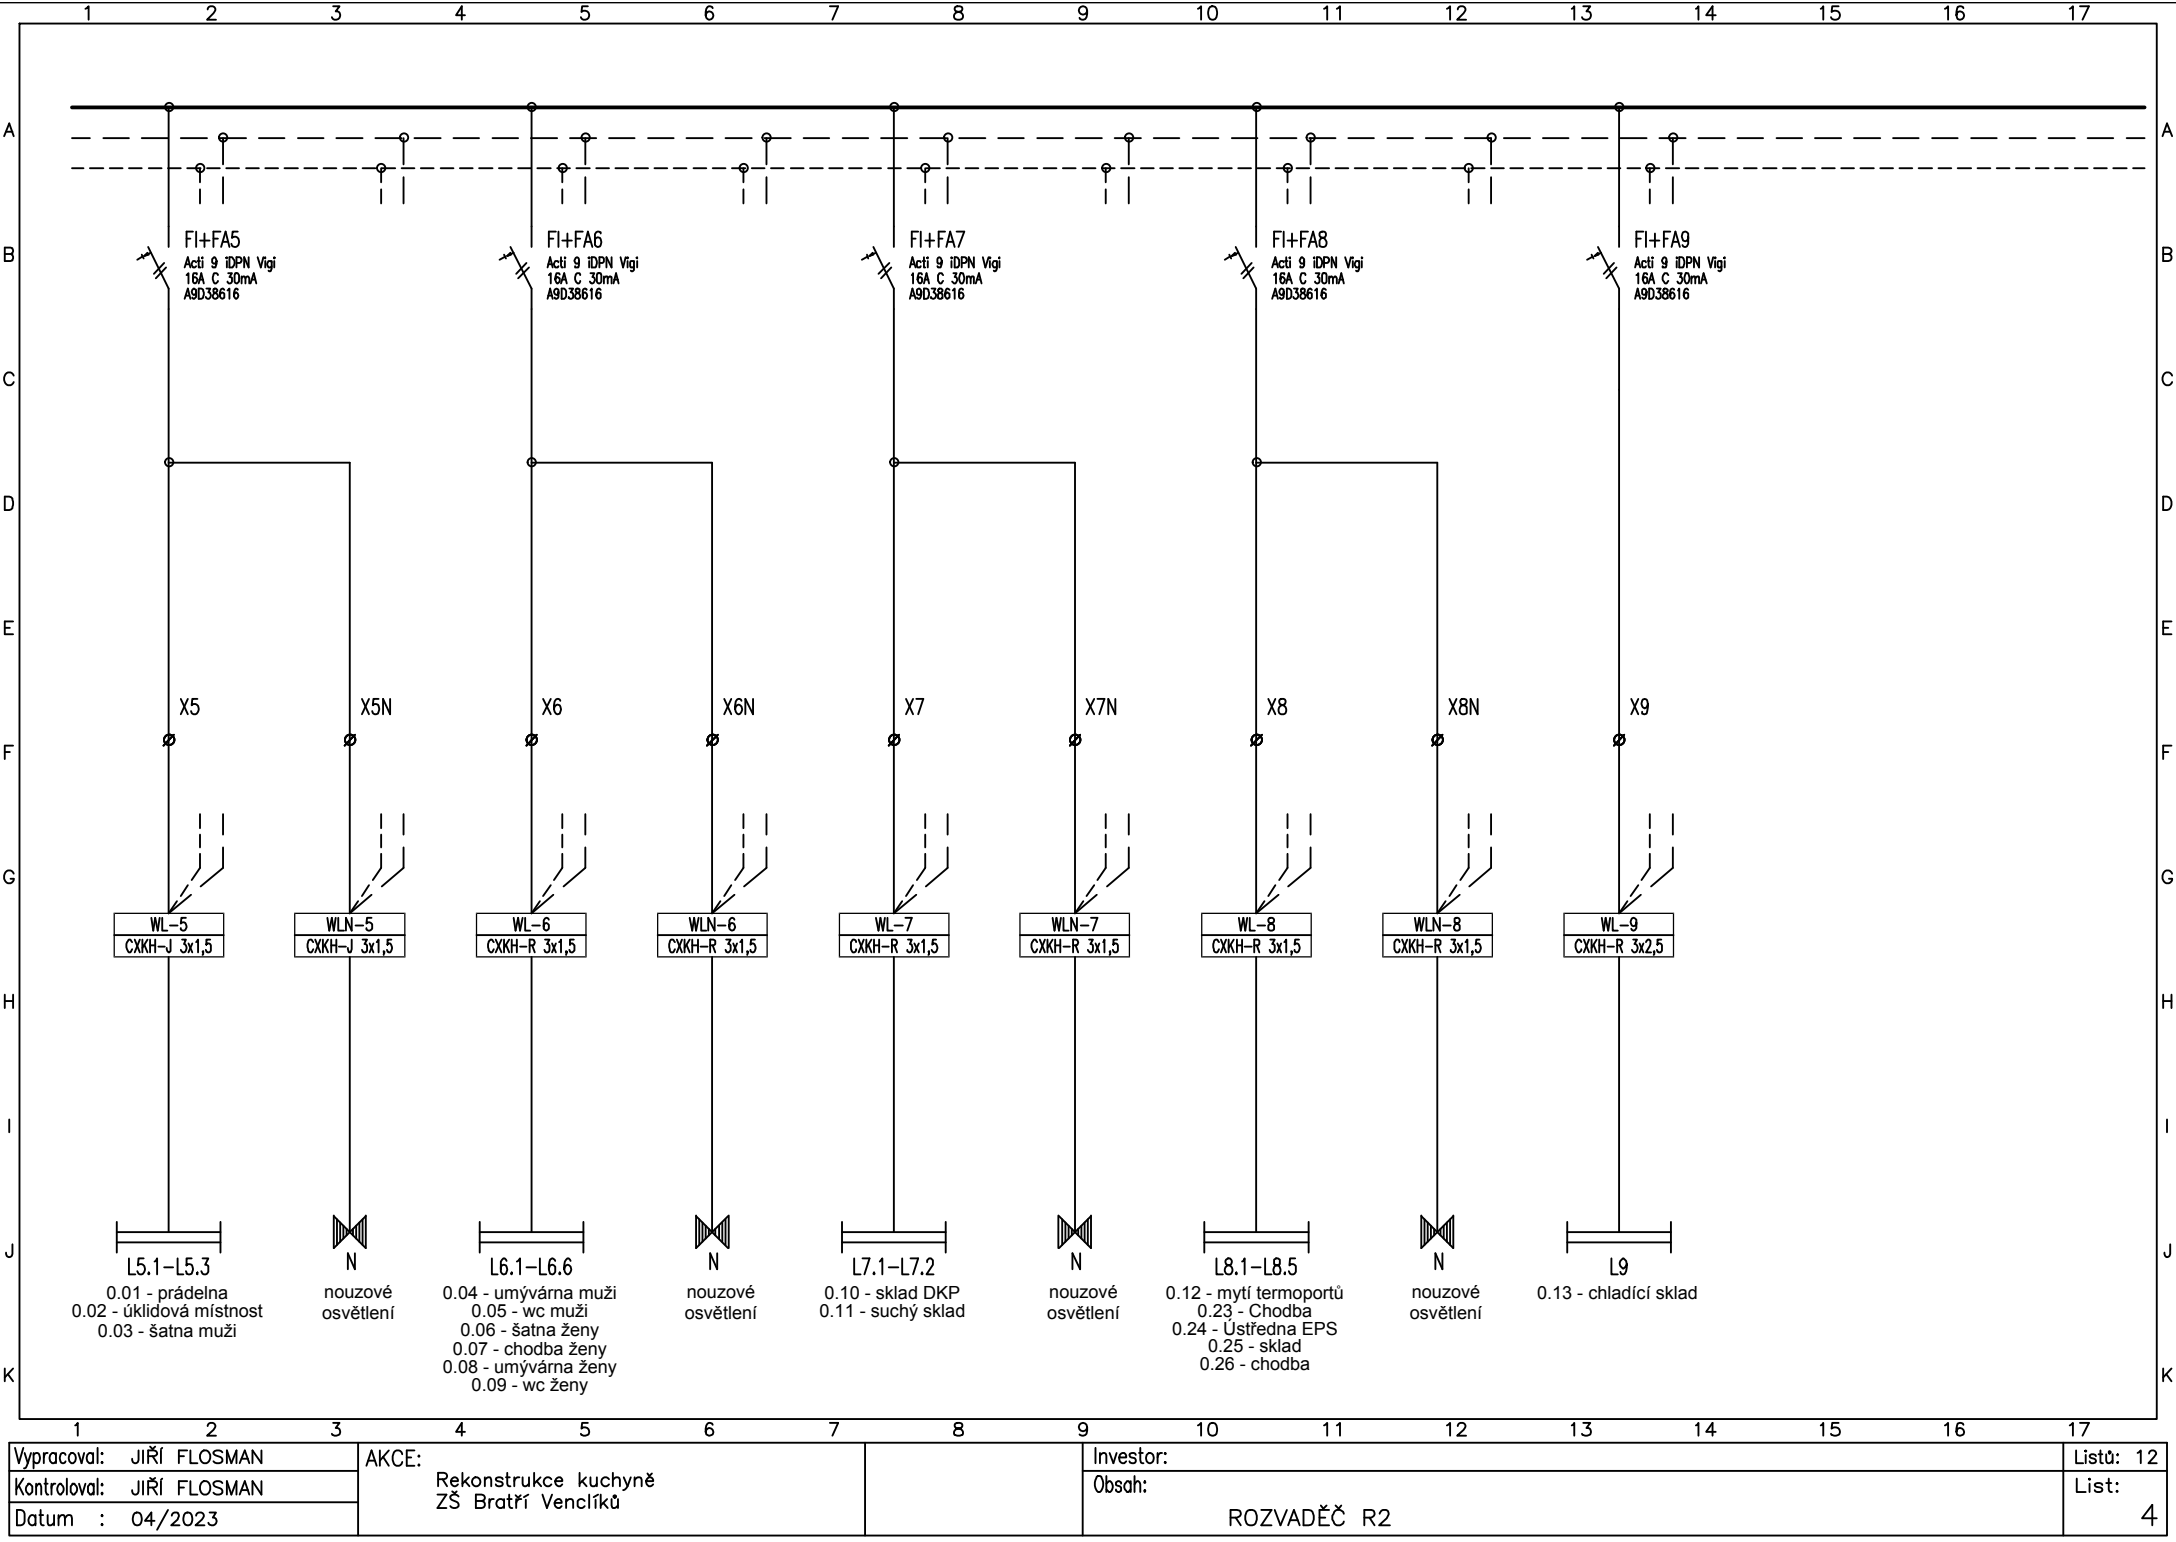


Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků	Investor:	Listů: 12
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN		Obsah:	List:
Datum : 04/2023		ROZVADĚČ R2	4



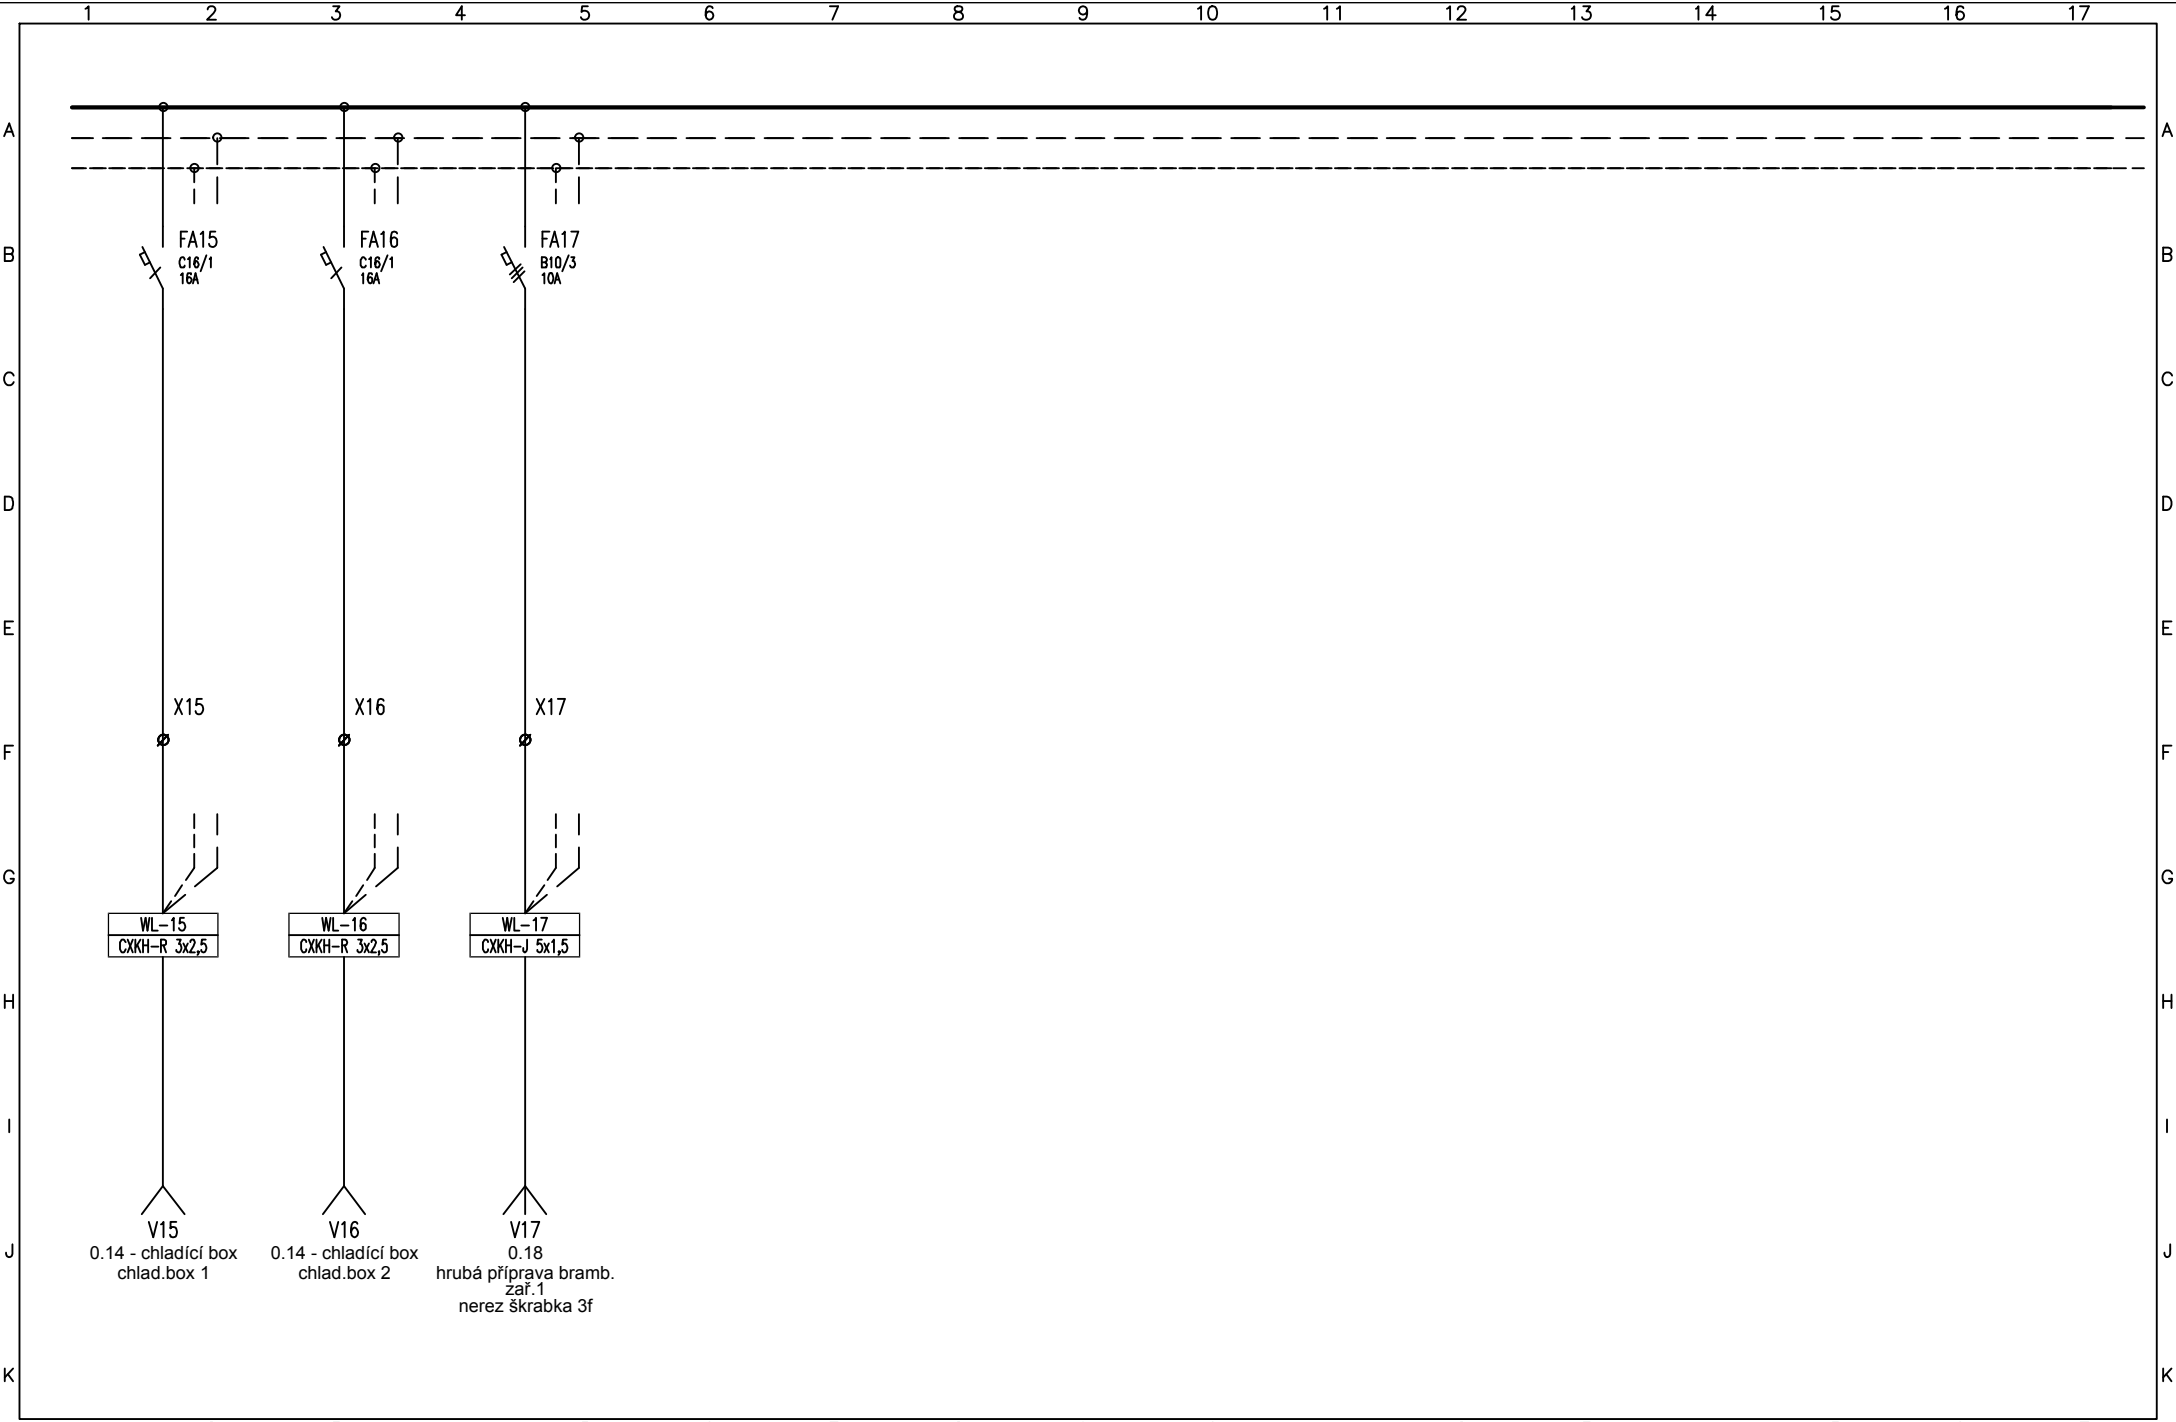


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN			AKCE: Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků				Investor:									Listů: 12
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN				Obsah:									List:			
Datum : 04/2023				ROZVADĚČ R2									6			




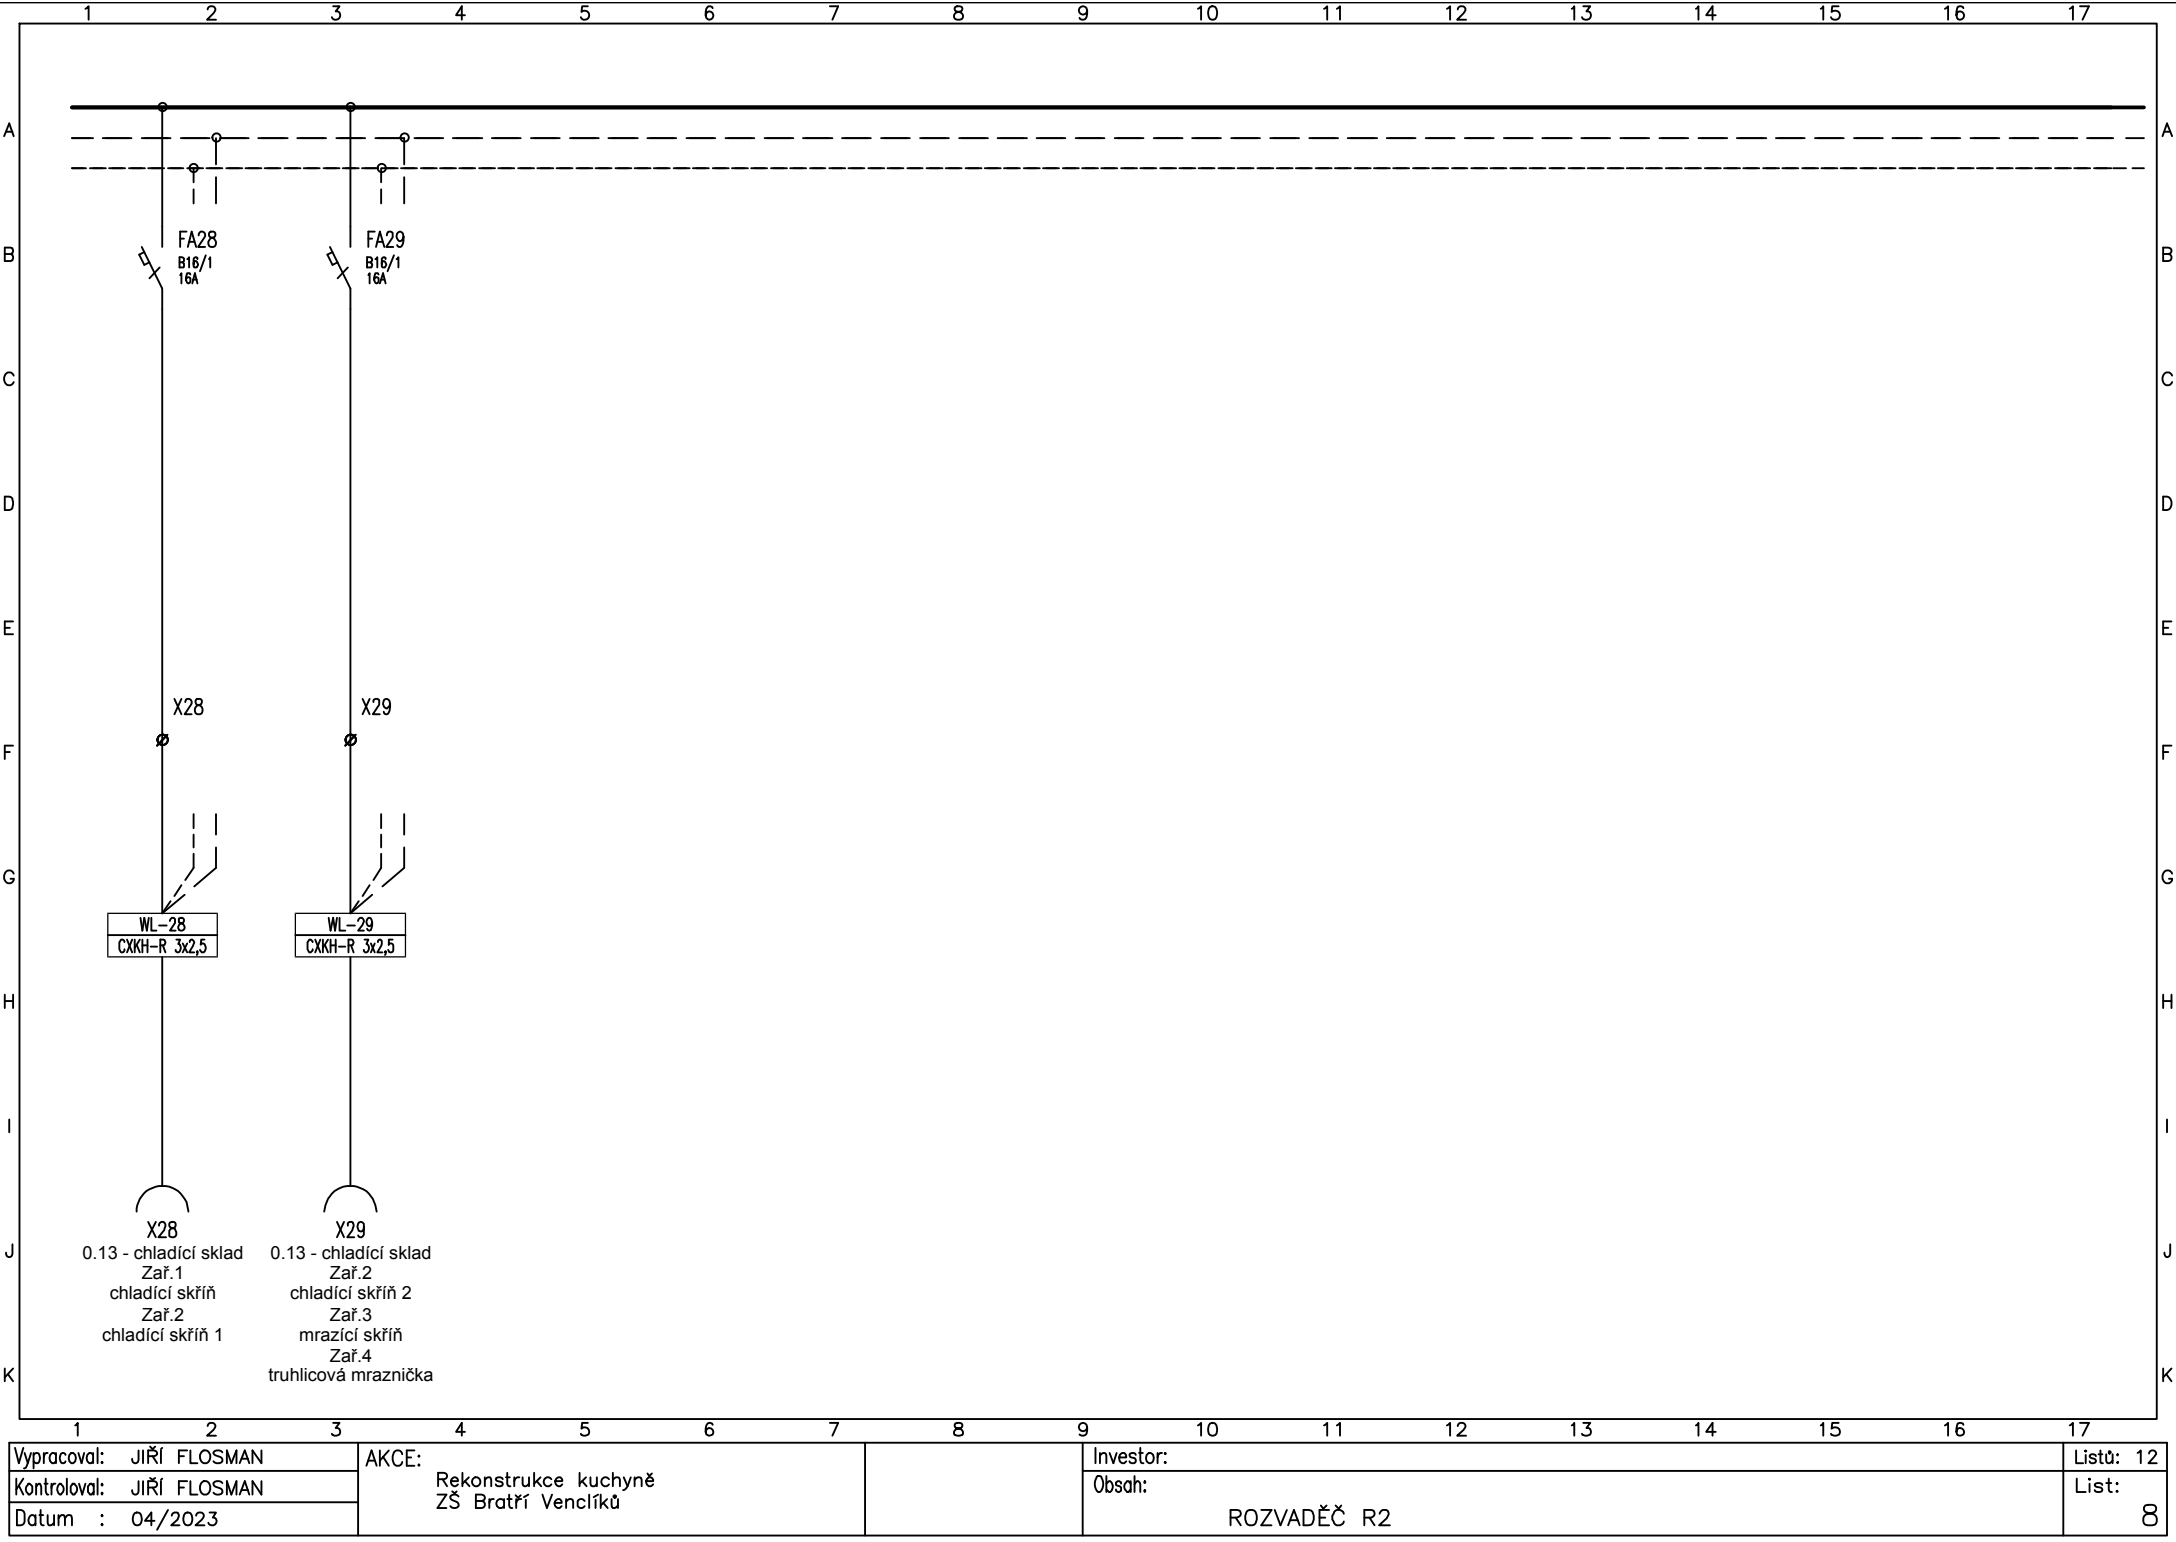


Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků	Investor:	Listů: 12
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN		Obsah:	List:
Datum : 04/2023		ROZVADĚČ R2	8



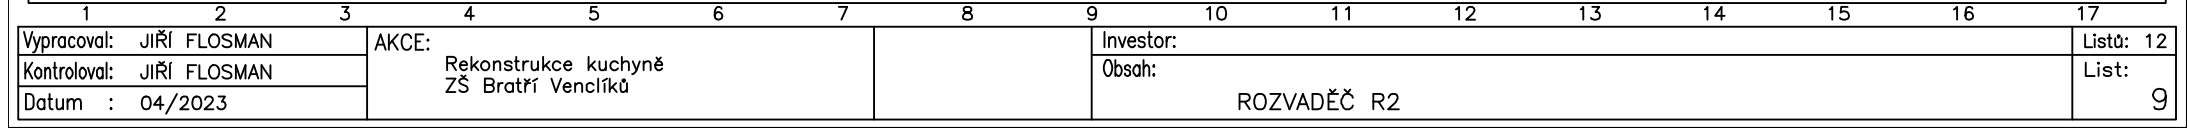


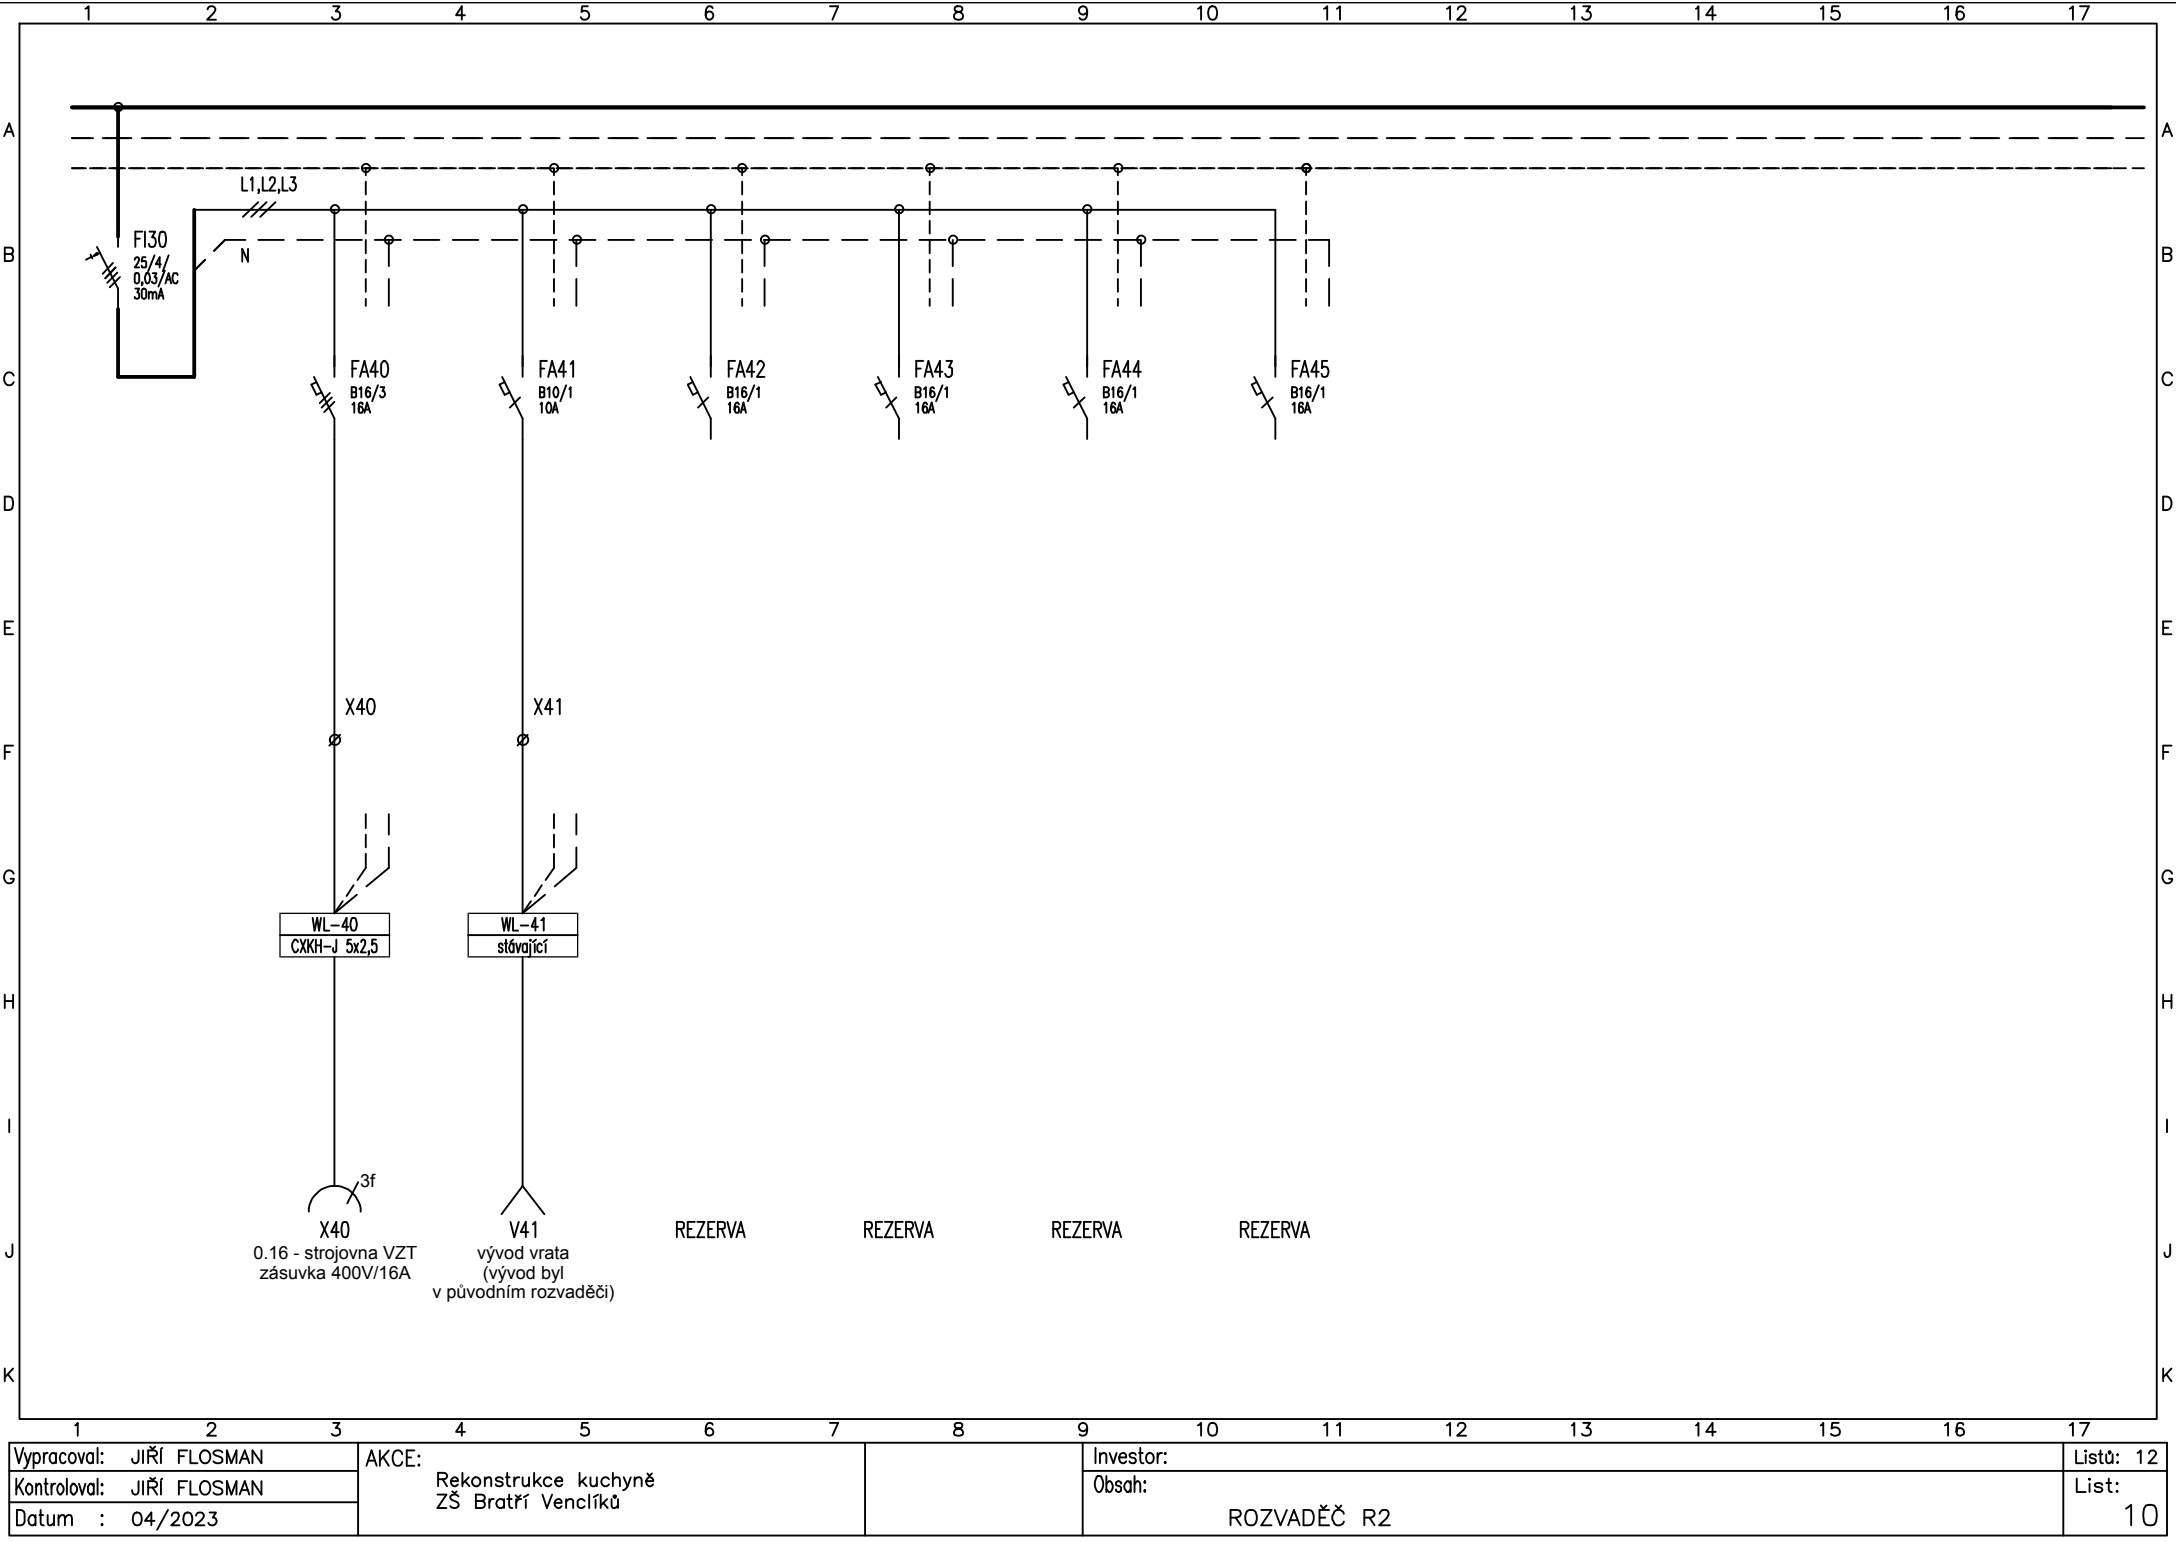

Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků	Investor:	Listů: 12
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN		Obsah:	List:
Datum : 04/2023		ROZVADĚČ R2	10

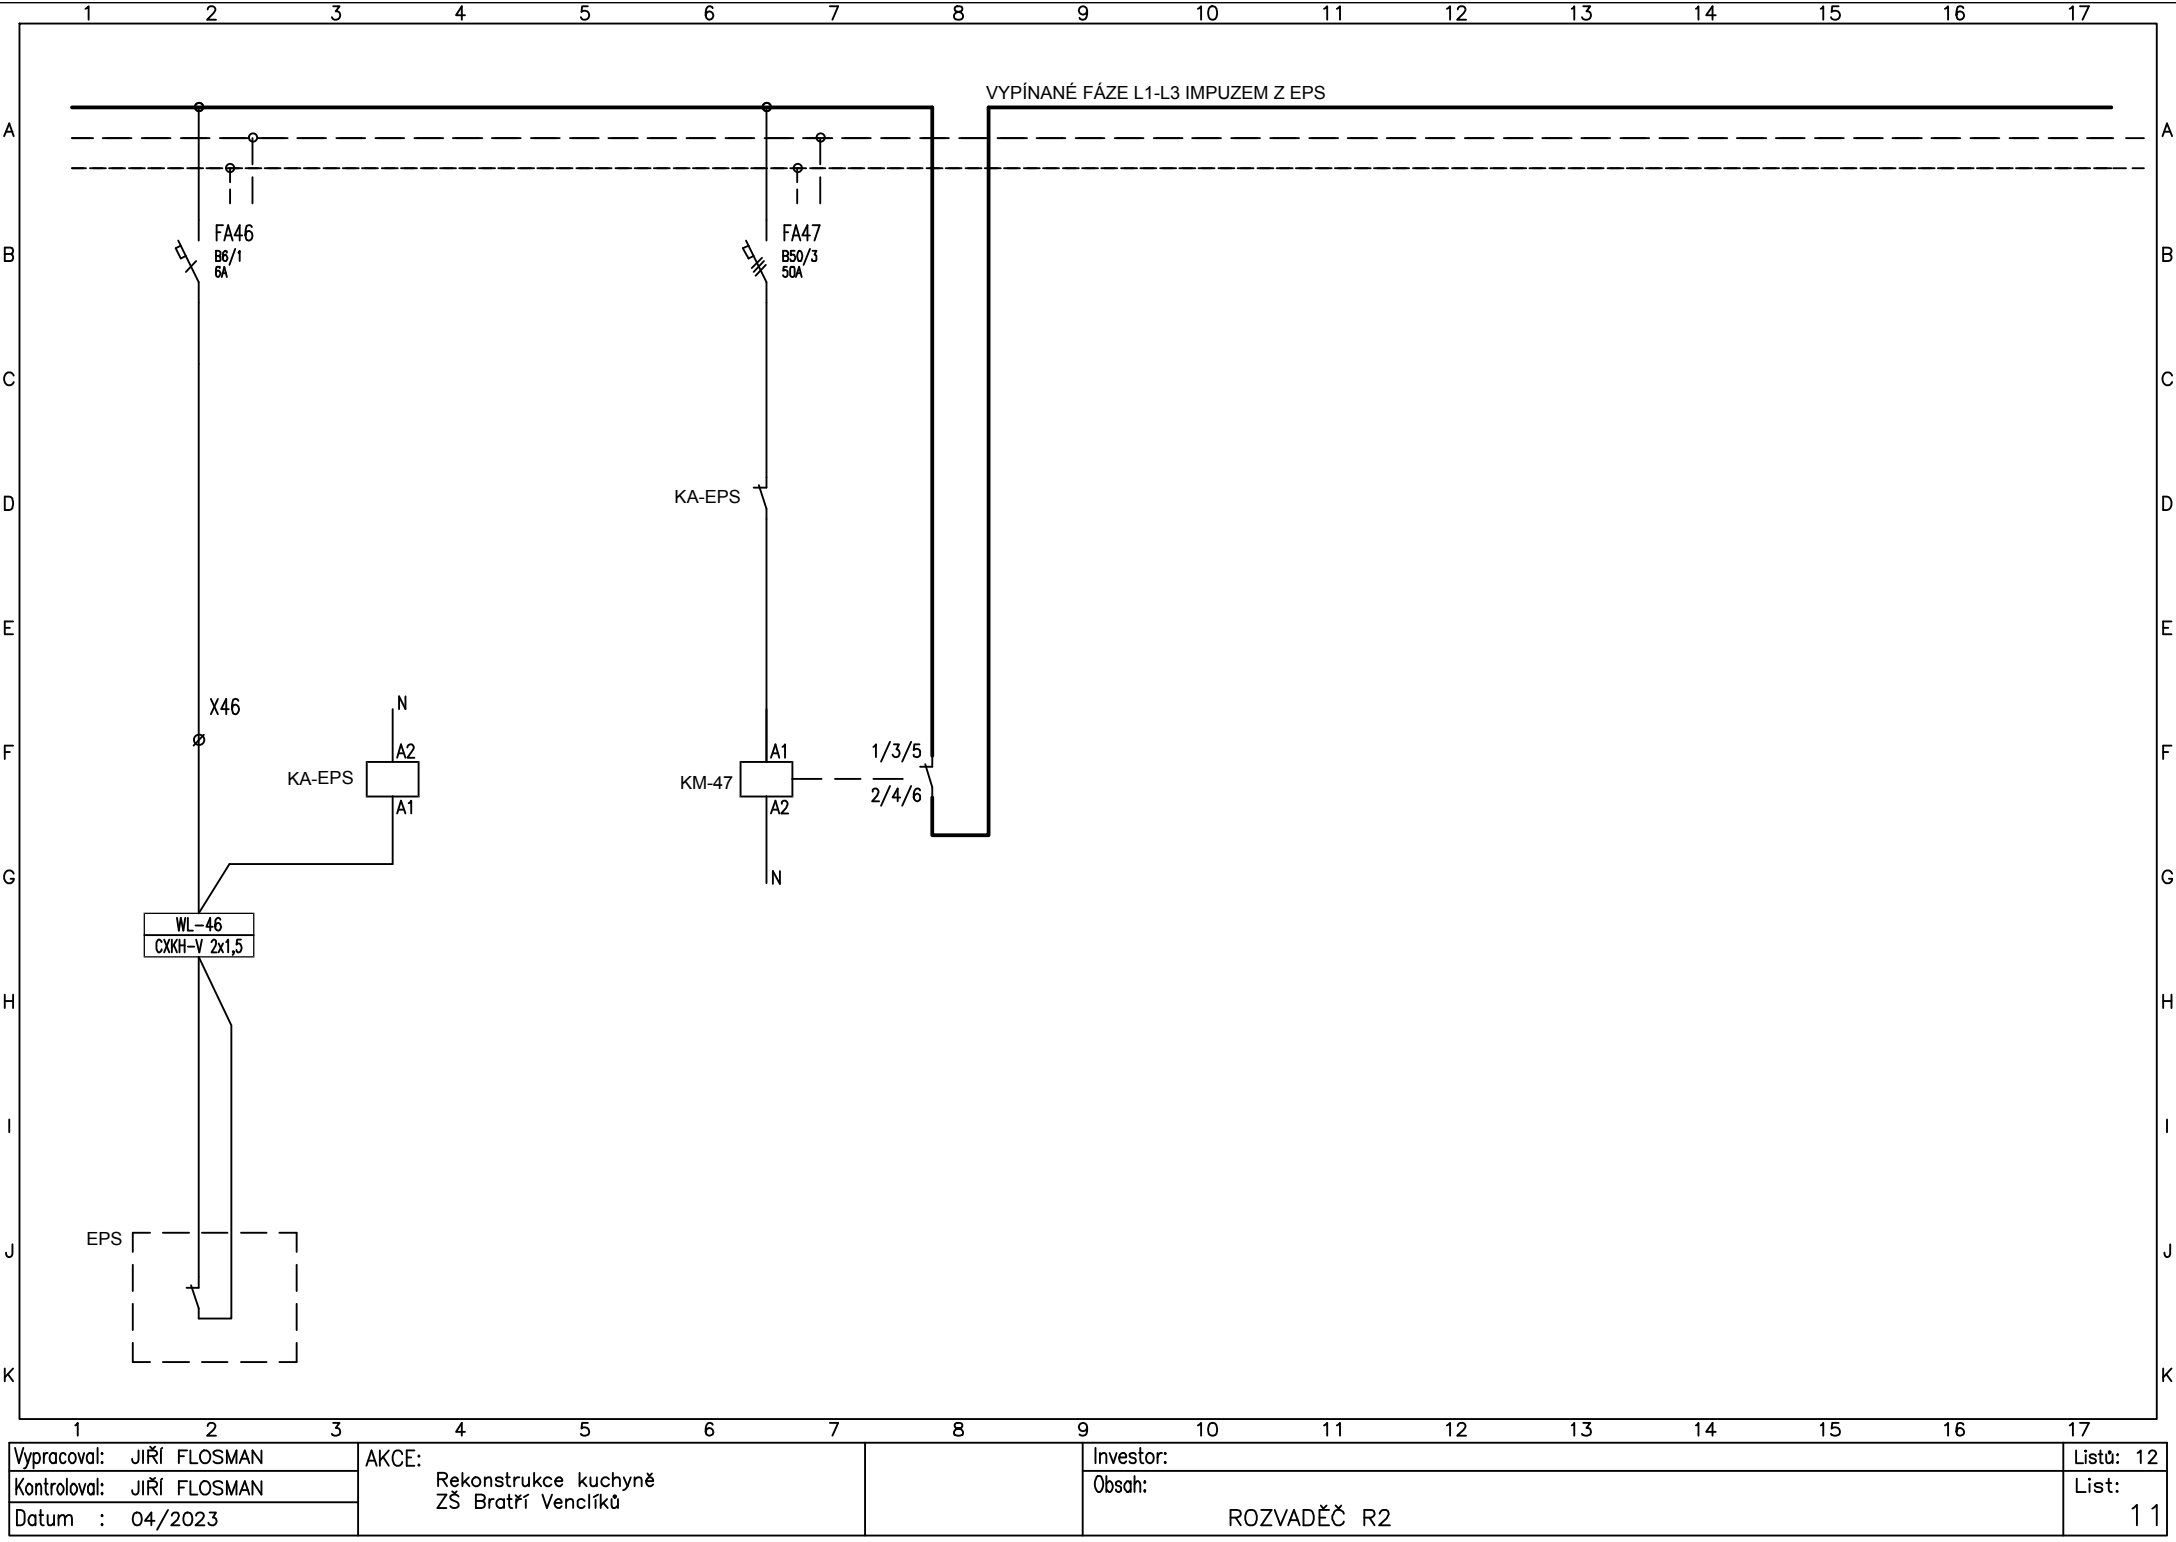

Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků	Investor:	Listů: 12
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN		Obsah:	List:
Datum : 04/2023		ROZVADĚČ R2	11

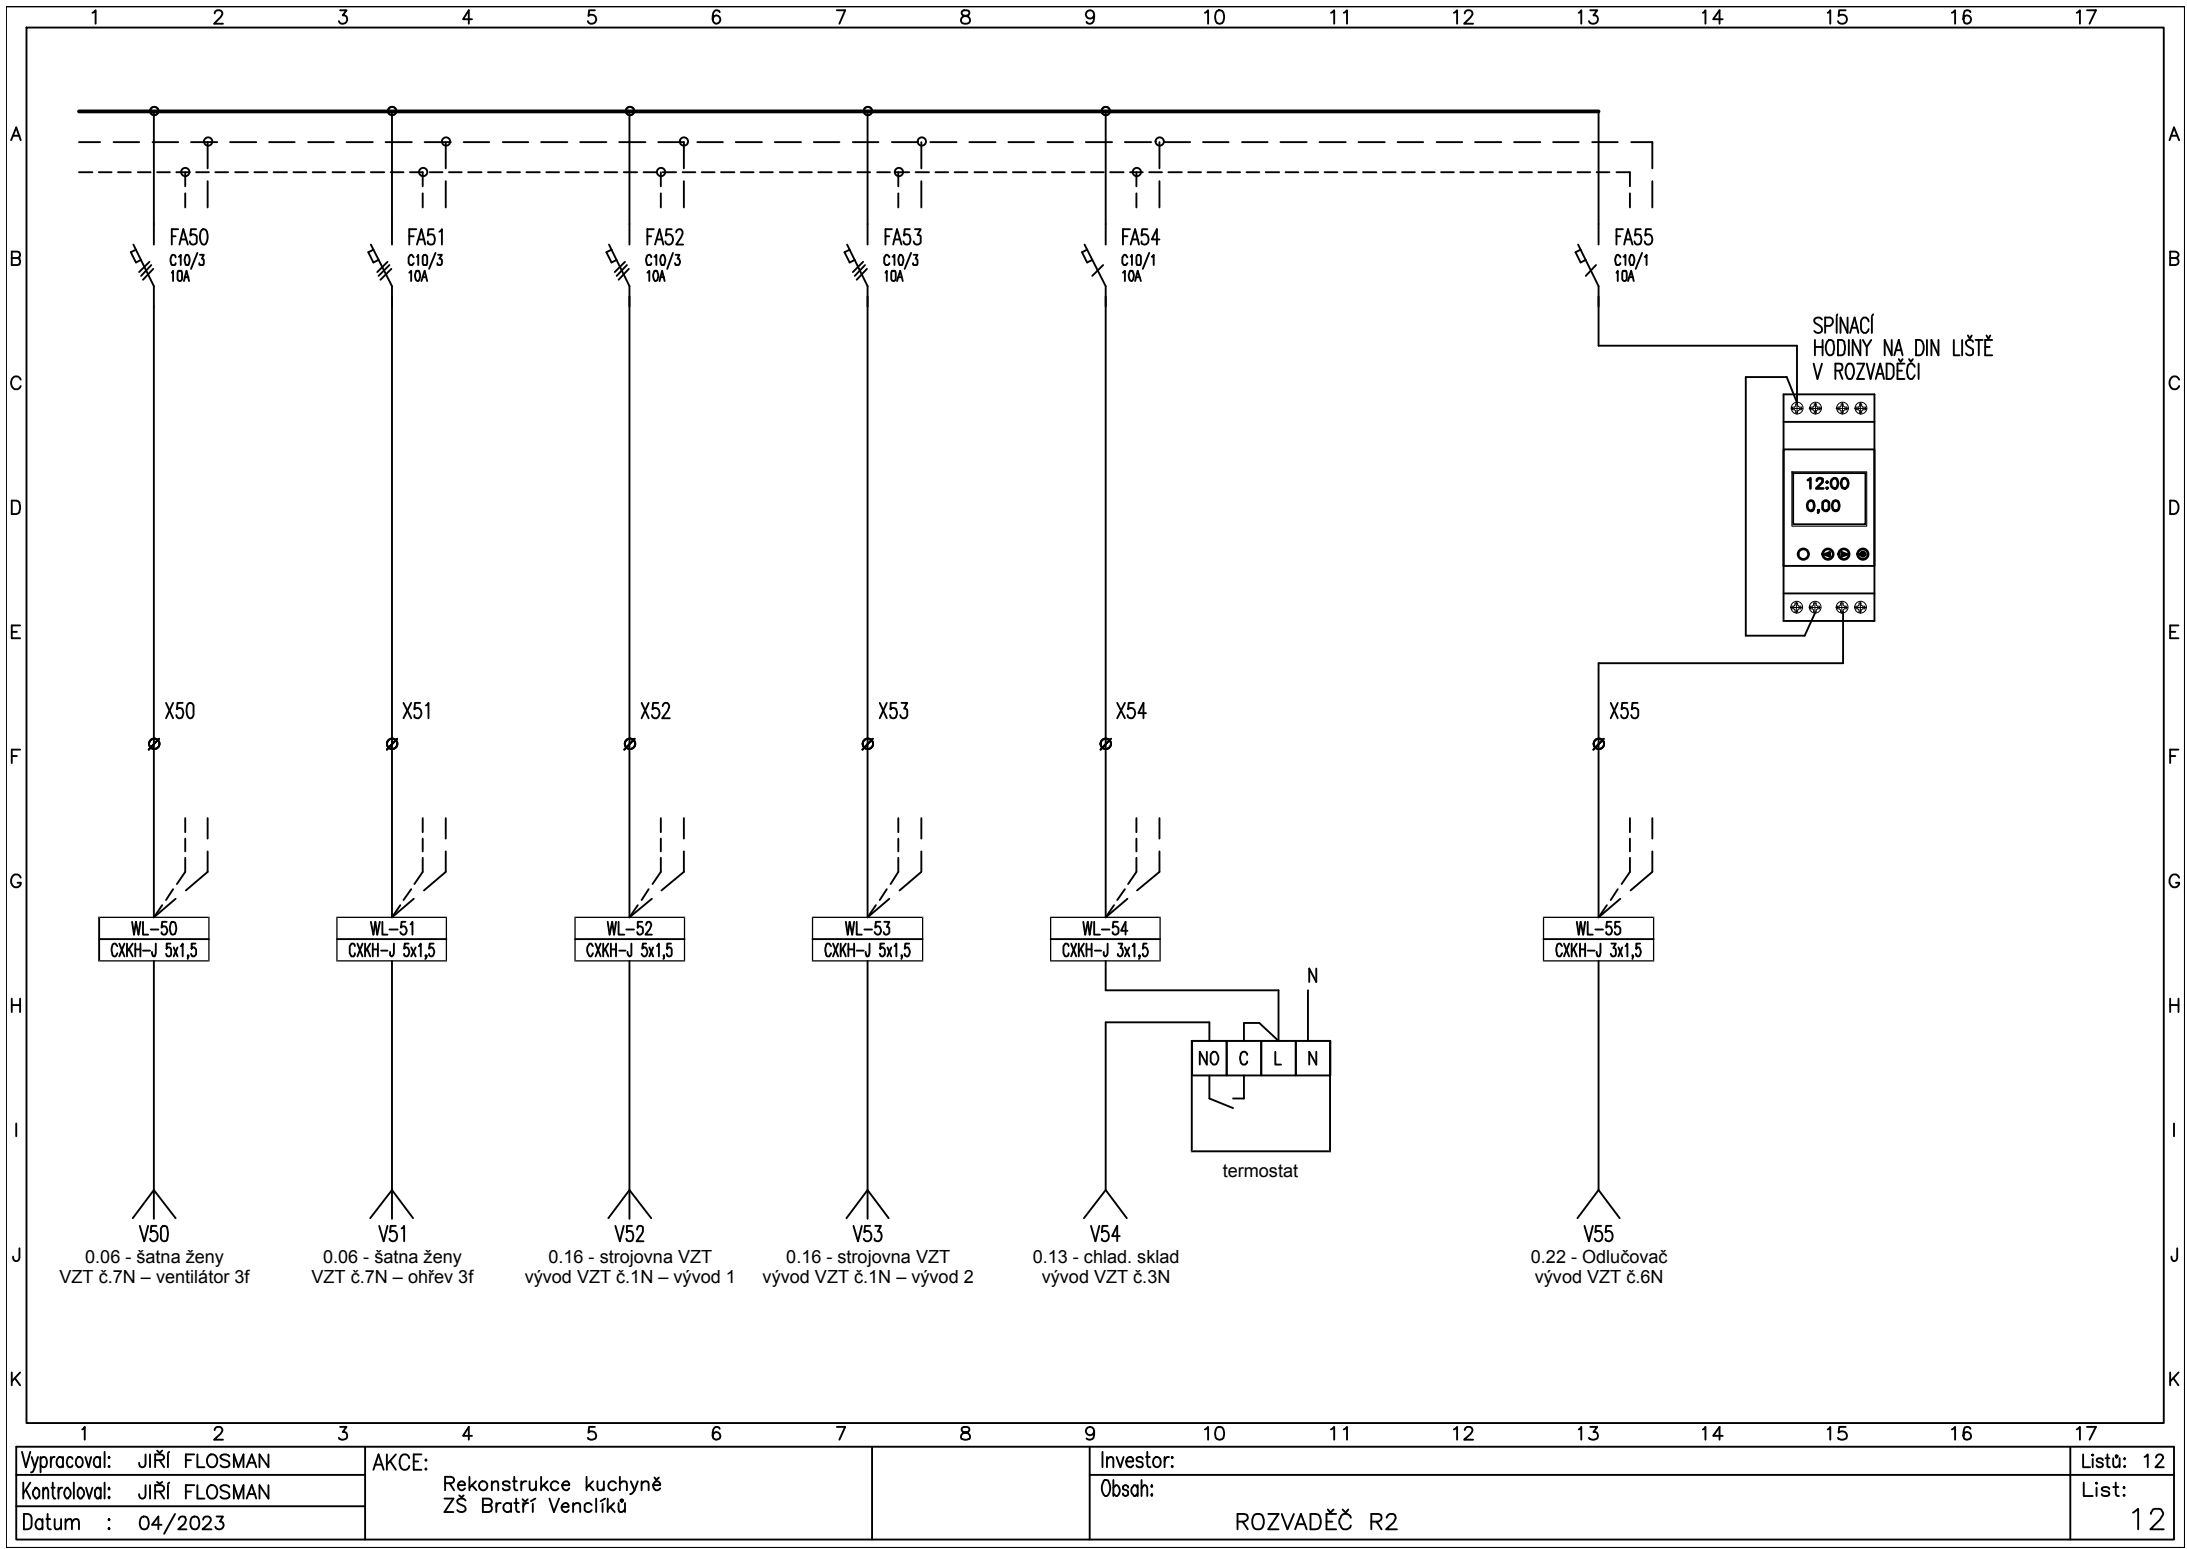

Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků	Investor:	Listů: 12
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN		Obsah:	List:
Datum : 04/2023		ROZVADĚČ R2	12