

POZNÁMKY:

Dle příslušných předpisů Evropské unie v oblasti dodávání výrobků na trh spadají rozváděče mezi výrobky viz. jmenované normy souboru EN/IEC 61439. V českém právním řádu pak rozváděče spadají pod zákon č. 90/2016 Sb. Dle jmenovaného zákona zajišťuje dokumentaci výrobků jejich výrobce nebo dovozce, dle příslušného prováděcího nařízení vlády i včetně schémat obvodů (tj. včetně schémat zapojení).

Schémat rozváděčů nejsou podmínkou pro to, aby mohl být vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektant nakreslil schémata pro jasné a přehledné znázornění co se má jak připojit.

R–Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZŠ bratří Venclíků bratří Venclíků 1, čp. 1140 Praha 9 – Černý Most	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		JIŘÍ FLOSMAN	
		SPOLUPR.			
		ZAK.Č.		0009 0113 40	
OBJEDNAVATEL MČ Praha 14 bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES Schéma rozvaděče R4	STUPEŇ DPS		D.1.4 EL	12
		FORM.			
		MĚŘ.:			
		DATUM 04/2023		PROFESE	VÝKRES

ROZVADĚČ R4

DRUH ROZVÁDĚČE	: OCELOPLECHOVÝ
ROZMĚRY	: 600/760/262.5
POLOHA	: VESTAVNÝ
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE	: EI30DP1
ZKRATOVÁ ODOLNOST	: I _{ks} = 10kA
KRYTÍ	: IP43/20
PŘÍVOD	: ZESPODA
VÝVODY	: NAHORU/DOLŮ
BARVA	: RAL 7035 – ŠEDÁ


NAPÁJECÍ SÍŤ: OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010): <u>ZÁKLADNÍ:</u> OCHRANNÁ OPATŘENÍ: <u>ZYŠŤENÁ:</u> <u>DOPLŇKOVÁ:</u>	3PEN,50Hz 400V/ 230V, TN-S IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411) AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412), UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2) DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (viz.odst. 415.1)
--	---

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)


BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :

0102 – POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ
4301 – NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI


Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratři Venclíků	Investor:	Listů: 7
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN		Obsah:	List:
Datum : 04/2023		ROZVADEČ R4	2

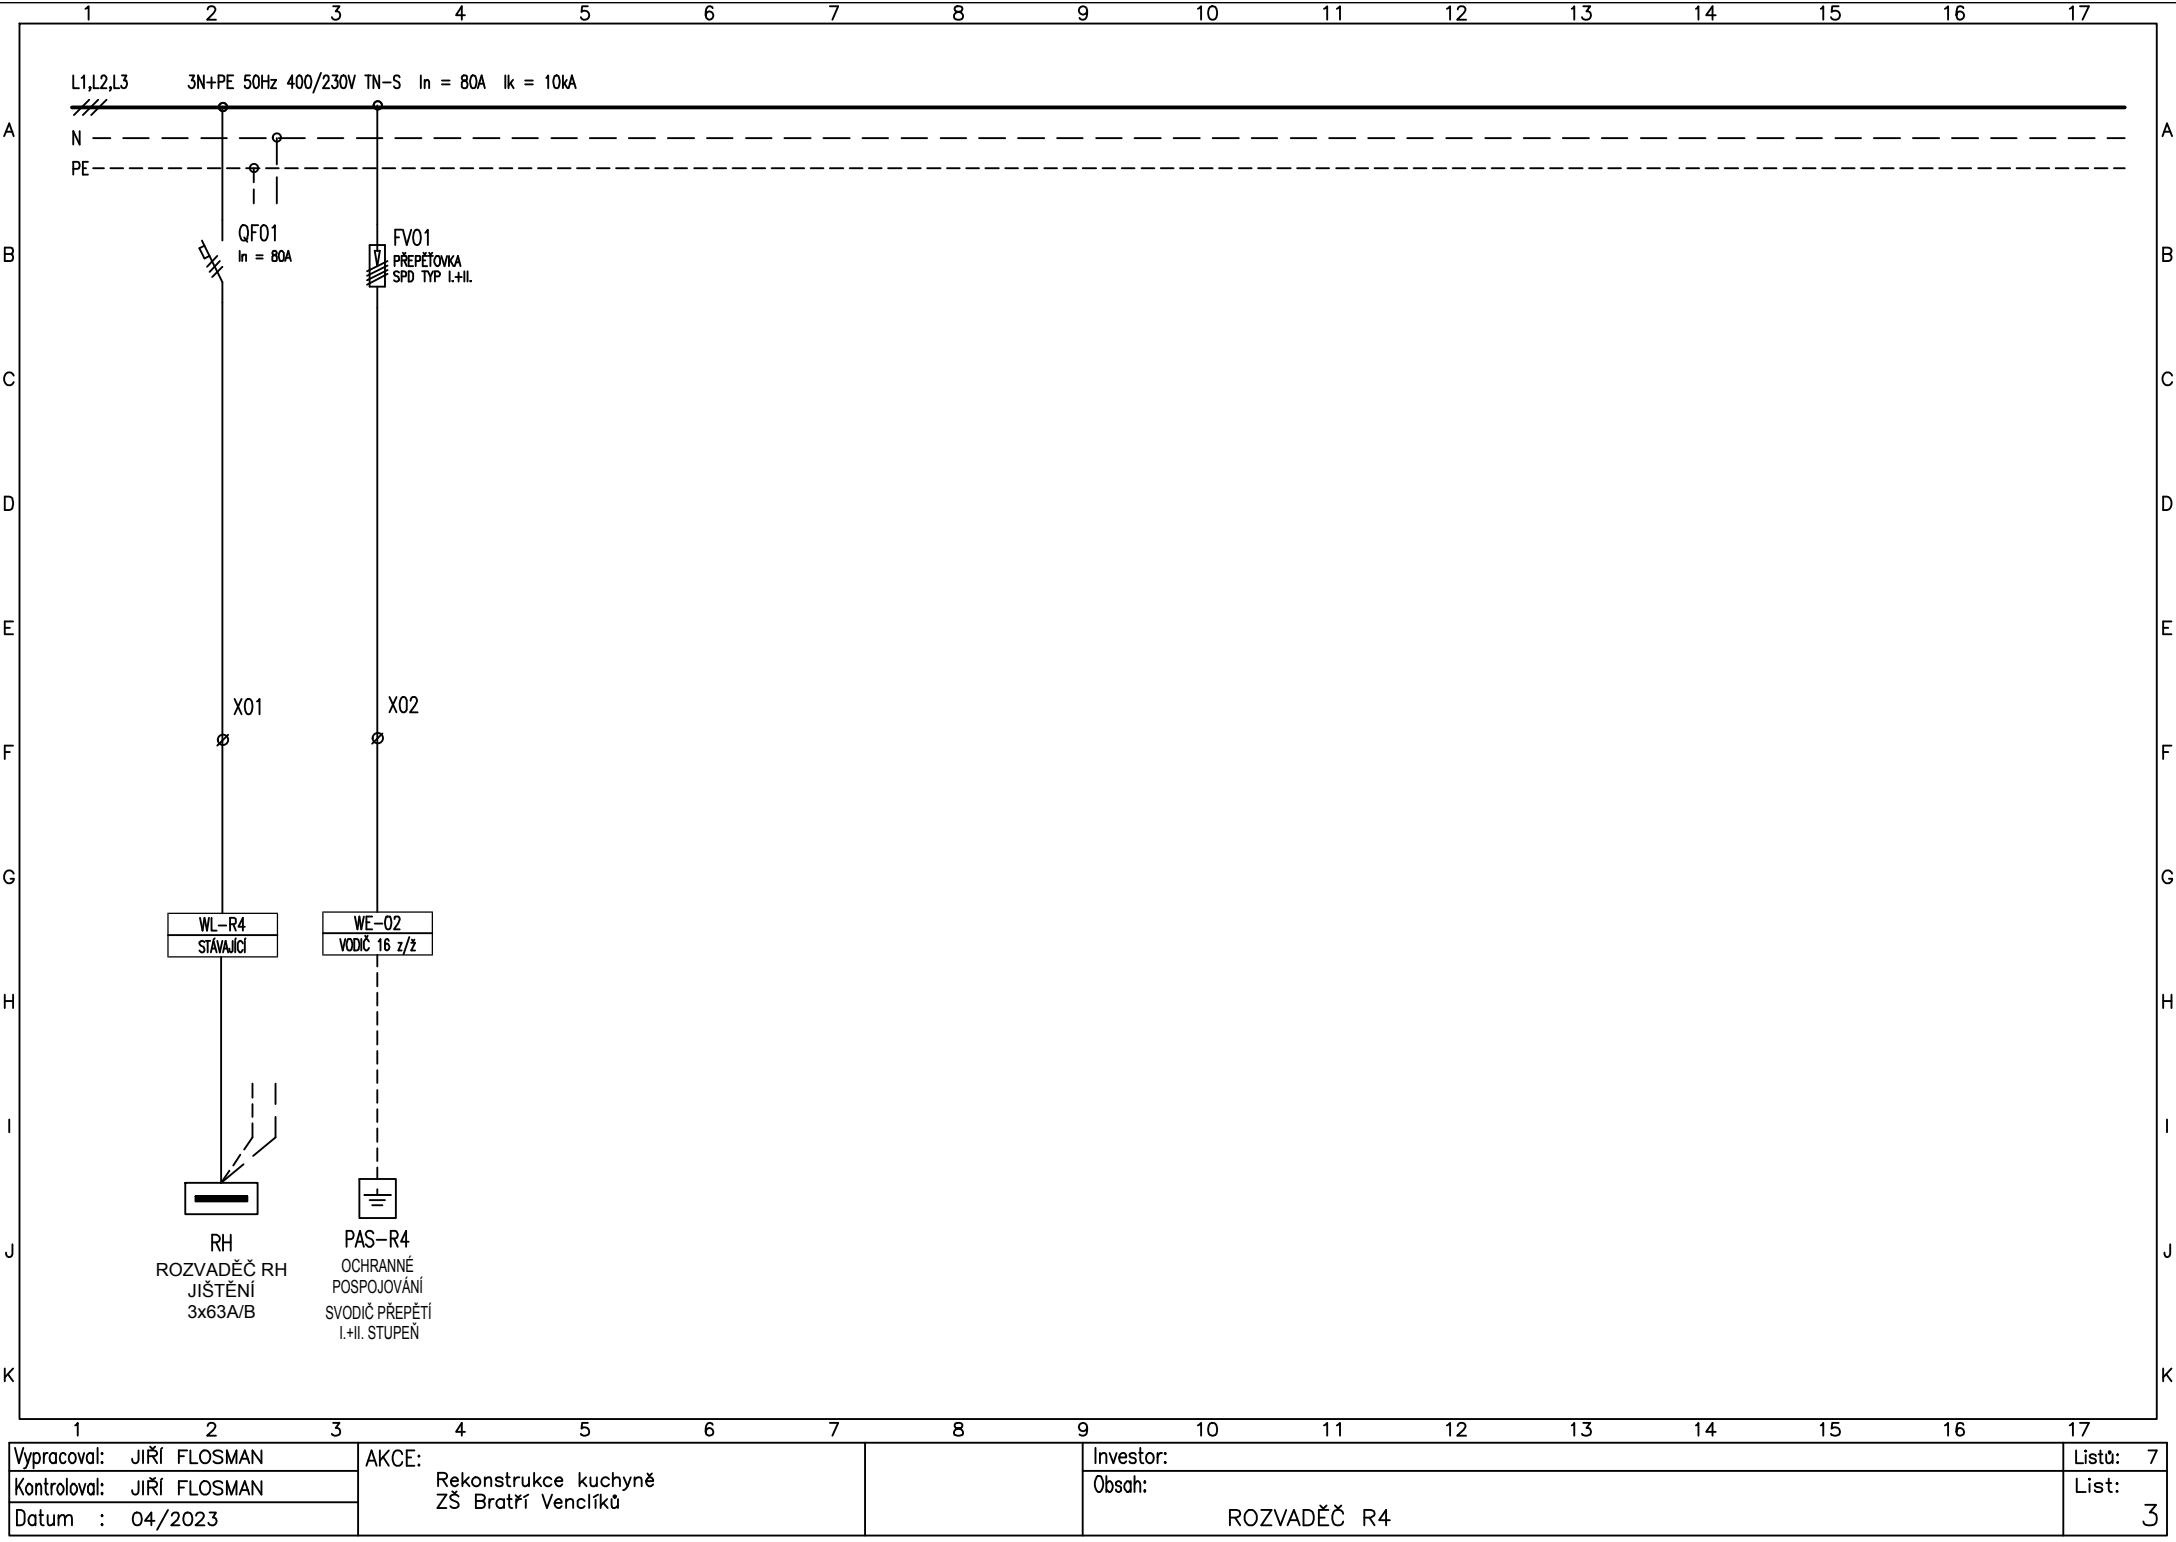

Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků	Investor:	Listů: 7
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN		Obsah:	List: 3
Datum : 04/2023		ROZVADĚČ R4	

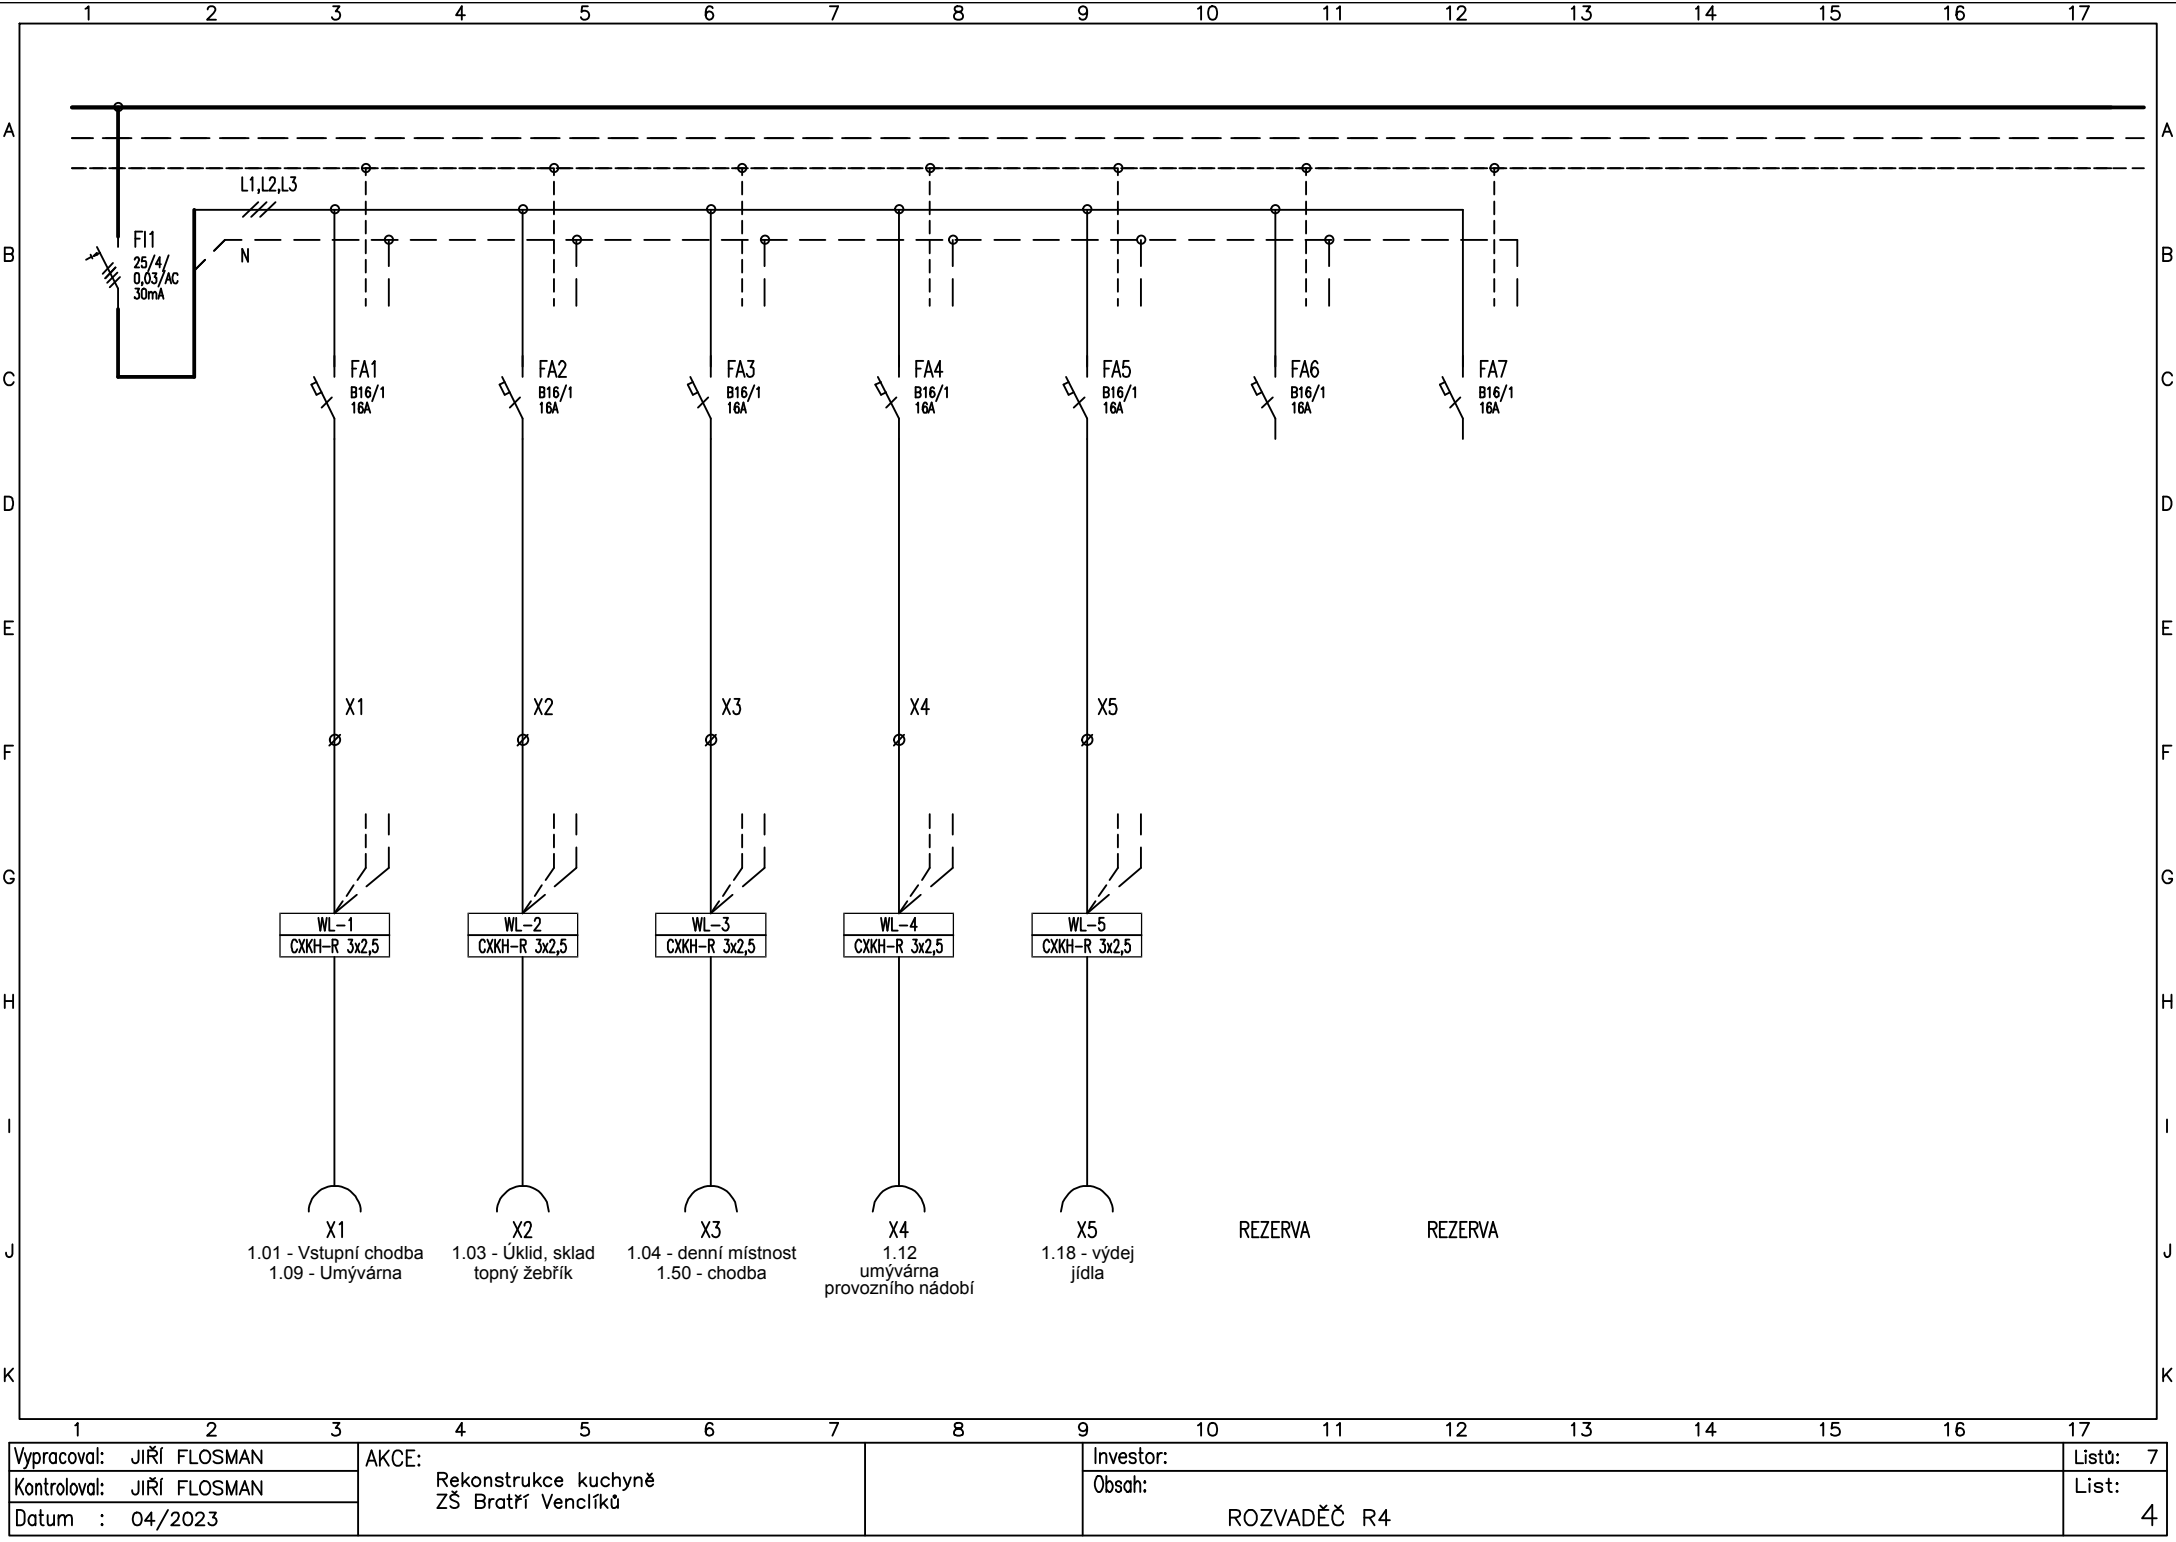

Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků	Investor:	Listů: 7
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN		Obsah:	List: 4
Datum : 04/2023		ROZVADĚČ R4	

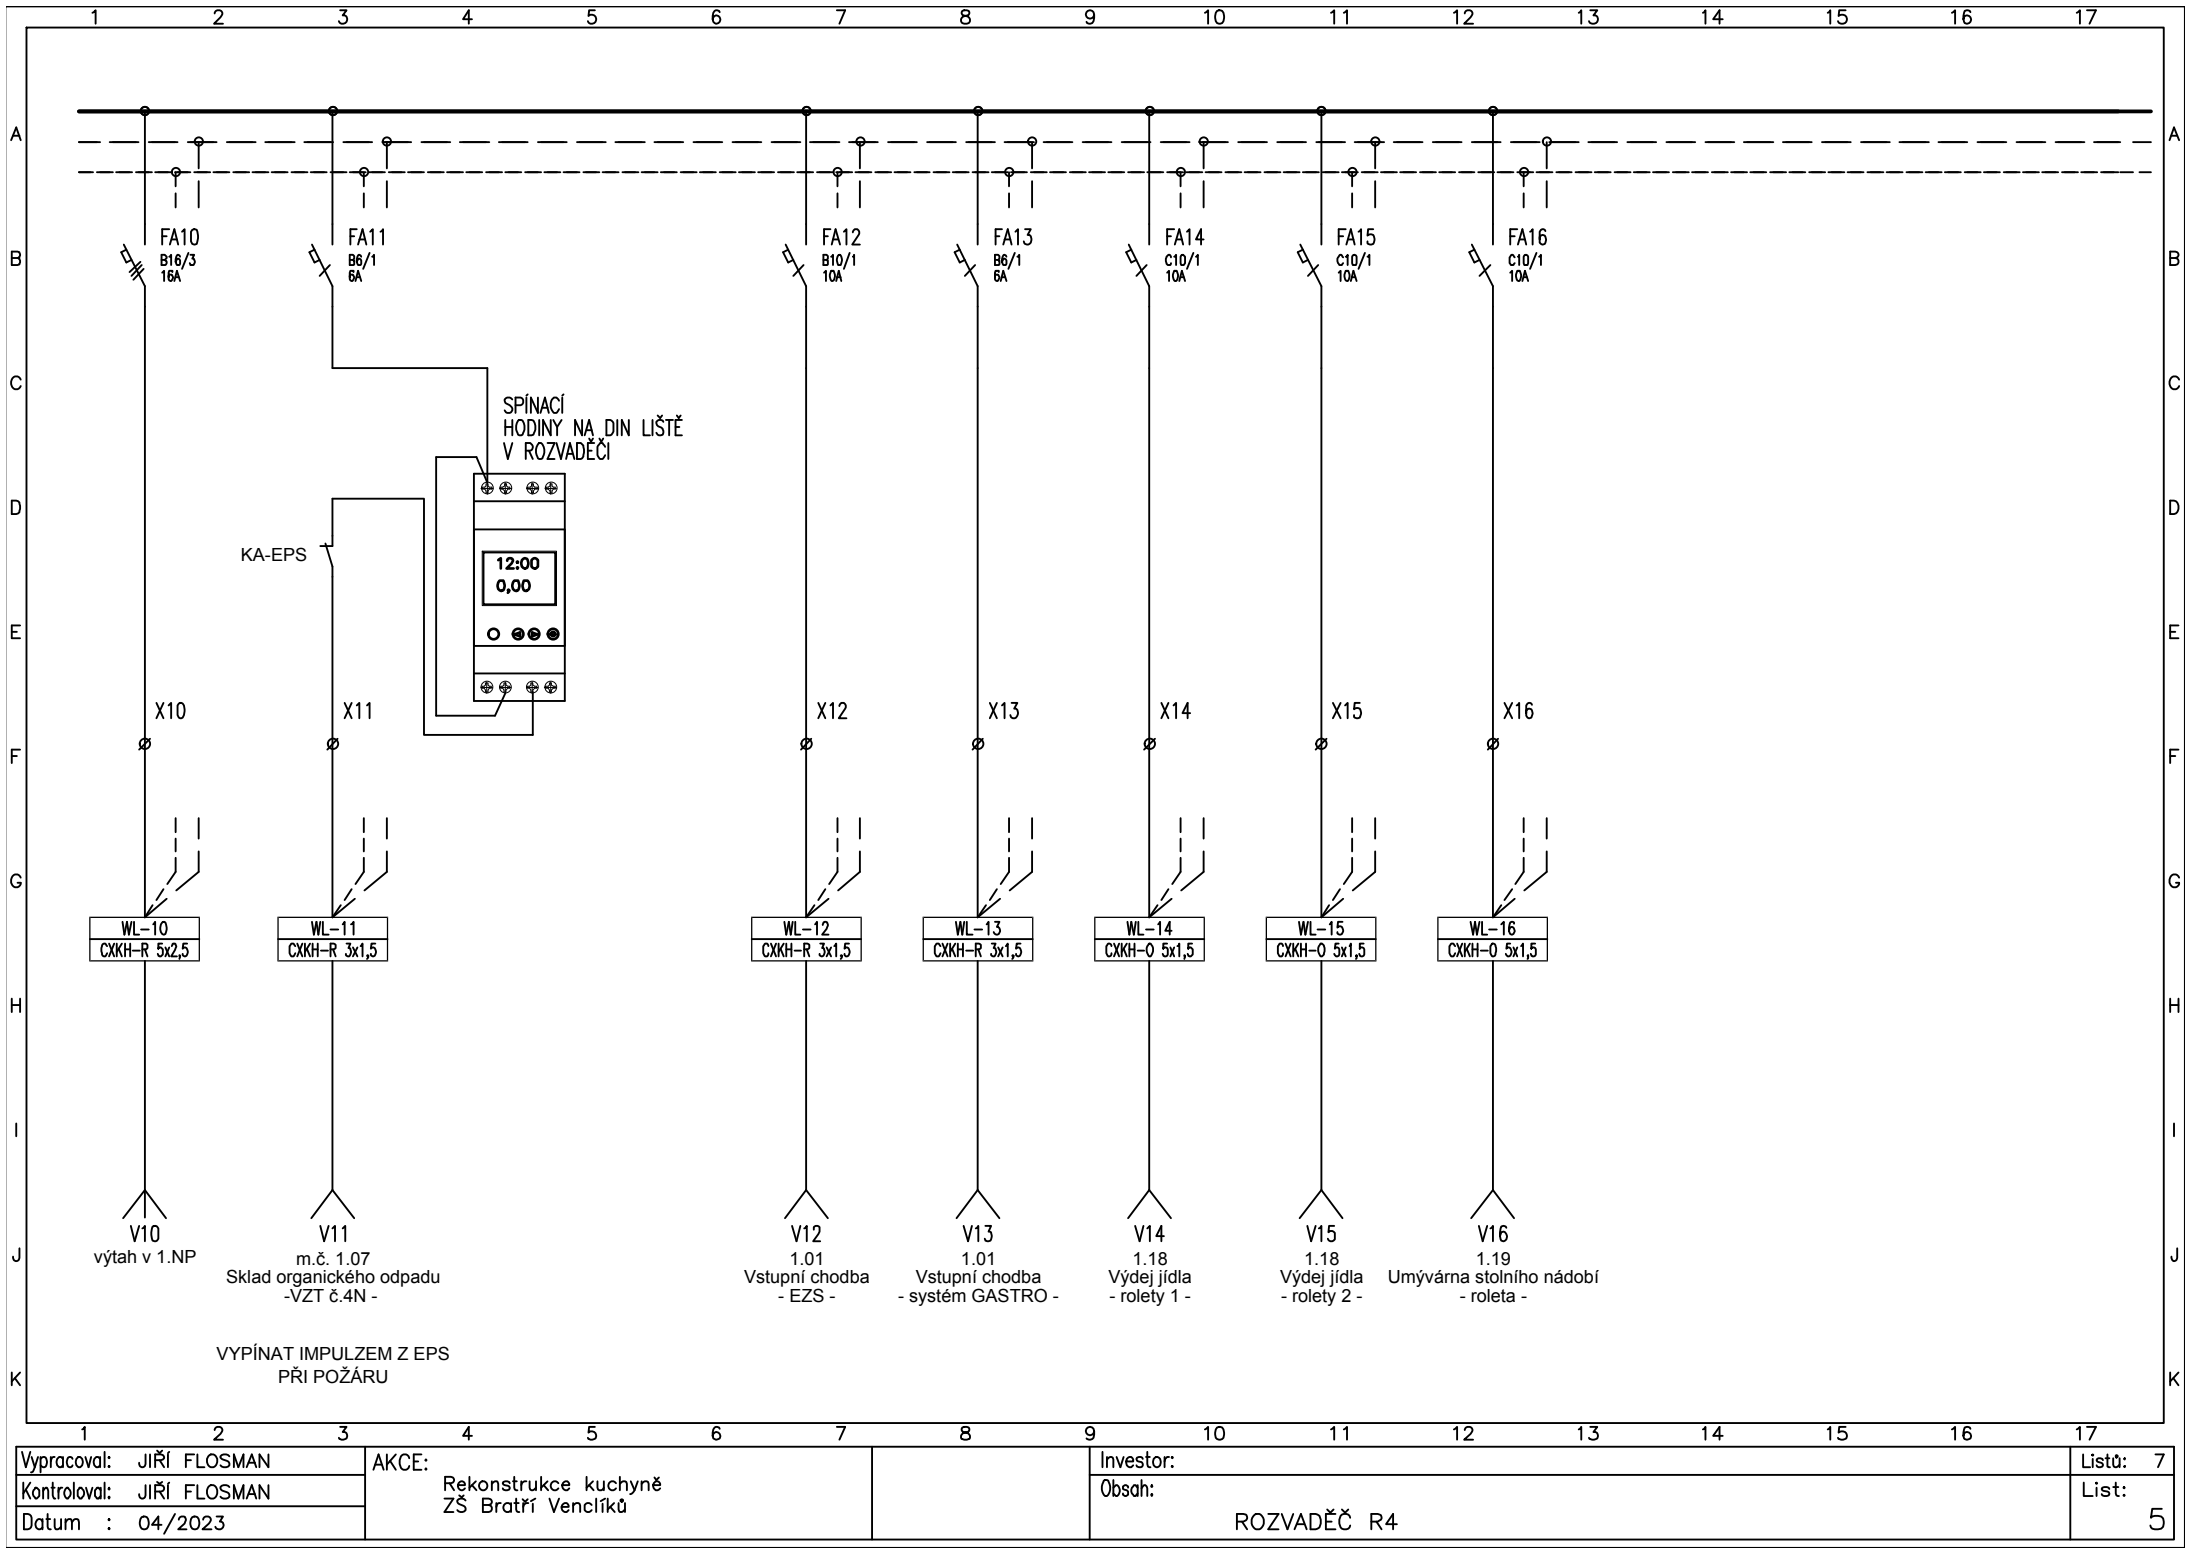


Vypracoval: Jiří FLOSMAN
Kontroloval: Jiří FLOSMAN
Datum : 04/2023

AKCE:
Rekonstrukce kuchyně
ZŠ Bratří Venclíků

--

Investor:
Obsah:
ROZVADĚČ R4

Listů: 7
List:
5

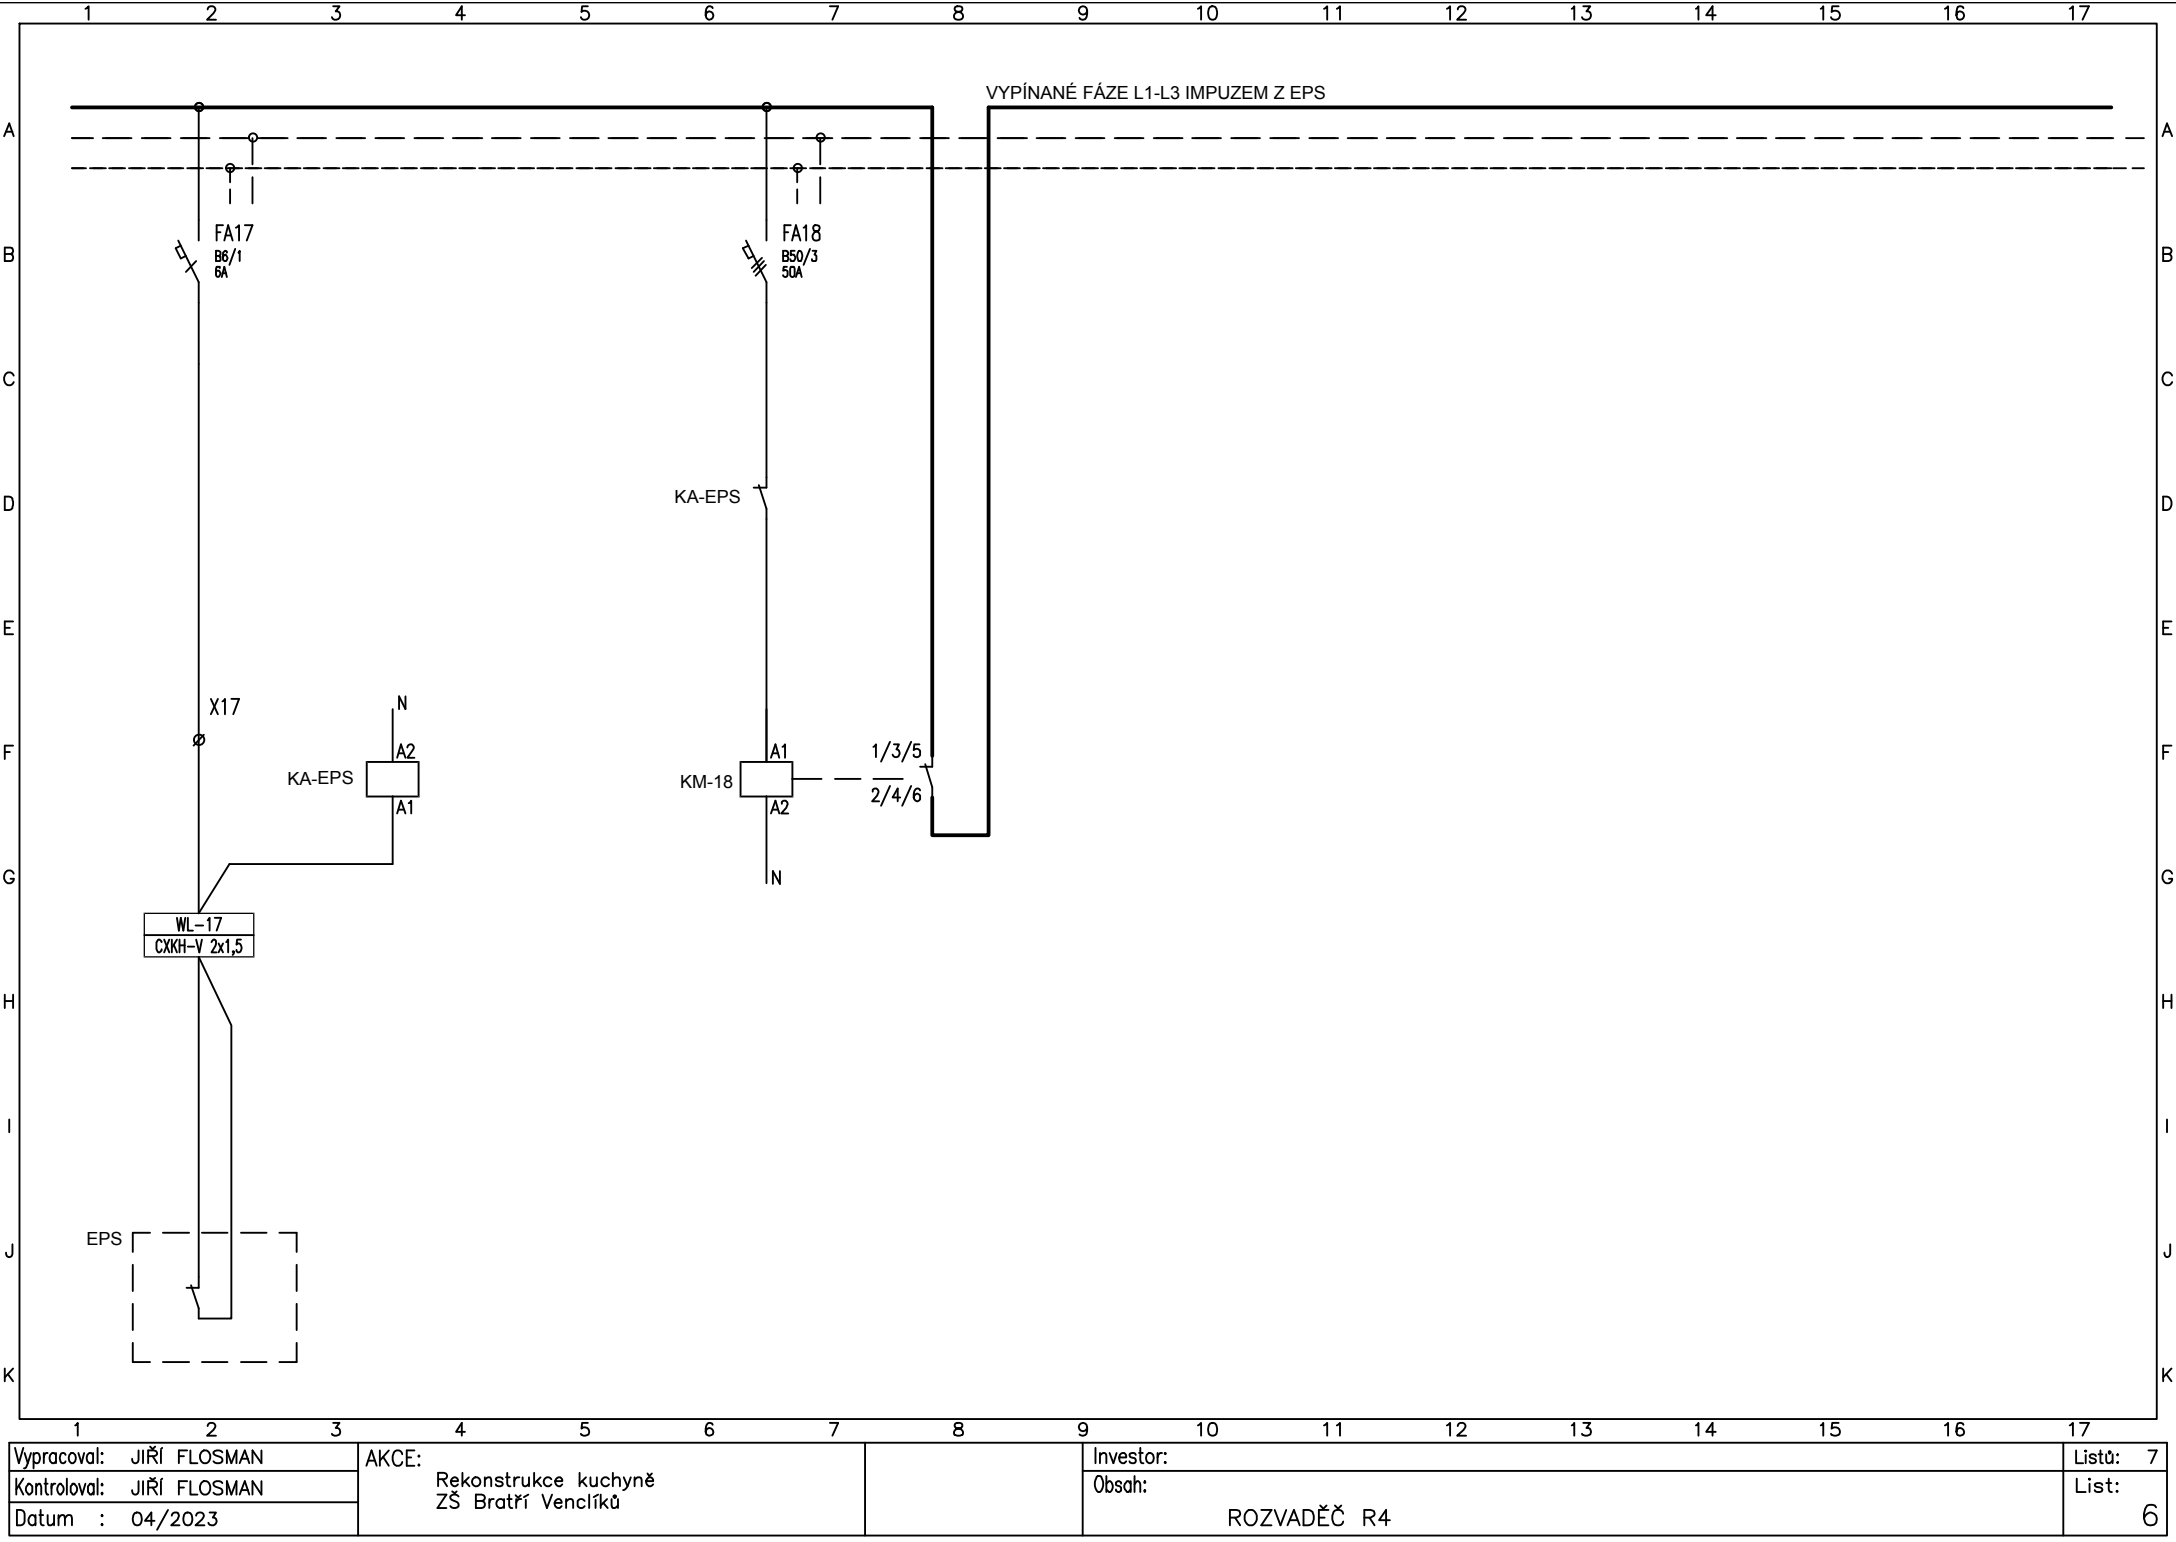

Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratří Venclíků	Investor:	Listů: 7
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN		Obsah:	List: 6
Datum : 04/2023		ROZVADĚČ R4	

