
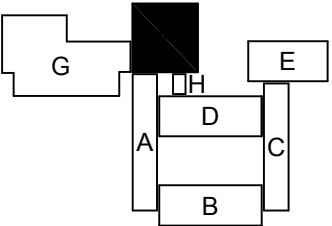


LEGENDA SILNOPROUD	
ZN.	POPIS
	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
PAS	OZNAČENÍ PŘIPOJNICE
	ROZVADĚČ NN

**POZNÁMKY**  
BUDE PROVEDENO DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ, KTERÉ DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3, ČLÁNEK 415.2.1 MUSÍ ZAHRNOUT CIZÍ VODIVÉ ČÁSTI A VŠECHNY NEŽIVÉ ČÁSTI UPEVNĚNÝCH ZAŘÍZENÍ SOUČASNĚ PŘÍSTUPNÝCH DOTYKU. V PROSTORECH NEBEZPEČNÝCH A ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÝCH BUDE PROVEDENO DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ VODIČEM CY ZELENOLUTÝM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3. KAŽDÁ SESTAVA NEREZOVÉHO VYBAVENÍ GASTRO TECHNOLOGIE, BUDE PŘÍZEMNĚNA ALESPŮŇ NA DVOU MÍSTECH. K PŘIPOJENÍ ZEMNÍČHO VODIČE BUDOU POUŽITY SVORKY K TOMU URČENÉ VÝROBCEM A DODAVATELEM NEREZOVÉHO VYBAVENÍ GASTRO. V ŘEŠENÝCH PROSTORECH BUDOU INSTALOVÁNY POD-OMÍTKOVÉ KRABICE OZNAČENÉ PA. K TĚMTO KRABICÍM BUDOU PŘIPOJENY ZEMNÍČÍ BODY OZNAČENÉ "EA" VODIČEM CY4 ZŽ, DLE NÁVRHU V PŮDORYSE. KRABICE "PA" BUDOU PŘIPOJENY VODIČÍ CY6 ZŽ K OCHRANNÉ SVORKOVNICI "PAS" U ROZVADĚČE R4.1 ROZVODY BUDOU PROVEDENY POD OMÍTKOU, PŘÍPADNĚ V PODLAŽE.



R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Rekonstrukce kuchyně ZŠ Gen. Janouška Dygrýnova 1006/21 198 00, Praha 14 – Černý Most	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ. JIŘÍ FLOSMAN	
		SPOLUPR.	
		ZAK.Č. 0009 0112 40	
OBJEDNATEL MČ Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES Ochranné pospojování gastro 1.NP	STUPĚŇ DSP+DPS	D.1.4
		FORM. 4xA4	E
		MĚŘ.: 1:100	14
		DATUM 10/2023	PROFESE VÝKRES