

## Komunitní centrum Kardašovská - rekonstrukce objektu

Popis : Klubová místnost

Číslo projektu : 121

Zákazník : Městská část Praha 14

Vypracoval : Josef Nyklíček

Datum : 13.02.2016


Následující hodnoty vycházejí z přesných výpočtů kalibrovaných světelných zdrojů, svítidel a jejich rozmístění. V praxi se mohou projevit určité odchylky. Záruční reklamace na data svítidel jsou vyloučeny.

Relux a výrobci svítidel nepřijímají žádnou odpovědnost za následné škody a škody, které vzniknou uživateli nebo třetím stranám.

## 1 Prostor 1

### 1.1 Popis, Prostor 1

#### 1.1.1 Půdorys

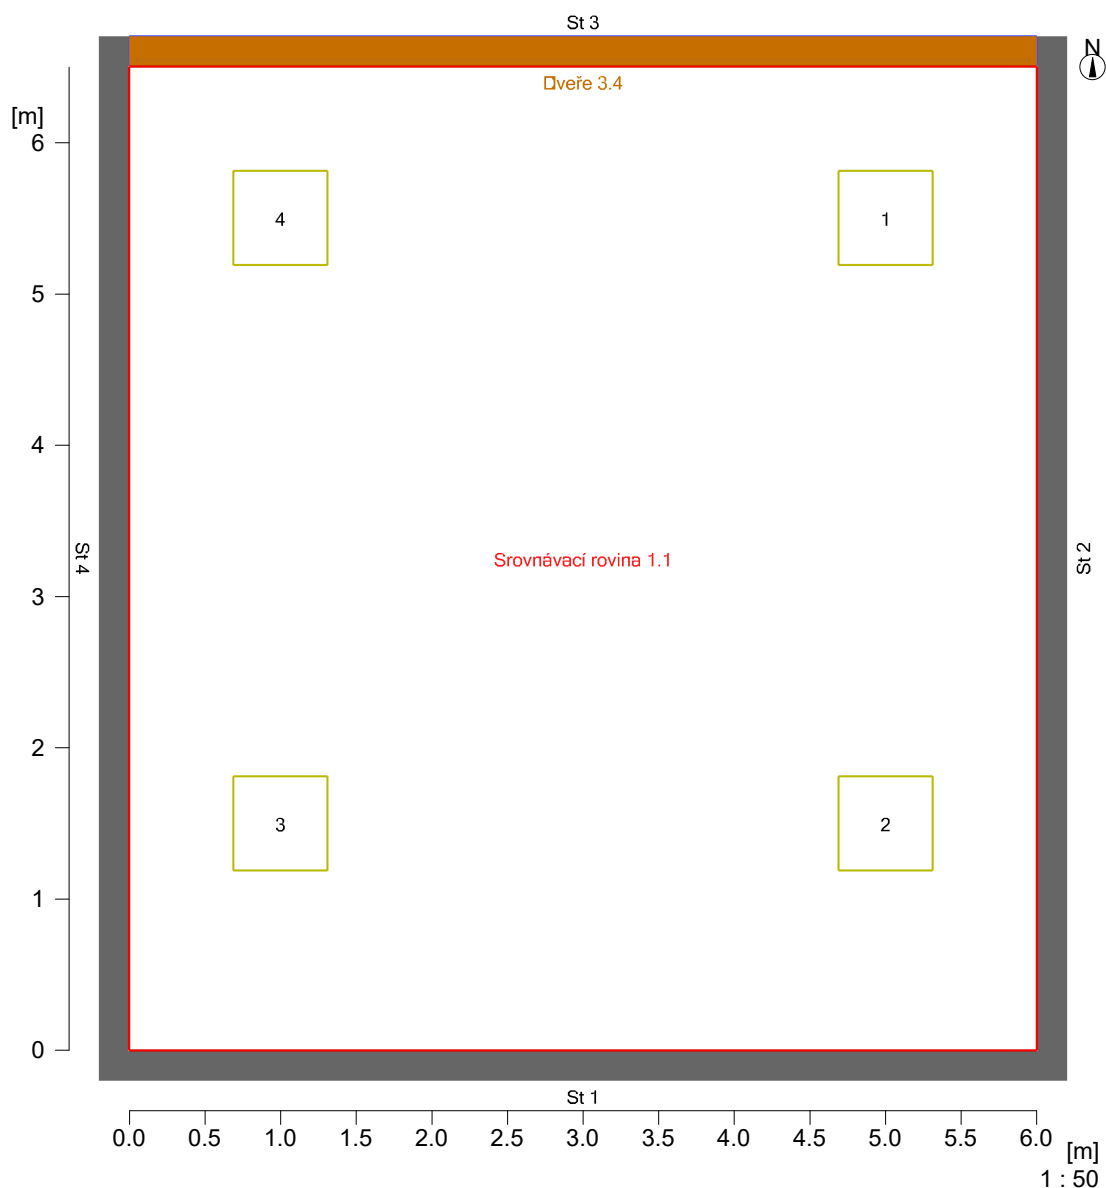

#### Údaje o prostoru:

W1 : 6.00  
 W2 : 6.50  
 W3 : 6.00  
 W4 : 6.50  
 W5 : ----  
 W6 : ----

Podlaha: ----  
 Strop: ----

Výška místnosti [m]: 2.80  
 Výška srovnávací roviny [m]: 0.00  
 Výška roviny svítidel [m]: 2.80



#### Činitelé odrazu:

100.0 %  
 100.0 %  
 100.0 %  
 100.0 %  
 ----  
 ----  
 17.7 %  
 100.0 %

## 1 Prostor 1

### 1.2 Výsledky výpočtu, Prostor 1

#### 1.2.1 Tabulka, Podlaha (E)

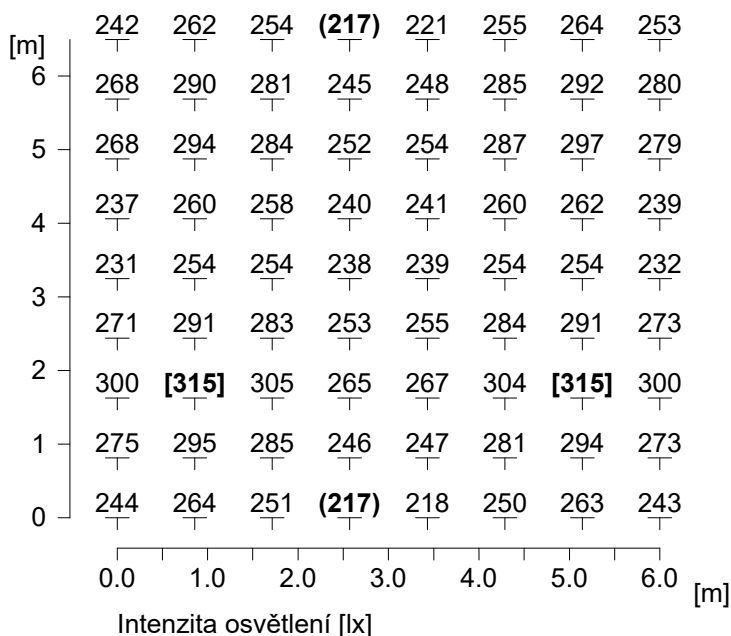


Udržovaná osvětlenost  
 Minimální osvětlenost  
 Maximální osvětlenost  
 Rovnoměrnost Uo  
 Rovnoměrnost Ud

Em : 264 lx  
 Emin : 217 lx  
 Emax : 315 lx  
 Emin/Em : 1 : 1.22 (0.82)  
 Emin/Emax : 1 : 1.46 (0.69)

## 1.2 Výsledky výpočtu, Prostor 1

### 1.2.2 Izočáry, Srovnávací rovina 1.1 (E)

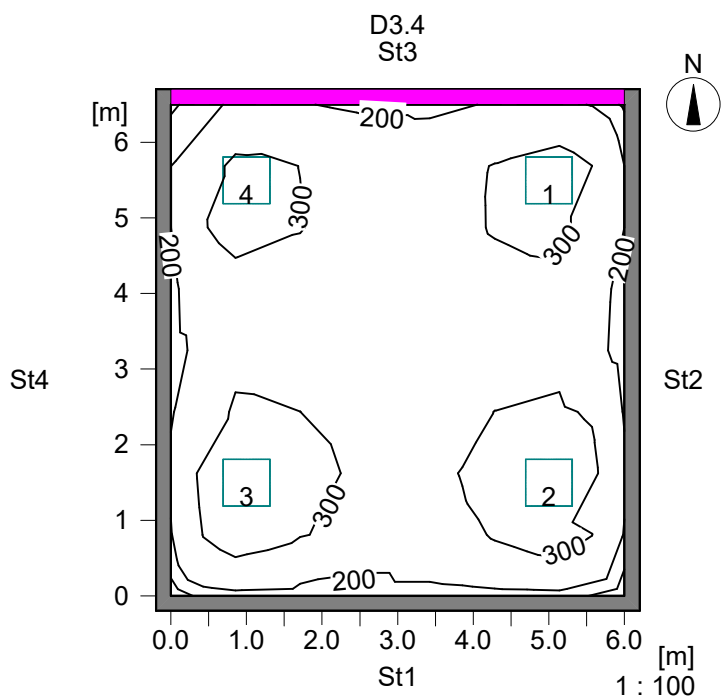

Intenzita osvětlení [lx]

Výška srovnávací roviny

Udržovaná osvětlenost

Minimální osvětlenost

Maximální osvětlenost

Rovnoměrnost Uo

Rovnoměrnost Ud

: 0.00 m  
Em : 246 lx  
Emin : 114 lx  
Emax : 344 lx  
Emin/Em : 1 : 2.15 (0.46)  
Emin/Emax : 1 : 3.01 (0.33)

## 1.2 Výsledky výpočtu, Prostor 1

### 1.2.3 3D prostorový diagram, Srovnávací rovina 1.1 (E)

